



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 230 53 68

F: 01 471 20 41

E: irsvndn@mors.si

www.mors.si

Številka: 0100-130/2019-3

Datum: 19. 05. 2021

P O R O Č I L O

O D E L U

INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

ZA LETO 2020

KAZALO

1	ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI.....	5
1.1	Organiziranost	5
1.2	Pristojnosti	6
2	STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH.....	7
2.1	Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2020	7
3	POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH	9
3.1	Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo	9
3.2	Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti	10
3.3	Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino	12
3.4	Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje.....	16
3.5	Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih	18
3.6	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave	22
3.7	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju	24
3.8	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti	29
3.9	Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah	33
3.10	Inšpekcijski nadzor v objektih, v katerih se opravljajo verski obredi.....	34
3.11	Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi.....	34
3.12	Inšpekcijski nadzor v objektih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji	36
3.13	Inšpekcijski nadzor gasilskih enot	37
3.14	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami	38
3.15	Inšpekcijski nadzori med gradnjo objektov	40
3.16	Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja	41
3.17	Dejavnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja.....	43
3.18	Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev.....	44
3.19	Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja.....	44
4	DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA	45
5	KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO	46
5.1	Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata	46
5.2	Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata	48
5.3	Uresničevanje Načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata	48
6	URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI	51

POVZETEK

Temeljno poslanstvo vseh inšpekcij ter tudi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju inšpektorat) je zaščita javnega interesa in interesa pravnih ter fizičnih oseb, ki ga posamezne inšpekcije uresničujejo s preventivnim delovanjem, na primer z izrekanjem opozoril, obveščanjem javnosti in podobnim, ter predvsem s kurativnim delovanjem, k čemur spadajo inšpekcijski nadzori in izrekanje predpisanih ukrepov ter sankcij. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je tudi redno poročanje organom, ki so odgovorni za pripravo predpisov na posameznih področjih in za zagotavljanje predpisane ravni posameznih dejavnosti. To pomeni, da dobijo povratno informacijo o ustreznosti predpisov in tudi celovit vpogled v razmere na posameznem področju.

V Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020 je prikazana organiziranost inšpektorata, skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije so navedene njegove pristojnosti ter prikazan je natančen pregled ugotovitev in števila opravljenih nalog v preteklem letu.

Pri inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat opravil 10121 (leto prej 9255) inšpekcijskih in prekrškovnih nalog, od tega 3433 (leto prej 4631) inšpekcijskih nadzorov, izdanih je bilo 1431 ureditvenih aktov, od tega 137 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 801 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 38 sklepov o izvršbi, 100 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 355 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in v 15 intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Na podlagi Zakona o prekrških je bilo v inšpektoratu opravljenih 5257 (leto prej 4624) nalog in pri tem izdanih 16 plačilnih nalogov, uvedenih je bilo 60 postopkov izdaje odločbe o prekršku ter izrečenih 5181 opozoril o prekrških.

Inšpektorat je lani skupaj z drugimi predstavniki ocenjeval vajo državnega in mednarodnega pomena s področja zaščite in reševanja. Zaradi razglašene pandemije je bila izvedena le ena vaja.

Po zadnji spremembi sistemizacije leta 2020 in izvedeni reorganizaciji, je bilo v inšpektoratu sistemiziranih 68 delovnih mest, od tega 58 uradniških in deset strokovno-tehničnih. 31. decembra 2020 je bilo zaposlenih 61 javnih uslužbencev, med njimi 35 žensk in 26 moških.

31. decembra 2020 je bila povprečna starost javnih uslužbencev inšpektorata 51,8 leta, inšpektorjev pa kar 52,8 leta, zato je bilo tudi veliko odsotnosti z dela, saj je bila skupna odsotnost 2983 dni, od tega je bilo 2131 dni odsotnosti zaradi dopustov, 852 dni pa zaradi bolniške odsotnosti. Bolniška odsotnost se je glede na preteklo leto povečala za 24 odstotkov.

Tudi leta 2020 smo zaradi pomanjkanja inšpektorjev na posameznih območjih države in za zagotavljanje enakomernega obsega inšpekcijskih nadzorov po vsej Sloveniji, s čimer skladno s svojimi pristojnostmi državljanom zagotavljamo enakomeren standard varnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevali do reorganizacije uresničevanje koncepta za zagotovitev enotnih meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov v vsej državi. Po reorganizaciji s 1. 7. 2020, smo s konceptom zaključili. Zaradi pomanjkanja administrativnih sodelavk smo z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR) ter Direktoratom za obrambne zadeve tudi lani nadaljevali leta 2013 uvedeno skupno upravno poslovanje, s katerim administrativne sodelavke in sodelavci za materialno-tehnično poslovanje delajo za več organizacijskih enot hkrati. Po reorganizaciji je bilo z 31. 10. 2020 skupno upravno poslovanje ukinjeno.

Kljub razglašeni epidemiji smo dosegli dobre rezultate. Na podlagi kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da so inšpektorji v letu dni opravili v povprečju 76,3 inšpekcijskega nadzora, in sicer tudi kakovostno, saj so bile vložene le štiri pritožbe.

Leta 2020 so se zaposleni v inšpektoratu udeležili deset oblik izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. V to so vštete oblike z zunanjimi in notranjimi izvajalci kot tudi kolegiji glavnega inšpektorja. V vseh oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so zaposleni tako sodelovali 68-krat, za kar je bilo porabljenih 169 delovnih dni.

Leta 2020 smo za opravljanje svojih nalog porabili 2.755.784 evrov, od tega za plače 2.452.718 evrov ter 303.066 evrov za sprotne stroške in investicije. Na podlagi spremljanja kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da je bil strošek na zaposlenega 45.177 evrov.

1 ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI


1.1 Organiziranost

Inšpektorat je skladno z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, s spremembami in dopolnitvami) organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo in opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer področje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter zaščite in reševanja.

Inšpektorat je skladno z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) tudi prekrškovni organ.

Skladno z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi (št. 0070-8/2011-19 z dne 25. februarja 2011, s spremembami in dopolnitvami) so inšpektorat 31. decembra 2020 sestavljale te organizacijske enote:

- Sektor za inšpekcijski nadzor,
- izpostave Celje, Ljubljana, Maribor in Postojna.

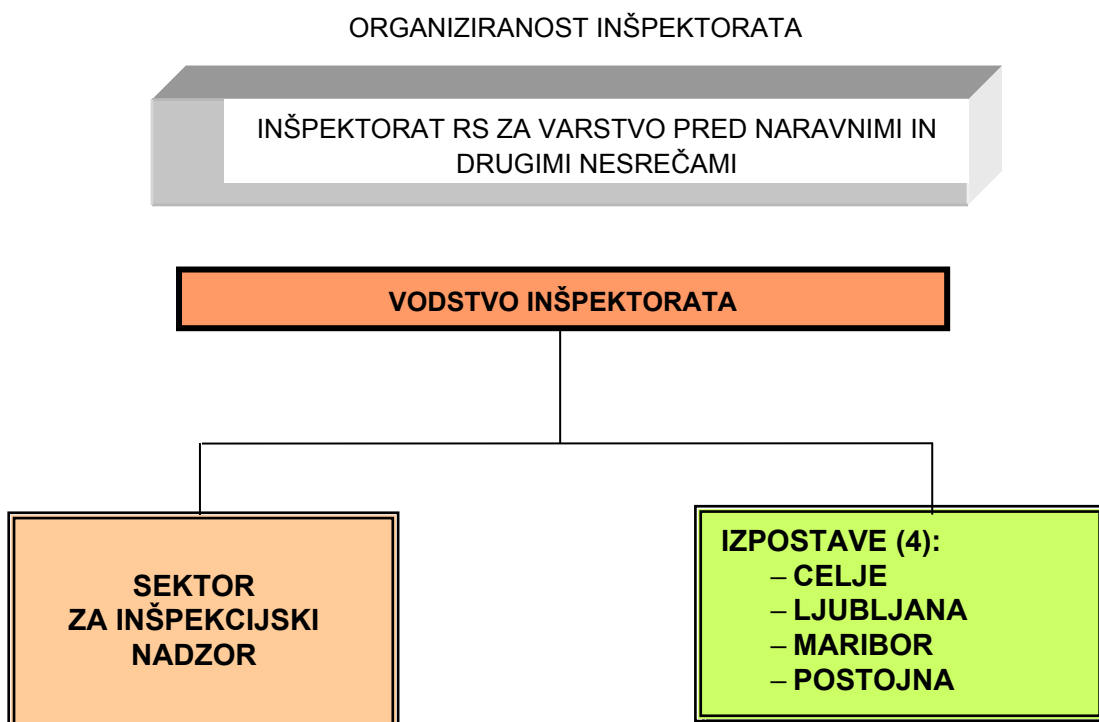

1.2 Pristojnosti

Pristojnosti in naloge inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvaja inšpektorat, so opredeljene predvsem z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB1, Uradni list RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18 - ZNOrg), Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz – UPB1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 - ZFRO), Zakonom o gasilstvu (ZGas – UPB1, Uradni list RS, št. 113/05, 23/19 in 189/20 – ZFRO) ter Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU – UPB1, Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). Poleg nadzora nad upoštevanjem glavnih zakonov in predpisov, izdanih na njihovi podlagi, opravlja inšpektorat nadzor tudi na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ in 68/17), Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17), nadzira pa tudi izvajanje posameznih delov uredb in pravilnikov, izdanih na podlagi drugih zakonov. Inšpekcijski nadzor se izvaja v delih, ki urejajo varstvo pred požarom.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora urejajo pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank inšpekcijske postopke poleg naštetih zakonov tudi posamezni predpisi iz prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, ravnanja z nevarnimi snovmi, iz prometa in varovanja naravnega okolja.

Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami predvsem nadzor nad:

- načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih;
- pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom;
- vodenjem evidenc in podatkov o požarih ter eksplozijah;
- usposabljanjem zaposlenih;
- izvajanjem preventivnih ukrepov;
- izpolnjevanjem zahtev varstva pred požarom med gradnjo;
- izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
- stanjem načrtov ter drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
- opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanjem za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in usposabljanjem za tehnično potapljanje;
- razporejanjem potapljačev;
- urejenostjo posameznih kopališč z reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in organizatorji dejavnosti v prostem času ter prireditve v vodi, na njej in ob njej, reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim ter dejavnostim v prostem času;
- gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
- opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2 STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH

2.1 Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2020

Leta 2020 je inšpektorat opravil 4936 (leto prej 5369) nalog na področju inšpekcijskega nadzora in 5257 (leto prej 4624) nalog kot prekrškovni organ.

Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 4936 inšpekcijskih nalog, od tega 3433 (leto prej 4631) inšpekcijskih nadzorov. Pri 1503 nadzorih so bili ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti odrejeni že z zapisnikom, pri 1288 nadzorih pa inšpektorji niso ugotovili nepravilnosti, zato so postopke takoj ustavili. Izdanih je bilo 1432 ureditvenih aktov, od tega 137 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 801 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 38 sklepov o izvršbi, 100 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 355 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in v 15 intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Inšpektorji so kot prekrškovni organ opravili 5257 (leto prej 4624) nalog, od tega so izdali 16 plačilnih nalogov in uvedli 60 postopkov izdaje odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 36 odločb o prekrških. Izrečenih je bilo tudi 5181 opozoril o prekrških.

Med opravljenimi inšpekcijskimi nadzori je bilo s področja varstva pred požarom pregledanih 39 objektov za zdravstvo in socialno varstvo, 198 objektov predelovalne dejavnosti, 505 objektov za trgovino, 278 večjih trgovskih kompleksov in nakupovalnih središč med prazničnimi nakupi, 54 objektov za promet in skladiščenje, 106 objektov gostinske nastanitvene dejavnosti, 96 objektov, namenjenih strežbi jedi in pijače, 52 objektov za dejavnosti javne uprave, 108 objektov za predšolsko vzgojo, 86 osnovnih šol, 48 srednjih in drugih šol ter fakultet, 65 objektov, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, 148 obratov, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje, 26 objektov, v katerih se opravljajo verski obredi, 160 večstanovanjskih stavb, pet zavezancev SEVESO, 181 gasilskih enot. Opravili smo tudi 39 nadzorov med gradnjo objektov in 240 nadzorov zaradi prijav, med katerimi so tudi nadzori dimnikarske dejavnosti.


Na področju varstva pred utopitvami je bilo opravljenih 90 inšpekcijskih nadzorov na bazenskih in naravnih kopališčih, 21 nadzorov pri izposojevalcih opreme ter 27 pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.

Na področju zaščite in reševanja je bilo opravljenih 30 inšpekcijskih nadzorov v ministrstvih in vladnih službah, 212 v občinah ter štirje pri zavezancih SEVESO.

Opravljenih je bilo še 619 pregledov pri drugih subjektih ali pa so bili opravljeni ponovni inšpekcijski nadzori.

Inšpektorat je v skupnih akcijah inšpekcijskih nadzorov sodeloval tudi z drugimi nadzornimi službami. Inšpektorji so sodelovali v dnevni in nočni nadzorih gostinskih, nastanitvenih in prireditvenih objektov ter nadzorih področja varstva pred utopitvami, predvsem na naravnih morskimi kopališčih in pri spuščanju po rekah. Sodelovali smo še pri usklajenih nadzorih osebne varovalne opreme.

Tudi lani so inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav spremljali ter ocenjevali vaje državnega pomena na področju zaščite in reševanja.

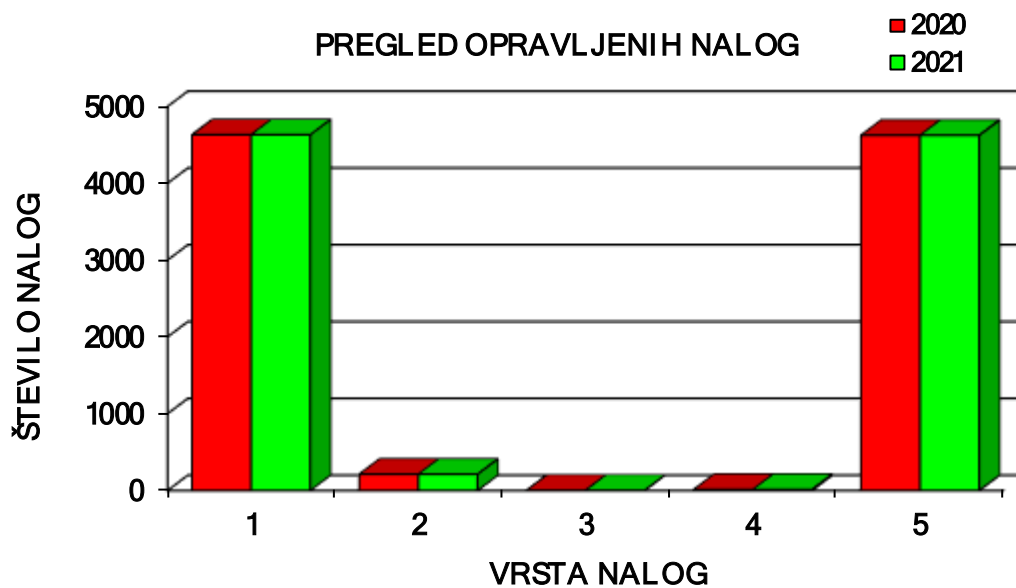

- | | |
|--|---|
| 1. inšpekcijski nadzori | 4. sodelovanje na intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči |
| 2. ureditvene odločbe | 5. prekrškovne naloge |
| 3. sodelovanje v komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov | |

3 POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

3.1 Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, zunajbolnišnične zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti ter nastanitvenih ustanovah za bolniško nego, za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, za oskrbo starejših in invalidnih oseb ter v drugih nastanitvenih objektih za socialno varstvo (v nadaljevanju objekti za zdravstvo in socialno varstvo). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so delno prikazane na grafu 1.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 39 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 37 (94,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (5,1 %) ga nimajo;
- v 33 (84,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v šestih (15,4 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 29 (74,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v osmih (20,5 %) ne, v dveh (5,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 28 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 24 (85,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (14,3 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 18 (94,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (5,3 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 39 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 35 (89,7 %) primerih, v štirih (10,3 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 39 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 34 (87,2 %) primerih, v dveh (5,1 %) jih niso, v treh (7,7 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 16 objektih za zdravstvo in socialno varstvo.

Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 13 (81,2 %) primerih, v enem (6,3 %) pomanjkljivo, v dveh (12,5 %) pa ga nimajo.

V 36 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 29 (80,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (2,8 %) ne, v šestih (16,7 %) le delno;
- v 33 (91,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (8,3 %) le delno;
- v 32 (88,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (8,3 %) pomanjkljivo, v enem (2,8 %) jih ni bilo;
- v vseh 35 (100 %) primerih, v katerih so bili nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 21 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 20 (95,2 %) objektih redno vzdrževano, v enem (4,8 %) ni;
- v 28 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 19 (67,9 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v sedmih (25 %) le delno, v dveh (7,1 %) ne;
- v 25 (89,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (3,6 %) ne, v dveh (7,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

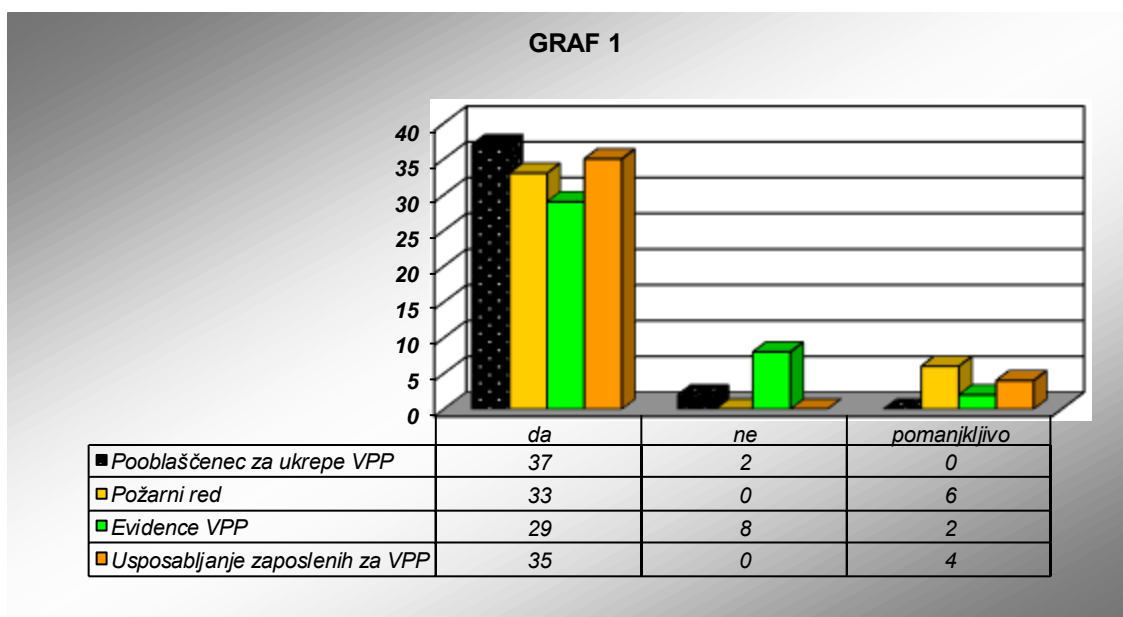

3.2 Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za proizvodnjo živil, tekstilij in kovin, v objektih obdelave in predelave lesa, izdelkov iz lesa, plute, slame ter proizvodnje pohištva, v objektih za proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov (v nadaljevanju objekti predelovalne dejavnosti). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so delno prikazane na grafu 2.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 198 objektih predelovalne dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 186 (93,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 12 (6,1 %) ga nimajo;
- v 172 (86,9 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 21 (10,6 %) je vsebina pomanjkljiva, v petih (2,5 %) ga nimajo;
- v 163 (82,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 13 (6,6 %) ne, v 22 (11,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 74 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 65 (87,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (5,4 %) pomanjkljivo, v petih (6,8 %) ne.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 66 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 49 (74,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v devetih (13,6 %) pomanjkljivo, v osmih (12,1 %) ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 198 objektih predelovalne dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 175 (88,4 %) primerih, v petih (2,5 %) ne, v 18 (9,1 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 176 objektih predelovalne dejavnosti ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 154 (87,5 %) primerih, v 12 (6,8 %) ne, v desetih (5,7 %) pomanjkljivo.

Pri 17 nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh 17 (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.


Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 60 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 47 (78,4 %) primerih, v osmih (13,3 %) ne, v petih (8,3 %) pa pomanjkljivo.

V 189 objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 173 (91,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (1,1 %) ne, v 14 (7,4 %) le delno;

- v 180 (95,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v devetih (4,8 %) le delno;
- v 161 (85,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 21 (11,1 %) pomanjkljivo, v sedmih (3,7 %) jih ni bilo;
- v 172 (94,6 %) primerih, v katerih so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (1,6 %) ne, v sedmih (3,8 %) pa pomanjkljivo;
- v 75 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 66 (88 %) primerih redno vzdrževano, v dveh (2,7 %) ni, v sedmih (9,3 %) pomanjkljivo;
- v 88 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 48 (54,5 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 25 (28,4 %) ne, v 15 (17 %) le delno;
- v 64 (72,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 11 (12,5 %) ne, v 13 (14,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 2

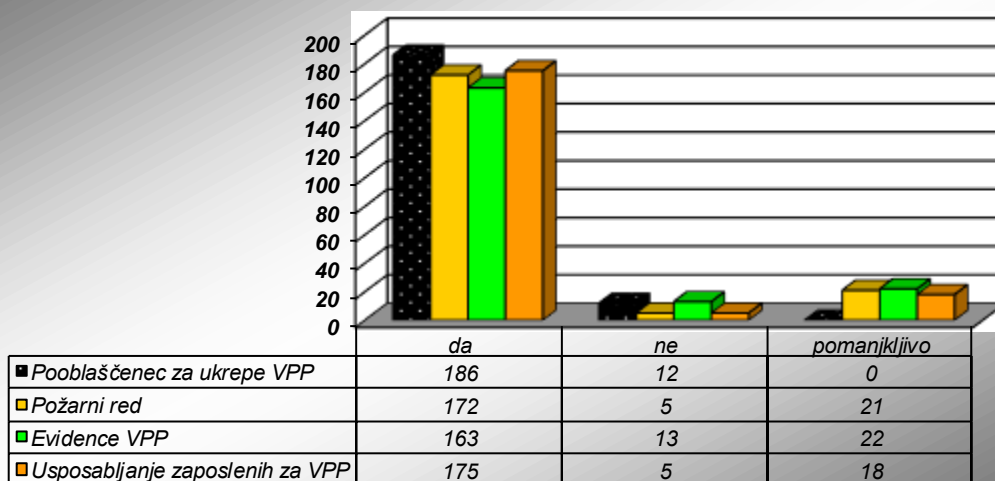

3.3 Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne nadzore v 783 trgovinah na drobno, v nespecializiranih prodajalnah ter specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, drugo gospodinjsko opremo, izdelki za kulturo, šport in zabavo ter z drugimi izdelki (v nadaljevanju objekti za trgovino), od tega 49 na bencinskih servisih in 278 v večjih kompleksih in nakupovalnih središčih v času praznikov.

3.3.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI V OBJEKTIH ZA TRGOVINO

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za trgovino so delno prikazane na grafu 3.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 456 objektih za trgovino in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 433 (95 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 23 (5 %) ga nimajo;
- v 375 (82,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 60 (13,2 %) je vsebina pomanjkljiva, v 21 (4,6 %) ga nimajo;
- v 371 (81,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 45 (9,9 %) jih ne in v 40 (8,7 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 269 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 227 (84,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 22 (8,2 %) pomanjkljivo, v 20 (7,4 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 192 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 145 (75,5 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 20 (10,4 %) pomanjkljivo, v 27 (14,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 408 objektih za trgovino in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 336 (82,4 %) primerih, v 23 (5,6 %) ga nimajo, v 49 (12 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 408 objektih za trgovino in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 323 (79,2 %) primerih, v 49 (12 %) jih niso, v 36 (8,8 %) pomanjkljivo.


Pri 21 nadzorih v objektih za trgovino so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 17 (81 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v štirih (19 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 245 objektih za trgovino. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 201 (82 %) primeru, v 34 (13,9 %) ga nimajo in v desetih (4,1 %) je pomanjkljivo.

V 465 objektih za trgovino so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 409 (89,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 11 (2,4 %) ne, v 36 (7,9 %) le delno;
- v 442 (97 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (0,4 %) ne, v 12 (2,6 %) le delno;
- v 409 (89,7 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 35 (7,7 %) pomanjkljivo, v 12 (2,6 %) jih ni bilo;
- v 432 (97,3 %) primerih, v katerih so bili nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v štirih (0,9 %) ne, v osmih (1,8 %) pomanjkljivo;
- v 210 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 198 (94,2 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (1 %) ni, v desetih (4,8 %) je pomanjkljivo;

- v 324 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 180 (55,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 88 (27,2 %) ne, v 56 (17,3 %) le delno;
- v 219 (67,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 68 (21 %) niso, v 37 (11,4 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

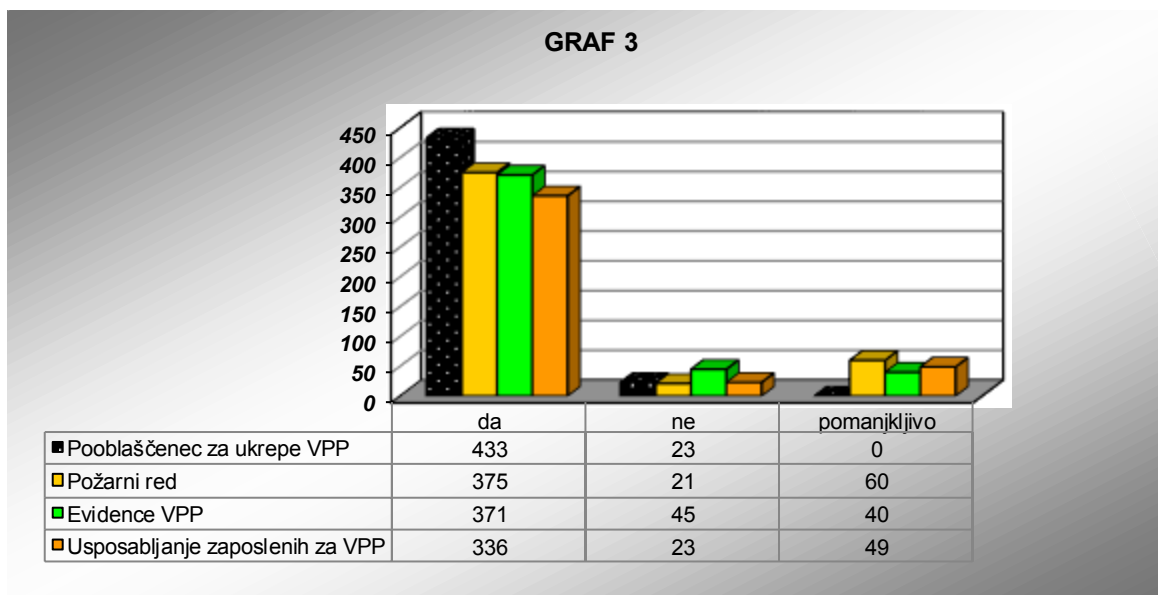

3.3.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA BENCINSKIH SERVISIH

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 49 rednih nadzorov na bencinskih servisih. Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 49 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 47 (95,9 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v dveh (4,1 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 48 (98 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (2 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 41 bencinskih servisih. Ugotovitve so:

- v 39 (95,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (4,9 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 36 bencinskih servisih. Ugotovitve so:

- v 33 (91,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (8,3 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 49 bencinskih servisih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 44 (89,9 %) primerih, v petih (10,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 46 bencinskih servisih in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 42 (91,3 %) primerih, v štirih (8,7 %) pomanjkljivo.

Pri 40 nadzorih na bencinskih servisih so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 38 (95 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v enem (2,5 %) ne, v enem (2,5 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 25 bencinskih servisih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v vseh 25 (100 %) primerih.

Na 49 bencinskih servisih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 48 (98 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (2 %) le delno;
- v vseh 49 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 46 (93,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (6,1 %) pomanjkljivo;
- v vseh 49 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v petih objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v štirih (80 %) objektih redno vzdrževano, v enem (20 %) je pomanjkljivo;
- v 45 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 38 (84,4 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v enem (2,2 %) ne, v šestih (13,4 %) le delno;
- v 40 (88,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (2,2 %) niso, v štirih (8,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

3.3.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VEČJIH KOMPLEKSIH IN NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH MED PRAZNIČNIMI NAKUPI


Med prazniki je obisk trgovskih oziroma nakupovalnih središč zelo povečan, zato inšpektorat vsako leto v njih opravlja poostren nadzor, pri čemer je v ospredju prehodnost evakuacijskih poti, dostopov in izhodov.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 4.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 278 objektih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 274 (98,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljene skladno s predpisi, v enem (0,4 %) pomanjkljivo, v treh (1,1 %) jih nimajo;
- v 255 (91,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v treh (1,1 %) ne, v 20 (7,2 %) le delno;
- v 277 (99,6 %) primerih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (0,4 %) pomanjkljivo;

- v 276 (99,2 %) objektih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,4 %) ne, v enem (0,4 %) pa pomanjkljivo;

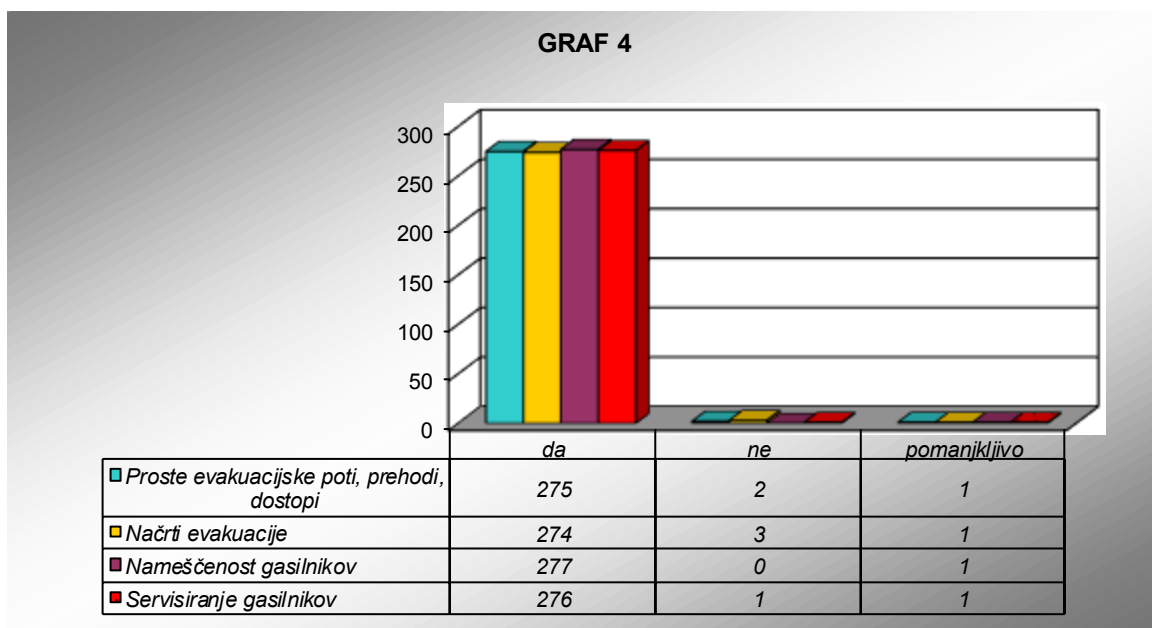

3.4 Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za promet in skladiščenje.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so delno prikazane na grafu 5.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 54 objektih za promet in skladiščenje ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 52 (96,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (3,7 %) ga nimajo;
- v 44 (81,5 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v desetih (18,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 47 (87 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (1,9 %) ne, v šestih (11,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v 12 (70,6 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi in v petih (29,4 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v devetih (52,9 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v šestih (35,3 %) pomanjkljivo, v dveh (11,8 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 49 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 46 (93,9 %) primerih, v enem (2 %) ga nimajo, v dveh (4,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 49 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 38 (77,6 %) primerih, v šestih (12,2 %) jih niso, v petih (10,2 %) pomanjkljivo.


Pri 11 nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v desetih (90,9 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v enem (9,1 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 12 (92,3 %) primerih, v enem (7,7 %) ga nimajo.

V 54 objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 49 (90,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (1,9 %) niso, v štirih (7,4 %) le delno;
- v 53 (98,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (1,9 %) ne;
- v 53 (98,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (1,9 %) jih ni bilo;
- v 52 (98,1 %) primerih, v katerih so bili gasilniki nameščeni, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (1,9 %) le delno;
- v 26 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 24 (92,3 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (7,7 %) pomanjkljivo;
- v 24 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 13 (54,2 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v sedmih (29,2 %) ne, v štirih (16,6 %) le delno;
- v 15 (62,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (29,2 %) niso, v dveh (8,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 5

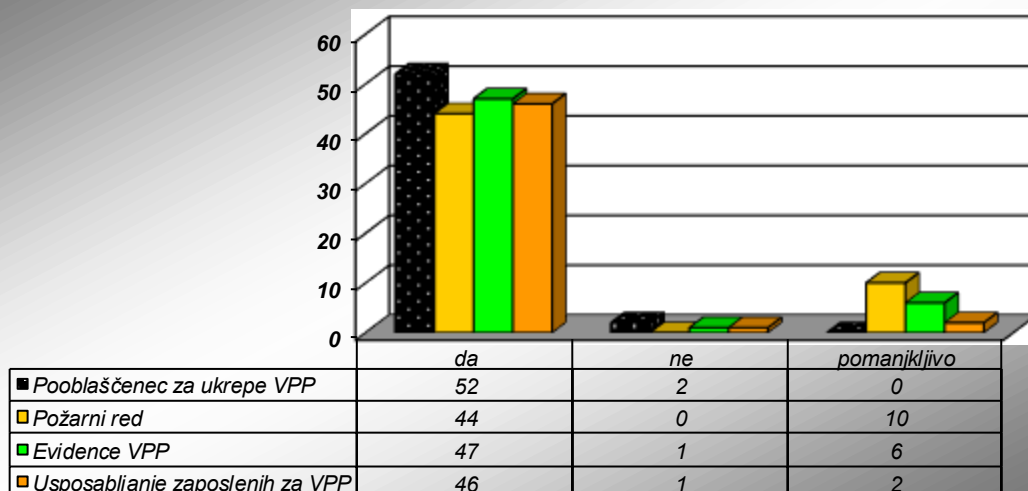

3.5 Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 202 redna inšpekcijska nadzora v gostinskih objektih, od tega 106 v hotelih in podobnih objektih nastanitvenih dejavnosti, počitniških domovih in podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje, v objektih avtokampov in taborov, objektih študentskih in dijaških domov (v nadaljevanju objekti gostinske nastanitvene dejavnosti) ter 96 v objektih strežbe jedi in pijač.

3.5.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH GOSTINSKE NASTANITVENE DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so delno prikazane na grafu 6.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 106 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 91 (85,8 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 15 (14,2 %) ga nimajo;
- v 77 (72,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 23 (21,7 %) je vsebina pomanjkljiva, v šestih (5,7 %) ga nimajo;
- v 81 (76,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 13 (12,3 %) ne in v 12 (11,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 97 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 77 (79,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 11 (11,3 %) pomanjkljivo, v devetih (9,3 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 49 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 30 (61,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v 14 (28,6 %) pomanjkljivo, v petih (10,2 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 89 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 68 (76,4 %) primerih, v devetih (10,1 %) ga nimajo, v 12 (13,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 89 objektu gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 59 (66,3 %) primerih, v 19 (21,3 %) jih niso, v 11 (12,4 %) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 45 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 27 (60 %) primerih, v treh (6,7 %) je pomanjkljivo, v 15 (33,3 %) ne.

V 106 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 97 (91,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (1,9 %) ne, v sedmih (6,6 %) le delno;
- v 105 (99,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (0,9 %) le delno;
- v 85 (80,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v petih (4,7 %) ne, v 16 (15,1 %) pomanjkljivo;
- v vseh 101 (100 %) primerih, v katerih so gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 48 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 41 (88,4 %) primerih redno vzdrževano, v šestih (12,5 %) ni, v enem (2,1 %) pomanjkljivo;
- v 57 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 30 (52,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 15 (26,3 %) ne, v 12 (21,1 %) le delno;
- v 43 (75,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v šestih (10,5 %) niso, v osmih (14 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 6

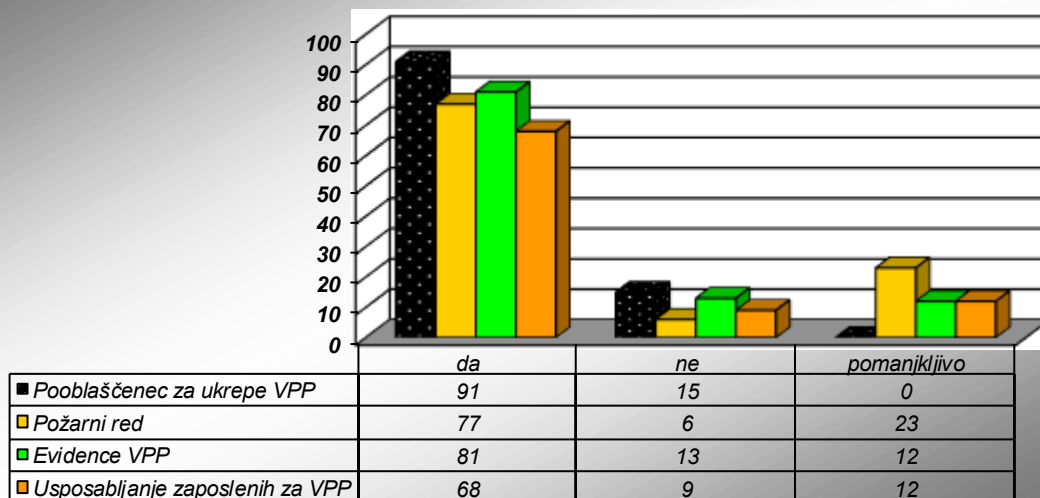

3.5.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI STREŽBE JEDI IN PIJAČ

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so delno prikazane na grafu 7.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 96 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 90 (83,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v šestih (6,3 %) ga nimajo;
- v 80 (83,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 12 (12,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v štirih (4,2 %) ga nimajo;
- v 82 (85,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (5,2 %) jih ne vodijo, v devetih (9,4 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 27 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 22 (81,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (3,7 %) pomanjkljivo, v štirih (14,8 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 18 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 15 (83,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (5,6 %) pomanjkljivo, v dveh (11,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 73 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 56 (76,7 %) primerih, v 13 (17,8 %) pomanjkljivo, v štirih (5,5 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 73 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 55 (75,3 %) primerih, v desetih (13,7 %) pomanjkljivo, v osmih (11 %) jih niso.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 21 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 15 (71,4 %) primerih, v šestih (28,6 %) pa ga nimajo.

V 96 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 91 (94,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v petih (5,2 %) le delno;
- v 95 (99 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (1 %) le delno;
- v 82 (85,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (6,3 %) ne, v osmih (8,3 %) pomanjkljivo;
- v 88 (97,8 %) primerih, kjer so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (2,2 %) ne;
- v 11 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v desetih (90,9 %) objektih redno vzdrževano, v enem (9,1 %) ni;
- v 28 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 14 (50 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v treh (10,7 %) le delno, v 11 (39,3 %) ne;
- v 18 (64,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (25 %) ne, v treh (10,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 7

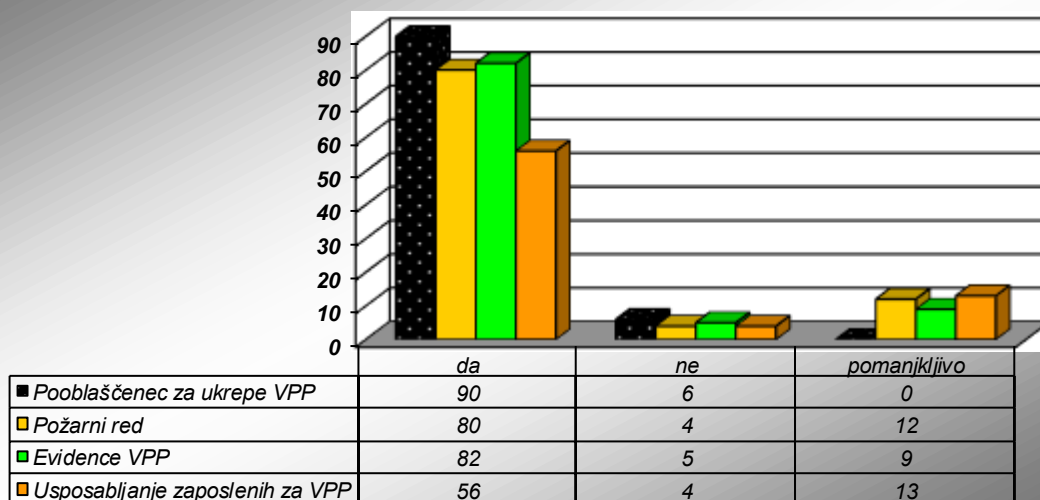

3.6 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave

Leta 2020 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore v objektih za dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (v nadaljevanju objekti za dejavnost javne uprave).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za dejavnost javne uprave so delno prikazane na grafu 8.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 52 objektih za dejavnost javne uprave in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 50 (96,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (3,8 %) ga nimajo;
- v 45 (86,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (1,9 %) ga nimajo, v šestih (11,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 49 (94,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (1,9 %) jih ne vodijo, v dveh (3,8 %) pa jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 31 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 23 (74,2 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih (22,6 %) pomanjkljivo, v enem (3,2 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 29 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 21 (72,4 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih (24,2 %) pomanjkljivo, v enem (3,4 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 52 objektih za dejavnost javne uprave in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 43 (82,7 %) primerih, v devetih (17,3 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 52 objektih za dejavnost javne uprave ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 49 (94,2 %) primerih, v treh (5,8 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 28 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 25 (89,3 %) primerih, v dveh (7,1 %) ne, v enem (3,6 %) je usposabljanje pomanjkljivo.

V 52 objektih za dejavnost javne uprave so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 47 (90,4 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v štirih (7,7 %) delno, v enem (1,9 %) ne;
- v 48 (92,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (5,8 %) ne, v enem (1,9 %) delno;
- v 48 (92,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (1,9 %) ne, v treh (5,8 %) pomanjkljivo;
- v vseh 51 (100 %) primerih, kjer so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 24 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 22 (91,7 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (8,3 %) pomanjkljivo;
- v 32 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 29 (90,6 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v treh (9,4 %) so potrdila pomanjkljiva;
- v 22 (91,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (8,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 8

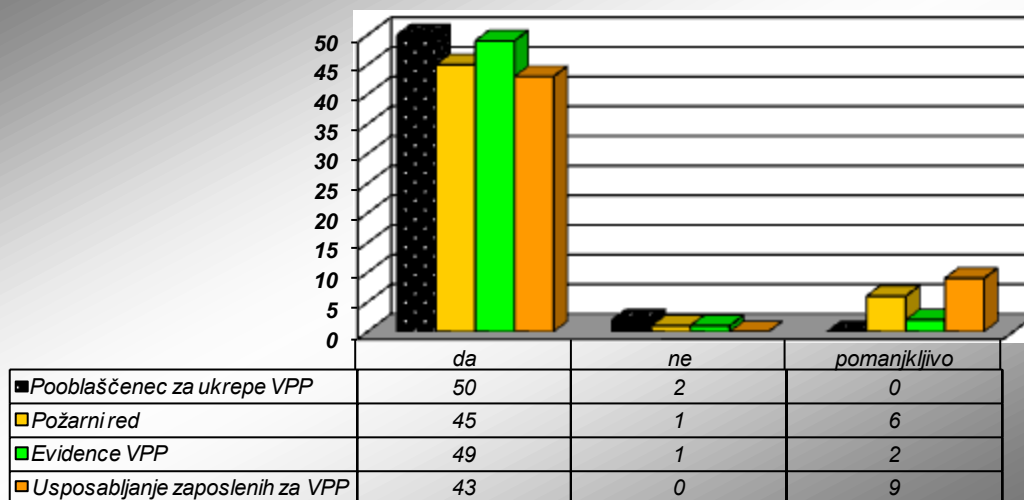

3.7 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 345 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih za predšolsko vzgojo, osnovno-, srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter druge oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V objektih za predšolsko vzgojo je bilo opravljenih 180 inšpekcijskih nadzorov, v objektih za osnovnošolsko 86 in v objektih drugih šol 51 inšpekcijskih nadzorov.

3.7.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VRTCIH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju vrtci), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 9.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 108 vrtcih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 107 (99,1 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (0,9 %) primeru ga nimajo;
- v 104 (96,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (0,9 %) ga nimajo, v treh (2,8 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 104 (96,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (0,9 %) jih ne vodijo, v treh (2,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 106 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 93 (87,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v devetih (8,5 %) pomanjkljivo, v štirih (3,8 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 62 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 54 (87,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (8,1 %) pomanjkljivo, v treh (4,8 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 108 vrtcih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 106 (98,1 %) primerih, v dveh (1,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 108 vrtcih ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 101 (93,5 %) primeru, v dveh (1,9 %) jih niso, v petih (4,6 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 77 vrtcih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 74 (96,1 %) primerih, v dveh (2,6 %) ga nimajo, v enem (1,3 %) je pomanjkljivo.

V 108 vrtcih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 95 (88 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 11 (10,1 %) niso, v dveh (1,9 %) le delno;
- v 106 (98,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (1,9 %) delno;
- v 105 (9,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (0,9 %) ne, v dveh (1,9 %) pomanjkljivo;
- v vseh 107 (100 %) primerih, kjer so bili nameščeni gasilniki, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 71 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 67 (94,4 %) objektih redno vzdrževano, v treh (4,2 %) ni, v enem (1,4 %) pa pomanjkljivo;
- v 65 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 35 (53,8 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v 18 (27,7 %) ne, v 12 (18,5 %) primerih so potrdila pomanjkljiva;
- v 63 (96,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (3,1 %) pa niso.

GRAF 9

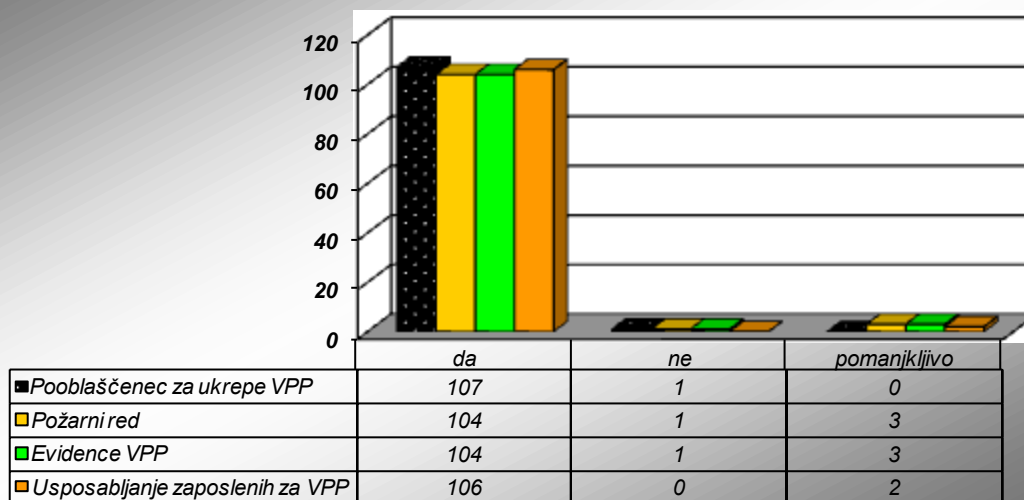

3.7.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OSNOVNIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za osnovnošolsko izobraževanje (v nadaljevanju osnovne šole), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 10.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 86 osnovnih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 86 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 69 (80,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 17 (19,8 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 76 (88,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v desetih (11,6 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 73 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 66 (90,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih (9,6 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 62 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 54 (87,1 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (8,1 %) pomanjkljivo, v treh (4,8 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 86 osnovnih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 85 (98,8 %) primerih, v enem (1,2 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 86 osnovnih šolah ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 82 (95,3 %) primerih, v štirih (4,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 66 osnovnih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 58 (87,9 %) primerih, v dveh (3 %) ga nimajo, v šestih (9,1 %) pa je pomanjkljivo.

V 86 osnovnih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 75 (87,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 11 (12,8 %) le delno;
- v 80 (93 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (1,2 %) ne, v petih (5,8 %) le delno;
- v 79 (91,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v sedmih (8,1 %) pomanjkljivo;
- v vseh 86 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 56 objektih je vgrajeno notranje hidrantsno omrežje, ki je v 53 (94,6 %) objektih redno vzdrževano, v treh (5,4 %) ni;
- v 62 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 41 (66,1 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v osmih (12,9 %) ne, v 13 (21 %) so pomanjkljiva;
- v 56 (90,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (4,8 %) niso, v treh (4,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 10

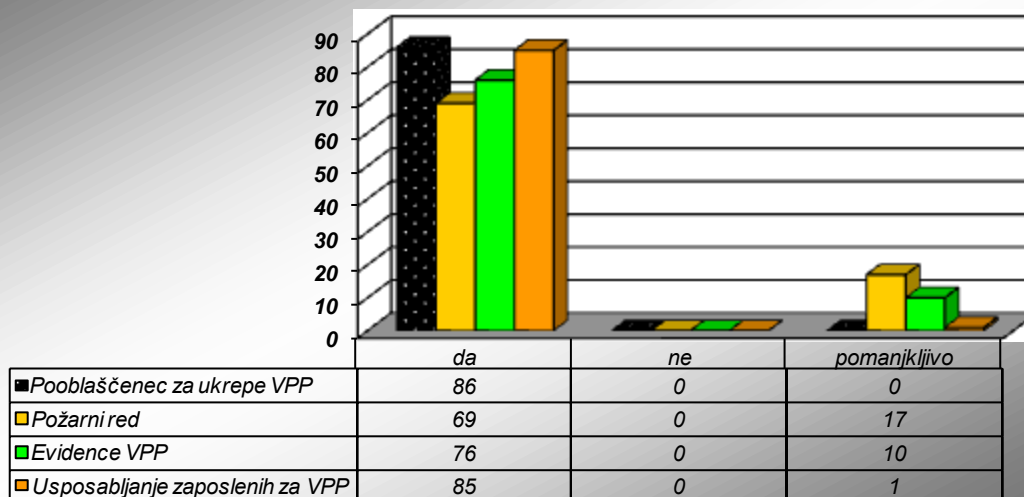

3.7.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA SREDNJIH IN DRUGIH ŠOLAH TER FAKULTETAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter v objektih za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljevanju srednje in druge šole ter fakultete) so delno prikazane na grafu 11.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov na 51 srednjih in drugih šolah ter fakultetah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 48 (94,1 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v treh (4,9 %) ga nimajo;
- v 45 (88,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (2 %) ga nimajo, v petih (9,8 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 48 (94,1 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (2 %) jih ne, v dveh (3,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 48 srednjih in drugih šolah ter fakultetah. Ugotovitve so:

- v 42 (87,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (10,4 %) pomanjkljivo, v enem (2,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 35 srednjih in drugih šolah ter fakultetah. Ugotovitve so:

- v 30 (85,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (8,6 %) pomanjkljivo, v dveh (5,7 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 51 srednjih in drugih šolah ter fakultetah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 48 (94,1 %) primerih, v enem (2 %) je pomanjkljivo, v dveh (3,9 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 51 srednjih in drugih šolah ter fakultetah in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 41 (80,4 %) primerih, v treh (5,9 %) jih niso, v sedmih (13,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 42 srednjih in drugih šolah ter fakultetah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 30 (71,4 %) primerih, v 12 (28,6 %) pa ne.

Na 51 srednjih in drugih šolah ter fakultetah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 47 (92,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v štirih (7,8 %) le delno;
- v 48 (94,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (2 %) ne, v dveh (3,9 %) pomanjkljivo;
- v 45 (88,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (11,8 %) pomanjkljivo;

- v 50 (98 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (2 %) le delno;
- v 37 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 32 (86,5 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (5,4 %) ni, v treh (8,1 %) pomanjkljivo;
- v 35 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 22 (62,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v desetih (28,5 %) ne, v treh (8,6 %) le delno;
- v 28 (80 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (2,9 %) ne, v šestih (17,1 %) delno.

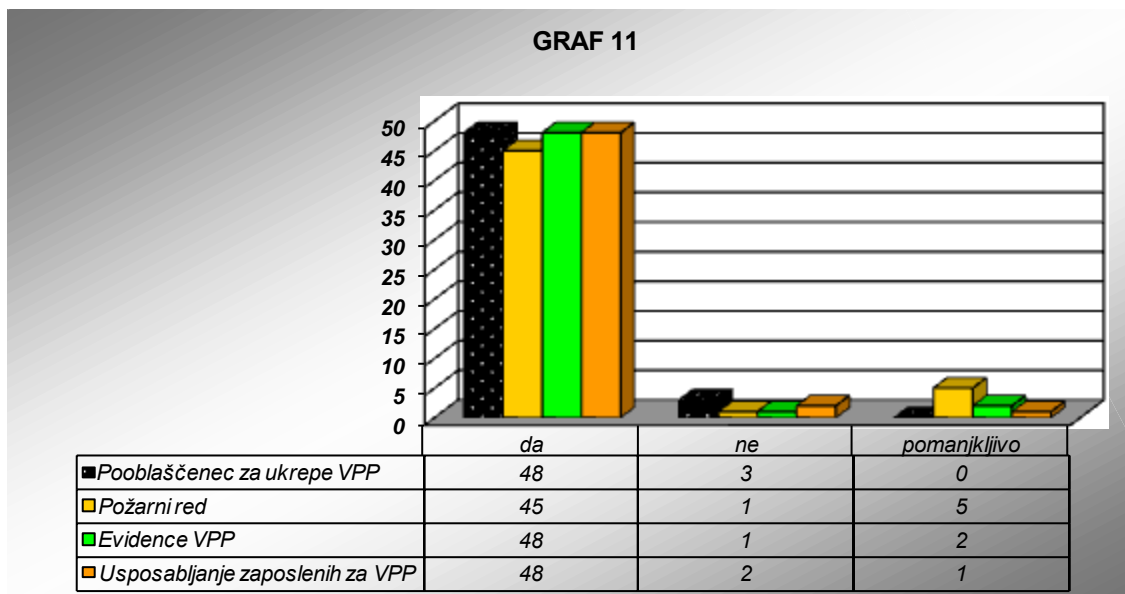

3.8 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil 65 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti. V objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, je bilo opravljenih 44, v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, pa 21 inšpekcijskih nadzorov.

3.8.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH KULTURNI IN RAZVEDRILNI DEJAVNOSTI, TER OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV IN DRUGIM KULTURNIM DEJAVNOSTIM

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim (v nadaljevanju kulturne in razvedrilne dejavnosti), so delno prikazane na grafu 12.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 44 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 43 (97,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (2,3 %) ga nimajo;

- v 32 (72,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (2,3 %) ga nimajo, v 11 (25 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 35 (79,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (11,4 %) jih ne, v štirih (9,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 36 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 30 (83,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (16,7 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 30 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 24 (80 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (16,7 %) pomanjkljivo, v enem (3,3 %) pa ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 44 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 39 (88,7 %) primerih, v dveh (4,5 %) ga nimajo, v treh (6,8 %) pa je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 44 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 39 (88,7 %) primerih, v dveh (4,5 %) jih niso, v treh (6,8 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 29 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 20 (69 %) primerih, v šestih (20,7 %) ne, v treh (10,3 %) pa pomanjkljivo.

V 44 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 36 (81,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v osmih (18,2 %) le delno;
- v 41 (93,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (6,8 %) le delno,
- v 38 (86,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (13,6 %) pomanjkljivo;
- v vseh 44 (100 %) primerih so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 26 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 22 (84,6 %) objektih redno vzdrževano, v štirih (15,4 %) je pomanjkljivo;
- v 27 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 20 (74,1 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v dveh (7,4 %) ne, v petih (18,5 %) le delno;
- v 22 (81,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (3,7 %) niso, v štirih (14,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 12

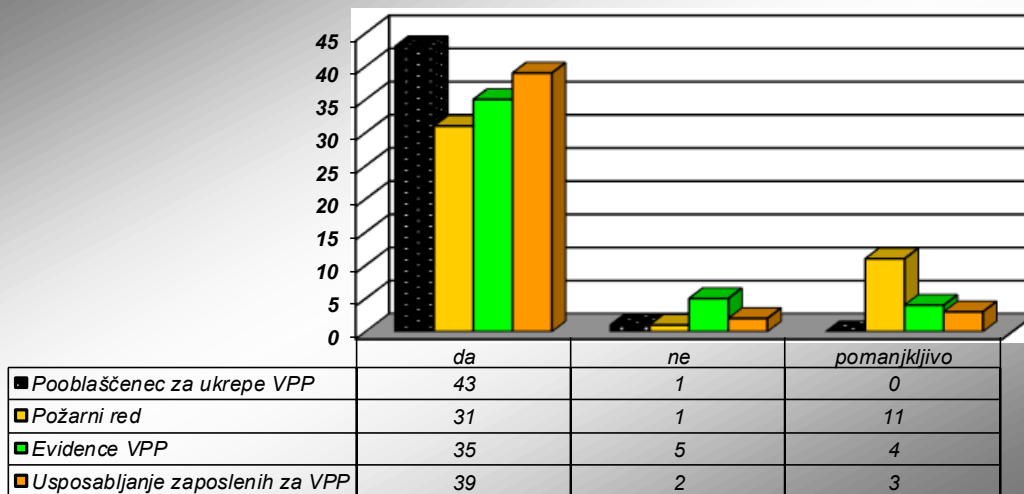

3.8.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH ŠPORTNIM IN DRUGIM DEJAVNOSTIM ZA PROSTI ČAS

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so delno prikazane na grafu 13.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 21 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 15 (71,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v šestih (28,6 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 19 (90,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (4,8 %) jih ne vodijo in v enem (4,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 18 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 17 (94,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (5,6 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 12 (70,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (23,5 %) pomanjkljivo, v enem (5,9 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh 21 (100 %) primerih.


Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 19 (90,5 %) primerih, v dveh (9,5 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 15 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 14 (93,3 %) primerih, v 12 (6,7 %) ni.

V 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 20 (95,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (4,8 %) le delno;
- v vseh 21 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 20 (95,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (4,8 %) pomanjkljivo;
- v 20 (95,2 %) objektih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (4,8 %) niso;
- v 17 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 17 (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 15 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v petih (33,3 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v šestih (40 %) ne, v štirih (26,7 %) le delno;
- v 13 (86,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (6,7 %) ne, v enem (6,7 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

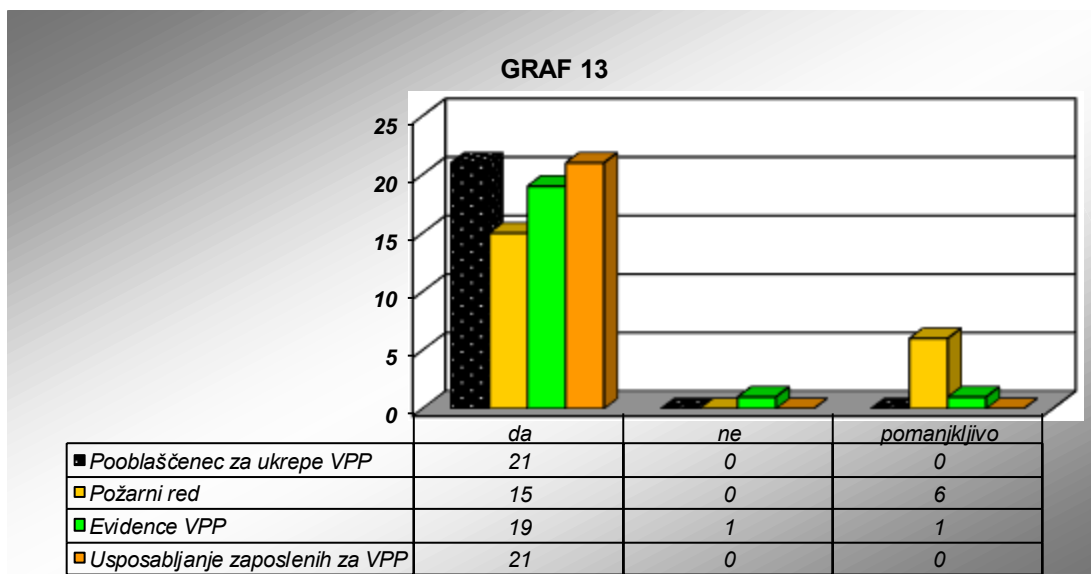

3.9 Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore v večstanovanjskih stavbah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v večstanovanjskih stavbah so delno prikazane na grafu 14.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 160 večstanovanjskih stavbah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 144 (90 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 16 (10 %) ga nimajo;
- v 135 (84,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 20 (12,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v petih (3,1 %) ga nimajo;
- v 121 (75,6 %) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 12 (7,5 %) ne, v 27 (16,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 60 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:

- v 40 (66,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v osmih (13,3 %) ne, v 12 (20 %) le delno.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 53 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:


- v 38 (71,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih (13,2 %) ne, v osmih (15,1 %) le delno.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo stanovalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 46 večstanovanjskih stavbah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 32 (69,9 %) primerih, v 13 (28,3 %) ne in v enem (2,2 %) je pomanjkljivo.

V 160 večstanovanjskih stavbah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 118 (73,7 %) stavbah so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v treh (1,9 %) ne, v 39 (24,4 %) le delno;
- v 138 (86,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v petih (3,1 %) ne, v 17 (10,6 %) le delno;
- v 125 (78,1 %) stavbah so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 34 (21,3 %) pomanjkljivo, v enem (0,6 %) jih ni bilo;
- v 156 (98,1 %) primerih, v katerih so nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,6 %) niso, v dveh (1,3 %) delno;
- v 85 stavbah je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 75 (88,2 %) objektih redno vzdrževano, v desetih (11,8 %) ni;
- v 49 stavbah so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 26 (53,1 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 18 (36,7 %) ne, v petih (10,2 %) le delno;
- v 30 (61,2 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 12 (24,5 %) niso, v sedmih (14,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 14

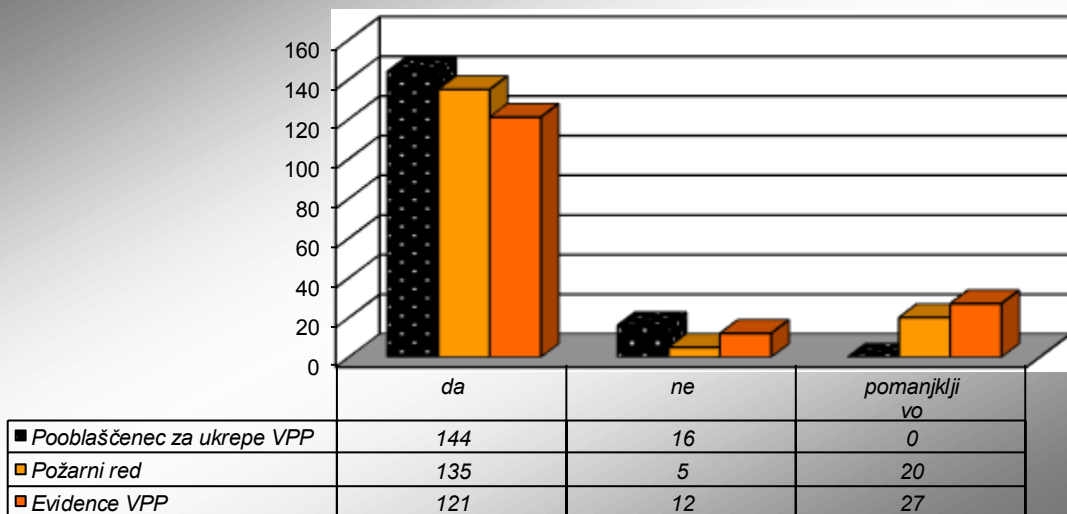

3.10 Inšpekcijski nadzor v objektih, v katerih se opravljajo verski obredi

Inšpektorat je v letu 2020 začel z inšpekcijskimi nadzori v objektih, v katerih se opravljajo verski obredi. Z inšpekcijskimi nadzori smo želeli preveriti, ali se izvajajo splošni ukrepi varstva pred požarom, ali so predvideni ukrepi za varno evakuacijo obiskovalcev ter če so nameščeni gasilniki za pogasitev začetnih požarov.

Skupno je bilo opravljenih 26 inšpekcijskih nadzorov. V štirih (15,4 %) primerih so bili dokumenti s področja varstva pred požarom izdelani, v dveh (7,7 %) pomanjkljivo, v 20 (76,9 %) primerih dokumenti niso bili izdelani. Gasilniki so bili nameščeni v osmih (30,8 %) primerih, v 12 (46,1 %) primerih pomanjkljivo, v šestih (23,1 %) jih ni bilo.

V štirih (15,4 %) primerih nepravilnosti v času inšpekcijskega nadzora niso bile ugotovljene, postopek inšpekcijskega nadzora je bil ustavljen. V 22 (84,6 %) primerih so bile ugotovljene nepravilnosti, izrečeni so bili ukrepi za odpravo le teh.

Zavezanci so pokazali veliko pripravljenost ureditve dokumentov in opreme s področja varstva pred požarom, saj so takoj začeli z odpravljanjem ugotovljenih pomanjkljivosti.

3.11 Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 nadaljeval redne inšpekcijske nadzore pri zavezancih, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (zavezanci SEVESO). Pri petih zavezancih je bil opravljen nadzor s področja varstva pred požarom ter pri štirih nadzor načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri petih zavezancih in zbranih podatkov s področja varstva pred požarom ugotavljamo:

- v vseh petih (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v dveh (40 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi v treh (60%) le delno;
- v petih (100 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi;
- v vseh petih (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi;
- v vseh petih (100 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi;
- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh petih (100 %) primerih;
- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh petih (100 %) primerih;
- usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, je skladno s predpisi v vseh petih (100 %) primerih;
- v vseh petih (100 %) primerih so bili v objektih evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti;
- v vseh petih (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh petih (100 %) primerih so bili v objektih ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh petih (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v objektih vgrajeno notranje hidrantno omrežje je pri štirih (80 %) zavezancih redno vzdrževano, v enem (20%) delno;
- za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite v objektih so v treh (60 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v dveh (25 %) le delno;
- v treh (60 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (25%) le delno.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri štirih zavezancih in zbranih podatkov s področja načrtov zaščite in reševanja ugotavljamo:

- v treh (75 %) primerih je načrt pripravljen skladno s predpisi, v enem (25%) delno;
- v treh (75 %) načrtih so navedene osebe, ki so pooblaščenca za aktiviranje postopkov ob nesreči, in osebe, ki so odgovorne za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče, v enem (25%) delno;
- v vseh štirih (100 %) načrtih je navedena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z drugimi organi, pristojnimi za pripravo občinskih (regijskih) načrtov;
- v vseh štirih (100 %) načrtih je navedena zaščitna oprema, ki jo imajo zavezanci;
- v vseh štirih (100 %) načrtih je naveden program usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih izvajali ob nesrečah;
- v vseh štirih (100 %) primerih so bili podatki o mogočih izrednih dogodkih, ki se lahko razvijejo v nesrečo zaradi nevarnih snovi, posredovani pristojnim organom za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta;
- v vseh štirih (100 %) primerih je načrt odobril organ, pristojen za pripravo občinskega načrta;
- v vseh štirih (100 %) primerih z vajami, ki jih izvajajo v zakonsko predpisanem roku, preverjajo rešitve iz načrtov.

3.12 Inšpekcijski nadzor v objektih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2020 opravil redne inšpekcijske nadzore obratov, ki imajo izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Inšpektorat je to nalogo opravil skupaj z Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Inšpektoratom RS za infrastrukturo, Inšpektoratom za kemikalije ter Agencijo za okolje in prostor. Skupno je bilo pregledanih 148 zavezancev, med katerimi je bilo 18 takih podjetjih, ki so delovala le zunaj stavb ali pa niso obratovala, zato z vidika varstva pred požarom niso bila pregledana. Rezultati za pet zavezancev, ki so vir večjega tveganja, so predstavljeni v točki 3.11.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih s področja varstva pred požarom pri obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji so delno prikazane na grafu 15.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v preostalih 125 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji ugotavljamo:

- v 117 (93,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v osmih (6,4 %) ga nimajo;
- v 99 (79,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 22 (17,7 %) primerih je vsebina pomanjkljiva, v štirih (3,1 %) ga nimajo;
- v 114 (91,2 %) primerih vodijo evidenco o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (1,6 %) primerih jih ne, v devetih (7,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 55 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji. Ugotovitve so:

- v 50 (90,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (1,8 %) ga nimajo, v štirih (7,3 %) je vsebina pomanjkljiva.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 55 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji. Pri tem smo ugotovili:

- v 43 (78,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v desetih (18,2 %) pomanjkljivo, v dveh (3,6 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 125 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 111 (88,8 %) primerih, v 13 (10,4 %) je pomanjkljivo, v enem (0,8 %) ga ne izvajajo.


Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 125 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 106 (84,8 %) primerih, v sedmih (5,6 %) jih niso, v 12 (9,6 %) primerih pomanjkljivo.

V 125 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji so inšpektorji ugotovili:

- v 114 (91,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 11 (8,8 %) le delno;

- v 109 (87,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v 16 (12,8 %) delno;
- v 111 (89,8 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 12 (10,4 %) pomanjkljivo, v enem (0,8 %) ga ni bilo;
- v 123 (99,2 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,8 %) ne.

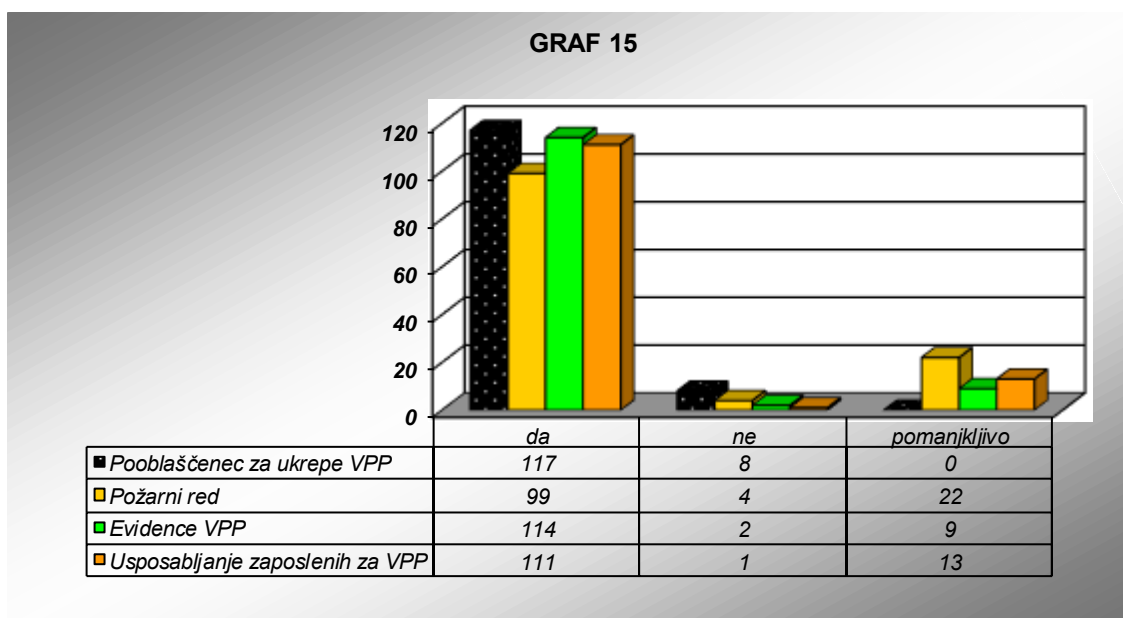

3.13 Inšpekcijski nadzor gasilskih enot

Inšpektorat je v letu 2020 nadaljeval inšpekcijske nadzore pri prostovoljnih gasilskih društvih (PGD). Namen nadzorov pri PGD, ki niso gasilske enote širšega pomena (GEŠP) je bil preveriti: ali ima gasilska enota pogodbo o opravljanju javne gasilske službe, v katero kategorijo je posamezna gasilska enota razvrščena in ali izpolnjuje pogoje za določeno kategorijo (število prostovoljnih operativnih gasilcev, število in vrsta gasilskih vozil in opreme), ali imajo operativni gasilci opravljen zdravstveni pregled, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano osebno varovalno opremo – zaščitne obleke za gasilce (SIST EN 469:2006/A1:2007/AC:2006), obutev za gasilce (SIST EN 15090:2012), zaščitne rokavice za gasilce (SIST EN 659:2003+A1:2008) in gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah (SIST EN 443:2008), ali so na opremi oznake skladnosti nameščene v skladu s predpisanimi zahtevami in ali razpolagajo z vso potrebno dokumentacijo (Izjava EU o skladnosti, izvod navodil proizvajalca in informacije iz točke 1.4 Priloge II Uredbe (EU) 2016/425. Pri GEŠP pa tudi, ali ima gasilska enota veljavno pogodbo z URSZR ter izpolnjuje obveznosti določene s pogodbo in aneksi.

Skupno je bilo opravljenih 181 inšpekcijskih nadzorov v gasilskih društvih, od tega 28 pri društvih, ki so hkrati tudi GEŠP. V 30 (16,6 %) primerih nepravilnosti v času inšpekcijskega nadzora niso bile ugotovljene, postopek inšpekcijskega nadzora je bil ustavljen. Pri 134 (74 %) PGD so bile ugotovljene nepravilnosti, izrečeni so bili ukrepi za odpravo teh. V šestih primerih (3 %) je bila izdana upravna odločba. V 11 primerih ugotovitveni postopek še ni zaključen.

Najpogostejše pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti:

- 175 (96,7 %) prostovoljnih gasilskih enot, ki so bile nadzorovane, ima sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, v šestih (3,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;
- 149 (82,3 %) enot izpolnjuje kadrovske pogoje za določeno kategorijo, 32 (17,7 %) jih ne;
- od 179 društev, pri katerih so inšpektorji preverjali potrdila o zdravstveni sposobnosti operativnih gasilcev, imajo v 107 (59,8 %) društvih veljavna potrdila o zdravstveni sposobnosti oziroma ustrezna zdravniška spričevala, v 72 (40,2 %) le delno.

V okviru inšpekcijskih nadzorov osebne varovalne opreme v 57 (33,5 %) primerih nepravilnosti niso bile ugotovljene; 107 (62,9 %) zavezancem so bili izrečeni ukrepi in določen rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa se v 74 (69,2 %) primerih niso nanašali na neustrezno osebno varovalno opremo, ampak na nezadostno število opreme, s katero razpolagajo gasilske enote. V primerih, ko so bile ugotovitve povezane s pomanjkljivo dokumentacijo, so inšpektorji odredili pridobitev le-te. V šestih (3,5 %) primerih je bilo ugotovljeno, da osebna varovalna oprema ne ustreza zahtevam, izdan je bil inšpekcijski ukrep prepovedi uporabe osebne varovalne opreme.

V skladu z Zakonom o prekrških je bilo izrečenih 16 opozoril.

3.14 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami

Leta 2020 so bili na področju varstva pred utopitvami opravljeni inšpekcijski nadzori na 90 bazenskih in naravnih kopališčih, 21 nadzorov pri izposojevalcih opreme in 27 nadzorov pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.

3.14.1 NARAVNA IN BAZENSKA KOPALIŠČA

Inšpekcijski nadzori na urejenih naravnih in bazenskih kopališčih se opravijo pri vsakem zavezancu najmanj enkrat na leto, lahko tudi večkrat, praviloma pa so nenapovedani. Izvajajo se od začetka obratovanja kopališča (poostren nadzor takoj, ko se začne poletna kopalna sezona) in se končajo ob koncu poletne kopalne sezone, na notranjih bazenskih kopališčih pa potekajo vse leto.

Posamezne ugotovitve inšpekcijskih nadzorov so podrobneje prikazane na grafu 16.

Ob inšpekcijskem nadzoru so se preverili ukrepi varstva pred utopitvami, predvsem:

- tehnični ukrepi in zahteve za varno obratovanje kopališč: mesta opazovanja, komunikacijske povezave, kopališki znaki, oprema in sredstva za reševanje iz vode;
- organizacijski ukrepi za varstvo pred utopitvami: dnevnik dela in kopališki red;
- število reševalcev iz vode in redarjev ter ustreznost njihovih oblačil.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih na 90 bazenskih in naravnih kopališčih, ugotavljamo:


- zadostno število reševalcev iz vode imajo na vseh 90 (100 %) kopališčih;
- reševalci iz vode so usposobljeni na 90 (100 %) kopališčih;
- reševalci iz vode imajo ustrezna oblačila 89 (98,9 %) kopališčih, na enem (1,1 %) nimajo;
- redarji na kopališčih, na katerih je njihova prisotnost obvezna, imajo vidno oznako REDAR na vseh 27 (100 %) kopališčih.

Kopališki red mora biti izobešen na vidnem kraju pri vhodu, v njem morajo biti določeni obratovalni čas, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob njem, način uporabe kopaliških objektov in naprav, navodila za zagotovitev reda in varnosti, navodila, ki urejajo posebnosti kopališča, vsi znaki in njihovi nazivi.

Kopališki red, urejen skladno s predpisi, imajo na 85 (94,4 %) kopališčih, na petih (5,6 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Pri opremljenosti kopališč z opremo in kopališkimi znaki inšpektorji ugotavljajo, da se je stanje v primerjavi s preteklim letom izboljšalo. Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti, ki se nanašajo na nameščenost reševalnih obročev ali velikost znakov za prepovedi. Prav tako so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri določitvi mest za opazovanje reševalcev iz vode.

Ugotavljamo, da je na 85 (94,4 %) kopališčih opremljenost zadovoljiva, na petih (5,6 %) pa so ugotovljene manjše pomanjkljivosti.

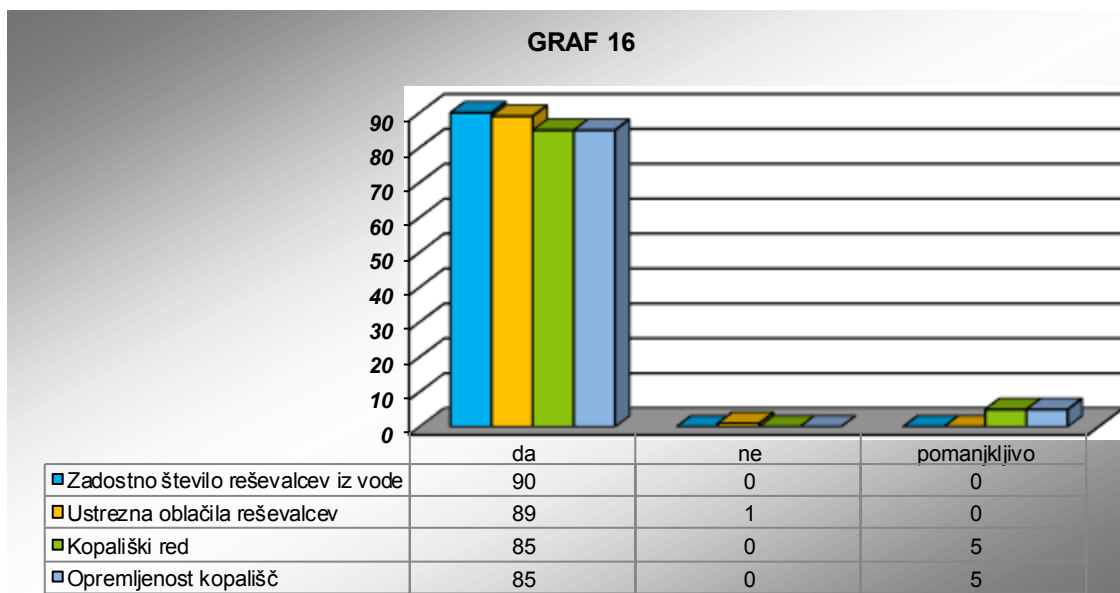

3.14.2 IZPOSJOJEVALCI OPREME

Izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, morajo imeti z vidika varstva pred utopitvami med delovnim časom izposojevalnice zagotovljen neprekinjen nadzor nad izposojenimi plovili, prisotna pa mora biti tudi usposobljena oseba za reševanje iz vode. Prav tako morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev. Na morju se izposoja plovil izvaja z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo.

Pri izposojevalcih opreme je bilo opravljenih 21 inšpekcijskih nadzorov.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih, ugotavljamo:

- osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki so neprekinjeno prisotne med delovnim časom, je imelo 20 (85,2 %) nadzorovanih izposojevalcev, eden (4,8 %) pa v času nadzora ne;

- navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev, ki morajo biti izobešena na vidnem mestu, ima 19 (90,5 %) izposojevalcev, dva (9,5 %) pa ne.

3.14.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI PRI ORGANIZATORJIH RAFTINGA, KAJAKAŠTVA, SOTESKANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA VODI S PRIDOBITNIM NAMENOM

Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom in ki morajo za vsako skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode.

Leta 2020 je bilo opravljenih 27 inšpekcijskih nadzorov.

Ob inšpekcijskem nadzoru je bilo preverjeno, ali so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, in ali je bilo predpisano število reševalcev iz vode oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, ustrezno usposobljeno:

- pri vseh 27 (100 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode;
- pri vseh 27 (100 %) zavezancih so bili reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ustrezno usposobljene.


V inšpektoratu ocenjujemo, da se na podlagi inšpekcijskih nadzorov stanje pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi s pridobitnim namenom v primerjavi s preteklimi leti precej izboljšuje. V letu 2020 pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

3.15 Inšpekcijski nadzori med gradnjo objektov

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2020 opravljal tudi inšpekcijske nadzore med gradnjo objektov. Inšpektorji so skladno z gradbenimi dovoljenji ter izkazi požarne varnosti preverjali izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom.

Na podlagi opravljenih 39 rednih inšpekcijskih nadzorov med gradnjo objektov ugotavljamo, da so bile v 11 (28,2 %) primerih zahteve varstva pred požarom upoštevane, v enem (2,6 %) ne, v 27 (69,2 %) primerih pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih med gradnjo objektov so prikazane na grafu 17.

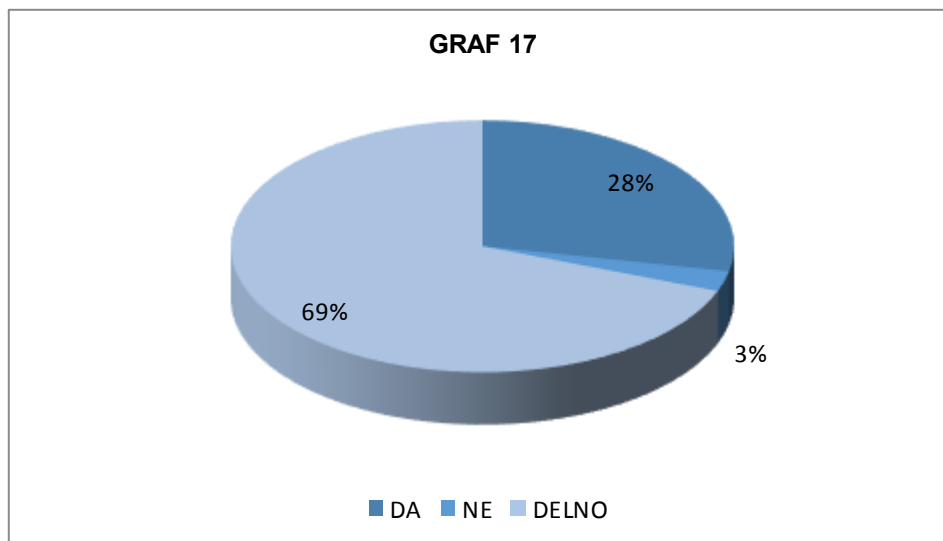

3.16 Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja

Vlada RS je na svoji seji dne 23. 7. 2020 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Inšpektorat je v letu 2020 izvedel inšpekcijske nadzore, v okviru katerih so inšpektorji pregledali načrte zaščite in reševanja, načrte dejavnosti oziroma dokumente, izdelane na podlagi Državnega/regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Inšpektorji so skupaj izvedli 242 nadzorov, od tega 17 na ministrstvih in vladnih službah, 13 na izpostavah URSZR in v vseh 212 občinah.

3.16.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA PRI MINISTRSTVIH IN VLADNIH SLUŽBAH

Inšpektorat je izvedel 17 nadzorov pri ministrstvih in vladnih službah, ki morajo izdelati načrte dejavnosti v skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Vsi načrti dejavnosti, ki so predvideni v Državnem načrtu zaščite in reševanja, razen enega, so bili na dan inšpekcijskega nadzora sprejeti. Pri osmih (47 %) zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek inšpekcijskega nadzora ustavljen. Pri zavezancih, kjer so se postopki ustavili, so v načrtih dejavnosti ministrstva oziroma vladne službe razdelane vse naloge, za katere so zadolženi v primeru aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja. Razdelali so tudi naloge ter usmeritve za nižje nivoje (regije, občine, zavodi, agencije).

Pri devetih (53 %) zavezancih so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, zato jim je bil odrejen rok za odpravo le teh. Šest zavezancev, ki so jim bili odrejeni ukrepi, mora v načrtih dejavnosti izdelati priporočila in smernice oziroma usmeritve za delovanje celotnega resorja, ne le ožjega dela ministrstva. Šestim pa je bilo odrejeno, da morajo dopolnjene načrte dejavnosti z vsemi prilogami posredovati na URSZR.

Pri 15 (88,2 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da imajo zagotovljeno zaščitno opremo in sredstva za en mesec delovanja. Vsi zavezanci so tudi izkazovali, da imajo zagotovljena sredstva za nakup opreme za tri mesece.

V okviru inšpekcijskih nadzorov na 13 izpostavah URSZR večje pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

3.16.2 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINAH

Občine so morale skladno s temeljnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, pripraviti načrt oziroma le posamezne dele občinskega načrta zaščite in reševanja, v katerih so morale predvideti načine obveščanja, izvajanje določenih zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, načrtovati so morale materialno – tehnična in finančna sredstva, pripraviti morebitne načrte dejavnosti, ki so v pristojnosti občin in služb na občinskem nivoju, predvideti potrebne sile zaščite, reševanja in pomoči (ZRP).

Podrobnejši obseg in vsebina nadzorov v 212 občinah so razvidni v nadaljevanju. V spodnji tabeli 1 so prikazane nekatere ugotovitve.

Vsebina nadzora	Število občin	
	DA	NE
Opredeljen način obveščanja (kdo, koga, kdaj) obvešča	200 (94,3 %)	12 (5,7 %)
Izvajanje zaščitnih ukrepov:		
- določene lokacije za pokop večjega števila mrtvih	204 (96,2 %)	8 (3,8 %)
- pripravljena obvestila prebivalcem glede izvajanja ukrepov	168 (79,2 %)	13 (6,1 %)
Naloge zaščite, reševanja in pomoči (ZRP)		
- predvideno vključevanje sil ZRP	186 (87,7 %)	26 (12,6 %)
- določene lokacije namestitve za pomoč ogroženim in prizadetim (okuženim) prebivalcem	179 (84,4 %)	33 (15,6 %)
- opredeljeni postopki zagotavljanja oskrbe s hrano, zdravili, pijačo	194 (91,5 %)	18 (8,5 %)
Načrtovanje materialno-tehničnih in finančnih sredstev		
- sredstva za osebno in skupinsko zaščito (različne ravni za zaščito) dihal	209 (98,6 %)	3 (1,4 %)
- zagotovljena razkužila	210 (99 %)	2 (1 %)
- načrtovani stroški za nabavo, skladiščenje, vzdrževanje in servisiranje uporabljene opreme	155 (73,1 %)	57 (26,9 %)
Sile ZRP		
- predvidene sile ZRP v občinah	203 (95,7 %)	9 (4,3 %)
- izdani ustrezni sklepi	179 (84,4 %)	33 (15,6 %)
- kadrovska popolnjenost sil	172 (81,1 %)	40 (18,9 %)
- materialna popolnjenost	101 (47,6 %)	111 (52,4 %)
- usposobljenost sil	109 (51,4 %)	103 (48,6 %)

Tabela 1: Pregled nadzorov v občinah

V veliki večini so v občinah, ki so imele izdelane načrte ali dele načrtov, imeli ustrezno urejeno in opredeljeno obveščanje pristojnih organov, organizacij in služb, obveščanje ogroženih ljudi in širše javnosti ter opredeljeno shemo obveščanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni. Izdelane so imele tudi potrebne priloge s sezname odgovornih oseb, ki se jih obvešča in sezname sredstev javnega obveščanja.

Večina občin ima predvidene lokacije za pokop, ki so v velikem delu kar posamezna območja znotraj obstoječih območij pokopališč. V kolikor niso to bila območja obstoječih pokopališč, pa so bila območja določena v občinskih prostorskih načrtih. Skladno z zahtevami regijskih načrtov so nekatere občine imele tudi določene načine in lokacije hrambe infektivnih trupel in način prevoza (skladno z navodili NIJZ).

Občine so večinoma imele izdelana obvestila prebivalcem, se pa načini obveščanja prebivalcev razlikujejo po posameznih občinah, kar je odvisno tako od velikosti občine kot tudi od krajevnih navad, delno pa tudi od možnosti na posameznih območjih. Občine za obveščanje uporabljajo občinske oglasne deske, lokalna tiskana, avdio in video medije, internetne strani občin in občinskih služb, letakov kot nenaslovljenih pošilk, ipd.

Glede zagotavljanja zdravstvenega varstva na primarni ravni ni bilo opaziti večjih nepravilnosti, praviloma to izvajajo v zdravstvenih domovih ali zdravstvenih postajah. Glede lokacij namestitve obolelih občine večinoma niso imele težav, saj so imeli predvideno, da jih lahko zagotavljajo (razni hoteli, prazne šole - telovadnice, gostinski objekti, kočje, zasebne namestitve, ...). Velik del občin ima za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v prilogah načrtov določene javne službe, gospodarske službe in zavode.

V zvezi z opremo je bilo ob nadzorih ugotovljeno, da večina občin ima osnovno zaščitno opremo za zaščito dihal. Posamezne občine so v spomladanskem razglasu epidemije skrbele tudi za opremo posameznih zavodov in šol, ki delujejo na njihovem območju. Glede načrtovanja finančnih sredstev je bilo ugotovljeno, da večina občin le te načrtuje.

Ob nadzorih smo tudi ugotovili, da je večina občin predvidela vključevanje sil ZRP v aktivnosti. Ob tem je treba omeniti, da so to občine, kjer so jim bile že v preteklih inšpekcijskih nadzorih odrejeni ukrepi organiziranja sil ZRP, pri čemer nekaterim občinam ti, predhodno že odrejeni roki, še niso potekli. V zvezi s popolnitvijo je bilo ugotovljeno, da imajo posamezne občine težave s pridobivanjem kadrov za vključevanje v sile ZRP, v letošnjem letu pa je bilo zaradi nastalih situacij tudi veliko usposabljanj odpovedanih.

3.17 Dejavnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Inšpektorat je, kot že nekaj prejšnjih let, tudi leta 2020 načrtoval usklajevalni sestanek glede izvajanja Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju. Udeležili se ga naj bi poleg inšpektorata še predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Generalne policijske uprave, Gasilske zveze Slovenije, URSZR, Zavoda za gozdove Slovenije ter poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije a je zaradi razglasitve pandemije COVID-19 le ta odpadel.

Zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja je URSZR 19. marca 2020 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja v vsej državi.

Ob razglasitvi velike požarne ogroženosti je glavni inšpektor inšpektorata odredil v izpostavah inšpektorata pripravljenost posameznih inšpektorjev. Z odredbami je odredil izvajanje poostrenega nadzora nad Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju v delovnem času, izven delovnega časa ter ob sobotah in nedeljah.

V poostren nadzor je bilo v inšpektoratu vključenih 42 inšpektorjev, ki so v času razglašene velike požarne ogroženosti zaradi nadzora prevozili približno 1.800 km. V času poostrenega nadzora naravnega okolja so inšpektorji ugotovili 6 kršitev predpisov in samostojno ukrepali zoper kršitelje. Velik problem pri kurjenju v naravnem okolju predstavlja dejstvo, da gre v veliko

primerih za manjša kurišča ali požare, kjer se kurijo veje ali podrastje (gre za pomladansko čiščenje) in so osebe, ki so kurile, kraj že zapustile, kar otežuje delo pri ugotavljanju kršiteljev.

Pri poostrenem nadzoru naravnega okolja so enako kot v preteklih letih, inšpektorji inšpektorata zelo dobro sodelovali s policijo. V primeru kurjenja v naravnem okolju so delavci policije občasno prej na mestu dogodka kot inšpektor, zato so v takih primerih sami prevzeli vodenje postopkov. V 2020 je bilo takih primerov 12.

Zaradi izboljšanja stanja v naravnem okolju je URSZR 4. maja 2020 na celotnem ozemlju Republike Slovenije preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

3.18 Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev

V inšpektoratu opravljamo stalno dežurstvo skladno z Navodilom o izvajanju dežurstva in pripravljenosti za delo inšpektorjev inšpektorata. S tem navodilom se urejajo pripravljenost za delo, organizacija, način, postopki, vrsta in trajanje dežurstva ter obveznosti URSZR pri obveščanju dežurnih inšpektorjev ob nesrečah.

Poleg sodelovanja na intervencijah inšpektorji sodelujejo s policijo in kriminalistično službo pri ugotavljanju vzrokov večjih požarov, saj je ta dolžnost določena tudi v Zakonu o varstvu pred požarom.

Inšpektorji so opravljali dežurno službo zaradi sodelovanja z drugimi službami ob večjih požarih in nesrečah. Dežurni inšpektorji so iz Centra za obveščanje Republike Slovenije prejeli 168 obvestil o intervencijah, pri katerih je sodelovalo več gasilskih enot. Sodelovali so tudi pri 15 intervencijah, na predlog policije pa enkrat pri raziskavah vzrokov nesreč.

3.19 Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja


V letu 2020 so zaradi pandemije COVID-19 na področju zaščite in reševanja, razen ene vaje, odpadle vse ostale načrtovane. Nekatere so bile že v fazi izvedbe, pa so bile zaradi izbruha pandemije tik pred izvedbo preklicane oziroma prestavljene v leto 2021.

Inšpektorji so sodelovali zgolj na eni vaji zaščite in reševanja, ki je bila izvedena na nivoju štabnega urjenja. Mednarodno vajo SIQAKE 2020, ki je bila izvedena v mesecu februarju, sta ocenjevala dva inšpektorja.

4 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA

Na podlagi Zakona o prekrških so inšpektorji opravili 5257 nalog, od tega so izdali 16 plačilnih nalogov in uvedli 60 postopkov za izdajo odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 36 odločb o prekrških, izrečenih pa je bilo tudi 5181 opozoril o prekrških. V okviru nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane z zahtevama za sodno varstvo.

Podatki so prikazani na grafu 20.

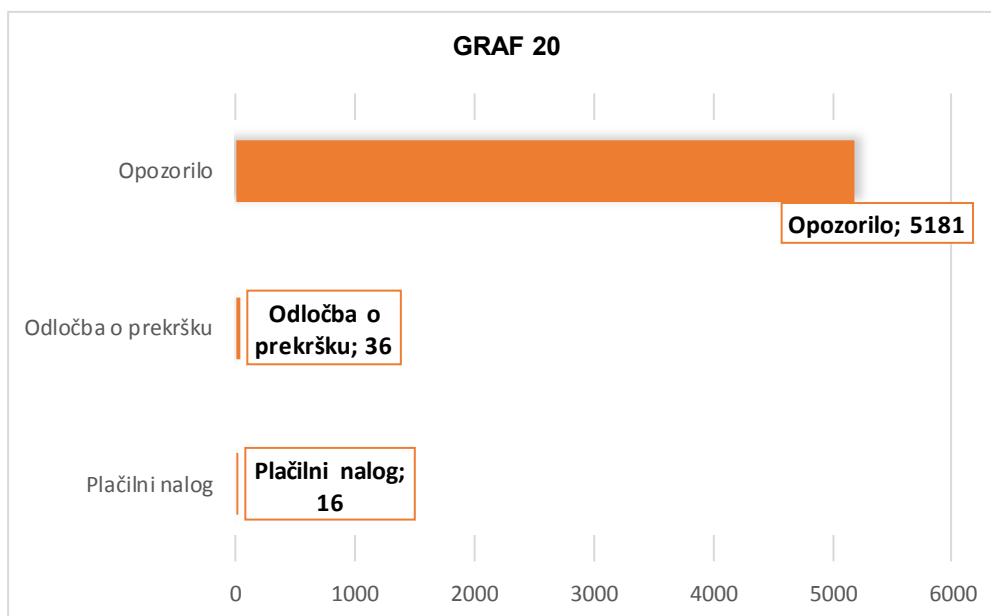

Za lažje delo pri opravljanju prekrškovnih nalog so bile pripravljene usmeritve oziroma navodila, ki so se med letom dopolnjevala in usklajevala s spremenjeno zakonodajo.

5 KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike Slovenije znotraj Ministrstva za obrambo, vendar ima kot organ v sestavi svoj finančni načrt. Finančna sredstva so namenjena za plače, materialne stroške, redno vzdrževanje objektov, opremo in vozila, stroške mednarodnega sodelovanja ter investicije za službena vozila in računalniško, telekomunikacijsko, birotehnično, pisarniško ter drugo opremo.

Finančna sredstva v proračunu inšpektorata za leto 2020 so na začetku znašala 2.818.263 evrov. Finančni načrt se je med letom spreminjal, saj so bila opravljena nekatera zmanjšanja:

- zmanjšanje za 3.092 evrov na proračunski postavki za plače,
- zmanjšanje za 34.169 evrov na sredstvih za operativno delovanje,
- zmanjšanje za 25.209 evra na opremi za redno dejavnost.

Vsa zmanjšanja so bila opravljena kot prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi uporabniki znotraj ministrstva za kritje primanjkljaja.

Tako je proračun inšpektorata za leto 2020 znašal 2.755.793 evrov, njegovi struktura in realizacija pa sta razvidni iz spodnje tabele.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA INŠPEKTORATA ZA LETO 2020

	Veljavni FN v evrih	Realizacija FN v evrih	Ostane FN v evrih	Odstotek porabe
Tekoči stroški	216.280,00	216.275,98	3,97	100
Investicije	86.791,00	86.789,87	1,13	100
Plače	2.452.722,34	2.452.718,37	4,02	100
SKUPAJ	2.755.793,34	2.755.784,22	9,12	100

V inšpektoratu kar 89 % finančnih sredstev namenimo za plače, 3,1 % za investicije in 7,9 % za redne odhodke.

5.1 Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata

Konec leta 2020 je bilo skladno z veljavno sistemizacijo v inšpektoratu sistemiziranih 68 delovnih mest, od tega 58 uradniških (57 inšpektorskih delovnih mest in podsekretar za pravne zadeve) ter deset strokovno-tehničnih.


Leta 2020 se je v inšpektoratu upokojil en javni uslužbenec. Zaposlilo se je pet novih inšpektorjev.

31. decembra 2020 je bilo 61 zaposlenih, od tega 51 uradnikov (50 inšpektorjev in sekretarka) ter deset strokovno-tehničnih delavk. Med zaposlenimi je 35 žensk in 26 moških.

Leta 2020 je osem javnih uslužbencev inšpektorata izpolnilo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, nihče pa ni izpolnil pogoja za napredovanje v višji uradniški naziv.


Izobrazbena struktura zaposlenih v inšpektoratu, ki je prikazana na grafu 19, kaže, da je imelo leta 2020 kar 54 (89 %) javnih uslužbencev najmanj visoko strokovno izobrazbo.

GRAF 19

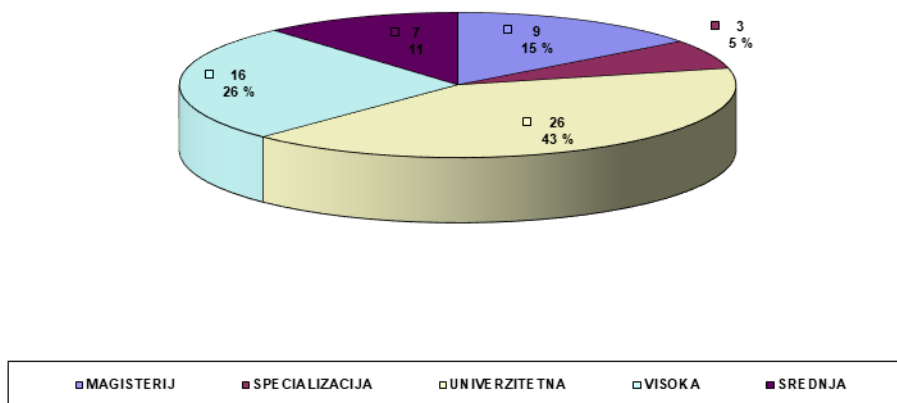

Izobrazbena struktura inšpektorjev je devet inšpektorjev z magisterijem, trije s specializacijo, 25 z univerzitetno izobrazbo oziroma drugo bolonjsko stopnjo in 13 z visoko, kar pomeni, da imajo vsi inšpektorji zahtevano oziroma predpisano izobrazbo, kar je razvidno z grafa 20.

GRAF 20

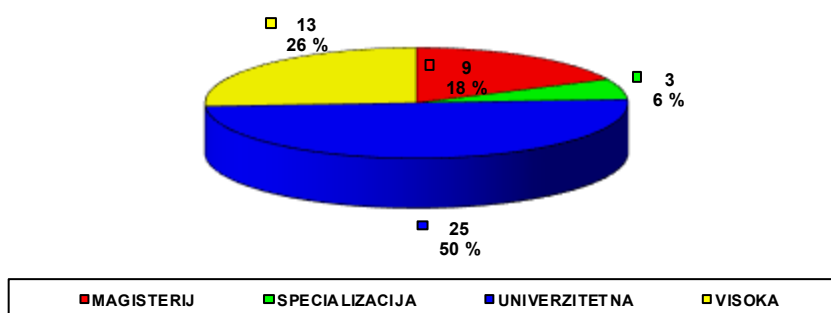

V preteklih letih smo v inšpektoratu zaznavali povečevanje povprečne starosti zaposlenih. Tako se je povprečna starost vseh zaposlenih v inšpektoratu povečala s 51,2 leta 2019 na 51,8 leta,

povprečna starost inšpektorjev pa se je z 52,2 povečala na 52,8, zato predvidevamo, da se bomo tudi v prihodnje srečevali s težavami, kot so odsotnost z dela zaradi bolezni, veliko dni dopusta in podobno.

5.2 Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata

V inšpektoratu so investicije načrtovane znotraj projektov Načrta razvojnih programov (NRP) številka 1911-20-0001 – Razvoj in vzdrževanje obrambnih zmogljivosti in številka 1911-17-0002 – Vzdrževanje in nadgradnja KIS MO 2018–2023.

Projekta NRP sta bila ob sprejemu finančnega načrta ovrednotena na 112.000 evrov, veljavni proračun 31. decembra 2020 je bil 86.791 evrov, končna realizacija pa je bila 86.790 evrov oziroma 100 odstotkov.

Zmanjšanje je nastalo zaradi ostanka neporabljenih finančnih sredstev, ker niso bili izvedeni nakupi sredstev v takem obsegu, kot je bilo predvideno. Finančna sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme (13.930 evrov), telekomunikacijske opreme (35 evrov), druge opreme (1.907 evrov) in avtomobilov (70.918 evrov).

5.3 Uresničevanje Načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata

Za leto 2020 je glavni inšpektor v okviru Poslovnega plana inšpektorata za leto 2020 izdal Načrt izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki je bil vključen tudi v Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev Ministrstva za obrambo za leto 2020, ki ga je izdal minister za obrambo.

Za leto 2020 je bilo predvideno, da se zunanjih oblik izobraževanja in usposabljanja udeleži 165 udeležencev. Načrt je bil zaradi epidemije uresničen v zelo omejenem obsegu. Do 31. decembra 2020 so se štirih izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj udeležili štirje zaposleni. Med zunanja usposabljanja je bil vključen tudi tečaj madžarskega jezika, ki se ga je udeležil en inšpektor.

Med usposabljanji so bili predvideni tudi posveti, seminarji, delavnice in podobno, ki pa zaradi omejitev povezanih z epidemijo niso bili izvedeni.

Načrtovali smo tudi, da se internih usposabljanj v notranjih organizacijskih enotah udeleži 13 zaposlenih. Notranjega funkcionalnega usposabljanja se je udeležilo sedem udeležencev, ki so bili prisotni na eni obliki IUI.

Skupna realizacija načrta za leto 2020, ki vključuje notranje in zunanje izvajalce, je 11 udeležencev na petih oblikah IUI, kar je razvidno iz spodnje tabele. Od petih oblik je bila ena stodnevna, ena tridnevna in tri enodnevne. Na posameznega zaposlenega je to 1,8 delovnega dneva. Podatki o udeležbi za zaposlene v inšpektoratu so razvidni iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (61)
5	11	112	1,8

Uradniki inšpektorata, in sicer inšpektorji in sekretarka, so se udeležili pet oblik IUI, na katerih je skupaj sodelovalo 11 uradnikov, zanje pa smo porabili skupno 112 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na uradnika (51)
5	11	112	2,2


Izvedeni so bili štirje kolegiji glavnega inšpektorja z vodji izpostav. Izveden je bil tudi posvet vodij izpostav in administrativnih sodelavk z glavnim inšpektorjem.

Skupno je bilo izvedenih deset oblik IUI (notranji in zunanji izvajalci in kolegiji glavnega inšpektorja), ki se jih je udeležilo 68 zaposlenih, zanje pa smo porabili skupno 169 dni.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (61)
10	68	169	2,8


Primerjava udeležbe strokovno-tehničnih sodelavcev inšpektorata na usposabljanjih in posvetih od leta 2012 do 2020 v dnevih je prikazana na grafu 21.

GRAF 21

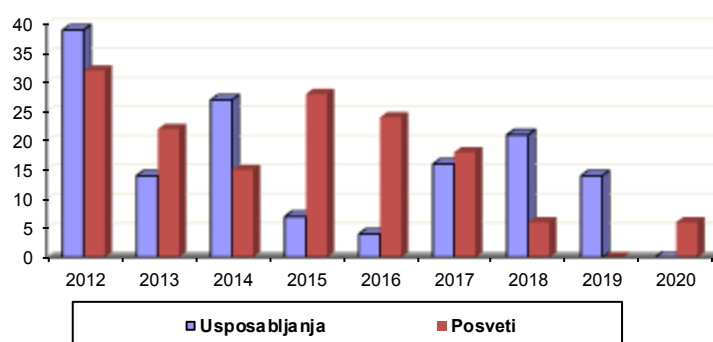

Primerjava udeležbe uradnikov inšpektorata na usposabljanjih, posvetih in sestankih širšega kolegija od leta 2012 do 2020 v dnevih je prikazana na grafu 24.

GRAF 22

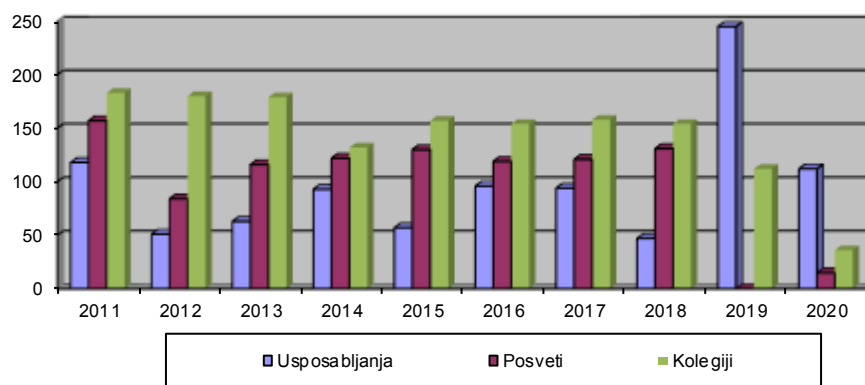

6 URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

Inšpektorat ima dejavnosti s področja mednarodnega sodelovanja načrtovane v okviru programa, ki ga pripravi URSZR. V teh dejavnostih je naš inšpektorat prisoten le kot sodelujoči organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Glede na navedeno tudi poročila o izvedenih dejavnostih pripravlja URSZR, ki večinoma zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva. Leta 2020 inšpektorat v sodelovanju URSZR ni sodeloval v mednarodnih projektih.

V okviru programa Direktorata za obrambne zadeve je sodelavka sodelovala pri izvedbi tečaja NATO CIMIC Functional Specialist Course, ki je potekal od 10. do 14. februarja 2020 v Motti di Livenza v Italiji. Sodelovala je tudi na mednarodni vaji poveljstva MNCG Motta di Livenza ADIN 20 od 6. do 10. julija 2020 - podpora CIMIC enotam z mirnodobne lokacije.

Inšpektorat sodeluje pri delu organov upravljanja in vodenja Gasilske zveze Slovenije, glavni inšpektor je član upravnega odbora, sodeluje tudi na plenemih.

Inšpektorji so sodelovali tudi pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, ki so jih pripravljala URSZR ter druga ministrstva. Poleg tega sodelujemo pri pripravi nove zakonodaje s področja varstva pred požarom, gasilstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sodelovali so tudi v skupnih akcijah inšpekcijskega nadzora, povezanih z nadzorom osebne varovalne opreme, na naravnih kopališčih in divjih vodah.

Prav tako inšpektorat dejavno sodeluje v Inšpekcijskem svetu, v katerem je glavni inšpektor član odbora za izobraževanje, vodja sektorja je članica odbora za informacijsko podporo, inšpektorji izpostav pa aktivno sodelujejo v regijskih koordinacijah.

Mag. Boris Balant,
glavni inšpektor