

**NAVODILA ZA UKREPANJE IN RAVNANJE S PRIPOMOČKI ZA ZADRŽEVANJE NEVARNIH TEKOČIN IN
POŽARNIH VODA V OBRATU V PRIMERU POŽARA IN RAZLITJA**

Pregled ustreznosti pripomočkov (mobilna pregrada, magnetno pokrivalo) se izvede 1x v tekočem mesecu. Pregled opravi odgovorna oseba v podjetju (vodja jutranje ali popoldanske izmene). Prav tako preveri, če so pripomočki nepoškodovani in ustrezni za uporabo, da se uporabijo v primeru požara. Vodja jutranje ali popoldanske izmene v primeru požara prinese ustrezen pripomoček in ga ustrezno namesti.

Ti pripomočki (mobilne pregrade za lovljenje požarnih vod, magnetna pokrivala) so nameščena ob izhodih iz posameznega skladišča.

Lokacijsko zaščitimo tiste jaške, kjer preti nevarnost izlitja požarne vode oz. nevarnih tekočin v meteorno kanalizacijo. V primeru požara, ko ni nihče prisoten v obratu (ponoči) se na osnovi povezave Emizon (sistem za prenos alarmnih sporočil) aktivira Gasilska brigada Maribor. Obenem imamo z zunanjim pogodbenikom sklenjeno pogodbo o 24 urnem varovanju. V primeru požara so le ti ustrezno usposobljeni, seznanjeni z obratom in ukrepih v primeru izrednega dogodka ter pridejo prvi na kraj dogodka, saj imajo sedež v sosednjem objektu. Čas prihoda gasilcev od objekta Gasilske brigade Maribor do objekta F.A MAIK je do 7. minut.

V primeru požara na celotnem objektu podjetja F.A. MAIK, kot tudi v polnilnici in pretakališču je potrebno zapreti zasun (upoštevaj navodilo NA10.02). Odgovorni osebi z vsemi navodili sta vodji jutranje in popoldanske izmene. Vsa ustrezna navodila ima tudi Gasilska brigada Maribor. In tudi vso opremo v gasilskih avtomobilih OVVO in AC 30/100.

Časovno so odgovorni za namestitve (mobilnih pregrad in magnetnih pokrival):

- od 6.ure do 22.ure (izmenjuje vodja jutranje in popoldanske izmene)
- od 22.ure do 6.ure na osnovi sistema za prenos alarmnih sporočil (Emizon) in ogledov objekta (zunanji pogodbenik), ter gasilci, ki pridejo na mesto požara

Časovna odgovornost za odpiranje, zapiranje zasuna z vsemi potrebnimi navodili:

- odpiranje in zapiranje zasuna od 6.ure do 22.ure (izmenjuje vodja jutranje in popoldanske izmene, vodja SDC in pretakalec)
- od 22.ure do 6.ure zunanji pogodbenik v kolikor pride pred gasilci na mesto požara oziroma gasilci (vodja intervencije), ki določi ali je glede na samo intervencijo in potek požara potrebno zasun zapreti ali ne

V primeru odsotnosti vodij izmene pa vsa navodila poznata tudi vodja skladiščno distribucijskega centra in strokovna sodelavka za nevarne snovi, ki ju pri teh opravilih nadomestita. Navodila so predana

**NAVODILA ZA UKREPANJE IN RAVNANJE S PRIPOMOČKI ZA ZADRŽEVANJE NEVARNIH TEKOČIN IN
POŽARNIH VODA V OBRATU V PRIMERU POŽARA IN RAZLITJA**

zunanjemu pogodbeniku in gasilcem.

V primeru požara ali razlitja nevarne tekočine je potrebno upoštevati tudi navodila NA 14.15 - Navodilo za spust zapornice v primeru razlitja nevarnih snovi ali požarnega sredstva.

Dodatno k navodilu prilagamo tudi vso opremo, ki jo imajo gasilci na razpolago v primeru požara ali razlitja nevarne tekočine.

Za vozila AC 30/100 in OVVO, ki se uporabljajo v primeru požara ali razlitja nevarne tekočine na našem objektu.


Seznam opreme v vozilu AC 30/100	naziv	količina
2850	Medmešalec M2	1
3575	Koleno oporno B	1
5849	Izolirni dihalni aparat	5
5856	Svetilka opozorilna cestna - EUROBLITZ s polnilcem	2
5870	Maska za IDA	3
5890	Košara za cevi - B	1
5904	Zbiralec	1
5907	Pritrdilec cevni	1
5913	Ventil zaporni B	1
5914	Ventil zaporni C	1
5922	Cev sesalna za penilo	1
5949	Stožec prometni	6
5951	Triopan	2
5952	Košara za cevi - C	1
5960	Razdelilec trojak B/CBC	2
5966	Obveza cevna B	1
5969	Vrv jeklena bremenska (jeklenica) z zanko	1
5978	Spojka prehodna B/C	5

**NAVODILA ZA UKREPANJE IN RAVNANJE S PRIPOMOČKI ZA ZADRŽEVANJE NEVARNIH TEKOČIN IN
POŽARNIH VODA V OBRATU V PRIMERU POŽARA IN RAZLITJA**

Seznam opreme v vozilu 14 OVVO	naziv	količina
2856	Torba prve pomoči	1
2904	Prezračevalnik podtlačni - dimovlek	1
3154	Večnamenska črpalka za prečrpavanje naftnih in drugih neagresivnih snovi MAST	1
3394	Črpalka membranska za prečrpavanje nevarnih snovi (pnevmatska)	1
3395	Črpalka za prečrpavanje naftnih derivatov in nev. snovi iz sodov s cevjo	1
3397	Črpalka za prečrpavanje nevarnih snovi (Cevna ELRO črpalka - Eex e II, T3) z ustreznimi armaturami	1
3408	Cevčice ali elektronski lističi za detekcijo plinov (komplet - potrebno natančno določiti)	2
3416	Lij	1
3417	Rezervoar prestrezní - bazen	1
3421	Oljni skimmer s pripadajočimi armaturami in cevmi	1
3422	Radiološki detektor (gama, beta, nevtroni) PDS-100g/ID	1
3675	Lovilna prostostoječa vreča za naftne derivate	2
5849	Izolirni dihalni aparat	3
5856	Svetilka opozorilna cestna - EUROBLITZ s polnilcem	1
5865	Seslani koš za nevarne snovi	1
5870	Maska za IDA	6
5871	Maska za IDA - reševalna	2
5878	GASILNI APARAT - bioversal 9l	2

Slike v nadaljevanju prikazujejo lokacije lovilnih zapornic e in magnetna pokrivala nameščena ob vhodih in izhodih.

**NAVODILA ZA UKREPANJE IN RAVNANJE S PRIPOMOČKI ZA ZADRŽEVANJE NEVARNIH TEKOČIN IN
POŽARNIH VODA V OBRATU V PRIMERU POŽARA IN RAZLITJA**

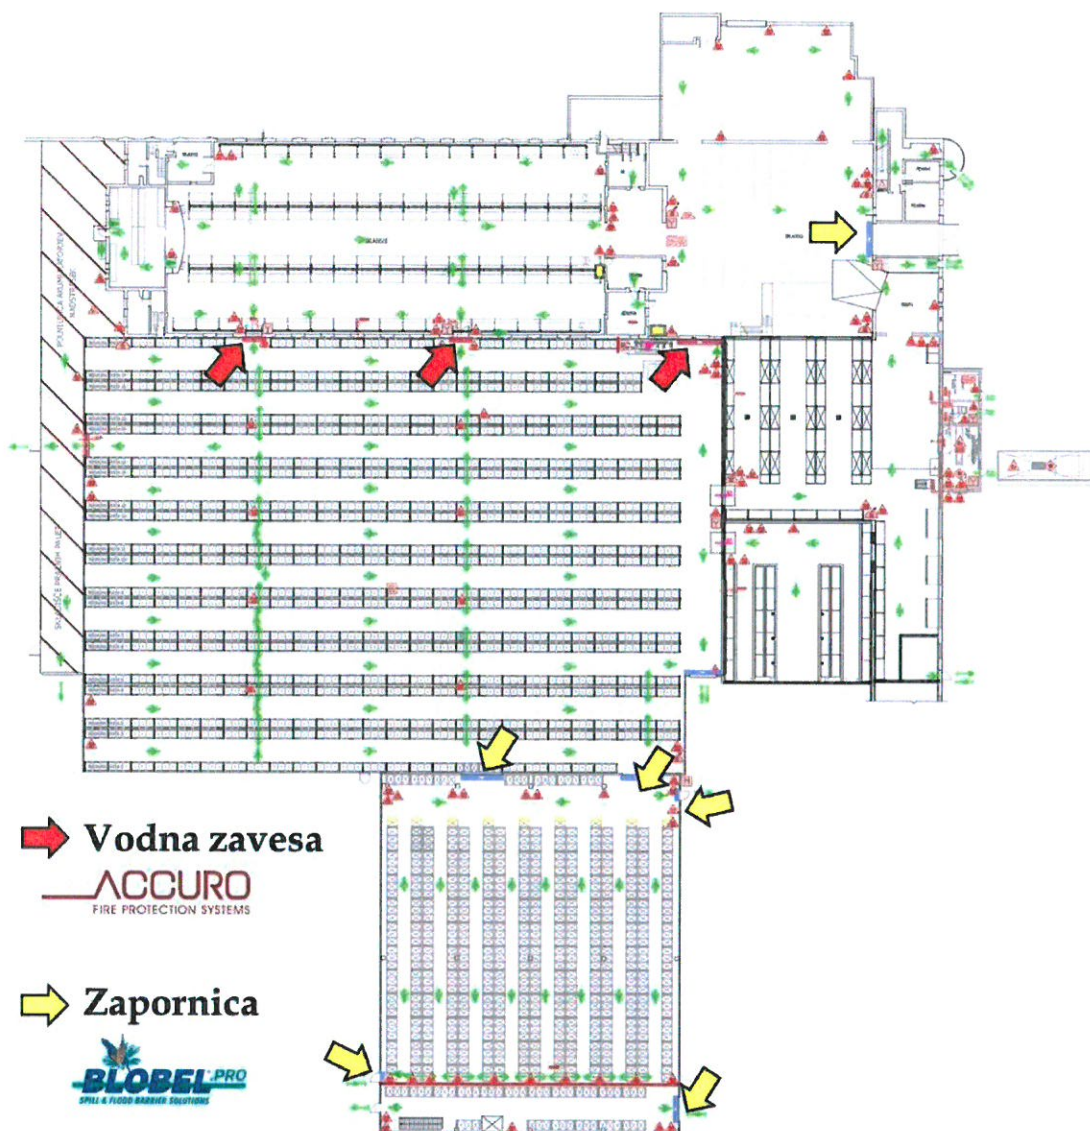

Slika 1: Lokacije lovilnih zapornic

**NAVODILA ZA UKREPANJE IN RAVNANJE S PRIPOMOČKI ZA ZADRŽEVANJE NEVARNIH TEKOČIN IN
POŽARNIH VODA V OBRATU V PRIMERU POŽARA IN RAZLITJA**



Slika 2: jugovzhodni del objekta (prikaz namestitve magnetnega pokrivala)

