




REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA JEDRSKO VARNOST
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

T: +386 1 472 11 00
F: +386 1 472 11 99
E: gp.ursjv@gov.si
www.ursjv.gov.si

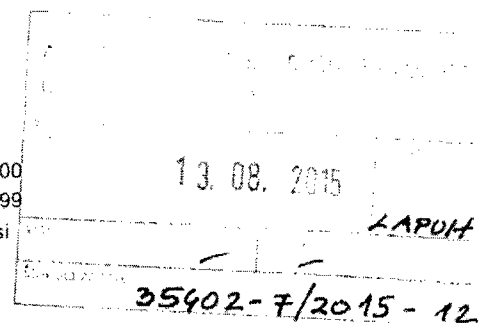

Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za
okolje
Vojkova cesta 1b

1102 LJUBLJANA

Številka: 350-3/2009/21

Datum: 11.8.2015

ZADEVA: Mnenje URSJV po 61. členu ZVO-1 o sprejemljivosti gradnje HE Mokrice na osnovi PVO za HE Mokrice ter povzetka tehničnih poročil

Zveza: Št. Upravne zadeve 35402-7/2015
Poziv za pridobitev mnenja št. 35402-7/2015-9 z dne 27. 7. 2015

Spoštovani!

Prejeli smo vaš dopis št. 35402-7/2015-9 z dne 27. 7. 2015 za pridobitev mnenja po 61. členu ZVO-1 o sprejemljivosti nameravane gradnje HE Mokrice s posegi: gradnja jezovne zgradbe s pripadajočimi posegi in gradnja akumulacijski bazen s pripadajočimi posegi.

Na vaš poziv št. 35009-2/2008/186-01011347 z dne 4. 3. 2013 za pridobitev mnenja k predlogu DPN za HE Mokrice smo 15. 3. 2013 izdali pogojno pozitivno mnenje št. 350-3/2009/12, v katerem smo poudarili, da je treba upoštevati mnenje URSJV k predlogu DPN za HE Mokrice in v katerem smo podali priporočila in projektne pogoje, ki jih je potrebno upoštevati v naslednjih fazah priprave projektne dokumentacije¹. Kot je zabeleženo v obrazložitvi odločbe², je mnenje URSJV pozitivno pod pogojem, da bodo v postopku priprave PGD za HE Mokrice izpolnjeni vsi projektni pogoji, ki so bili pripravljeni na osnovi smernic, ki niso bile izvedene v postopku priprave DPN

Prosimo, da že izdana priporočila in projektne pogoje, ki jih ponovno navajamo v nadaljevanju, upoštevate in jih vključite tudi v pogoje okoljevarstvenega soglasja pod točko 6. »Pogoji za jedrsko in sevalno varnost« ter točko, ki bo obravnavala pogoje za varovanje človekovega nepremičnega premoženja.

1. Rešitve za HE Mokrice je potrebno preveriti s hibridnimi hidravličnimi modeli (HHM) za Krško Brežiško polje glede vplivov na poplavno varnost Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK) za pretoke Save do velikosti verjetne visoke vode (PMF) s ciljem potrditve, da varnost NEK ni ogrožena. Obstoječe poročilo o HHM za območje HE Mokrice ni ustrezno za izpolnitev smernice URSJV, ker podaja rezultate le do vrednosti 10.000-letnega pretoka reke Save. V primeru PMF in višje poplave HE

¹ Mnenje URSJV k predlogu DPN za območje HE Mokrice, št. 350-3/2009/12 z dne 15. 3. 2013


² Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35409-5/2010/105 z dne 5. 7. 2013

Mokrice lahko predstavlja oviro za iztekanje Save iz poplavnih območij območja HE Brežice in s tem lahko vpliva na višjo PMF gladino. Višja gladina pa posledično zahteva ponovno preračunavanje višine poplavnih nivojev za protipoplavno zaščito NEK, verifikacijo stanja protipoplavne zaščite, nadgradnjo zaščite, posodobitev projektne dokumentacije in varnostnih analiz ter izvedbo vseh potrebnih upravnih postopkov. Zato je potrebno izdelati modelno analizo (HHM) poplavljanja celotnega območja od NEK do HE Mokrice s PMF pretokom za sedanje stanje brez HE Mokrice in za stanje po izgradnji HE Mokrice ter ustrezno konzervativno potrditi, da ni negativnega vpliva na varnost NEK pri tej poplavi in višjih pretokih (do 12.000 m³/s).

2. Z ustrezno analizo je potrebno dokazati, da ni vpliva na seizmično stabilnost področja (potencialna seizmična nestabilnost področja zaradi dodatnih obremenitev zaradi mase vode). V okviru DPN za HE Brežice je bilo izdelano ekspertno mnenje o potencialu pojava inducirane seizmičnosti za območje HE Brežice, enako pa je potrebno narediti tudi za vpliv HE Mokrice.
3. V sklopu priprave PGD je treba preveriti vplive projekta HE Mokrice na izvajanje monitoringa imisij NEK v okolje in na monitoring podtalnice. V primeru, če bodo sedanja merilna oz. vzorčevalna mesta potopljena ali jih ne bo več mogoče uporabljati, je treba zagotoviti nadomestna merilna oz. vzorčevalna mesta, ki morajo biti vzpostavljena še pred začetkom izgradnje oz. obratovanja HE Mokrice, da se tako omogoči vzporedne meritve za korelacijo s prejšnjimi merilnimi oz. vzorčevalnimi mesti.

Lep pozdrav,

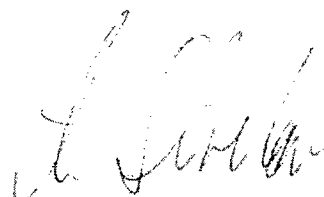


Dr. Andrej Stritar
DIREKTOR

Vročiti:

- ① Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana
- Spis, tu

Dostaviti v vednost:

- Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
- Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice
- INFRA, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem