


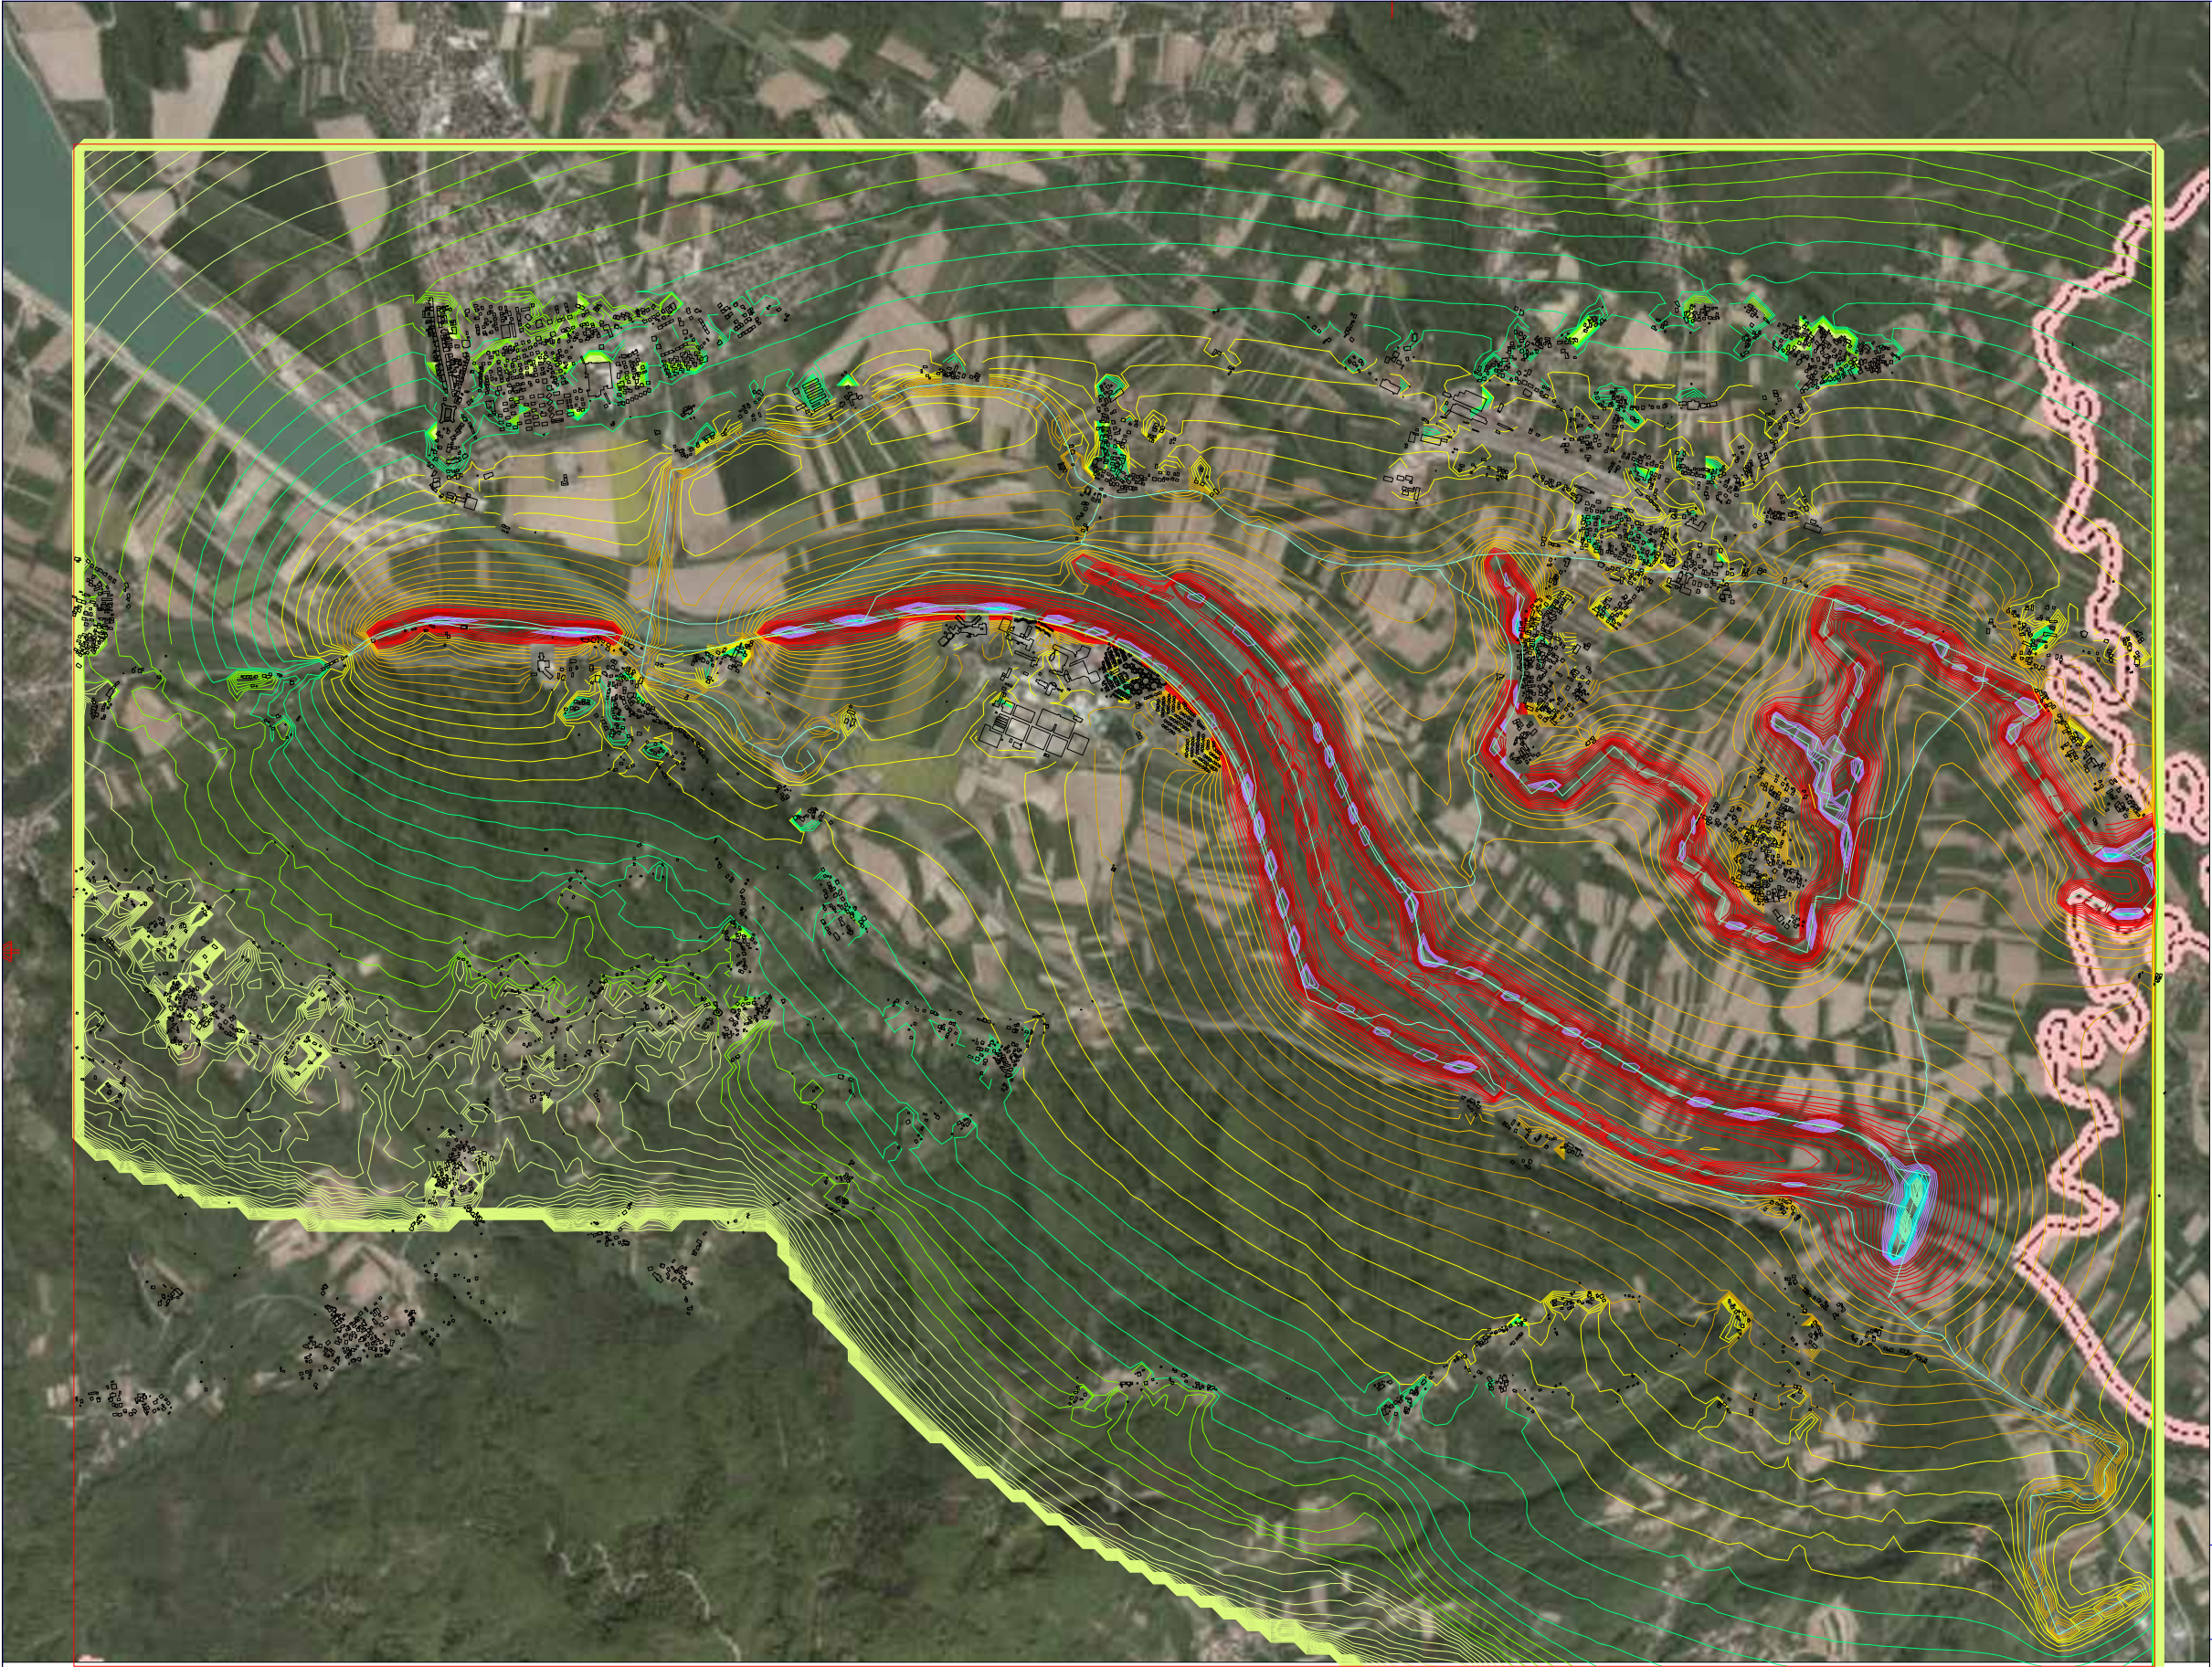

LEGENDA

	<=	35.0
	<=	40.0
	<=	45.0
	<=	50.0
	<=	55.0
	<=	60.0
	<=	65.0
	<=	70.0
	<=	75.0
	<=	80.0
	>	80.0

Karta hrupa v času gradnje z upoštevanjem dodatnih omilitvenih ukrepov - Ldan

PROJEKT:
HE Mokrice

izdelovalec elaborata:  Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu d.o.o. Opekarniška 15d, 3000 CELJE		naročnik/investitor: Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice	
odg. vodja proj.:	DUŠAN KRESNIK, univ. dipl. bist.	vrsta načrta:	Ocena obremenjenosti okolja s hrupom
izdelal:	izr. prof. MIHA KOVAČIČ, univ. dipl. inž. str.	št. načrta:	EK2021-2100095
datum:	15.4.2021	merilo:	/
		št. lista:	1