


Križanje elektroenergetskega kabla in
kanalizacije

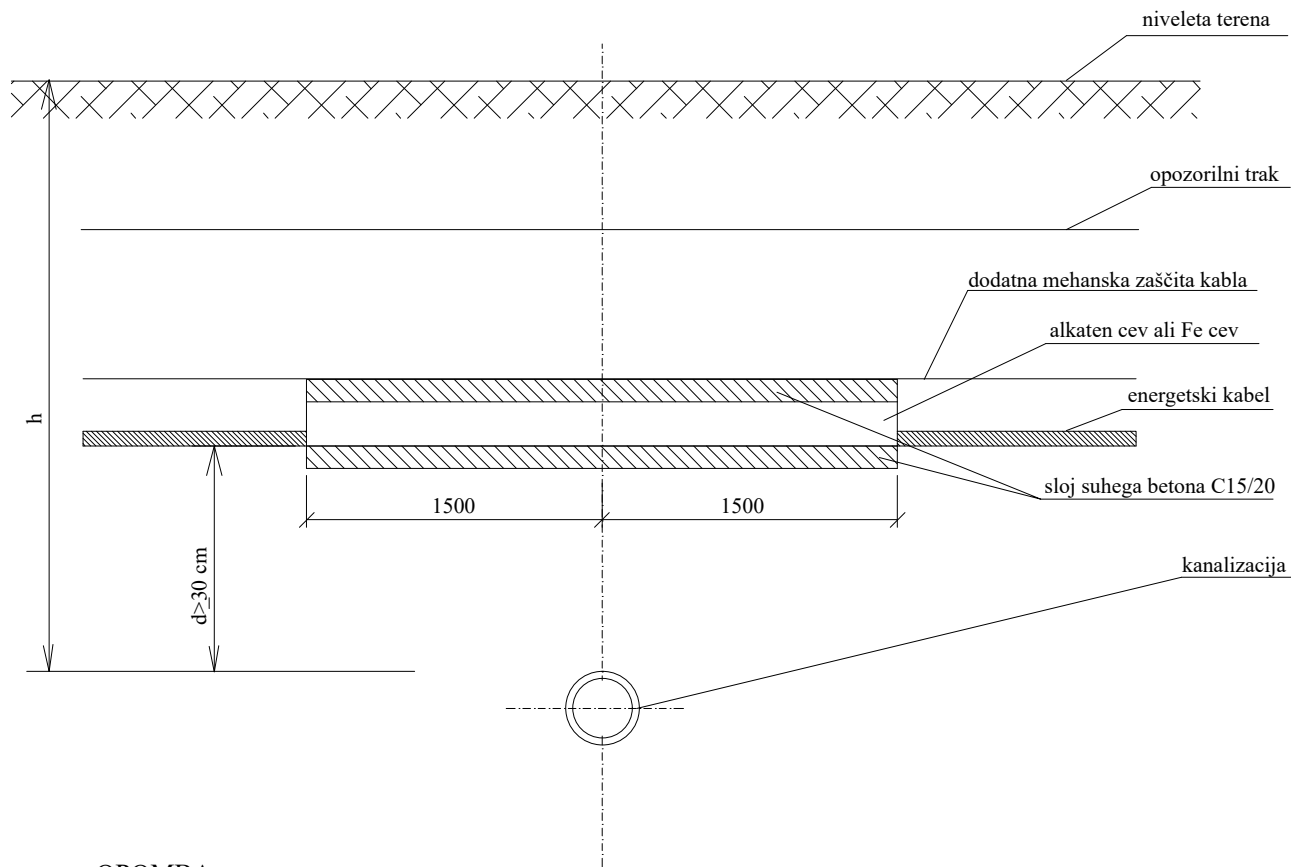

OPOMBA:

$h \geq 80\text{cm}$ se energetski kabel uvleče v obbetonirane alkaten cevi
 $h \leq 80\text{cm}$ se energetski kabel uvleče v obbetonirano Fe cev

Enožilni kabli enega sistema se uvedejo v isto kovinsko cev.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| Naziv načrta: | - | Št. projekta: | 1689 | Faza projekta: | DGD |
| Št. načrta: | - | Št. odseka: | - | Datum: | november 2023 |
| Vsebina / naslov risbe: | | Sodelavec proj. / id. št. IZS: | S. Pamuković, dipl.inž.grad | | |
| Detajl križanja kanalizacije z NN vodom (ščitenje NN) - | | Šifra risbe: | Merilo: | Št. lista: | |
| | | G.351 | 1:25 | list 8.9 | |