



255022039673

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana		5
Prejeto: 27-05-2022		Sig. znak: Datum: 27. 5. 2022
Vredn.:	Priloge:	
Številka:		

št. dopisa: 61/2022

ZADEVA: ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Spoštovani,

UZ: OSEBNI PREJEM

ARK Arhitektura Krušec, d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana, kot zastopniki investitorja:

REPUBLIKA SLOVENIJE, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,

Vam v skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50m ali podzemno globino 10m.

Ker projekt novogradnja – prizidave nove infekcijske klinike v Ljubljani znaša BTP 23.685,9 m² in podzemna globina -13,7 m, vam pošiljamo celotno dokumentacijo: »Zahteva za začetek predhodnega postopka: zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)«.

Naziv gradnje:	»DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA« (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Vrsta gradnje:	odstranitev, rekonstrukcija, novogradnja – prizidava
Številka projekta:	226/2022
Parcelna številka:	214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7
Katastrska občina:	1726 Šentpeter
Projektant:	ARK Arhitektura Krušec, d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana
Pooblaščen arhitekt:	prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a.
Identifikacijska številka:	ZAPS A-1057

S spoštovanjem,

Lena Krušec, u.d.i.a.

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.

ARHITEKTURA KRUŠEC

Priloge:

Celotno dokumentacijo vam pošiljamo v dveh izvodih in enem digitalnem izvodu.

VLOGA:

- Zahteva za začetek predhodnega postopka
- Splošno o nameravanim posegu
- Opis nameravanega posega v okolje
- Možni vplivi nameravanega posega na okolje
- Območje in lega nameravanega posega

LOKACIJSKI PRIKAZI:

- Karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti, M 1:2000

- Situacija obstoječega stanja s prikazom varovalnih pasov infrastrukturnih vodov in prikaz zemljišča za gradnjo, M 1:500
- Prikaz objektov, ki se odstranijo, M 1:500
- Prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta, M 1:1000
- Tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta
- Prikaz prometnih in funkcionalnih površin (dostopi, dovozi, parkirišča, površine za intervencijo in evakuacijo, ipd.), M1:500
- Območje gradbišča z zakoličbenimi točkami, M1:500

PRILOGE:

- Pooblastilo investitorja
- Projektni pogoji: Varstvo voda, št. pogojev: 35506-928/2022-3, dne: 10. 5. 2022
Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana
- Projektni pogoji: Vodovod, št. pogojev: S-685-22V, dne: 10. 5. 2022
JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana
- Projektni pogoji: Kanalizacija, št. pogojev: S-685-22K, dne: 4. 5. 2022
JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana
- Projektni pogoji: Odvoz odpadkov, št. pogojev: S-685-22S, dne: 7. 4. 2022
JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1001 Ljubljana
- Projektni pogoji: Letalstvo, št. pogojev: 351-144/2022/2-CAA0505, dne: 5. 4. 2022
Javna agencija RS za civilno letalstvo Slovenije, Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana
- Projektni pogoji: Telefonija, št. pogojev: ark01/122-SO, dne: 7. 4. 2022
Telemach d.o.o., Bmčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče
- Projektni pogoji: Energetika, št. pogojev: JPE-351-676/2022-006 (33/C-607), dne: 23. 5. 2022
Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
- Mnenje: Varstvo narave, št. mnenja: 3562-0353/2022-2, dne: 13. 4. 2022
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
- Mnenje: Telefonija, št. mnenja: 180/2022, dne: 8. 4. 2022
T-2 d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana
- Mnenje: Telefonija, št. mnenja: 107452-LJ/1523-AU, dne: 7. 4. 2022
Telekom Slovenije, d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
- Mnenje: Gasilci, št. mnenja: SM-07-2-2022-265, dne: 22. 4. 2022
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana
- Uporabno dovoljenje za obstoječo Gastroenterološko kliniko:
št. 42592, dne: 28. 11. 1901, Mestna občina Ljubljanska
- Stavbno dovoljenje na nadzidavo Gastroenterološke klinike:
št. 18988, dne: 20. 11. 1922, Magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljane
- Gradbeno dovoljenje za obstoječo Infekcijsko kliniko:
št. 04/4 – 10641/2, dne: 31. 8. 1959, Občinski ljudski odbor Ljubljana Center
- Dodatno gradbeno dovoljenje za instalacije ter spremembe V. in nadzidave VI. etaže:
št. neberljiva, dne: 13. 5. 1963, Občinski ljudski odbor Ljubljana Center
- Dodatno gradbeno dovoljenje za namestitve dvigal v obstoječi Infekcijski kliniki:
št. 351-743/64-24/PM, dne: 8. 4. 1965, Skupščina Občine Ljubljana center, Upravno-pravni oddelek
- Dodatno gradbeno dovoljenje za gradnjo termično dezinfekcijo vod:
št. 351-285/65-6/KL, dne: 31. 3. 1967, Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
- Uporabno dovoljenje za prizidek Infekcijske klinike:
št. 351-285/65-6/KL, dne: 12. 12. 1967, Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
- Uporabno dovoljenje za transformatorsko postajo:
št. 351-235/67-6/KL, dne: 3. 10. 1967, Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
- Dovoljenje za zunanjo ureditev objekta:
št. 351-332/67-6/KL, dne: 14. 11. 1967, Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
- Dovoljenje za gradnjo zunanje kanalizacije:
št. 351-377_66-6, dne: 8. 11. 1966, Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
- Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vodo
št. 35444-26/2014-3, dne: 15. 5. 2015, RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje

ELABORAT:

- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom
Izdalal: KOVA, d.o.o., Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, opekamiška cesta 15d, 3000 Celje
Dušan Kresnik, univ. dipl. biol.
Izr. prof. dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. stroj.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Podpisnik: Helena Ulčar Šumčič
Izdajatelj: Republika Slovenija
Serijska številka: d4 cf 31 bf 00 00 00 00 56 7d 60 ec
Datum podpisa: 15.36, 28.03.2022
Referenčna številka: 4110-18/2020/32

Številka: 4110-18/2020/32

Datum: 24. 3. 2022

Na podlagi 53. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb), izdaja Helena Ulčar Šumčič, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno ekonomiko, naslednje

POOBLASTILO

Ministrstvo za zdravje ugotavlja:

- da kot naročnik pripravlja investicijo »Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana«;
- da je Republika Slovenija lastnica nepremičnin parc. št. 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5 in 216/7 vse k. o. 1726 Šentpeter, na katerih je predvidena navedena investicija;
- da iz zemljiškega katastra izhaja, da je Univerzitetni klinični center Ljubljana začasni upravljavec nepremičnin parc. št. 214, 215, 216/5 in 216/7, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano pa dokončni upravljavec nepremičnin parc. št. 216/2, 216/3 in 216/4, vse k. o. 1726 Šentpeter;
- da je za izdelavo projektne dokumentacije za predmetni objekt med naročnikom Ministrstvom za zdravje, uporabnikom UKC Ljubljana in izdelovalcem projektne dokumentacije podjetje ARK Arhitektura d.o.o sklenjena pogodba št. C2711-21-875062 z dne 18. 3. 2022.

Glede na zgoraj podane ugotovitve Ministrstvo za zdravje **pooblašča**:

ARK Arhitektura Krušec d.o.o., Vrtača 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Lena Krušec, u.d.i.a., direktorica,

da zastopa Ministrstvo za zdravje oziroma naročnika v vseh postopkih izdaje mnenj, pogojev in soglasij ter vseh drugih upravnih postopkih, ki so potrebni pri izdelavi dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt »DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA« (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana), št. projekta: 226/2022.

Pooblastilo velja izključno za navedeno vsebino. Pooblastilo je veljavno od datuma izdaje do konca izvedbe vseh postopkov, za katere je bilo izdano.

Helena Ulčar Šumčič
generalna direktorica
Direktorata za zdravstveno ekonomiko

Vročiti:

- pooblaščenцу, lena.krusec@arhitekturakrusec.si - po e-pošti.

V vednost:

upravljavcu, gp.ukc@kclj.si, info@nlzoh.si – po e-pošti



ZAHTEVA ZA ZAČETEK PREDHODNEGA POSTOPKA

Zahteva za ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek)

Republika Slovenije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana

Zadeva: **Zahteva za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg:**
"DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA"
(dograditev Klinike za infektivne bolezni in vročinska stanja v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)

Datum: 9.05.2022

Nosilec nameravanega posega v okolje¹

Opomba: (1) - V primeru več nosilcev nameravanih posegov je treba podatke navesti za vse in obvezno navesti njihovega pooblaščenca po ZUP.

Tabelo(-e) za vpis dodatnega nosilca se dodaja z gumbom "Dodaj nosilca posega".

NAZIV :	Republika Slovenije, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE		
Naslov:			
ulica:	Štefanova ulica		
hišna številka:	5		
ime pošte:	Ljubljana		
poštna številka:	1000		
Matična številka:	5030544000		
Odgovorna oseba:	Alenka Žnidarič Stresen, univ. dipl. inž. grad. (pooblaščenca oseba po pogodbi)		
e-naslov:	alenka.znidaric-stresen@gov.si		
Ali imate varen e poštni predal?	DA		
telefon:	01 478 62 63, 040 730 030		
Pooblaščenec po ZUP:	ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.		
Naslov:			
ulica:	Vrtača		
hišna številka:	8		
ime pošte:	Ljubljana		
poštna številka:	1000		
Matična številka:	1806980000		
Odgovorna oseba:	Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.		
e-naslov:	lena.krusec@arhitekturakrusec.si		
Ali imate varen e poštni predal?	DA		
telefon:	031 601 709		

Pooblastilo priloženo? DA

Upravna taksa:

V primeru plačila upravne takse (v višini 22,60 EUR) na podračun javnofinančnih prihodkov z imenom: Upravna taksa – državna je treba navesti naslednje podatke:
račun št.: 0110 0100 0315 637,
sklic: 11 25500-7111002-354000xx.

V sklicu se na mestu xx vpiše letnica tekočega leta - na primer: za leto 2022 navedete v št. sklica na koncu 22

Poslati na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v elektronski in fizični obliki

vlogo pripravil-a:
ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.

podpis pooblaščenca
Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.

V/Na Ljubljani, dne 26.05.2022

SPLOŠNO O NAMERAVANEM POSEGU

Izbrati je potrebno vrednosti za vsa polja obrobljena z modro v stolpcu G.

Ali je za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje?	DA
---	----

Opis vrste objekta	Šifra vrste objekta
Stavbe za zdravstveno oskrbo	12640
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	12630
Garažne stavbe	12420

Ali se nameravani poseg izvaja v okviru koncesijske pogodbe?	NE
--	----

Naslov pogodbe	Št. Pogodbe	Datum	Imena pogodbenih strank

Ali je nameravani poseg prijavljen za odobritev financiranja iz javnih sredstev?	DA
--	----

Št. Razpisa	Naziv razpisa
Sklep Vlade št. 0070-76/2022/12 (proračunski sklad po Zakonu o investicijah 875)	Za odobritev financiranja iz javnih sredstev je za projekt Dograditev infekcijske klinike Ljubljana sprejet Sklep Vlade št. 0070-76/2022/12 (proračunski sklad po Zakonu o investicijah 875), predvideno je črpanje sredstev od leta 2022 do leta 2026. Investicija je vključena v NOO v višini 70.000.000,00 eur.

Ali je bila izvedba posega načrtovana s planom/programom, ki je bil sprejet na podlagi predpisov o kmetijstvu, ribištvu, prostorskem načrtovanju, vodah, gozdarstvu, energetiki, prometu ali varstvu okolja?	NE
--	----

Naziv plana/programa	Leto sprejema	Naziv organa, ki je plan/program sprejel

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
--	----

Št. Soglasja	/
--------------	---

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo že izdano okoljevarstveno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	DA
--	----

Št. Dovoljenja	35444-26/2014-3, dne 15. 5. 2015
----------------	----------------------------------

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave Klinični center Ljubljana, ki zajema naslednje klinike: Poliklinika, Infekcijska klinika, Ginekološka klinika, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Pediatrična klinika, ORL klinika, Stomatološka klinika, Travmatološka klinika, Nevrološka klinika, Dermatološka klinika in Bolnišnica dr. Petra Držaja, **izdano glede emisij v vode** stranki - upravljavcu Klinični center Ljubljana.

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	DA
--	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
OBSTOJEČA GASTROENTEROLOŠKA KLINIKA <i>se nahaja na obravnavanem območju, ampak ni predmet posega</i>	

GRADBENO DOVOLJENJE: št.: 9092 datum: 5. 4. 1900	Mestna občina Ljubljanska <i>št. GD in datum razvidna v uporabnem dovoljenju</i>
UPORABNO DOVOLJENJE: št.: 42592 datum: 28. 11. 1901	Mestna občina Ljubljanska <i>priložena fotokopija</i>
STAVBNO DOVOLJENJE ZA NADZIDAVO: št.: 18988 datum: 20. 11. 1922	Magistrat deželnega stoletnega mesta Ljubljane <i>priložena fotokopija</i>

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
OBSTOJEČA INFEKCIJSKA KLINIKA rekonstrukcija, redna vzdrževalna dela	
GRADBENO DOVOLJENJE: št.: št. 04/4-10641/2 datum: 31. 8. 1959	Občinski ljudski odbor Ljubljana Center <i>priložena fotokopija</i>
DODATNO GRADBENO DOVOLJENJE ZA INSTALACIJE TER SPREMEMBE V. IN NADZIDAVE VI. ETAŽE: št.: neberljiva (priložen pdf) datum: 13. 5. 1963	Občinski ljudski odbor Ljubljana Center <i>priložena fotokopija</i>
DODATNO GRADBENO DOVOLJENJE ZA NAMESTITEV DVIGAL: št.: 351-743/64-24/PM datum: 8. 4. 1965	Skupščina Občine Ljubljana center, Upravno-pravni oddelek <i>priložena fotokopija</i>
DODATNO GRADBENO DOVOLJENJE ZA GRADNJO TERMIČNO DEZINFEKCIJE VOD: št.: 351-285/65-6/KL datum: 31. 3. 1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve <i>priložena fotokopija</i>
UPORABNO DOVOLJENJE: št.: 351-285/65-6/KL datum: 12. 12. 1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve <i>priložena fotokopija</i>
UPORABNO DOVOLJENJE ZA TRANSFORMATORSKO POSTAJO: št.: 351-235/67-6/KL datum: 3. 10. 1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve <i>priložena fotokopija</i>
DOVOLJENJE ZA ZUNANJO UREDITEV OBJEKTA: št.: 351-332/67-6/KL datum: 14. 11. 1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve <i>priložena fotokopija</i>
DOVOLJENJE ZA GRADNJO ZUNANJE KANALIZACIJE: št.: 351-377_66-6 datum: 8. 11. 1966	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve <i>priložena fotokopija</i>

Ali je za izvedbo nameravanega posega treba pridobiti ali je bilo pridobljeno katero drugo dovoljenje, razen gradbenega (okoljevarstveno dovoljenje ali soglasje, projektne pogoje, strokovno mnenje,...)?	DA
--	----

Vrsta dovoljenja	Št. dovoljenja	Datum izdaje	Izdajatelj
Projektni pogoji: SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI			Mestna občina Ljubljana Poljanska cesta 28 1000 Ljubljana
Projektni pogoji: ZAVOD ZA VARTVO KULTURNE DEDIŠČINE			ZVKDS, OE Ljubljana Tržaška cesta 4 1000 Ljubljana
Projektni pogoji: VARSTVO VODA	35506-928/2022-3	10.05.2022	Direkcija RS za vode Vojkova cesta 52 1000 Ljubljana
Projektni pogoji: VODOVOD	S-685-22V	10.05.2022	JP Vodovod Kanalizacija Snaga Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
Projektni pogoji: AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO	351-144/2022/2-CAA0505	5.04.2022	Javna agencija za civilno letalstvo Kotnikova 19a
Projektni pogoji: ELEKTRIKA			Elektro Ljubljana Slovenska cesta 58 1516 Ljubljana
Projektni pogoji: ENERGETIKA	JPE-351-676/2022-006 (33/C-607)	23.05.2022	Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova ulica 62 1001 Ljubljana
Projektni pogoji: FEKALNE IN METEORNE VODE	S-685-22K	4.05.2022	JP Vodovod Kanalizacija Snaga Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
Projektni pogoji: TELEFONIJA	ark01/22-SO	6.04.2022	Telemach, d.d. Brnčičeva ul. 49A 1231 Ljubljana - Črnuče
Projektni pogoji: OBČINSKE CESTE			Mestna občina Ljubljana Trg mladinskih delovnih brigad 7 1000 Ljubljana
Projektni pogoji: ODPADKI	S-685-22S	4.04.2022	JP Vodovod Kanalizacija Snaga Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 1001 Ljubljana
Mnenje: VARSTVO NARAVE	3562-0353/2022-2	13.04.2022	Zavod RS za varstvo narave Cankarjeva 10 1000 Ljubljana
Mnenje: TELEFONIJA	180/2022	4.04.2022	T2, d.o.o. Verovškova cesta 64A 1000 Ljubljana
Mnenje: TELEFONIJA	107452-LJ/1523-AU	4.04.2022	Telekom Slovenije Stegne 19 1000 Ljubljana
Mnenje: GASILSKA BRIGADA	SM-07-2-2022-265	20.04.2022	Telekom Slovenije Stegne 19 1000 Ljubljana
Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode	35444-26/2014-3	15.05.2015	RS Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje

Ali gre za spremembo posega, za katerega je bilo izdano katero drugo dovoljenje, soglasje, projektni pogoji ali strokovno mnenje, ni pa bilo izdano okoljevarstveno soglasje?	NE
---	----

Št. Dovoljenja	Ime organa, ki je dovoljenje izdal
/	/

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA V OKOLJE

Smiselno se opiše celotni projekt, ne glede na to, koliko različnih vrst posegov, objektov, dejavnosti zajema, in glede na to v kateri fazi je projekt

Namen in vsebina nameravanega posega v okolje:

Splošno:

Obravnavano območje predvidene izgradnje novega objekta se nahaja v občini Ljubljana, med Bohoričevo ulico na jugu, Japljevo ulico na zahodu, Jenkovo ulico na severu ter stanovanjskim objektom na vzhodu, na območju parcel 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, k.o. 1726 Šentpeter.

Predmet projekta "DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA" je funkcionalno - tehnološka, arhitekturna, konstrukcijska, tehnična in požarno-varstvena **dozidava k obstoječemu objektu Infekcijske klinike, ureditev okolice objekta z upoštevanjem priklopov na gospodarsko javno infrastrukturo ter navezavo na obstoječi podzemni tunel DTS.**




Trenutno se na obravnavanem območju nahaja:

STAVBA A: spomeniško zaščiten stavba Gastroenterološke klinike, zgrajena leta 1901 (**ni predmet projekta**),


STAVBA B in Bx: obstoječi objekt Infekcijske klinike (zgrajen leta 1956), kjer je predvidena **rušitev južnega trakta** (označeno z Bx) ter **navezava na nov objekt Infekcijske klinike;**

STAVBA C: objekt Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (**se ruši**).

Poleg objektov so na območju tudi podzemni povezovalni hodnik do DTS, uvozna klančina, ki se navezuje tudi na Gastroenterološko kliniko, agregati in večje število parkirnih mest.

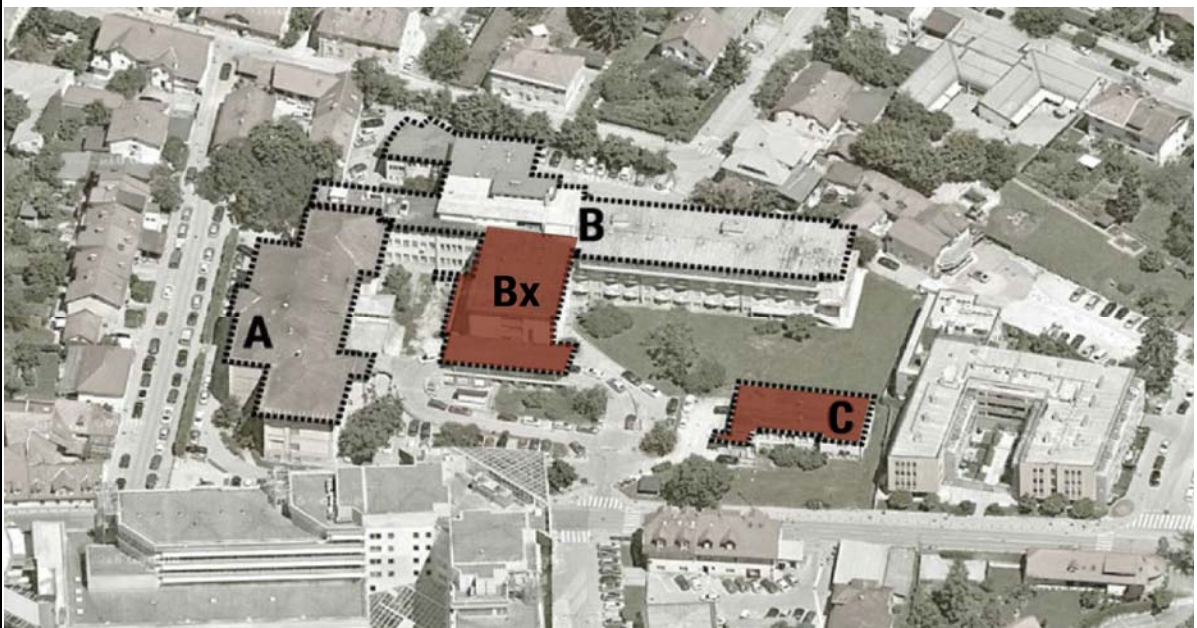

Dozidava novega objekta Infekcijske klinike bo omogočala povezavo z obstoječim objektom Infekcijske klinike, kjer bo potrebno rekonstruirati del obstoječega objekta oziroma se bo manjše dele programa umeščalo v obstoječi objekt tako, da bodo potrebni le manjši posegi znotraj omejitve vzdrževalnih in investicijskih del.

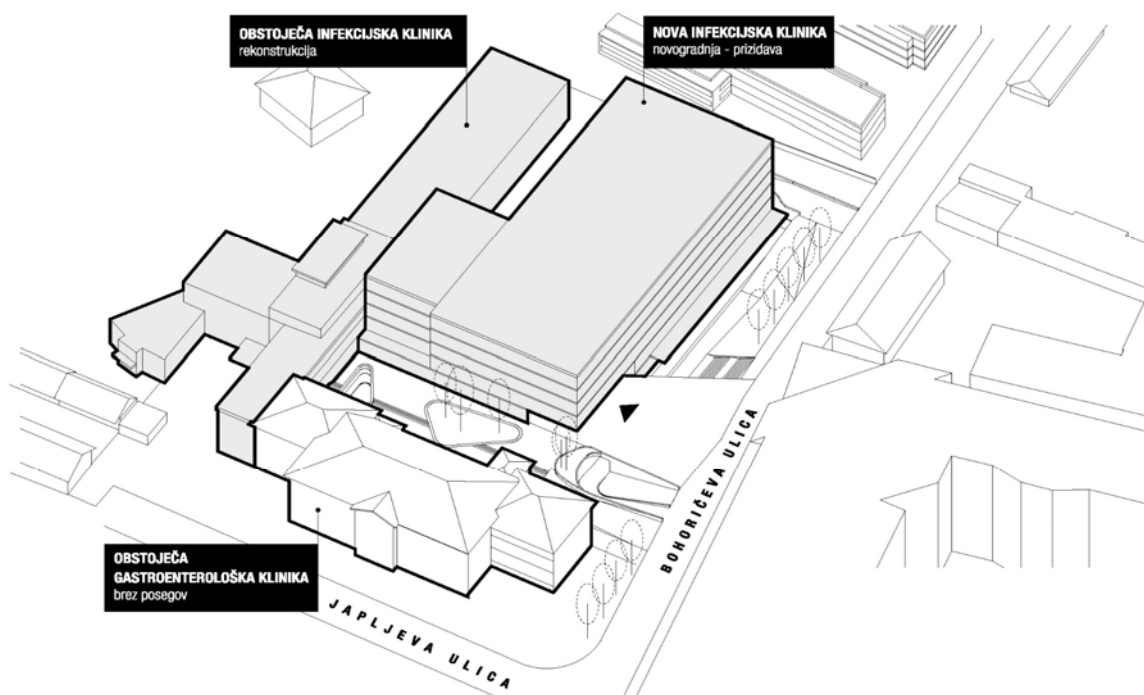

Kompozicija in gabariti:

Kompozicija stavbe je enovit volumen, ki lebdi nad kletnimi etažami, ki se osvetlujejo z zalomi terena. Gre za enovit volumen, ki se na obstoječo stavbo Infekcijske klinike nasloni z povezovalnim volumnom osrednjih vertikalnih komunikacij.

Etažnost stavbe: 3K+P+4

Višina objekta in njegov tlorisni gabarit se ravna na določila iz veljavnega prostorskega akta.

Pritličje se nahaja na koti 291,50 m.n.v..

Orientacija, vhod, osnovni ustroj objekta:

Glavni vhod v stavbo se zgodi z južne strani lokacije iz Bohoričeve ulice preko vstopne klančine pod rahlim naklonom. Trg pred vhodom v stavbo poveže iztek Korytkove ulice, vhod v Pediatrično kliniko in vhod v Infekcijsko kliniko v enoten javen prostor.

Objekt je maksimalno možno odmaknjen od obstoječe stavbe Gastroenterološke klinike in Bohoričeve ulice, da se čim bolj sprostijo prostori med visokimi objekti tega dela mesta in tako zagotovi ustrezne površine in osvetlitev javnega prostora mesta.

Ustroj objekta sledi logistično zahtevnim principom organizacije klinike za nalezljive bolezni. Vse etaže nad pritličjem so zavoljo jasnosti in funkcionalnosti organizirane podobno, pri čemer je četrta etaža namenjena oddelku ZNB in ima zato zunanji neogrevan dostop do vseh bolniških sob.

Avla pritličja je zasnovana kot prijeten vstopni prostor, ki v obiskovalcu spodbuja občutke sproščenosti in domačnosti. Naravna osvetlitev prve etaže kleti se doseže z zgubanjem terena.

Groba razporeditev programov:

Stavba je deljena na:

3. kletna etaža: tehnični prostori

2. kletna etaža: servisne službe, parkirna garaža, dvonamensko zaklonišče, operacijska dvorana, prostori za dezinfekcijo

1. kletna etaža: urgencia, diagnostika, vstopni filtri ZNB, rehabilitacija, lekarna, medicinski laboratorij

pritličje: specialistična ambulantna služba, dnevna bolnišnica, administracija

1. nadstropje: otroški oddelek in administracija

2. nadstropje: intenzivna terapija, specialistična ambulantna služba, administracija

3. nadstropje: dnevna bolnišnica

4. nadstropje: oddelek ZNB

Opis komunikacij v objektu:

Glavni vhod v objekt je organiziran z južne strani po dostopni klančini. Urgentni dostop za paciente z reševalnim ali osebnim vozilom je organiziran v prvi kleti neposredno iz zunanosti v sobo za preglede. Na vzhodni strani objekta so umeščena dvigala z neposrednim vhodom iz prostega za prevoz bolnikov v oddelek ZNB v četrti etaži. Glavne vertikalne komunikacije so umeščene med novo in staro stavbo KIBVS in tako funkcionalno kar najbolje pokrivajo potrebe po hitrih komunikacijah in kratkih poteh.

Opis zunanje ureditve:

Zasnova zunanje ureditve povečuje zelene površine na lokaciji tako, da se gradbeno mejo čim bolj umakne od obstoječih objektov in ulic. Na zahodni strani objekta se umesti korita z zelenjem in drevesi, na južni strani se zaguban teren ozeleni z bujnim rastjem. Prav tako se ozeleni zaguban teren med staro in novo stavbo Infekcijske klinike. Vhodna klančina ter prostor za Gastroentološko kliniko postane javni prostor oziroma trg.

Opis prometne ureditve:

Zaradi urgentne narave voženj reševalnih vozil se uvoz v prvo kletno etažo organizira po ločeni klančini iz Bohoričeve ceste na jugovzhodnem delu lokacije. Po isti poti je možen dovoz bolnih svojcev. Ob enosmerni cesti v prvi kletni etaži se nahaja še odstavni pas namenjen kratkoročnemu parkiranju in predprostor pred vhodom v objekt. Izvoz se zgodi na jugozahodnem delu lokacije, prav tako po ločeni enosmerni klančini.

Uvoz v parkirno garažo za zaposlene ter za potrebe dostave se vrši iz jugovzhodnega dela lokacije po uvozno-izvozni klančini, katere uvozno-izvozni režim regulira semafor. Po klančini se vozila spušča s hidravličnim dvigalom za avtomobile v drugo kletno etažo (parkiranje in dostava) ter v tretjo kletno etažo (dostava in dostop za servis prezračevalnih naprav). V drugi kletni etaži je organiziranih 10 parkirnih mest za osebne avtomobile in eno parkirno mesto dostave.

Na severni strani objekta je za potrebe parkiranja na terenu organiziran dovoz iz Jenkove ulice za osebne avtomobile (29 parkirnih mest). Prav tako je uvoz za parkiranje organiziran iz Japljeve ulice (6 parkirnih mest). Skupno je na terenu zagotovljenih 35 parkirnih mest, od tega 3 parkirna mesta za invalide.

Opis značilnosti posega v času GRADNJE:

V času gradnje bo prišlo do fizične spremembe površine zaradi izkopa gradbene jame, kar pa bo opazno le krajši čas in z bližnje okolice. Po končani gradnji se bodo odstranili ostanki gradbenih materialov in začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno uredile.

Gradnja ne poteka na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih.

Opis značilnosti posega v času OBRATOVANJA:

Nova stavba Infekcijske klinike bo kot specialistična bolnišnica namenjena zdravljenju bolnikov z infektivnimi boleznimi, znanstvenemu raziskovanju in prenosu znanja na visokošolski ravni. Raznolika vloga klinike pomeni tudi raznovrstno uporabo in na to vezane prostorske lastnosti, zahteve, pogoje, opremljenost in dostopnost uporabnikom.

Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov po etažah

TRETJA KLETNA ETAŽA: Tretja kletna etaža je namenjena izključno tehničnim prostorom. To so v največji meri prostori za klimate, prostori za pripravo sanitarne vode, šprinkler strojnica ipd. Ločeno so organizirani še prostori za elektro instalacije. V vzhodnem delu kleti, najbližje glavnemu komunikacijskemu jedru se nahaja še depo vzorcev.

DRUGA KLETNA ETAŽA: V drugi kletni etaži se nahajajo tehnični prostori stavbe, garaža zaposlenih, garderobe, dvonamensko zaklonišče in operacijski sklop klinike za Infekcijske bolezni. Ker se ta etaža povezuje z drugimi klinikami preko povezovalnega hodnika DTS, so tu organizirane tudi dostave in odvoz odpadkov. Te se vršijo preko umazanega hodnika na južni strani.

Prostori sterilizacije: Na spodnjem delu kleti so organizirani sklopi sterilizacije. To sta centralna sterilizacija oziroma sterilizacija aparatov, ter sterilizacija postelj in vozičkov. Vsak sklop ima lasten prostor za skladiščenje umazanega, svoje termodezinfektorje in prostor za skladiščenje čistega, ta se povezuje s čistim hodnikom v centru. Ta hodnik je povezan z dvigali, preko katerih se čisti material ponovno prevaža v nadstropja.

Dostava in skladiščenje: Ob povezovalnem hodniku DTS, se organizira prostor za transport. Prostor za odvoz odpadkov in shramba za materiala, ki se pripelje iz drugih klinik, oziroma distribucijskega centra. Povezovani hodnik-DTS je tako navezan na umazan hodnik klinike, s tem je omogočen dober dostop do vseh servisnih prostor, to so prostori skladiščenja, distribucija čistega perila, zbiralnica umazanega perila, ter prostorov sterilizacije.

Sklop garderob in zaklonišča: Ob glavnem komunikacijskem jedru se organizira sklop garderob za vse zaposlene. Deli se na tri dele: največji del za zdravstveno osebje, del za centralne oskrbovalne službe in del za specializante, študente in dijakke. Vsi sklopi garderob, se delijo na moške in ženske. V primeru vojne se garderobe spremenijo v zaklonišče.

Garaža: V drugi kleti je organizirana tudi garaža. Na SV delu kleti, preko rampe in avtodvigala dostopamo do garaže, v kateri je 10 parkirnih mest, ter prostor za dostavo. Iz prostora namenjenega dostavi se dostopa tudi do prostora za umrle. Na severni strani kleti se predvidi hodnik, ki garažo poveže z centralnim komunikacijskim jedrom.

Operacijska dvorana: V kleti se predvidi tudi operacijska dvorana.

PRVA KLETNA ETAŽA: Prva kletna etaža novega objekta je namenjena prostorom urgence in 24-urne bolnišnice, sprejemu na oddelek ZNB ter prostorom za diagnostiko.

Urgenca in 24-urna bolnišnica: Prostori urgence in 24-urne bolnišnice zasedajo večji del 1. kleti novega objekta. Južna stranica objekta v 1. kleti ni vkopana, višinsko razliko do nivoja Bohoričeve ulice premošča ozelenjena brežina. Nivo 1. kleti je z Bohoričevo ulico povezan s klančinami za motorni promet ter s širokim stopniščem za dostop pešcev. Pred prostori urgence se po celotni dolžini razteza nadkrit predprostor, nadstrešek pa pokriva tudi odstavni pas za vozila.

Pacienti so najprej sprejeti v osrednjem informativnem in administrativnem sklopu od koder so glede na vrsto bolezni (infektivno ali neinfektivno) napoteni v ustrezno ambulantno za prvi pregled oz. intervencijo. Ambulante za prvi pregled zasedajo večji del južnega trakt urgence in so za bolnike dostopne neposredno z zunanega predprostora. Po potrebi se paciente po prvi obravnavi prestavi v opazovalne enote v severnem pasu objekta. Opazovalne enote so ločene na enote za infektivne in neinfektivne bolnike, do njih se dostopa po ločenih hodnikih. Hodnik za prevoz pacientov v opazovalnice za infektivne bolnike poteka po vzhodnem robu objekta in je popolnoma ločen od ostalih prostorov urgence. Hodnik za prevoz pacientov v opazovalnice za neinfektivne bolnike poteka po sredini objekta preko internega hodnika. Opcijsko se lahko neinfektivne bolnike prevaža tudi po osrednjem hodniku, ki deli sklop urgence od sklopa diagnostike.

Osrednji trakt urgentnega dela zasedajo servisni in pomožni prostori za osebje – sestrski bazi, shrambe, prostori za osebje, pisarne, priprava zdravil, zbiranje lab. vzorcev ter ostali čisti in nečisti prostori.

Sprejem na oddelek ZNB: Sklop sprejema na oddelek ZNB se nahaja na skrajno vzhodnem koncu severnega trakta urgence in je za paciente dostopen neposredno iz zunanjega odprtega hodnika. Osebje v prostore ZNB dostopa iz internih hodnikov urgence, od koder preko garderobnih filtrov dostopajo na interni hodnik ZNB ter iz tega preko vhodnega interlock filtra v ambulantno. Iz ambulantne se osebje vrača preko filtrov vrnitve osebja ZNB v interni hodnik ZNB ter iz tega preko garderobnih filtrov nazaj v interne hodnike urgentnega sklopa. Iz predprostora filtrov vrnitve je dostopna autoclave naprava. Pacienti so v nadaljnjo obravnavo oz. zdravljenje na oddelek ZNB pripeljani neposredno z dvigali.

Diagnostika: Diagnostika je umeščena na zahodni del kletne etaže in je dostopna iz osrednjega hodnika. Prostori diagnostike obsegajo prostore za CT, RTG ter UZ diagnostiko s spremljevalnimi prostori (nadzorne sobe, sestrska baza, generatorji hladilnega sistema za CT, prostori za transformatorje,...) ter ostale prostore za osebje (sprejemna pisarna, prostori za pisanje izvidov, sanitarije osebja, prostore osebja, prostor za dežurnega) in paciente (čakalnice in sanitarije).

Skupni prostori: Ob glavnem komunikacijskem jedru je locirana jedilnica za osebje klinike.

PRITLIČJE:

Vhodna avla: V pritličju se nahaja glavni vhod v stavbo, ki preko vhodne avle, ki povezuje stari in novi del objekta. Dostop je organiziran preko pokritega nadstreška, ki je zaključek vhodnega trga oz. nagnjene ploščadi, ki vodi s smeri Bohoričeve ulice. Ob glavnih komunikacijah se nahaja recepcija.

Specialistične in ambulantne službe: Desno za vetrolovom se nahaja vhod do specialističnih ambulantnih služb in dnevne bolnišnice. Ta dva oddelka imata skupne prostore za prijavo in sprejem (deljeno na del za odrasel in del za otroke). Od tod so prostori v novem delu stavbe organizirani v treh pasovih. V pasu proti jugu so organizirane vse ambulate za odrasle, SPB ambulate in ambulate za nepokretne. V srednjem pasu so nanizani servisni in skupni prostori in v osrednjem delu odvzem laboratorijskega materiala. Le-ta je organiziran kot samostojna enota z lastnimi čakalnici, deljena na otroški in odrasli del. V severnem pasu se nahajata dve otroški ambulantni, skupni prostori za zaposlene na vzhodu. Del programskega pasu na S so tudi prostori za posege, ki so organizacijsko del dnevne bolnišnice.

Dnevna bolnišnica: Prostori dnevne bolnišnice se nahajajo v visokem pritličju obstoječe stavbe in ob glavnem jedru novega dela. Bolniške sobe dnevne bolnišnice so izvršene ob fasadi objekta, servisni prostori pa razporejeni med njimi oz. ob vhodu na posteljni oddelek. Bolniške sobe zajemajo dve otroški 4-posteljni sobi, dve odrasli 4-posteljni sobi, dve odrasli 2-posteljni sobi. Ločeno so organizirane 3 izolacijske enoposteljne sobe, ki imajo omogočen zunanji vhod preko balkona. Dostop do balkona in ločeno do infekcijskih sob je omogočen preko obnovljenega jedra z dvigalom v okviru obstoječega objekta.

Administracija: V severnem delu obstoječega objekta se nahajajo prostori administracije, ki so namenjeni izobraževanju. Obenem v ta del stavbe vodi ločen vhod, ki j namenjen izključno zaposlenim. Tako imajo zaposleni svoje komunikacijsko jedro s stopnicami in dvigalom.

PRVO NADSTROPJE: Ob glavnem komunikacijskem jedro je v vseh etažah nad pritličjem predvidena razširitev hodnika kjer je organiziran prostor za druženje pacientov in obiskovalcev. Ta prostor ima pogled na atrij med obstoječo in novo hišo. V sklopu jedra so predvidene tudi javne sanitarije. Višinske razlike med etažami starega in novega objekta so premagane s stopnicami oz. klančinami. Obenem pa je v vse etaže možen dostop z dvigali.

Otroški oddelek: Prva etaža v novem delu objekta je namenjene otroškemu oddelku. Vanj se vstopa preko filtrov iz glavnega komunikacijskega jedra. Bolniške sobe so nanizane ob S in J fasadi, vsaka soba ima lastno kopalnico in vhodni filter. Oddelek zajema 13 enoposteljnih in pet dvoposteljnih. Kopalnice imajo predviden prostor za banjico in previjalno mizo.

V osrednjem pasu so nanizani vsi ključni skupni oz. servisni prostori; sestrski bazi s prostorom za pisanje izvodov. Blizu baze so predvidene tudi sanitarije za zaposlene. Enako je v osrednjem pasu organiziran prostor za izliv s čistim prostorom in prostor za zdravlila s shrambo. Tej prostori zavzemajo ob sestrski bazi osrednje mesto sklopa in so dobro dostopni s celotnega oddelka. V osrednjem pasu se poleg zgoraj naštetih nahajajo še ordinacija za posege (s pripadajočim čistim oz. nečistim prostorom) ter prostor za odmor osebja.

V zahodnem delu (s pogledom proti Fabianijevi stavbi) so organizirane pisarne, prostori dežurnih in v izteku hodnika prostor igralnice.

Administracija: V obstoječem objektu se nahajajo prostori administracije namenjen Službi za omejevanje bolnišničnih okužb (SPOBO) na nivoju klinike in na nivoju celotnega UKC.

DRUGO NADSTROPJE:

Oddelek intenzivne terapije: Oddelek intenzivne terapije je zasnovan kot zaprt oddelek v katerega se vstopa preko filtrov iz osrednjega stopnišča. Bolniške sobe so organizirane v severnem in južnem pasu, medtem, ko je osrednji pas namenjen skupnim funkcionalnim prostorom. Bolniške sobe obsegajo: dve 3-posteljne sobe, sedem 1-posteljnih sob in dve 2-posteljni sobi (skupaj 17 postelj). Vse sobe imajo vstopne filtre in prostore za izliv. V osrednjem servisnem pasu se nahajata sestrski bazi s prostorom za pisanje izvodov. Blizu baze so predvidene tudi sanitarije za zaposlene. Enako je v osrednjem pasu organiziran prostor za izliv s čistim prostorom in prostor za zdravlila s shrambo. Tej prostori zavzemajo ob sestrski bazi osrednje mesto sklopa in so dobro dostopni s celotnega oddelka. V osrednjem pasu se poleg zgoraj naštetih nahajajo še ordinacija za posege in intervencije in prostor za bronhoskopijo (vsak s svojim čistim oz. nečistim prostorom) ter prostor za odmor osebja.

Prostor glavne sestre, prostor vodje oddelka, sobi za dežurne in prostori za seminar se nahajajo znotraj oddelka, toda se napajajo preko ločenega internega hodnika.

V vzhodnem delu novega dela objekta se nahaja komunikacijsko jedro, ki je namenjeno dostavi čistega materiala in odvozu odpadkov. Dve dvigali sta namenjeni tudi prevozu bolnikov. Eno je namenjeno prevozu bolnikov intenzivne nege, drugo je namenjeno prevozu infektivnih bolnikov. V času vzpostavljenega ZNB oddelka obe dvigali služita prevozu infektivnih bolnikov, drugače pa delujeta kot dvigali za interni prevoz pacientov med oddelki.

Ob vzhodni fasadi druge etaže se dostopni preko ločenega hodnika, ki ni povezan z oddelkom intenzivne terapije, nahajajo prostori za zdravnike in en prostor za sestre. K oddelku intenzivne terapije pripada 9 sob zdravnikov in soba za sestro, medtem ko štiri sobe za zdravnike pripadajo specialistični ambulantni službi.

Administracija: V severnem delu obstoječega objekta se nahajajo prostori administracije, ki so namenjeni vodstvu klinike; pisarni direktorja, sejne sobe, tajništva itd. z vsemi pripadajočimi prostori. V obstoječi stavbi je orgnaiziran tudi večji skupni prostor s sanitarijami za osebje.

TRETJE NADSTROPJE:

Bolniški oddelek C: Tretje nadstropje v novem delu objekta je namenjen Bolnišničnem oddelku C. Vstopni del oddelka je organiziran ob glavnem komunikacijskem jedru, tik ob razširitvi hodnika, kjer je organiziran prostor za druženje pacientov ter obiskovalcev. Prostor je naravno osvetljen ter omogoča pogled na atrij.

Bolnišnični oddelek je organiziran po principu dvokoridorskega sistema, in sicer so bolniške sobe nanizane v severnem in južnem pasu, medtem ko je osrednji pas namenjen skupnim funkcionalnim prostorom.

Bolniške sobe obsegajo: 13 x 1-posteljno sobo, 2 x 1-posteljno sobo z interlock filtrom ter 1 x 2-posteljno sobo (skupaj 17 postelj).

Vse sobe imajo vstopne filtre in kopalnice za invalide.

V osrednjem servisnem pasu se nahajata prehodni sestrski bazi s skupnim prostorom za pisanje izvodov. Sestrski bazi s svojo centralno pozicijo omogočata dober pregled na čimvečje število sob. Tik ob sestrski bazi so predvidene tudi sanitarije za zaposlene (ženski wc: 2 x wc školjka, moški 1x wc školjka in 2 x pisuar).

Enako je v osrednjem pasu organiziran prostor za izliv s čistim delovnim prostorom in prostor za pripravo zdravil s pripadajočo shrambo. Ti prostori zavzemajo ob sestrski bazi osrednje mesto sklopa in so dobro dostopni s celotnega oddelka. V osrednjem pasu se poleg zgoraj naštetih prostorov nahajajo še ordinacija (s pripadajočim čistim oz. nečistim prostorom), kopalnica za nepokretne, 2 x prostor za seminar / konzilij (prostora je možno povezati v en večji prostor) ter prehodnim prostorom čajne kuhinje.

V vzhodnem delu novega dela objekta se nahaja komunikacijsko jedro, ki je namenjeno dostavi čistega materiala in odvozu odpadkov. Dve dvigali sta namenjeni tudi prevozu bolnikov. Eno je namenjeno prevozu bolnikov intenzivne nege, drugo je namenjeno prevozu infektivnih bolnikov. V času vzpostavljenega ZNB oddelka obe dvigali služita prevozu infektivnih bolnikov, drugače pa delujeta kot dvigali za interni prevoz pacientov med oddelki.

V zahodnem delu (s pogledom proti Fabianijevi stavbi) so organizirani administrativni prostori (pisarne glavnega zdravnika, pisarna glavne sestre, 2x soba za zdravnike, soba zdravstvenega in negovalnega tima ter prostora dežurnega zdravnika in sestre). Vsi prostori so naravno osvetljeni.

Administracija: V obstoječem objektu se nahajajo prostori administracije, in sicer arhivski del (arhiv, prostor arhivarja, centralni elektronski arhiv in arhiv dokumentacije stavbe).

ČETRTO NADSTROPJE:

Bolniški oddelk ZNB: Zadnja etaža v novem delu objekta je namenjena bolniškemu oddelku za zelo nalezljive bolezni (ZNB). Vanj se vstopa in izstopa preko filtrov nameščenih v bližino glavnega komunikacijskega jedra. Vhodni sklop prostorov poleg filtra za osebje zajema še prostor za kontrolo vhoda, sprejem čistega materiala, čistilni servis, prostor za razgovor s svojci ter prostor za shrambo postelj in vozičkov.

Bolniške sobe so zaradi specifičnosti delovanja oddelka ZNB dostopne iz dveh strani – iz internega hodnika za osebje ter iz zunanjega hodnika, ki poteka po obodu objekta, za paciente. Hodnika sta v času delovanja oddelka ZNB med seboj strogo ločena – med njima se prehaja zgolj skozi sobe z vhodnim in izhodnim interlock filtrom oz. vrača preko izhodnega filtra za osebje z iznosom preko autoclave naprave. Oddelk zajema 9 dvoposteljnih sob. Vsaka soba ima poleg vhodnega in izhodnega interlock filtra tudi lastno kopalnico.

V osrednjem pasu so nanizani vsi ključni skupni oz. servisni prostori; sestrska baza, prostor za pripravo zdravil s shrambo, čisti delovni prostor, prostor začasno zbiranje odpadkov ter sanitarije za osebje.

V južnem traktu so znotraj oddelka umeščeni še prostor za pripravo čajev, čisti delovni prostor, prostor za izliv in čiščenje, nečisti delovni prostor in ordinacija ter soba za dežurnega. Prostor za odmor osebja je dostopen iz hodnika pisarn.

V zahodnem delu so organizirane pisarne, prostora za seminarje in konzilij. Dodatne pisarne so umeščene ob glavnem komunikacijskem jedru in so orientirane na sever.

Opis ogrevanja in ohlajanja stavbe:

Vir ogrevanja predstavlja mestni vročevod. Toplotna energija se uporablja za potrebe radiatorskega in talnega ogrevanja prostorov, ogrevanja zraka v klimatizacijskih napravah in pripravo tople sanitarne vode. Ogrevanje in hlajenje notranjih prostorov, ki niso ob fasadi se izvaja preko sistemov klimatizacije. Prostori ob fasadi imajo dodaten vir ogrevanja. V hodnikih je predvideno talno ogrevanje. V drugih medicinskih prostorih pa je predvideno radiatorsko ogrevanje. V sobah za osebje in administracijo so predvideni ventilatorski konvektorji za ogrevanje in hlajenje z možnostjo individualne nastavitve prostorske temperature.

Opis požarne varnosti:

Stavba je iz vidika požarne varnosti zasnovana izjemno racionalno, saj ima enakomerno razporejena tri stopniščna jedra. Vsa evakuacijska stopnišča imajo neposreden prehod na prosto (eno v pritličju, dve v prvi kleti).

Vse evakuacijske poti do varovanega stopnišča ustrezajo dolžinam, ki jih predpisuje slovenska tehnična smernica.

Med posameznimi sektorji ali celicami so zagotovljene požarno varne pregrade (stene ali drsna vrata vezana na požarno centralo).

Požarna varnost prenosa iz ene etaže v drugo po fasadi je zagotovljena z obliko dvojne steklene fasade (previsi) in višino parapetov.

Opis konstrukcijske zasnove in zasnove ovoja stavbe:

Stavba je izvedena na podlagi armiranobetonske konstrukcije, ki jo sestavljajo tri AB jedra in sistem armiranobetonskih sten in slopov.

Fasada je izvedena po sistemu dvojne prezračevane steklene fasade, pri čemer je notranja fasada izvedena s toplotno izoliranimi parapeti.

Površina zemljišča, na katerem se bo poseg v okolje izvajal (ocena):

6620 m²

Obstoječa dejanska raba prostora:

pozidano in sorodno zemljišče

Podrobnejši podatki o nameravanem posegu			
Tip / Namembnost objekta	Okvirne dimenzije	Proizvodnja /Dejavnost	Moč / Zmogljivost
Infekcijska klinika – novogradnja - prizidava:			
Zdravstveni objekt - bolnišnica	ETAŽNOST: 3K+P+4 OKVIRNE MAX. DIMENZIJE: 3K: max. 92,3 x 50,7 m 2K: max. 91,7 x 53,3 m 1K: max. 84,9 x 53,9 m P: max. 68,9 x 47,7 m 1N: max. 68,9 x 47,7 m 2N: max. 68,9 x 47,7 m 3N: max. 68,9 x 47,7 m 4N: max. 68,9 x 47,7 m BTP - BRUTO TLORISNA POVRŠINA: 3K: 4.156 m ² 2K: 4.170,4 m ² 1K: 3.208,1 m ² P: 2.375,4 m ² 1N: 2.425,1 m ² 2N: 2.425,1 m ² 3N: 2.462,9 m ² 4N: 2.462,9 m ² BTP skupaj: 23.685,9 m² VIŠINSKI GABARITI: 3K: -13,7m = 277,8m ^{nv} 2K: -9,3m = 282,2m ^{nv} 1K: -4,7m = 286,8m ^{nv} P: 0,00m = 291,5m ^{nv} 1N: +4,6m = 296,1m ^{nv} 2N: +8,9m = 300,4m ^{nv} 3N: +13,5m = 305,0m ^{nv} 4N: +17,8m = 309,3m ^{nv}	Zdravstvena dejavnost	št. postelj: 77
Obstoječa Infekcijska klinika - rekonstrukcija:			
Zdravstveni objekt - bolnišnica	ETAŽNOST: K+P+3N OKVIRNE MAX. DIMENZIJE: 1K: max. 102,3 x 39,7 m P: max. 102,3 x 40,3 m 1N: max 102,3 x 30,6 m 2N: max. 102,3 x 30,6 m 3N: max. 26,4 x 10,6 m BTP - BRUTO TLORISNA POVRŠINA: 1K: 1600,9 m ² P: 1672,7 m ² 1N: 1383,55 m ² 2N: 1423,9 m ² 3N: 227,4 m ² BTP skupaj: 6.208,4m² VIŠINSKI GABARITI: 1K: -2,55m = 288,95m ^{nv} P: 1,18m = 292,68m ^{nv} 1N: +5,46m = 296,96m ^{nv} 2N: +9,45m = 300,95m ^{nv} 3N: +13,13m = 304,63m ^{nv}	Zdravstvena dejavnost	št. postelj: 101

Teoretična proizvodna zmogljivost naprave v 24 h.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
/					

Dejanska predvidena proizvodna zmogljivost naprave.					
Pred posegom			Po posegu		
Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota	Naprava oz. tehnološka enota	zmogljivost / količina	Enota
/					

Ali se nameravani poseg (stavba) funkcionalno in prostorsko navezuje na obstoječo/-e stavbe?	DA
--	----

ODGOVOR UTEMELJITE!

Da, nov objekt Infekcijske klinike bo funkcionalno povezan z obstoječim objektom Infekcijske klinike.

GASTROENTEROLOŠKA KLINIKA (objekt A):

- se ne posega, ni del projekta

Gastroenterološka klinika je spomeniško zaščiten objekt arhitekta Maksa Fabianija, zgrajen l. 1901, ki je v času izgradnje služil kot ubožnica, trenutno pa deluje kot Gastroenterološka klinika in služi kot del Infekcijske klinike. Obstoječa Gastroenterološka klinika ni del projekta.

- uporabno dovoljenje za obstoječo Gastroenterološko kliniko: št. 42592, dne 28. 11. 1901

OBSTOJEČA INFEKCIJSKA KLINIKA (objekt B):

- rekonstrukcija

Obstoječi objekt Infekcijske klinike danes deluje kot glavna stavba Infekcijske klinike. Zgrajen je bil leta 1956, in sicer kot prizidek Gastroenterološki kliniki (objekt A).

Južni trakt obstoječe Infekcijske klinike je predviden za rušitev ter na tem mestu izvedba navezave na nov objekt Infekcijske klinike;

Dozidava novega objekta Infekcijske klinike bo omogočala povezavo z obstoječim objektom Infekcijske klinike, kjer bo **potrebno rekonstruirati del obstoječega objekta** oziroma se bo manjše dele programa umeščalo v obstoječi objekt tako, da bodo **potrebni le manjši posegi znotraj omejitve vzdrževalnih in investicijskih del**.

- gradbeno dovoljenje za obstoječo stavbo Infekcijske klinike: št. 04/4-10641/2, dne 31. 8. 1959

- dodatno GD za instalacije ter spremembe V in nadzidave VI etaže v objektu Infekcijske klinike: št. neberljiva, dne 13. 5. 1963

- dodatno GD za namestitev dvigal: št. 351-743/64-24/PM, dne 8. 4. 1965

- dodatno GD za gradnjo termično dezinfekcije vod: št. 351-285/65-6/KL, dne 31. 3. 1967

- uporabno dovoljenje: 351-285/65-6/KL, dne 12. 12. 1967

NOV OBJEKT INFEKCIJSKE KLINIKE:

- novogradnja - prizidava

Predmet projekta "DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA" je funkcionalno - tehnološka, arhitekturna, konstrukcijska, tehnična in požarno-varstvena dozidava k obstoječemu objektu Infekcijske klinike, ureditev okolice objekta z upoštevanjem priklopov na gospodarsko javno infrastrukturo ter navezavo na obstoječi podzemni tunel DTS.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

- odstranitev

Objekt Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano se odstrani.

Bruto tlorisna površina nameravanega posega (vsota)	Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe (vsota)
23685,9 m ²	6208,4 m ²

Ali je nameravani poseg ekonomsko povezan z drugimi posegi v okolje?	NE
--	----

ODGOVOR UTEMELJITE!

Ne, nameravani poseg ekonomsko ni povezan z drugimi posegi v okolje.

--

Ali se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture?	NE
--	----

V primeru, da se nameravani poseg uvršča med gradbeno inženirske objekte gospodarske javne infrastrukture, navedite ali se nameravani poseg navezuje na že izvedene posege v okolje iste vrste, ki so se začeli uporabljati pred več kot sedmimi leti in predložite dokazila (uporabno dovoljenje ipd.)?			
Vrsta dovoljenja	Datum Izdaje	Št. dovoljenja	Izdajatelj
Zaradi hitrejšega reševanja zahtevka priložite navedene dokumente.			
V kolikor se nameravani poseg uvršča med gradbene inženirske objekte gospodarske infrastrukture, ki so se začeli uporabljati pred manj, kot sedmimi leti, predložite podatek o dolžini obstoječega omrežja, mlajšega od sedem let			

Navedite, v katero kategorijo se po uredbi uvršča nameravani poseg
--

Opis vrste posega	Šifra vrste posega

Opis posega, ki ga ni mogoče uvrstiti med posege iz priloge 1 PVO uredbe, ugotovitev ustrezno utemeljite.

MOŽNI VPLIVI NAMERAVANEGA POSEGA NA OKOLJE

Pri izpolnjevanju preglednice ni dovolj samo izbrati DA/NE, ampak navedite še kratko obrazložitev. V obrazložitvi navedite, za kakšne vrste vpliva gre in ali bo ta manjši ali večji ali ga sploh ne bo, lahko navedete tudi količine, če so znane. Odgovoriti je treba na vse navedene vsebine za vplive v času gradnje/izvajanja posega in za čas obratovanja naprave oziroma po izvedbi posega in pri tem upoštevati tudi kumulativne vplive z obstoječimi posegi na obravnavani lokaciji.

Emisije onesnaževal v zrak			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
Z upoštevanjem navedenih ukrepov iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) je vpliv na kakovost zraka zaradi izvajanja gradnje mogoče v veliki meri zmanjšati. Ker se bo gradnja izvajala skladno z vsemi navedenimi ukrepi, se ne pričakuje pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanje zraka. Pri izvajanju del, pri katerih bo nastajala emisija delcev, se bodo uporabljali naslednji ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev: _ prepovedano bo prašno usledlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine se bo čistilo s stisnjenim zrakom ali čistilo na območju gradbišča s suhim pometanjem; _ prašne usledline se bo odstranjevalo z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primerne sesalnika za prah ali prašne usledline; _ prah se bo vezal na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z avtomatsko vodenim ali ročnim vodnim škropljenjem; Pri premeščanju in pretovarjanju se bodo uporabljali naslednji postopki: _ gradbene odpadke se bo odmetavalo z višine, ki ne bo večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. Če se tehnično ne bo dalo izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, se bo uporabilo padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce padnih cevi pa se bo z manšetami povežalo neprepustno za prah, _ uporabljalo se bo majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov, _ gradbeni odpadki se bodo zbirali in prevažali v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih; _ pri rušenju objektov bo prepovedano odmetavati tramove, gradbeno pohištvo in lahke gradbene elemente ter jih odlagati ali premeščati ročno ali z gradbenimi dvigali; _ rušenje ali razgradnjo objektov se bo izvedlo, če bo tehnično možno, v velikih kosih, prah pa se bo vezal na gradbeni material z omočenjem; _ na gradbišču bo prepovedano gradbene odpadke z drugih gradbišč obdelovati s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vključno z obdelavo gradbenih odpadkov v premičnih napravah; _ pri odstranitvi objekta se bo zaradi zmanjševanja prašenja uporabljalo pokrove in zaporne stene za preprečevanje širjenja prahu; _ transportni trakovi bodo popolnoma pokriti ali zaprti; _ pri odstranitvi objekta z velikimi površinami pri katerem ne bo mogoče izdelati pokrovov in zapornih sten, se bo predvidelo primerno alternativno vezavo prahu, kot je na primer močno omočenje ali vodna zavesa. Na gradbišču se bo zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljalo naslednje organizacijske ukrepe: _ zmanjševalo se bo količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, _ skladiščeni gradbeni material se bo zaradi zmanjšanja prašenja prekrival, vlažil ali zaslanjal pred vplivi vetra, _ na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet se bo zagotovilo pranje koles in podvozja vozil, _ tiste gradbiščne ceste, ki se bodo uporabljale več kakor 12 mesecev, se bodo prevleklo z nosilno asfaltno podlago ali bodo neprekinjeno omočene s tekočinami, ki vežejo prah na površini cestišča, _ redno se bo čistilo gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali z mokrim čiščenjem, _ v dogovoru z upravljavcem ceste se bo zagotovilo takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se bo na izstopu gradbišča onesnažilo ali poškodovalo, _ na gradbišču bo hitrost vozil omejena na največ 40 km/h, razen na gradbiščnih cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene.		V času obratovanja nameravane posega emisije onesnaževal v zrak kot posledica ogrevanja objekta ocenjujemo kot nepomemben, saj bo objekt priključen na mrežo daljinskega ogrevanja - toplovod. Emisije v zrak iz prometa z osebnimi in dostavnimi vozili bodo minimalne, saj bo zagotovljeno neovirano potekanje prometa, poleg tega pa bodo te emisije nameravane posega glede na obstoječe emisije iz bližnjih prometnic nepomembne za obremenitev kakovosti zunanje zraka. Vpliv nameravane posega na emisije onesnaževal v zrak v času obratovanja se glede na navedeno ocenjuje kot manj pomemben.	

Izvajalec bo zagotovil, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih sredstvih, ki bodo pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje. Izvedeni ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisij snovi v zrak na gradbišču, se bodo zapisovali v gradbeni dnevnik. Ocenjujemo, da vpliva emisije delcev ob upoštevanju veljavne zakonodaje in ob ostalih zgoraj opisanih ukrepih ne bo.	
--	--

Emisije toplogrednih plinov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Potencialne emisije toplogrednih plinov bi lahko med gradnjo nastale le kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in transportnih vozil. Za dostop gradbene mehanizacije in dovozov materiala bo uporabljena obstoječa prometna infrastruktura, vendar večjih zastojev, ki bi lahko povzročili dodatne emisije toplogrednih plinov v prometu, zaradi gradnje ne pričakujemo. Ob uporabi prevoznih sredstev in delovnih strojev izdelanih in vzdrževanih v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi in normativi, bodo količine emisij toplogrednih plinov za obremenitev okolja nepomembne oziroma zanemarljive. Gradnja ne bo vplivala na obstoječe klimatske razmere. Ocenjujemo, da vpliva na emisije toplogrednih plinov v času gradnje ne bo.		V času obratovanja: NE V času obratovanja nameravanega posega bodo toplogredni plini nastajali predvsem zaradi uporabe fosilnih goriv v osebnih vozilih obiskovalcev/zaposlenih in dostavnih vozil. Pri gradnji objekta se bo upoštevalo zakonske zahteve glede energetske učinkovitosti objektov. Emisije toplogrednih plinov se zaradi prometa in dostave ne bodo povečale v primerjavi z obstoječim stanjem. Dandanes je na območju 98 zunanjih parkirnih mest, po izvedbi predmetnega projekta pa se bo število zunanjih parkirnih mest zmanjšalo na 35 PM. Dodatno pa bo zagotovljenih še 10 PM v 2. kletni etaži novega objekta. Z nameravanim posegom se bo torej število parkirnih mest močno zmanjšalo. Glede na navedeno bo vpliv nameravanega posega na emisije toplogrednih plinov tudi v času obratovanja manj pomemben.	

Emisije snovi v vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Vpliv na vode se lahko pojavi le v času zemeljskih in gradbenih del. Izpiranje nevarnih snovi ter izredni dogodki, kot so nesreče in razlitja goriv, olj ali maziv iz delovne mehanizacije, bi lahko potencialno vplivala na kvaliteto vode. Verjetnost onesnaževanja je ob ustrezni ureditvi odvodnjavanja na območju gradbišča ter ustreznem vzdrževanju in upravljanju mehanizacije majhna oziroma ob upoštevanju ukrepov zanemarljiva. Projekt je sprojektiran tako, da bodo v času gradnje veljalo: _ uporaba strojev, ki so brezhibni in redno vzdrževani; _ odpadna voda pri betonaži gradnje objekta se bo ujela preko betonske ploščadi in lovilnika olj in ponovno uporabila pri prihodnji betonaži. S tem bo preprečen odtok te vode v podtalje; _ na gradbišču ne smejo biti postavljena mesta za pretakanje in skladičenje goriva, naprave za ločevanje peska ter mesta za pranje in vzdrževanje vozil; _ delavce je potrebno seznaniti z navodili za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi in jih tudi usposobiti za hitro, učinkovito in pravilno ukrepanje; _ na gradbišču naj bodo na razpolago absorpcijska sredstva za ukrepanje v primeru razlitja nevarnih snovi. Za preprečevanje izrednega dogodka je treba izvajati preventivne ukrepe (nadzor tehnične usposobljenosti gradbene mehanizacije in drugih vozil, nadzor nad uporabo goriv, olj ter drugih materialov). Vsako razlitje nevarnih snovi se mora takoj sanirati, izkopati ves onesnažen material, ga shraniti v neprepustne zaprte posode in nato predati v obdelavo pooblaščenim osebam za obdelavo tovrstnih nevarnih odpadkov. Vsi gradbeni odpadki se bodo oddali ustreznemu zbiralcu ali izvajalcu obdelave teh odpadkov. Lokacija nameravanega posega se nahaja izven vodovarstvenih območij. Pri normalnih pogojih gradnje, uporabi tehnično brezhibnih gradbenih strojev in tovornih vozil ter pri ustrezni organizaciji gradbišča, se ocenjuje vpliv na tla in vode v času gradnje kot manj pomemben. Pričakovani vpliv posega na površinske in podzemne vode v času gradnje ocenjujemo kot nebitven zaradi izvedbe vseh naštetih ukrepov.		V času obratovanja: NE V času obratovanja nameravanega posega ne bo prišlo do emisij snovi v vode ali tla, saj bo projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda usklajena z: _ Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 79/17); _ Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15); Infekcijska klinika v času obratovanja ne bo vir onesnaževanja površinskih voda. Na celotnem območju bo v skladu z uredbami in pridobljenimi pogoji urejeno odvajanje vod, zato bistvenih obremenitev podtalnih voda ne bo. Vpliva ne bo.	

Odlaganje / izpusti snovi v tla			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Pri gradnji bo nastajal izkopni material. Vsako ravnanje z izkopom in odlaganjem izkopnega materiala mora biti skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). V času gradnje bi vplivi lahko nastajali le zaradi razlitja goriv ali maziv iz delovnih strojev na gradbišču, ki se bodo uporabljali pri rušenju, prizidavi ali rekonstrukciji posega, vendar pa je projekt sprojektiran tako, da bodo vplivi zanemarljivi. V izogib zgoraj opisanega možnega vpliva, se bo: _ uporabljalo le tehnično brezhibne gradbene stroje in transportna vozila – vsa vozila bodo imela dokazila o tehnični brezhibnosti. _ za primer izrednega dogodka bo bil izdelan načrt ukrepanja, ob samem dogodku pa se bo izvedlo vse ukrepe, s katerimi se bo preprečil izliv v tla ali vodo. _ gradbišče se bo opremilo z absorpcijskimi sredstvi; _ vsa začasna skladišča in morebitna pretakališča goriv, olj in maziv bodo zaščiteni pred možnostjo izliva v tla. _ delavci bodo seznanjeni z načinom ukrepanja ob tovrstnih nesrečnih situacijah. _ v času izven izvajanja gradbenih del bodo gradbeni stroji parkirani na utrjenih površinah; _ ob morebitni nesreči ali prevrnitvi vozil ter morebitnem posledičnem lokalnem onesnaževanju se bo onesnažena zemljina nemudoma odstranila in predala pooblaščen organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Ocenjujemo, da bodo pričakovani vplivi posega na tla v času gradnje ne bodo bistveni.		V času obratovanja: NE V času obratovanja nameravanega posega do izpustov snovi v tla ne bo prihajalo, saj bo na celotnem območju urejeno ustrezno odvodnjavanje in odlaganje snovi. Nameravani poseg se bo priključil na javno kanalizacijsko omrežje, kamor se bodo iztekale vse komunalne odpadne vode. Padavinske odpadne vode iz strehe bodo vodile preko peskolovov v obstoječo padavinsko kanalizacijo. Odvajanje padavinskih vod s parkirnih površin bo urejeno preko obstoječih lovilnikov olj, skladnih s SIST EN 858-2. Vpliva ne bo.	

Nastajanje odpadkov			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo V času gradnje nameravanega posega bodo nastajali nenevarni gradbeni odpadki. Pri izkopu gradbene jame bo nastalo cca. 70.000 m³ zemeljskega izkopa. Gradbeni odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno in oddajali pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Z odpadnim gradbenim materialom se mora ravnati v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Glede na velikost gradbene jame oz. volumen podzemnega dela objekta je ocenjena količina zemeljskega izkopa cca. 65.000 m³ v raščnem stanju oz. cca. 84.500 m³ v razsutem stanju. Med izkopavanjem ni predvidene onesnaženosti zemljine, zato se bo zemljino uporabilo: _ rastno plast (cca 1.700 m³), se bo deponiralo na gradbišču v ločenem prostoru, ki ne bo motil ostalih dejavnosti na gradbišču. Rastno plast, ki je izjemno kvalitetna bo uporabljena kot podložna plast zemljine za sajenje grmovnic, trave, dreves ... _ manj kvalitetna zemlja iz nižjih plasti (cca 6.000 m³) se bo deponirala na gradbišču, ki ne bo motil ostalih dejavnosti na gradbišču. Uporabljena bo kot zasipni material. _ z viški zemljine (cca 57.300 m³), se bo z zemljino ravnalo skladno z uredbami pravilniki in ostalo veljavno zakonodajo. Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je predelovalcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali izbiralcu gradbenih odpadkov. Obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču. Obdelava gradbenih odpadkov so postopki predelave ali odstranjevanja gradbenih odpadkov. Obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču se ne bo izvajala.		V času obratovanja: NE Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času obratovanja se ocenjuje kot manj pomemben, saj se bodo vsi odpadki po ustaljenem redu UKC Ljubljana zbirali v kletnih prostorih objekta, ter odvažali po kletnih hodnikih DTS do centralnega zbirališča, kjer se bodo vsi odpadki predali, po pogodbi, ustreznim zbiralcem in upravitelcem (pooblaščenim organizacijam) za zbiranje in predelavo odpadkov. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov v času obratovanja se glede na navedeno ocenjuje kot manj pomemben.	

Predvidena prostornina zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču in ravnanju z njim. Predvideva se nastanek zemeljskega izkopa, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi. Glede na velikost gradbene jame oz. volumen podzemnega dela objekta je ocenjena količina zemeljskega izkopa cca. 65.000 m³ v raščenem stanju oz. cca. 84.500 m³ v razsutem stanju (faktor 1,3). Predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču. Ni predviden dovoz drugega zemeljskega izkopa na območje gradnje. Količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Investitor namerava preko pooblaščenega predelovalca gradbenih odpadkov odpeljati z lokacije beton, mešanico betona in opek, asfalt ter zemeljski izkop, medtem ko bo kovinske – železne in aluminijaste odpadke, le, izolirni material ter steklo predal zbiralcem odpadkov. Pri ravnanju z gradbenimi odpadki mora biti poskrbljeno na način, ki je v skladu z zakonodajo, in sicer: Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati gradbena dela. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Pogoj pri izbiri najugodnejšega predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v seznam predelovalcev gradbenih odpadkov pri Agenciji RS za okolje. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo predelovalcu gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke predelovalcu ali zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu gradbenih odpadkov. Ker bo količina zemeljskega izkopa večja od 30.000 m³, je treba tekom gradnje izvesti analizo zemeljskega izkopa, ki jo izdela akreditiran laboratorij s preskusnimi metodami v skladu s 5. členom Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/2015). Investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki analiz zemeljskega izkopa. Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Pričakovani vpliv na nastajanje odpadkov v času gradnje ocenjujemo kot nebitven vpliv na okolje.	
--	--

Hrup			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
Območje lokacije nameravanega posega je opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. V času gradnje bodo vire emisij hrupa predstavljali predvsem gradbeni stroji in tovorni promet, povezan z gradnjo. Dela na gradbišču (zemeljska dela, gradnja objekta, urejanje zunanjih površin) se bodo izvajala z mobilno gradbeno mehanizacijo, ki mora ustrezati Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTŽPUS-1). Izvajanje gradbenih in drugih del na lokaciji bo trajalo približno 18 mesecev. Glede na predvidene faze gradnje se največ hrupa pričakuje v času izvajanja zemeljskih del in odvoza viška zemeljskega izkopa; izkop in odvoz bo trajal približno 40 dni. V času zemeljskih del bodo na gradbišču prisotni 6 delovni stroji.		V času obratovanja predviden objekt ne bo pomemben vir hrupa. Kletna garaža s 10 parkirnimi mest za motorna vozila in zunanje parkirišče z 35 parkirnimi mesti ne bo predstavljalo vira hrupa. V primeru zunanjih enot strojnih instalacij za prezračevanje in hlajenje bodo uporabljene naprave tihe izvedbe, opremljene z dušilniki zvoka, tako da hrup za okolje ne bo moteč. Na strehi objekta bodo nameščeni še suhi hladilci za potrebe hlajenja s šumnostjo <45 dB(A) na razdalji 15 m. V transformatorski postaji je predviden tip distribucijskega transformatorja, ki v okolico oddaja manj hrupa (<50dB). Zaradi namestitve transformatorja v sam objekt transformatorske postaje pa se bo hrup še dodatno omejil.	

Gradnja oz. projekt je sprojektiran tako, da bo: _ gradbena dela na terenu in zunanosti objekta se bodo izvajala od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 16. ure. _ uporabljena ustrezna in napredna tehnologija in stroji, ki povzročajo manjšo obremenjenost s hrupom; _ organizirana bo ustrezna organizacija gradbišča (uporaba brezhibne in manj hrupne delovne opreme, časovna omejitev izvajanja hrupnih del samo v dnevnem času); _ preprečeno bo delovanje več hrupnejših virov istočasno; _ dela na gradbišču bodo časovno omejena, čim krajša in omejena na dnevni čas; _ delovna oprema bo redno vzdrževana in servisirana; _ na delovni opremi bodo dodatni dušilci hrupa; _ omogočena bo postavitev zvočnih ovir med virom hrupa in okolico; _ raven hrupa se bo najprej znižala pri tistih virih, ki so najglasnejši; _ stroji bodo obratovali z manjšo močjo; _ uporabljeni bodo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS 106/02, 50/05 in 49/06); _ stroji ne bodo obratovali, ko to ne bo nujno. Ocenjeno je, da se bo v času izvajanja gradnje kakovost okolja zaradi emisij hrupa v neposredni okolici gradbišča in ob dovozni cesti prehodno poslabšala. Vpliv hrupa v času gradnje bo začasen in reverzibilen. Tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje se, glede na značilnost nameravanega posega (gradnja v dnevnem času, vpliv ni dolgoročen), lokacijo in značilnost učinka (ni posebnih značilnosti), ocenjuje kot manj pomemben.	Poleg transformatorske postaje bo še dizel agregat (DEA) - podzemeljske izvedbe, nameščen v kleti, v protihrupnem ohišju, ki se bo uporabljal le občasno (samo ob izpadu električne energije in enkrat mesečno 15 min ob testnem zagonu). Na strehi objekta bodo pozicionirani klimati, kateri hrup na robu strehe bo večji od 55dB. Glede na vse navedeno se vpliv hrupa v času obratovanja objekta na okolje, ocenjuje kot nepomemben.
--	--

Radioaktivno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
Gradnja objekta in dejavnosti, ki so povezane z gradnjo ne predstavljajo vira radioaktivnega sevanja.		Načrtovan objekt in dejavnosti, ki so povezane z njegovim obratovanjem ne predstavljajo vira radioaktivnega sevanja, zato vpliva ne bo.	
Vpliva ne bo.		Vpliva ne bo.	

Elektromagnetno sevanje			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
V času gradnje poseg ne bo vir elektromagnetnega sevanja.		V času obratovanja bo nov vir elektromagnetnega sevanja na območju nameravanega posega nova transformatorska postaja (TP) 4x max 1600 kVA, ki bo nameščena v delno vkopanem delu 1. kletne etaže.	
Vpliva ne bo.		Upoštevaajoč lokacijo nameravnega posega ocenjujemo vpliv kot nebitven.	

Sevanje svetlobe v okolico			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
Gradnja bo potekala izključno v dnevnem času, zato razsvetljava gradbišča ne bo potrebna.		Nameravani poseg bo v času obratovanja vir sevanja, in sicer kot posledica razsvetljave ob objektu. Razsvetljava bo načrtovana v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).	
V vsakem primeru bo prepovedana uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.			
Ukrepe za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja določata Zakon o varstvu okolja in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list. RS 81/07, 109/07 in 62/10).		Ocenjuje se, da ne bo pomembnega vpliva na okolje zaradi svetlobnega onesnaževanja.	
Območje posega v času gradnje ne bo imelo vpliva na povečano sevanje svetlobe v okolico.			

Segrevanje ozračja/vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Gradnja klinike in dejavnosti, ki so povezane z gradnjo, ne predstavljajo posega, ki bi vplival na segrevanje ozračja ali vode. Vpliva ne bo.		V času obratovanja: NE Pri obratovanju objekta ne bo nastajala odvečna toplota ali hlad, ki bi se sproščala v okolje in bi lahko imela negativni vpliv. Obratovanje objekta tako nikakor ne bo vplivalo na segrevanje ozračja ali vode. Vpliva ne bo.	

Smrad			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Poseg v času gradnje ne bo vir emisij vonjav v času gradnje. Gradbeni odpadki, ki bodo nastajali tekom rekonstrukcije in novogradnje-prizidave, niso vir vonjav. Vpliva ne bo.		V času obratovanja: NE Obratovanje objekta ne predstavlja vira smradu ali neprijetnih vonjav. Vpliva ne bo.	

Vidna izpostavljenost			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo V času gradnje bo zaradi razgaljenosti površin, dostopnih poti, postavljenih gradbenih strojev in začasnih lokacij za odlaganje materiala nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar pa bo opazno le krajši čas in z bližnje okolice. Po končani gradnji se bodo odstranili ostanki gradbenih materialov in začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno uredile. Vpliv vidne izpostavljenosti bo prostorsko in časovno omejen le na ožje območje gradnje, zato ocenjujemo, da kot tak ne bo bistven.		V času obratovanja: NE Nameravani poseg je načrtovan na območju podrobnejše namenske rabe: Območja centralnih dejavnosti za zdravstvo (CDz), EUP KL-82, kjer se že nahaja več podobno zasnovanih zdravstvenih objektov. Današnja morfologija prostora prikazuje razpršenost grajenega tkiva bolnišnične dejavnosti in odprtih površin. Kompaktno tkivo poleg predvidene nove Infekcijske klinike, že danes predstavljajo tudi glavna stavba UKC Ljubljana s Pediatrično kliniko, Medicinska fakulteta UL in Onkološki inštitut. V času obratovanja bo nameravani poseg viden, vendar je načrtovan tako, da se v skladu z namenom uporabe vizualno in funkcionalno vključi v širšo okolico. Višinski gabariti nove stavbe so usklajene z dopustnimi višinami iz OPN MOL in smernicami ter določili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pri izvedbi nameravanega posega se bo ob Bohoričevi ulici ohranjal zelen pas vegetacije z visokoraslimi drevesi, ki bo zmanjšal vidno izpostavljenost v prostoru. Glede na navedeno ocenjujemo vpliv na vidno izpostavljenost kot manj pomemben.	

Vibracije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Na območju ni skalnatega terena, zato zaradi vrtanja v zemeljski material ne bo prihajalo do vibracij. Ne glede na to, pa se bo izvajalcem del naročilo, da pri graditvi uporabljajo lažje vibracijske stroje in istočasno ne uporabljajo več kot en stroj za vrtanje hkrati. Ocenjujemo, da v času gradnje vpliv vibracij ne bo bistven.		V času obratovanja: NE Obratovanje objekta ne predstavlja vira vibracij. Vpliva ne bo.	

Sprememba rabe tal			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Z izvedbo nameravanega posega ostaja dejanska raba tal nespremenjena. Vpliva ne bo.		V času obratovanja: NE Raba tal se v času obratovanja ne bo spreminjala. Vpliva ne bo.	

Sprememba vegetacije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
Na območju nameravanega posega se ne nahajajo varovana območja narave, zato nameravani poseg nanje ne bo vplival. Nameravani poseg v času gradnje ne bo vplival na pomembne habitate in biotsko raznovrstnost.		Na območju nameravanega posega se ne nahajajo varovana območja narave, zato nameravani poseg nanje ne bo vplival. Nameravani poseg v času obratovanja prav tako ne bo vplival na pomembne habitate in biotsko raznovrstnost.	
K nameravanemu posegu je bilo prav tako izdano strokovno mnenje št. 3562-0353/2022-2 z dne 13. 4. 2022 s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana, iz katerega izhaja, da je gradnja predvidenega objekta glede na lokacijo in prejeta dokumentacijo dopustna.		K nameravanemu posegu je bilo prav tako izdano strokovno mnenje št. 3562-0353/2022-2 z dne 13. 4. 2022 s strani Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana, iz katerega izhaja, da je gradnja predvidenega objekta glede na lokacijo in prejeta dokumentacijo dopustna.	
Tovrstni vpliv zato ocenjujemo kot nepomemben.		Tovrstni vpliv zato ocenjujemo kot nepomemben.	

Eksplozije			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
Gradnja se ne bo izvajala z eksplozijami ali miniranjem. Eksplozivni viri ne bodo uporabljeni.		Predvidena dejavnost ne predvideva uporabe eksplozivnih sredstev v nobeni fazi obratovanja.	
Vpliva ne bo.		Vpliva ne bo.	

Fizična sprememba/ preoblikovanje površine			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
V času gradnje bo prišlo do fizične spremembe površine zaradi izkopa gradbene jame, kar pa bo opazno le krajši čas in z bližnje okolice. Po končani gradnji se bodo odstranili ostanki gradbenih materialov in začasnih deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno uredile.		Dejanska raba tal se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila. Območje nameravanega posega po bo izvedbi povrnjeno v prvotno stanje.	
Gradnja ne poteka na erozijskih, plazljivih ali plazovitih območjih.		Vpliva ne bo.	
Vpliv vidne izpostavljenosti bo prostorsko in časovno omejen le na ožje območje gradnje, zato ocenjujemo, da kot tak ne bo bistven.			

Raba vode			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
V času gradnje se bo pripeljala voda v cisterni za izvajanje ukrepov preprečevanja emisij snovi v zrak iz gradbišča.		Glede na obstoječe stanje se raba voda ne bo spremenila.	
Vpliv bo prostorsko in časovno omejen, zato ocenjujemo, da kot tak ne bo imel vpliva.		Dodatnega vpliva ne bo.	

Drugo: Parkirna mesta			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo		V času obratovanja: NE	
V času gradnje bo dostopnih obstoječih 35 parkirnih mest, ki so locirana na skrajno severni in zahodni strani območja. V ta parkirišča se gradbeno ne bo posegalo, niti se jih ne bo prenavljalo.		Dandanes je na območju 98 zunanjih parkirnih mest, po izvedbi predmetnega projekta pa se bo število zunanjih parkirnih mest zmanjšalo na 35 PM. Dodatno pa bo zagotovljenih še 10 PM v 2. kletni etaži novega objekta. Skupno število parkirnih mest bo 45 PM.	
Vpliva na okolje ne bo.		Z nameravanim posegom se bo torej številno parkirnih mest močno zmanjšalo.	
		Vpliv na okolje bo manjši, saj bo na terenu 63 PM manj kot trenutno.	

	Izračun parkirnih mest: Gastroenterološka klinika - obstoječa: 83 postelj Infekcijska klinika – obstoječa: 101 postelj Infekcijska klinika – prizidava: 77 postelj Skupaj: 261 postelj OPN MOL, 38. člen: <i>(1) Na parceli, namenjeni gradnji, ali v EUP, kadar je to v tem členu posebej določeno, je treba za vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je predmet gradnje, zagotoviti naslednje najmanjše število PM (preglednica 11):</i> <i>12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (bolnišnice) - 1 PM/3 postelje, od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce</i> 261 postelj / 3 = 87 PM OPN MOL, 38. člen: <i>(4) V parkirni coni 2 je treba na parceli, namenjeni gradnji, zgraditi najmanj 50 % s tem odlokom predpisanih PM za motorni promet, razen za objekte iz točke 1 preglednice 11 tega člena, za katere je treba zgraditi najmanj 70 % predpisanih PM za motorni promet, vendar za 11100 Enostanovanjske stavbe, 11210 Dvostanovanjske stavbe in 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe ne manj kot 1 PM/stanovanje.</i> 87 PM / 2 = 43,5 PM = zagotoviti je potrebno min. 44 PM.
--	---

Drugo: Rušitev			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Objekt Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano se odstrani v celoti. Na obstoječi Infekcijski kliniki pa se ruši le južni trakt. Rušitev bo potekala 14 dni. Od tega poteka le 1 teden aktiven odvoz gradbenega materiala s predvideno frekvenco 3 tovarnjakov/uro. Vpliv bo prostorsko in časovno omejen, zato ocenjujemo, da kot tak ne bo imel vpliva.		V času obratovanja: NE Rušitve v času obratovanja ne bo. Vpliva ne bo.	

Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica			
V času gradnje	NE	V času obratovanja	NE
V času gradnje: Projekt je sprojektiran tako, da vpliva NE bo Načrtovani objekti se ne uvrščajo med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje. Vpliva ne bo.		V času obratovanja: NE Načrtovani objekt se ne uvršča med obrate manjšega ali večjega tveganja za okolje, v objektu se ne bodo izvajale dejavnosti, ki bi lahko predstavljale povečano nevarnost za nastanek požara ali eksplozije. Vpliva ne bo.	

OBMOČJE IN LEGA NAMERAVANEGA POSEGA**Občina oziroma občine nameravanega posega**

1726 Šentpeter

Naslov nameravanega posega, če je znan:

Ulica

Hišna številka

Poštna številka

Pošta

Bohoričeva ulica

1000


Ljubljana

Geografski opis lege v prostoru:

Obravnavano območje predvidene izgradnje novega objekta se nahaja v občini Ljubljana, med Bohoričevo ulico na jugu, Japljevo ulico na zahodu, Jenkovo ulico na severu ter stanovanjskim objektom na vzhodu, na območju parcel 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, k.o. 1726 Šentpeter.

Na območju se nahajajo stavba Gastroenterološke klinike (označeno s črko A), objekt Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (objekt C) in obstoječi objekt KIBVS (objekt B).

Poleg objektov so na območju podzemni povezovalni hodnik do DTS, uvozna klančina, ki se navezuje tudi na Gastroenterološko kliniko, agregati in večje število parkirnih mest.

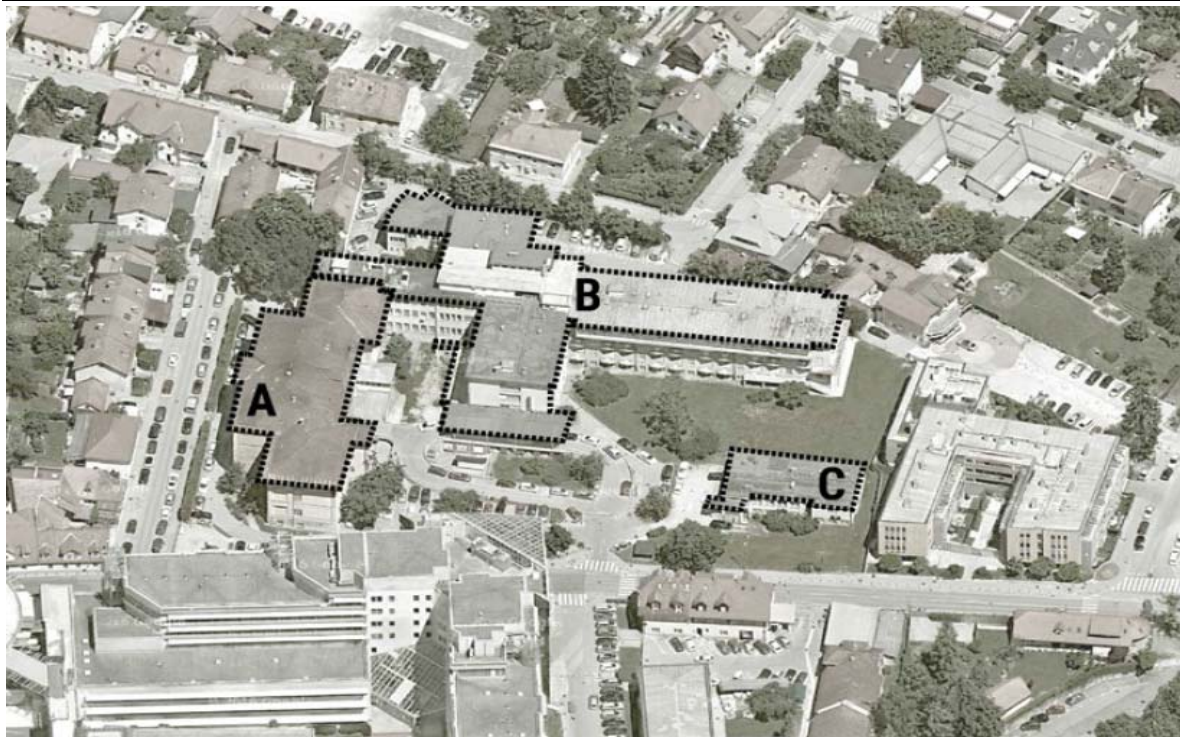**Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije:****KULTURNA DEDIŠČINA:**

Ljubljana - gastroenterološka klinika ob Japljevi (EŠD: 16649)

- režim: dediščina

- podrežim: stavbna dediščina

- tip: profana stavbna dediščina

- opis: monumentalno poslopje, nekdanja Jubilejna ubožnica, zgrajeno v središču Vodmata do 1901 po načrtih M. Fabianija.

- lokacija opis: Japljeva ulica 1: Klinika stoji na vzhodnem vogalu med Japljevo in Bohoričevo, severno od Kliničnega centra.

- datacij: prelom 19. stoletja in 20. stoletja, 1899-1901

Ljubljana - Mestno jedro (EŠD: 328) - režim: dediščina - podrežim: naselbinska dediščina - tip: naselbinska dediščina - opis: posebno pomembno kulturno in zgodovinsko mestno območje z izjemno gostoto kulturnih spomenikov in kvalitetnih urbanističnih ansamblorov iz različnih zgodovinskih obdobj. - lokacija opis: med Groharjevo cesti, Tivolsko cesto, glavno železniško postajo, železniško progo, Grubarjevim prekopom, Ljubljano in Gradaščico. - datacij: srednji vek, novi vek, 19. stoletje, 20. stoletje
VODNI VIRI: - vodovarstveno območje: Ljubljansko polje - oznaka režima: 3A - režim: 3A, Podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom
POTRESNO NEVARNA OBMOČJA: - pospešek tal (g): s povratno dobo 475 let 0,285
HRUP: - stopnja varstva pred hrupom: območje III. stopnje varstva pred hrupom
OBRAMBA IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI: - obramba/varstvo pred naravnimi nesrečami: območje za potrebe obrambe - režim: omejena in nadzorovana raba prostora - opis: širše varovalno območje komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe
PRILETNO-VZLETNI KORIDOR HELIKOPTERJA: - opis: priletno-vzletni koridor heliporta - opomba: priletno vzletni koridor heliporta UKC
CESTNO OMREŽJE: - parkirna cona: Parkirna cona 2 - ime: Bohoričeva ulica - državna/lokalna cesta: lokalna cesta - prometna funkcija: zbirna cesta - upravna kategorizacija: lokalna zbirna cesta - ime: Japljeva ulica - državna/lokalna cesta: lokalna cesta - prometna funkcija: dovozna cesta - upravna kategorizacija: lokalna krajevna cesta

Priložena je skica ali karta z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti v merilu A4 ali A3.	DA
---	----

Ali se v krogu 1 km od nameravanega posega že nahajajo/izvajajo/načrtujejo podobni ali istovrstni posegi v okolje?	NE
/	

Priložena je dokumentacija, iz katere so razvidni podrobnejši podatki o nameravem posegu:	
Skica z označeno lokacijo nameravanega posega najmanj v merilu 1:25.000	DA
Podatki o melioraciji	NE
Rudarski projekt	NE
Predlog rudarskega koncesijskega akta	NE
Študija različic s predlogom najustreznejše različice ali rešitve ali predlog državnega prostorskega načrta ali pobuda	NE

Drugo			DA
Naziv dokumenta	Št. Dokumenta	Datum izdaje	Izdajatelj
Projektni pogoji: Varstvo voda	35506-928/2022-3	10.05.2022	Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

Projektni pogoji: Vodovod	S-685-22V	10.05.2022	JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 1001 Ljubljana
Projektni pogoji: Kanalizacija	S-685-22K	4.05.2022	JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 1001 Ljubljana
Projektni pogoji: Odvoz odpadkov	S-685-22S	7.04.2022	JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 1001 Ljubljana
Projektni pogoji: Letalstvo	351-144/2022/2-CAA0505	5.04.2022	Javna agencija RS za civilno letalstvo Slovenije Kotnikova ulica 19A, 1000 Ljubljana
Projektni pogoji: Telefonija	ark01/122-SO	7.04.2022	Telemach d.o.o. Brnčičeva ulica 49A 1231 Ljubljana-Črnuče
Projektni pogoji: Energetika	JPE-351-676/2022-006 (33/C-607)	23.05.2022	Energetika Ljubljana Verovškova ulica 62 1000 Ljubljana
Mnenje: Varstvo narave	3562-0353/2022-2	13.04.2022	Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
Mnenje: Telefonija	180/2022	8.04.2022	Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
Mnenje: Gasilci	SM-07-2-2022-265	22.04.2022	Gasilska brigada Ljubljana Vojkova cesta 19 1000 Ljubljana
Uporabno dovoljenje za obstoječo Gastroenterološko kliniko	42592	28.11.1901	Mestna občina Ljubljanska
Stavbno dovoljenje na nadzidavo Gastroenterološke klinike	18988	20.11.1922	Magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljane
Gradbeno dovoljenje za obstoječo Infekcijsko kliniko	04/4 – 10641/2	31.08.1959	Občinski ljudski odbor Ljubljana Center
Dodatno gradbeno dovoljenje za instalacije ter spremembe V. in nadzidave VI. etaže	št. neberljiva	13.05.1963	Občinski ljudski odbor Ljubljana Center
Dodatno gradbeno dovoljenje za namestitev dvigal v obstoječi Infekcijski kliniki:	351-743/64-24/PM	8.04.1965	Skupščina Občine Ljubljana center, Upravno-pravni oddelek
Dodatno gradbeno dovoljenje za gradnjo termično dezinfekcijo vod	351-285/65-6/KL	31.03.1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
Uporabno dovoljenje za prizidek Infekcijske klinike	351-285/65-6/KL	12.12.1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
Uporabno dovoljenje za transformatorsko postajo	351-235/67-6/KL	3.10.1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
Dovoljenje za zunanjo ureditev objekta	351-332/67-6/KL	14.11.1967	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve
Dovoljenje za gradnjo zunanje kanalizacije	351-377_66-6	8.11.1966	Skupščina Občine Ljubljana center, Služba za gradbene in komunalne zadeve

Okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode	35444-26/2014-3	15.05.2015	RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
--	-----------------	------------	---

Katastrska občina in parcelne številke, če so znane		
številka KO	naziv KO	številka parcele
1726	ŠENTPETER	214
1726	ŠENTPETER	215
1726	ŠENTPETER	216/2
1726	ŠENTPETER	216/3
1726	ŠENTPETER	216/4
1726	ŠENTPETER	216/5
1726	ŠENTPETER	216/7



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja srednje Save

Vojkova 52, 1000 Ljubljana

T: 01 280 40 50

F: 01 280 40 74

E: gp.drsv@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35506-928/2022-3

Datum: 10.5.2022

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ) in 151.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1), na zahtevo investitorja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa ARK Arhitektura Krušec d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, na zemljiščih parc. št. 214, 2015, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, vsa k.o. Šentpeter, v Mestni občini Ljubljana, investitorja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:

I. Pogoji tehnične narave:

1. Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse pogoje iz Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 43/2015, 181/2021).
- Objekte ali naprave na podobmočju širšega VVO z milejšim vodovarstvenim režimom in podobmočju širšega VVO z milim vodovarstvenim režimom je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je treba med gradnjo ali obratovanjem drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na VVO, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali

podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na VVO v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

2. Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, je potrebno upoštevati Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/2009).
3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z »Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode« (Uradni list RS št. 98/2015) in »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo« (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07, 79/9 in 64/12).
4. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske odvodnike.
 - Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti vtoku v standardiziran lovilec olj (SIST EN 858-2) ustreznih dimenzij.
5. Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen, ZV-1):
 - V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana in prikazana tudi:
 - zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna pozicija objekta, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura,
 - predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in definiranimi tipi posameznih elementov (lovilci olj, peskolovi,...).
 - Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
 - Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Obrazložitev:

Investitor Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, namerava izvesti dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, na zemljiščih parc. št. 214, 2015, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, vsa k.o. Šentpeter, v Mestni občini Ljubljana. V ta namen je pooblaščenec z vlogo z dne 21.3.2022 zaprosil naslovni organ za pridobitev projektnih pogojev skladno s 151. členom Zakona o vodah.

K vlogi je priložil Idejno zasnovo št. 226/2022, Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana, izdelal ARK Arhitektura Krušec, d.o.o., Ljubljana, marec 2022.

V prvem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se za vprašanja v zvezi s postopkom za določanje projektnih pogojev, ki niso urejeni s tem zakonom, uporabljajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. V osmem odstavku 30. členu GZ je določeno, da projektni in drugi pogoji niso upravni akt.


Investitor namerava na zemljiščih parc. št. 214, 2015, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, vsa k.o. Šentpeter, izvesti dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Projekt je funkcionalno-tehnološka, arhitekturna, konstrukcijska, tehnična in požarno-varstvena dozidava k obstoječemu objektu infekcijske klinike, ureditev okolice objekta z upoštevanjem priklopov na gospodarsko javno infrastrukturo ter navezavo na obstoječ podzemni tunnel DTS.

Predmetna lokacija je v 3A vodovarstvenem območju.

Obveščamo vas, do bo DRSV lahko izdal mnenje na podlagi četrtega odstavka 31. člena GZ, če bo dokumentacija izdelana skladno s temi projektnimi pogoji.

Pripravila:

Nadja Leskovec, univ.dipl.upr.org.
VIŠJA SVETOVALKA I



Tonček Cezar, univ.dipl.inž.gradb.
SEKRETAR



Vročiti:

- ARK Arhitektura Krušec d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana - priporočeno



ARK ARHITEKTURA KRUŠEC D.O.O.
VRTAČA 8
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 10.5.2022

Št. dokumenta: VOK-351-1644/2022-003

Št. soglasja: S-685-22V

PROJEKTNI POGOJI - VODOVOD

Investitor: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: "DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA" - NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV

Katastrska občina: ŠENTPETER

Parcelna št.: 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7

Naslov objekta: Bohoričeva ulica, Ljubljana

Projektna dokumentacija: IZP št. 226/2022, ARK Arhitektura Krušec d.o.o., datum: marec 2022

Vodovodno omrežje: Obstoječe

Varstveni pas vodnih virov: VVO III A - širše podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom

Datum vloge: 31.3.2022

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 30. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17-popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14) kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Obstoječ objekt Bohoričeva ulica 15 kateri se odstrani, je priključen na javno vodovodno omrežje NL DN 300 mm (odjemno mesto št. 1297, vodomer DN 25 mm).
2. Del obstoječega objekta Bohoričeva ulica 13 kateri se odstrani, je priključen na javno vodovodno omrežje NL DN 100 mm (odjemno mesto št. 19326, kombiniran vodomer DN 50/20 mm).
3. Predviden objekt je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, preko obstoječega vodovodnega priključka objekta Bohoričeva ulica 15 ter novega obračunskega vodomera. V kolikor se s hidravlično presojo ugotovi, da dimenzija obstoječega vodovodnega priključka zadošča novim potrebam, se ga rekonstruira.
4. Ustrezna lokacija vodomernega mesta, je izven voznih površin, na ustreznem odmiku od preostalih komunalnih vodov.
5. Zagotovite ustrezne odmike preostalih komunalnih vodov, objektov, drevja in grmičevja, od obstoječe trase vodovodnega priključka.
6. Mešanje vode javnega vodovoda ter deževnice, ni dovoljeno.
7. Potek javnega vodovodnega omrežja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (<http://www.e-prostor.gov.si>). Natančnejše katastrske podatke o

poteku javnega vodovodnega omrežja, si lahko pridobite na JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 382), v času uradnih ur.

8. Natančno meritev tlaka v javnem vodovodnem omrežju, lahko naročite v JP VOKA SNAGA, na Sektorju Vodovod (tel. 01 58 08 114).
9. Zunanja ureditev mora biti izvedena tako, da se upošteva predpisane odmike od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov. V primeru poškodbe na javnem vodovodu zaradi neustreznih odnikov, nosi vse stroške sanacije vodovoda, v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP VOKA SNAGA d.o.o., investitor gradnje.
10. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

B. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:

1. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18).
2. Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15 in 51/17).
3. Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12).
4. Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17).
5. Upoštevati je potrebno Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18).
6. Uredbo o vodovarstvenem območju, za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS, št. 43/15 in 181/21).
7. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14).

C. Za pridobitev mnenja nam dostavite projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), za gradnjo predmetnega objekta, ki mora vsebovati zlasti:

- komunalni zbirnik,
- zunanjo ureditev,
- arhitekturo,
- prikaz vodovodnega priključka, od javnega vodovoda, do vodomernega mesta,
- računsko preveritev ustreznosti kapacitete obstoječega vodovodnega priključka,
- potrebno kapaciteto obračunskega vodomera,
- potrebno je predvideti vodomerni, ki omogoča daljinsko odčitavanje.

Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Priloge:

Janko Longar

Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevar

Vodja tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko





ARK ARHITEKTURA KRUŠEC D.O.O.
VRTAČA 8
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 4.5.2022

Št. dokumenta: VOK-351-1645/2022-005

Št. soglasja: S-685-22K

PROJEKTNI POGOJI - KANALIZACIJA

Investitor: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: "DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA" - NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA, REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV

Katastrska občina: ŠENTPETER

Parcelna št.: 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7

Naslov objekta: Japljeva ulica 2, Ljubljana

Projektna dokumentacija: IZP št.: 226/2022, ARK ARHITEKTURA KRUŠEC D.O.O., marec 2022

Kanalizacijsko omrežje: mešan sistem

Varstveni pas vodnih virov: VVO III A - širše podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom

Datum vloge: 31.3.2022

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 30. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017-popr.), na osnovi 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018), kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Rušitev nekaterih objektov oziroma delov objektov in gradnja prizidka infekcijske klinike bo vplivala na potek obstoječe interne kanalizacije in nove priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. Priključitev obstoječega objekta in prizidka se izvede na javni kanal GRP DN 300 in/ali GRP DN 800 v Bohoričevi ulici (na DN 800 na mestu obstoječih priključkov).
2. Teren omogoča ponikanje padavinske odpadne vode. Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin v javno kanalizacijo, kar se zagotovi z izvedbo ukrepov za zmanjšanje količine odtoka padavinske vode (zelene strehe...) in njeno ponovno uporabo ter ponikanjem v podtalje v raščenem terenu na parcelah investitorja. Padavinske odpadne vode iz utrjenih povoznih površin je treba voditi preko lovilca olj.
3. Potek javnega kanalizacijskega omrežja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (<http://www.e-prostor.gov.si/>). Natančnejše katastrske podatke o

potekih kanalizacijskega omrežja, si lahko pridobite v katastru JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 382), v času uradnih ur.

4. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

B. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:

1. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18).
2. Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
3. Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21).
4. Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1).
5. Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US).
6. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. Ur. l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18).
7. Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS, št. 43/15 in 181/21).
8. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 9/2018).

C. Za pridobitev mnenja nam dostavite projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za predmetno gradnjo, ki mora vsebovati:


- arhitekturo,
- zunanjo ureditev,
- komunalni zbirnik,
- prikaz odvoda odpadnih voda iz objekta do vključno javne kanalizacije,
- prikaz odvoda padavinskih odpadnih voda iz manipulativnih utrjenih površin in padavinske vode iz strešine objekta,
- največjo letno količino odpadne vode, ki bo nastajala v objektu.

Projektne pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Pripravila : **Katja Antolič**

Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevar

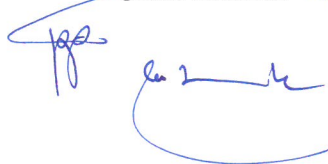

 JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

Vodja tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko





**VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA**

skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija

T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)

T: 01 477 96 00 (ravnanje z odpadki)

E: vokasnaga@vokasnaga.si

www.vokasnaga.si



ARK ARHITEKTURA KRUŠEC D.O.O.
VRTAČA 8
1000 LJUBLJANA

Ljubljana, 4.4.2022

Št. dokumenta: VOK-351-1646/2022-002

Št. zadeve: S-685-22S

PROJEKTNI POGOJI - ODPADKI

Investitor: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: "DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA"

Katastrska občina: ŠENTPETER

**Parcelna št.: 214/0, 215/0, 216/2, 216/3, 216/4,
216/5, 216/7**

Naslov objekta: Japljeva ulica 2, Bohoričeva ulica 13, 15, Ljubljana

Projektna dokumentacija: IZP št.: 226/2022, ARK Arhitektura Krušec, d.o.o., marec 2022

Št. zbirnega mesta: 018348

Vključenost v sistem: DA

Datum vloge: 31.3.2022

Obveščamo vas, da JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. v skladu z:

- **Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana (UL RS, št. 73/2020),**
- **Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (UL RS, št. 33/2017),**
- **Zakonom o varstvu okolja (UL RS, št. 39/2006 in njegove dopolnitve),**

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na omenjenem območju.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir) se določita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik je dolžan prepuščati:

- mešane komunalne odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke na zbirnem mestu,
- embalažo, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike za ločene frakcije na zbirnem mestu, v zbiralnici ločenih frakcij, v zbirne centre ali v mini zbirne centre,
- biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke na zbirnem mestu, razen če jih sam kompostira,
- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem času po predhodnem naročilu,
- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnici nevarnih frakcij.



Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
VI. Št. 1/12273/00, ID št. SI64520463,
Osnovni kapital 98.189.262,55 EUR

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen s tem odlokom, pomnožen s faktorjem 3,0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja.

Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij ter ne sme ovirati ali ogroziti rabe teh površin.

Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

Uporabnik mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 150 metrov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji z javno površino, in mora biti dostopno vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitve zabojnikov za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 4 metre.

Če je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 metra, svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostopna pot z ovinkom pa mora biti široka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z najmanjšim radijem 10 metrov.

Dovoljen je tudi drugačen način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje smetarskega vozila.

Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe ulice oddaljeno največ 15 metrov.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obračališče ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v razdalji več kot 150 metrov od roba zemljišča ali objekta uporabnika.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbišču so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov.

Investitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih.

Pred uporabo objekta naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

Lep pozdrav.

Pripravil/a:
Črt Feldin


Vodja sektorja za zbiranje odpadkov:

JAVNO PO **Marija Rutter** 27
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

ZA ČAS GRADNJE
POTREBNO
PRIDOBITI
POSEBNO MNGENJE/
POSLEDICE
(OVIRE, ŽERJAVI...)

Številka: 351-144/2022/2-CAA0505
Datum: 5. 4. 2022

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) izdaja na podlagi določb 98. in 112. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, 46/16 in 47/19; v nadaljevanju: ZLet), v povezavi s 30. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1; v nadaljevanju: GZ), na vlogo vlagatelja ARK ARHITEKTURA KRUŠEC d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki po pooblastilu z dne 24. 3. 2022 zastopa RS Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, v zadevi vloge za izdajo projektnih pogojev k projektni dokumentaciji za pridobitev projektnih in drugih pogojev IZP, št. projekta 226/2022, datum izdelave marec 2022, projektanta ARK Arhitektura Krušec d.o.o., naslednje

PROJEKTNE POGOJE

Projektant mora pri projektiranju objektov upoštevati predpise s področja varnosti zračnega prometa in sicer:

- o 110. do 114. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. št. 81/10 - UPB4 in 46/16; v nadaljevanju: ZLet);
- o Pravilnik o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne potrebe (Uradni list RS, št. 53/16).

Iz predložene projektne dokumentacije je razvidno, da želi investitor izvesti gradbeni poseg, v katerem bo dogradil Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana. Gradnja se bo izvedla na zemljiščih s parcelnimi številkami 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5 in 216/7 vse k.o. Šentpeter – 1726 in bo zajemala delno odstranitev in rekonstrukcijo obstoječe infekcijske klinike, gradnjo in prizidavo novega objekta Infekcijske klinike ter odstranitev obstoječega objekta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Iz risbe št. 5 – »Tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta« so razvidne višinske kote posameznih objektov: kota slemena Gastroenterološke klinike je 311,06 mnnV; kota venca rekonstruirane Infekcijske klinike je 310,38 mnV in kota novozgrajene Infekcijske klinike je 314,34 mnV.

Po preučitvi projektne dokumentacije in s pomočjo programov Atlas okolja ter internega načrta omejitvenih ravnin javnih letališč in heliportov RS Agencija ugotavlja, da se lokacija gradnje ne nahaja v conah ali v vplivnih območjih letališč RS, se pa nahaja v področju omejitvenih ravnin heliporta za lastne potrebe – predvidenega heliporta BTC in heliporta UKC Ljubljana (referenčni heliport). Tu so posegi v prostor nadzorovani zaradi zagotavljanja varnosti letenja. Novo postavljeni objekti se lahko približajo heliportu samo na dovoljeno razdaljo in ne smejo posegati v omejitvene ravnine heliporta ali povzročati motnje za letalski promet. Kot novo postavljeni objekti štejejo tudi oprema in montažni elementi na strehah objektov ter začasni objekti, kot so npr. gradbeni stroji ali žerjavi.

Agencija nadalje ugotavlja, da je heliport UKC Ljubljana namenjen helikopterjem Performance Class 1; da je referenčna točka heliporta UKC Ljubljana ARP določena na 318 mnV; da je lokacija gradnje je od ARP heliporta UKC Ljubljana oddaljena približno 130 m in se nahaja v področju priletne omejitvene ravnine (naklon 8%, merjeno od višinske kote ARP) in omejitvene ravnine vzleta in vzpenjanja (naklon 4,5%, merjeno od višinske kote ARP).



110. člen Zlet določa, da so ovire za zračni promet v coni (vplivnem območju omejitvenih ravnin) letališča (heliporta) ali zunaj nje. 111. člen Zlet določa, da je v coni letališča postavljanje ovir izjemoma dovoljeno; 112. člen Zlet določa, da mora investitor pridobiti predhodno soglasje Agencije, če namerava postaviti novo, povečati ali povišati obstoječo oviro za zračni promet; 113. člen Zlet določa način označevanja ovir in 114. Zlet člen, da mora investitor za postavitve in delovanje naprav ali sistemov v coni letališča, ki bi utegnile povzročati elektromagnetne, svetlobne ali druge motnje na napravah za vodenje zrakoplovov, oziroma, ki lahko ovirajo ali zavedejo posadko zrakoplova ali službe zračnega prometa, pridobiti dovoljenje Agencije.

Pravilnik o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne potrebe v 3. členu navaja, da so standardi in priporočila za letališko infrastrukturo na heliportih določeni v Prilogi 14 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, Zvezek II (Uradni list FLRJ – MP, št. 3/54, Uradni list RS, št. 24/92 – akt o notifikaciji nasledstva in Uradni list RS – MP, št. 3/00; v nadaljnjem besedilu: Čikaška konvencija). Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati tiste standarde in priporočila, ki se nanašajo predvsem na postavitve ovir (standardi in priporočila v ICAO Annex 14, Volume II, Heliports, Fifth Edition, July 2020, CHAPTER 4. OBSTACLE ENVIRONMENT, Elevated heliports).

V skladu s 98. členom in 112. členom Zlet mora investitor pred postavitvijo ovire pridobiti predhodno soglasje Agencije. Vlogi za izdajo predhodnega soglasja mora priložiti tisti del projektne dokumentacije, ki natančno prikazuje vpliv projektiranih stalnih in začasnih objektov in opreme na priletne omejitvene ravnine in omejitvene ravnine vzleta in vzpenjanja heliporta UKC Ljubljana ter brez dvoma izkazuje možnost umestitve le-teh v prostor.

V primeru, da objekti predstavljajo ovire v zračnem prometu, ki jih je potrebno zaznamovati, mora projektna dokumentacija vsebovati še tehnologijo zaznamovanja objekta kot ovire v zračnem prometu (označitev in osvetlitev objekta) ter po potrebi podporno oceno varnosti.

Vsebina podporne ocene varnosti je določena v 3. odstavku, 3. člena Pravilnika o letališčih.


Agencija izda predhodno soglasje v kolikor se izkaže, da novozgrajeni objekti ne bodo vplivali na varnost helikopterskih operacij.

Ti projektni pogoji so izdani iz vidika varnosti zračnega prometa.

Vodja sektorja za letališča, vzletišča in varovanja:

Valter Premate, univ. dipl. inž.

NADZORNIK I

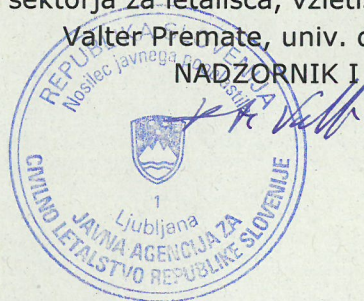

Pripravila:
Karmen Kvas Randelović
NADZORNIK I

Karmen Kvas Randelović

Prejemniki:

- ARK ARHITEKTURA KRUŠEC d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana (osebna vročitev v skladu z ZUP);
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.
Vrtača 8**1000 Ljubljana****Naš znak:** ark01/22-SO**Datum:** 6.4.2022

Naziv gradnje: Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana
Investitor: Republika Slovenije, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Kraj posega: parc. št. s seznama v prilogi
K.O.: 1726 – Šentpeter
Vlagatelj: ARK Arhitektura Krušec d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana
Datum vloge: 31.3.2022
Priloga: Zahteva za izdajo projektnih pogojev, IZP št. proj. 226/2022 (marec 2022)

Na podlagi: 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49., 52. in 114. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), vam izdajamo:

PROJEKTNE POGOJE

Na osnovi prejete vloge vlagatelja ARK Arhitektura Krušec d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana za IZP št. proj. 226/2022 (marec 2022)

1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja **je v prostor umeščeno širokopasovno telekomunikacijsko omrežje KKS** v lasti in upravljanju **Telemach d.o.o.**
2. Investitor je pri gradbenih posegih na zemljiščih po katerih poteka vod KKS dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach d.o.o. Vpliv na telekomunikacijsko omrežje KKS Telemach je pričakovati v območju priključevanja na komunalne naprave in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. V primeru priključevanja ali približevanja trasi KKS je pred izvajanjem del investitor dolžan obvestiti upravljalca Telemach d.o.o. za **zakoličbo** trase KKS in navodila za izvajanje del ob trasi KKS (**info@telemach.si** ali **070 700 700**).
3. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo Telemach (**info@telemach.si** ali **070 700 700**).
4. Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrežje KKS na terenu zakoličiti, po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna lega KKS omrežja se določi na kraju samem z mikrozakoličbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti operaterja.
5. **Zakoličbo (odkaz)** trase in kabla izvede predstavnik Telemacha d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: **info@telemach.si** ali **070 700 700**).
6. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach d.o.o. izvrši Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.

7. Za priključitev objekta na obstoječo kabelsko kanalizacijo telekomunikacijskega omrežja KKS, naj bo predvidena dovodna zaščitna cev PE ali SFX (Ø 63 mm), zaključena v nadometno vzdani tipski omarici (PO 0) na objektu ali na projektno določenem mestu. V primeru predvidenega priklopa objekta na KKS morajo biti notranje instalacije izvedene z zvezdiščem. Pri tem morajo biti upoštevani izvedbeni standardi in tehnične rešitve Telemach d.o.o..
8. Ob morebitni predstavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.
9. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za predstavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
10. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno **obvezno** izvajati z **ročnim izkopom** in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach d.o.o.
11. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.
12. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. na **info@telemach.si** ali **070 700 700**.
13. Vsi stroški morebitne predstavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in predstavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
14. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
15. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v **zbirni situaciji komunalnih vodov** vrisana trasa telekomunikacijskega omrežja **KKS Telemach**. Sloj telekomunikacijskega voda Telemach d.o.o. mora biti jasno in enolično označen (ločeno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). V tehničnem poročilu projektne dokumentacije mora biti natančno opisan postopek izvedbe zaščite omrežja KKS.
16. Pred pričetkom del je **potrebno pridobiti še pozitivno mnenje** na projektno dokumentacijo (DGD, PZI). Podani projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji je kontaktna oseba Špela Oblak, mag.ing.kraj.arh. (070 700 700 ali spela.oblak@telemach.si).

Pripravila:
Špela Oblak, mag.ing.kraj.arh.



Priloga:
• skica trase KKS Telemach

TELEMACH d.o.o.

Vodja projekcije:
Uroš Jagodic, d.i.e.





telemach
Telemach d.o.o.
Srednja ulica 49A • 1211 Ljubljana • Črnuče
070 700 700 • info@telemach.si • www.telemach.si

Št. projekta: 123

Načrt: Omrežje KKS Telemach

Merilo= 1:1.500

Legenda

Zemeljski kataster

posneto za vpis

V zemlji

V kabelski kanalizaciji

CEV TM

Telekom Slovenije

Hišne številke

Zračno

V stavbi

Razdelilna omarica

Razdelilna omarica

Zračno

Kabelska kanalizacija

V stavbi

Razdelilna omarica

V zemlji

V kabelski kanalizaciji

Zračno

Telemach trasa

Obstoječe

V stavbi

Razdelilna omarica

Razdelilna omarica

Zračno

Telemach

Datum: 6. 04. 2022

IZP

Vir podatkov: Projektna, Telemach d.o.o., GURS



ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana
T 01 24 45 350
E zrsvn.oelj@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Številka: 3562-0353/2022-2
Datum: 13. 4. 2022

ARK ARHITEKTURA KRUŠEC, arhitektonsko projektiranje, oblikovanje, urbanizem d.o.o.
Vrtača 8

1000 Ljubljana

ZADEVA: Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana na zemljišču s parcelnimi številkami 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, k.o. 1726 Šentpeter – strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

Z vlogo z dne 24. 3. 2022, prejeto dne 31. 3. 2022, ste zaprosili naslovni zavod za strokovno mnenje za dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana. Investitor je Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana.

Vlogi ste priložili:

- Pooblastilo;
- Projektno dokumentacijo IZP št. 226/2022, marec 2022, projektant ARK Arhitektura Krušec, d.o.o., Vrtača 8, Ljubljana, Lena Krušec.

Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 112. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP, 199/21 – GZ-1), na podlagi določil 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZON) in skladno z 31. členom Gradbenega zakona.

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija posega nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105. a členom ZON v povezavi s 112. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja narave. Na podlagi navedenega ugotavljamo, **da je poseg s stališča ohranjanja narave sprejemljiv.**

Pripravil(a):

Urška Galien, univ. dipl. inž. gozd.
naravovarstvena svetovalka

mag. Alja Grošelj, u.d.i.k.a.
visoka naravovarstvena svetnica
vodja OE Ljubljana

Urška Galien





T-2 d.o.o.
Poslovni center T-2
Verovškova 64A
SI-1000 Ljubljana

T 0590 00-000
F 0590 00-001

E info@t-2.net
W www.t-2.net

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.
Vrtača 8
1000 Ljubljana

Ljubljana, 4.4.2022

Vlagatelj:

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.
Vrtača 8
1000 Ljubljana

Investitor:

Republika Slovenija Ministrstvo za Zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Objekt:

Dograditev INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

Vrsta gradnje:

Novogradnja

Kraj in datum:

Ljubljana, marec 2022

Na podlagi 31. člena Gradbenega Zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17), ter vloge

MNENJE št.: 180/2022 K PROJEKTINIM REŠITVAM

Pogoji:

Pozitivno mnenje je izdano k gradnji objekta po projektni dokumentaciji št: 226/2022, marec 2022, ki ga je izdelal ARK Arhitektura Krušec d.o.o.



T-2 d.o.o.

Poslovni center T-2
Verovškova 64A
SI-1000 Ljubljana

T 0590 00-000
F 0590 00-001

E info@t-2.net
W www.t-2.net

1. Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o. na katerega je možno priključiti predvideni objekt. Obstoječe TK omrežje je potrebno med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Za informacije o možnostih -priključitve in poteku TK omrežja se obrnite na **Miha Smrekar (051/608-562)**.
2. Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom del, na **T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana**.
3. Pred pričetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri **Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj**, kontakt: **Miha Smrekar (051/608-562)**. Stroški bremenijo investitorja.
4. Izkop v neposredni bližini telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel.
5. Križanje komunalnih vodov z obstoječo traso optične kanalizacije je potrebno izvesti pod nadzorom predstavnika podjetja **Gratel d.o.o.**
6. Vsako poškodbo optičnega omrežja je potrebno takoj javiti na tel: **064/064-064 ali 064/111-310**.
7. Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

Postopek vodil:

Primož Zver

mag. Jože Zrimšek

član posloводства za področje tehnike in IT



09292022040400184

ARK ARHITEKTURA KRUŠEC D.O.O.
VRTAČA 8

Številka: 107452 - LJ/1523-AU
Vaš znak: 226/2022
Datum: 4.4.2022

1000 LJUBLJANA

Vlagatelj: ARK ARHITEKTURA KRUŠEC D.O.O., VRTAČA 8, 1000 LJUBLJANA
Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJE MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, ŠTEFANOVA 5, 1000 LJUBLJANA
Objekt: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
Lokacija objekta: LJUBLJANA, Občina: LJUBLJANA
KO: ŠENTPETER Parc. št.: 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5

Na podlagi 30., 31., 40., 41., 42., 43., 45., 49. in 52. člena Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS št. 61/2017); 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom – 1 (Uradni list RS št. 109/2012 s spremembami) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekom Slovenije d.d. št 3/04) vam izdajamo:

MNENJE št.: 107452 - LJ/1523-AU

h gradnji

Izdajamo vam pozitivno mnenje

Na območju predvidene gradnje poteka TK omrežje. Zato je potrebno pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti in zaščititi obstoječe telefonsko omrežje na kraju samem, in obvestiti Telekom Slovenije. Telefonsko omarico vgradite na zunanjo stran fasade, da je dostopna 24 ur dnevno. Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim TK omrežjem je obvezen odmik 1m od roba izkopanega jarka. Minimalni odmik izkopa temeljev hiše je 1m od telefonskega kabla. Stroški bremenijo investitorja.

Mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Kontaktna oseba Telekom Slovenije d.d.:

- Peter Goršič, tel.: 01 500 6113, e-pošta: peter.gorsic@telekom.si

Postopek vodil:

Anja Urbančič



Žig:

Vodja TKO osrednja
Slovenija:

Igor Kern



V vednost: naslov, arhiv



Številka : SM-07-2-2022-265

Datum : 20.04.2022

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.
Vrtača 8

1000 Ljubljana

ZADEVA :

MNENJE

O

ustreznosti izvedbe intervencijskih poti za projekt IZP,
za dograditev infekcijske klinike Ljubljana

Glede na vlogo za izdajo mnenja za projekt IZP, za dograditev infekcijske klinike Ljubljana vam v nadaljevanju posredujemo naše ugotovitve.

Na podlagi Odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090, sprejetega 10.11.2003 (Ur. list RS št.: 117/2003) in 83. člena OPN ID, in pregledane projektne dokumentacije (Priloge 1A, 4 in 8; ARK Arhitektura Krušec d.o.o., za IZP, št. projekta.: 226/2022, z dne marec 2022, odg. projektant: mag. Tomaž Krušec), smo ugotovili:

- Da so **intervencijske poti** v projektni dokumentaciji ustrezno vrisane in da je iz grafičnih podlog mogoče ugotoviti, da potek intervencijskih poti omogoča dostopa z gasilskimi vozili do objekta.
- Intervencijske poti so predvidene tako, kot to narekuje standarda SIST DIN 14090 in smernica SZPV 206.
- Investitor, mora pred tehničnim prevzemom objekta, izvesti vertikalne in talne označbe intervencijske površine.

S predvidenimi rešitvami, se strinjamo.


Mnenje pripravil:

Iztok Zajc, mag.gosp.inž., dipl.var.inž.



Poveljnik:

Tomaž Kučič, univ.dipl.obr.

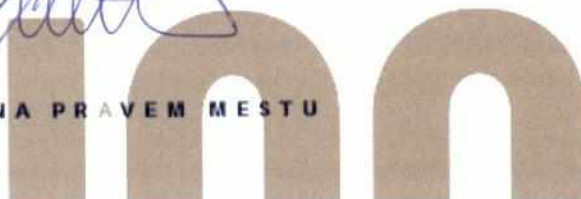

SI ZAL LJU 489, jarc. 2054,
Mestna občina ljubljanska, dne 25. nov. 1901. št. 2203



Mestnemu magistratu

v

Ljubljani

Mestna občina ljubljanska zgra.
dila je v smislu stavbnega dovoljenja
z dne 5. aprila 1900 št. 9092 mestno
jubilejsko ubožnico na parcelah 5/21,
49/4, 50/2 št. Peterško predmestje II.

Ker je ta stavba sedaj povsem dovrš.
na, obrača se mestna občina do mest.
nega magistrata kot stavbnega občestva
I. stopnje s prošnjo, naj jej za spre.
membe, katere so se med grajenjem
izvršile, podeli naknadno stavbno do.
voljenje, ter ob enem privoli do
stanovanja in uporabe za vse pros.
tore v novem poslopi.

Čuparjev nam.



je prišlo do
sklepanja in uporabe
za vse prostore nove
mestne jubilejske nboj-
nice v Vojnomatu pod
naslovom, da se napravi
ob uže sedaj regulo-
vanih stavbenih črtah,
oziroma ob Šapeljevih
in Bohoričevih ulicah
stolp iz porfirjavega
materijala ter da se
iz varnostnih ozirov
železno ograjo v stop-
njicu ob glaonem pre-
hodu I. nadstropja
tako utkrepi, da se
ne boke sčela.

dj. 3/XII 1901

Sprejeto javni seji
občinskega sveta dne
3. decembra 1901.

Bozidar
zapisnik

Preštor na posebni polici

/.

Štev. 42592

546



Lapisrute

Prejeto po mestnem magistratu Ljubljanskem dne 28. novembra 1901 v naslednji zadevi:

Starzoci: Podpisani

Mestna občina ljubljanska vložila je dne 26. novembra 1901 pri mestnem magistratu prošnjo za natlačno stavbno dovoljenje za natisne spremembe in za privolitev do sklanjanja in uporabe za vse prostore nove mestne ljubljanske nbožnice v Vodmatu, katero je zgradila na podlagi stavbnega dovoljenja z dne 5. aprila 1900 štev. 9092.

Tako tega odrediti je mestni magistrat Komisijonalni ogled na leti mesta na današnji dan. Ogledu pa posabile nadzorniki arhiv za to nbožnico, mestnega nadkomisarja g. Jakoba Tomca nov. mestne občine in stavbnega mojstra g. J. Tonies-a.

Starzoci so si ogledali vse prostore nove nbožnice, katero izjema g. stavni igvedence nasledno:



Komitetu, da je zgradba postavljena
po predpisih mestnega magistrata v
določeni oddaljenosti od stavbene črte,
v kateri stoji železna ograja na zi-
dani podstavi. Zgrajena je eplohi
izvršena po predloženi, oziroma
dobreni nacrti izjimi nalla-
dene spremembe, katere so se izver-
šile gladi v contrainu, kakor je
iz popravljenih nacrtov razvidno.
Vskladno so se vsile spremembe pri
stopnjicah pri vstupu na ost, katere
pa niso bistvenega pomena.

Loziron na to, da je stavba v vseh
svojih delih popolnoma in pravilno
izvršena, ni iz tehničnega stališča.
Da se pomisli, da se podeli naknadno
stavbno dovoljenje za izvršene spre-
membe, kakor tudi privolilo do
stanovanja in uporabe za vse po-
stare nove naloge pod ustreznimi,
da se napravi ob^{ne} obrežbovanih stavb-

Tageljani in Dobrova ulica



in h črtah, oziroma cestah sloboir
iz porfirjinega materiala.

le
ukrepi
Iz varnostnih razlogov se priporoča
pridati železno ograjo v stop-
njicu ob glavnem prehodu, da
se ne bo ograja silela.

Pripad živilstveni svetnik
konstatuje, da so vsi prostori
nove zgradbe zadostno posušeni
in ni iz živilstvenega stališča
pomisleka proti povzročitvi na-
pršenega privoila.

Toten se zapisnik zaključni in
podpisati.

Uk. št. Trukotay
Obn. z. art.

J. J. J. J.

J. J. J. J.

Jamen
medni Komisar

Magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljane.
Magistrat der Landeshauptstadt Laibach.



Ž prosnji za Družno sprostitev kolekta prostora
Potrdilo. Certificat. 548



Podpisani magistrat potrjuje, da je

gefertigte Magistrat bestätigt

~~gosp~~ *mestna občina Ljubljana* hiemit, dass Herr *Spenska na parcelah št. 51/2, 49/4 in 50/2*
Kol. družine v Polji pri mestu I. zgradila
novi mestni javni objekt in kmetijsko
magazin, da je bila ta zgradba poro-
čena dne 20. novembra 1901

Magistratno dovoljenje za *zgradbo*
stara javni objekt in kmetijsko
magazin

Die magistratliche Baubewilligung

podeljeno je bilo s tukajšnjim razpisom z dne *5. aprila 1900* st. *9492* wurde mit dem Erlasse vom

5. aprila 1900 st. *9492* Zahl *9492* ertheilt. Der Bewohnungs- (Be-

prebivatno ⁱⁿ *uporabno* dovoljenje *za me* nützungs)-Consens

prostore nove kmetijsko
magazina

wurde mit dem Erlasse vom

s razpisom z dne *17. decembra 1901* Zahl *17. decembra 1901*

št. *42391* ertheilt.

Magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljane
Magistrat der Landeshauptstadt Laibach

dne *17. decembra 1901*
am *17. decembra 1901*

Župan — Der Bürgermeister:

Jomay



Štev. 42592

P. n.

mestna občina ljubljanska, v roki gos-
poda župana Frana
Hribarja

brkaj

V skladu s sklepom občinskega
soba ljubljanskega z
Dne 3/XI 1901 se po-
deljuje mestni občini
ljubljanski na prošnjo
z Dne 25/XI 1901 ~~na~~
~~naknadno stavbeno~~
~~razveljaviti za opre-~~
~~menje~~ privolilo do
stanovanja in uporabi
za vse prostore nove
mestne interlojčke nbož-
nice v Votmator, ka-
kora se je zgradila na
parcelah štev. 57/2, 49/4
in 50/2 Mest. občine
sv. Petra predmestje II
na podlagi stavbenega

7. 12. 1900
Ljubljana, 3. Dec. 1900
1900 št. 9092 in
ob jednem naknadno
stavbeno dovoljenje
za spremembe, katere
so se izpisile med
grajenjem ubožnice.

To privolilo se po-
daja pod svetom,
da se napravi ob-
nize sedaj razpisanih
njih stavbenih črtah
oziroma ob šepinjskih
in Bohoričevih ulicah
krokar iz porfirjevega
materijala ter, da
se iz varnostnih ozi-
rov zalegna ograja
v šepinjskih ob
glavnem prehodu
I. nadstropja tako
utrdi, da se ne bo
pikala.

O tem se obvesčate in
se vam za prošnjo za



Izračun oprostitev
v prigraden pasiljski
potrdilo o dovršeni
stavbi

V Lj. dne 11. XII 1901

accl.
potrdilo
napravljeno
po predložitvi
Koncepta

[Signature]

Stoj. gosp. nadkomisar
Jakob Tomec radi
naprave prošnje za
Izračun oprostitev

Stoj. stavbeni urad:

J. Tomec



Ste: 42592

XII/₂

II

✓ 250

Or. 19/12 ~~OT~~ 20/12



zgradila po odobrenih
načrtih in navedenih
predpisih izimši ne-
katere spremembe, ka-
tere so se med grajenjem
izvršile v bouderrainu
in pri stopnjicah pri
vходу na vrt, katere
spremembe pa niso
bitvenega pomena.

Želodsko, da je Konsta-
basalo, da je zidanje
v vseh prostorih no-
vega poslopja zadostno
konsenz, tako, da
ni promiselka, da se
ulaznica izroči so-
jima namenu.

Voler tega nasvetujem:
Ljudi občinski svet
kategorično podeliti mest-
ni občini ljubljanski
na krovno stavbo do-
voljenje za spremembe,
katere so se izvršile
med grajenjem in ob

Štev: 42592

Poročilo

1. Glj. zapisnik z dne 28/XI 1901

Mestna občina Ljubljana
zgradila je na podlagi
starobnega dovoljenja z
dne 5/4 1900 št. 9892
na parcelah št. 37/21, 49/4
in 50/1 kat. občine sv. Petra
predmestje mestno ju-
bilo ubožnico v Vodmatu
in vložila v skladu s
zgradbe pri mestnem
magistratu dne 26/XI 1901
prošnjo, da jej isti izpo-
sluje v smislu 3. toč.
starobnega reda pri slav-
nem občinskem svetu
privolilo do stanovanja
in uporabe za vse prostore
novega poslopja.

Tako tega odredil je mest-
ni magistrat Komisijonari
ogled na licu mesta na
Domašnja dan 28/XI 1901
in se je pri ogledu kon-
statovalo, da je je ubož-

Mestni magistrat v Ljubljani
Viz. št. XI. 1901 št. 42592
s prilogi



XII
2

VI

250



Ljubljani, dne 20. novembra 1922.

158

Št. ad 18908.

ref. VI.

Westni občini

v

L j u b l j a n i .

Dodatno k tukanjemu odloku z dne 7. oktobra 1922, št. 18908, se obvešča, da se mora prvi odstavek tega odloka sledeče glasiti:

„Na Vašo prošnjo z dne 12. septembra 1922 Vam podeljujem v žstopstvubčinskega sveta na podlagi komisijonalnih ogledov z d 20. septembra in 2. oktobra 1922 stavbno dovoljenje zaazidavo mestne ubočnice v Japljevi ulici po predloženem načrtu i. t. d.“

Vladni komisa:

78988 ²⁶²

$\frac{V}{4}$

1489

Volcan
gr. penatig - Volc

Ph: 1705 am

[Signature]

[Signature] per. 2. / 12. 22. U
7934

gnaupe,
R altm!

49. 412 900

[Signature]



Št. 18.988.

ref. VI.

159

V Ljubljani, dne 7. oktobra 1922.



Mestni občini

v

Ljubljani.

Na Vaše prošnje z dne 12. septembra 1922 podeljuje Vam mestni magistrat na podstavi komisijalnega oglada z dne 29. septembra 1922 in dne 2. oktobra 1922 stavbno dovoljenje za nazidavo mestne ubežnice v Japljevi na predloženem načrtu in pod sledečimi pogoji:

- 1) V stenah morajo biti vezi kot je v načrtu zarisane.
- 2) Pri svinjaki mora biti ostre meje regulirane, gnojna jama po predpisih stavbnega reda zidana.
- 3) Radi muh naj se okna v svinjaki zamrežije, skrbi naj se za dovoljno ventilacije svinjaka.
- 4) Ugovor sosedu Jos. Širolj zoper zgradbo svinjaka v neposredni bližini njegove hiše naj se vpeštevata v toliko, da se svinjaki postavijo ob južni ino kakor je v načrtu zarisane, ob vzhodni zid, ki meji na Medič, Rakevec & Zanklevo posest.

V prigibu Vam vračam 1 izvod odobrenega načrta s pri-
stavkom, da je plačati vročitelju tega odloka v zmislu občinske
naredbe sledeče takse:

1) za lokalni ogled.....	25.-
2) za stavbno dovoljenje.....	37'50
3) za dostavitev odloka.....	1'25
4) za vezne stroške.....	12'50
skupaj.....	76'25

Magistratni ravnatelj:

[Handwritten signature]

Občinska taksa

7. 10. 1922 96-76'25

Mestni magistrat v Ljubljani
Vlož. 26 X. 1922 št. 22707
3. priloga

$$\frac{V}{y}$$

IV

1489

Merriman Kuz'govskaya

var. obtusum. Linn. Fl. Ind.

CG: 2570922

Chas. Lane. Jr. 276 1/11

destinacii skopitku,
da sprejme na polu
gi priložene listi,
docije obično tako
Qm 76.25

Vol. 21/11 922

Denar oddan a
m. blagajine 24./I. 1929.
S. R. R. R.

sl. taku 46'25"



Številka : 04/4 - 10641/2
Datum : 31/8 - 1959.

O D L O Ž B A

Na podlagi Zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov (Ur.l. FLMJ, št. 52-644/57), Uredbe o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov in njihovih organov (Ur.l. FLMJ, št. 52-650/57), Zakona o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov v zadevah, ki so urejene z dosedanjimi republiški predpisi (Ur.l. LRS, št. 49-227/57), Uredbe o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov (Ur.l. LRS, št. 49-228/57), Uredbe o gradnji (Ur.l. FLMJ, št. 32/58), Zakona o uporabi zemljišč za gradbeno namene (Ur.l. LRS, št. 13-46/56), čl. 201 Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. FLMJ, št. 52-658/56) ter na vlogo Sveta za zdravstvo LRS, Ljubljana, Zupančičeva 3, št. 09/1-706/24 z dne 18/8-1959. izdajam naslednjo

O D L O Ž B A

- 1./ Svetu za zdravstvo LRS, Ljubljana, Zupančičeva 3, se izdaja gradbeno dovoljenje za gradnjo prizidka k Infekcijski kliniki v Ljubljani na zemljišču parc. št. 51/51, 50/4, 50/2, 50/1, 49/6, 49/7, 55/2 in 51/41 k.o. Peter II. - na kompleksu Bohoričeva - Japljeva - Jenkova ul.
- 2./ Republiška komisija za revizijo projektov je z odločbo št. 06-508/3-59 z dne 17.8.1959 potrdila glavni projekt za gradnjo prizidka infekcijske klinike v Ljubljani. Ta odločba je sestavni del gradbenega dovoljenja.
- 3./ Pogoji so naslednji :
 - a) Vsa dela je izvršiti po veljavnih gradbeno-tehničnih predpisih s strokovnim izvajalcem.
 - b) Pričetek del je prijaviti tukajšnjemu oddelku v Kresiji soba 19/1 in jih vpisati v prijavno knjigo.
 - c) Po dovrstitvi del je zaprositi za uporabno dovoljenje, ker je uporaba prostorov brez tega nedopustna.
 - d) Z gradnjo severnega trakta izsidka in predavalnice je prijeti šele potem, ko bo investitor uredil imovinsko-pravne odnose s podjetjem "Chemo", ki je upravni organ nepravičnin - skladiščno stanovanjski objekti ob Jenkovi ulici, ki so osnovna sredstva podjetja.
 - e) Ureditve gradbišča se dovoli na obstoječih parcelah in se ne sme uporabljati cestni svet za gradbišče. Uvoz in izvoz na gradbišče je izvesti v podaljšek Korytkove ulice.

04/4 - 10641/2



- f) Investitor je dolžan zaradi zahtevnosti objekta napraviti potrebne palirske načrte s detajli s posebno pažnjo na instalacijo.
- g) Investitor je dolžan napraviti in predložiti v revizijo, glasom pogoja 2 dispozitiva odločbe Republiške komisije za revizijo glavnih projektov, vse še manjkajoče in z uredbami predpisane sestavne dele glavnega projekta. Pri napravi projekta za kanalizacijo je treba napraviti na primernem mestu posebni revizijski jašek za odvzemanje vzorcev; lokacijo bunkerja za kilek je treba še predhodno določiti z zastopnikom notranje uprave.
- h) Po izvršenem izkopu temeljev je treba skupno z geomehanikom ugotoviti, če teren odgovarja statičnim predpostavkam. V nasprotnem primeru je treba temelje ustrezno preurediti. Svojstvo terena je treba skupno z odgovornim geomehanikom zabeležiti v gradbenem dnevniku odceno gradbeni knjigi.
- i) S to odločbo se ne posega v investitorjeve obveznosti na-
pram občini glede plačila komunalnega prispevka.
- j) Pri izdelavi še ostalih glavnih projektov ne sme skupna
predračunska vsota presegati odgovarjajoče vsote v potrje-
nem investicijskem programu.
- k) V kolikor bo investitor v zvezi z gradnjo prizidka poru-
šil obstoječe stanovaljske objekte, mora uživalcem stano-
vanj prekrbeti primerna stanovanja,
- l) Gradbeno dovoljenje izgubi veljavnost po preteku 1 leta.

O b r a z l o ž i t e v i :

Svet za zdravstvo LRS, Ljubljana, Župančičeva ul. 8B.3. je z vlogo
s dne 13/8-1959 zaprosil za izstavitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo prizidka k obstoječemu objektu Infekcijske klinike v Jap-
ljevi ulici na zemljišču parc. št. 51/51, 50/4, 50/2, 50/1, 49/6,
49/7, 55/2 in 51/41 k.o. Peter II.- na kompleksu med Bohoričevo-
Japljeve in Jankeve ulice.

Glavni projekt je revidiran po Republiški komisiji za revizijo
projektov pod št. 06/508/3-59 z dne 17.8.1959.

Ker je investitor predložil vse potrebno tehnično dokumentacijo,
je bilo izdati gradbeno dovoljenje pod pogoji kot je to razvidno
iz dispozitiva te odločbe.

04/4 - 1964/2



Po navedenem je gornja odločba utemeljena.

PRAVNI POUK: Proti tej odločbi je dopustna pritožba na GSO Ljubljana. Pritožbo je vložiti v roku 15 dni po prejemu te odločbe pisмено ali ustno na zapisnik pri tukajšnji občini, pritožbo pa je kelakovati z din 200.- državnih taks.

Stranka je plačila taks oproščena v smislu čl. 21 tč. 2 ZOT.

PREPIS JE TOČEN.

Ljubljana, dne 5/9-59

Vodja pisarne:

Chihej



Načelnik oddelka

za komunalno in gradbeno zadeve

Ing. Šmer Živko l.r.

L. P. 154 ^{a.e. 1} ~~predator~~ ~~obscure~~



Socialistična republika Slovenija
REPUBLIKI SEKRETARIAT
ZA INDUSTRIJO.

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LJUBLJANA

87, V. 1963

Project:

Zaidi

357

Klein's balance

Rev. 46-101/61
Ljubljana, dne 13/3-1963

Predlog: 10641/59 priključen
20/5-63

Zadeva: Inštalacije ter spremembe V in nadzidave VI etaže v objektu infektološke klinike v Ljubljani.

L D L C 0 0 0 0

Na podlagi zakona o uporabi zemljišč za gradbene namene (Ur.l. LRS št. 13/56), temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l. PIRJ št. 45/61), zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l. LRS št. 5/63), odloka o določitvi investicijskih objektov, za katere bo izdajal dovoljenja za graditev Sekretariat Izvršnega sveta za industrijo in obrt (Ur.l. LRS št. 9/63), pravilnika o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih objektov (Ur.l. LRS št. 8/63) ter na vlogo Uprave kliničnih bolnišnic v Ljubljani št. 05-28/134/63 od 8/5-1963, izdaja Republiški sekretariat za industrijo naslednjo

04108201

Upravi kliničnih bolnišnic v Ljubljani se izda dovoljenje za graditev naslednjih instalacij v novem objektu infektološke klinike v Ljubljani pridanem k obstoječemu objektu:

- 1) Vodovodna instalacija,
- 2) Elektroinstalacija:
 - a) jaki tok,
 - b) slabki tok,
 - c) strelvod,
 - d) transformatorska postaja,
- 3) Centralna kurjava:
 - a) Zračna kurjava,
 - b) radiatorska kurjava,
- 4) Plinska instalacija,
- 5) Klima ventilacijske in grejne naprave,
- 6) Mehanična pralnica, segrevalna peč, sterilizacija in mlačna kuhinja,
- 7) Instalacija kisikovih vodov.



Razen tega se izdaja dovoljenje za spremembo V etaže ter nadzidavo VI etaže v novem objektu.

Navedene instalacije, spremembe V etaže ter nadzidava VI etaže se nanašajo na gradbeni del objekta, za katerega je izdal dovoljenje za graditev Občinski ljudski odbor Ljubljana - center pod št. 04-4-10641/2 od 31.8.1959 v smislu tedaj veljavnih predpisov.

Predložena investicijsko tehnična dokumentacija ne zajema instalacije "Alino" naprave za popolno sterilizacijo vseh odpadnih voda, kakor jo predvideva investicijski program za novi objekt. Brez "Alino" naprave je uporaba objekta nedopustna ter je investitor dolžan posebej zaprositi za dovoljenje za postavitve te naprave.

O b r a z l o ž i t e v :

Uprava kliničnih bolnišnic v Ljubljani je zaprosila pri podpisnem sekretariatu za izdajo dovoljenja za graditev instalacij, spremembe V etaže ter nadzidavo VI etaže novega objekta infekcijske klinike v Ljubljani. Republiški sekretariat je obravnaval vlogo kot pristojni organ v smislu odloka o določitvi investicijskih objektov za katere bo izdajal dovoljenja za graditev Sekretariat Izvršnega sveta za industrije in obrt (Ur.list LRŠ št. 9/63), ker je predmetni objekt infekcijska klinika.

Investitor je predložil predhodne v pregled investicijsko - tehnično dokumentacijo, ki obsega vse glavne projekte spredaj navedenih instalacij, spremembe V etaže in nadzidave VI etaže, skupno 16 map. Projekte je izdelal "Splošni projektivni biro" Ljubljana. Glavne projekte je obravnavala še bivša Republiška komisija za revizije projektov, ki pa odločbe o reviziji ni izdala, ker je bila ta komisija ukinjena z novim temeljnim zakonom o graditvi investicijskih objektov (Ur.list FLRJ št. 45/61). Projekti so bili v celoti dopolnjeni in popravljeni po zahtevah tedanje Republiške komisije za revizije projektov ter v celoti upoštevajo veljavne tehnične predpise, normative in standarde. S projektom so podani dokazi o stabilnosti objekta ter za varnost glede požara, zdravja in življenja ljudi, prometa in sosednih objektov. Projekti zajemajo predpisane tehnične naprave in ukrepe, s katerimi se prepreči škoda, ki bi jo utegnil povzročiti investicijski objekt sam na sebi, s svojo uporabo ali s delom, ki se bo v njem opravljalo.

Investitor je prejel odločbo Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana o dovoljenju makrolokaciji pod št. 04/15-9779/2-56 z dne 25/12-1956. Odločba je bila izdana še v zvezi z izdajo dovoljenja za graditev gradbenega dela objekta in velja enako za instalacije in nadzidavo objekta.



Glede zagotovljenih finančnih sredstev je investitor v vlogi št. 05-28/134/63 od 8/5-1963 podal izjavo, da ima v letu 1963 za dovršitev del na razpolago sredstva iz investicijskega posojila sklada gospodarskih investicij SR Slovenije.

S tem je investitor v celoti zadestil zahtevek 8. člena pravilnika o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih objektov glede predpisane dokumentacije ter izdaje dovoljenja za graditev.

Po navedenem je gornja odločba utemeljena.

Pravni pouk:

Proti tej odločbi ni pritožbe.

Investitor je oproščen takse po členu 21 ZOUT (Ur.l. FLM št. 28/59).

Stroški upravnega postopka znašajo din 135.192.- ter je investitor iz poravnal.

Dostavljeno:

- 1) Uprava kliničnih bolnišnic, Ljubljana, s 3 izv. projekta,
- 2) Okrajni ljudski odbor Ljubljana,
- 3) Občinski ljudski odbor Ljubljana-center,
- 4) Republiški sekretariat za zdravstvo, Ljubljana,
- 5) Republiški gradbeni inšpektorat, Ljubljana,
- 6) Splošno projektivni biro, Ljubljana.

Pomočnik sekretarja
ing. Vladimir Badoj



SI ZAL LJO 402/7, te. 46,
ae. 176



INFECTIJSKA KLINIKA IN
VIRUSOLOŠKI LABORATORIJ
V LJUBJANI

PROJEKCIJSKI NACRT
M : 1:1000
M

Socialistična republika Slovenija
SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA CENTER

Upravno-pravni oddelek

Št.: 351-743/64-24/PM

Datum: 8/4-1965



Na podlagi 22. člena Temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur. list FLRJ, št. 45/61), 8. člena Zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur. list SRS, št. 5/63) in 6. člena Pravilnika o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih objektov (Ur. list LRS, št. 8/63) ter 201. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list FLRJ, št. 52/56) in na vlogo investitorja Kliničnih bolnic Ljubljana, Zaloška cesta 2 izdaja Upravno-pravni oddelek Skupščine občine Ljubljana Center naslednjo

O D L O Č B O :

Investitorju Kliničnim bolnicam Ljubljana, Zaloška cesta 2 se izdaja dovoljenje za graditev za namestitve osebni dvigal F-858 in F-857 nosilnosti á 450 kg; osebni dvigal F-856, F-855 nosilnosti á 300 kg; tovorni dvigal G-486 in G-484 nosilnosti 300 kg in tovorni dvigal G-485 in G-483 nosilnosti á 100 kg v zgradbo Infekcijske klinike v Bohoričevi ulici po predloženih in prekontrolirani investicijske tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del te odločbe ob naslednjih pogojih:

1. Vsa dela je izvršiti s strokovnim izvajalcem in pod strokovnim nadzorstvom ob upoštevanju gradbeno-tehničnih, sanitarnih-higienskih, požarne-varnostnih in prometnih predpisov.
2. Pričetek del je vpisati v prijavnico knjigo pri Službi za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana-Center, Župančičeva ulica 6/III, soba št. 35 in to obvezno 8 dni pred pričetkom del.
3. Izvajalec, investitor in projektant odgovarjajo osebno in materialno, da bodo vsa dela izvršena v smislu prekontrolirane investicijske tehnične dokumentacije in veljavnih zakonitih predpisov.
4. Investitor in izvajalec se opozarjajo, da morajo za vse morebitne konstruktivne spremembe, ki bi nastale med gradnjo predložiti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo v kontrolo in to pred izvajanjem konstruktivnih sprememb. V kolikor ne bi ugodili temu pogoju, bodo dela ustavljena, proti kršitelju pa bo uveden postopek v smislu veljavnih predpisov.



-2-

5. Investitor mora 8 dni pred pričetkom del pismeno sporečiti ime nadzornega organa Službi za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana-Center, Župančičeva ulica 6/III, soba št. 35.
6. Glede na pomembnost objekta mora biti šef gradbišča inženir ali višji strojni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom, katerega ime s podatki je pismeno javiti Službi za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana-Center, Župančičeva ulica 6/III, soba št. 35.
7. Investitorja se izrecno opozarja, da ne sme pričeti z deli, dokler niso urejeni morebitni promožensko-pravni odnosi z lastniki oziroma uživalci nepremičnin, na katerih bo zgrajen objekt.
8. Izvajalec gradbenih del mora izobesiti napisne table na vidnem mestu.
9. Investitorja se opozarja, da mora pred pričetkom del v smislu določil 5. in 7. člena Uredbe o zavarovanjih za plačilo pogodbenih obveznosti med uporabniki družbenega premoženja (Ur. list FLRJ, št. 53/61) ter 2. točke Navodil za izvajanje Uredbe o zavarovanjih za plačilo pogodbenih obveznosti med uporabniki družbenega premoženja (Ur. list ELRJ, št. 16/62) odprti izvajalcu akreditiv pri banki ali mu dati garancije banke, kot plačniku za vrednost predvidene gradnje.
10. Po končanih delih mora investitor zaprositi za tehnični pregled in za uporabno dovoljenje. Brez tehničnega pregleda ni dopustna uporaba objekta.
Investitor mora k vlogi za tehnični pregled predložiti tri izvede izvršilnih načrtov s priključki na javne komunalne vode potrjene po Zavedu za izmere in kataster zemljišč Ljubljana. V kolikor zahtovani načrti ne bodo predloženi se tehnični ogled ne bo izvršil.
11. Za pogonske elektro-motorje je treba navesti območja bimetalne zaščite in nazivni tok glavnih moterskih varovalk.
12. Za pogonske elektro-motorje je treba navesti območja termične zaščite in nazivni tok glavnih varovalk.
13. Dovoljenje za graditev neha veljati, če se v roku 1 leta po njegovem prejemu ne prične z izvedbo del na objektu.

O b r a z l o ž i t e v :

Investitor Klinične bolnice Ljubljana, Ljubljana, Zaloška cesta št. 2 je z vloge z dne 30/7-1964 zaprosil za izdajo dovoljenja



za graditev za namestitve osebni in tovarnih dvigal v zgradbi Infekcijske klinike v Ljubljani, Bohoričeva ulica ter je v zvezi s tem predložil potrebno investicijsko tehnično dokumentacijo. Komisija za kontrolo investicijsko tehnične dokumentacije je dne 6/7-1965 pregledala predloženo dokumentacijo in jo investitorju vrnila v dopolnitev in popravilo z dopisom dne 19/8-1964 št. 351-743/64-24/PM.

Investitor je vrnil investicijsko tehnično dokumentacijo popravljeno v smislu pripomb in opremljeno s potrebnimi dokumenti tako, da ustreza zahtevam 21. člena Temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur. list FLRJ, št. 45/61).

Potrdilo, da so finančna sredstva zagotovljena za graditev predmetnega objekta je izdano po SDK pri NB Centrali za SRS - podružnica 600-14 z dne 17/7-1964 in ustreza zahtevam 8. člena Pravilnika o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih objektov (Ur. list LRS, št. 8/63).

Glede na to, da je bil opravljen ves po zakonu in stvarnih okoliščinah potreben pripravljalni postopek, mora investitor ugoditi vsem pogojem te odločbe, kar je iz urbanističnih, gradbeno-tehničnih, prometnih, sanitarno-higijenskih, delavske-zaščitnih in funkcionalnih razlogov potrebno in v zakonitih predpisih utemeljeno.

Odločba je v zakonu utemeljena.

Pouk o pritožbi: Preti tej odločbi je dopustna pritožba na Republiški sekretariat za industrijo Ljubljana, Gregorčičeva 25 v roku 15 dni po prejemu te odločbe.

Morebitno pritožbo je vložiti pri tukajšnji Službi pismeno ali ustno na zapisnik in je kelkovati z din 200.- državne takse.

Stranka je opreščena plačila takse po členu 21. ZUT.

VROČITI:

Po pooblastilu načelnika

Tomaž Šavnik l.r.

1. Investitor Klinične bolnice
Ljubljana, Zaloška cesta 2 s
prekontrolirane invest. tehn. dokum.
v 8 x 2 izvedih

PREPIS DE LOČEN
Ljubljana, dne 20/4-65

Vodja pisarne:

2. "Radnik" Zagreb, Mandičeva 2
3. Občinski gradbeni inšpektor, tu
4. Sklad za urejanje mestnega zemljišča občine Lj.-Center
5. Zaved za izmere in kataster zemljišč, Kresija
6. KS Vodnat, Njogoševa 6
7. Urbanist, tu
8. Evidenca, tu
9. Služba, tu
10. Arhiv

Služba za gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana Center izdaja na podlagi 22. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l. SFRJ št. 45/61 in Ur.l. SFRJ št. 5/65, 52/66), 8. člena zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l. LRS št. 5/63) in 6. člena pravilnika o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih objektov (Ur.l. LRS, št. 3/63) ter 202. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. SFRJ št. 18/65) in na vlogo investitorja Klinične bolnice Ljubljana-Zaloška 2 naslednjo

O D L O Č B O :

Investitorju "Klinične bolnice" Ljubljana - Zaloška 2 se izdaja gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta za termično dezinfekcije ved v objektu Infekcijske klinike v Ljubljani, Japljeva 4 po predloženi in prekontrolirani investicijsko tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del te odločbe ob naslednjih pogojih:

1. Vsa dela je izvršiti s strokovnim izvajalcem in pod strokovnim nadzorstvom ob upoštevanju gradbeno-tehničnih, sanitarno-higienskih, požarno-varnostnih in prometnih predpisov.
2. Začetek del mora investitor prigrasiti Službi za gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana Center, Adamič-Landrove nabrežje 2 (Kresija) soba št. 37/II.
3. Za vse morebitne konstruktivne spremembe, ki bi nastale med gradnjo mora investitor ali izvajalec predložiti investicijsko tehnično dokumentacijo v 3 izvodih v kontrolo in to pred izvajanjem konstruktivnih sprememb.
4. Investitorja se izrecno opozarja, da ne sme pričeti s deli, dokler niso urejeni morebitni premoženjsko-pravni odnosi s lastniki oziroma uživalci nepremičnin, na katerih bo grajen objekt.
5. Izvajalec gradbenih del mora izobesiti napisno tablo na vidnem mestu.
6. Predračunska vrednost investicijskega objekta je N din 399.903,60.
7. Po končanih delih mora investitor zaprositi za tehnični pregled in izdaje dovoljenja za uporabo. Brez dovoljenja za uporabo ni dopustna uporaba objekta.

Investitor mora k vlogi za tehnični pregled predložiti tri izvede izvršilnih načrtov s priključki na javne komunalne vode potrjene po Zavodu za izmero in kataster zemljišč Ljubljana. V kolikor zahtevani načrti ne bodo predloženi se tehnični ogled ne bo izvršil.



8. Dovoljenje za graditev neha veljati, če investitor v 1 letu od izdaje dovoljenja ne prične z izvedbo del na objektu.

O b r a z l o ž i t e v :

Investitor Klinične bolnice Ljubljana, Zaloška 2 je z vlogo št. 05-24/293-65 z dne 28.7.1965 zaprosil za izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta za termično dezinfekcijo vod Infekcijske klinike v Ljubljani ter je v zvezi s tem predložil:

- investicijsko tehnično dokumentacijo v 4 izvodih, ki vsebuje tehnično poročilo, arhitektonski del, statični del, predračun z opisom del inštalacijski načrt za vodovod, elektriko-šibki in jaki tok, strojno napravo in kanalizacijo,
- soglasje Elektro Ljubljana za priključek na primarno omrežje z dne 14/11-1966 št. 6323-Teh.De,
- soglasje Republiškega sekretariata za gospodarstvo SRS,
- soglasje Kanalizacije Ljubljana za priključek na primarno omrežje z dne 21/9-1965,
- zemljiško knjižni izpisek št. 2344/67 z dne 16/2-1967 izdan po Občinskem sedišču I v Ljubljani,
- dopis upravno pravne službe SO Ljubljana Center št. 464/6-67-22/SJ z dne 7/3-1967.

Komisija za kontrole investicijske tehnične dokumentacije je dne 10/9-1965 pregledala predloženo dokumentacijo in jo investitorju vrnila v dopolnitev in popravilo s dopisom dne 14/9-1965 št. 351-235/65.

Investitor je vrnil investicijsko tehnično dokumentacijo popravljeno v smislu pripomb in opremljeno s potrebnimi dokumenti tako, da ustreza zahtevam 20. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov.

Glede na navedeno je odločba v zakonu utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Proti tej odločbi je dovoljena pritožba na Republiški sekretariat za gospodarstvo Ljubljana, Gregorčičeva ulica 25. Pritožba se vloži v roku 15 dni po prejemu te odločbe pisмено ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožba se kolkuje s takso N din 3.-



Stranka je oproščena plačila takse po členu 19 FZUP v zvezi s
2. členom odloka o upravnih taksah (Glasnik št. 24/65).

SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA CENTER

Služba za gradbene in komunalne zadeve

Štev.: 351-285/65-6/KL

ŠEF SLUŽBE

Datum: 31/3-1967

Ing. Kren Boris

VROČITI:

1. Investitor Klinične bolnice, Ljubljana, Zaloška 2 s prekoni-
trokirano investicijsko teh.dok. v 3 izvodih
2. Gradbenemu inšpektorju, tu
3. DOM, Ljubljana, Keramikova 6
4. Zavodu za izmero in kataster zemljišč, Ljubljana, Cankarjeva 1
5. Urbanistu, tu
6. Evidenci, tu
7. Infekcijski kliniki Ljubljana, Japljeva 4
8. "Kanalizacija", Ambrožev trg 7
9. Službi, tu
10. Arhivu



Služba za gradbene in komunalne zadeve Skupščine Mestne občine Ljubljana Center, izdaja na zahtevo Kliničnih bolnic, Ljubljana - Zaloška 2 zaradi izdaje uporabnega dovoljenja, na podlagi 24. člena zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l.LRS, št. 5/63) 21. člena pravilnika o tehničnem pregledu zgrajenih investicijskih objektov (Ur.l.LRS, št. 8/63), 202. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št. 18/65), ter po pooblastilu Republiškega sekretariata za gospodarstvo SRS z dne 9/8-1967 št. 351-D-41/67-IX/RAI naslednjo

O D L O Č B O :

Investitorju Klinične bolnice Ljubljana - Zaloška 2 se izdaja dovoljenje za uporabo stavbnega prizidka "Infekcijska klinika" ob Bohoriševi ulici v Ljubljani pod pogojem, da je do 31/12-1968 odpraviti naslednje pomanjkljivosti.

1. V kleti ni dokončana instalacija v naslednjih prostorih: fizioterapija, strojnica za klima napravo za predavalnico, strojnica za celotno klimanapravo, pralnica, prečrpovalna postaja: na hodniku nanjka 27 stekel za svetilke.
2. Usposobiti je ogrevanje predavalnice.
3. Respiracijski center je brez kopalnice. Priporoča se, da se kopalnica izvede v prostoru nasproti operacijske sobe.
4. V pritličju rentgena je prostor za temnico opremiti z oknom, ki naj ima dvojno zaporo.
5. Predvidena zatamnitev rentgenske sobe ni zadostna.
6. V sprejemnem traktu na zapadni strani trakta C je za vrati neograjena betonska plošča, ki je neizkoriščena. Priporoča se to ploščo s primerno ograjo da se bo lahko uporabljala.
7. Usposobiti je ogrevanje otroških oddelkov.
8. Dokončati je dela v garažah.
9. Dokončati je dela na ureditvi okolice objekta, za kar obstaja poseben projekt, zlasti dovoz in postavitve ograje.
10. Priporoča se obnoviti manjši oplesk oken in vrat.
11. Izvajalci del na instalacijskih napravah so dolžni proučiti za to zadolžene osebe Infekcijske klinike o načinu uporabe in nevarnostih, ki lahko nastanejo pri nepravilni uporabi ali drugih varov.
12. Pri prehodnih cevi skozi zidove v kleti je primerno obdelati samljučke.



13. Izolacija cevi ni izvedena. Investitor izjavlja, da bo to delo izvršil, ko bodo na razpolago finančna sredstva.
14. Priključna postaja je sedaj montirana kot provizorij in bo v prihodnjem letu preobrojena in priključena na omrežje toplotne.
15. Urediti je armatura na kladu in postajo za jeklenke.
16. Kuhinja v kleti nima nobenega prezračevanja.

O b r a z l o ž i t e v :

Investitor Klinične bolnice Ljubljana, Zaloška 2 je z vlogo z dne 31/10-1967 zaprosil za tehnični pregled zgrajenega prizidka "Infekcijska klinika" v Ljubljani.

Komisija za tehnični pregled je dne 8, 9. in 10/11-1967 pregledala zgrajeni objekt in ugotovila, da so dela izvršena v skladu z lokacijsko odločbo z dne 25/11-1956, potrjeno investicijsko tehnično dokumentacijo in dovoljenja za graditev z dne 17/3-1959 št. 508/3-59 za gradbena dela ter z dne 13/5-1963 za spremembe in inštalacijska dela izdane od strani Republiškega sekretariata za industrijo LRS.

Zato je predlagala, da se izda dovoljenje za uporabo pod pogoji, ki so navedeni v izreku te odločbe, ker pomanjkljivosti niso takega značaja, da bi ogrožala varnost in zdravje zaposlenih v objektu.

Ker so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih predpisuje pravilnik o tehničnem pregledu zgrajenih investicijskih objektov, da se zgrajeni objekt lahko začne uporabljati, je tuk. služba odločila kot je razvidno iz izreka odločbe.

Takse prosto v smislu 19. čl. TZUT.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena v 15 dneh od njenega prejema pritožba na Republiški sekretariat za gospodarstvo Ljubljana. Pritožba se vloži pisмено ali ustno zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal ali naravnost pri drugostopnemu organu, in jo kolkuje z N din 3.- upravne takse.

SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA CENTER

Služba za gradbene in komunalne zadeve

Štev.: 351-²⁸⁵~~252~~/65-6/KL

Datum: 12/12-1967

ŠEF SLUŽBE

Ing. Milan Boris

Harman



Služba za gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana-Center, izdaja na zahtevo KLINIČNIH BOLNIC Ljubljana, Zaloška 2, zaradi izdaje uporabnega dovoljenja, na podlagi 24. člena zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l. LRS št. 5/63) 21. člena Pravilnika o tehničnem pregledu zgrajenih investicijskih objektov (Ur.l. LRS št. 8/63) ter 202. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. SFRJ št. 18/65), naslednjo

O D L O Ž B O:

Investitorju Klinične bolnice Ljubljana, Zaloška 2 se izdaja dovoljenje za uporabo zgrajene TP Infekcijska klinika v Ljubljani za potrebe Infekcijske klinike Ljubljana, Japljeva ul. št. 2.

O b r a z l o ž i t e v:

Investitor Klinične bolnice Ljubljana, Zaloška 2 je z vlogo z dne 6/7-1967 zaprosil za tehnični pregled zgrajene TP Infekcijska klinika v Ljubljani.

Komisija za tehnični pregled je dne 1/8 in 28/9-1967 pregledala zgrajeni objekt in ugotovila, da so dela izvršena v skladu s potrjeno investicijsko - tehnično dokumentacijo in dovoljenja za graditev z dne 13/5-1963 št. o6-lol/61, zato je komisija predlagala, da se izda dovoljenje za uporabo.

Ker je gradbeno dovoljenje za gradnjo TP izdal Sekretariat izvršnega sveta za industrijo in obrt LRS je Republiški sekretariat za gospodarstvo SRS podal odstopno izjavo za zaključitev zadeve v pristojnosti tuk. službe dne 9/8-1967 pod št. 351-D-41/67-IX/RAI.

Ker so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih predpisuje pravilnik o tehničnem pregledu zgrajenih investicijskih objektov, da se zgrajeni objekt lahko začne uporabljati, je tuk. služba odločila kot je razvidno iz izreka odločbe .

Takse prosto v smislu 19. čl. TZUT.

Komisijski stroški v znesku N. din 96.- so plačani.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena v 15 dneh od njenega prejema pritožba na Republiški sekretariat za gospodarstvo Ljubljana. Pritožba se vloži pisмено ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal ali naravnost pri drugostopnjemu organu in jo kolkuje z N. din 3.- upravne



3 takse.

SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA CENTER

Služba za gradbene in kom. zadeve.

Številka: 351-235/67-6/KL

Datum: 3/10-1967

SET SINJINE

Ing. Kren Boris

VROČITI:

- o- ✓ 1. Klinične bolnice Ljubljana, Zaloška 2
- x ✓ 2. Gradbeni inšpekciji, tu
- ✓ 3. Evidenci
- o- ✓ 4. Elektro Ljubljana, Titova 38
- o- ✓ 5. Infekcijska klinika, Japljeva 2
- ✓ 6. Služba
- ✓ 7. Arhiv
- o- ✓ 8. GP Megrad Ljubljana, Celovška 134
- o- ✓ 9. IMP Ljubljana, Titova 39.

3/10

10.10.67

0 - S P=VRAT: PRIP.

+ 2 VROČIL.



Služba za gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana Center izdaja na podlagi 23. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l.SFRJ, št. 5/65), 3. člena zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l.LRS, št. 5/63) in 6. člena pravilnika o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih objektov (Ur.l.LRS, št. 8/63) ter 202. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ, št. 18/65) in na vlogo investitorja Klinične bolnice Ljubljana - Zaloška 2, naslednjo

O D L O Č B O :

Investitorju Klinične bolnice Ljubljana - Zaloška 2 se izdaja dovoljenje za zunanjo ureditev Infekcijske klinike v Ljubljani, po predloženi in prekontrolirani investicijsko tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del te odločbe ob naslednjih pogojih:

1. Vsa dela je izvršiti s strokovnim izvajalcem in pod strokovnim nadzorstvom ob upoštevanju gradbeno-tehničnih, sanitarno-higienskih, požarno-varnostnih in prometnih predpisov.
2. Začetek del mora investitor priglasiti službi za gradbene in komunalne zadeve Skupščine občine Ljubljana Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 (Kresija) soba št. 37/II ter SDK Ljubljana najkasneje 8 dni pred pričetkom del.
3. Za vse morebitne konstruktivne spremembe, ki bi nastale med gradnjo mora investitor ali izvajalec predložiti investicijsko tehnično dokumentacijo v 3 izvodih v kontrolo in to pred izvajanjem konstruktivnih sprememb.
5. Predračunska vrednost del znaša N din 754.224.-
6. Po končanih delih mora investitor zaprositi za tehnični pregled in izdajo dovoljenja za uporabo. Brez dovoljenja za uporabo ni dopustna uporaba objekta.

Investitor mora k vlogi za tehnični pregled predložiti tri izvođe izvršilnih načrtov s priključki na javne komunalne vode potrjene po Zavodu za izmero in kataster zemljišč Ljubljana. V kolikor zahtevani načrti ne bodo predloženi se tehnični ogled ne bo izvršil.

7. Dovoljenje za graditev neha veljati, če investitor v 1 letu od izdaje dovoljenja ne prične z izvedbo dela objekta.

O b r a z l o ž i t e v :

Klinične bolnice Ljubljana-Zaloška 2 so z vlogo št. 07-26-95/67 z dne 3/10-1967 zaprosile za izdajo dovoljenja za zunanjo ureditev objekta Infekcijske klinike v Ljubljani ter so v zvezi s tem predložile:



- 2 -

- investicijsko tehnično dokumentacijo v 3 izvodih, ki vsebuje tehnično poročilo, arhitektonski del, statični del, predračun z opisom del, situacije, vaa profile in detajl ograje,
- soglasje Mestnega vodovoda Ljubljana za izvedbo priključka na primarno omrežje z dne 20/8-1965 št. 1604/65-Bu/V,
 - soglasje Elektro Ljubljana za priključek na primarno omrežje z dne 11/8-1965 št. 4615/65-Teh/Do,
 - soglasje Mestne plinarne Ljubljana za priključek na primarno omrežje z dne 13/8-1965 št. 1559/65-Kerp/Zel.,
 - mnenje Ljubljanskega urbanističnega zavoda z dne 31/3-1965 št. 2/144-65 PP/Šo,
 - soglasje uprave za notranje zadeve SO Ljubljana Center z dne 9/9-1965 št. 30-351-5/65,
 - soglasje Podjetja za PTF promet Ljubljana z dne 26/8-1965 št. 02-1-14334/65,
 - odločba o dodelitvi zemljišča izdana od SO Ljubljana Center dne 20/7-1967 št. 464-6/67-22/SJ,
 - izjava Kliničnih bolnic uporabi parcel za zunanjo ureditev z dne 26/9-1967 št. 02-85/21-67.

Komisija za kontrolo investicijsko tehnične dokumentacije je dne 27/10-1967 pregledala predloženo dokumentacijo in ugotovila, da je opremljena s potrebnimi dokumenti tako, da ustreza zahtevam 19. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov.

Glede na navedeno je odločba utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU : Proti tej odločbi je dovoljena pritožba na Republiški sekretariat za gospodarstvo Ljubljana, Gregorčičeva ul. 25. Pritožba se vloži v roku 15 dni po prejemu te odločbe pisмено ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožba se kolkuje s takso M din 3.-

Stranka je oproščena plačila takse po členu 19 TZUT v zvezi z 2. členom odloka o upravnih taksah (Glasnik št. 25/65).

SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA CENTER
Služba za gradbene in komunalne zadeve

Štev.: 351-332/67-6/KL
Datum: 14.11.1967

ŠEF SLUŽBE
Zr. In. Kren Boris
Ulašnik



VROČITI:

1. Investitor Klinične bolnice, Zaloška 1
s prekontrolirano investicijsko tehnično
dokumentacijo v 2 izvodih
2. Gradbenemu inšpektorju, tu
3. DOM, Ljubljana, Kersnikova 6
4. Zavodu za izmero in kataster zemljišč,
Ljubljana, Cankarjeva 1
5. Urbanistu, tu
6. Evidenci, tu
7. Službi, tu
8. Infekcijska klinika, Japljeva 2
9. Arhiv.

1./ M
2./ Iz
3./ Mne
4./ So
5./ So
6./ So
7./ So
8./ So

13/11

Suš
P.H.

13/11/84

inštitut



Služba za gradbene in komunalne zadeve skupščine občine Ljubljana Center izdaja na podlagi 22. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l.FLRJ št. 45/61 in Ur.l.SFRJ št. 5/65), 8. člena zakona o graditvi investicijskih objektov (Ur.l.LRS št. 5/63) in 6. člena pravilnika o izdajanju dovoljenj za graditev investicijskih objektov (Ur.l.LRS št. 8/63) ter 202. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l.SFRJ št. 18/65) in na vlogi investitorja Klinične bolnice Ljubljana, Zaloška 2 naslednjo

O D L O Č B A :

Investitorju Klinične bolnice Ljubljana - Zaloška c. 2 se izdaja dovoljenje za graditev za ureditev zunanje kanalizacije Infekcijske klinike v Ljubljani po predloženi in prekontrolirani investicijsko tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del te odločbe ob naslednjih pogojih:

1. Vsa dela je izvršiti s strokovnim izvajalcem in pod strokovnim nadzorstvom ob upoštevanju gradbeno-tehničnih, sanitarno higienskih, požarno-varnostnih in prometnih predpisov.
2. Začetek del mora investitor priglasiti službi za gradbene in komunalne zadeve skupščine občine Ljubljana Center, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 (Kresija) soba št. 37/II.
3. Za vse morebitne konstruktivne spremembe, ki bi nastale med gradnjo mora investitor ali izvajalec predložiti investicijsko tehnično dokumentacijo v 3 izvodih v kontrolo in to pred izvajanjem konstruktivnih sprememb.
4. Investitor mora pred pričetkom del pisмено sporočiti gradbeni inšpekciji ime nadzornega organa in odgovornega vodje del ter izkazati, da je zagotovljen strokovni nadzor.
5. Investitorja se izrecno opozarja, da ne sme pričeti z deli, dokler niso urejeni morebitni prenoženjsko-pravni odnosi z lastniki oziroma učivalci nepremičnin, na katerih bo grajen objekt.
6. Izvajalec gradbenih del mora izobesiti napisano tablo na vidnem mestu.
7. Pri gradnji objekta mora investitor upoštevati vse pogoje soglasja Kon.podjetja "Kanalizacija" Ljubljana, Ambrošev trg 7.
8. Proračunska vrednost investicijskega objekta je W din 136.270,05.
9. Po končanih delih mora investitor zaprositi za tehnični pregled in izdajo dovoljenja za uporabo. Brez dovoljenja za uporabo ni dopustna uporaba objekta.

J
ele 351

Investitor mora k vlogi za tehnični pregled predložiti tri izvode izvršilnih načrtov s priključki na javne komunalne vode potrjene po Zavodu za izmero in kataster zemljišč Ljubljana. V kolikor zahtevani načrti bodo predloženi se tehnični ogled ne bo izvršil.

10. Dovoljenje za graditev neha veljati, če investitor v 1 letu od izdaje dovoljenja ne prične izvedbo del na objektu.

O b r a s l o ž i t e v :

Investitor Klinične bolnice Ljubljana - Zaloška c. 2^a je z vlogo od 9/9-1966 zaprosil za izdajo dovoljenja za graditev za ureditev zunanje kanalizacije Infekcijske klinike v Ljubljani ter je v zvezi s tem predložil:

- investicijsko tehnično dokumentacijo v 4 izvodih, ki vsebuje tehnično poročilo, arhitektonski del, statični del in predračun z opisom del,
- izjavo o zagotovljenih sredstvih, ki jo je izdala Splošna gospodarska banka Ljubljana z dne 5/10-1966 št. 62/1999/66,
- soglasje Kanalizacije Ljubljana za priključek na primarno omrežje brez datuma in številke.

Komisija za kontrolo investicijsko tehnične dokumentacije je dne 19/9-1966 pregledala predloženo dokumentacijo in jo investitorju vrnila v dopolnitev in popravilo z dopisom dne 21/9-1966 št. 351-377/66.

Investitor je vrnil investicijsko tehnično dokumentacijo popravljeno v smislu pripomb in opremljeno s potrebnimi dokumenti tako, da ustreza zahtevam 21. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov.

Glede na navedeno je odločba v zakonu utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Proti tej odločbi je dovoljena pritožba na republiški sekretariat za gospodarstvo Ljubljana, Gregorčičeva ulica 25. Pritožba se vloži v roku 15 dni po prejemu te odločbe pisмено ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožba se kolkaja s takso N din 3.-

Stranka je oproščena plačila takse po členu 19 TZUT v zvezi s 2. členom odloka o upravnih taksah (Glasnik št. 24/65).

SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA CENTER
Služba za gradbene in komunalne zadeve

Štev.: 351-377/66-6/KL
Datum: 8/11-1966

ŠEF SLUŽBE
Ing. Kren Boris



VROČITI :

- ✓ 1. Investitor Klinične bolnice Ljubljana
Zaloška 2 s prekontrolirano investicijsko tehnično dokumentacijo v 3 izvodih
- ✓ 2. Gradbenemu inšpektorju, tu
- ✓ 3. DOM, Ljubljana, Kersnikova 6
- ✓ 4. Zavodu za izmero in kataster zemljišč, Ljubljana, Cankarjeva 1
- ✓ 5. Urbanistu, tu
- ✓ 6. Evidenci, tu
- ✓ 7. Službi, tu
- ✓ 8. Infekcijska Klinika, Japljeva ulica
9. Arhiv.





REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

NLZOH		
PREJETO: 14. 08. 2015		
ENOTA	ŠTEVILKA	PRILOGA
COT	5728	

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

KOPIJA ENAKA IZVIRNIKU

Datum: 13-08-2015

Številka: 35444-26/2014-3

Datum: 15. 5. 2015

Podpis:



Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 8.c člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14 in 91/14) in drugega odstavka 85. člena v povezavi s 77. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode po uradni dolžnosti in na zahtevo stranke – upravljavca Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu v.d. generalnega direktorja Simona Vrhunca zastopa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Oddelek za okolje in zdravje Celje, naslednjo

ODLOČBO

I.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-317/2006-8 in 35436-3/2006-5 z dne 16.5.2008, spremenjeno z odločbo št. 35444-3/2013-2 z dne 17.1.2013, (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), za obratovanje naprave Klinični center Ljubljana, ki zajema naslednje klinike: Poliklinika, Infekcijska klinika, Ginekološka klinika, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Pediatrična klinika, ORL klinika, Stomatološka klinika, Travmatološka klinika, Nevrološka klinika, Dermatološka klinika in Bolnišnica dr. Petra Držaja, izdano glede emisij v vode stranki – upravljavcu Klinični center Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:

1. Prvi odstavek točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1. Upravljavcu – stranki Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje glede emisij v vode za obratovanje naprave Univerzitetni klinični center Ljubljana, in sicer za naslednje klinike-objekte: Hospital, Poliklinika, Gastro Japljeva, Infekcijska klinika, Ginekološka klinika, Negovalna bolnišnica, ORL klinika, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Bolnišnica dr. Petra Držaja, Stomatološka klinika, Travmatološka klinika, Dermatološka klinika in pralnica, ki se nahajajo na parc. št. 300/1, 345, 214, 215, 367/2, 362/1, 392/1, 389/2, 388/3, 267/1, 396/15, 398/3, 245/3, vse k.o. 1726 Šentpeter, parc. št. 3641, k.o. 1737 Tabor, in parc. št. 655/1, k.o. 1739 Zgornja Šiška, pod naslednjimi pogoji:

2. Točka 1.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.1. Upravljavcu se na iztoku V1 z oznako UKC HOSPITAL - kanal 1 na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463415 in X=101253, parc. št. 409/1, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog):

- v največji letni količini 99.000 m³
- v največji dnevni količini 355 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 4,1 l/s.

3. Točka 1.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.2. Upravljavcu se na iztoku V2 z oznako UKC HOSPITAL - kanal 2 na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463326 in X=101037, parc. št. 402/3, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 70.000 m³
 - v največji dnevni količini 250 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 2,9 l/s.

4. Točka 1.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.3. Upravljavcu se na iztoku V3 z oznako UKC POLIKLINIKA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463158 in X=101154, parc. št. 3777, k.o. 1737 Tabor, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 15.000 m³
 - v največji dnevni količini 55 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,6 l/s.

5. Točka 1.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.4. Upravljavcu se na iztoku V4 z oznako UKC GASTRO JAPLJEVA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463362 in X=101361, parc. št. 408/1, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 20.000 m³
 - v največji dnevni količini 70 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,8 l/s.

6. Točka 1.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.5. Upravljavcu se na iztoku V5 z oznako UKC INFEKCIJSKA KLINIKA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463391 in X=101362, parc. št. 408/1, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 15.000 m³
 - v največji dnevni količini 55 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,6 l/s.

7. Točka 1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.6. Upravljavcu se na iztoku V6 z oznako UKC GINEKOLOŠKA KLINIKA - NOVA PORODNIŠNICA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463425 in X=101153, parc. št. 364, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 42.000 m³
 - v največji dnevni količini 150 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1,7 l/s.

8. Točka 1.7. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.7. Upravljavcu se na iztoku V7 z oznako UKC NEGOVALNA BOLNIŠNICA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463058 in X=100830, parc. št. 3843/2, k.o. 1737 Tabor, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 18.000 m³
 - v največji dnevni količini 65 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,8 l/s.

9. Točka 1.8. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.8. Upravljavcu se na iztoku V8 z oznako UKC ORL KLINIKA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463227 in X=100834, parc. št. 401/5, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 20.000 m³
 - v največji dnevni količini 70 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,8 l/s.

10. Točka 1.9. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.9. Upravljavcu se na iztoku V9 z oznako UKC OČESNA KLINIKA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463925 in X=101205, parc. št. 524/6, k.o. 1727 Poljansko predmestje, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 9.000 m³
 - v največji dnevni količini 35 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,4 l/s.

11. Točka 1.10. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.10. Upravljavcu se na iztoku V10 z oznako UKC ORTOPEDSKA KLINIKA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463423 in X=101070, parc. št. 402/3, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 9.000 m³
 - v največji dnevni količini 35 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,4 l/s.

12. Točka 1.11. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.11. Upravljavcu se na iztoku V11 z oznako UKC BOLNICA PETRA DRŽAJA VODNIKOVA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=460675 in X=102679, parc. št. 654/1, k.o. 1739 Zgornja Šiška, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 25.000 m³
 - v največji dnevni količini 90 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1 l/s.

13. Točka 1.12. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.12. Upravljavcu se na iztoku V12 z oznako UKC STOMATOLOŠKA KLINIKA IN MA

FA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463166 in X=100936, parc. št. 3837, k.o. 1737 Tabor, in 393/2, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)

- v največji letni količini 9.000 m³
- v največji dnevni količini 35 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,4 l/s.

14. Točka 1.13. Izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.13. Upravljavcu se na iztoku V13 z oznako UKC TRAVMATOLOŠKA KLINIKA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463377 in X=100859, parc. št. 401/4, k.o. 1726 Šentpeter, in 524/6, k.o. 1727 Poljansko predmestje, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)

- v največji letni količini 9.000 m³
- v največji dnevni količini 35 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,4 l/s.

15. Točka 1.14. Izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.14. Upravljavcu se na iztoku V14 z oznako UKC DERMATOLOŠKA KLINIKA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463392 in X=100867, parc. št. 401/4, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)

- v največji letni količini 9.000 m³
- v največji dnevni količini 35 m³
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,4 l/s.

16. Točka 1.15. Izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1.15. Upravljavec mora zagotavljati izvajanje obratovalnega monitoringa, v okviru katerega morajo biti meritve izvedene na iztokih:

- UKC HOSPITAL - kanal 1 na merilnem mestu MM1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463393 in X=101253, parc.št. 305/1, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 4-krat letno
- UKC HOSPITAL - kanal 2 na merilnem mestu MM2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463319 in X=101136, parc. št. 300/1, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 4-krat letno
- UKC POLIKLINIKA na merilnem mestu MM3, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463219 in X=101154, parc. št. 345, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 3-krat letno
- UKC GASTRO JAPLJEVA na merilnem mestu MM4, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463367 in X=101399, parc. št. 214, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 3-krat letno
- UKC INFEKCIJSKA KLINIKA na merilnem mestu MM5, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463396 in X=101394, parc.št. 216/5, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 3-krat letno
- UKC GINEKOLOŠKA KLINIKA - NOVA PORODNIŠNICA na merilnem mestu MM6, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463534 in X=101153, parc.št. 366/4, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 3-krat letno
- UKC NEGOVALNA BOLNIŠNICA na merilnem mestu MM7, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463059 in X=100883, parc.št. 3640, k.o.1737 Tabor, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 3-krat letno

- UKC ORL KLINIKA na merilnem mestu MM8, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463219 in X=100858, parc.št. 396/20 in 396/15, vse k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 3-krat letno
- UKC OČESNA KLINIKA na merilnem mestu MM9, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463906 in X=101302, parc.št. 245/3, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 2-krat letno
- UKC ORTOPEDSKA KLINIKA na merilnem mestu MM10, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463407 in X=101132, parc.št. 353/3, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 2-krat letno
- UKC BOLNICA PETRA DRŽAJA VODNIKOVA na merilnem mestu MM11, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=460679 in X=102684, parc.št. 654/1 k.o. 1739 Zgornja Šiška, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 3-krat letno
- UKC STOMATOLOŠKA KLINIKA IN MA FA na merilnem mestu MM12, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463178 in X=100936, parc. št. 393/6, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 2-krat letno
- UKC TRAVMATOLOŠKA KLINIKA na merilnem mestu MM13, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463365 in X=100944, parc.št. 396/20, k.o. Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 2-krat letno
- UKC DERMATOLOŠKA KLINIKA na merilnem mestu MM14, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463392 in X=100940, parc.št. 388/2, k.o. 1726 Šentpeter, z najmanj 6-urnim vzorčenjem odpadne vode najmanj 2-krat letno.

Parametri, ki jih je treba na zgoraj naštetih merilnih mestih meriti v okviru obratovalnega monitoringa, so navedeni v Tabeli 1.

Tabela 1: Mejne vrednosti za iztoke od V1 do vključno V14

Parameter	Izražen kot	Majna vrednost
Temperatura		40 °C
pH-vrednost		6,5 - 9,5
Neraztopljene snovi		1700 mg/l
Usedljive snovi		140 ml/l
Baker	Cu	0,5 mg/l
Barlj	Ba	5 mg/l
Cink	Zn	2 mg/l
Celotni krom	Cr	0,5 mg/l
Nikelj	Ni	0,5 mg/l
Srebro	Ag	0,1 mg/l
Svinec	Pb	0,5 mg/l
Živo srebro	Hg	0,01 mg/l
Klor - prosti	Cl ₂	0,5 mg/l
Celotni klor	Cl ₂	0,5 mg/l
Amonijev dušik	N	200 mg/l
Celotni fosfor	P	-
Celotni organski ogljik (TOC)	C	-
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	O ₂	-
Biokemijska potreba po kisiku (BPK ₅)	O ₂	-
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX)		0,1 mg/l
Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	Cl	1 mg/l
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)	Cl	0,1 mg/l
Fenoli	C ₆ H ₅ OH	10 mg/l
Vsota anionskih in neionskih tenzidov		50 mg/l

- za parametre ni določene mejne vrednosti, o njih je potrebno le poročati

17. Točka 1.16. Izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.16. Upravljavcu se na iztoku V15 z oznako UKC PRALNICA na mestu, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=463492 in X=101158, parc. št. 270/2, k.o. 1726 Šentpeter, dovoli odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog)
- v največji letni količini 20.000 m³
 - v največji dnevni količini 70 m³
 - z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,8 l/s.

18. Točka 1.17. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se oznaka iztoka »KC PRALNICA« po novem glasi »UKC PRALNICA«. V Tabeli 2 točke 1.17. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dosedanja mejna vrednost za neraztopljene snovi 1000 mg/l nadomesti z mejno vrednostjo 1700 mg/l, dosedanja mejna vrednost za usedljive snovi 10 ml/l pa se nadomesti s 140 ml/l. Prav tako se v Tabeli 2 spremeni besedna zveza »Tenzidi-vsota« tako, da se po novem glasi »Vsota anionskih in neionskih tenzidov«, dosedanja mejna vrednost 10 mg/l za parameter tenzidi-vsota oziroma po novem vsota anionskih in neionskih tenzidov pa se nadomesti s 50 mg/l.

19. V točki 1.18. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »Klinični center Ljubljana« nadomesti z besedilom »Univerzitetni klinični center Ljubljana«.

20. Točka 1.21. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

- 1.21. Upravljavec mora zagotoviti, da se na merilnih mestih MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8, MM11 in MM15 med vzorčenjem meri pretok odpadne vode.

II.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja, (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 2. 6. 2014 s strani stranke-upravljavca Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: upravljavec), ki ga po pooblastilu v.d. generalnega direktorja Simona Vrhunca zastopa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Oddelek za okolje in zdravje Celje, prejela vlogo ter dne 8. 4. 2015 dopolnitev vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode št. 35441-317/2006-8 in 35436-3/2006-5 z dne 16.5.2008, spremenjenega z odločbo o spremembi veljavnosti št. 35444-3/2013-2 z dne 17.1.2013, (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Skladno z drugim odstavkom 85. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13, v nadaljevanju: ZVO-1) se za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za drugo napravo ali opravljanje dejavnosti iz 82. člena ZVO-1 smiselno uporabljajo določbe 77. člena ZVO-1, razen sedmega odstavka istega člena. Skladno s prvim odstavkom 77. člena ZVO-1 mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravitelja pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Šesti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da lahko upravljavec v primeru iz 2. točke tretjega odstavka istega člena, ko gre za večjo spremembo, za katero ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo skladno z osmim odstavkom 77. člena ZVO-1 odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v treh mesecih od vložitve popolne vloge.

Naslovni organ je upravljavcu na podlagi prijave nameravane spremembe v obratovanju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana glede emisij v vode dne 18. 3. 2014 izdal sklep št. 35440-25/2013-3, s katerim je ugotovil, da je nameravana sprememba večja sprememba v obratovanju naprave v skladu s točko 8.3.1 tretjega člena ZVO-1 in 56. točko 4. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14), za katero ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, zahteva pa spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljaavec je v vlogi zaprosil za:

- a) spremembo naziva »Klinični center Ljubljana« v »Univerzitetni klinični center Ljubljana«;
- b) spremembo-popravek navedb klinik v prvem odstavku 1. točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da bodo navedene dejansko le tiste, za katere je okoljevarstveno dovoljenje izdano, in sicer črtanje »Nevrološke klinike«, ker ta ni predmet okoljevarstvenega dovoljenja, in vključitev naslednjih klinik oz. objektov: Hospital, Gastro Japljeva in pralnica, ki so predmet okoljevarstvenega dovoljenja;
- c) spremembo-popravek parcelnih števil in katastrskih občin lokacij klinik in objektov, ki so predmet okoljevarstvenega dovoljenja, ker je pri podatkih, podanih v dokumentaciji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, prišlo do napak pri navedbi, in sicer črtanje parcelnih števil 364/1, 393/1, 398/2, 245/1, 388/2, vse k.o. Šentpeter, in vključitev parcelnih števil, ki v obstoječem okoljevarstvenem niso bile navedene (398/3, 396/15, 245/3, vse k.o. Šentpeter, ter 364/1, k.o. Tabor);
- d) preimenovanje vseh iztokov (V1 do V15) in vseh merilnih mest (MM1 do MM15) tako, da se beseda »KC« nadomesti z besedo »UKC«, zaradi spremembe naziva naprave iz »Klinični center Ljubljana (KC)« v »Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC)«;
- e) spremembo oznake iztoka in merilnega mesta »KC PEDIATRIČNA KLINIKA« v »UKC NEGOVALNA BOLNIŠNICA«, saj se je stara Pediatrična klinika zaradi potreb po zdravstvenih storitvah po odprtju nove Pediatrične klinike v letu 2009 preoblikovala in preimenovala v UKC Negovalno bolnišnico, ter spremembo vseh navedb Pediatrične klinike v okoljevarstvenem dovoljenju tako, da se besedilo »Pediatrična klinika« zamenja z besedilom »Negovalna bolnišnica«;
- f) povečanje največje letne količine in največje dnevne količine odpadne vode na iztoku V1 zaradi večje porabe vode;
- g) povečanje največje letne količine, največje dnevne količine in največjega 6-urnega povprečnega pretoka odpadne vode na iztokih V2, V3, V4, V5, V6, V8, V9, V10, V11, V12, V14 in V15 zaradi večje porabe vode;
- h) povečanje največje dnevne količine in največjega 6-urnega povprečnega pretoka odpadne

vode na iztoku V13;

- i) spremembo parcelnih števil in katastrskih občin iztokov zaradi nenatančnih in nepravilnih podatkov v okoljevarstvenem dovoljenju, in sicer popravek parcelnih števil v točkah 1.2. (za iztok V2), 1.4. (za iztok V4), 1.5. (za iztok V5), 1.7. (za iztok V7), 1.8. (za iztok V8), 1.9. (za iztok V9), 1.10. (za iztok V10), 1.12. (za iztok V12), 1.13. (za iztok V13) in 1.14. (za iztok V14) izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter popravek katastrskih občin v točkah 1.3. (za iztok V3), 1.12. (za iztok V12) in 1.13. (za iztok V13) izreka okoljevarstvenega dovoljenja;
- j) spremembo frekvence vzorčenja iz 2- na 3-krat letno za merilni mesti MM5 in MM8 zaradi povečanja največje letne količine odpadne vode;
- k) spremembo koordinat merilnega mesta MM8 (ORL KLINIKA) zaradi adaptacije klinike ter spremembo parcelne številke in katastrske občine obravnavanega merilnega mesta;
- l) spremembo parcelnih števil merilnih mest zaradi nenatančnih in nepravilnih podatkov v okoljevarstvenem dovoljenju, in sicer za merilna mesta MM9 (Očesna klinika), MM12 (Stomatološka klinika in MA FA) in MM13 (Travmatološka klinika);
- m) spremembo mejnih vrednosti parametrov neraztopljene snovi, usedljive snovi ter vsota anionskih in neionskih tenzidov na vseh iztokih odpadnih voda.

Naslovni organ je v postopku odločal na podlagi naslednje priložene dokumentacije:

- pojasnilo št. 07-53/15-SJ z dne 7. 4. 2015 v dopisu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Službe za varnost in zdravje pri delu, Poljanski nasip 58, Ljubljana;
- mnenje izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod o spremembi obratovalnega monitoringa za Klinični center Ljubljana, št. 6030207-14-184 z dne 9.5.2014, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano - Center za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 18, Celje;
- izjava glede uporabe težkih kovin v UKCL pri tehnoloških postopkih, št. 07-89/14-SJ z dne 5. 5. 2014, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Služba za varnost in zdravje pri delu, Poljanski nasip 58, Ljubljana;
- pooblastilo za zastopanje z dne 15. 4. 2014;
- mnenje upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave, št. KA2107082KAN z dne 11. 4. 2014, Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana.

Spremembo naziva upravljavca, ki izhaja iz zahteve upravljavca, je naslovni organ upošteval v točkah 1. in 19. izreka te odločbe.

Spremembe-popravke navedb klinik in objektov, za katere je okoljevarstveno dovoljenje izdano, je naslovni organ upošteval v točki 1. izreka te odločbe.

Spremembe-popravke parcelnih števil in katastrskih občin lokacij klinik in objektov, za katere je okoljevarstveno dovoljenje izdano, je naslovni organ upošteval v točki 1. izreka te odločbe, in sicer na podlagi navedb v vlogi in na podlagi vpogleda naslovnega organa v Atlas okolja.

Preimenovanje vseh iztokov in vseh merilnih mest tako, da se beseda »KC« nadomesti z besedo »UKC«, je naslovni organ upošteval v točkah 2. do 18. izreka te odločbe.

Preimenovanje Pediatrične klinike v Negovalno bolnišnico je naslovni organ upošteval v točkah 1., 8. in 16. izreka te odločbe.

Nove največje dovoljene količine odpadne vode, ki izhajajo iz zahteve upravljavca, je naslovni organ določil v točkah 2. do 7. ter 9. do 15. in v točki 17. izreka te odločbe.

Spremembo parcelnih števil iztokov V2, V4, V5, V7, V8, V9, V10, V12, V13 in V14 je naslovni organ upošteval v točkah 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 14. in 15. izreka te odločbe, in sicer na podlagi obrazložitve upravljavca v vlogi, da so bili v okoljevarstvenem dovoljenju podani nenatančni in nepravilni podatki, ter na podlagi vpogleda naslovnega organa v Atlas okolja.

Spremembo katastrskih občin iztokov V3, V12 in V13 je naslovni organ upošteval v točkah 4., 13. in 14. izreka te odločbe, in sicer na podlagi obrazložitve upravljavca v vlogi, da so bili v okoljevarstvenem dovoljenju podani nenatančni in nepravilni podatki, ter na podlagi vpogleda naslovnega organa v Atlas okolja.

Glede na povečanje največjih letnih količin odpadne vode, za katere je upravljavec zaprosil v vlogi, je naslovni organ na podlagi Priloge 1 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14) za merilni mesti MM5 in MM8 iz pete in osme alineje točke 1.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja spremenil tudi frekvenco vzorčenja iz 2- na 3-letno, kot je to določeno v točki 16. izreka te odločbe. Prav tako je v navedeni točki upošteval spremembo koordinat merilnega mesta MM8 (ORL KLINIKA) ter spremembo parcelne številke in katastrske občine obravnavanega merilnega mesta.

Spremembo parcelnih števil merilnih mest MM9, MM12 in MM13 je naslovni organ upošteval v točki 16. izreka te odločbe, in sicer na podlagi obrazložitve upravljavca v vlogi, da so bili v okoljevarstvenem dovoljenju podani nenatančni in nepravilni podatki, ter na podlagi vpogleda naslovnega organa v Atlas okolja.

Nove mejne vrednosti parametrov neraztopljene snovi in usedljive snovi ter parametra vsota anionskih in neionskih tenzidov je naslovni organ ob upoštevanju mnenja upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave Vodovod-Kanalizacija d.o.o. Ljubljana določil v Tabeli 1 točke 16. izreka te odločbe in v točki 18. izreka te odločbe.

Naslovni organ je ob upoštevanju druge alineje prvega odstavka 11. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14) v točki 20. izreka te odločbe določil, za katera merilna mesta je po novem - glede na povečanje največjih letnih količin odpadne vode - zahtevano merjenja pretoka odpadne vode, ki je bilo v okoljevarstvenem dovoljenju opredeljeno v točki 1.21. izreka.

V času izdaje okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ čas vzorčenja določil na podlagi Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07), ki je za letno količino odpadne vode, enako ali večjo od 50.000 m³ in manjšo od 200.000 m³, predpisoval 24-urno vzorčenje. Na podlagi sedaj veljavnega Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14) je v Prilogi 1 pravilnika 24-urno vzorčenje določeno za letno količino odpadne vode, ki je enaka ali večja od 100.000 m³ in manjša od 200.000 m³, medtem ko je za letno količino odpadne vode, ki je enaka ali večja od 50.000 m³ in manjša od 100.000 m³, predpisano 6-urno vzorčenje, zato je naslovni organ po uradni dolžnosti spremenil čas vzorčenja za merilni mesti MM1 in MM2 iz prve in druge alineje točke 1.15. izreka okoljevarstvenega dovoljenja iz 24-urnega na 6-urno vzorčenje, kot je to določeno v točki 16. izreka te odločbe.

Glede na zgoraj navedeno je naslovni organ na podlagi drugega odstavka 85. člena v povezavi z osmim odstavkom 77. člena ZVO-1 spremenil okoljevarstveno dovoljenje tako, kot je to določeno v I. točki izreka te odločbe.

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot to izhaja iz II. točke izreka te odločbe.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35444015.

Postopek vodila:

Tina Rejc
višja svetovalka I



mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca upravljavca - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (za upravljavca: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana) – osebno

Poslati po osmem odstavku 84. člena ZVO-1 tudi:

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Ljubljana, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti



Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje, Tel: 03 428 23 10, fax: 03 428 23 21,
e-mail: info@kova.si

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.,
Vrtača 8
1000 Ljubljana

OCENA OBREMENJENOSTI OKOLJA S HRUPOM

DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

Celje, maj 2022

KAZALO VSEBINE

1	<u>SPLOŠNI DEL</u>	5
1.1	PREDMET IN NAMEN OCENE	5
1.2	NAROČNIK IN UPRAVLJAVEC VIRA HRUPA	5
1.3	IZDELOVALEC OCENE	5
1.4	KRAJ VIRA HRUPA	6
1.5	ZNAČILNOST POZIDAVE IN POSELITVE NA OBMOČJU OCENJEVANJA VIRA HRUPA	6
1.6	NAMENSKA RABA PROSTORA IN STOPNJA VARSTVA PRED HRUPOM	7
1.7	PREDPISI, STANDARDI IN TEHNIČNI NORMATIVI	7
1.8	MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA	8
1.9	NAČIN OCENJEVANJA HRUPA, UPORABLJENE RAČUNSKÉ METODE, UPORABLJEN RAČUNALNIŠKI PROGRAM OZIROMA MERILNA OPREMA	9
2	<u>OCENJEVANJE OBREMENJENOSTI OKOLJA S HRUPOM</u>	10
2.1	VIR HRUPA Z OPISOM NJEGOVH GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI IN OBRATOVALNO STANJE VIRA HRUPA	10
2.1.1	OBSTOJEČI VIRI HRUPA	10
2.1.2	GRADNJA	10
2.1.3	OBRATOVANJE	11
2.2	OPIS IZVEDENIH IN/ALI NAČRTOVANIH UKREPIH VARSTVA PRED HRUPOM	11
2.3	OBDOBJE IN OBMOČJE OCENJEVANJA HRUPA	12
2.4	OBRAVNAVANE STAVBE Z VAROVANIMI PROSTORI IN MESTA OCENJEVANJA	12
2.5	REZULTATI OCENJEVANJA HRUPA	12
2.5.1	OBSTOJEČI VIRI HRUPA	12
2.5.2	OBRATOVANJE OBRAVNAVANEGA VIRA HRUPA	14
2.5.3	CELOTNA OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM	22
2.6	DODATNI OMILITVENI UKREPI ZA ZMANJŠANJE OBREMENITVE OKOLJA S HRUPOM	24
2.6.1	OPIS DODATNIH OMILITVENIH UKREPOV	24
3	<u>VREDNOTENJE OCENJENIH KAZALCEV HRUPA</u>	25
3.1	VREDNOTENJE GLEDE NA MEJNE VREDNOSTI	25
3.1.1	OBSTOJEČI VIRI HRUPA	26
3.1.2	OBRATOVANJE OBRAVNAVANEGA VIRA HRUPA	26
3.2	OPREDELITEV VPLIVNEGA OBMOČJA VIRA HRUPA	26
4	<u>SKLEPNA OCENA</u>	27
5	<u>VIRI PODATKOV IN INFORMACIJ</u>	28



KAZALO TABEL

Tabela 1: mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom	8
Tabela 2: mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega območja varstva pred hrupom $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom, ki ga povzroča obratovanje enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča	8
Tabela 3: Meje vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} ki ga povzroča naprava, obrat, industrijski kompleks, letališče, ki ni večje letališče, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkirišče	8
Tabela 4: Meje vrednosti kazalcev hrupa L_1 , ki ga povzročajo obratovanje letališča, pristanišča, heliporta, objekta za pretovor blaga, naprave, obrata ali industrijskega kompleksa	9
Tabela 5: mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} ki ga povzroča gradbišče	9
Tabela 6: Ocenjevalna mesta	12
Tabela 7: Rezultati ocenjenih vrednosti kazalcev hrupa obstoječih virov hrupa	12
Tabela 8: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času rušenja objekta Bx	15
Tabela 9: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času rušenja objekta NLZOH	17
Tabela 10: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času izkopa gradbene jame	18
Tabela 11: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času gradnje objekta	20
Tabela 12: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa v času obratovanja	21
Tabela 13: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času rušenja objekta Bx	22
Tabela 14: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času rušenja objekta NLZOH	22
Tabela 15: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času izgradnje gradbene jame	23
Tabela 16: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času gradnje objekta	23



Tabela 17: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času obratovanja objekta.....24

KAZALO SLIK

Slika 1: Prikaz lokacije (rdeče) posega (vir: Ark Arhitektura Krušec)	6
Slika 2: Prikaz obstoječih objektov (vir: Ark Arhitektura Krušec)	7
Slika 3: Strateška karta hrupa- $L_{noč}$ (Atlas okolja)	13
Slika 4: Strateška karta hrupa- L_{dvn} (Atlas okolja)	13
Slika 5: Karta hrupa v času rušenja objekta Bx za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}	15
Slika 6: Karta hrupa v času rušenja objekta NLZOH za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}	16
Slika 7: Karta hrupa v času izkopa gradbene jame za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}	18
Slika 8: Karta hrupa v času gradnje objekta za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}	19
Slika 9: Karta hrupa v času obratovanja za kazalec dnevnega, večernega in nočnega hrupa - L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$	21



1 SPLOŠNI DEL

1.1 PREDMET IN NAMEN OCENE

Predmet in namen ocene, je določiti vpliv hrupa zaradi gradnje in obratovanja nove infekcijske klinike UKC Ljubljana.

1.2 NAROČNIK IN UPRAVLJAVEC VIRA HRUPA

Naročnik je Ark Arhitektura Krušec d.o.o., Vrtača 8, 1000 Ljubljana.

Odgovorna oseba: Tomaž Krušec: direktor

1.3 IZDELOVALEC OCENE

Kova, d.o.o.,
Opekarniška cesta 15 d
3000 Celje


Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je z odločbo št. 35435-37/2017-2 z dne 3.1.2018, pooblastilo podjetje KOVA d.o.o., za izvajanje prvega ocenjevanja ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1.


Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je z odločbo št. 35435-32/2017, pooblastilo podjetje KOVA d.o.o., za ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod:

- NMPB-XPS 31-133
- RMR
- SIST ISO 9613-2

Datum : 27.5.2022
Številka poročila: EK2022-220232

Oceno izdelala:


Dušan Kresnik, univ. dipl. biol.


izr. prof. dr. Miha Kovačič, univ. dipl. inž. str.



Direktor:


Milan Dobovišek, dipl. inž. el.



1.4 KRAJ VIRA HRUPA

Obravnavano območje predvidene izgradnje nove Infekcijske klinike se nahaja v občini Ljubljana, med Bohoričevo ulico na jugu, Japljevo ulico na zahodu, Jenkovo ulico na severu ter stanovanjskim objektom na vzhodu, na območju parcel 214, 215, 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/7, k.o. 1726 Šentpeter. Predmet projekta "DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA" je funkcionalno - tehnološka, arhitekturna, konstrukcijska, tehnična in požarno-varstvena dozidava k obstoječemu objektu Infekcijske klinike, ureditev okolice objekta z upoštevanjem priklopov na gospodarsko javno infrastrukturo ter navezavo na obstoječi podzemni tunel DTS.




Slika 1: Prikaz lokacije (rdeče) posega (vir: Ark Arhitektura Krušec)

1.5 ZNAČILNOST POZIDAVE IN POSELITVE NA OBMOČJU OCENJEVANJA VIRA HRUPA

Trenutno se na obravnavanem območju nahaja: STAVBA A: spomeniško zaščitena stavba Gastroenterološke klinike, zgrajena leta 1901 (ni predmet projekta), STAVBA B in Bx: obstoječi objekt Infekcijske klinike (zgrajen leta 1956). STAVBA C: objekt Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Poleg objektov so na območju tudi podzemni povezovalni hodnik do DTS, uvozna klančina, ki se navezuje tudi na Gastroenterološko kliniko, agregati in večje število parkirnih mest (slika 2).

Posamezni stanovanjski objekti se nahajajo vzhodno in južno od lokacije posega, strnjena stanovanjska pozidava pa se nahaja severno in zahodno od lokacije posega.

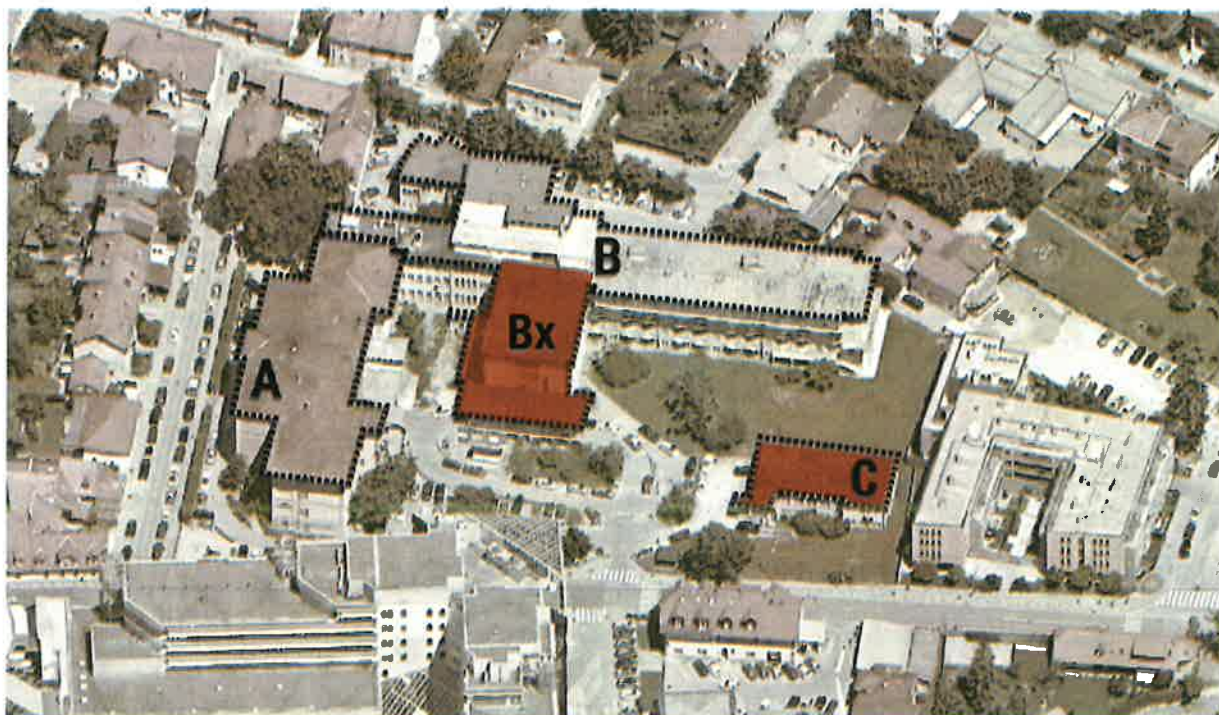

Slika 2: Prikaz obstoječih objektov (vir: Ark Arhitektura Krušec)

1.6 NAMENSKA RABA PROSTORA IN STOPNJA VARSTVA PRED HRUPOM

Območje posega se uvršča v III. območje varstva pred hrupom (Javni informacijski sistem prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana: www.urbinfo.ljubljana.si).

III. območje varstva pred hrupom, obsega naslednja območja podrobnejše namenske rabe prostora:

- območje stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene, površine podeželskega naselja ali počitniških hiš,
- območje centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti ali druga območja centralnih dejavnosti,
- posebno območje: površine športnih centrov ali površine za turizem,
- območje zelenih površin: površine za oddih, rekreacijo in šport, parki, površine za vrtičkarstvo, druge urejene zelene površine ali pokopališča
- površine razpršene poselitve in
- razpršeno gradnjo

1.7 PREDPISI, STANDARDI IN TEHNIČNI NORMATIVI

Uporabljeni predpisi:

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 121/2004, 59/2019, 44/2022-ZVO-2 in 53/2022)
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 43/2018, 59/2019 in 44/2022-ZVO-2)



- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. list RS, št. 105/2008)

Uporabljeni standardi:

- SIST ISO 9613-2: 1997
- NMPB-XPS 31-133:2011

1.8 MEJNE VREDNOSTI KAZALCEV HRUPA

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 121/2004, 59/2019, 44/2022-ZVO-2 in 53/2022), so prikazane v tabelah 1, 2, 3, 4 in 5.

Tabela 1: mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ dB(A)	L_{dvn} dB(A)
IV. območje	65	75
III. območje	50	60
II. območje	45	55
I. območje	40	50

Tabela 2: mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega območja varstva pred hrupom $L_{noč}$ in L_{dvn} za posamezna območja varstva pred hrupom, ki ga povzroča obratovanje enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ dB(A)	L_{dvn} dB(A)
IV. območje	80	80
III. območje	59	69
II. območje	53	63
I. območje	47	57

Tabela 3: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} ki ga povzroča naprava, obrat, industrijski kompleks, letališče, ki ni večje letališče, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto parkirišče

Območje varstva pred hrupom	L_{dan} dB(A)	$L_{večer}$ dB(A)	$L_{noč}$ dB(A)	L_{dvn} dB(A)
IV. območje	73	68	63	73
III. območje	58	53	48	58
II. območje	52	47	42	52
I. območje	47	42	37	47



Tabela 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_1 , ki ga povzročajo obratovanje letališča, pristanišča, heliporta, objekta za pretovor blaga, naprave, obrata ali industrijskega kompleksa

Območje varstva pred hrupom	L_1 – obdobje večera in noči dB(A)	L_1 – obdobje dneva dB(A)
IV. območje	90	90
III. območje	70	85
II. območje	65	75
I. območje	60	75

Tabela 5: mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{noč}$, $L_{večer}$ in L_{dvn} ki ga povzroča gradbišče

	L_{dan} dB(A)	$L_{večer}$ dB(A)	$L_{noč}$ dB(A)	L_{dvn} dB(A)
Vir hrupa	65	60	55	65
Celotna obremenitev	/	/	59	69
Konična raven hrupa L_1	85	70	70	/

1.9 NAČIN OCENJEVANJA HRUPA, UPORABLJENE RAČUNSKÉ METODE, UPORABLJEN RAČUNALNIŠKI PROGRAM OZIROMA MERILNA OPREMA

Ocenjevanje hrupa je bilo izvedeno z modelnim izračunom na podlagi računskih metod in sicer v skladu s standardi:

- SIST ISO 9613-2 za hrup zaradi obratovanja naprav in obratov
- NMPB-XPS 31-133 za hrup zaradi obratovanja cest

Računalniški program:

- Bruel & Kjaer: LimA 5, verzija 2022.



2 OCENJEVANJE OBREMENJENOSTI OKOLJA S HRUPOM

2.1 VIR HRUPA Z OPISOM NJEGOVIH GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI IN OBRATOVALNO STANJE VIRA HRUPA

2.1.1 Obstoječi viri hrupa

Na območju posega je glavni vir hrupa cestni promet po:

- Bohoričevi ulici,
- Japljevi ulici,
- Jenkovi ulici in
- Sketovi ulici

2.1.2 Gradnja

Najprej se ruši (slika 2):

- obstoječi objekt Infekcijske klinike (zgrajen leta 1956, označeno z Bx) in
- objekt Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

Nova Infekcijska klinika bo predvideno zasnovana kot masivna armirano betonska zgradba, ki jo sestavljajo tri AB jedra in sistem armiranobetonskih sten in slopov. Plošče so armiranobetonske debeline 25 cm. Pod celotnim objektom je temeljna plošča, debeline 80 cm.

Izkopi so predvideni do nadmorske višine cca. 275,85 m n.v. oziroma 1 m pod spodnjim slojem temeljne plošče objekta. Skupna višina treh kletnih etaž (s temeljno in strešno ploščo vred) objektov je 14,20 m.

Za gradbeno jamo je predviden izkop z varovanjem gradbene jame proti jugu in vzhodu in varovanjem obstoječega objekta proti severu in zahodu.

Glede na predvideni poseg z objektom pod koto terena in predvidene globine izkopa gradbene jame ter glede na gradnjo v urbanem okolju, bo potrebno izkop gradbene jame varovati z začasno varovalno konstrukcijo. Na osnovi rezultatov geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav tal bo začasna varovalna konstrukcija gradbene jame lahko izvedena po tehnologiji sidranih jet grouting pilotov. Za zagotavljanje varnosti in stabilnosti varovalne konstrukcije gradbene jame bodo uporabljena začasna geotehnična sidra, ki bodo vgrajena na primernih globinah in bodo segala v zaledje varovalne konstrukcije, po celotnem obodu gradbene jame, v ocenjeni dolžini cca. 15m.

Glede na velikost gradbene jame oz. volumen podzemnega dela objekta je ocenjena količina zemeljskega izkopa cca. 65.000 m³ v raščenem stanju oz. cca. 84.500 m³ v razsutem stanju (faktor 1,3).

Vsa dela na gradbišču se bodo izvajala z mobilno gradbeno mehanizacijo. Predvideni so naslednji stoji:



Faza rušitve:

2x bager, 2x tovornjak, ročna orodja

Faza izkopa gradbene jame:

2x bager, 2x tovornjak, ročna orodja

Faza gradnje:

1x avtomešalec za beton, 1x stolpno dvigalo

Predvidene ravni zvočni moči L_w so: bager 101 dB, tovornjak 100 dB, stolpno dvigalo 95 dB, avtomešalec za beton 98 dB.

Glede na to, da ni realno pričakovati, da bi vsi stroji obratovali celoten dnevni čas gradnje (od 7.00 do 18.00, ob sobotah do 16.00), se upošteva, da vsak stroj na gradbišču obratuje povprečno 8 ur na dan.

Frekvenca transporta bo naslednja:

- rušitev: 3 tovornjaki/h
- izkop gradbene jame: 8 tovornjakov/h
- gradnja objekta: 1 tovornjak/h

Obdobje gradnje bo naslednje:

- rušitev: 14 dni
- izkop in zaščita gradbene jame: 2,5 meseca
- gradnja objekta (konstrukcija in streha objekta): klet pod objektom 2 meseca; objekt 8 mesecev
- obrtniška in instalacijska dela ter oprema: 11 mesecev
- komunalna ureditev in zunanja ureditev: 3 meseci (vzporedno z obrtniško instalacijskimi deli ter opremo)

2.1.3 Obratovanje

V času obratovanja bodo glavni viri hrupa na strehi nove Infekcijske klinike¹:

- 15 prezračevalnih naprav (1 m od izpuha bo $L_pA < 55$ dBA)
- suhi hladilci bodo trije (15 m od izpuha bo $L_pA < 41$ dBA)

2.2 OPIS IZVEDENIH IN/ALI NAČRTOVANIH UKREPIH VARSTVA PRED HRUPOM

Območje gradbišča bo zavarovano s polnostensko gradbiščno ograjo iz kovinskih panelov višine 2,0 m nad terenom. Dostop do gradbišča bo iz javne ceste. Gradbiščna ograja bo nameščena po celotnem obodu gradbišča (razen na uvozu na gradbišče).

¹ Vir: Klimada Maks d.o.o.



2.3 OBDOBJE IN OBMOČJE OCENJEVANJA HRUPA

Ocenjevanje hrupa smo izvedli za kazalec dnevnega, večernega, nočnega in kombiniranega kazalca hrupa.

2.4 OBRAVNAVANE STAVBE Z VAROVANIMI PROSTORI IN MESTA OCENJEVANJA

Ocenjevalna mesta, kjer smo izvedli ocenjevanje hrupa so prikazana v spodnji tabeli

Tabela 6: Ocenjevalna mesta

Oznaka	Opis mesta	Koordinate	
		e	n
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867

2.5 REZULTATI OCENJEVANJA HRUPA


2.5.1 Obstoječi viri hrupa

Oceno hrupa obstoječih virov hrupa na lokaciji ocenjevalnih mest, smo določili na podlagi strateških kart hrupa (Atlas okolja). Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa so prikazane v spodnji tabeli in slikah.


Tabela 7: Rezultati ocenjenih vrednosti kazalcev hrupa obstoječih virov hrupa

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L _{noč} dBA	L _{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	45	50
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	55	60
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	45	50
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	45	50
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	50	55



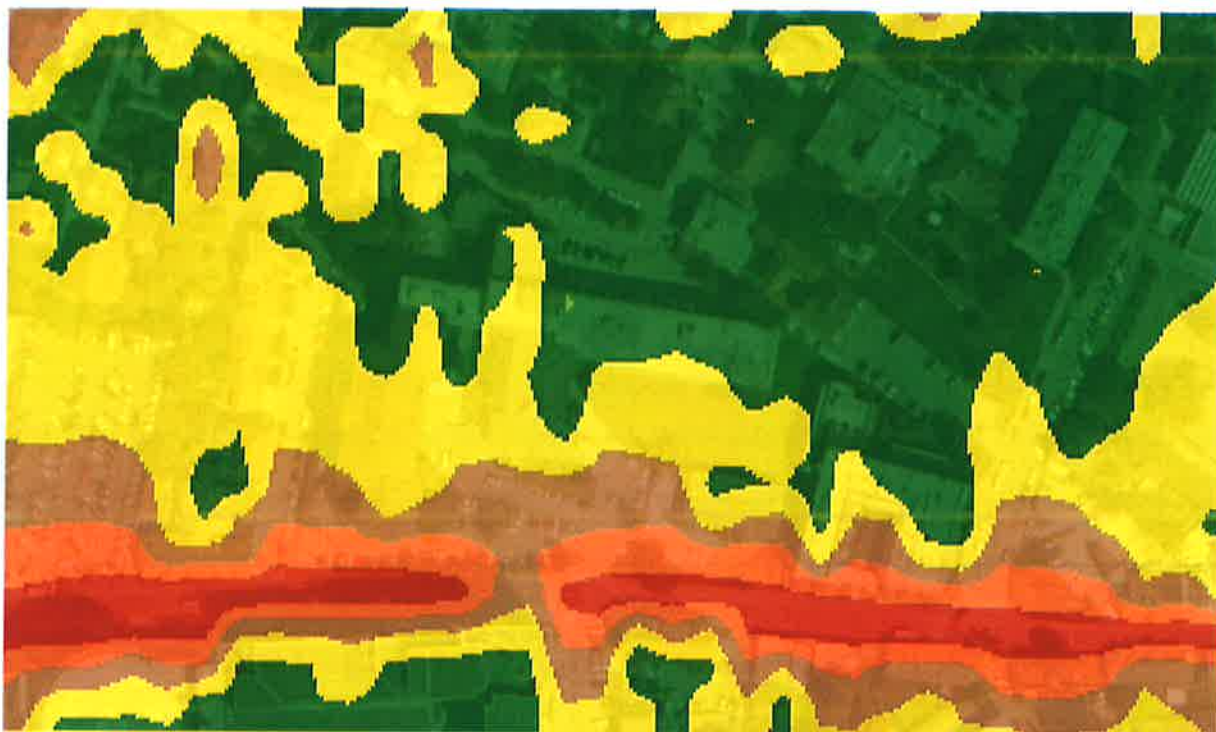

Slika 3: Strateška karta hrupa-L_{noč} (Atlas okolja)

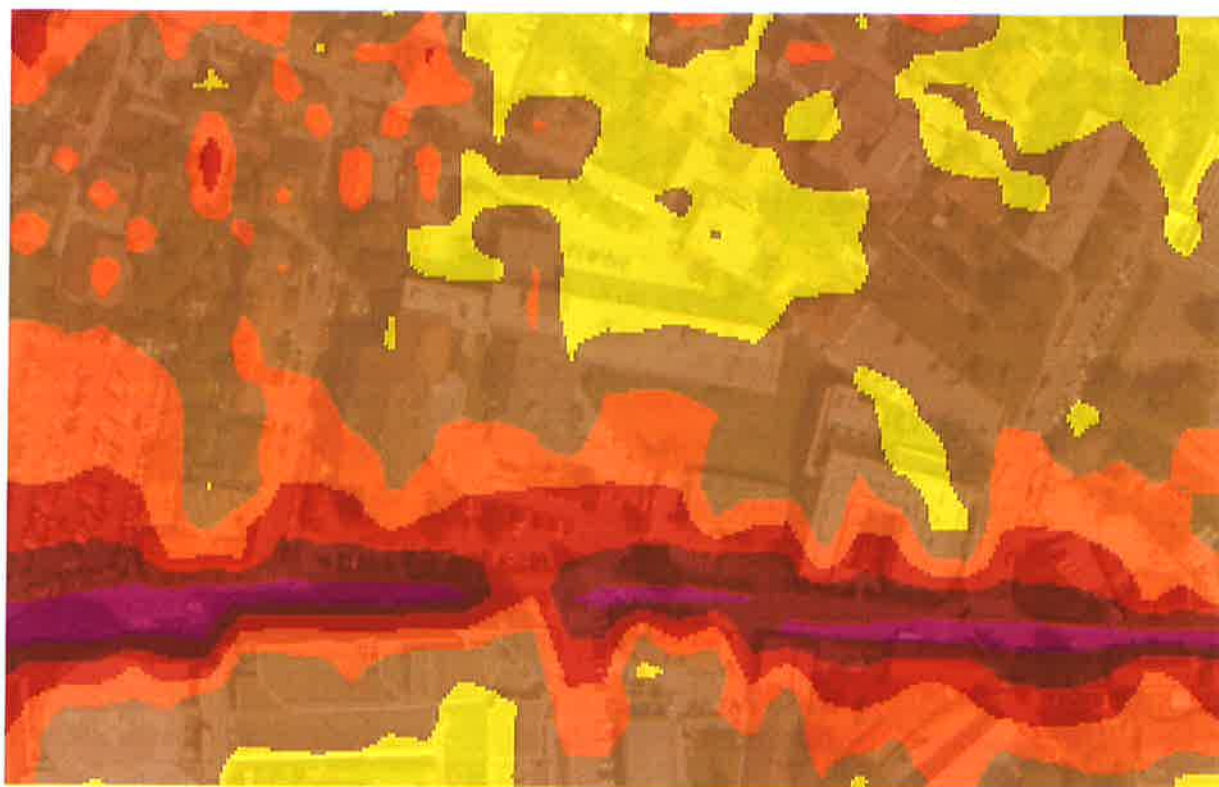

Slika 4: Strateška karta hrupa-L_{dvn} (Atlas okolja)



2.5.2 Obratovanje obravnavanega vira hrupa

2.5.2.1 Gradnja

Rušenje objekta Bx

Za čas rušenja objekta Bx, smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega hrupa, katerega rezultat je karta hrupa za L_{dan} , ki je prikazana na spodnji sliki. Kot vhodni podatki za izdelavo modelnega izračuna so bili podatki o virih hrupa, ki so navedeni v poglavju 2.1.2. Ostale nastavitve modela so bile:

- temperatura zraka: 10 °C
- relativna vlažnost: 70 %
- absorpcija terena: 0
- število upoštevanih odbojev: 2
- radij upoštevavanja odbojnih površin: 200 m
- raster ocenjevanja hrupa: 10 m
- višina ocenjevanja hrupa: 4 m
- digitalni model višin ni uporabljen.
- uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 22.5.2022), grafični podatki katastra stavb (e-Geodetski podatki, 3.7.2021).

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času rušenja objekta Bx za vrednost kazalca dnevnega hrupa - L_{dan} .





Slika 5: Karta hrupa v času rušenja objekta Bx za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času rušenja objekta Bx so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 8: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času rušenja objekta Bx

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L_{dan} dBA	L_{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	51	48
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	55	52
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	58	55
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	65	62
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	59	56



Rušenje objekta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

Za čas rušenja objekta NLZOH, smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega hrupa, katerega rezultat je karta hrupa za L_{dan} , ki je prikazana na spodnji sliki. Kot vhodni podatki za izdelavo modelnega izračuna so bili podatki o virih hrupa, ki so navedeni v poglavju 2.1.2. Ostale nastavitve modela so bile:

- temperatura zraka: 10 °C
- relativna vlažnost: 70 %
- absorpcija terena: 0
- število upoštevanih odbojev: 2
- radij upoštevavanja odbojnih površin: 200 m
- raster ocenjevanja hrupa: 10 m
- višina ocenjevanja hrupa: 4 m
- digitalni model višin ni uporabljen.
- uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 22.5.2022), grafični podatki katastra stavb (e-Geodetski podatki, 3.7.2021).

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času rušenja objekta NLZOH za vrednost kazalca dnevnega hrupa - L_{dan} .



Slika 6: Karta hrupa v času rušenja objekta NLZOH za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času rušenja objekta NLZOH so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 9: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času rušenja objekta NLZOH

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L_{dan} dBA	L_{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	65	62
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	62	59
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	62	59
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	56	53
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	55	52

Izkop gradbene jame

Za čas izkopa gradbene jame, smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega hrupa, katerega rezultat je karta hrupa za L_{dan} , ki je prikazana na spodnji sliki. Kot vhodni podatki za izdelavo modelnega izračuna so bili podatki o virih hrupa, ki so navedeni v poglavju 2.1.2. Ostale nastavitve modela so bile:

- temperatura zraka: 10 °C
- relativna vlažnost: 70 %
- absorpcija terena: 0
- število upoštevanih odbojev: 2
- radij upoštevania odbojnih površin: 200 m
- raster ocenjevanja hrupa: 10 m
- višina ocenjevanja hrupa: 4 m
- digitalni model višin ni uporabljen.
- uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 22.5.2022), grafični podatki katastra stavb (e-Geodetski podatki, 3.7.2021).

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času izkopa gradbene jame za vrednost kazalca dnevnega hrupa - L_{dan} .





Slika 7: Karta hrupa v času izkopa gradbene jame za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času izkopa gradbene jame so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 10: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času izkopa gradbene jame

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L_{dan} dBA	L_{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	60	57
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	59	56
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	65	62
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	61	58
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	60	57



Gradnja objekta

Za čas gradnje objekta, smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega hrupa, katerega rezultat je karta hrupa za L_{dan} , ki je prikazana na spodnji sliki. Kot vhodni podatki za izdelavo modelnega izračuna so bili podatki o virih hrupa, ki so navedeni v poglavju 2.1.2. Ostale nastavitve modela so bile:

- temperatura zraka: 10 °C
- relativna vlažnost: 70 %
- absorpcija terena: 0
- število upoštevanih odbojev: 2
- radij upoštevavanja odbojnih površin: 200 m
- raster ocenjevanja hrupa: 10 m
- višina ocenjevanja hrupa: 4 m
- digitalni model višin ni uporabljen.
- uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 22.5.2022), grafični podatki katastra stavb (e-Geodetski podatki, 3.7.2021).

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času gradnje objekta za vrednost kazalca dnevnega hrupa - L_{dan} .



Slika 8: Karta hrupa v času gradnje objekta za kazalec dnevnega hrupa - L_{dan}

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času gradnje objekta so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 11: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času gradnje objekta

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L_{dan} dBA	L_{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	59	56
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	57	54
OM3	Stara infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	63	60
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	59	56
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	57	54

2.5.2.2 Obratovanje

Za čas obratovanja smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega, večernega in nočnega hrupa, katerega rezultat je karta hrupa za L_{dan} , $L_{večer}$ in $L_{noč}$, ki je prikazana na spodnji sliki. Kot vhodni podatki za izdelavo modelnega izračuna so bili podatki o virih hrupa, ki so navedeni v poglavju 2.1.3. Ostale nastavitve modela so bile:

- temperatura zraka: 10 °C
- relativna vlažnost: 70 %
- absorpcija terena: 0
- število upoštevanih odbojev: 2
- radij upoštevavanja odbojnih površin: 200 m
- raster ocenjevanja hrupa: 10 m
- višina ocenjevanja hrupa: 4 m
- digitalni model višin ni uporabljen.
- uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 22.5.2022), grafični podatki katastra stavb (e-Geodetski podatki, 3.7.2021).

Na spodnji sliki je prikazana karta hrupa v času obratovanja za vrednost kazalca dnevnega, večernega in nočnega hrupa.





Slika 9: Karta hrupa v času obratovanja za kazalec dnevnega, večernega in nočnega hrupa - L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 12: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa v času obratovanja

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti			
		e	n	L_{dan} dBA	$L_{večer}$ dBA	$L_{noč}$ dBA	L_{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	32	32	32	38
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	32	32	32	38
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	33	33	33	39
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	30	30	30	36
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	30	30	30	36



2.5.3 Celotna obremenitev okolja s hrupom

2.5.3.1 Gradnja

Rušenje objekta Bx

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času rušenja objekta Bx so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 13: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času rušenja objekta Bx

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L _{noč} dBA	L _{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	45	52
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	55	61
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	45	56
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	45	62
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	50	58

Rušenje objekta NLZOH

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času rušenja objekta NLZOH so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 14: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času rušenja objekta NLZOH

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L _{noč} dBA	L _{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	45	62
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	55	62
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	45	59
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	45	55
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	50	57



Izkop gradbene jame

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času izkopa gradbene jame, so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 15: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času izgradnje gradbene jame

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L _{noč} dBA	L _{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	45	58
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	55	61
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	45	62
OM4	Gastroenterološka klinika 1- vzhodna fasada	463006	101913	45	59
OM5	Gastroenterološka klinika 2- vzhodna fasada	462999	101867	50	59

Gradnja objekta

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času gradnje objekta, so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 16: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času gradnje objekta

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	L _{noč} dBA	L _{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	45	57
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	55	61
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	45	60
OM4	Gastroenterološka klinika 1- vzhodna fasada	463006	101913	45	57
OM5	Gastroenterološka klinika 2- vzhodna fasada	462999	101867	50	57



2.5.3.2 Obratovanje

Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času obratovanja objekta, so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 17: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času obratovanja objekta

Oznaka	Opis mesta	Koordinate		Ocenjene vrednosti	
		e	n	$L_{noč}$ dBA	L_{dvn} dBA
OM1	Bohoričeva ulica 17	463107	101868	45	57
OM2	Bohoričeva ulica 28	463076	101838	55	61
OM3	Stara Infekcijska klinika-južna fasada	463455	101903	45	60
OM4	Gastroenterološka klinika 1-vzhodna fasada	463006	101913	45	57
OM5	Gastroenterološka klinika 2-vzhodna fasada	462999	101867	50	57

2.6 DODATNI OMILITVENI UKREPI ZA ZMANJŠANJE OBREMENTVE OKOLJA S HRUPOM

2.6.1 Opis dodatnih omilitvenih ukrepov

Glede na to, da bodo v času rušenja in gradnje na južni fasadi stare Infekcijske klinike in na vzhodni fasadi Gastroenterološke klinike občasno dosežene mejne vrednosti kazalca dnevnega hrupa, predlagamo, da je, v kolikor bi prvo ocenjevanje hrupa pokazalo prekoračevanje mejnih vrednosti kazalcev hrupa, potrebno uporabiti mobilne napihljive protihrupne zaslone z zvočno izolativnostjo $R_w = 20$ dB.



3 VREDNOTENJE OCENJENIH KAZALCEV HRUPA

3.1 VREDNOTENJE GLEDE NA MEJNE VREDNOSTI

Kriterije za čezmerno obremenitev določa 9. člen Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 43/2018, 59/2019 in 44/2022-ZVO-2).

Celotna obremenitev okolja s hrupom je čezmerna, če vrednost kazalca hrupa $L_{noč}$ ali L_{dvn} na katerem koli mestu ocenjevanja na posameznem območju varstva pred hrupom presega mejno vrednost, določeno v tabeli 1.

Če je hrup posledica obratovanja enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča, je celotna obremenitev okolja s hrupom čezmerna, če vrednost kazalca hrupa $L_{noč}$ ali L_{dvn} na katerem koli mestu ocenjevanja na posameznem območju varstva pred hrupom presega mejno vrednost, določeno v tabeli 2.

Če je hrup posledica obratovanja enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča ter tudi obratovanja naprav, industrijskih kompleksov, obratov, letališča, ki ni večje letališče, heliporta, objektov za pretovor blaga ali odprtega parkirišča, se uporabljajo mejne vrednosti iz tabele 2 samo, če celotna obremenitev okolja s hrupom na mestu ocenjevanja hrupa presega mejne vrednosti iz tabele 3.

Če je hrup posledica obratovanja naprave, obrata, industrijskega kompleksa, letališča, ki ni večje letališče, heliporta ali objekta za pretovor blaga, je obremenitev okolja s hrupom čezmerna, če:

- vrednost kazalca hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ ali L_{dvn} na katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, določeno v tabeli 3, ali
- vrednost konične ravni hrupa L_1 na katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, določeno v tabeli 4.

Če je hrup posledica obratovanja gradbišča, je obremenitev okolja s hrupom čezmerna, če:

- vrednost kazalca hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ ali L_{dvn} na katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, določeno v tabeli 5,
- vrednost kazalca hrupa $L_{noč}$ ali L_{dvn} celotne obremenitve okolja s hrupom na katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, določeno v tabeli 5
- vrednost konične ravni hrupa L_1 na katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, določeno v tabeli 5, ali
- ekvivalentna raven hrupa, ob sobotah po 16. uri, nedeljah ali dela prostih dnevih, presega mejno vrednost, določeno v tabeli 5, za obratovanje v nočnem času.

Glede na namensko rabo prostora, ocenjevalna mesta, uvrščamo v III. območje varstva pred hrupom.



3.1.1 Obstoječi viri hrupa

Na podlagi strateških kart hrupa (Atlas okolja) obstoječih virov hrupa, ocenjujemo, da vrednosti kazalcev hrupa, ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 43/2018, 59/2019 in 44/2022-ZVO-2).

3.1.2 Obratovanje obravnavanega vira hrupa

3.1.2.1 Gradnja

Glede na to, da bodo vplivi v času gradnje (rušenje in gradnja) kratkotrajni in začasni ter ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da na ocenjevalnih mestih ne bo prišlo do preseganja mejne vrednosti za kazalec hrupa L_{dan} in L_{dvn} . Prav tako ne bo prišlo do preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom.

3.1.2.2 Obratovanje

Kot je razvidno iz modelnega izračuna v času obratovanja na ocenjevalnih mestih ne bo prišlo do preseganja mejne vrednosti za kazalec hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} . Prav tako ne bo prišlo do preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom.

3.2 OPREDELITEV VPLIVNEGA OBMOČJA VIRA HRUPA

3.2.1.1 Gradnja

Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov v času gradnje, bo vplivno območje znotraj območja gradnje.

3.2.1.2 Obratovanje

V času obratovanja vplivno območje ne bo segalo izven objektov nove infektološke klinike.



4 SKLEPNA OCENA

Glede na to, da bodo vplivi v času gradnje (rušenje in gradnja) kratkotrajni in začasni ter ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da na ocenjevalnih mestih ne bo prišlo do preseganja mejne vrednosti za kazalec hrupa L_{dan} in L_{dvn} . Prav tako ne bo prišlo do preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom.

Kot je razvidno iz modelnega izračuna v času obratovanja na ocenjevalnih mestih ne bo prišlo do preseganja mejne vrednosti za kazalec hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} . Prav tako ne bo prišlo do preseganja mejnih vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom.



5 VIRI PODATKOV IN INFORMACIJ

- IDZ št. 226/2022, marec 2022; Ark Arhitektura Krušec d.o.o.
- Obrazec za predhodni postopek; Ark Arhitektura Krušec d.o.o.

