



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 230 53 68

F: 01 471 20 41

E: irsvndn@mors.si

www.mors.si

Številka: 0100-113/2017-1

Datum: 19. 04. 2017

P O R O Č I L O

O D E L U

**INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI**

ZA LETO 2016

KAZALO

1	ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI.....	5
1.1	Organiziranost	5
1.2	Pristojnosti	6
2	STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH.....	7
2.1	Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2016	7
3	POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH	9
3.1	Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo	9
3.2	Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti	10
3.3	Inšpekcijski nadzor v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro	12
3.4	Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki	14
3.5	Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino	16
3.6	Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje	20
3.7	Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih	22
3.8	Inšpekcijski nadzor v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti	26
3.9	Inšpekcijski nadzor v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti	28
3.10	Inšpekcijski nadzor v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	30
3.11	Inšpekcijski nadzor v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti	32
3.12	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave	34
3.13	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju	36
3.14	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti	42
3.15	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim	48
3.16	Inšpekcijski nadzor v objektih gradbene dejavnosti	49
3.17	Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah	51
3.18	Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi	52
3.19	Inšpekcijski nadzor prodajnih mest s pirotehničnimi sredstvi	53
3.20	Inšpekcijski nadzor med gradnjo objektov	53
3.21	Inšpekcijski nadzor gasilskih enot	54
3.22	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami	56
3.23	Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja	58
3.24	Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev	62
3.25	Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja	62
3.26	Sodelovanje na vaji kriznega upravljanja	62
4	AKTIVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA	63
5	KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO	64
5.1	Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata	64
5.2	Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata	66
5.3	Uresničevanje načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata	66
6	URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI	70

POVZETEK

Temeljno poslanstvo vseh inšpekcij in tudi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju inšpektorat) je zaščita javnega interesa in interesa pravnih ter fizičnih oseb, ki ga posamezne inšpekcije uresničujejo s preventivnim delovanjem, na primer z izrekanjem opozoril, obveščanjem javnosti ipd., ter predvsem s kurativnim delovanjem, kamor spadajo inšpekcijski nadzori, izrekanje predpisanih ukrepov in ne nazadnje izrekanje sankcij. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je tudi redno poročanje organom, ki so odgovorni za pripravo predpisov na posameznih področjih in za zagotavljanje predpisane ravni posameznih dejavnosti. To pomeni, da dobijo povratno informacijo o ustreznosti predpisov, pa tudi celovit vpogled v razmere na posameznem področju.

V Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2016 je prikazana organiziranost inšpektorata, skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije so navedene njegove pristojnosti ter prikazan podroben pregled ugotovitev in število opravljenih nalog v preteklem letu.

Pri inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat opravil 11601 inšpekcijskih nalog, od tega 4595 (leto prej 4615) inšpekcijskih nadzorov, izdanih je bilo 477 ureditvenih aktov, od tega 253 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področjih varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 46 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 45 sklepov o izvršbi, 10 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ter 123 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v treh komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov ter v štirih intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Inšpektorat je tudi lani ocenjeval vaje državnega pomena s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav so skupaj s pristojnimi drugimi inšpektorji in strokovnjaki s področij zdravstva, gasilstva in policije ocenjevali vaje državnega in regijskega pomena.

Na podlagi Zakona o prekrških je bilo v inšpektoratu opravljenih 6522 nalog in pri tem izdanih 43 plačilnih nalogov, uvedenih je bilo 16 postopkov izdaje odločbe o prekršku, en obdolžilni predlog in izrečenih 6462 opozoril o prekrških.

Po zadnji spremembi sistemizacije leta 2016 je bilo v inšpektoratu sistemiziranih 66 delovnih mest, od tega 54 uradniških (53 inšpektorskih in podsekretar za pravne zadeve) in 12 strokovno-tehničnih. Na dan 31. 12. 2016 je bilo zaposlenih 57 javnih uslužbencev, od tega 47 uradnikov (46 inšpektorjev in podsekretar za pravne zadeve) ter deset strokovno-tehničnih delavcev. Med zaposlenimi je bilo 32 žensk in 25 moških.

Leta 2016 so se v inšpektoratu upokojile tri javne uslužbenke. Zaposlile so se nova inšpektorica in administrativni sodelavki, ki sta bili kot nadomestni zaposlitvi izbrani preko javnega razpisa.

Na dan 31. 12. 2016 je bila povprečna starost vseh javnih uslužbencev inšpektorata 49,4 leta, inšpektorjev pa kar 50,7 leta. Zaradi tega je bilo tudi veliko odsotnosti z dela, saj je bila skupna odsotnost 2561 dni, od tega je bilo 1951 dni odsotnosti zaradi dopustov, 610 dni pa zaradi bolniške odsotnosti, čeprav zadnji dve leti že opazamo konkreten upad bolniških odsotnosti. Že leta 2015 so se glede na prejšnje leto zmanjšale za 22 %, leta 2016 pa glede na leto 2015 še za dodatnih 8,5 %.

Tudi leta 2016 smo zaradi pomanjkanja inšpektorjev na posameznih območjih države in za zagotavljanje enakomernega obsega inšpekcijskih nadzorov na območju vse Slovenije, s katerim skladno s svojimi pristojnostmi državljanom zagotavljamo enakomeren standard varnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevali uresničevanje koncepta za zagotovitev enotnih meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov v vsej državi. Zaradi pomanjkanja administrativnih sodelavk smo z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Direktoratom za obrambne zadeve tudi leta 2016 nadaljevali leta 2013 uvedeno skupno upravno poslovanje, s katerim administrativne sodelavke in sodelavci za materialno-tehnično

poslovanje delajo za več organizacijskih enot hkrati. Prav tako sta tudi novi administrativni sodelavki prevzeli administrativna opravila za dve izpostavi.

Kljub odhajanju kadrov ter velikemu številu izgubljenih delovnih dni zaradi odsotnosti smo zaradi uveljavljanja koncepta meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov in prilagoditve upravnega poslovanje preteklo leto opravili le 20 inšpekcijskih nadzorov manj, kot leto prej. Ugotavljamo, da smo dosegli dobre rezultate. Na podlagi kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da so inšpektorji v enem letu opravili v povprečju 83,3 inšpekcijskega nadzora. Svoje naloge smo opravljali tudi kakovostno, saj je bilo vloženih le šest pritožb.

Leta 2016 so bili organizirani trije posveti za inšpektorje in javne uslužbenke inšpektorata, ki opravljajo naloge s področij upravnega, finančnega in materialnega poslovanja, zadnji je bil organiziran skupno za vse zaposlene v inšpektoratu. Delavci inšpektorata so se udeležili tudi različnih oblik izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zunaj inšpektorata. V vseh oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so zaposleni tako sodelovali 360-krat, za kar je bilo porabljenih 397 delovnih dni.

Leta 2016 smo za izvajanje svojih nalog porabili 2.210.458 evrov, od tega za plače 2.053.473 evrov in 156.985 evrov za sprotne stroške in investicije. Na podlagi spremljanja kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da je bil strošek na zaposlenega 38.779,96 evra.

1 ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI

1.1 Organiziranost


Inšpektorat je skladno z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, s spremembami in dopolnitvami) organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo in opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer področja varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter zaščite in reševanja.

Inšpektorat je skladno z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) tudi prekrškovni organ.

Skladno z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi (št. 0070-8/2011-19, z dne 25. 2. 2011, s spremembami in dopolnitvami) inšpektorat sestavljajo organizacijske enote:

- Sektor za inšpekcijski nadzor,
- Služba za splošne zadeve in
- izpostave Celje, Gorenjska, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Posavje, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.

ORGANIZIRANOST INŠPEKTORATA

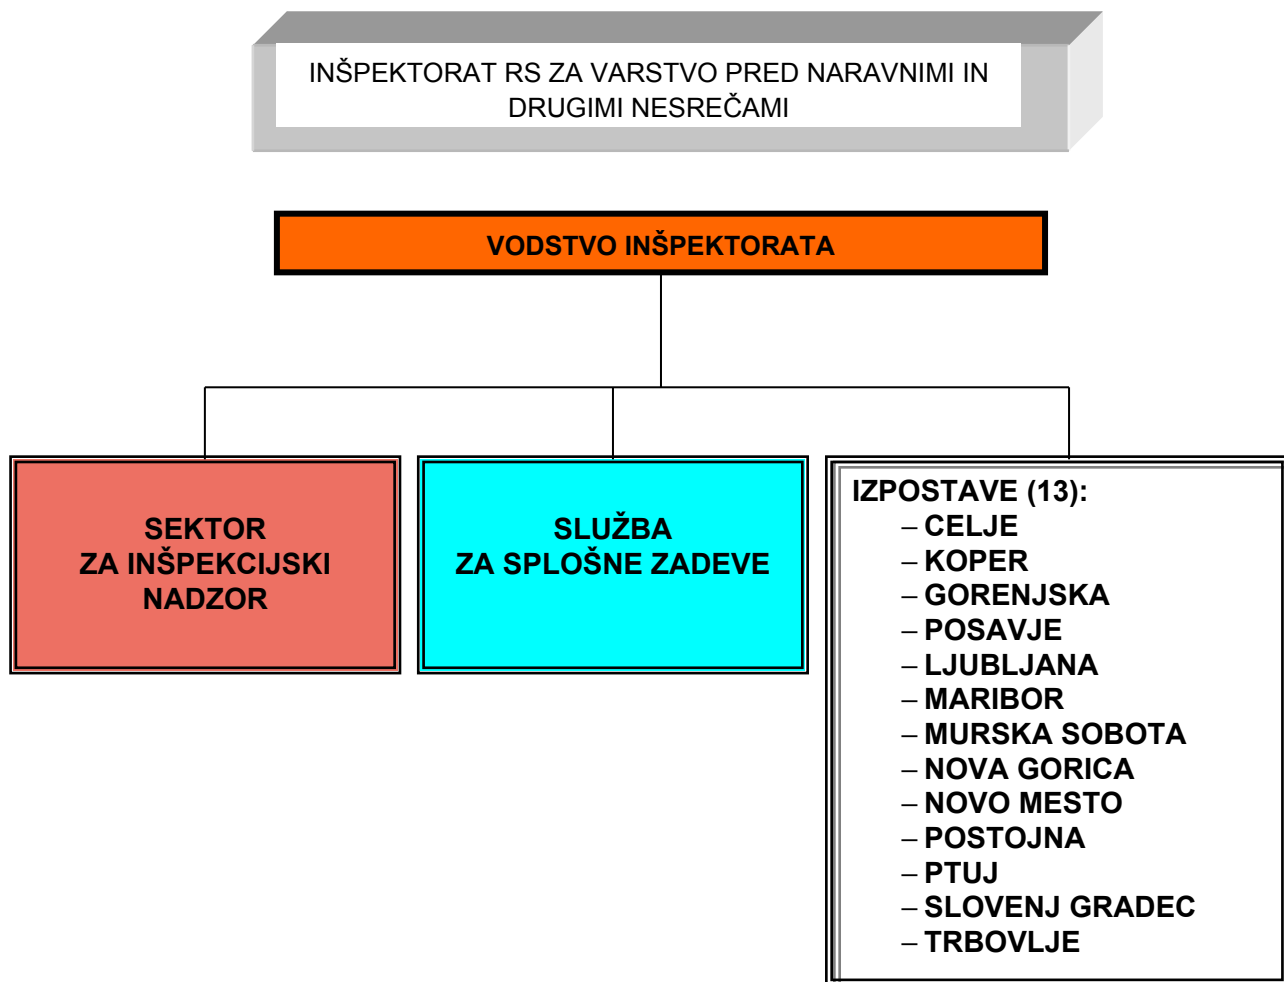

1.2 Pristojnosti

Pristojnosti in naloge inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvaja inšpektorat, so opredeljene predvsem z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10), Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11 in 83/12), Zakonom o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05) ter Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU-UPB1, Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). Poleg nadzora nad upoštevanjem glavnih zakonov in predpisov, izdanih na njihovi podlagi, opravlja inšpektorat nadzor tudi na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/11) ter Zakona o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16 in 42/16), nadzor pa opravlja tudi nad izvajanjem posameznih delov uredb in pravilnikov, izdanih na podlagi drugih zakonov. Inšpekcijski nadzor se izvaja v delih, ki urejajo varstvo pred požarom. Teh predpisov je še deset, tako da v inšpektoratu opravljamo inšpekcijski nadzor nad upoštevanjem 69 predpisov.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora urejajo pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, inšpekcijske postopke poleg naštetih zakonov tudi posamezni predpisi s področij prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, ravnanja z nevarnimi snovmi, prometa in varovanja naravnega okolja.

Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo na področjih varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami predvsem nadzor nad:

- načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih;
- pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom;
- vodenjem evidenc in podatkov o požarih in eksplozijah;
- usposabljanjem zaposlenih;
- izvajanjem preventivnih ukrepov;
- izpolnjevanjem zahtev varstva pred požarom med gradnjo;
- izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
- stanjem načrtov ter drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvajanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanjem za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in usposabljanjem za tehnično potapljanje;
- razporejanjem potapljačev;
- urejenostjo posameznih kopališč z reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in organizatorji dejavnosti v prostem času ter prireditelji v vodi, na njej in ob njej, reševalci iz vode in zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim ter dejavnostim v prostem času;
- gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
- opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2 STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH

2.1 Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2016

Leta 2016 je inšpektorat opravil 5072 (leto prej **5159**) nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter **6522** (leto prej **4560**) nalog kot prekrškovni organ.

Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 5072 inšpekcijskih nalog, od tega 4595 (leto prej 4615) inšpekcijskih nadzorov. Pri 2053 nadzorih so bili ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti odrejeni že z zapisnikom, pri 1887 nadzorih pa so inšpektorji zaradi neugotovljenih nepravilnosti postopke takoj ustavili. Izdanih je bilo 477 ureditvenih aktov, od tega 253 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 46 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 45 sklepov o izvršbi, 10 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ter 123 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v treh komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov ter v treh intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.


Inšpektorji so kot prekrškovni organ opravili 6522 nalog, od tega so izdali 43 plačilnih nalogov, uvedli 16 postopkov izdaje odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 16 odločb o prekrških, ter en postopek v zvezi z obdolžilnim predlogom. Izrečenih je bilo tudi 6462 opozoril o prekrških. Znotraj nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane s štirimi zahtevami za sodno varstvo.

Med opravljenimi inšpekcijskimi nadzori je bilo s področja varstva pred požarom pregledanih 127 objektov za zdravstvo in socialno varstvo, 286 objektov predelovalne dejavnosti, 27 objektov za oskrbo z električno energijo, plinom in paro, 12 objektov za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odpadki, 572 objektov za trgovino, 220 večjih trgovskih kompleksov in nakupovalnih središč med prazničnimi nakupi, 87 postaj za oskrbo cestnih motornih vozil z gorivom, 68 objektov za promet in skladiščenje, 134 objektov gostinske nastanitvene dejavnosti, 294 objektov, namenjenih strežbi jedi in pijače, 26 objektov informacijske in komunikacijske dejavnosti, 73 objektov finančne in zavarovalniške dejavnosti, 34 objektov za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 25 objektov različnih poslovnih dejavnosti, 44 objektov za dejavnosti javne uprave, 87 objektov za predšolsko vzgojo, 124 osnovnih šol, 33 srednjih šol, 57 fakultet in različnih drugih šol, 144 različnih objektov, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, 14 objektov, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, 12 objektov za gradbeno dejavnost, 210 večstanovanjskih stavb, 91 prodajaln s pirotehničnimi sredstvi, dve gasilski enoti zaradi zdravniških pregledov in 12 gasilskih enot zaradi osebne varovalne opreme. Opravili smo tudi 154 nadzorov med gradnjo objektov ter 306 nadzorov zaradi prijav, med katerimi so tudi nadzori na področju dimnikarske dejavnosti. Na področju varstva pred utopitvami je bilo opravljenih 125 inšpekcijskih nadzorov na bazenskih in naravnih kopališčih, 31 nadzorov pri izposojevalcih opreme ter 43 pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom. Na področju zaščite in reševanja je bilo opravljenih 25 nadzorov v občinah, 22 nadzorov pri zavezancih SEVESO, 15 v enotah in službah zaščite, reševanja in pomoči, ki jih organizira država ter 18 v šolah in drugih javnih zavodih. Opravljenih je bilo tudi devet nadzorov na področju varstva pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (NUS). Opravljenih je bilo še 1032 pregledov pri drugih subjektih ali pa so bili opravljeni ponovni inšpekcijski nadzori.

Na področju varstva pred požarom v naravnem okolju je inšpektorat leta 2016 opravljal predvsem naloge prekrškovnega organa, poostrenih nadzorov ni bilo, ker v vsem letu ni bilo razglasa o povečani požarni ogroženosti.

Inšpektorat je v skupnih akcijah inšpekcijskih nadzorov sodeloval tudi z drugimi nadzornimi službami. Inšpektorji so sodelovali v dnevni in nočni nadzori gostinskih, nastanitvenih in prireditvenih objektov ter v nadzorih področja varstva pred utopitvami, predvsem na naravnih morskimi kopališčih in pri spuščanju po rekah. Sodelovali smo tudi pri usklajenih nadzorih osebne varovalne opreme.

Tudi lani so inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav spremljali ter ocenjevali vaje državnega in regijskega pomena na področju zaščite in reševanja.

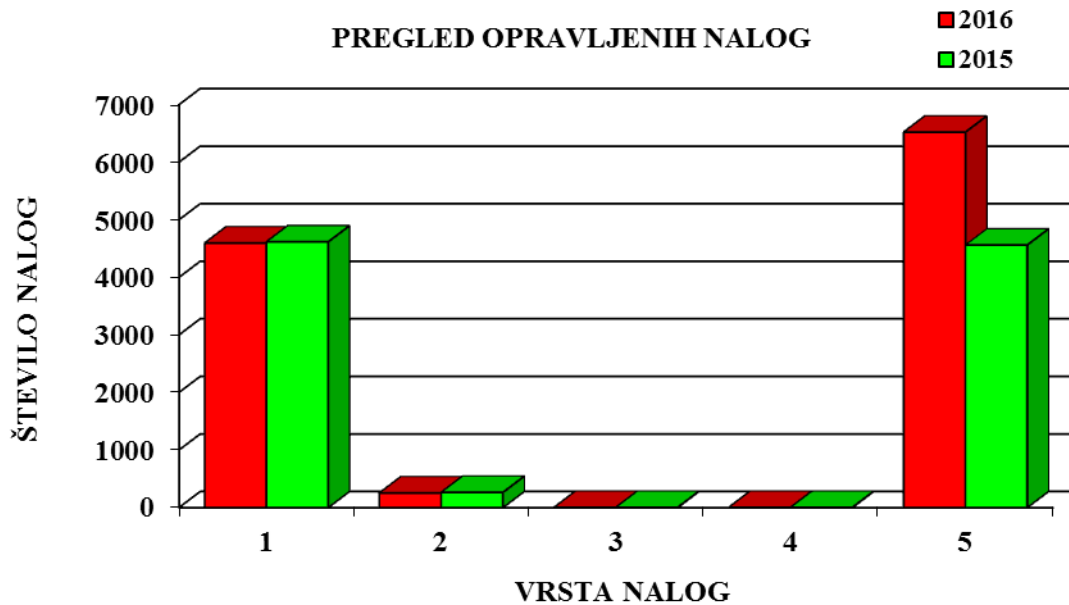

Legenda:

- | | |
|--|---|
| 1. inšpekcijski nadzori | 4. sodelovanje na intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči |
| 2. ureditvene odločbe | 5. prekrškovne naloge |
| 3. sodelovanje v komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov | |

3 POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

3.1 Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, zunajbolnišnične zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti ter v nastanitvenih ustanovah za bolniško nego, za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, za oskrbo starejših in invalidnih oseb ter v drugih nastanitvenih objektih za socialno varstvo (v nadaljevanju objekti za zdravstvo in socialno varstvo). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so delno prikazane na grafu 1.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 127 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 123 (96,8 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v štirih (3,2 %) ga nimajo;
- v 105 (82,7 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 20 (15,7 %) je vsebina pomanjkljiva, v dveh (1,6 %) ga nimajo;
- v 110 (88,0 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (1,6%) jih ne, v 13 (10,4 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 101 objektu za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 92 (91,1 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v sedmih (6,9 %) pomanjkljivo, v dveh (2,0 %) ju nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 79 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 64 (81,0 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v 11 (13,9 %) pomanjkljivo, v štirih (5,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 120 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 110 (91,7 %) primerih, v desetih (8,3 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 112 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 99 (88,4 %) primerih, v sedmih (6,2 %) primerih pomanjkljivo, v šestih (5,4 %) jih niso.

Pri 19 nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v enem (5,3 %) primeru osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, kar v 18 (94,7 %) primerih pa ne.


Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 85 objektih za zdravstvo in socialno

varstvo. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 74 (87,1 %) primerih, v štirih (4,7 %) je pomanjkljivo, v sedmih (8,2 %) pa ga nimajo.

V 127 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 112 (88,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (1,6%) ne, v 13 (10,2 %) pa le delno;
- v 117 (92,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v desetih (7,9 %) le delno;
- v 116 (91,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (4,7%) ne, v petih (4,0 %) pa pomanjkljivo;
- v 126 (99,2 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,8 %) je bil pregled pomanjkljiv;
- v 94 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 86 (91,5 %) objektih redno vzdrževano, v šestih (6,4 %) pomanjkljivo, v dveh (2,1 %) pa ni bilo vzdrževano;
- v 94 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 65 (69,2 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 29 (30,8 %) pa ne;
- v 70 (74,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (7,4 %) niso, v 17 (18,1 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 1

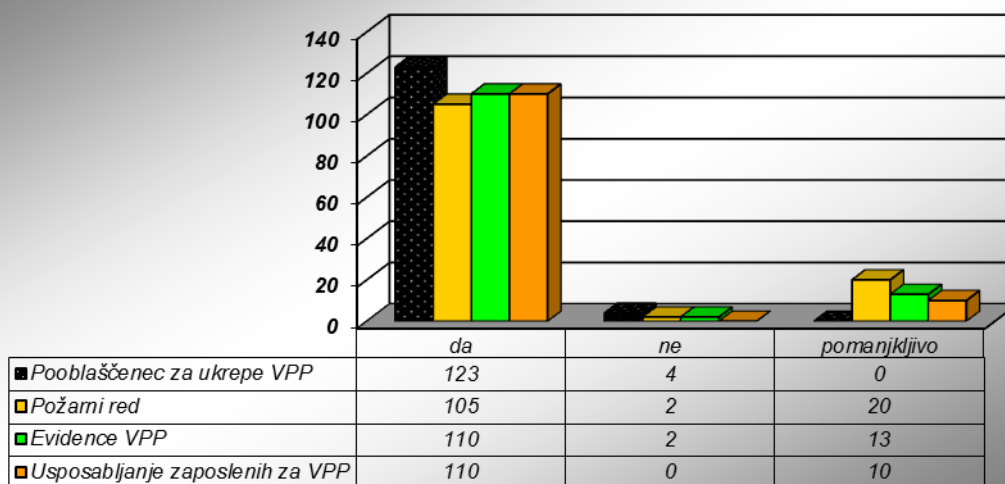

3.2 Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih za proizvodnjo živil, tekstilij in kovin, v objektih obdelave in predelave lesa, izdelkov iz lesa, plute, slame ter proizvodnje pohištva, v objektih za proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov (v nadaljevanju objekti predelovalne dejavnosti). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so delno prikazane na grafu 2.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 286 objektih predelovalne dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 235 (82,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 51 (17,7 %) ga nimajo;
- v 211 (73,8 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 61 (21,3 %) je vsebina pomanjkljiva, v 14 (4,9 %) ga nimajo;
- v 225 (78,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 18 (6,3 %) jih ne in v 43 (15,0 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 143 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 117 (81,8 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v 16 (11,2%) pomanjkljivo, v desetih (7,0 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 124 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 101 (81,4 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v devetih (7,3%) pomanjkljivo, v 14 (11,3 %) jih nimajo.

Na 20 objektih predelovalne dejavnosti, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v 15 (75,0 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, v petih (25,0 %) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 272 objektih predelovalne dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 226 (83,1 %) primerih, v 13 (4,8 %) ga nimajo, v 33 (12,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 272 objektih predelovalne dejavnosti ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 228 (83,8 %) primerih, v 44 (16,2 %) jih niso.


Pri 20 nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 11 (55,0 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v devetih (45,0 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 127 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 95 (74,8 %) primerih, v 28 (22,0 %) ni, v štirih (3,2%) primerih je pomanjkljivo.

V 286 objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 266 (93,0 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (0,7%) ne, v 18 (6,3 %) le delno;
- v 270 (94,4 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v osmih (2,8 %) ne, v osmih (2,8 %) le delno;
- v 262 (91,6 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v sedmih (2,5 %) ne, v 17 (5,9 %) pa pomanjkljivo;
- v 270 (99,6 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,4 %) pa pomanjkljivo;

- v 145 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 132 (91,3 %) primerih redno vzdrževano, v petih (3,2 %) ni, v osmih (5,5 %) je pomanjkljivo;
- v 183 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 109 (59,4 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 75 (40,6 %) ne;
- v 143 (78,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 14 (7,6%) niso, v 26 (14,0 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

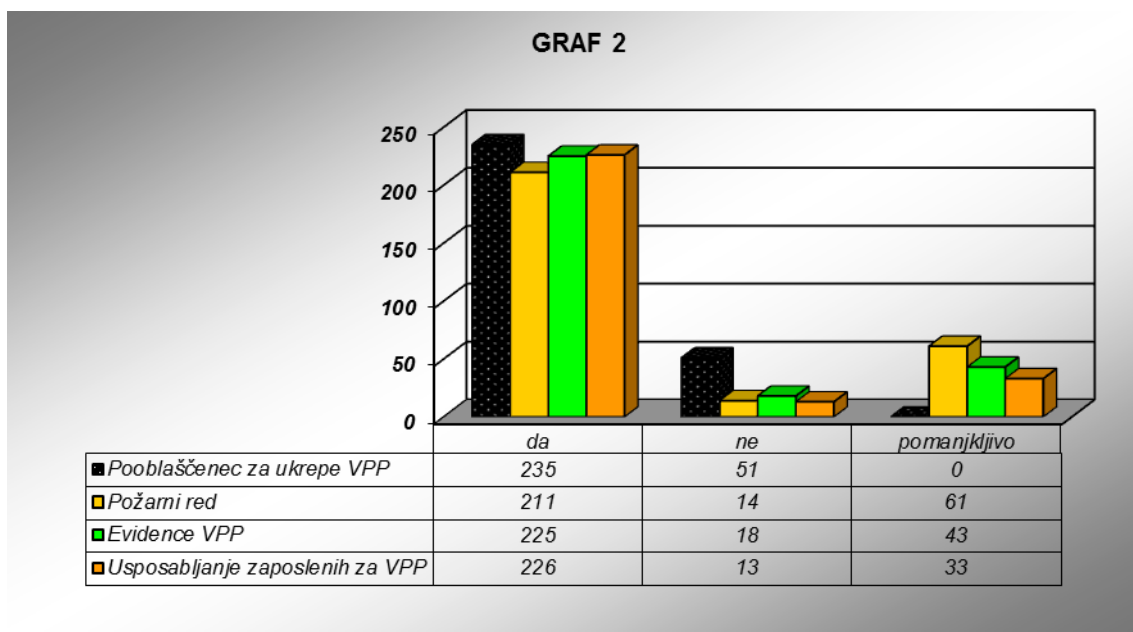

3.3 Inšpekcijski nadzor v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih, v katerih se opravlja dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so delno prikazane tudi na grafu 3.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 27 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 23 (85,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v štirih (14,8 %) ga nimajo;
- v 20 (74,1 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v sedmih (25,9 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 24 (88,9 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v treh (11,1 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovitve so:

- v 12 (70,6 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v štirih (23,5%) pomanjkljivo, v enem (5,9 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovitve so:

- v 14 (82,4 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v treh (17,6 %) pomanjkljivo.

Na 17 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v 14 (82,4 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, v treh (17,6 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 16 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 14 (87,5 %) primerih, v dveh (12,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 16 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 14 (87,5 %) primerih, v dveh (12,5 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 14 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovili so, da je v vseh 14 (100 %) primerih skladno s predpisi.

V 18 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 18 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v vseh 18 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 18 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v 16 (88,9 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (11,1 %) pa pomanjkljivo;
- v sedmih objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v petih (71,4 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (28,6 %) je pomanjkljivo;
- v 14 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v vseh 14 (100%) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju in tudi v vseh so sistemi redno vzdrževani.

GRAF 3

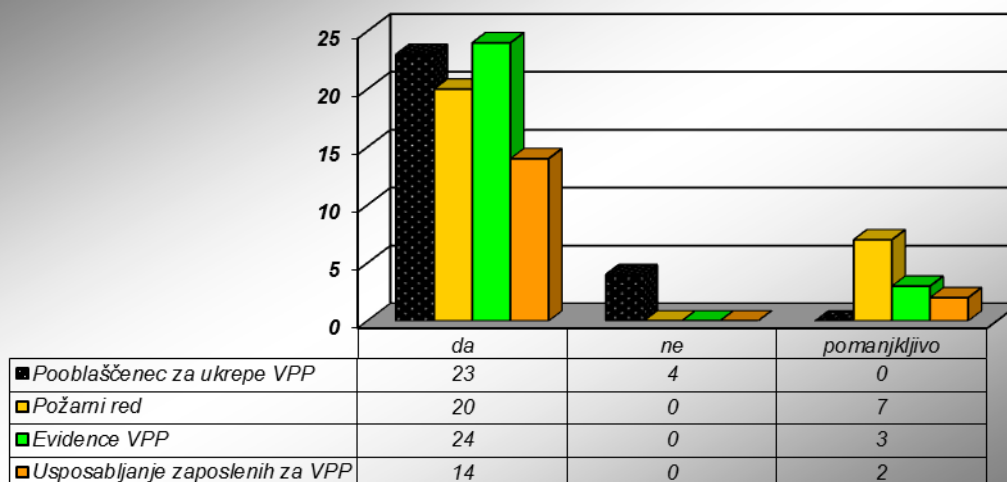

3.4 Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil inšpekcijske nadzore v objektih, v katerih se opravljajo dejavnosti zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, zbiranja in odvažanja odpadkov ter ravnanja z njimi (v nadaljevanju objekti za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki so delno prikazane tudi na grafu 4.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 12 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki oziroma iz zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 12 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v desetih (83,3 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v dveh (16,7 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v desetih (83,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (16,7 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v osmih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovitve so:

- v sedmih (87,5 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v enem (12,5 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v osmih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovitve so:

- v šestih (75,0 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v dveh (25,0%) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 11 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v desetih (90,9%) primerih, v enem (9,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 11 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v desetih (90,9 %) primerih, v enem (9,1 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v treh objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v dveh (66,7 %) primerih, v enem (33,3 %) pa pomanjkljivo.

V 12 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 12 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v vseh 12 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 12 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 12 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v šestih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh šestih (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v devetih objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v štirih (44,5%) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v dveh (22,2 %) ne, v treh (33,3 %) le delno;
- v petih (55,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v štirih (44,5 %) pa le delno.

GRAF 4

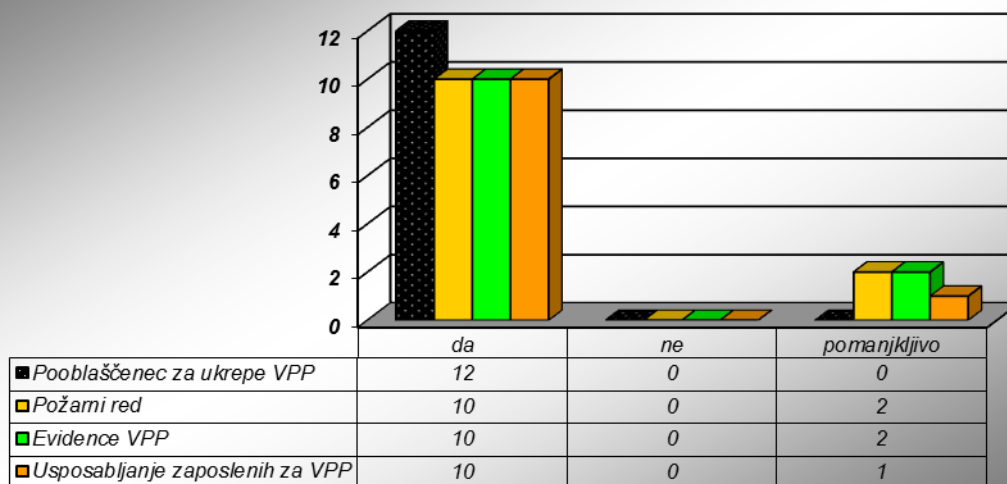

3.5 Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v trgovinah na drobno, v nespecializiranih prodajalnah ter v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, drugo gospodinjsko opremo, izdelki za kulturo, šport in zabavo ter z drugimi izdelki (v nadaljevanju objekti za trgovino).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za trgovino so delno prikazane na grafu 5.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 572 objektih za trgovino in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 514 (89,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 58 (10,1 %) ga nimajo;
- v 453 (79,2 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 101 (17,6 %) je vsebina pomanjkljiva, v 18 (3,2 %) ga nimajo;
- v 472 (82,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 30 (5,2 %) jih ne in v 70 (12,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 296 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 240 (81,1 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v 36 (12,1%) pomanjkljivo, v 20 (6,8 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 216 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 156 (72,2 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v 23 (10,7 %) pomanjkljivo, v 37 (17,1 %) jih nimajo.

Na sedmih objektih za trgovino, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- pri vseh sedmih (100 %) so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 572 objektih za trgovino in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 463 (80,9 %) primerih, v 27 (4,7 %) ga nimajo, v 82 (14,4 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 517 objektih za trgovino in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 416 (80,5 %) primerih, v 101 (19,5 %) jih niso.


Pri 63 nadzorih v objektih za trgovino so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 19 (30,2 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v 44 (69,8 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 296 objektih za trgovino. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 239 (80,7 %) primerih, v 57 (19,3 %) pa ne.

V 572 objektih za trgovino so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 527 (92,1 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v sedmih (1,2%) ne, v 38 (6,7 %) le delno;
- v 554 (96,8 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v devetih (1,6 %) ne, v devetih (1,6 %) le delno;
- v 497 (86,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 12 (2,1 %) ne, v 63 (11,0 %) pa pomanjkljivo;
- v 554 (96,8 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v 13 (2,3 %) ne, v petih (0,9 %) pomanjkljivo;
- v 261 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 228 (87,4 %) objektih redno vzdrževano, v 21 (8,0 %) ni, v 12 (4,6 %) je pomanjkljivo;
- v 415 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 268 (64,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 147 (35,4 %) pa ne;
- v 320 (77,1 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 22 (5,3%) niso, v 73 (17,6 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 5

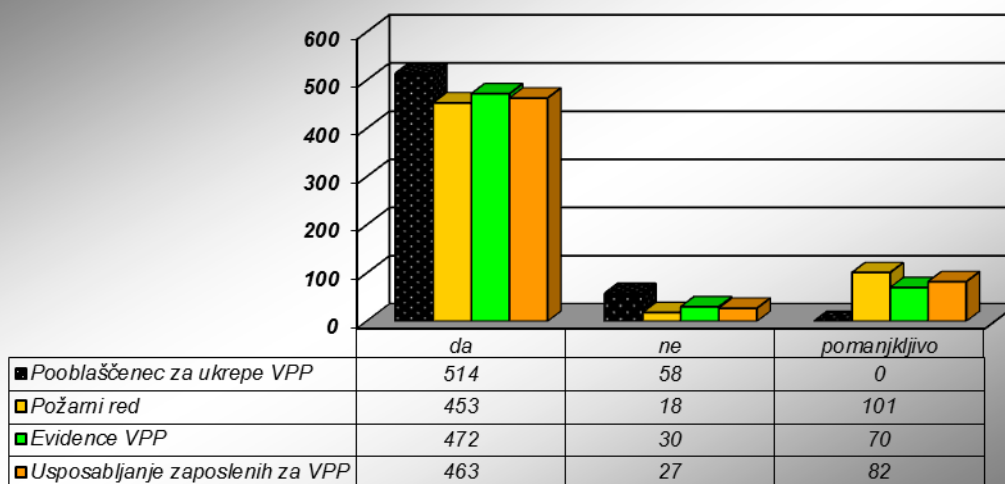

3.5.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA POSTAJAH ZA OSKRBO CESTNIH MOTORNIH VOZIL Z GORIVOM

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore na postajah za oskrbo cestnih motornih vozil z gorivom (v nadaljnjem besedilu bencinski servisi).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih na bencinskih servisih so delno prikazane na grafu 6.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov na 87 bencinskih servisih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 86 (98,8 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (1,2 %) ga nimajo;
- v 82 (94,3 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v petih (5,7 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 86 (98,8 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (1,2 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 82 bencinskih servisih. Ugotovitve so:

- v 81 (98,8 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v enem (1,2%) pa pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 82 bencinskih servisih. Ugotovitve so:

- v 75 (91,5 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v petih (6,1 %) pomanjkljivo, v dveh (17,1 %) načrtov nimajo.

Na šestih bencinskih servisih, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v vseh šestih (100 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 87 bencinskih servisih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 86 (98,8 %) primerih, v enem (1,2 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 80 bencinskih servisih in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh 80 (100 %) primerih.


Pri 66 nadzorih na bencinskih servisih so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh 66 (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 78 bencinskih servisih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 75 (96,2 %) primerih, v treh (3,8 %) pa ne.

Na 87 bencinskih servisih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 81 (93,1 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v šestih (6,9 %) le delno;
- v 80 (92,0 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v sedmih (8,0 %) le delno;
- v 86 (98,8 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (1,2%) ne;
- v 83 (95,4 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v štirih (4,6 %) ne;
- v 26 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 25 (96,1 %) objektih redno vzdrževano, v enem (3,9 %) ni;

- v 78 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 75 (96,1 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v treh (3,9 %) pa ne;
- v 75 (96,1 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (3,9%) pa niso.

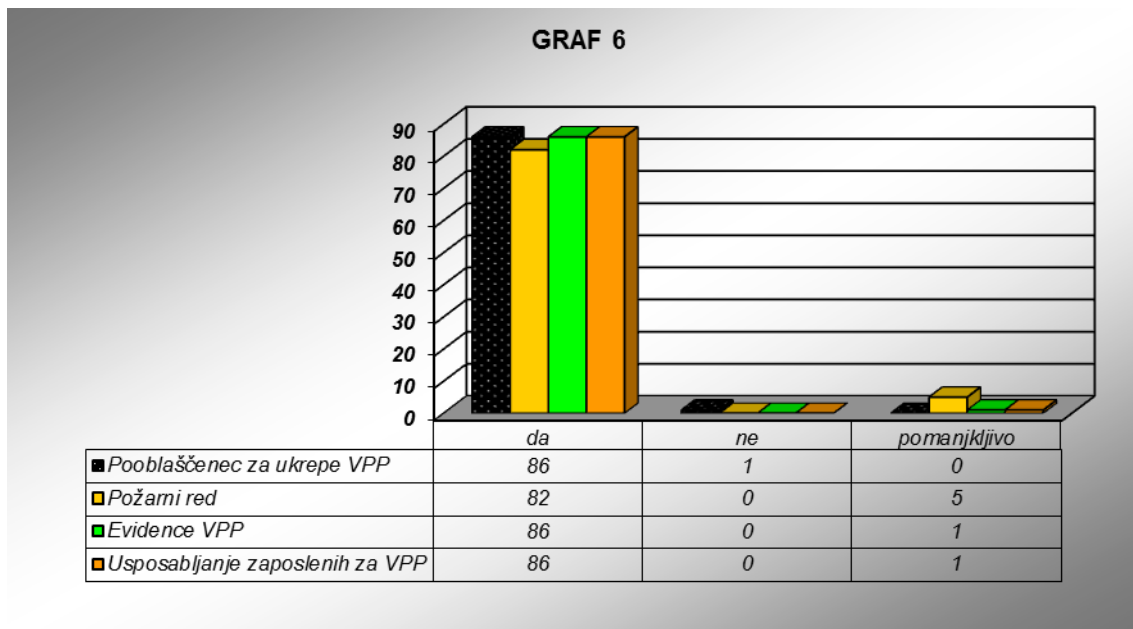

3.5.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VEČJIH KOMPLEKSIH IN NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH MED PRAZNIČNIMI NAKUPI


Med različnimi prazniki je obisk trgovskih oziroma nakupovalnih središč zelo povečan, zato inšpektorat vsako leto v njih opravlja poostren nadzor, pri čemer je v ospredju prehodnost evakuacijskih poti, dostopov in izhodov.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 7.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 220 objektih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 188 (85,4 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 11 (5,0 %) ne, v 21 (9,6 %) le delno;
- v 216 (98,2 %) primerih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (1,8%) pomanjkljivo;
- v 216 (98,2 %) objektih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v štirih (1,8 %) pa ne;
- usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, je bilo skladno s predpisi v 206 (93,7 %) primerih, v osmih (3,6%) ne, v šestih (2,7 %) pa pomanjkljivo.

GRAF 7

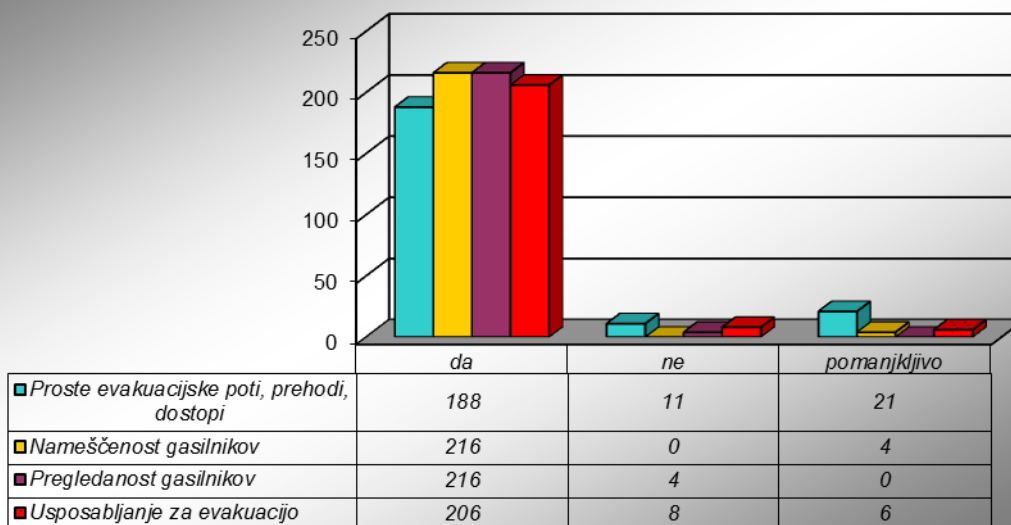

3.6 Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih za promet in skladiščenje.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so delno prikazane na grafu 8.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 68 objektih za promet in skladiščenje ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 68 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 66 (97,1 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v dveh (2,9 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 67 (98,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (1,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 13 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v 12 (92,3 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v enem (7,7%) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v devetih (75,0 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v enem (8,3 %) pomanjkljivo, v dveh (16,7 %) ju nimajo.

Na sedmih objektih za promet in skladiščenje, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v enem (14,3 %) primeru je bil požarni načrt dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilski enoti, kar v šestih (85,7 %) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 64 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 63 (98,4 %) primerih, v enem (1,6 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 64 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh 64 (100 %) primerih.


Pri osmih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v treh (37,5 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v petih (62,5 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v sedmih (53,8 %) primerih, v šestih (46,2 %) pa ne.

V 68 objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 66 (97,1 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (2,9 %) le delno;
- v vseh 68 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 60 (88,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (1,5%) primeru ne, v sedmih (10,3 %) pomanjkljivo;
- v vseh 68 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 33 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 30 (90,9 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (6,1 %) ni, v enem (3,0 %) pomanjkljivo;
- v 26 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 22 (84,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v štirih (15,4 %) pa ne;
- v 24 (92,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (7,7%) pa niso.

GRAF 8

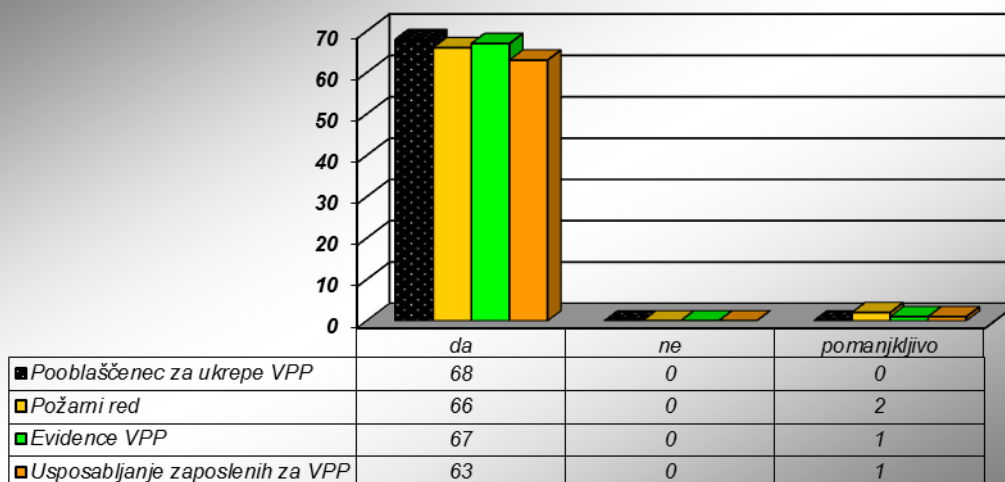

3.7 Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil 428 rednih inšpekcijskih nadzorov v gostinskih objektih, od tega 134 v hotelih in podobnih objektih nastanitvenih dejavnosti, v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje, v objektih avtokampov in taborov, v objektih študentskih in dijaških domov (v nadaljevanju objekti gostinske nastanitvene dejavnosti) ter 294 v objektih strežbe jedi in pijač.

3.7.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH GOSTINSKE NASTANITVENE DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so delno prikazane na grafu 9.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 134 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 113 (84,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 21 (15,7 %) ga nimajo;
- v 92 (68,7 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 36 (26,9 %) je vsebina pomanjkljiva, v šestih (4,5 %) ga nimajo;
- v 114 (85,1 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v šestih (4,5 %) jih ne in v 14 (10,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 134 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 98 (73,1 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v 25 (18,7%) pomanjkljivo, v 11 (8,2 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 88 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 70 (79,6 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v enem (1,1 %) pomanjkljivo, v 17 (19,3 %) jih nimajo.

Na treh objektih gostinske nastanitvene dejavnosti, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v enem (33,3 %) primeru je bil požarni načrt dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilski enoti, v dveh (66,7 %) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 134 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 111 (82,8 %) primerih, v osmih (6,0 %) ga nimajo, v 15 (11,2 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 134 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 100 (74,6 %) primerih, v 12 (9,0 %) jih niso, v 22 (16,4 %) primerih pa pomanjkljivo.


Pri petih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v treh (60,0 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v dveh (40,0 %) primerih ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 82 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 67 (81,7 %) primerih, v 15 (18,3 %) pa ne.

V 134 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 119 (88,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (1,5%) ne, v 13 (9,7 %) le delno;
- v 127 (94,8 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v sedmih (5,2 %) le delno;
- v 108 (80,6 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (1,5%) ne, v 24 (17,9 %) pomanjkljivo;
- v 132 (98,5 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (1,5 %) ne;
- v 58 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 52 (89,6 %) redno vzdrževano, v treh (5,2 %) ni, v treh (5,2 %) je pomanjkljivo;
- v 99 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 59 (59,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 40 (40,4 %) pa ne;
- v 78 (78,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 15 (15,1%) niso, v šestih (6,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 9

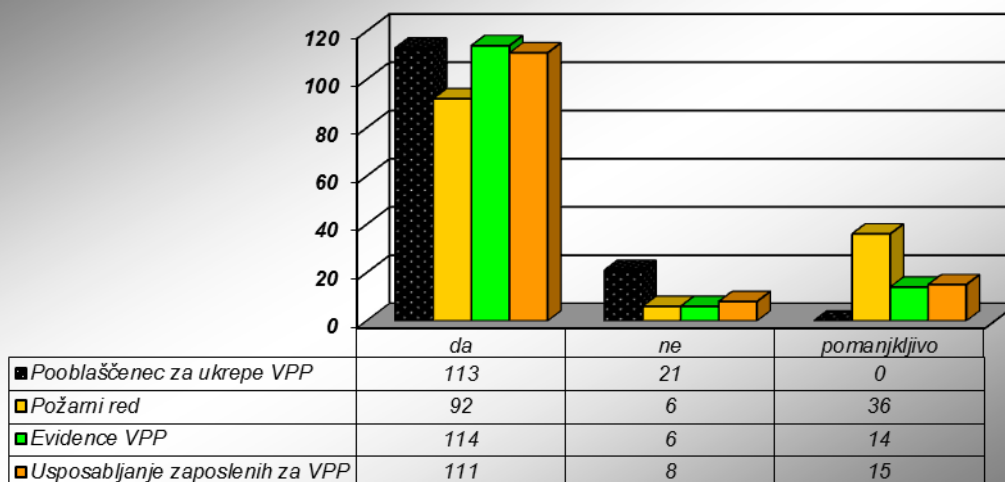

3.7.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI STREŽBE JEDI IN PIJAČ

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so delno prikazane na grafu 10.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 294 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 232 (78,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 62 (21,1 %) ga nimajo;
- v 211 (71,8 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 67 (22,8 %) je vsebina pomanjkljiva, v 16 (5,4 %) ga nimajo;
- v 227 (77,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 28 (9,5 %) jih ne vodijo, v 39 (13,3 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 107 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 78 (72,9 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v 15 (14,0%) pomanjkljivo, v 14 (13,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 70 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 47 (67,1 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v 13 (18,6 %) pomanjkljivo, v desetih (14,3 %) jih nimajo.

Na treh objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- požarni načrt je bil v vseh treh (100 %) primerih dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 294 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 234 (79,6 %) primerih, v 16 (5,4 %) ga nimajo, v 44 (15,0 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 294 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 204 (69,4 %) primerih, v 45 (15,3 %) jih niso, v 45 (15,3 %) pa pomanjkljivo.


Pri 12 nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v treh (25,0 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v devetih (75,0 %) primerih ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 89 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 56 (62,9 %) primerih, v štirih (4,5 %) ga nimajo, v 29 (32,6 %) pa je pomanjkljivo.

V 294 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 261 (88,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 11 (3,7 %) ne, v 22 (7,5 %) le delno;
- v vseh 294 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 221 (75,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v devetih (3,0 %) ne, v 64 (21,8 %) pa pomanjkljivo;
- v 272 (92,5 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v 18 (6,1 %) ne, v štirih (1,4 %) pa pomanjkljivo;
- v 62 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 35 (56,4 %) objektih redno vzdrževano, v 23 (37,1 %) ni, v štirih (6,5 %) je pomanjkljivo;
- v 124 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 71 (56,3 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 53 (42,7 %) pa ne;
- v 35 (56,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 23 (37,1 %) niso, v štirih (6,5 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 10

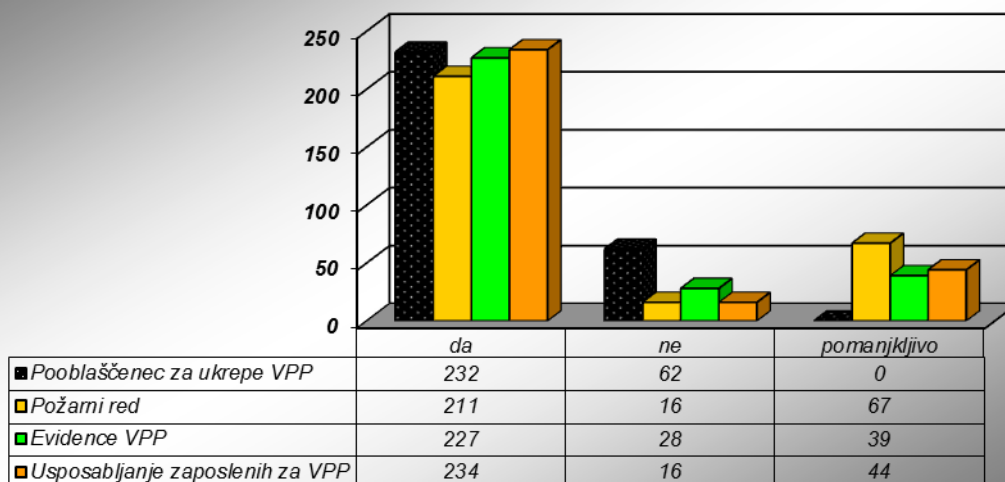

3.8 Inšpekcijski nadzor v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti so delno prikazane na grafu 11.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 26 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 25 (96,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (3,8 %) ga nimajo;
- v 21 (80,8 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v petih (19,2 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 20 (76,9 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (3,9 %) jih ne, v petih (19,2 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ugotovitve so:

- v devetih (75,0 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v treh (25,0 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 11 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ugotovitve so:

- v osmih (72,7 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v dveh (18,2%) pomanjkljivo, v enem (9,1 %) ga nimajo.

Na dveh objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki sta bila predmet inšpekcijskega nadzora, sta bili nameščeni sončni elektrarni. Ugotovitve so:

- v enem (50,0 %) primeru je bil požarni načrt dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilski enoti, v enem (50,0 %) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 23 (88,5 %) primerih, v enem (3,8 %) ga nimajo, v dveh (7,7 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 20 (77,0 %) primerih, v treh (11,5 %) jih niso, v treh (11,5 %) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ugotovili so, da je v vseh 12 (100 %) primerih skladno s predpisi.

V 26 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 22 (84,6 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v štirih (15,4 %) le delno;
- v 24 (92,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (7,7 %) ne;
- v 22 (84,6 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (3,9%) ne, v treh (11,5 %) pomanjkljivo;
- v 25 (96,1 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (3,9 %) pomanjkljivo;
- v 17 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 15 (88,2 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (11,8 %) pa pomanjkljivo;
- v 22 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 14 (63,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v osmih (36,4 %) pa ne;
- v 20 (90,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (9,1%) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 11

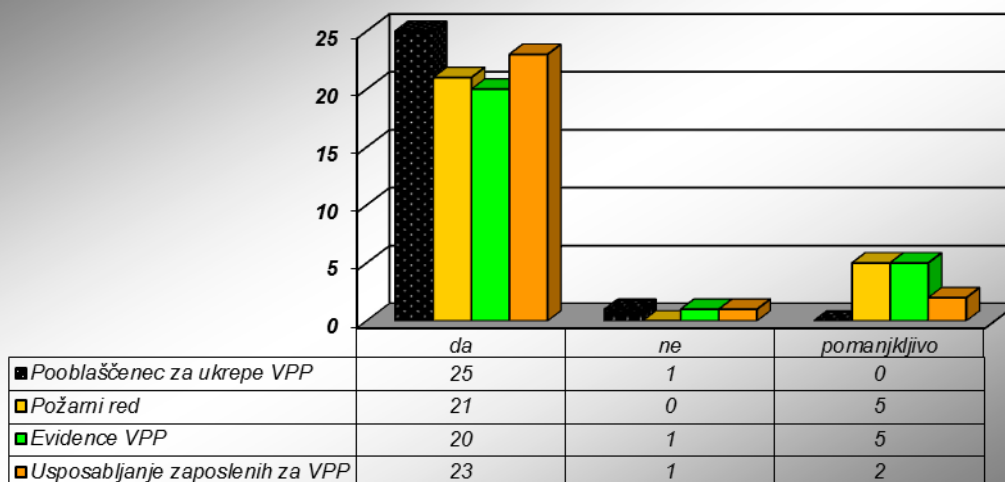

3.9 Inšpekcijski nadzor v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih finančnih storitev in objektih dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov (v nadaljevanju objekti finančne in zavarovalniške dejavnosti).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so delno prikazane na grafu 12.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 73 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 69 (94,5 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v štirih (5,5 %) ga nimajo;
- v 66 (90,4 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v štirih (5,5 %) primerih je vsebina pomanjkljiva, v treh (4,1 %) ga nimajo;
- v 67 (91,8 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (6,8 %) jih ne in v enem (1,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 41 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 40 (97,6 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v enem (2,4%) načrta nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 30 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 28 (93,3 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v dveh (6,7 %) pomanjkljivo.

Na štirih objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v vseh štirih (100 %) primerih požarni načrti niso bili dopolnjeni skladno s predpisi.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 73 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 62 (84,9 %) primerih, v treh (4,1 %) ga nimajo, v osmih (11,0 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 73 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 68 (93,2 %) primerih, v treh (4,1 %) jih niso, v dveh (2,7 %) primerih pa pomanjkljivo.


Pri sedmih nadzorih v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v dveh (28,6 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v petih (71,4 %) primerih pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 33 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 28 (84,8 %) primerih, v petih (15,2 %) pa ne.

V 73 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 73 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti;
- v 72 (98,6 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (1,4 %) ne;
- v 71 (97,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (1,4%) ne, v enem (1,4 %) pomanjkljivo;
- v 71 (97,2 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (1,4 %) ne, v enem (1,4 %) pomanjkljivo;
- v 45 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 38 (84,4 %) objektih redno vzdrževano, v štirih (8,9 %) ni, v treh (6,7 %) je pomanjkljivo;
- v 61 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 51 (83,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v desetih (16,4 %) ne;
- v vseh 61 (100 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani.

GRAF 12

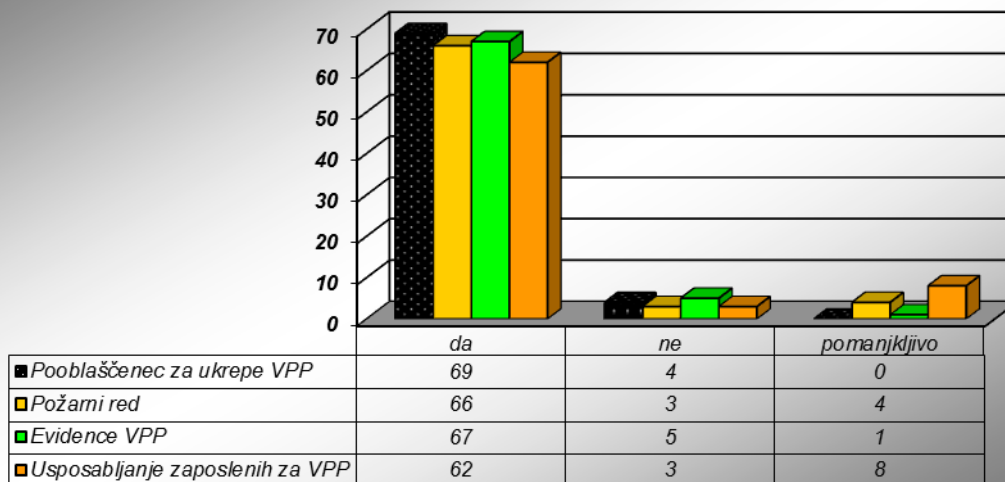

3.10 Inšpekcijski nadzor v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil inšpekcijske nadzore v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so delno prikazane na grafu 13.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 34 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 25 (73,5 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v devetih (26,5 %) ga nimajo;
- v 26 (76,5 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v treh (8,8 %) je vsebina pomanjkljiva, v petih (14,7 %) ga nimajo;
- v 27 (79,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (14,7 %) jih ne in v dveh (5,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovitve so:

- v desetih (83,4 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v enem (8,3 %) pomanjkljivo, v enem (8,3 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 11 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovitve so:

- v sedmih (63,6 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v dveh (18,2 %) pomanjkljivo, v dveh (18,2 %) načrtov nimajo.

Na štirih objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v enem (25,0 %) primeru je bil požarni načrt dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilski enoti, v treh (75,0 %) ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 31 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 27 (87,0 %) primerih, v dveh (6,5 %) ga nimajo, v dveh (6,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 27 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 19 (70,4 %) primerih, v šestih (22,2 %) jih niso, v dveh (7,4 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v sedmih objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v vseh sedmih (100%) primerih.

V 31 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 30 (96,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (3,2 %) ne;
- v vseh 31 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 28 (90,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem ne (3,2 %), v dveh (6,5 %) pa pomanjkljivo;
- v 30 (96,8 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (3,2 %) ne;
- v osmih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v sedmih (87,5 %) objektih redno vzdrževano, v enem (12,5 %) pa pomanjkljivo;
- v 20 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v desetih (50,0%) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v desetih (50,0 %) ne;
- v 15 (75,0 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (15,0%) niso, v dveh (10,0 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 13

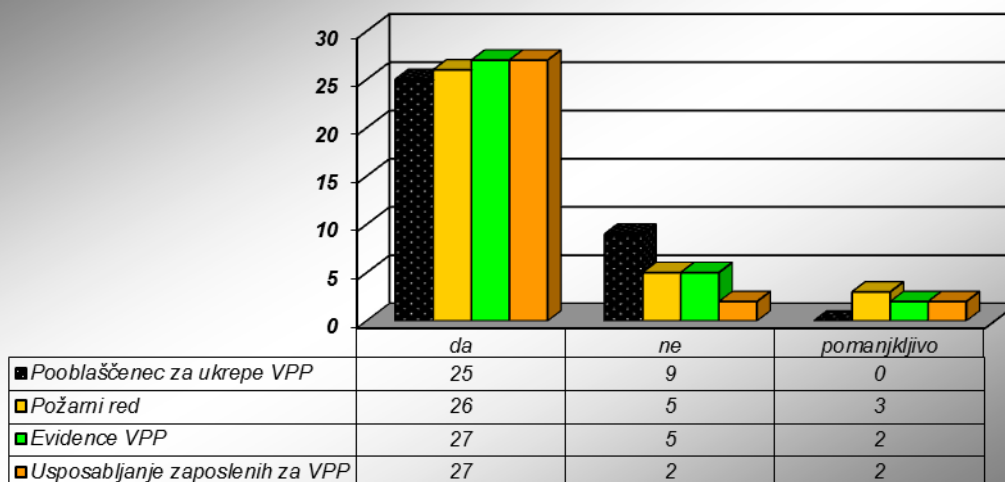

3.11 Inšpekcijski nadzor v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih dejavnosti varovanja in proizvodovanja, dejavnosti oskrbe stavb in okolice ter v objektih pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (v nadaljevanju objekti raznovrstnih poslovnih dejavnosti).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so delno prikazane na grafu 14.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 25 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 23 (92,0 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (8,0 %) ga nimajo;
- v 18 (71,4 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v šestih (23,8 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (3,2 %) ga nimajo;
- v 23 (92,0 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (4,0 %) jih ne in v enem (4,0 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 16 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 13 (81,3 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v dveh (12,5%) pomanjkljivo, v enem (6,2 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 16 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 14 (87,5 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v dveh (12,5 %) ga nimajo.

Na petih objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v dveh (40,0 %) primerih sta bila požarna načrta dopolnjena skladno s predpisi in poslana gasilskima enotama, v treh (60,0 %) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 21 (84,0 %) primerih, v štirih (16,0 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 19 (76,0 %) primerih, v enem (4,0 %) jih niso, v petih (20,0 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v osmih objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v sedmih (87,5 %) primerih, v enem (12,5%) pa ne.

V 25 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 21 (84,0 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (4,0%) ne, v treh (12,0 %) le delno;
- v 19 (76,0 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v šestih (24,0 %) le delno;
- v 22 (88,0 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (4,0%) ne, v dveh (8,0 %) pomanjkljivo;
- v 24 (96,0 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (4,0 %) ne;
- v desetih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v osmih (80,0 %) objektih redno vzdrževano, v enem (10,0 %) ni, v enem (10,0 %) je pomanjkljivo;
- v 18 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v osmih (44,4 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v desetih (55,6 %) pa ne;
- v šestih (33,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 12 (66,7 %) niso.

GRAF 14

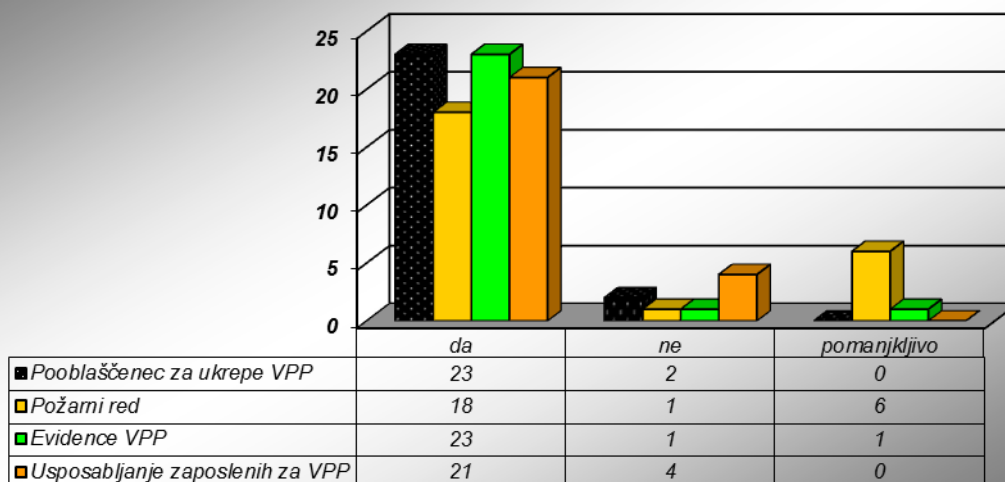

3.12 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave

Leta 2016 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore v objektih za dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (v nadaljevanju objekti za dejavnost javne uprave).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za dejavnost javne uprave so delno prikazane na grafu 15.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 44 objektih za dejavnost javne uprave in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 33 (75,0 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 11 (25,0 %) ga nimajo;
- v 29 (65,9 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 15 (34,9 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 28 (63,6 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v štirih (9,1 %) jih ne vodijo, v 12 (27,3 %) pa jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 22 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 20 (90,9 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v dveh (9,1%) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 13 (68,4 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v štirih (21,1 %) pomanjkljivo, v dveh (10,5 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 29 objektih za dejavnost javne uprave in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 22 (75,9 %) primerih, v treh (10,3 %) ga nimajo, v štirih (13,8 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 30 objektih za dejavnost javne uprave ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 25 (83,3 %) primerih, v treh (10,0 %) jih niso, v dveh (6,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 20 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 13 (65,0 %) primerih, v sedmih (35,0 %) pa ne.

V 33 objektih za dejavnost javne uprave so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 31 (93,9 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v dveh (6,1 %) le delno;
- v vseh 33 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 29 (87,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (12,1%) pomanjkljivo;
- v 32 (97,0 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (3,0 %) pomanjkljivo;
- v 18 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 17 (94,4 %) objektih redno vzdrževano, v enem (5,6 %) je pomanjkljivo;
- v 21 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v sedmih (33,3%) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v osmih (38,1 %) ne, v šestih (28,6 %) so potrdila pomanjkljiva,
- v devetih (42,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v štirih (19,0 %) niso, v osmih (38,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 15

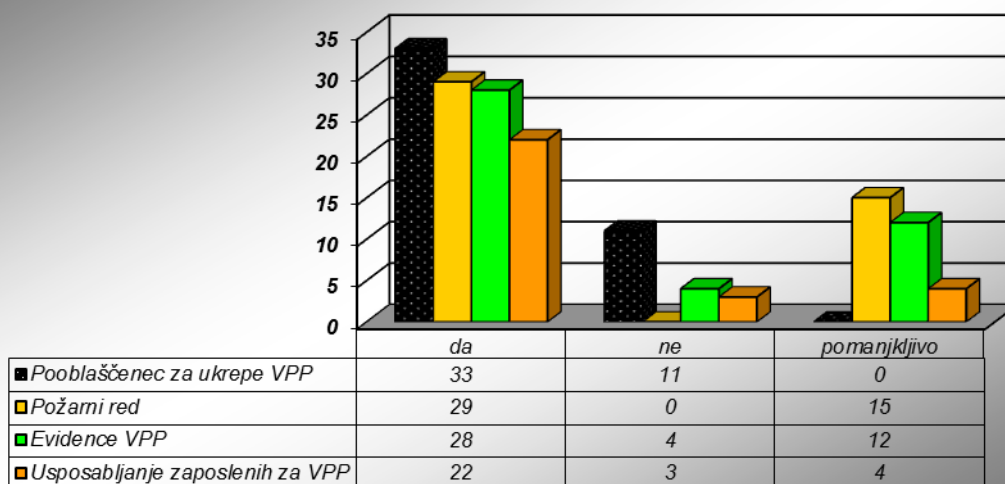

3.13 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil 301 redni inšpekcijski nadzor v objektih za predšolsko vzgojo, osnovno-, srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter druge oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V objektih za predšolsko vzgojo je bilo opravljenih 87 inšpekcijskih nadzorov, v objektih za osnovnošolsko 124, v objektih za srednješolsko 33, v objektih za posrednješolsko izobraževanje in v objektih različnih drugih šol pa 57 inšpekcijskih nadzorov.

3.13.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VRTCIH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju vrtci), v katerih je bilo pregledano celotno področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 16.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 87 vrtcih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 67 (77,0 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 20 (23,0 %) primerih ga nimajo;
- v 57 (65,5 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 30 (34,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 78 (89,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v devetih (10,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 83 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 72 (86,8 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v desetih (12,0 %) pomanjkljivo, v enem (1,2 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 48 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 39 (81,2 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v sedmih (14,6%) pomanjkljivo, v dveh (4,2 %) ju nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 76 vrtcih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 60 (78,9 %) primerih, v 16 (21,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 76 vrtcih ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 58 (76,3 %) primerih, v treh (4,0 %) jih niso, v 15 (19,7 %) pa pomanjkljivo.


Pri dveh nadzorih v vrtcih so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v enem (50,0%) primeru osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v drugem (50,0 %) primeru pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 61 vrtcih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 57 (93,5 %) primerih, v treh (4,9 %) ga nimajo, v enem (1,6 %) je pomanjkljivo.

V 87 vrtcih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 82 (94,3 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v petih (5,7 %) le delno;
- v 85 (97,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (2,3 %) ne;
- v 84 (96,6 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (3,6 %) pomanjkljivo;
- v vseh 87 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 52 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 50 (96,2 %) objektih redno vzdrževano, v enem (1,9 %) ni, v enem (1,9 %) pa pomanjkljivo;
- v 48 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 37 (77,1 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v petih (10,4 %) ne, v šestih (12,5 %) so potrdila pomanjkljiva;
- v 41 (85,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (14,6 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 16

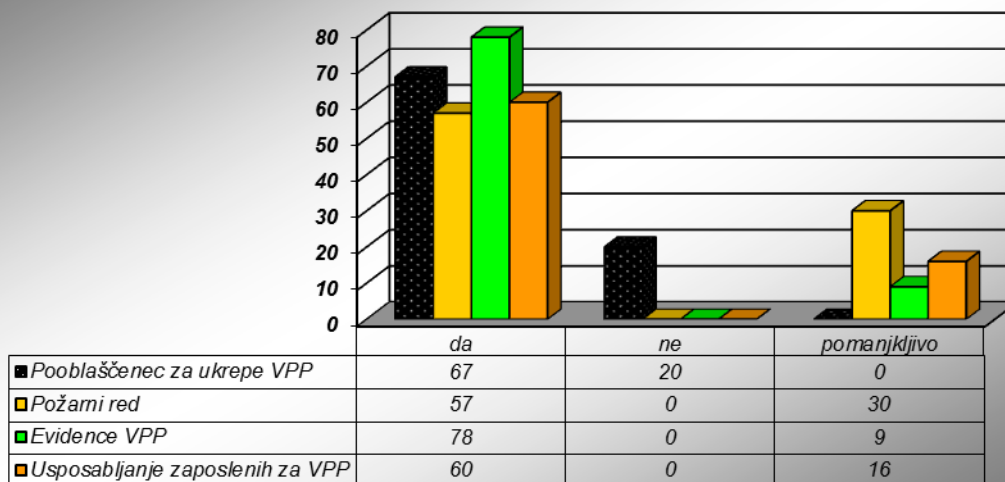

3.13.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OSNOVNIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za osnovnošolsko izobraževanje (v nadaljevanju osnovne šole), v katerih je bilo pregledano celotno področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 17.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 124 osnovnih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 109 (87,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 15 (12,1 %) ga nimajo;
- v 74 (59,7 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 49 (39,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (0,8 %) ga nimajo;
- v 97 (78,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (4,0 %) jih ne in v 22 (17,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 111 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 79 (71,2 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v 30 (27,0%) pomanjkljivo, v dveh (1,8 %) ju nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 85 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 56 (65,9 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v 26 (30,6 %) pomanjkljivo, v treh (3,5 %) jih nimajo.

Na 13 osnovnih šolah, ki so bile predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v šestih (46,2 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, v sedmih (53,8%) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 124 osnovnih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 113 (91,1 %) primerih, v 11 (8,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 111 osnovnih šolah ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 89 (80,2 %) primerih, v petih (4,5 %) jih niso, v 17 (15,3 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 89 osnovnih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 73 (82,0 %) primerih, v 11 (12,4 %) ga nimajo in v petih (5,6 %) pa je pomanjkljivo.

V 124 osnovnih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 93 (75,0 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v treh (2,4 %) ne in v 28 (22,6 %) le delno;
- v 106 (85,5 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (3,2 %) ne, v 14 (11,3 %) le delno;
- v 110 (88,7 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (2,4%) ne, v 11 (8,9 %) pomanjkljivo;
- v 123 (99,2 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,8 %) ne;
- v 92 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 82 (89,1 %) objektih redno vzdrževano, v treh (3,3 %) ni, v sedmih (7,6 %) je pomanjkljivo;
- v 90 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 62 (68,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v desetih (11,1 %) ne, v 18 (20,0 %) so potrdila pomanjkljiva;
- v 74 (82,2 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 14 (17,8%) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 17

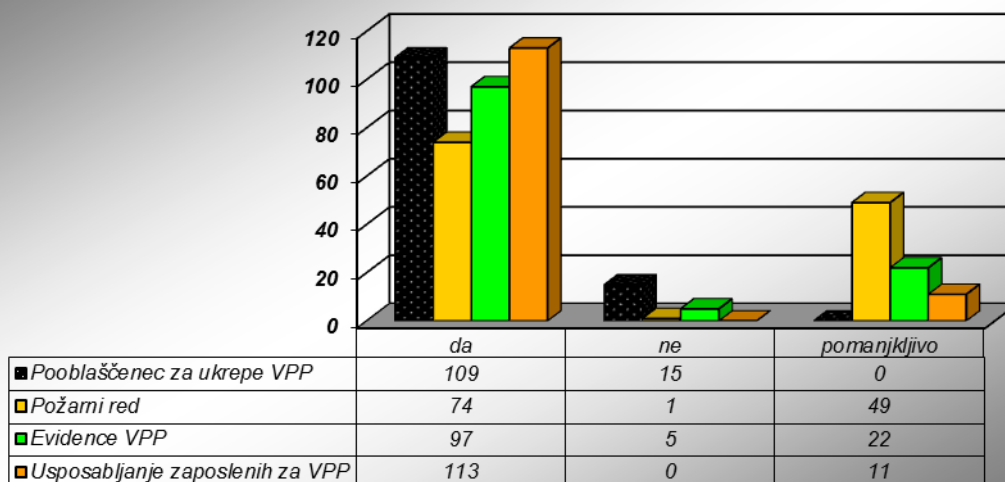

3.13.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V SREDNJIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za srednješolsko izobraževanje (v nadaljevanju srednje šole) so delno prikazane na grafu 18.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 33 srednjih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 32 (97,0 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (3,0 %) ga nimajo;
- v 28 (84,4 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v petih (15,2 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 32 (97,0 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (3,0 %) primeru jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 31 srednjih šolah. Ugotovitve so:

- v 22 (71,0 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v devetih (29,0 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 28 srednjih šolah. Ugotovitve so:

- v 23 (82,1 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v štirih (14,3 %) pomanjkljivo, v enem (3,6 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 28 srednjih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 26 (92,9 %) primerih, v dveh (7,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 31 srednjih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 28 (90,3 %) primerih, v enem (3,2 %) jih niso, v dveh (6,5 %) pomanjkljivo.


Pri petih nadzorih v srednjih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. V vseh petih (100 %) primerih so ugotovili, da osebe, določene za opravljanje požarne straže, niso usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 31 srednjih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 26 (83,9 %) primerih, v enem (3,2 %) ga nimajo in v štirih (12,9 %) je pomanjkljivo.

V 33 srednjih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 28 (84,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (3,0 %) ne, v štirih (12,2 %) le delno;
- v vseh 33 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 30 (90,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (9,1 %) pomanjkljivo;
- v 32 (97,0 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (3,0 %) ne;
- v 24 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 21 (87,5 %) objektih redno vzdrževano, v enem (4,2 %) ni, v dveh (8,3 %) pomanjkljivo;
- v 22 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 12 (54,5 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v štirih (18,2 %) ne, v šestih (27,3 %) le delno;
- v vseh 22 (100 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani.

GRAF 18

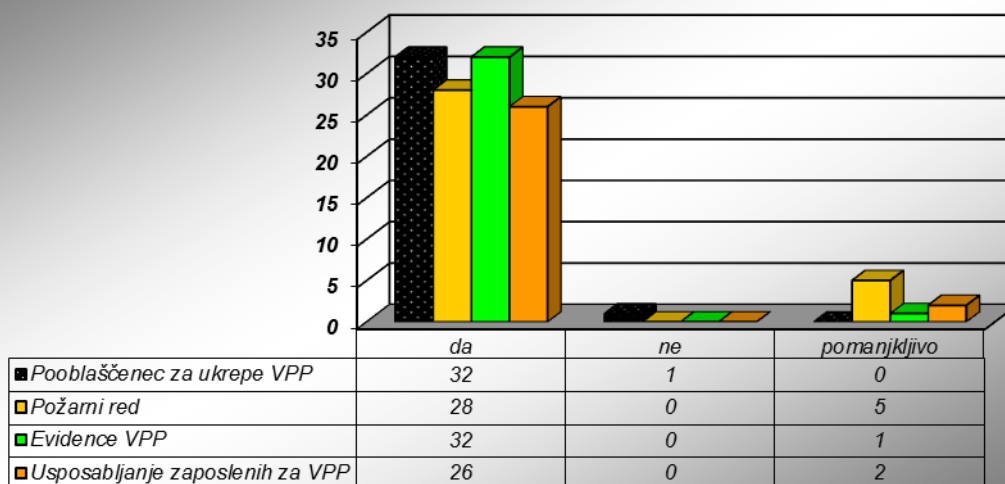

3.13.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA FAKULTETAH IN RAZLIČNIH DRUGIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za posrednješolsko izobraževanje in v objektih za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljevanju fakultete in različne druge šole) so delno prikazane na grafu 19.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov na 57 fakultetah in različnih drugih šolah ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 52 (91,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v petih (8,8 %) ga nimajo;
- v 49 (86,0 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v sedmih (12,3 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (1,8 %) ga nimajo;
- v 44 (77,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v sedmih (12,3 %) jih ne in v šestih (10,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 46 fakultetah in različnih drugih šolah. Ugotovitve so:

- v 40 (87,0 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v petih (10,9%) pomanjkljivo, v enem (2,1 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 48 fakultetah in različnih drugih šolah. Ugotovitve so:

- v 29 (60,4 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v desetih (18,8%) pomanjkljivo, v devetih (20,8 %) jih nimajo.

Na 31 fakultetah in različnih drugih šolah, ki so bile predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- le v enem (3,2 %) primeru je bil požarni načrt dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilski enoti, kar v 30 (96,8 %) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 50 fakultetah in različnih drugih šolah ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 35 (70,0 %) primerih, v dveh (4,0 %) ga nimajo, v 13 (26,0 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 44 fakultetah in različnih drugih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 27 (61,3 %) primerih, v 12 (27,3 %) jih niso, v petih (11,4 %) pa pomanjkljivo.

Pri štirih nadzorih na fakultetah in različnih drugih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh štirih (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.


Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 29 fakultetah in različnih drugih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 28 (96,6 %) primerih, v enem (3,4 %) pa ne.

Na 50 fakultetah in različnih drugih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 35 (70,0 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 14 (28,0 %) ne, v enem (2,0 %) le delno;

- v 49 (98,0 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (2,2 %) ne;
- v 48 (96,0 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (4,0%) ne;
- v vseh 50 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 35 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 32 (91,4 %) objektih redno vzdrževano, v enem (2,9 %) ni, v dveh (5,7 %) je pomanjkljivo;
- v 39 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 26 (66,7 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v devetih (23,1 %) ne, v štirih (10,2 %) le delno;
- v vseh 39 (100 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani.

GRAF 19

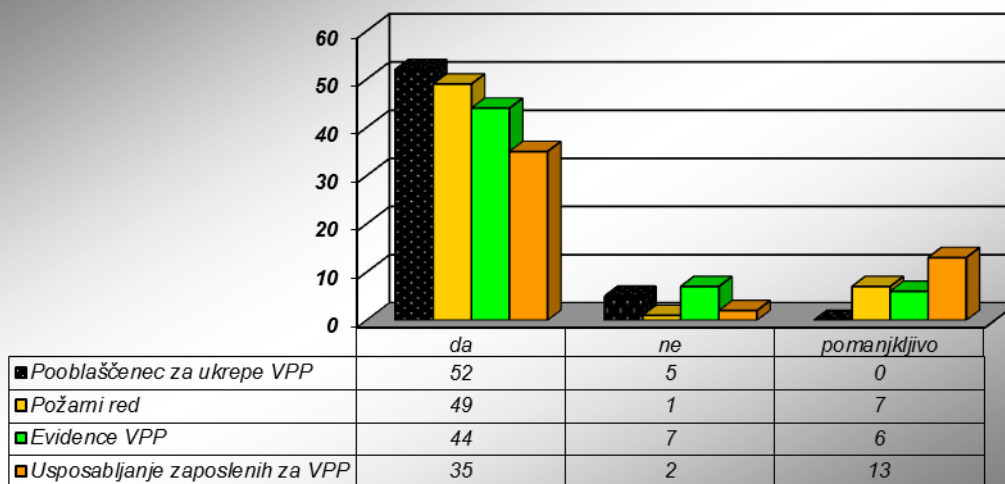

3.14 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil 144 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti. V objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti je bilo opravljenih 54 inšpekcijskih nadzorov, v objektih namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti 44, v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, pa 46 inšpekcijskih nadzorov.

3.14.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH KULTURNI IN RAZVEDRILNI DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so delno prikazane na grafu 20.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 54 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 44 (81,5 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v desetih (18,5 %) ga nimajo;

- v 32 (59,3 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 20 (37,0 %) je vsebina pomanjkljiva, v dveh (3,7 %) ga nimajo;
- v 43 (79,6 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (1,9 %) jih ne, v desetih (18,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 48 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 39 (81,2 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v osmih (16,7 %) pomanjkljivo, v enem (2,1 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 37 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 22 (59,5 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v 15 (40,5 %) pa pomanjkljivo.

Na dveh objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ki sta bila predmet inšpekcijskega nadzora, sta bili nameščeni sončni elektrarni. Ugotovitve so:

- v obeh (100 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 18 (69,2 %) primerih, v enem (3,8 %) ga nimajo, v sedmih (26,9 %) primerih pa je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 20 (76,9 %) primerih, v enem (3,8 %) jih niso, v petih (19,3 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 23 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 18 (78,3 %) primerih, v petih (21,7 %) pa ne.

V 46 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 43 (93,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v treh (6,5 %) le delno;
- v 43 (93,5 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (6,5 %) le delno;
- v 42 (91,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (8,7%) pomanjkljivo;
- v 45 (97,8 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (2,2 %) pomanjkljivo;
- v 19 objektih je vgrajeno notranje hidrantsno omrežje, ki je v 17 (89,4 %) objektih redno vzdrževano, v enem (5,3 %) ni, v enem (5,3 %) je pomanjkljivo;
- v 30 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 22 (73,4 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v štirih (13,3 %) ne, v štirih (13,3 %) le delno;
- v 23 (76,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v petih (6,7%) niso, v dveh (16,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 20

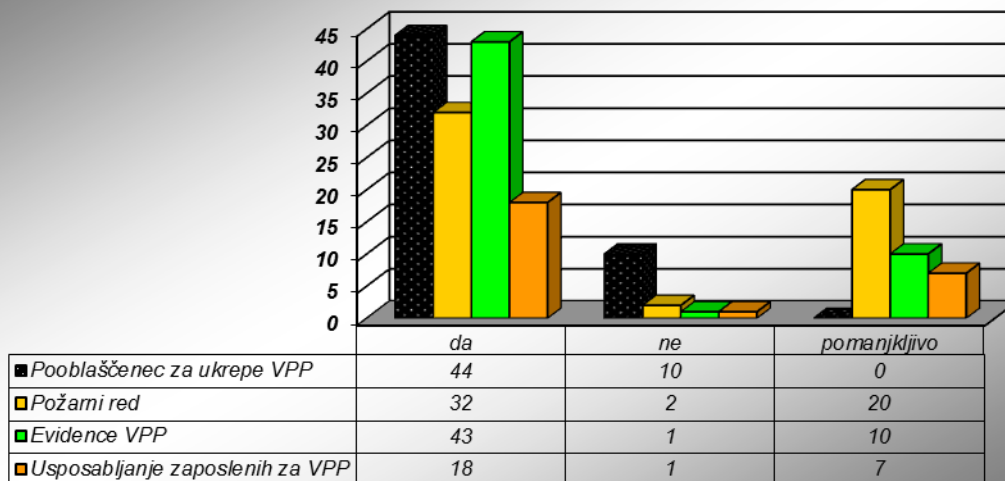

3.14.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV IN DRUGIH KULTURNIH DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti, so delno prikazane na grafu 21.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 44 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 26 (59,1 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 18 (40,9 %) ga nimajo;
- v 30 (68,2 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 14 (31,8 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 30 (68,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v šestih (13,6 %) jih ne in v osmih (18,2 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 32 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 25 (78,1 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v sedmih (21,9 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 23 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 16 (69,6 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v enem (4,3 %) pomanjkljivo, v šestih (26,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 35 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 33 (94,3 %) primerih, v dveh (5,7 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 38 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 22 (57,9 %) primerih, v šestih (15,8 %) jih niso, v desetih (26,3 %) pa pomanjkljivo.


Pri dveh nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti, so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so osebe, določene za opravljanje požarne straže v enem (50,0%) primeru usposobljene skladno s predpisi, v drugem (50,0 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 28 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v desetih (35,7 %) primerih, v 15 (53,6 %) ga nimajo, v treh (10,7 %) pa je pomanjkljivo.

V 40 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 32 (80,0 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v dveh (5,0 %) ne in v šestih (15,0 %) le delno;
- v 37 (92,5 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (7,5 %) le delno;
- v 37 (92,5 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (7,5 %) pa pomanjkljivo;
- v 37 (92,5 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (5,0 %) pomanjkljivo, v enem (2,5 %) pa ne;
- v 24 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 21 (87,5 %) objektih redno vzdrževano, v treh (12,5 %) pa pomanjkljivo;
- v 27 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v devetih (73,4%) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v desetih (13,3 %) ne, v osmih (13,3 %) le delno;
- v 18 (66,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v šestih (22,2 %) niso, v treh (11,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 21

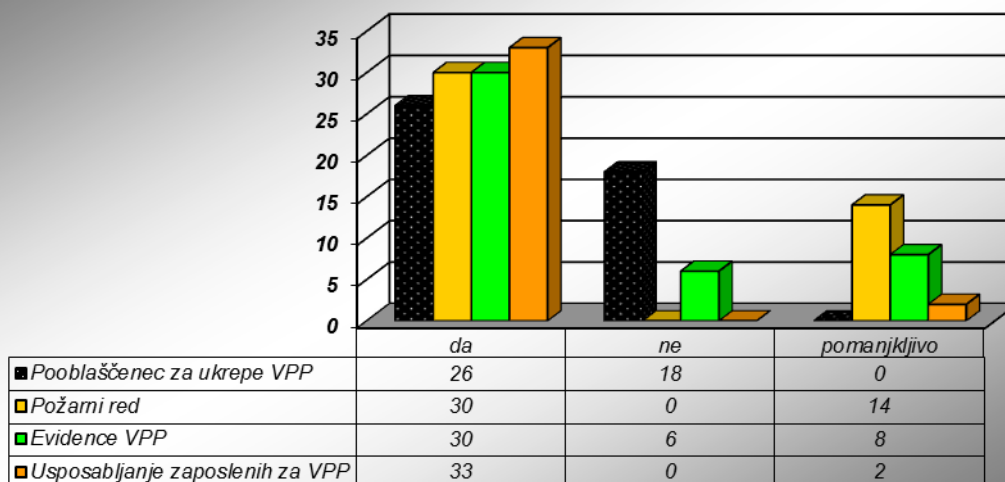

3.14.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH ŠPORTNIM IN DRUGIM DEJAVNOSTIM ZA PROSTI ČAS

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so delno prikazane na grafu 22.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 46 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 38 (82,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v osmih (17,4 %) ga nimajo;
- v 28 (60,8 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 17 (37,0 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (2,2 %) ga nimajo;
- v 34 (73,9 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (4,3 %) jih ne vodijo in v desetih (21,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 36 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 29 (80,5 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v šestih (16,7 %) pomanjkljivo, v enem (2,8 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 26 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 16 (61,6 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v devetih (34,6%) pomanjkljivo, v enem (3,8 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 35 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 28 (80,0 %) primerih, v dveh (5,7 %) ga nimajo, v petih (14,3 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 35 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 23 (65,8 %) primerih, v šestih (17,1 %) jih niso, v šestih (17,1 %) pa pomanjkljivo.


Pri treh nadzorih v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v enem (33,3%) primeru osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v dveh (66,7 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 32 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 16 (50,0 %) primerih, v 16 (50,0 %) pa ne.

V 38 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 33 (86,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v petih (13,2 %) le delno;
- v 29 (76,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (5,3 %) ne, v sedmih (18,4 %) le delno;
- v 36 (94,7 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (5,3%) pa pomanjkljivo;
- v 37 (97,4 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (2,6 %) pa ne;
- v 27 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 25 (92,6 %) objektih redno vzdrževano, v enem (3,7 %) ni, v enem (3,7 %) je pomanjkljivo;
- v 33 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 13 (39,4 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v devetih (27,3 %) ne, v 11 (33,3 %) le delno;
- v 27 (81,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v šestih (18,2 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 22

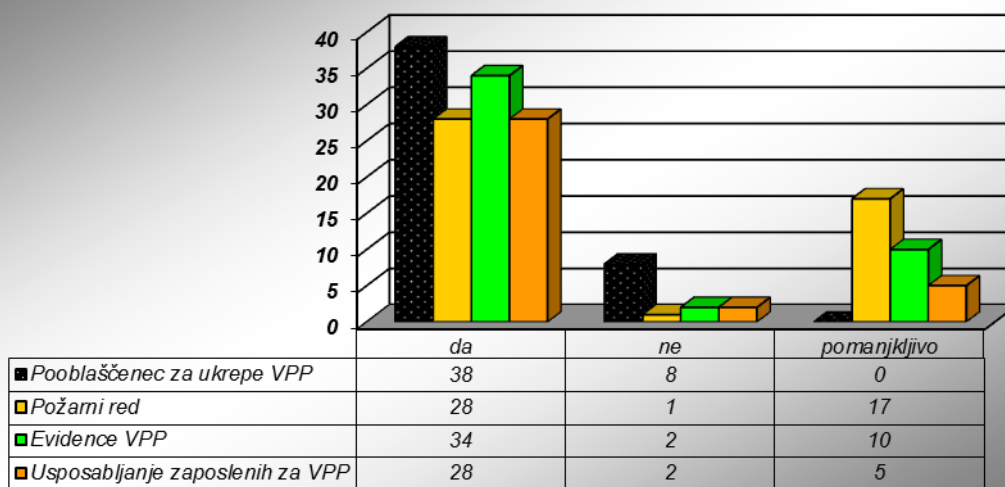

3.15 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, so delno prikazane na grafu 23.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 14 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 11 (78,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v treh (21,4 %) primerih ga nimajo;
- v desetih (71,4 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v treh (21,4 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (7,1 %) ga nimajo;
- v 12 (85,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (14,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v štirih objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v dveh (50,0 %) primerih sta bila načrta evakuacije narejena skladno s predpisi, v enem (25,0 %) primeru pomanjkljivo, v enem (25,0 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v treh objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v dveh (66,7 %) primerih je bil požarni načrt narejen skladno s predpisi, v enem (33,3%) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 11 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v devetih (81,8%) primerih, v dveh (18,2 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v šestih objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh šestih (100 %) primerih.


Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v dveh objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovili so, da ni v obeh (100 %) primerih skladno s predpisi.

V 14 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 14 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v vseh 14 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 13 (92,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (7,1%) pomanjkljivo;

- v vseh 14 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v treh objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere v enem (33,3 %) primeru niso pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v dveh (66,7 %) le delno;
- v dveh (66,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (33,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 23

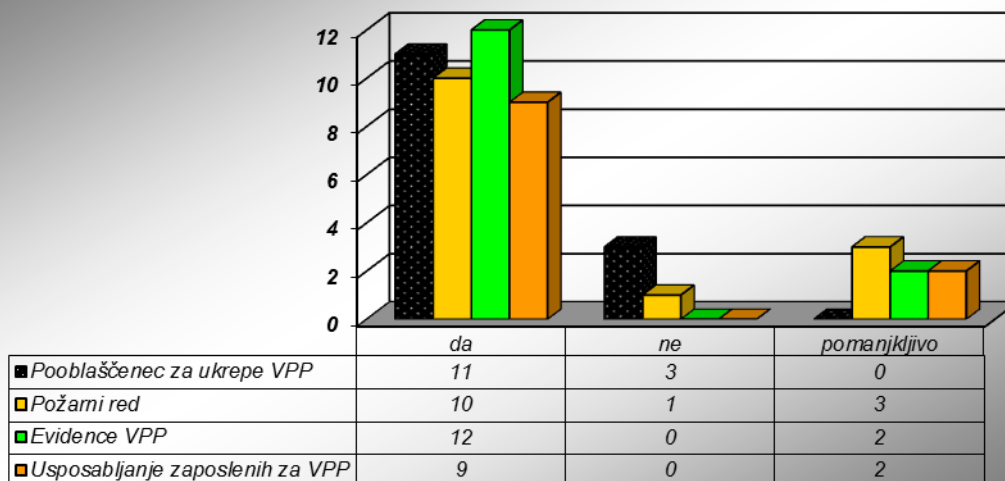

3.16 Inšpekcijski nadzor v objektih gradbene dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih gradbene dejavnosti.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gradbene dejavnosti so delno prikazane na grafu 24.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 12 objektih gradbene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v desetih (83,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (16,7 %) ga nimajo;
- v desetih (83,3 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v dveh (16,7 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 11 (91,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (8,3 %) jih ne.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v štirih objektih gradbene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v vseh štirih (100 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v štirih objektih gradbene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v treh (75,0 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v enem (25,0%) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih gradbene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v desetih (83,3%) primerih, v dveh (16,7 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih gradbene dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v devetih (75,0 %) primerih, v treh (25,0 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v štirih objektih gradbene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v dveh (50,0 %) primerih, v dveh (50,0 %) ga nimajo.

V 12 objektih gradbene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 12 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti;
- v vseh 12 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 12 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 12 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v petih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v treh (60,0 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (40,0 %) je pomanjkljivo;
- v petih objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v treh (60,0 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v dveh (40,0 %) pa ne;
- v treh (60,0 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (40,0 %) niso.

GRAF 24

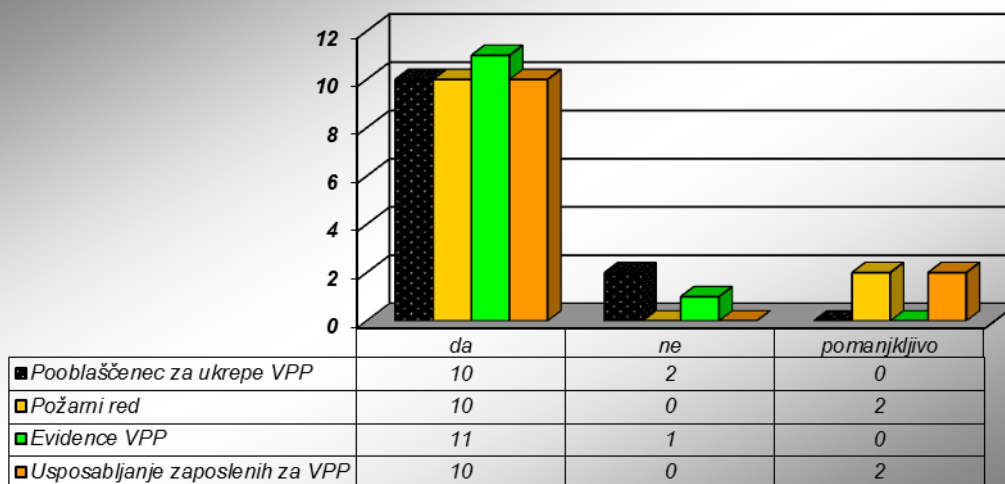

3.17 Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v večstanovanjskih stavbah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v večstanovanjskih stavbah so delno prikazane na grafu 25.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 210 večstanovanjskih stavbah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 166 (79,0 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 44 (21,0 %) ga nimajo;
- v 147 (70,0 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 59 (28,1 %) je vsebina pomanjkljiva, v štirih (1,9 %) ga nimajo;
- v 161 (76,7 %) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 15 (7,1 %) ne, v 34 (16,2 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 78 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:

- v 49 (62,8 %) primerih so bili načrti evakuacije narejeni skladno s predpisi, v 15 (19,2%) pomanjkljivo, v 14 (18,0 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 73 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:

- v 43 (58,9 %) primerih so bili požarni načrti narejeni skladno s predpisi, v 11 (15,1 %) pomanjkljivo, v 19 (26,0 %) jih nimajo.

Na 22 večstanovanjskih stavbah, ki so bile predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:


- v šestih (27,3 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, kar v 16 (72,7 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo stanovalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 78 večstanovanjskih stavbah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 38 (48,7 %) primerih, v 40 (51,3 %) pa ne.

V 210 večstanovanjskih stavbah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 144 (68,6 %) stavbah so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 22 (10,5 %) ne, v 44 (20,9 %) le delno;
- v 198 (94,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v 12 (5,7 %) le delno;
- v 176 (83,8 %) stavbah so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v devetih (4,3 %) ne, v 25 (11,9 %) pomanjkljivo;
- v 208 (99,0 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (1,0 %) pa pomanjkljivo;
- v 118 stavbah je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 110 (93,2 %) objektih redno vzdrževano, v petih (4,2 %) ni, v petih (4,2 %) pa pomanjkljivo;
- v 59 stavbah so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 36 (61,0 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 23 (39,0 %) pa ne;
- v 44 (74,60 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 15 (25,4%) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 25

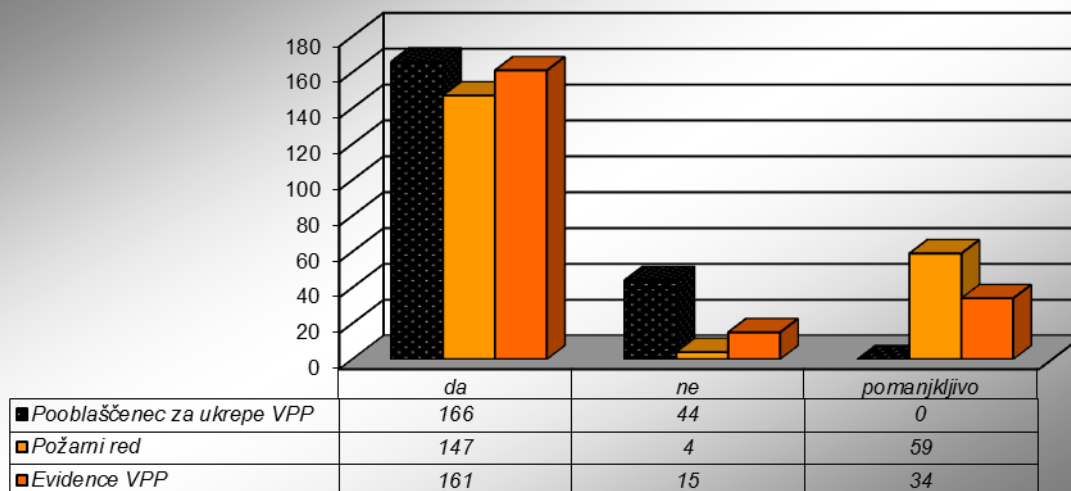

3.18 Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi


Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravil redne inšpekcijske nadzore načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi (v nadaljevanju načrti) pri zavezancih, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (SEVESO-zavezanci).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih pri teh zavezancih so delno prikazane na grafu 26.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri 22 zavezancih, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 21 (95,5 %) primerih je načrt narejen skladno s predpisi, v enem (4,5%) je vsebina pomanjkljiva;
- v vseh 22 (100 %) načrtih so navedene osebe, ki so pooblaščenice za aktiviranje postopkov ob nesreči, ter osebe, ki so odgovorne za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče;
- v vseh 22 (100 %) načrtih je navedena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z drugimi organi, pristojnimi za izdelavo občinskih (regijskih) načrtov;
- v vseh 22 (100 %) načrtih je navedena zaščitna oprema, ki jo imajo zavezanci;
- v vseh 22 (100 %) načrtih so navedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja za zaposlene, opozarjanje na nevarnost ter napotki za osebno in vzajemno zaščito ob nesreči;
- v 21 (95,5 %) načrtih je naveden program usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih izvajali ob nesrečah, v enem (4,5 %) je program pomanjkljiv;
- v vseh 22 (100 %) primerih so bili podatki o mogočih izrednih dogodkih, ki se lahko razvijejo v nesrečo zaradi nevarnih snovi, posredovani pristojnim organom za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta;
- v 21 (95,5 %) primerih je načrt odobril organ, pristojen za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta, v enem (4,5 %) primeru ne;
- v vseh 22 (100 %) primerih so v zakonsko predpisanem roku izvedli vaje, na katerih so preverili rešitve iz načrtov.

GRAF 26

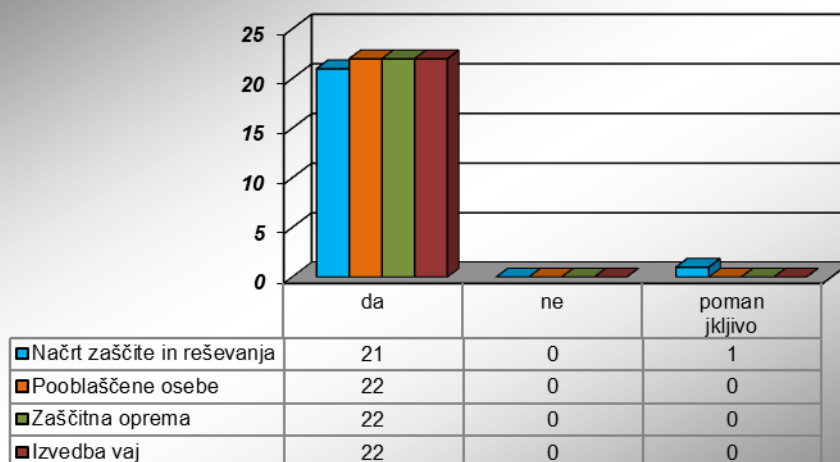

3.19 Inšpekcijski nadzor prodajnih mest s pirotehničnimi sredstvi

Na podlagi programa dela za leto 2016 so inšpektorji v drugi polovici leta opravili inšpekcijske nadzore v prodajalnah s pirotehničnimi sredstvi.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 91 prodajalnah s pirotehničnimi sredstvi in zbranih podatkov ugotavljamo:

- pri 86 (94,5 %) zavezancih so požarni redi vsebovali ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, pri enem (1,1 %) ne, pri štirih (4,4 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;
- pri vseh 91 (100 %) zavezancih smo ugotovili, da so imeli dovolj ročnih gasilnikov;
- pri 87 (95,6 %) pregledanih prodajnih mestih pirotehniko smo ugotovili, da sta na prodajnem mestu nameščena najmanj dva ročna gasilnika 27A in 144B, pri štirih (4,4%) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Inšpektorji so v 16 primerih opravili inšpekcijske nadzore pri zavezancih, ki so pirotehniko prodajali v zabojnikih. V vseh 16 (100 %) primerih je iz dovoljenja upravne enote izhajalo, da zabojniki izpolnjujejo posebne zahteve. Ugotovili so tudi, da je bilo vseh 16 (100 %) zabojnikov ozemljenih in opremljenih z elektronsko zaščito za odkrivanje in javljanje požara.


3.20 Inšpekcijski nadzor med gradnjo objektov

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2016 opravljal tudi inšpekcijske nadzore med gradnjo objektov. Inšpektorji so skladno z gradbenimi dovoljenji ter izkazi požarne varnosti preverjali izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom.

Na podlagi opravljenih 154 rednih inšpekcijskih nadzorov med gradnjo objektov ugotavljamo, da so bile v 97 (63,0 %) primerih zahteve varstva pred požarom upoštevane, v enem (0,6 %) ne, v 56 (36,4 %) primerih pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih med gradnjo objektov so prikazane na grafu 27.

GRAF 27

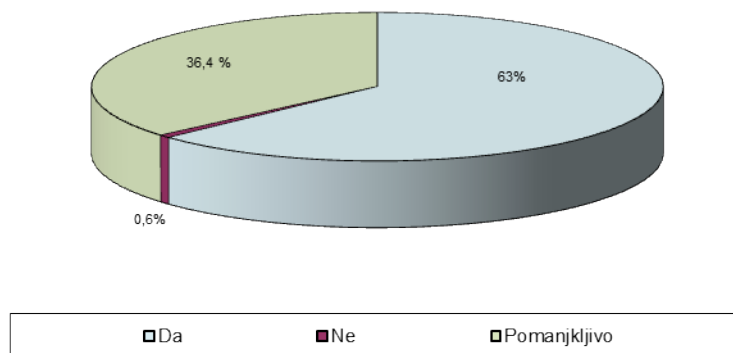

3.21 Inšpekcijski nadzor gasilskih enot

3.21.1 ZDRAVSTVENI PREGLEDI OPERATIVNIH GASILCEV

Inšpektorat je leta 2016 opravil inšpekcijske nadzore le v dveh prostovoljnih gasilskih enotah. Vzrok je bil v predvideni spremembi pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, do katere pa ni prišlo.

Namen inšpekcijskih nadzorov je bil ugotoviti, če imajo prostovoljne gasilske enote sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe in operativni gasilci opravljene zdravstvene preglede ter ustrezno potrdilo o njih. To potrdilo lahko izdajo le izvajalci zdravstvenih pregledov, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti medicine dela, prometa in športa.

Operativni gasilci morajo zdravstveni pregled opraviti vsakih pet let, če pa opravljajo najzahtevnejša opravila, za katera je potrebna specialnost nosilec izoliranega dihalnega aparata, morajo zdravstvene preglede opraviti vsako tretje leto.

Z inšpekcijskimi nadzori smo ugotovili:

- obe prostovoljni gasilski enoti (100 %), ki sta bili nadzorovani, imata sklenjeni pogodbi o opravljanju javne gasilske službe;
- ena (50,0 %) enota izpolnjuje kadrovske pogoje za določeno kategorijo, druga (50,0 %) jih ne;
- v obeh (100 %) enotah imajo vsi operativni gasilci veljavna potrdila o zdravstveni sposobnosti.

3.21.2 ADMINISTRATIVNI NADZOR OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA GASILCE

Inšpektorat je opravil inšpekcijske nadzore pri poklicnih gasilskih enotah, s katerimi je želel ugotoviti, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano osebno varovalno opremo, na primer gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah, ali so na čeladah oznake nameščene skladno s predpisanimi zahtevami (standardi) in ali imajo zahtevano dokumentacijo (izjavo o skladnosti ES in navodila), kot to določa Pravilnik o osebni varovalni opremi.

V inšpekcijskem nadzoru je bilo pri zavezancih preverjeno, kakšne vrste ter znamke gasilskih čelad za gašenje v stavbah in drugih zgradbah uporabljajo operativni gasilci, ali so vsi operativni gasilci opremljeni s temi čeladami in kdo je proizvajalec. Preverjeno je bilo tudi,

ali gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah ustrezajo standardu SIST EN 443:2008 oziroma SIST EN 443:1998.

V 9. členu Pravilnika o osebni varovalni opremi je določeno, da mora proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti za vsak tip osebne varovalne opreme, ki jo proizvede ali da v promet, pripraviti ES-izjavo o skladnosti in pri tem uporabiti obrazec iz priloge VI, ki potrjuje skladnost te opreme z določbami Pravilnika o osebni varovalni opremi.

Skladno s točko 1.4 priloge II Pravilnika o osebni varovalni opremi morajo navodila, ki jih pripravi in zagotovi proizvajalec in/ali pooblaščen predstavnik s sedežem v Evropski skupnosti, ko da osebno varovalno opremo v promet, poleg imena in naslova proizvajalca in/ali njegovega pooblaščenega predstavnika med drugim vsebovati vse podatke o:

- shranjevanju, uporabi, čiščenju, vzdrževanju in popravljanju te opreme;
- učinkovitosti, kot je bila ugotovljena med tehničnimi preizkusi varnostnih ravni ali kategorij, ki jih zagotavlja ta oprema;
- primernih dodatkih k osebni varovalni opremi in o značilnostih ustreznih rezervnih delov;
- varnostnih razredih, primernih za različne ravni nevarnosti, in o ustrezni omejitvi uporabe;
- roku ali obdobju zastaranja osebne varovalne opreme ali njenih sestavnih delov;
- vrsti embalaže, ki je ustrezna za prevoz;
- pomenu kakršnih koli označb;
- navedbi predpisov, ki jih je proizvajalec uporabil skladno s sedmim odstavkom 10. člena pravilnika (kjer je to primerno);
- imenu, naslovu in identifikacijski številki priglasičenega organa za ugotavljanje skladnosti, ki sodeluje pri načrtovanju osebne varovalne opreme.

Navodila morajo biti natančna in razumljiva ter zagotovljena vsaj v slovenskem jeziku.

Prvi inšpekcijski nadzor je bil opravljen novembra 2015, preostali pa od 25. 5. do 18. 8. 2016, ko je bilo opravljenih 12 inšpekcijskih nadzorov

Poklicni gasilci uporabljajo 610 gasilskih čelad. Na inšpekcijskih nadzorih je bil fizično pregledan vzorec vsake znamke gasilske čelade. Podrobni podatki so razvidni iz tabele:

Proizvajalec	Znamka	Število	Opomba
Rosenbauer	Heros II	111	že zamenjane z novimi
	Smart	12	
	Titan	140	
MSA	Gallet F1 S 12	11	
	Gallet F1 SA 12	8	
	Gallet F1 SF	228	
	Gallet F1 SF 12	1	
	Gallet F1SF 25	49	
	Gallet F1 XF	47	
Drager	HPS 7000	3	

V sedmih (58,3 %) primerih nepravilnosti niso bile ugotovljene in je bil postopek inšpekcijskega nadzora ustavljen. Petim (41,7 %) zavezancem so bili izrečeni ukrepi in določen rok za odpravo pomanjkljivosti. V treh (25,0 %) primerih pa je bilo ugotovljeno, da čelade ne ustrezajo

zahtevam, zato je bil izdan inšpekcijski ukrep za zagotovitev ustreznih gasilskih čelad za gašenje v stavbah in drugih zgradbah. Te enote so nove ustrezne gasilske čelade že kupile.

3.21.3 IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH POGOJEV ZA DIREKTORJE IN POVELJNIKE POKLICNIH GASILSKIH ENOT

Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri sedmih poklicnih gasilskih enotah. Pri treh je bil nadzor opravljen na zaprosilo Inšpektorata RS za javni sektor.

Namen inšpekcijskih nadzorov je bil preveriti izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta direktor ter prejemanje dodatka za stalnost skladno s 106.d členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov in zbranih podatkov ugotavljamo:

- naloge direktorja in poveljnika so združene v štirih poklicnih gasilskih enotah, od teh zaposleni le v eni izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta;
- trem direktorjem – poveljnikom je bila izdana odločba o prepovedi poklicnega opravljanja operativnih nalog gasilstva do izpolnitve pogojev (končana gasilska šola);
- nihče, ki zaseda mesto poveljnika, še ni mogel opraviti predpisanega strokovnega izpita za poveljnika oziroma operativne vodje;
- do dodatka za stalnost skladno s 106.d členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je upravičeno šest direktorjev, prejemajo ga le štirje;
- v postopku se ni preverjala pravilnost določitve višina dodatka za stalnost;
- dodatka za stalnost ne prejema nihče, ki do njega ni upravičen.

3.22 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami

Leta 2016 so bili na področju varstva pred utopitvami opravljeni inšpekcijski nadzori na 125 bazenskih in naravnih kopališčih, 31 nadzorov pri izposojevalcih opreme in 43 nadzorov pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.

3.22.1 NARAVNA IN BAZENSKA KOPALIŠČA

Inšpekcijski nadzori na urejenih naravnih in bazenskih kopališčih se opravijo pri vsakem zavezancu najmanj enkrat na leto, lahko tudi večkrat, in so praviloma nenapovedani. Izvajajo se od začetka obratovanja kopališča (poostreni nadzor takoj, ko se začne poletna kopalna sezona) in se končajo ob koncu poletne kopalne sezone, na notranjih bazenskih kopališčih pa vse leto.

Posamezne ugotovitve so prikazane na grafu 28.

Ob inšpekcijskem nadzoru se preverijo posamezni ukrepi varstva pred utopitvami, predvsem:

- tehnični ukrepi in zahteve za varno obratovanje kopališč: mesta opazovanja, komunikacijske povezave, kopališki znaki, oprema in sredstva za reševanje iz vode;
- organizacijski ukrepi za varstvo pred utopitvami: dnevnik dela, kopališki red;
- število reševalcev iz vode in redarjev ter njihova oblačila in oznake.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih na 125 bazenskih in naravnih kopališčih, ugotavljamo:


- zadostno število reševalcev iz vode imajo na 120 (96,0 %) kopališčih, na enem (0,8 %) jih sploh nimajo, na štirih (3,2 %) jih ni bilo dovolj;
- reševalci iz vode so usposobljeni na 117 (97,5 %) kopališčih, na enem (0,8 %) ne, na dveh (1,7 %) pomanjkljivo;
- reševalci iz vode imajo ustrezna oblačila na 122 (97,6 %) kopališčih, na treh (2,4 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;

- redarji imajo vidno oznako REDAR na 32 (86,5 %) kopališčih, na petih (13,5 %) pa te oznake nimajo.

Kopališki red mora biti izobešen na vidnem kraju pri vhodu, v njem morajo biti določeni obratovalni čas, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob njem, način uporabe kopaliških objektov in naprav, navodila za zagotovitev reda in varnosti, navodila, ki urejajo posebnosti kopališča, vsi znaki in njihovi nazivi, obvezna uporaba kopalne garderobe in kap ter morebitna uporaba obuval. Na naravnih kopališčih je nujna tudi razlaga barv zastav, ki so lahko izobešene na kopališču.

Kopališki red, urejen skladno s predpisi, imajo na 110 (88,0 %) kopališčih, na 15 (12,0 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Pri opremljenosti kopališč z opremo in kopališkimi znaki inšpektorji ugotavljajo, ali je velikost znakov ustrezna, ali so znaki na pravih lokacijah, ali je besedilo na znakih dvojezično (kjer je treba), ali imajo predpisano reševalno opremo, ali imajo telefonsko oziroma radijsko zvezo z zdravstveno službo, centrom za obveščanje in s policijo, ali so na naravnih kopališčih mesta opazovanja zaščitena pred soncem in ali je število zastav vzdolž obale kopališča ustrezno. Ugotavljamo, da je na 104 (83,2 %) kopališčih opremljenost zadovoljiva, na 21 (16,8 %) pa so ugotovljene pomanjkljivosti.

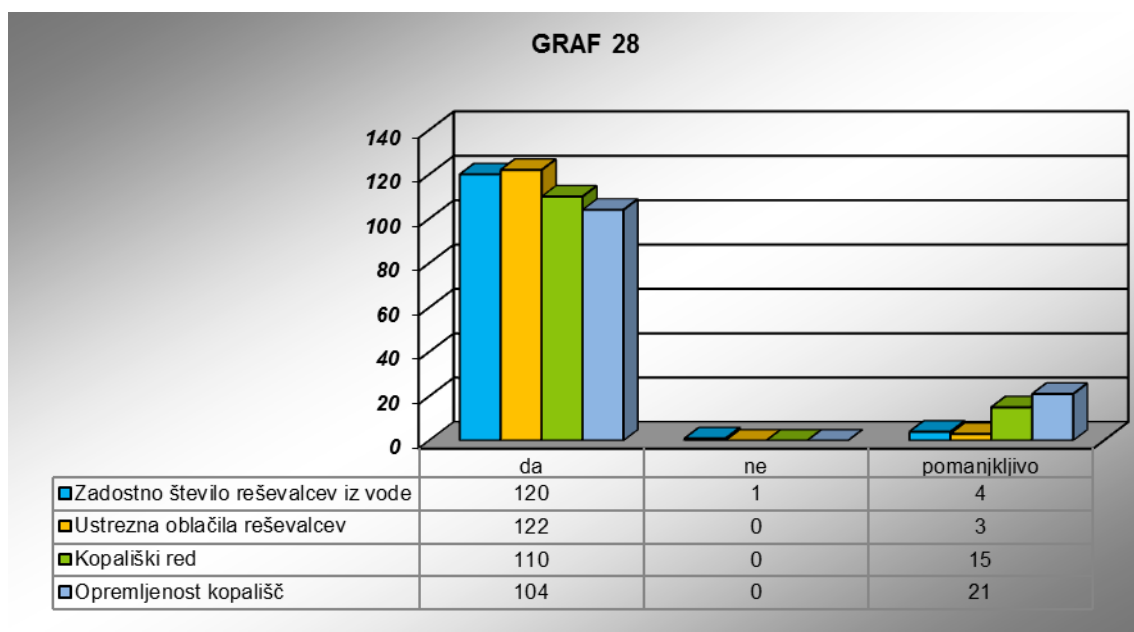

3.22.2 IZPOSOJEVALCI OPREME

Izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, morajo imeti z vidika varstva pred utopitvami med delovnim časom izposojevalnice zagotovljen neprekinjen nadzor nad izposojenimi plovili, prisotna mora biti tudi usposobljena oseba za reševanje iz vode. Prav tako morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev. Na morju se izposoja plovil izvaja z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo.

Pri izposojevalcih opreme je bilo opravljenih 31 inšpekcijskih nadzorov.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih, ugotavljamo:

- osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki so neprekinjeno prisotne med delovnim časom, je imelo vseh 31 (100 %) nadzorovanih izposojevalcev;

- navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev, ki morajo biti izobešena na vidnem mestu, ima vseh 31 (100 %) izposojevalcev.

3.22.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI PRI ORGANIZATORJIH RAFTINGA, KAJAKAŠTVA, SOTESKANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA VODI S PRIDOBITNIM NAMENOM

Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom, in morajo za vsako skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode.

Opravljenih je bilo 43 inšpekcijskih nadzorov. Posamezni nadzori so bili opravljeni skupaj z drugimi inšpekcijskimi organi in policijo.

Ob inšpekcijskem nadzoru je bilo preverjeno, ali so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, in ali je bilo predpisano število reševalcev iz vode oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, ustrezno usposobljeno:

- pri vseh 43 (100 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode;
- pri vseh 43 (100 %) zavezancih so bili reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ustrezno usposobljene.

3.23 Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja

3.23.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINAH

V občinah je bilo opravljenih 25 inšpekcijskih nadzorov.

Na inšpekcijskih nadzorih s področja zaščite in reševanja v občinah so bili pregledani normativna ureditev, ocena ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja ob potresu (nadaljevanje inšpekcijskih nadzorov iz preteklega leta), organiziranje sil za zaščito reševanje in pomoč, njihova usposobljenost ter kadrovska in materialna popolnjenost.


Ugotovitve so:

- občine morajo sprejeti normativne akte o: imenovanju poveljnika in namestnika CZ občine, imenovanju štaba CZ občine in poverjenikov, organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini, sodelovanju društev in drugih nevladnih organizacij pri opravljanju določenih operativnih nalog zaščite in reševanja, zadolžitvi gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij pri opravljanju določenih operativnih nalog zaščite in reševanja;
- 16 (64,0 %) občin ima zahtevane normativne akte, ena (4,0 %) ne, v osmih (32,0 %) je področje pomanjkljivo urejeno;
- v 24 (96,0 %) občinah imajo sklenjene pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe (tripartitne pogodbe), v eni (4,0 %) občini je to pomanjkljivo urejeno;
- v 23 (92,0 %) občinah imajo opravljeno razvrstitev gasilskih enot – določeni so kategorizacija gasilskih enot ter njihovo območje in obseg delovanja, v dveh (8,0 %) občinah pa pomanjkljivo;
- v 20 (80,0 %) občinah imajo operativni gasilski načrt, v petih (20,0 %) so ugotovljene pomanjkljivosti;
- 12 (48,0 %) občin ima oceno potresne ogroženosti, ena (4,0 %) ne, v 12 (48,0 %) občinah je vsebina pomanjkljiva;
- v 13 (52,0 %) občinah imajo načrt zaščite in reševanja ob potresu, ki vsebuje vse predpisane vsebine in je usklajen s pristojno izpostavo URSZR, zagotovljeno je bilo

sodelovanje zainteresirane javnosti in določen skrbnik načrta, načrt je bil tudi javno predstavljen, v 12 (48,0 %) občinah je načrt pomanjkljiv;

- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so kadrovsko popolnjeni skladno s predpisi, občine so tudi poslale pristojni izpostavi URSZR zahtevek za razporeditev pripadnikov na dolžnost v Civilno zaščito v 13 (52,0 %) primerih, v enem (4,0 %) ga niso, v 11 (44,0 %) je to urejeno pomanjkljivo;
- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so materialno popolnjeni skladno s predpisi v osmih (32,0 %) občinah, v dveh (8,0 %) niso popolnjeni, kar v 15 (60,0 %) pa pomanjkljivo;
- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so usposobljeni skladno s predpisi v 11 (44,0 %) občinah, v treh (12,0 %) niso usposobljeni, v 11 (44,0 %) pa pomanjkljivo.

Rezultati so delno prikazani tudi na grafu 29.

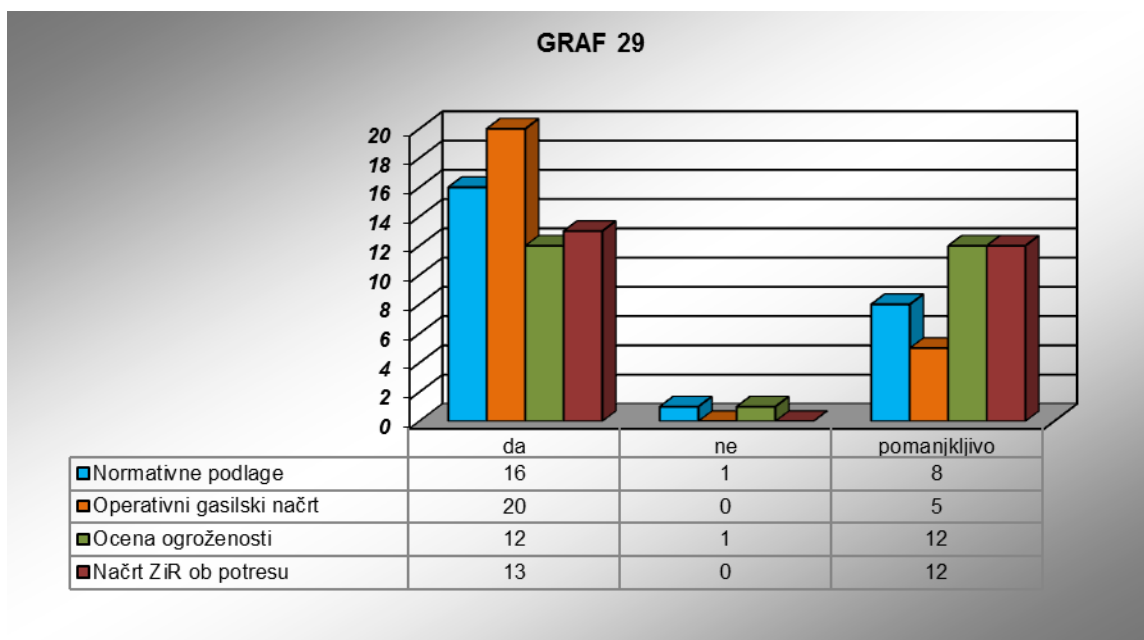

3.23.2 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V ŠOLAH IN DRUGIH JAVNIH ZAVODIH, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER OTROŠKEGA VARSTVA

Leta 2016 je bila spremenjena in dopolnjena Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki je med drugim spremenila merila za organiziranje enot za prvo pomoč v šolah in drugih javnih zavodih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja ter otroškega varstva, zato je bilo opravljenih skupno le 18 inšpekcijskih nadzorov s področja zaščite in reševanje.

Ugotovitve so:

- v 14 (77,8 %) primerih so enote za prvo pomoč organizirane, v štirih (22,2 %) pa ne;
- ustanovitelj je sprejel sklep o ustanovitvi enote za prvo pomoč in njeno kadrovsko in materialno formacijo v 11 (61,1 %) primerih, v sedmih (38,9 %) ne;
- enote za prvo pomoč so kadrovsko popolnjene skladno s predpisi, ustanovitelj pa je upravnemu organu poslal tudi zahtevek za razporeditev pripadnikov na dolžnost v Civilno zaščito v 15 (83,3 %) primerih, v treh (30,7 %) niso popolnjene;
- enote za prvo pomoč so materialno popolnjene skladno s predpisi v devetih (50,0 %) primerih, v štirih (22,2 %) je popolnjenost delna, v petih (27,8 %) pa materialno niso popolnjene skladno s predpisi;

- v šestih (33,3 %) primerih so pripadniki ekip za prvo pomoč usposobljeni (opravljen temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč), v treh (16,7 %) so usposobljeni pomanjkljivo, v devetih (50,0 %) pa sploh niso usposobljeni;
- v vseh 18 (100 %) primerih vodje ekip za prvo pomoč niso usposobljeni (niso opravili dopolnilnega programa).


Pri zagotovitvi skupinske zaščite ob naravnih in drugih nesrečah so inšpektorji preverili, ali imajo javni zavodi torbice prve pomoči s predpisano vsebino (skladno z merili ena na vsakih 100 otrok, učencev ali študentov), nosila (skladno z merili ena na vsakih 100 otrok, učencev ali študentov) in garnituro orodja za reševanje. Ugotovitve so:

- v 11 (61,1 %) primerih je zagotovljena torbica prve pomoči s predpisano vsebino, v sedmih (38,9 %) primerih pomanjkljivo;
- v vseh 18 (100 %) primerih so zagotovljeni nosila in garnitura orodja za reševanje.

V šolah in drugih javnih zavodih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja ter otroškega varstva, je bilo preverjeno, ali je na vidnem kraju izobešen grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev. Ugotovitve so:

- v 12 (66,7 %) primerih je grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev izobešen skladno s predpisi, v šestih (33,3 %) pa ni izobešen.

Rezultati so delno prikazani tudi na grafu 30.

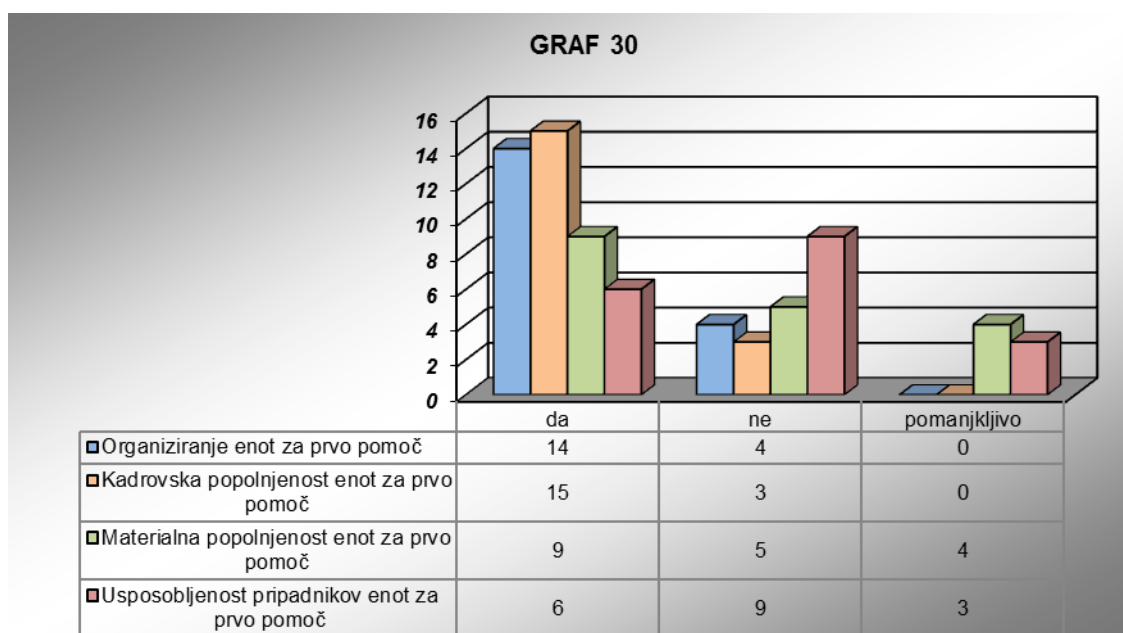

3.23.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V ENOTAH IN SLUŽBAH ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ, KI JIH ORGANIZIRA DRŽAVA

Leta 2016 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore pri društvih, drugih nevladnih organizacijah in javnih službah, ki imajo z URSZR sklenjene pogodbe o sofinanciranju.


Namen inšpekcijskega nadzora je bil preveriti izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, ki so jo sklenili z URSZR, in aneksov iz let 2015 in 2016 o sofinanciranju organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav, povezanih z opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Poudarek je bil na pregledu letnega programa dela za leti 2015 in 2016 ter na letnem poročilu o opravljeni dejavnosti za leto 2015, merilom za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ter na načrtu obveščanja in aktiviranja. Pri zavezancih so bili preverjeni tudi

dokumenti o njihovi usposobljenosti in opremljenosti z najnujnejšo osebno in skupno reševalno opremo ter druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so delno prikazane na grafu 31.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri 15 društvih, drugih nevladnih organizacijah in javnih službah ter iz zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 13 primerih (86,7 %) so sprejeli ustrezna merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje, v dveh (13,3 %) jih je treba dopolniti;
- v 11 (73,3 %) primerih so načrt dela za leti 2015 in 2016, vključno z načrtom porabe finančnih sredstev, pripravili skladno z določili pogodbe, v štirih (26,7 %) je treba načrte dopolniti;
- v osmih (53,3 %) primerih so poročilo za leto 2015, vključno s poročilom o porabi finančnih sredstev, pripravili skladno z določili pogodbe, v sedmih (46,7 %) je treba poročila dopolniti;
- v 13 (86,7 %) primerih so pripravili načrt obveščanja in aktiviranja in ga poslali URSZR, v dveh (13,3 %) primerih pa so ugotovljene pomanjkljivosti načrta.

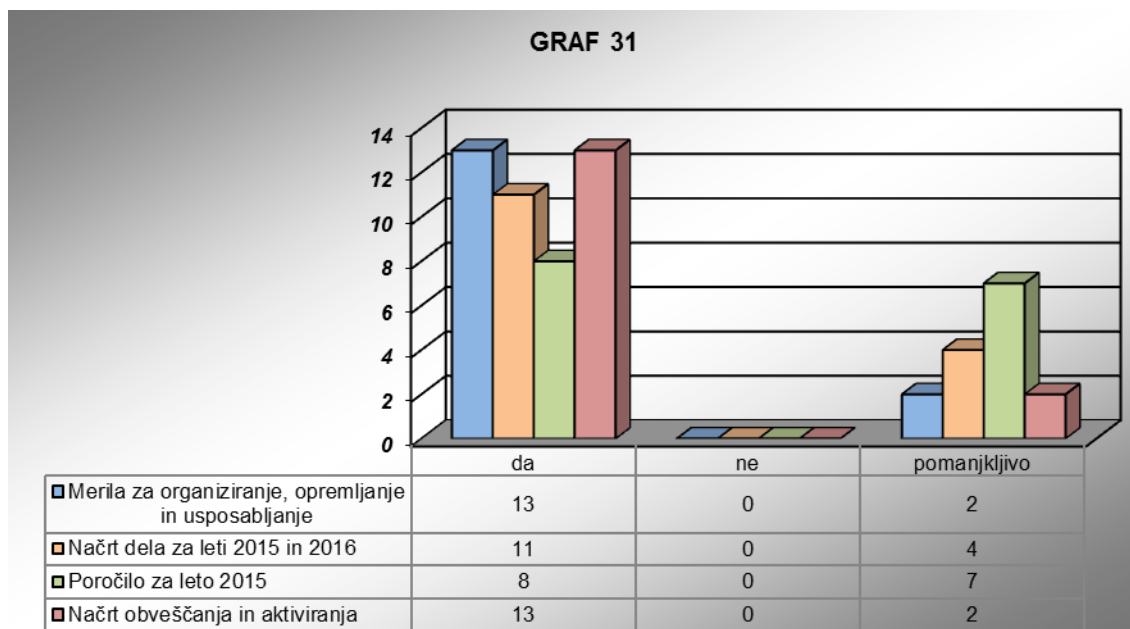

Leta 2016 je inšpektorat opravil tudi inšpekcijske nadzore v začasnih skladiščih neeksplozivnih ubojnih sredstev (NUS) in na poligonu 208 med uničevanjem NUS.

Pri nadzoru začasnih skladišč NUS, ki so na šestih lokacijah v državi, je inšpektorat preveril, ali upoštevajo količinske omejitve pri skladiščenju NUS, vodijo evidence skladno s Pravilnikom o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi in ali se količine NUS v začasnih skladiščih ujemajo z evidentiranimi. Pri nadzorih pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

Na poligonu 208 izvaja Državna enota za varstvo pred NUS obdobjna uničenja v predpisanih rokih. V letu 2016 so opravili tri postopke uničenja. Pri nadzoru je inšpektorat preveril, ali uničenje poteka skladno z izdelanim elaboratom, ki ga vsakokrat odobri generalni direktor URSZR, ali pri tem sodelujejo imenovane odgovorne osebe za uničenje NUS, ali so za prevoz NUS iz začasnih skladišč na poligon 208 pripravljene elaborati prevozov, ali vodijo evidenco o porabljenih količinah minsko-eksplozivnih sredstev in ali vpisujejo vse dogodke v delovodnik ter ali je po končnem uničenju začasno skladišče na poligonu 208 izpraznjeno. Pri nadzorih pomanjkljivosti niso bile ugotovljene.

3.24 Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev

V inšpektoratu opravljamo stalno dežurstvo skladno z Navodilom o izvajanju dežurstva in pripravljenosti za delo inšpektorjev inšpektorata. S tem navodilom se urejajo pripravljenost za delo, organizacija, način, postopki, vrsta in trajanje dežurstva ter obveznosti URSZR pri obveščanju dežurnih inšpektorjev ob nesrečah. Čas stalnega dežurstva je vsak dan od 8.00 do 23.00.

Poleg sodelovanja na intervencijah inšpektorji sodelujejo s policijo in kriminalistično službo pri ugotavljanju vzrokov večjih požarov, saj je ta dolžnost določena tudi v Zakonu o varstvu pred požarom.

Inšpektorji so opravljali dežurno službo zaradi sodelovanja z drugimi službami ob večjih požarih in nesrečah. Dežurni inšpektorji so iz Centra za obveščanje Republike Slovenije prejeli 38 obvestil o intervencijah, pri katerih je sodelovalo večje število gasilskih enot. Sodelovali so tudi pri štirih intervencijah, na predlog policije pa trikrat pri raziskavah vzrokov nesreč. Na podlagi ugotovitev ob intervencijah je bilo odrejenih tudi pet izrednih inšpekcijskih nadzorov.

3.25 Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja

Inšpektorat je leta 2016 ocenil vaje državnega pomena s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav so skupaj z drugimi pristojnimi inšpektorji ter strokovnjaki s področij zdravstva, gasilstva in policije ocenjevali vaje državnega in regijskega pomena: Železniška nesreča 2016, Potres Breginj 2016, Lopata 2016, Potniška ladja 2016 in Ruševina Gorenjska 2016.

3.26 Sodelovanje na vaji kriznega upravljanja


Inšpektorat je aktivno sodeloval na vaji kriznega upravljanja CMX16, na kateri so bile preverjene rešitve iz obrambnega načrta Ministrstva za obrambo.

4 AKTIVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA

Na podlagi Zakona o prekrških so inšpektorji opravili 6522 nalog, od tega so izdali 43 plačilnih nalogov, uvedli 16 postopkov za izdajo odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 16 odločb o prekrških, uveden je bil en obdolžilni predlog, izrečenih pa je bilo tudi 6462 opozoril o prekrških. V okviru nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane s štirimi zahtevami za sodno varstvo.

Podatki so prikazani na grafu 32.

GRAF 32

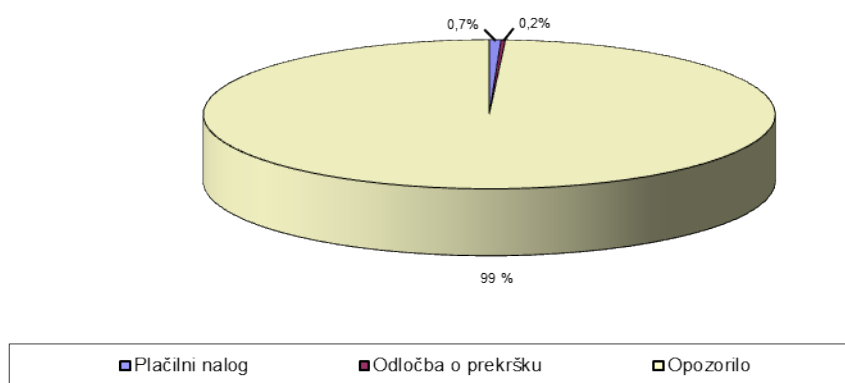

Za lažje delo pri opravljanju prekrškovnih nalog so bile pripravljene usmeritve oziroma različna navodila, ki so se med letom dopolnjevala in usklajevala s spremenjeno zakonodajo.

5 KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike Slovenije znotraj Ministrstva za obrambo, vendar ima kot organ v sestavi svoj finančni načrt. Finančna sredstva so namenjena za plače, materialne stroške, redno vzdrževanje objektov, opremo in vozila, za stroške mednarodnega sodelovanja ter za investicije za službena vozila, računalniško, telekomunikacijsko, birotehnično, pisarniško in drugo opremo.

Finančna sredstva v proračunu inšpektorata za leto 2016 so na začetku znašala 2.177.027 evrov. Finančni načrt se je med letom spreminjal, saj so bila opravljena nekatera povečanja in zmanjšanja:

- povečanje sredstev za 42.193 evrov na proračunski postavki za plače,
- zmanjšanje za 8.014 evrov na sredstvih za operativno delovanje – za pokritje primanjkljaja na plačah,
- zmanjšanje za 310 evrov na opremi za redno dejavnost – prerazporeditev znotraj proračuna.

Tako je proračun inšpektorata za leto 2016, njegovi struktura in realizacija sta razvidni iz spodnje tabele, znašal 2.210.896 evrov.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA INŠPEKTORATA ZA LETO 2016

	Veljavni FN v evrih	Realizacija FN v evrih	Ostanek FN v evrih	Odstotek porabe
tekoči stroški	144.717,00	144.365,62	351,38	99,76
investicije	12.620,00	12.619,01	0,99	99,99
plače	2.053.559,00	2.053.473,43	85,57	100
SKUPAJ	2.210.896,00	2.210.458,06	437,94	99,98

V inšpektoratu kar 92,88 % finančnih sredstev porabimo za plače, 0,57 % za investicije in 6,53% za redne odhodke.

5.1 Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata

Konec leta 2016 je bilo skladno z veljavno sistemizacijo v inšpektoratu sistemiziranih 66 delovnih mest, od tega 54 uradniških (53 inšpektorskih delovnih mest in podsekretar za pravne zadeve) ter 12 strokovno-tehničnih.


Leta 2016 so se v inšpektoratu upokojile tri javne uslužbenke (inšpektorica in administrativni sodelavki). Eni javni uslužbenki od leta 2014 mirujejo pravice iz delovnega razmerja zaradi spremljanja partnerja na delu v tujini, ena inšpektorica pa je na dopustu za nego in varstvo otroka. Zaposlile so se nova inšpektorica, ki je bila premeščena v inšpektorat iz upravnega dela Ministrstva za obrambo, in administrativni sodelavki, ki sta bili izbrani z javnim razpisom.

Stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2016 je bilo: 57 zaposlenih, od tega 47 uradnikov (46 inšpektorjev in sekretarka) ter deset strokovno-tehničnih delavk. Med zaposlenimi je 32 žensk in 25 moških.

Leta 2016 je pet javnih uslužbencev inšpektorata izpolnilo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, nihče pa ni napredoval v višji uradniški naziv.


Izobrazbena struktura vseh zaposlenih v inšpektoratu, ki je prikazana na grafu 33, kaže, da je imelo leta 2016 kar 49 (86,0 %) javnih uslužbencev najmanj visoko strokovno izobrazbo.

GRAF 33

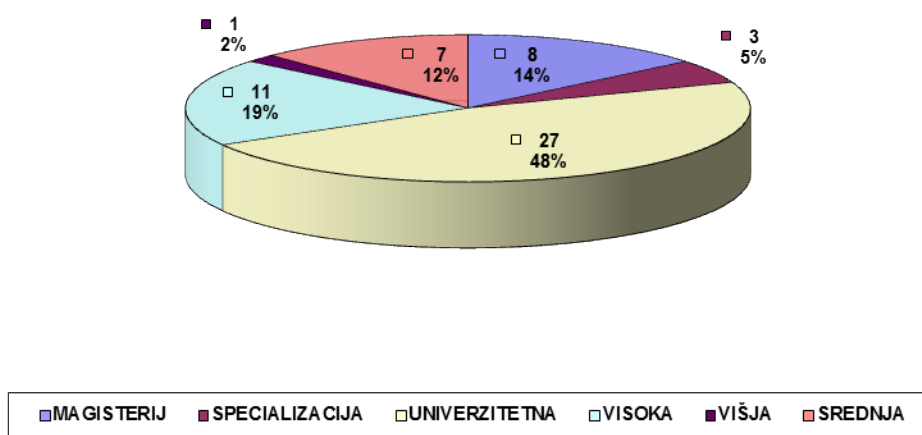

Izobrazbena struktura inšpektorjev je: osem inšpektorjev z magisterijem, trije s specializacijo, 26 z univerzitetno izobrazbo, osem z visoko in eden z višjo strokovno izobrazbo, kar pomeni, da ima kar 98 % inšpektorjev zahtevano oziroma predpisano izobrazbo, kar je razvidno z grafa 34.

GRAF 34

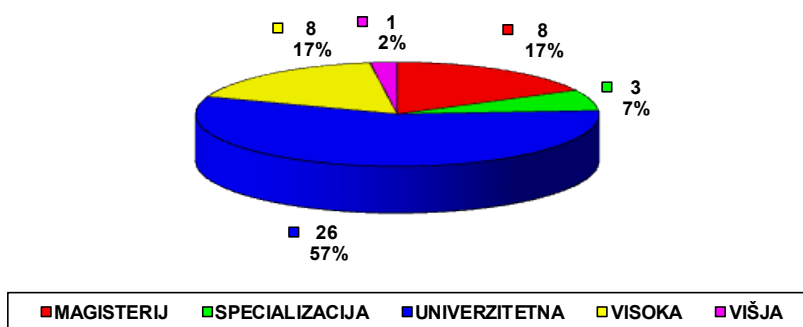

V preteklih letih smo v inšpektoratu zaznavali povečevanje povprečne starosti vseh zaposlenih, kar pa se je v zadnjem letu zaradi novih zaposlitev ustavilo. Tako se je povprečna starost vseh zaposlenih v inšpektoratu zmanjšala z 49,5 leta (2015) na 49,4 leta (2016). Povprečna starost inšpektorjev pa se je z 50,1 povečala na 50,7 leta. Zaradi tega predvidevamo, da se bomo tudi v prihodnje srečevali s težavami, kot so odsotnost z dela zaradi bolezni, veliko dni dopusta ipd.

Vse to bo povzročalo težave pri organizaciji poslovanja v izpostavah, v katerih sta zaposlena le po dva inšpektorja. Takih izpostav je bilo 31. 12. 2016 devet.

5.2 Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata

V inšpektoratu so investicije načrtovane znotraj projektov načrta razvojnih programov številka 1911-11-0022 – Razvoj in vzdrževanje upravne infrastrukture in 1911-11-0023 – Delovanje informacijsko komunikacijskega sistema.

Projekta NRP sta bila ob sprejemu finančnega načrta ovrednotena na 12.930 evrov, veljavni proračun na dan 31.12. 2016 je bil 12.620 evrov, končna realizacija pa je bila 12.619,01 evra oziroma 99,99 %.

Zmanjšanje je nastalo zaradi minimalnega ostanka neporabljenih finančnih sredstev po realiziranih nakupih. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme (9.940 evrov), telekomunikacijske opreme (690 evrov) in pisarniške opreme (1.989 evrov).

Inšpektoratu so bila v preteklem letu znotraj finančnih sredstev Ministrstva za obrambo zagotovljena dodatna sredstva za nakup štirih vozil.

5.3 Uresničevanje načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata

Za leto 2016 je glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru Poslovnega plana inšpektorata za leto 2016 izdal Načrt izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki je bil vključen tudi v Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev Ministrstva za obrambo za leto 2016, ki ga je izdala ministrica za obrambo.

Usposabljanja so vključevala posvete, seminarje, delavnice ipd. Organizirali in izvedli smo jih sami v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva oziroma organi v sestavi (Služba za kadrovske zadeve, Uprava RS za zaščito in reševanje, Šola za tuje jezike) ter z zunanji izvajalci.

Za leto 2016 je bilo predvideno, da se zunanjih oblik izobraževanja in usposabljanja udeležita 202 udeleženci. Načrt je bil uresničen le delno, 31. 12. 2016 je bil podatek o 37 udeležencih na 22 oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (IUI). Načrtovano je bilo večje število udeležencev na seminarjih s področij varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, realizacija pa je bila precej manjša, ker teh seminarjev ni bilo. Upravna akademija je nekatere seminarje, na katere smo poslali svoje udeležence, organizirala brez kotizacije.

Med zunanja usposabljanja sta vključeni tudi udeležba inšpektorja na osnovnem tečaju o mehanizmu civilne zaščite, ki je bil v Avstriji, in sodelovanje na mednarodni konferenci o begunski problematiki v Zagrebu.

Načrtovali smo tudi 13 različnih oblik izobraževanja na internih usposabljanjih v notranjih organizacijskih enotah ministrstva, v Vojašnici Petra Petriča v Kranju in Kadetnici v Mariboru. Notranjega funkcionalnega usposabljanja se je udeležilo 26 udeležencev, ki so bili prisotni na osmih oblikah IUI.

Med interna usposabljanja leta 2016 je bil vključen tudi tečaj angleške terminologije s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se ga je udeležilo osem inšpektorjev.

Skupna realizacija načrta za leto 2016 (ki vključuje notranje in zunanje izvajalce) je 63 udeležencev na 30 oblikah IUI, kar je razvidno iz spodnje tabele. Od teh 30 oblik so bile ena šestdnevna, ena petdnevna, pet dvodnevni in 23 enodnevni. Na posameznega zaposlenega je to 1,7 delovnega dneva.

Podatki o udeležbi za vse zaposlene v inšpektoratu so razvidni iz spodnje tabele.

Število IUI	Število vseh udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (57)
30	63	100	1,7

Poleg navedenih oblik je Oddelek za varnost in zdravje pri delu v Službi za kadrovske zadeve za vse zaposlene v upravnem delu Ministrstva za obrambo organiziral program *Promocija zdravja na delovnem mestu*. Iz inšpektorata se je sedem zaposlenih udeležilo delavnice o sedečem načinu dela kot tveganju za zdravje, pet zaposlenih tečaja nordijske hoje, štirje testa hoje na dva kilometra, štirje tehnike teka, štiri sodelavke so se udeležile tečaja samopregledovanja dojk, pet sodelavcev delavnice o skrbi moških za zdravje, 21 zaposlenih delavnice o osnovnih načelih zdravega prehranjevanja in pet zaposlenih delavnice o korakih do zdravega prehranjevanja. Skupno se je usposabljanj s področja promocije zdravja udeležilo 55 zaposlenih, pet zaposlenih iz vodstva inšpektorata pa se je udeležilo tudi usposabljanja za uporabo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega zunanega defibrilatorja.

Uradniki inšpektorata (inšpektorji in sekretarka) so se udeležili 26 oblik IUI, na katerih je skupaj sodelovalo 59 uradnikov, zanje pa smo porabili skupno 96 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na uradnika (47)
26	59	96	2,04

Strokovno-tehnični sodelavci inšpektorata so se udeležili štirih oblik IUI. Udeležili so se jih štirje zaposleni, porabili pa smo skupno štiri dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na STD (10)
4	4	4	0,4

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bil 6. 6. 2016 izveden prvi posvet javnih uslužbencev inšpektorata leta 2016. Vseboval je predstavitve načrta promocije zdravja na delovnem mestu v inšpektoratu, uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, novosti pri vpisovanju predpisov v ISUP, predloga sprememb zakona o gasilstvu in varnostne kulture v ministrstvu. Posveta se je 36 inšpektorjev, sekretarka in devet strokovno tehničnih sodelavk.

27. 10. 2016 je bil organiziran drugi posvet javnih uslužbencev inšpektorata. Program za inšpektorje je vseboval teme: predstavitev sprememb zakona o prekrških, predstavitev dobre in slabe prakse pri vodenju postopkov o prekrških, problematika varstva pred požarom v večstanovanjskih objektih in problematika evakuacijskih poti. Program za javne uslužbence s področja finančno-materialnega poslovanja je vseboval pregled predhodnega zapisnika posveta STD, seznanitev z nalogami, ki izhajajo iz Sklepa o podpisovanju dokumentov na področju

vsebinske kontrole knjigovodskih listin in izvedbo popisa 2016. Posveta se je udeležilo 40 inšpektorjev, sekretarka in sedem strokovno-tehničnih sodelavk.

Sklepni posvet vseh javnih uslužbencev inšpektorata je bil organiziran 21. 12. 2016 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. V prvem delu je imel glavni inšpektor uvodni nagovor, s kratim povzetkom dela inšpektorata leta 2016 in glavnimi usmeritvami za delo leta 2017. V nadaljevanju so bile predstavljene teme: preprečevanje korupcije in integriteta, realizacija finančnega načrta inšpektorata leta 2016 ter pregled načrta za leto 2017, usmeritve glede nadzora dimnikarske službe, poročilo o opravljenih nalogah ter načrt dela za leto 2017 na področju inšpekcijskega nadzora. Posveta se je udeležilo 40 inšpektorjev, sekretarka in osem strokovno tehničnih sodelavk.


Imeli smo deset sestankov širšega kolegija glavnega inšpektorja. Na sestanke kolegija so vabljeni vodje izpostav in vodstvo inšpektorata, sklicujejo se praviloma enkrat na mesec, z izjemo poletnih mesecev. Vsi sestanki širšega kolegija so bili organizirani v Izobraževalnem centru na Igu.

Leta 2016 smo skupaj izvedli dva posveta zaradi rednega pretoka informacij in zaključni posvet vseh zaposlenih v inšpektoratu ter deset sestankov širšega kolegija. Skupno je bilo izvedenih 43 oblik IUI (notranji in zunanji izvajalci, posveti in sestanki širšega kolegija), ki se jih je udeležilo 360 zaposlenih, zanje smo porabili skupno 397 dni.

Število IUI	Število vseh udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (57)
43	360	397	6,9


Primerjava udeležbe strokovno-tehničnih sodelavcev inšpektorata na usposabljanjih in posvetih v obdobju od 2007 do 2016 (v dnevih) je prikazana na grafu št. 35.

GRAF 35

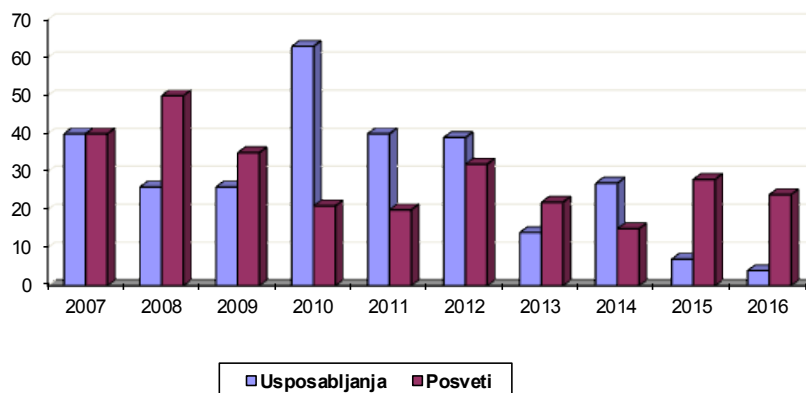

Primerjava udeležbe uradnikov inšpektorata na usposabljanjih, posvetih in sestankih širšega kolegija v obdobju od 2007 do 2016 (v dnevih) je prikazana na grafu št. 36.

GRAF 36

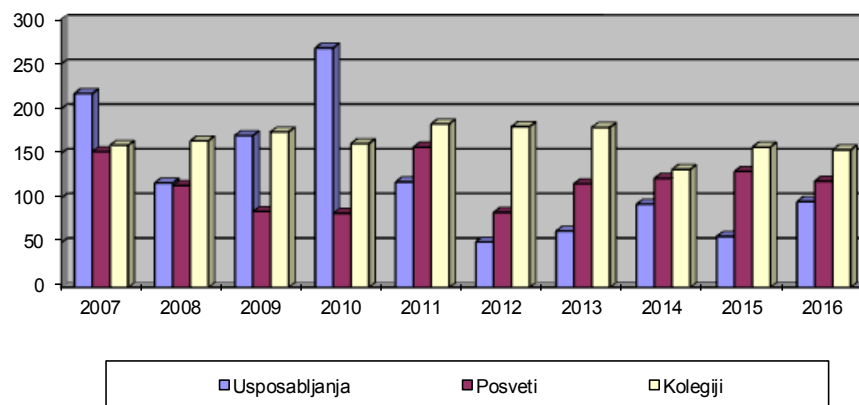

6 URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

V inšpektoratu smo aktivnosti s področja mednarodnega sodelovanja za leto 2016 načrtovali v okviru programa, ki ga je pripravila URSZR. V njih je bil naš inšpektorat prisoten le kot sodelujoči organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Glede na navedeno je poročila o posameznih aktivnostih pripravljala URSZR, ki je zagotavljala tudi finančna sredstva. Vse cilje, ki smo si jih za leto 2016 načrtali na področju mednarodnega sodelovanja, smo uresničili.

Glede na navedeno smo se v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016 udeležili dveh usposabljanj. Od 8. do 9. junija 2016 se je v Zagrebu sodelavec udeležil mednarodne konference na temo upravljanja migracijskih tokov v JV Evropi, drugo pa je bilo osnovno usposabljanje za mehanizem civilne zaščite (14CMI2) od 19. do 24. junija 2016 v Innsbrucku v Avstriji. Tudi tega tečaja se je udeležil en sodelavec.

Inšpektorat sodeluje pri delu organov upravljanja in vodenja Gasilske zveze Slovenije, glavni inšpektor je član upravnega odbora, redno sodeluje tudi na plenurnih, vodja sektorja za inšpekcijski nadzor pa je članica poveljstva in nekaterih delovnih komisij.

Inšpektorji so sodelovali tudi v delovnih skupinah za pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, ki so jih imenovali druga ministrstva in URSZR. Poleg tega sodelujemo pri pripravi nove zakonodaje s področja varstva pred požarom, gasilstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Inšpektorji so sodelovali v skupnih akcijah inšpekcijskega nadzora, povezanih z nadzorom osebne varovalne opreme, na naravnih kopališčih in divjih vodah, na javnih prireditvah ter v objektih, v katerih se zbira večje število ljudi (diskoteke, gostinski lokali, nastanitveni objekti ipd.). Pri nekaterih akcijah je sodelovala tudi policija.

Prav tako je inšpektorat aktivno sodeloval v Inšpekcijskem svetu, v katerem glavni inšpektor vodi odbor za izobraževanje, vodje izpostav Maribor, Nova Gorica in Postojna pa vodijo regijske koordinacije inšpektorjev na svojem območju.

Milivoj Dolščak,
glavni inšpektor