



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 230 53 68

F: 01 471 20 41

E: irsvndn@mors.si

www.mors.si

Številka: 0100-100/2018-1
Datum: 12. 04. 2018

P O R O Č I L O

O D E L U

**INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI**

ZA LETO 2017

KAZALO

1	ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI.....	5
1.1	<i>Organiziranost</i>	5
1.2	<i>Pristojnosti</i>	6
2	STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH.....	7
2.1	Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2017	7
3	POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH	9
3.1	Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo	9
3.2	Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti	10
3.3	Inšpekcijski nadzor v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro	12
3.4	Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki	14
3.5	Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino	16
3.6	Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje	19
3.7	Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih	21
3.8	Inšpekcijski nadzor v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti	24
3.9	Inšpekcijski nadzor v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	26
3.10	Inšpekcijski nadzor v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti	27
3.11	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave	29
3.12	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju	31
3.13	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti	38
3.14	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim	43
3.15	Inšpekcijski nadzor v objektih gradbene dejavnosti	45
3.16	Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah	47
3.17	Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi	48
3.18	Inšpekcijski nadzor prodajnih mest s pirotehničnimi sredstvi	50
3.19	Inšpekcijski nadzor med gradnjo objektov	51
3.20	Inšpekcijski nadzor pri pooblaščenih izvajalcih ukrepov varstva pred požarom	51
3.21	Inšpekcijski nadzor gasilskih enot	52
3.22	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami	54
3.23	Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja	56
3.25	Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev	62
3.26	Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja	62
3.27	Sodelovanje na vaji kriznega upravljanja	62
4	DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA	63
5	KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO	64
5.1	Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata	64
5.2	Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata	66
5.3	Uresničevanje načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata	66
6	URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI	70

POVZETEK

Temeljno poslanstvo vseh inšpekcij ter tudi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju inšpektorat) je zaščita javnega interesa in interesa pravnih ter fizičnih oseb, ki ga posamezne inšpekcije uresničujejo s preventivnim delovanjem, na primer z izrekanjem opozoril, obveščanjem javnosti in podobnim, ter predvsem s kurativnim delovanjem, k čemur spadajo inšpekcijski nadzori in izrekanje predpisanih ukrepov ter sankcij. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je tudi redno poročanje organom, ki so odgovorni za pripravo predpisov na posameznih področjih in za zagotavljanje predpisane ravni posameznih dejavnosti. To pomeni, da dobijo povratno informacijo o ustreznosti predpisov in tudi celovit vpogled v razmere na posameznem področju.

V Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 je prikazana organiziranost inšpektorata, skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije so navedene njegove pristojnosti ter prikazan podroben pregled ugotovitev in števila opravljenih nalog v preteklem letu.

Pri inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat opravil 9015 inšpekcijskih in prekrškovnih nalog, od tega 4476 (leto prej 4595) inšpekcijskih nadzorov, izdanih je bilo 473 ureditvenih aktov, od tega 207 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 51 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 42 sklepov o izvršbi, 32 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 141 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v dveh komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov in v osmih intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Na podlagi Zakona o prekrških je bilo v inšpektoratu opravljenih 4056 nalog in pri tem izdanih 22 plačilnih nalogov, uvedenih je bilo 39 postopkov izdaje odločbe o prekršku ter izrečenih 3995 opozoril o prekrških.

Inšpektorat je tudi lani ocenjeval vaje državnega pomena s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav so skupaj z drugimi pristojnimi inšpektorji ter strokovnjaki iz zdravstva, gasilstva in policije ocenjevali vaje državnega ter regijskega pomena. Dejavno je sodeloval tudi pri vaji kriznega upravljanja CMX17.

Po zadnji spremembi sistemizacije leta 2017 je bilo v inšpektoratu sistemiziranih 66 delovnih mest, od tega 54 uradniških in 12 strokovno-tehničnih. 31. decembra 2017 je bilo zaposlenih 57 javnih uslužbencev, med njimi 33 žensk in 24 moških.

Leta 2017 se v inšpektoratu ni nihče upokojil, v upravni del ministrstva pa je bil prerazporejen en inšpektor. Od tam je bila v inšpektorat premeščena javna uslužbenka, ki se je usposobila za inšpektorico.

31. decembra 2017 je bila povprečna starost javnih uslužbencev inšpektorata 50,5 leta, inšpektorjev pa kar 51,8 leta, zato je bilo tudi veliko odsotnosti z dela, saj je bila skupna odsotnost 2613 dni, od tega je bilo 1944 dni odsotnosti zaradi dopustov, 669 dni pa zaradi bolniške odsotnosti. Po dveh letih zmanjševanja števila dni bolniških odsotnosti je to povečanje za deset odstotkov glede na leto 2016.

Tudi leta 2017 smo zaradi pomanjkanja inšpektorjev na posameznih območjih države in za zagotavljanje enakomernega obsega inšpekcijskih nadzorov po vsej Sloveniji, s čimer skladno s svojimi pristojnostmi državljanom zagotavljamo enakomeren standard varnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevali uresničevanje koncepta za zagotovitev enotnih meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov v vsej državi. Zaradi pomanjkanja administrativnih sodelavk smo z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Direktoratom za obrambne zadeve tudi leta 2017 nadaljevali leta 2013 uvedeno skupno upravno poslovanje, s katerim administrativne sodelavke in sodelavci za materialno-tehnično poslovanje delajo za več organizacijskih enot hkrati.

Kljub menjavi kadra in veliko izgubljenih delovnih dni zaradi odsotnosti smo zaradi uveljavljanja koncepta meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov ter zaradi prilagoditve upravnega poslovanja preteklo leto opravili le 119 inšpekcijskih nadzorov manj kot leto prej. Ugotavljamo, da smo dosegli dobre rezultate. Na podlagi kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da so inšpektorji v letu dni opravili v povprečju 83,7 inšpekcijskega nadzora. Svoje naloge smo opravljali tudi kakovostno, saj je bilo vloženih le šest pritožb.

Leta 2017 so bili organizirani trije posveti za inšpektorje in javne uslužbenke inšpektorata, ki opravljajo naloge iz upravnega, finančnega in materialnega poslovanja, zadnji pa je bil organiziran skupno za vse zaposlene v inšpektoratu. Delavci inšpektorata so se udeležili tudi različnih oblik izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zunaj inšpektorata. V vseh oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so zaposleni tako sodelovali 379-krat, za kar je bilo porabljenih 407 delovnih dni.

Leta 2017 smo za opravljanje svojih nalog porabili 2.338.748 evrov, od tega za plače 2.134.427 evrov ter 204.321 evrov za sprotne stroške in investicije. Na podlagi spremljanja kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da je bil strošek na zaposlenega 41.031 evrov.

1 ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI

1.1 Organiziranost


Inšpektorat je skladno z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, s spremembami in dopolnitvami) organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo in opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer področje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter zaščite in reševanja.

Inšpektorat je skladno z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) tudi prekrškovni organ.

Skladno z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi (št. 0070-8/2011-19 z dne 25. februarja 2011, s spremembami in dopolnitvami) so inšpektorat 31. decembra 2017 sestavljale te organizacijske enote:

- Sektor za inšpekcijski nadzor,
- Služba za splošne zadeve,
- izpostave Celje, Gorenjska, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Posavje, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.

ORGANIZIRANOST INŠPEKTORATA

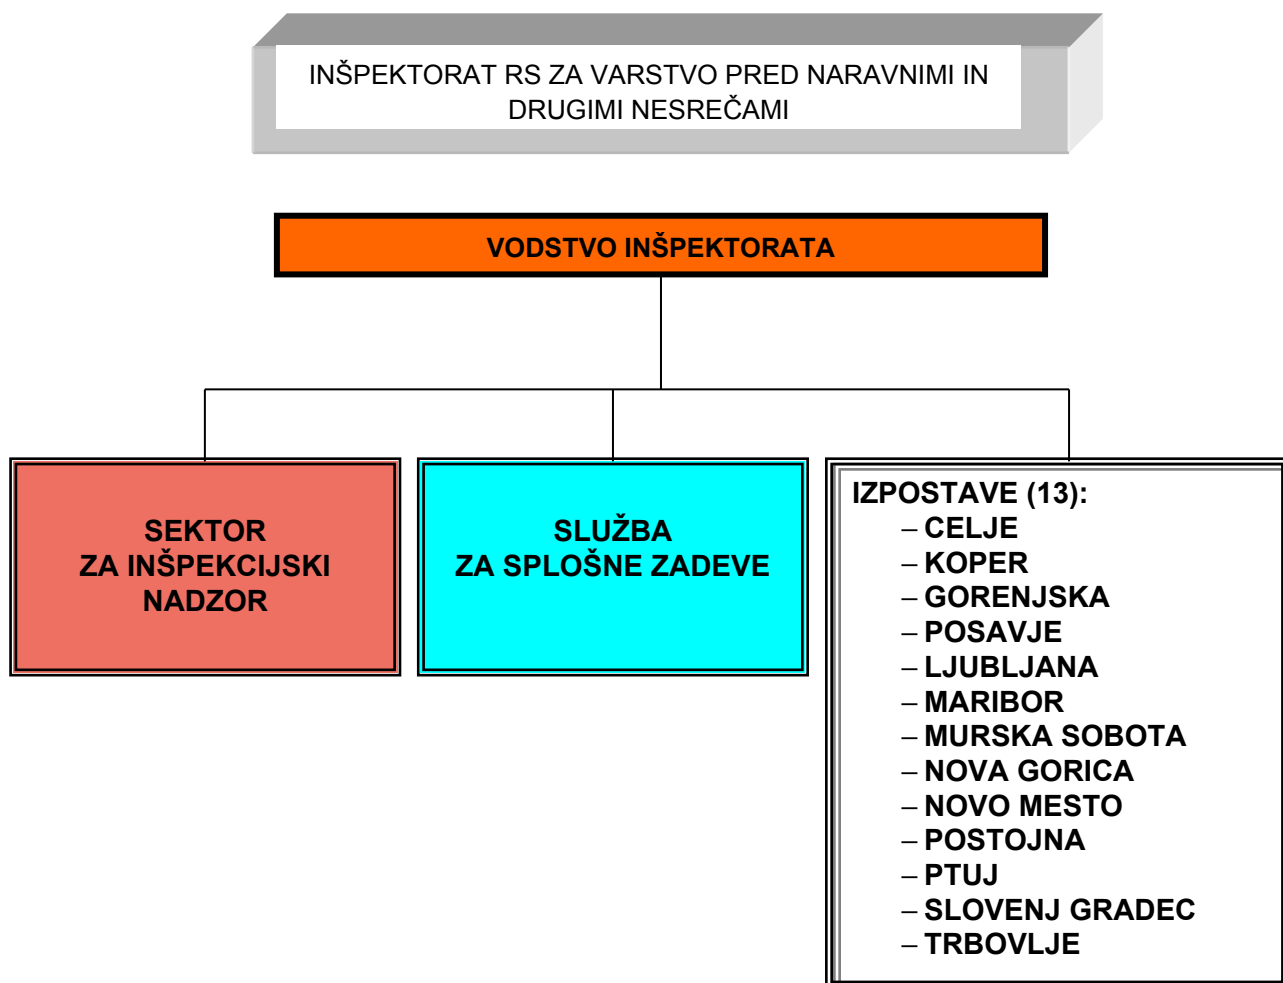

1.2 Pristojnosti

Pristojnosti in naloge inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvaja inšpektorat, so opredeljene predvsem z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB1, Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10), Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPož – UPB1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), Zakonom o gasilstvu (ZGas – UPB1, Uradni list RS, št. 113/05) ter Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU – UPB1, Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). Poleg nadzora nad upoštevanjem glavnih zakonov in predpisov, izdanih na njihovi podlagi, opravlja inšpektorat nadzor tudi na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ in 68/17), Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17), nadzira pa tudi izvajanje posameznih delov uredb in pravilnikov, izdanih na podlagi drugih zakonov. Inšpekcijski nadzor se izvaja v delih, ki urejajo varstvo pred požarom. Teh predpisov je še deset, tako da v inšpektoratu opravljamo inšpekcijski nadzor nad upoštevanjem 69 predpisov.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora urejajo pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank inšpekcijske postopke poleg naštetih zakonov tudi posamezni predpisi iz prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, ravnanja z nevarnimi snovmi, iz prometa in varovanja naravnega okolja.

Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami predvsem nadzor nad:

- načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih;
- pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom;
- vodenjem evidenc in podatkov o požarih ter eksplozijah;
- usposabljanjem zaposlenih;
- izvajanjem preventivnih ukrepov;
- izpolnjevanjem zahtev varstva pred požarom med gradnjo;
- izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
- stanjem načrtov ter drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
- opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanjem za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in usposabljanjem za tehnično potapljanje;
- razporejanjem potapljačev;
- urejenostjo posameznih kopališč z reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in organizatorji dejavnosti v prostem času ter prireditelji v vodi, na njej in ob njej, reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim ter dejavnostim v prostem času;
- gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
- opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2 STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH

2.1 Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2017

Leta 2017 je inšpektorat opravil 4959 (leto prej 5072) nalog na področju inšpekcijskega nadzora in 4056 (leto prej 6522) nalog kot prekrškovni organ.

Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 4959 inšpekcijskih nalog, od tega 4476 (leto prej 4595) inšpekcijskih nadzorov. Pri 2190 nadzorih so bili ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti odrejeni že z zapisnikom, pri 1522 nadzorih pa so inšpektorji zaradi neugotovljenih nepravilnosti postopke takoj ustavili. Izdanih je bilo 473 ureditvenih aktov, od tega 207 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 51 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 42 sklepov o izvršbi, 32 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 141 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v dveh komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov in v osmih intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Inšpektorji so kot prekrškovni organ opravili 4056 nalog, od tega so izdali 22 plačilnih nalogov in uvedli 39 postopkov izdaje odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 20 odločb o prekrških. Izrečenih je bilo tudi 3995 opozoril o prekrških. Znotraj nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane s štirimi zahtevami za sodno varstvo.


Med opravljenimi inšpekcijskimi nadzori je bilo s področja varstva pred požarom pregledanih 116 objektov za zdravstvo in socialno varstvo, 363 objektov predelovalne dejavnosti, 21 objektov za oskrbo z električno energijo, plinom in paro, 114 objektov za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odpadki, 544 objektov za trgovino, 233 večjih trgovskih kompleksov in nakupovalnih središč med prazničnimi nakupi, 26 objektov za promet in skladiščenje, 163 objektov gostinske nastanitvene dejavnosti, 230 objektov, namenjenih strežbi jedi in pijače, 60 objektov finančne in zavarovalniške dejavnosti, 59 objektov za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 26 objektov različnih poslovnih dejavnosti, 31 objektov za dejavnosti javne uprave, 102 objekta za predšolsko vzgojo, 159 osnovnih šol, 40 srednjih šol, 39 fakultet in drugih šol, 96 objektov, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, 40 objektov, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, 13 objektov za gradbeno dejavnost, 101 večstanovanjska stavba, 27 zavezancev SEVESO, 104 prodajaln s pirotehničnimi sredstvi, 11 pooblaščenih izvajalcev ukrepov varstva pred požarom, sedem gasilskih enot zaradi izpolnjevanja pogojev za direktorje in poveljnike ter 81 gasilskih enot zaradi osebne varovalne opreme. Opravili smo tudi 138 nadzorov med gradnjo objektov in 316 nadzorov zaradi prijav, med katerimi so tudi nadzori dimnikarske dejavnosti. Na področju varstva pred utopitvami je bilo opravljenih 121 inšpekcijskih nadzorov na bazenskih in naravnih kopališčih, 28 nadzorov pri izposojevalcih opreme ter 14 pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom. Na področju zaščite in reševanja je bilo opravljenih 14 nadzorov v državnih organih, 83 nadzorov v občinah, osem nadzorov pri zavezancih SEVESO, šest v enotah in službah zaščite, reševanja in pomoči, ki jih organizira država, ter 46 v šolah in drugih javnih zavodih. Opravljeni so bili tudi trije nadzori na področju varstva pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (NUS). Opravljen je bil še 901 pregled pri drugih subjektih ali pa so bili opravljeni ponovni inšpekcijski nadzori.

Na področju varstva pred požarom v naravnem okolju je inšpektorat leta 2017 opravljal poostrene nadzore v času obeh razglasov velike požarne ogroženosti na ogroženih območjih občin in odsekih železnih prog. Poleg inšpekcijskih nadzorov je inšpektorat na tem področju opravljal tudi naloge prekrškovnega organa.

Inšpektorat je v skupnih akcijah inšpekcijskih nadzorov sodeloval tudi z drugimi nadzornimi službami. Inšpektorji so sodelovali v dnevni in nočni nadzori gostinskih, nastanitvenih in prireditvenih objektov ter nadzorih področja varstva pred utopitvami, predvsem na naravnih

morskih kopališčih in pri spuščanju po rekah. Sodelovali smo še pri usklajenih nadzorih osebne varovalne opreme.

Tudi lani so inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav spremljali ter ocenjevali vaje državnega in regijskega pomena na področju zaštite in reševanja.

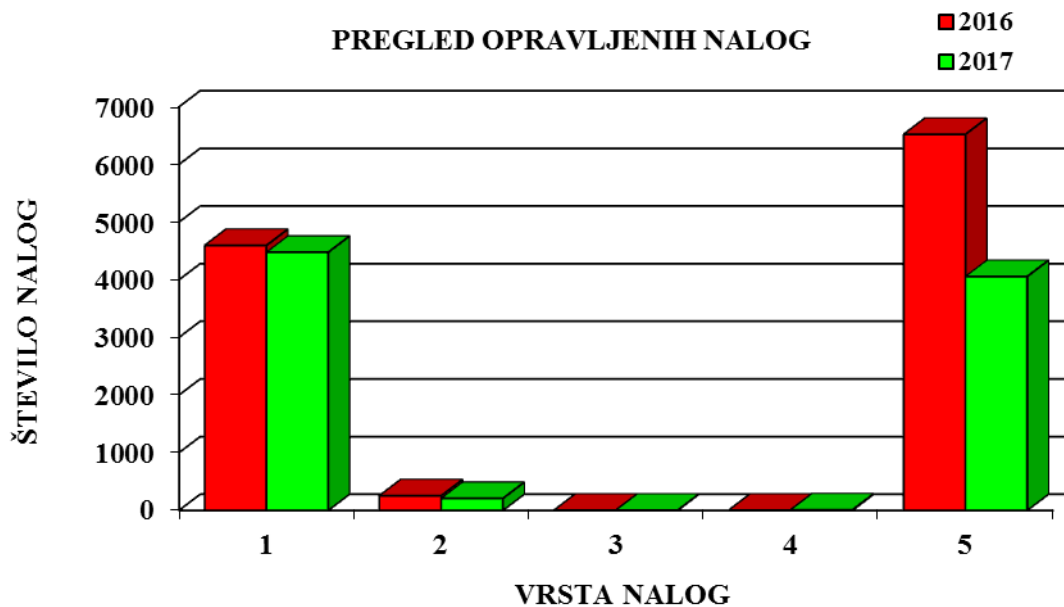

1. inšpekcijski nadzori

2. ureditvene odločbe

3. sodelovanje v komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov

4. sodelovanje na intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči

5. prekrškovne naloge

3 POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

3.1 Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, zunajbolnišnične zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti ter nastanitvenih ustanovah za bolniško nego, za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, za oskrbo starejših in invalidnih oseb ter v drugih nastanitvenih objektih za socialno varstvo (v nadaljevanju objekti za zdravstvo in socialno varstvo). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so delno prikazane na grafu 1.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 116 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 108 (93,1 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v osmih (6,9 %) ga nimajo;
- v 94 (81 %) primerih je požarni red narejen skladno s predpisi, v 21 (18,1 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (0,9 %) ga nimajo;
- v 102 (87,9 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (1,7 %) jih ne, v 12 (10,4 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 101 objektu za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 87 (86,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 13 (12,9 %) pomanjkljivo, v enem (1 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 79 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 59 (74,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 19 (24 %) pomanjkljivo, v enem (1,3 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 112 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 105 (93,7 %) primerih, v šestih (5,4 %) je pomanjkljivo, v enem (0,9 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 116 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 96 (82,7 %) primerih, v 14 (12,1 %) primerih pomanjkljivo, v šestih (5,2 %) jih niso.

Pri osmih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v štirih (50 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v štirih (50 %) primerih pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 82 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 72 (87,8 %) primerih, v desetih (12,2 %) pa ga nimajo.

V 116 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 98 (84,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (1,7 %) ne, v 16 (13,8 %) le delno;
- v 104 (89,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v 12 (10,3 %) le delno;
- v 103 (88,8 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 13 (11,2 %) pomanjkljivo;
- v 113 (97,4 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (2,6 %) ne;
- v 70 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 67 (95,7 %) objektih redno vzdrževano, v treh (4,3 %) pomanjkljivo;
- v 86 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 63 (73,2 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 17 (19,8 %) le delno, v šestih (7 %) ne;
- v 62 (72,1 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v štirih (4,6 %) niso, v 20 (23,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

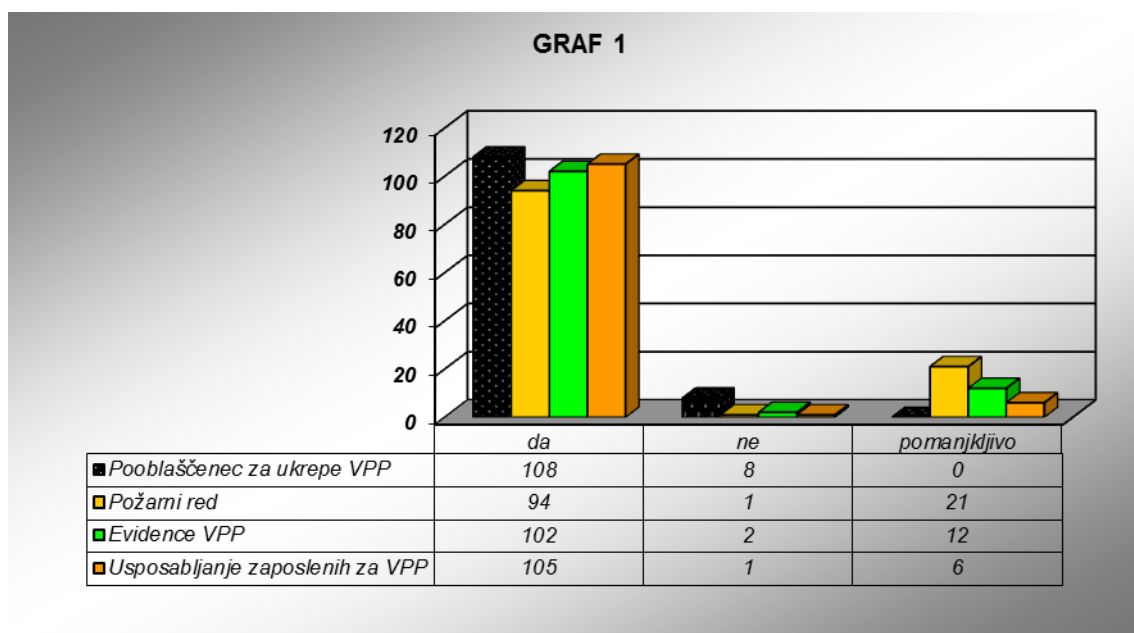

3.2 Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za proizvodnjo živil, tekstilij in kovin, v objektih obdelave in predelave lesa, izdelkov iz lesa, plute, slame ter proizvodnje pohištva, v objektih za proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov (v nadaljevanju objekti predelovalne dejavnosti). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so delno prikazane na grafu 2.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 363 objektih predelovalne dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 342 (94,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 21 (5,8 %) ga nimajo;
- v 270 (74,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 82 (22,6 %) je vsebina pomanjkljiva, v 11 (3 %) ga nimajo;
- v 310 (85,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 15 (4,1 %) jih ne in v 38 (10,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 167 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 140 (83,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 19 (11,4 %) pomanjkljivo, v osmih (4,8 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 161 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 113 (70,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 35 (21,7 %) pomanjkljivo, v 13 (8,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 336 objektih predelovalne dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 294 (87,5 %) primerih, v sedmih (2,1 %) ga nimajo, v 35 (10,4 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 355 objektih predelovalne dejavnosti ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 297 (83,7 %) primerih, v 27 (7,6 %) primerih pomanjkljivo, v 31 (8,7 %) jih niso.


Pri 58 nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 51 (87,9 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v sedmih (12,1 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 144 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 114 (79,2 %) primerih, v 23 (16 %) ni, v sedmih (4,8 %) primerih pa je pomanjkljivo.

V 363 objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 325 (89,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v treh (0,8 %) ne, v 25 (9,6 %) le delno;
- v 353 (97,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v petih (1,4 %) ne, v petih (1,4 %) le delno;
- v 316 (87,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v osmih (2,2 %) ne, v 39 (10,7 %) pomanjkljivo;
- v 354 (97,5 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v petih (1,4 %) ne, v štirih (1,1 %) pomanjkljivo;

- v 193 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 163 (84,4 %) primerih redno vzdrževano, v devetih (4,7 %) ni, v 21 (10,9 %) je pomanjkljivo;
- v 202 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 119 (58,9 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 39 (19,3 %) ne, v 44 (21,8 %) le delno;
- v 157 (77,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 19 (9,4 %) niso, v 26 (12,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

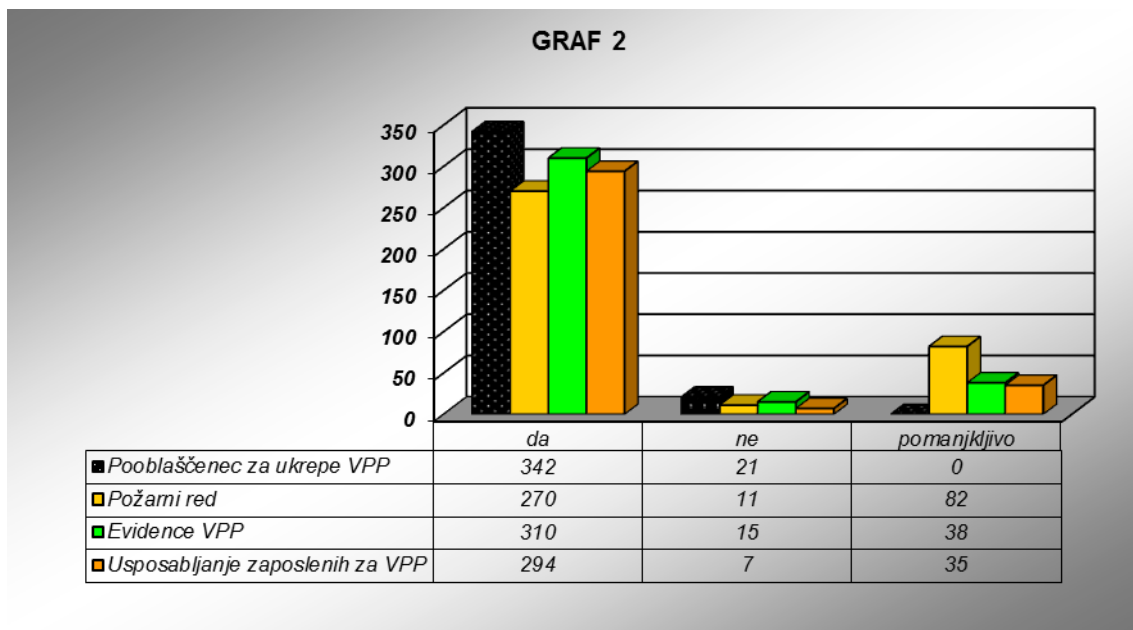

3.3 Inšpekcijski nadzor v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih, v katerih se opravlja dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so delno prikazane tudi na grafu 3.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 21 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 21 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 19 (90,5 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v dveh (9,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 19 (90,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (9,5 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 15 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovitve so:

- v vseh 15 (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 15 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovitve so:

- v 11 (73,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljani skladno s predpisi, v štirih (26,7 %) pomanjkljivo.

Na treh objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v dveh (66,7 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, v enem (33,3 %) primeru so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 15 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 13 (86,6 %) primerih, v enem (6,7 %) je pomanjkljivo, v enem (6,7 %) primeru usposabljanje ni bilo izvedeno.

Pri petih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v štirih (80 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v enem (20 %) pa ne.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 15 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v devetih (60 %) primerih, v dveh (13,3 %) primerih usposabljanje ni bilo izvedeno, v štirih (26,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v desetih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovili so, da je v osmih (80 %) primerih usposabljanje izvedeno skladno s predpisi, v dveh (20 %) primerih pa pomanjkljivo.

V 21 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 21 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v 20 (95,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (4,8 %) primeru ne;
- v 20 (95,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (4,8 %) primeru ne;
- v 20 (95,2 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (4,8 %) primeru ne;
- v 12 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 11 (91,7 %) objektih redno vzdrževano, v enem (8,3 %) je pomanjkljivo;
- v 16 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 13 (81,2 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v dveh (12,5 %) ne, v enem (6,3 %) le delno;
- v 13 (81,2 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (6,3 %) ne, v dveh (12,5 %) le delno.

GRAF 3

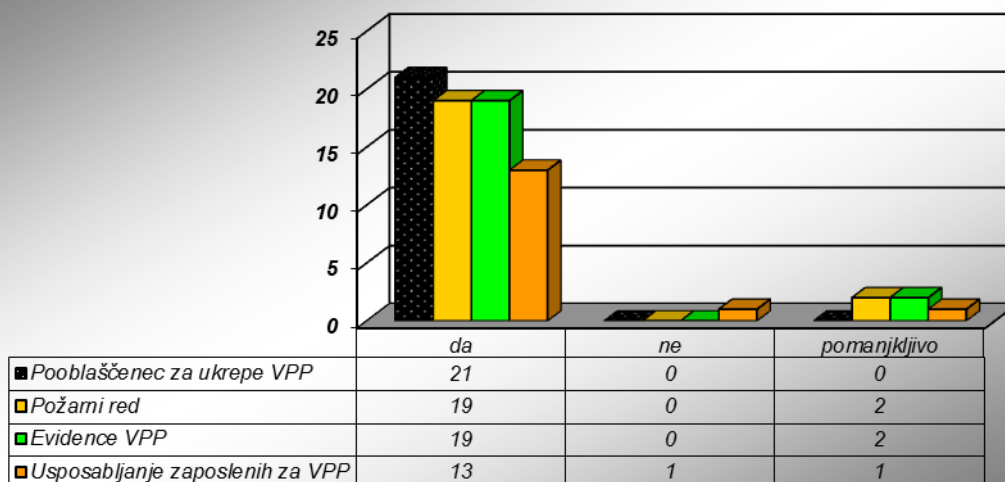

3.4 Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil inšpekcijske nadzore v objektih, v katerih potekajo zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, ravnanje z odplakami, zbiranje in odvažanje odpadkov ter ravnanje z njimi (v nadaljevanju objekti za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki so delno prikazane tudi na grafu 4.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 114 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki oziroma iz zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 111 (97,4 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v treh (2,6 %) ga nimajo;
- v 89 (78,1 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v štirih (3,5 %) ga nimajo, v 21 (18,4 %) primerih je vsebina pomanjkljiva;
- v 105 (92,1 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v devetih (7,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 74 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovitve so:

- v 66 (89,2 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (2,7 %) primerih ne, v šestih (8,1 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 64 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovitve so:

- v 52 (81,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (6,3 %) ne, v osmih (12,5 %) pomanjkljivo.

Na 17 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v osmih (47,1 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, v osmih (47,1 %) ne, v enem (5,8 %) primeru so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 100 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 92 (92 %) primerih, v dveh (2 %) primerih ni, v šestih (6 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 100 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 93 (93 %) primerih, v treh (3 %) jih niso, v štirih (4 %) pomanjkljivo.


Pri 22 nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 16 (72,7 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v šestih (27,3 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 74 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 70 (94,6 %) primerih, v štirih (5,4 %) pa pomanjkljivo.

V 114 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 106 (93 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v osmih (7 %) pomanjkljivo;
- v 108 (94,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v šestih (5,3 %) pomanjkljivo;
- v 102 (89,5 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 12 (10,5 %) pomanjkljivo;
- v 113 (99,1 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,9 %) pomanjkljivo;
- v 75 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 60 (79,6 %) objektih redno vzdrževano, v 14 (18,5 %) ni, v enem (1,9 %) je pomanjkljivo;
- v 72 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 52 (72,2 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v desetih (13,9 %) ne, v desetih (13,9 %) le delno;
- v 58 (80,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v šestih (8,3 %) niso, v osmih (11,1 %) le delno.

GRAF 4

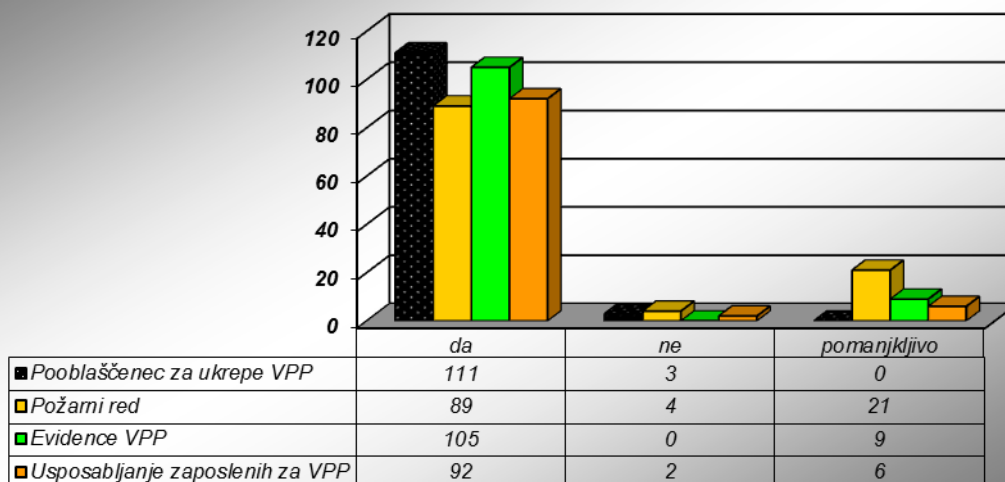

3.5 Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne nadzore v trgovinah na drobno, v nespecializiranih prodajalnah ter specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki, računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, drugo gospodinjsko opremo, izdelki za kulturo, šport in zabavo ter z drugimi izdelki (v nadaljevanju objekti za trgovino).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za trgovino so delno prikazane na grafu 5.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 544 objektih za trgovino in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 519 (95,4 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 25 (4,6 %) ga nimajo;
- v 417 (76,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 114 (20,9 %) je vsebina pomanjkljiva, v 13 (2,4 %) ga nimajo;
- v 458 (84,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 31 (5,7 %) jih ne in v 55 (10,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 511 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 447 (87,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 37 (7,2 %) pomanjkljivo, v 27 (5,3 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 315 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 257 (81,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 34 (10,8 %) pomanjkljivo, v 24 (7,6 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 522 objektih za trgovino in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 419 (80,3 %) primerih, v 21 (4 %) ga nimajo, v 82 (15,7 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 532 objektih za trgovino in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 439 (82,5 %) primerih, v 44 (8,3 %) jih niso, v 49 (9,2 %) pomanjkljivo.


Pri 58 nadzorih v objektih za trgovino so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 45 (77,6 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v osmih (13,8 %) ne, v petih (8,6 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 489 objektih za trgovino. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 431 (88,1 %) primerih, v 39 (8 %) ga nimajo in v 19 (3,9 %) je pomanjkljivo.

V 544 objektih za trgovino so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 493 (90,6 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v devetih (1,7 %) ne, v 42 (7,7 %) le delno;
- v 526 (96,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v šestih (1,1 %) ne, v 12 (2,2 %) le delno;
- v 467 (85,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 11 (2 %) ne, v 66 (12,1 %) pomanjkljivo;
- v 530 (97,4 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v 13 (2,4 %) ne, v enem (0,2 %) pomanjkljivo;
- v 278 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 257 (92,4 %) objektih redno vzdrževano, v 13 (4,7 %) ni, v osmih (2,9 %) je pomanjkljivo;
- v 402 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 278 (69,2 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 70 (17,4 %) ne, v 54 (13,4 %) le delno;
- v 325 (80,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 34 (8,5 %) niso, v 43 (10,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 5

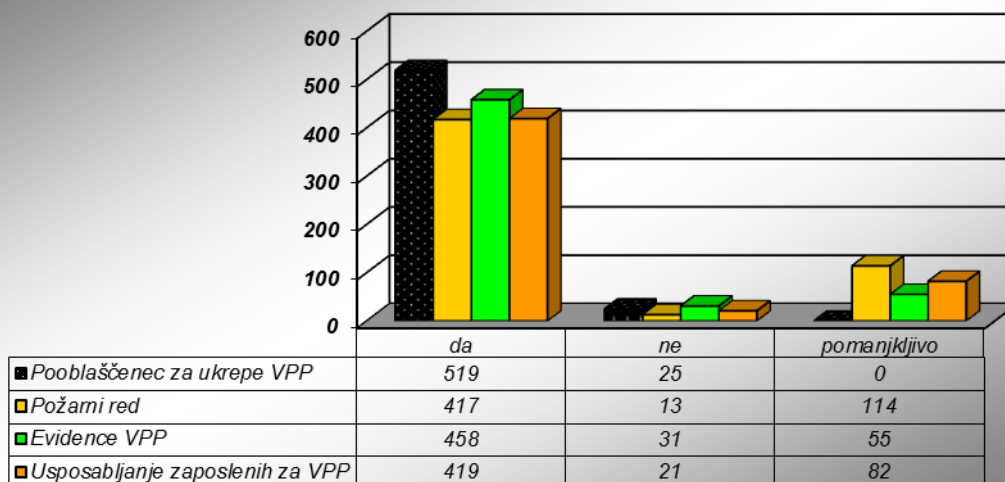

3.5.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VEČJIH KOMPLEKSIH IN NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH MED PRAZNIČNIMI NAKUPI


Med prazniki je obisk trgovskih oziroma nakupovalnih središč zelo povečan, zato inšpektorat vsako leto v njih opravlja poostren nadzor, pri čemer je v ospredju prehodnost evakuacijskih poti, dostopov in izhodov.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 6.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 233 objektih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 169 (72,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 13 (5,6 %) ne, v 51 (21,9 %) le delno;
- v 216 (92,7 %) primerih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v petih (2,1 %) ne, v 12 (5,2 %) pomanjkljivo;
- v 227 (97,4 %) objektih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (1,3 %) ne, v treh (1,3 %) pomanjkljivo;
- usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, je bilo skladno s predpisi v 214 (91,8 %) primerih, v 13 (5,6 %) ne, v šestih (2,6 %) pomanjkljivo.

GRAF 6

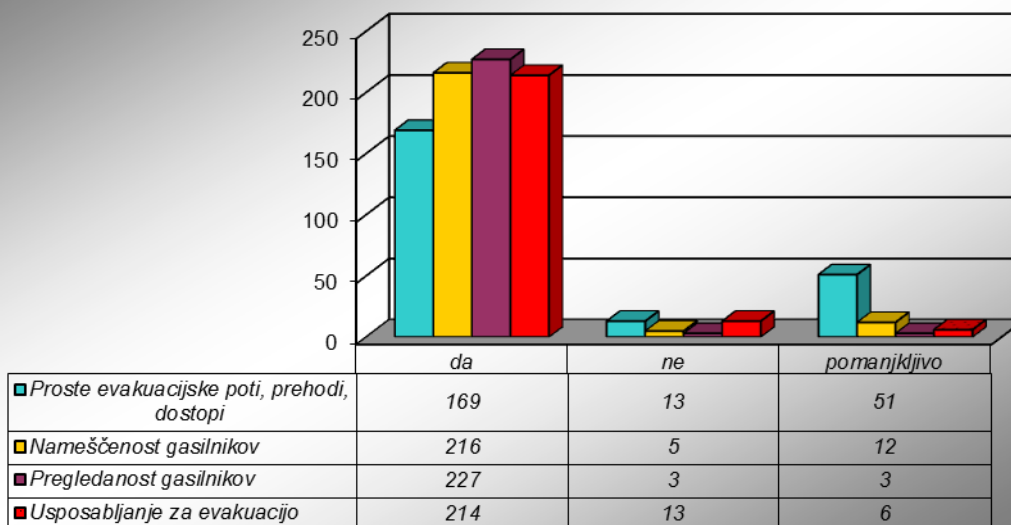

3.6 Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za promet in skladiščenje.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so delno prikazane na grafu 7.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 26 objektih za promet in skladiščenje ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 21 (80,8 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v petih (19,2 %) ga nimajo;
- v 17 (65,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v treh (11,5 %) ga nimajo, v šestih (23,1 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 18 (69,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (19,2 %) ne, v treh (11,6 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 13 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v sedmih (53,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v treh (23,1 %) ne in v treh (23,1 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v štirih (33,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (41,7 %) pomanjkljivo, v treh (25 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 18 (69,2 %) primerih, v dveh (7,7 %) ga nimajo, v šestih (23,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 18 (69,2 %) primerih, v sedmih (26,9 %) jih niso, v enem (3,9 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v desetih objektih za promet in skladiščenje. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v sedmih (70 %) primerih, v dveh (20 %) ga nimajo in v enem (10 %) je pomanjkljivo.

V 26 objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 22 (84,6 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v štirih (15,4 %) le delno;
- v 25 (96,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (3,9 %) le delno;
- v 21 (80,8 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v petih (19,2 %) pomanjkljivo;
- v 25 (96,1 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (3,9 %) pomanjkljivo;
- v 14 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 11 (78,6 %) objektih redno vzdrževano, v enem (7,1 %) ne, v dveh (14,3 %) pomanjkljivo;
- v 15 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v šestih (40 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v štirih (26,7 %) ne, v petih (33,3 %) le delno;
- v 11 (73,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (13,3 %) niso, v dveh (13,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 7

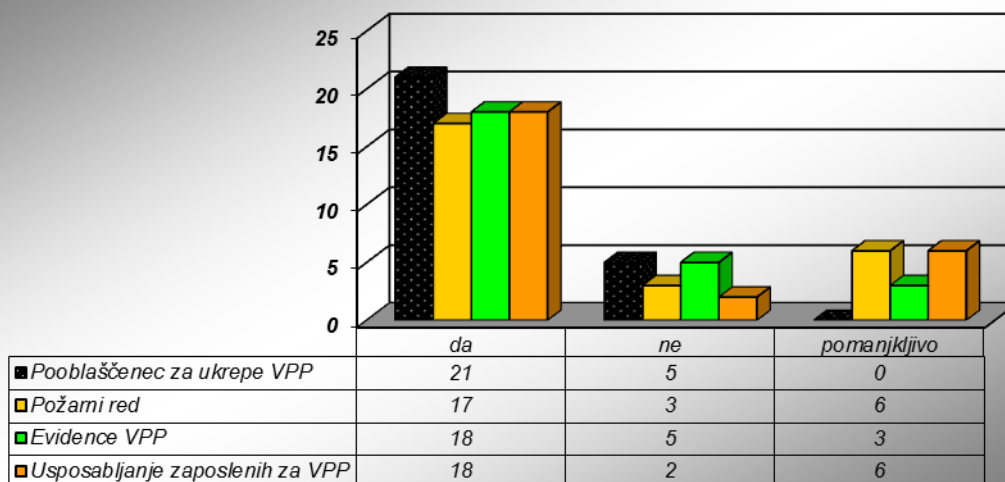

3.7 Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil 393 rednih inšpekcijskih nadzorov v gostinskih objektih, od tega 163 v hotelih in podobnih objektih nastanitvenih dejavnosti, počitniških domovih in podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje, v objektih avtokampov in taborov, objektih študentskih in dijaških domov (v nadaljevanju objekti gostinske nastanitvene dejavnosti) ter 230 v objektih strežbe jedi in pijač.

3.7.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH GOSTINSKE NASTANITVENE DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so delno prikazane na grafu 8.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 163 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 142 (87,1 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 21 (12,9 %) ga nimajo;
- v 120 (73,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 38 (23,3 %) je vsebina pomanjkljiva, v petih (3,1 %) ga nimajo;
- v 130 (79,8 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 16 (9,8 %) jih ne in v 17 (10,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 158 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 130 (82,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 17 (10,7 %) pomanjkljivo, v 11 (7 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 125 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 92 (73,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 22 (17,6 %) pomanjkljivo, v 11 (8,8 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 148 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 131 (88,5 %) primerih, v osmih (5,4 %) ga nimajo, v devetih (6,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 153 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 121 (79,1 %) primerih, v 14 (9,2 %) jih niso, v 18 (11,7 %) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 119 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 99 (83,2 %) primerih, v enem (0,8 %) je pomanjkljivo, v 19 (16 %) ne.

V 163 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 149 (91,4 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 14 (8,6 %) le delno;
- v 153 (93,9 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v desetih (6,1 %) le delno;
- v 140 (85,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (2,4 %) ne, v 19 (11,7 %) pomanjkljivo;
- v 162 (99,4 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,6 %) ne;
- v 101 objektu je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 92 (91 %) redno vzdrževano, v petih (5 %) ni, v štirih (4 %) je pomanjkljivo;
- v 124 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 53 (42,7 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 46 (37,1 %) ne, v 25 (20,2 %) le delno;
- v 124 (79,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v osmih (6,5 %) niso, v 17 (13,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 8

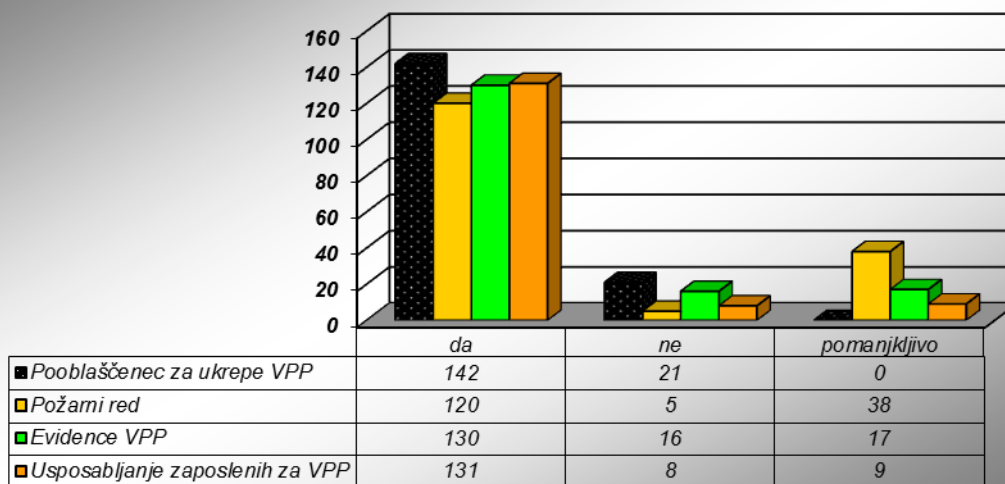

3.7.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI STREŽBE JEDI IN PIJAČ

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so delno prikazane na grafu 9.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 230 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 198 (78,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 62 (21,1 %) ga nimajo;
- v 155 (67,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 58 (25,2 %) je vsebina pomanjkljiva, v 17 (7,4 %) ga nimajo;
- v 170 (73,9 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 29 (12,6 %) jih ne vodijo, v 31 (13,5 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 107 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 80 (74,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljene skladno s predpisi, v 14 (13,1 %) pomanjkljivo, v 13 (12,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 82 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 50 (61 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v 11 (13,4 %) pomanjkljivo, v 21 (25,6 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 198 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 142 (71,7 %) primerih, v 12 (6,1 %) ga nimajo, v 44 (22,2 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 183 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 149 (81,4 %) primerih, v sedmih (3,8 %) jih niso, v 27 (14,8 %) pa pomanjkljivo.


Pri 187 nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 150 (80,2 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v 27 (14,4 %) le delno, v desetih (5,4 %) primerih pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 77 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 56 (72,7 %) primerih, v 16 (20,8 %) ga nimajo, v petih (6,5 %) pa je pomanjkljivo.

V 230 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 66 (85,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (1,3 %) ne, v desetih (13 %) le delno;
- v 218 (94,8 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (1,7 %) ne, v osmih (3,5 %) le delno;
- v 194 (84,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v osmih (3,5 %) ne, v 28 (12,2 %) pomanjkljivo;
- v 217 (94,3 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v osmih (3,5 %) ne, v petih (2,2 %) pomanjkljivo;
- v 37 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 29 (78,4 %) objektih redno vzdrževano, v šestih (16,2 %) ni, v dveh (5,4 %) je pomanjkljivo;
- v 109 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 43 (39,5 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 19 (17,4 %) le delno, v 47 (43,1 %) ne;
- v 78 (71,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 20 (18,3 %) niso, v 11 (10,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 9

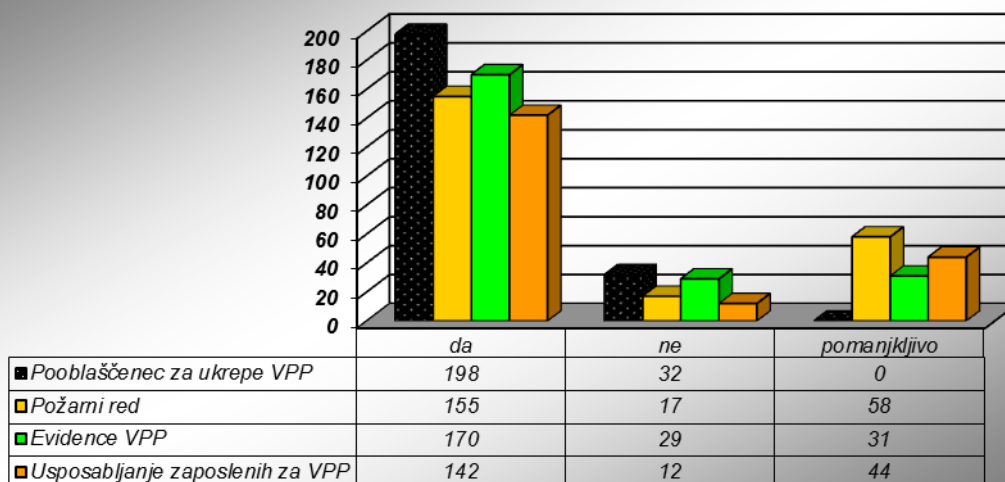

3.8 Inšpekcijski nadzor v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih finančnih storitev in objektih dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov (v nadaljevanju objekti finančne in zavarovalniške dejavnosti).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so delno prikazane na grafu 10.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 60 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 60 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 53 (88,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v sedmih (11,7 %) primerih je vsebina pomanjkljiva;
- v 57 (95 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (1,7 %) je ne in v dveh (3,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 28 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 26 (92,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (7,1 %) načrtov nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 22 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 19 (86,4 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (4,5 %) pomanjkljivo, v dveh (9,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 54 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 51 (94,4 %) primerih, v dveh (3,7 %) ni, v enem (1,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 55 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 50 (90,9 %) primerih, v enem (1,8 %) jih niso, v štirih (7,3 %) primerih pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 22 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 18 (81,8 %) primerih, v enem (4,6 %) delno, v treh (13,6 %) pa ne.

V 60 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 60 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti;
- v vseh 60 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 60 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v 59 (98,3 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (1,7 %) ne;
- v 16 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 16 (100 %) objektih tudi redno vzdrževano;
- v 55 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 45 (81,8 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v sedmih (12,7 %) le delno, v treh (5,5 %) ne;
- v 44 (80 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (3,6 %) niso, v devetih (16,4 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 10

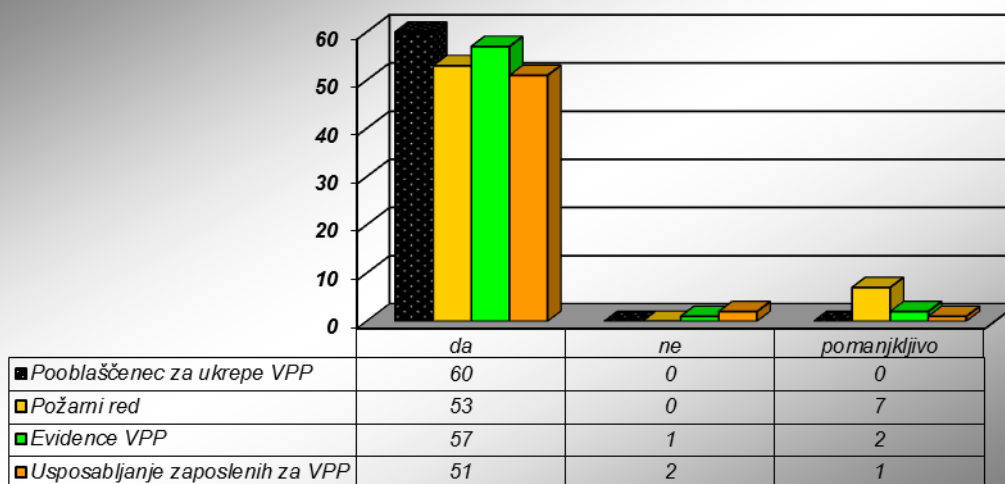

3.9 Inšpekcijski nadzor v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil inšpekcijske nadzore v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so delno prikazane na grafu 11.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 59 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 44 (74,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 15 (25,4 %) ga nimajo;
- v 35 (59,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 23 (39 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (1,7 %) ga nimajo;
- v 42 (71,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v šestih (10,2 %) jih ne in v 11 (18,6 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 36 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 32 (88,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (11,1 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 24 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 22 (91,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (8,3 %) načrtov nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 54 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 37 (68,5 %) primerih, v dveh (3,7 %) ga ne izvajajo, v 15 (27,8 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 54 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 39 (72,2 %) primerih, v devetih (16,7 %) jih niso, v šestih (11,1 %) pa pomanjkljivo.


Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 30 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 18 (60 %) primerih, v desetih (33,3 %) ne, v dveh (6,7 %) pa pomanjkljivo.

V 59 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 55 (93,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v štirih (6,8 %) ne;
- v vseh 59 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;

- v 51 (86,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem ne (1,7 %), v sedmih (11,9 %) pa pomanjkljivo;
- v 56 (94,9 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (3,4 %) ne, v enem (1,7 %) pomanjkljivo;
- v 23 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 22 (95,7 %) objektih redno vzdrževano, v enem (4,3 %) pa pomanjkljivo;
- v 33 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 15 (45,5 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v 14 (42,4 %) ne, v štirih (12,1 %) primerih le delno;
- v 17 (51,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v osmih (24,2 %) niso, v osmih (24,2 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 11

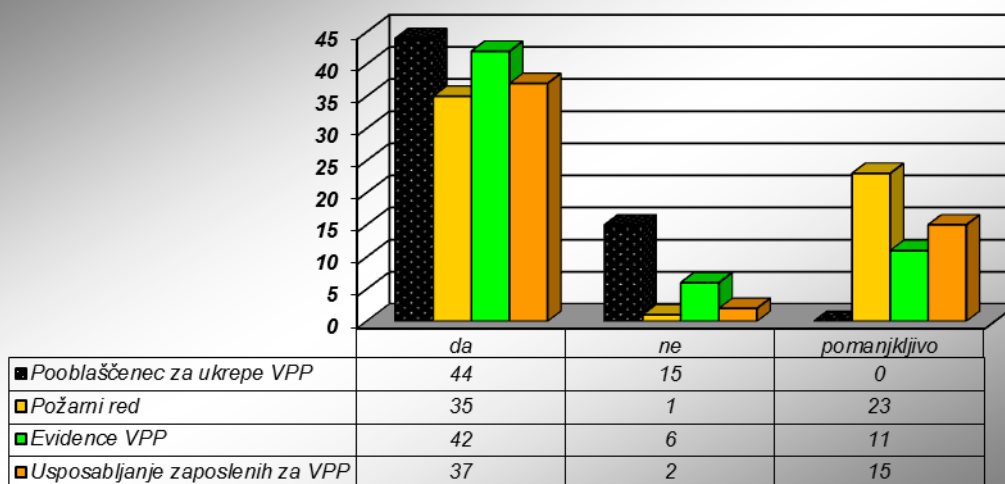

3.10 Inšpekcijski nadzor v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih dejavnosti varovanja in proizvodovanja, dejavnosti oskrbe stavb in okolice ter objektih pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (v nadaljevanju objekti raznovrstnih poslovnih dejavnosti).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so delno prikazane na grafu 12.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 26 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 25 (96,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (3,8 %) ga nimajo;
- v 21 (80,8 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v štirih (15,4 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (3,8 %) ga nimajo;
- v 20 (76,9 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (7,7 %) jih ne, v štirih (15,4 %) pa pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 15 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 14 (93,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (6,7 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v osmih (66,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (25 %) delno, v enem (8,3 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 18 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 15 (83,3 %) primerih, v dveh (11,1 %) delno, v enem (5,6 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 17 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 14 (82,3 %) primerih, v dveh (11,8 %) jih niso, v enem (5,9 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 11 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v šestih (54,6 %) primerih, v petih (45,4 %) pa ne.

V 26 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 24 (92,3 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (7,7 %) le delno;
- v vseh 26 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 23 (88,5 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (3,8 %) ne, v dveh (7,7 %) pomanjkljivo;
- v vseh 26 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 16 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 16 (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 20 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 17 (85 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v dveh (10 %) ne, v enem (5 %) le delno;
- v 16 (80 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v štirih (20 %) pa le delno.

GRAF 12

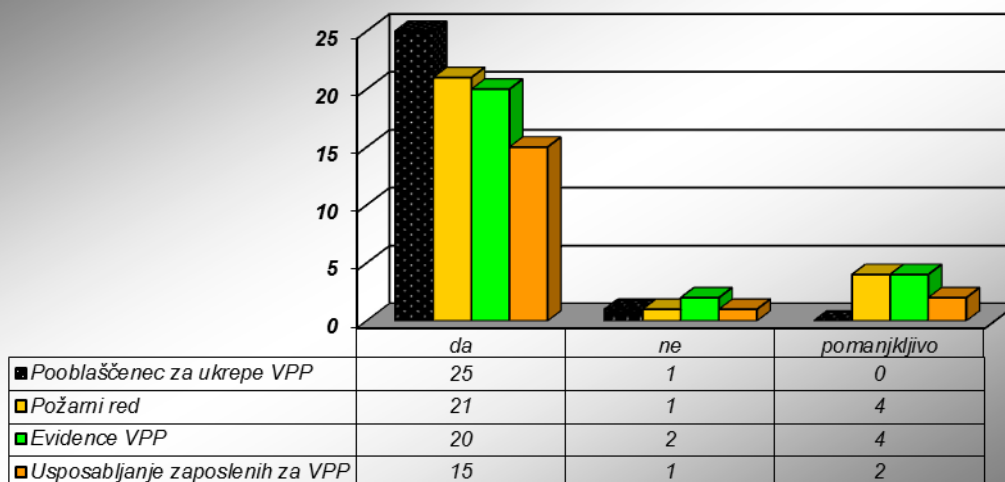

3.11 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave

Leta 2017 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore v objektih za dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (v nadaljevanju objekti za dejavnost javne uprave).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za dejavnost javne uprave so delno prikazane na grafu 13.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 31 objektih za dejavnost javne uprave in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 31 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 20 (64,5 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 11 (35,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 24 (77,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (3,2 %) jih ne vodijo, v šestih (19,4 %) pa jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 21 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 17 (81 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (9,5 %) pomanjkljivo, v dveh (9,5 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 12 (70,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (17,6 %) pomanjkljivo, v dveh (11,8 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 30 objektih za dejavnost javne uprave in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 27 (90 %) primerih, v treh (10 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 30 objektih za dejavnost javne uprave ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 29 (96,7 %) primerih, v enem (3,3 %) jih niso.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 21 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 14 (66,7 %) primerih, v šestih (28,5 %) ne, v enem (4,8 %) pa pomanjkljivo.

V 31 objektih za dejavnost javne uprave so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 29 (93,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v dveh (6,5 %) le delno;
- v vseh 31 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 28 (90,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (9,7 %) pomanjkljivo;
- v 30 (96,8 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (3,2 %) pomanjkljivo;
- v 19 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 19 (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 22 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v devetih (40,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v osmih (36,4 %) ne, v petih (22,7 %) so potrdila pomanjkljiva;
- v 14 (63,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (13,6 %) niso, v petih (22,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 13

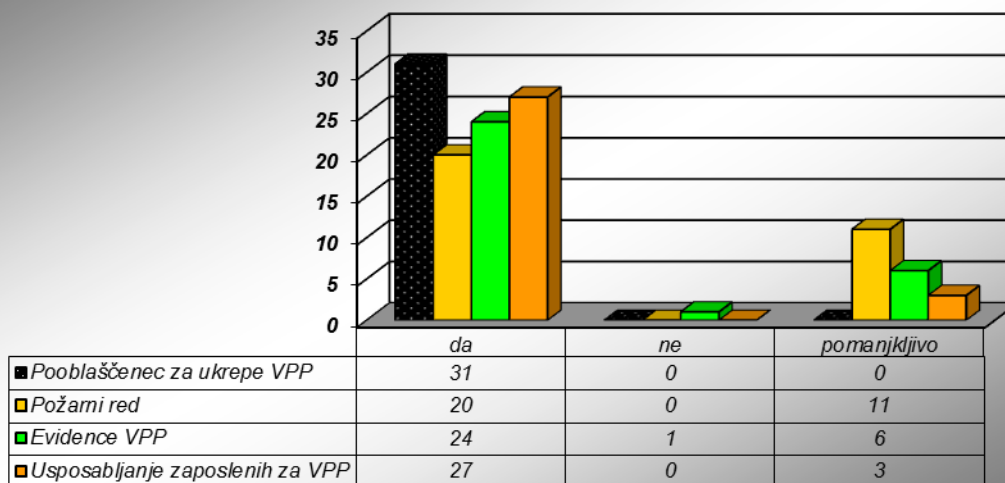

3.12 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil 340 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih za predšolsko vzgojo, osnovno-, srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter druge oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V objektih za predšolsko vzgojo sta bila opravljena 102 inšpekcijska nadzora, v objektih za osnovnošolsko 159, v objektih za srednješolsko 40, v objektih za posrednješolsko izobraževanje in v objektih drugih šol 39 inšpekcijskih nadzorov.

3.12.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VRTCIH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju vrtci), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 14.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 102 vrtcih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 102 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 66 (64,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 36 (35,3 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 95 (93,1 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v sedmih (6,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 102 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 85 (83,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 17 (16,7 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 72 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 54 (75 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 15 (20,8 %) pomanjkljivo, v treh (4,2 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 102 vrtcih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 98 (96,1 %) primerih, v štirih (3,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 102 vrtcih ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 91 (89,2 %) primerih, v enem (1 %) jih niso, v desetih (9,8 %) pa pomanjkljivo.

Pri štirih nadzorih v vrtcih so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh štirih (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 102 vrtcih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 97 (95,1 %) primerih, v enem (1 %) ga nimajo, v štirih (3,9 %) je pomanjkljivo.

V 102 vrtcih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 92 (90,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v desetih (9,8 %) le delno;
- v 96 (94,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (1 %) ne, v petih (4,9 %) delno;
- v 93 (91,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v devetih (8,8 %) pomanjkljivo;
- v vseh 102 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 79 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 78 (98,7 %) objektih redno vzdrževano, v enem (1,3 %) pa pomanjkljivo;
- v 85 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 78 (91,8 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v sedmih (8,2 %) so potrdila pomanjkljiva;
- v 79 (92,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v šestih (7,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

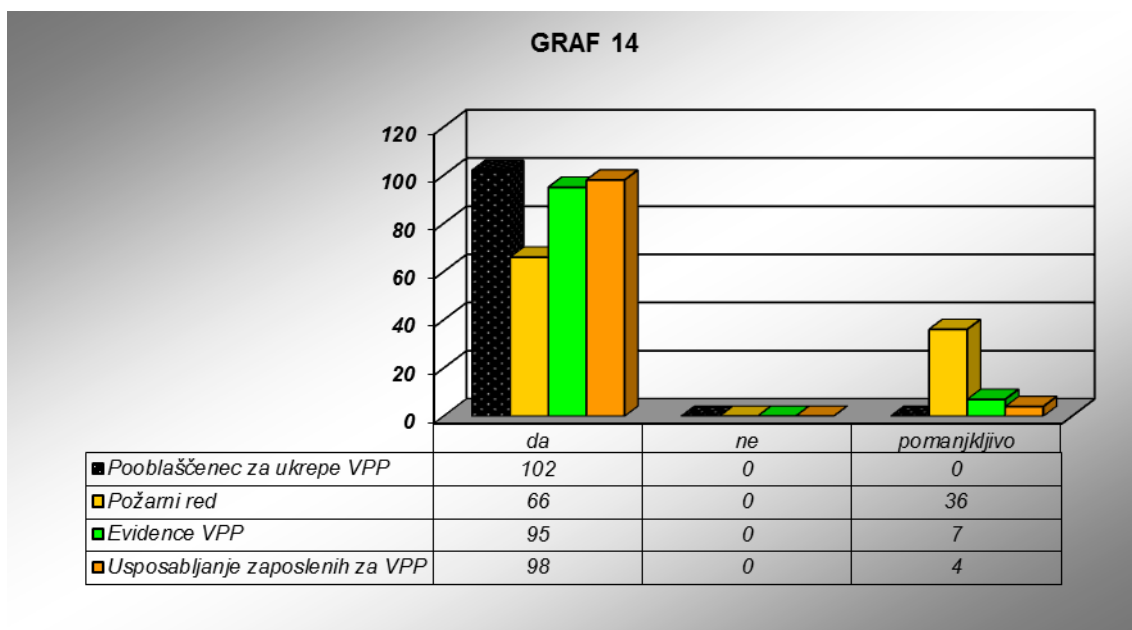

3.12.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OSNOVNIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za osnovnošolsko izobraževanje (v nadaljevanju osnovne šole), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 15.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 159 osnovnih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 157 (98,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (1,3 %) ga nimajo;
- v 124 (78 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 35 (22 %) je vsebina pomanjkljiva;

- v 151 (95 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (0,6 %) jih ne in v sedmih (4,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 159 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 138 (86,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 20 (12,6 %) pomanjkljivo, v enem (0,6 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 121 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 101 (83,5 %) primeru so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 19 (15,7 %) pomanjkljivo, v enem (0,8 %) ga nimajo.

Na 19 osnovnih šolah, ki so bile predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v 12 (63,2 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, v štirih (21,1 %) ne in v treh (15,7 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 159 osnovnih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 139 (87,4 %) primerih, v 20 (12,6 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 159 osnovnih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 131 (82,4 %) primerih, v sedmih (4,4 %) jih niso, v 21 (13,2 %) pa pomanjkljivo.


Pri 16 nadzorih v osnovnih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. V 15 (93,8 %) primerih so ugotovili, da so osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v enem (6,2 %) niso.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 159 osnovnih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 147 (92,5 %) primerih, v osmih (5 %) ga nimajo, v štirih (2,5 %) pa je pomanjkljivo.

V 159 osnovnih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 146 (91,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v 13 (8,2 %) le delno;
- v 153 (96,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (0,6 %) ne, v petih (3,1 %) le delno;
- v 148 (93,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (1,9 %) ne, v osmih (5 %) pomanjkljivo;
- v vseh 159 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 109 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 101 (92,7 %) objektu redno vzdrževano, v enem (0,9 %) ni, v sedmih (6,4 %) je pomanjkljivo;
- v 123 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 90 (73,2 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v 23 (18,7 %) ne, v desetih (8,1 %) so pomanjkljiva;

- v 99 (80,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v devetih (7,3 %) niso, v 15 (12,2 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

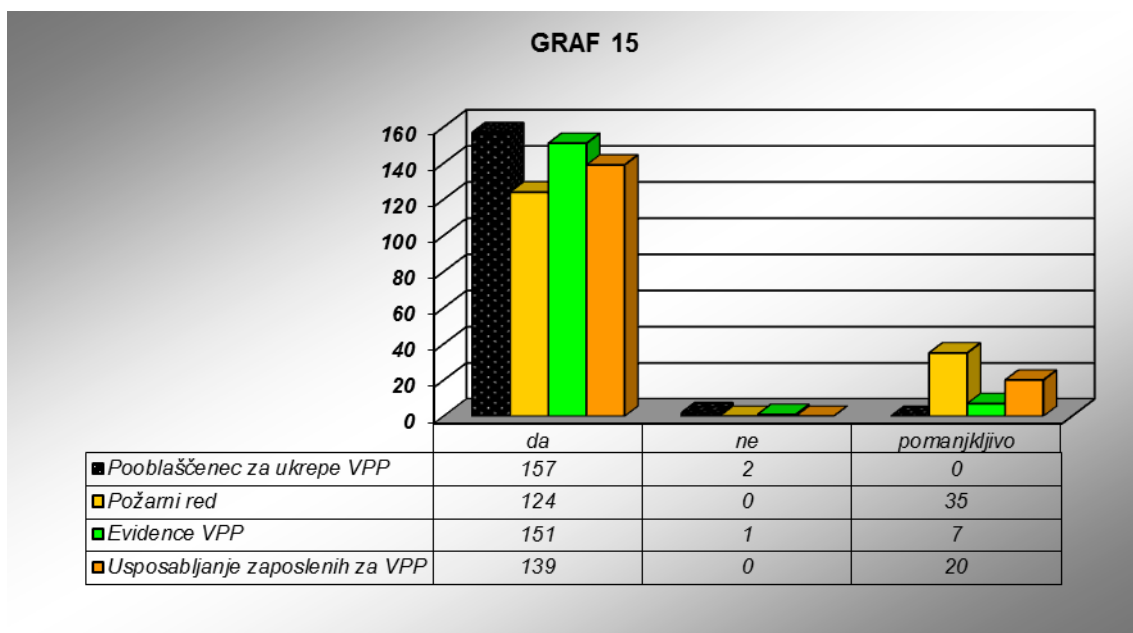

3.12.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V SREDNJIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za srednješolsko izobraževanje (v nadaljevanju srednje šole) so delno prikazane na grafu 16.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 40 srednjih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 40 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 35 (87,5 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v petih (12,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 35 (87,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (12,5 %) primerih jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 40 srednjih šolah. Ugotovitve so:

- v 35 (87,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (12,5 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 32 srednjih šolah. Ugotovitve so:

- v 27 (84,4 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (15,6 %) pa pomanjkljivo.

Na sedmih srednjih šolah, ki so bile predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v treh (42,9 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam, v treh (42,9 %) ne in v enem (14,2 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 34 srednjih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 28 (82,4 %) primerih, v šestih (17,6 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 34 srednjih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 26 (76,5 %) primerih, v treh (8,8 %) jih niso, v petih (14,7 %) pa pomanjkljivo.


Pri šestih nadzorih v srednjih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. V dveh (33,3 %) primerih so ugotovili, da so osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v štirih (66,7 %) niso.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 40 srednjih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 30 (75 %) primerih, v petih (12,5 %) ga nimajo, v petih (12,5 %) je pomanjkljivo.

V 40 srednjih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 34 (85 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v šestih (15 %) le delno;
- v 39 (97,5 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (2,5 %) ne;
- v 34 (85 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (15 %) pomanjkljivo;
- v vseh 34 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 31 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 29 (93,5 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (6,5 %) pomanjkljivo;
- v 35 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 25 (71,4 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v treh (8,6 %) ne, v sedmih (20 %) le delno;
- v 25 (71,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (8,6 %) ne, v sedmih (20 %) delno.

GRAF 16

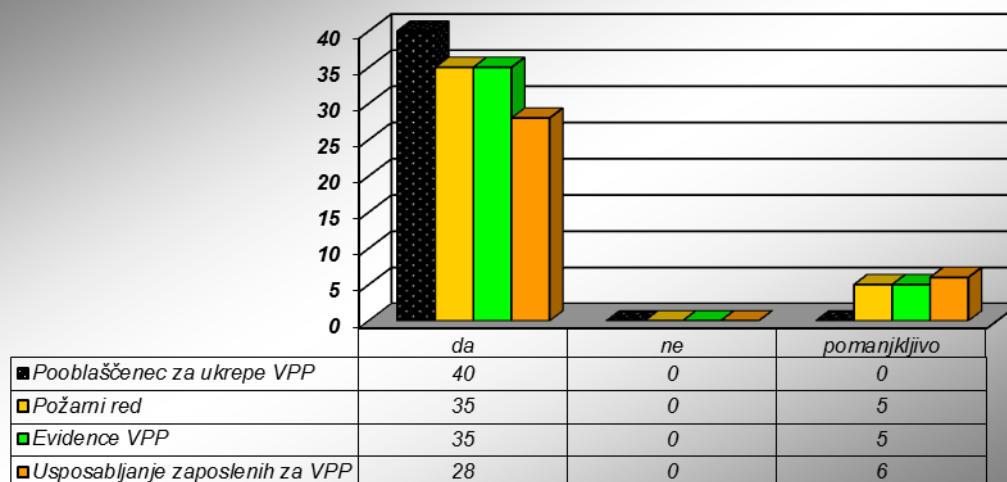

3.12.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA FAKULTETAH IN DRUGIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za posrednješolsko izobraževanje in v objektih za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljevanju fakultete in druge šole) so delno prikazane na grafu 17.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov na 39 fakultetah in drugih šolah ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 33 (84,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v šestih (15,4 %) ga nimajo;
- v 33 (84,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v štirih (10,3 %) je vsebina pomanjkljiva, v dveh (5,1 %) ga nimajo;
- v 35 (89,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v treh (7,7 %) jih ne in v enem (2,6 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 39 fakultetah in drugih šolah. Ugotovitve so:

- v 31 (79,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (15,4 %) pomanjkljivo, v dveh (5,1 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 18 fakultetah in drugih šolah. Ugotovitve so:

- v desetih (55,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (22,2 %) pomanjkljivo, v štirih (22,2 %) jih nimajo.

Na štirih fakultetah in drugih šolah, ki so bile predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v enem (25 %) primeru je bil požarni načrt dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilski enoti, v dveh (50 %) ne, v enem (25 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 39 fakultetah in drugih šolah ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 32 (82,1 %) primerih, v petih (12,8 %) ga nimajo, v dveh (5,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 39 fakultetah in drugih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 27 (69,2 %) primerih, v štirih (10,3 %) jih niso, v osmih (20,5 %) pa pomanjkljivo.


Pri 12 nadzorih na fakultetah in drugih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v petih (41,7 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v sedmih (58,3 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 23 fakultetah in drugih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 13 (56,6 %) primerih, v devetih (39,1 %) ne, v enem (4,3 %) pa pomanjkljivo.

Na 39 fakultetah in drugih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 34 (87,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v dveh (5,1 %) ne, v treh (7,7 %) le delno;
- v 38 (97,4 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (2,6 %) ne;
- v 37 (94,8 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (5,2 %) pomanjkljivo;
- v vseh 39 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 17 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 17 (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 23 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 14 (60,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v devetih (39,1 %) pa ne;
- v 20 (87 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (4,3 %) ne, v dveh (8,7 %) delno;

GRAF 17

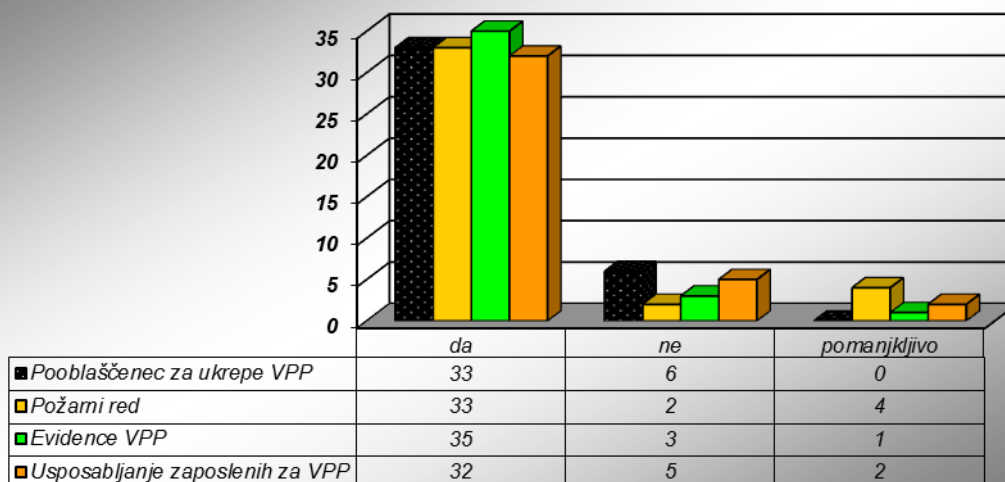

3.13 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil 96 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti. V objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, je bilo opravljenih 25 inšpekcijskih nadzorov, v objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, 44, v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, pa 27 inšpekcijskih nadzorov.

3.13.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH KULTURNI IN RAZVEDRILNI DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so delno prikazane na grafu 18.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 19 (76 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v šestih (24 %) ga nimajo;
- v 16 (64 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v devetih (36 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 21 (84 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (4 %) jih ne, v treh (12 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 13 (68,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (31,6 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 18 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 12 (66,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v petih (27,7 %) pomanjkljivo, v enem (5,6 %) pa ga nimajo.

Na štirih objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so bile nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v enem (25 %) primeru je bil požarni načrt dopolnjen skladno s predpisi in poslan gasilski enoti, v treh (75 %) pa ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 19 (76 %) primerih, v šestih (24 %) pa je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 23 (92 %) primerih, v dveh (8 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 17 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 15 (88,2 %) primerih, v dveh (11,8 %) pa ne.

V 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 20 (80 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v petih (20 %) le delno;
- v 21 (84 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (16 %) le delno;
- v 22 (88 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (12 %) pomanjkljivo;
- v 23 (92 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (8 %) pomanjkljivo;
- v 20 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 15 (75 %) objektih redno vzdrževano, v petih (25 %) je pomanjkljivo;
- v 20 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 14 (70 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v treh (15 %) ne, v treh (15 %) le delno;
- v 15 (75 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v petih (25 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 18

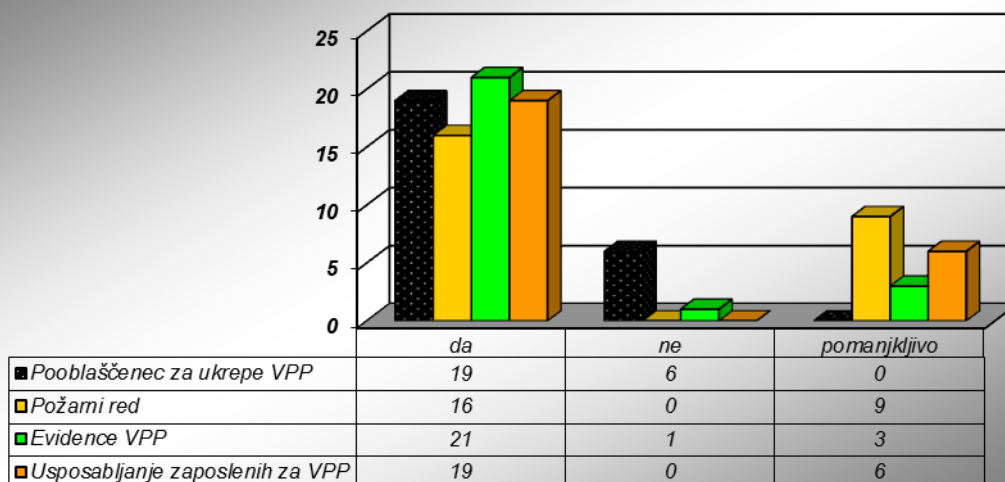

3.13.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV IN DRUGIM KULTURNIM DEJAVNOSTIM

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, so delno prikazane na grafu 19.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 44 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 43 (97,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (2,3 %) ga nimajo;
- v 34 (77,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v devetih (20,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem primeru ga nimajo (2,3 %);
- v 38 (86,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (2,3 %) jih ne in v petih (11,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 25 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v 20 (80 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v treh (12 %) pomanjkljivo, v dveh (8 %) ju nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v 16 (84,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (5,3 %) pomanjkljivo, v dveh (10,5 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 44 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 39 (88,6 %) primerih, v štirih (9,1 %) je pomanjkljivo, v enem (2,3 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 44 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 38 (86,3 %) primerih, v petih (11,4 %) jih niso, v enem (2,3 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 20 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 15 (75 %) primerih, v treh (15 %) ga nimajo, v dveh (10 %) pa je pomanjkljivo.

V 44 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 42 (95,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v dveh (4,5 %) pa delno;
- v 43 (97,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (2,3 %) le delno;
- v 42 (95,5 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (4,5 %) pa pomanjkljivo;
- v vseh 44 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 16 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 14 (87,5 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (12,5 %) pa pomanjkljivo;
- v 29 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 21 (72,4 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v šestih (20,7 %) ne, v dveh (6,9 %) le delno;
- v 26 (89,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (10,3 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 19

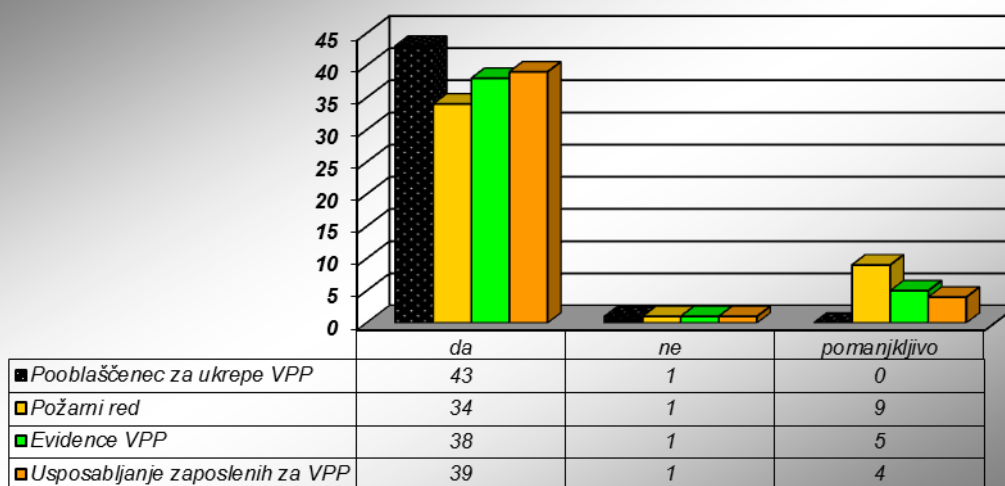

3.13.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH ŠPORTNIM IN DRUGIM DEJAVNOSTIM ZA PROSTI ČAS

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so delno prikazane na grafu 20.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 27 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 26 (96,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (3,7 %) ga nimajo;
- v 19 (70,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v šestih (22,2 %) je vsebina pomanjkljiva, v dveh (7,4 %) ga nimajo;
- v 22 (81,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (3,7 %) jih ne vodijo in v štirih (14,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 18 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 11 (61,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (27,8 %) pomanjkljivo, v dveh (11,1 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 14 (82,4 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (17,6 %) pa ga nimajo.

Na treh objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ki so bili predmet inšpekcijskega nadzora, so nameščene sončne elektrarne. Ugotovitve so:

- v vseh treh (100 %) primerih so bili požarni načrti dopolnjeni skladno s predpisi in poslani gasilskim enotam.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 27 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 23 (85,2 %) primerih, v štirih (14,8 %) je pomanjkljivo.


Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 27 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 19 (70,4 %) primerih, v petih (18,5 %) jih niso, v treh (11,1 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 18 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 17 (94,4 %) primerih, v enem (5,6 %) pa pomanjkljivo.

V 27 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 25 (92,6 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v dveh (7,4 %) le delno;
- v vseh 27 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 27 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 27 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 16 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 14 (87,5 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (12,5 %) je pomanjkljivo;
- v 18 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 12 (66,7 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v štirih (22,2 %) ne, v dveh (11,1 %) le delno;
- v 16 (88,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (5,6 %) ne, v enem (5,6 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

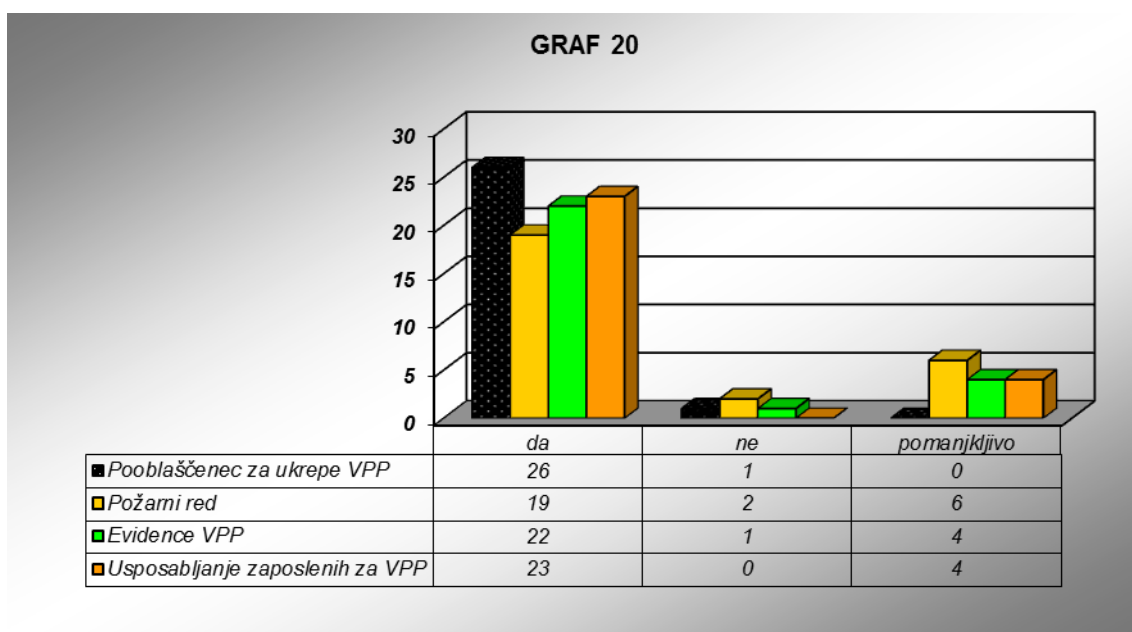

3.14 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, so delno prikazane na grafu 21.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 40 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 38 (95 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (5 %) primerih ga nimajo;
- v 32 (80 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v osmih (20 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 38 (95 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (2,5 %) jih ne, v enem (2,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v petih objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v vseh petih (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljene skladno s predpisi.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v dveh objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v obeh (100 %) primerih je bil požarni načrt pripravljen skladno s predpisi.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 40 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 32 (80 %) primerih, v enem (2,5 %) ga nimajo, v sedmih (17,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 40 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 28 (70 %) primerih, v dveh (5 %) jih niso, v desetih (25 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v dveh objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovili so, da je v obeh (100 %) primerih skladno s predpisi.

V 14 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 40 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v vseh 40 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 40 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 40 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v treh objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh treh (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v devetih objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v osmih (88,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v enem (11,1 %) pa ne;
- v vseh devetih (100 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani.

GRAF 21

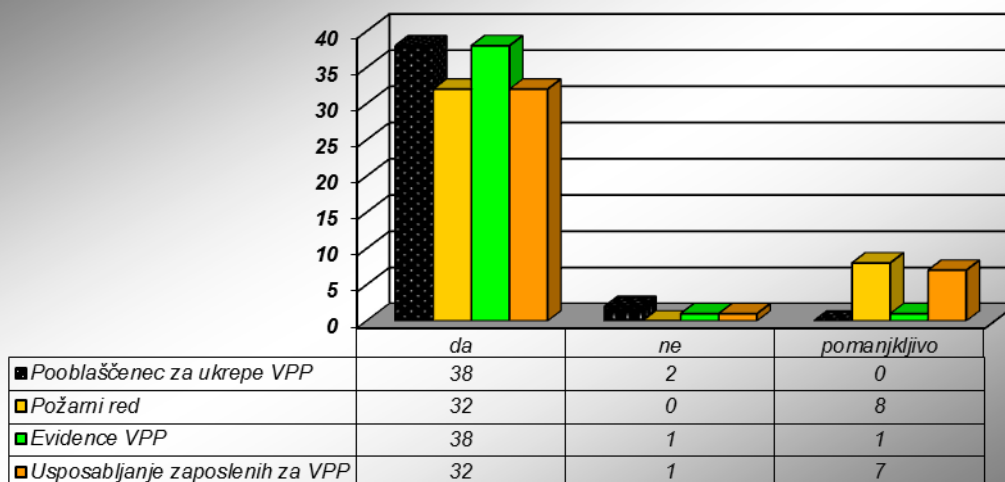

3.15 Inšpekcijski nadzor v objektih gradbene dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih gradbene dejavnosti.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gradbene dejavnosti so delno prikazane na grafu 22.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 13 objektih gradbene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 13 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v osmih (61,5 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (7,7 %) ne, v štirih (30,8 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v devetih (69,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (15,4 %) jih ne, v dveh (15,4 %) pa le delno.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v štirih objektih gradbene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v dveh (50 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (50 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v treh objektih gradbene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v dveh (66,7 %) primerih so bili požarni načrti le delno pripravljeni skladno s predpisi, v enem (33,3 %) primeru ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih gradbene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v desetih (76,9 %) primerih, v treh (23,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih gradbene dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v desetih (76,9 %) primerih, v treh (23,1 %) ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v treh objektih gradbene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v dveh (66,7 %) primerih, v enem (33,3 %) ga nimajo.

V 13 objektih gradbene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 13 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti;
- v vseh 13 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v desetih (76,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (7,7 %) ne, v dveh (15,4 %) pa pomanjkljivo;
- v 11 (84,6 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (15,4 %) pomanjkljivo;
- v enem objektu je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je tudi redno vzdrževano;
- v štirih objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v enem (25 %) primeru pridobili potrdilo o brezhibnem delovanju, v enem (25 %) ne, v dveh (50 %) pa le delno;
- v dveh (50 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (25 %) niso, v enem (25 %) pa le delno.

GRAF 22

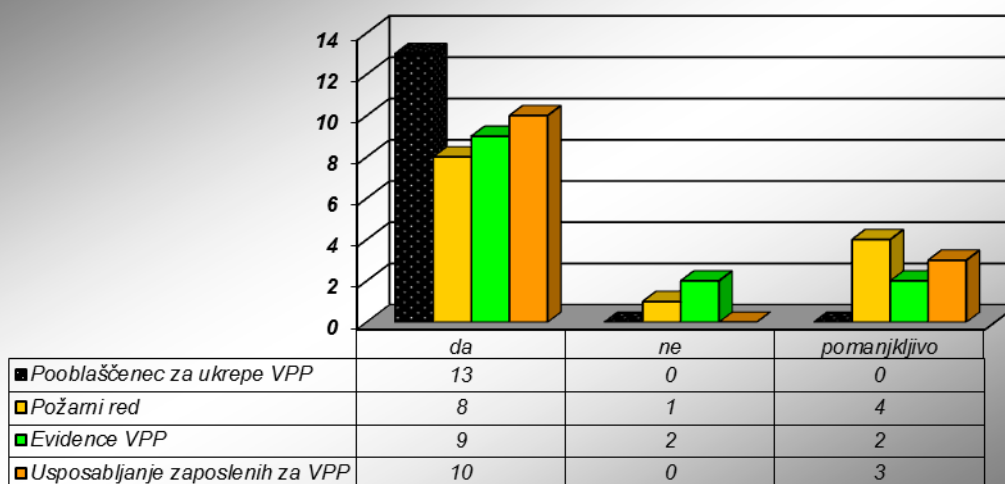

3.16 Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil redne inšpekcijske nadzore v večstanovanjskih stavbah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v večstanovanjskih stavbah so delno prikazane na grafu 23.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 101 večstanovanjski stavbi in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 98 (97 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v treh (3 %) ga nimajo;
- v 68 (67,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 29 (28,7 %) je vsebina pomanjkljiva, v štirih (4 %) ga nimajo;
- v 66 (65,4 %) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 35 (34,6 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 30 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:

- v 18 (60 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 12 (40 %) le delno.


Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 29 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:

- v 17 (58,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v devetih (31 %) pomanjkljivo, v treh (10,4 %) jih nimajo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo stanovalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 20 večstanovanjskih stavbah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v dveh (10 %) primerih, kar v 17 (85 %) ga nimajo in v enem (5 %) je pomanjkljivo.

V 101 večstanovanjski stavbi so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 83 (82,2 %) stavbah so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (2 %) ne, v 16 (15,8 %) le delno;
- v 97 (96 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (4 %) le delno;
- v 80 (79,2 %) stavbah so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (4 %) ne, v 17 (16,8 %) pomanjkljivo;
- v 98 (97 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (3 %) pa pomanjkljivo;
- v 39 stavbah je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 38 (97,4 %) objektih redno vzdrževano, v enem (2,6 %) pa pomanjkljivo;
- v 18 stavbah so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v devetih (50 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v osmih (44,4 %) ne, v enem (5,6 %) le delno;
- v 13 (72,2 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (11,1 %) niso, v treh (16,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

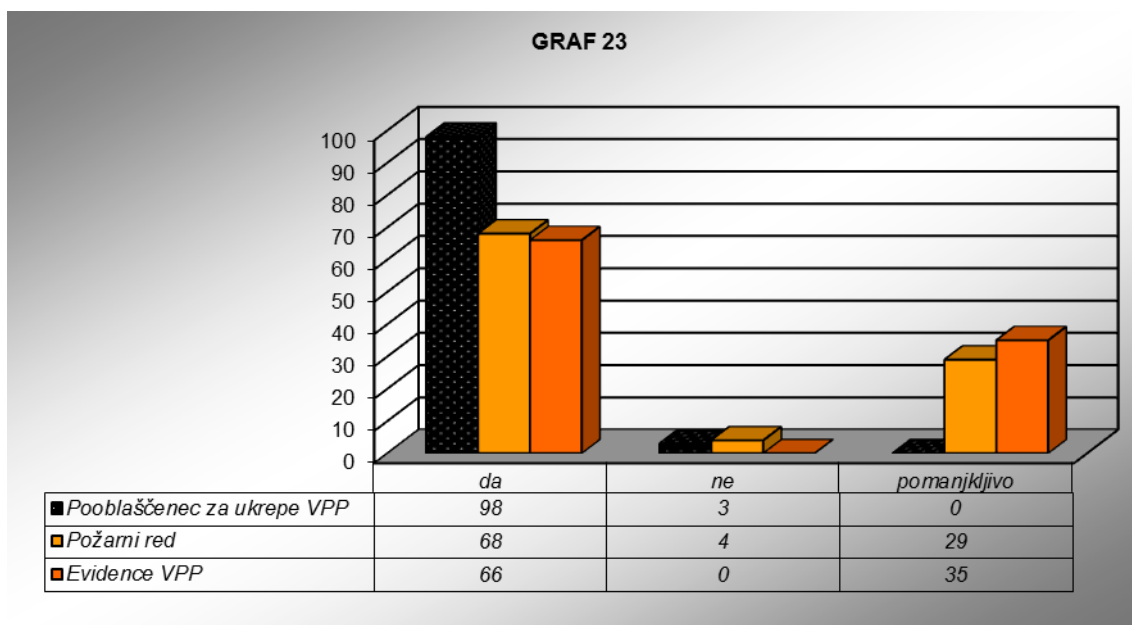

3.17 Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravil 27 rednih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (zavezanci SEVESO), od tega 19 s področja varstva pred požarom in osem načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih s področja varstva pred požarom pri zavezancih so delno prikazane na grafu 24.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 19 objektih zavezancev in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 17 (89,5 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (10,5 %) ga nimajo;
- v 12 (63,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v sedmih (36,8 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 18 (94,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (5,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih zavezancev. Ugotovitve so:

- v 15 (78,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (21,1 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih zavezancev. Ugotovitve so:

- v 14 (73,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (26,3 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 19 objektih zavezancev in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 17 (89,5 %) primerih, v dveh (10,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 19 objektih zavezancev in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 15 (78,9 %) primerih, v enem (5,3 %) jih niso, v treh (15,8 %) primerih pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 11 objektih zavezancev. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v osmih (72,7 %) primerih, v treh (27,3 %) pa ne.

V 19 objektih zavezancev so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 19 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti;
- v 16 (84,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (15,8 %) le delno;
- v vseh 19 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 19 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 11 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v desetih (90,9 %) primerih redno vzdrževano, v enem (9,1 %) pa je pomanjkljivo;
- v 15 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 13 (86,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v enem (6,7 %) ne, v enem (6,7 %) le delno;
- v vseh 15 (100 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani.

GRAF 24

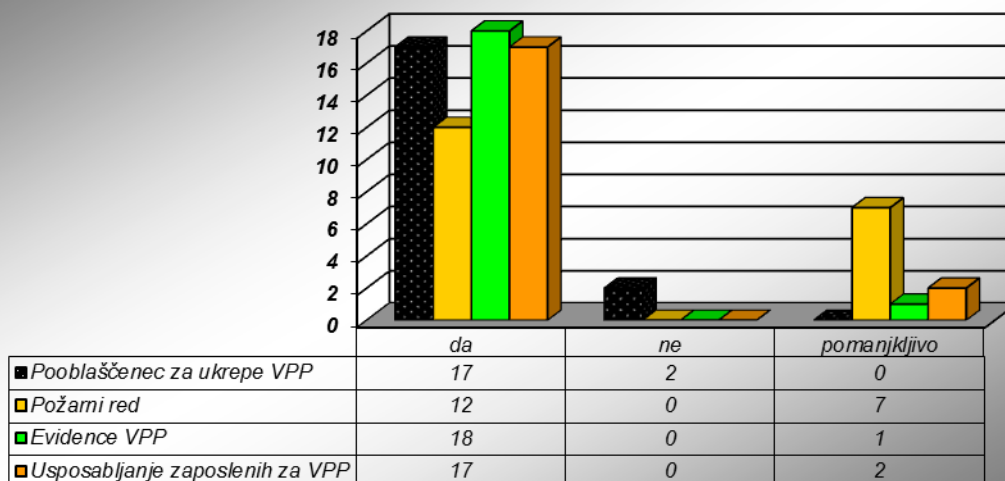


Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi (v nadaljevanju načrti) pri zavezancih so delno prikazane na grafu 25.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri osmih zavezancih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v sedmih (87,5 %) primerih je načrt pripravljen skladno s predpisi, v enem (12,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v sedmih (87,5 %) načrtih so navedene osebe, ki so pooblaščenke za aktiviranje postopkov ob nesreči, in osebe, ki so odgovorne za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče, v enem (12,5 %) pomanjkljivo;
- v vseh osmih (100 %) načrtih je navedena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z drugimi organi, pristojnimi za pripravo občinskih (regijskih) načrtov;
- v vseh osmih (100 %) načrtih je navedena zaščitna oprema, ki jo imajo zavezanci;
- v sedmih (87,5 %) načrtih je naveden program usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih izvajali ob nesrečah, v enem (12,5 %) je program pomanjkljiv;
- v vseh osmih (100 %) primerih so bili podatki o mogočih izrednih dogodkih, ki se lahko razvijejo v nesrečo zaradi nevarnih snovi, posredovani pristojnim organom za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta;
- v sedmih (87,5 %) primerih je načrt odobril organ, pristojen za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta, v enem (12,5 %) primeru ne;
- v šestih (75 %) primerih so z vajami, ki so jih izvedli v zakonsko predpisanem roku, preverili rešitve iz načrtov, v dveh (25 %) le delno.

GRAF 25

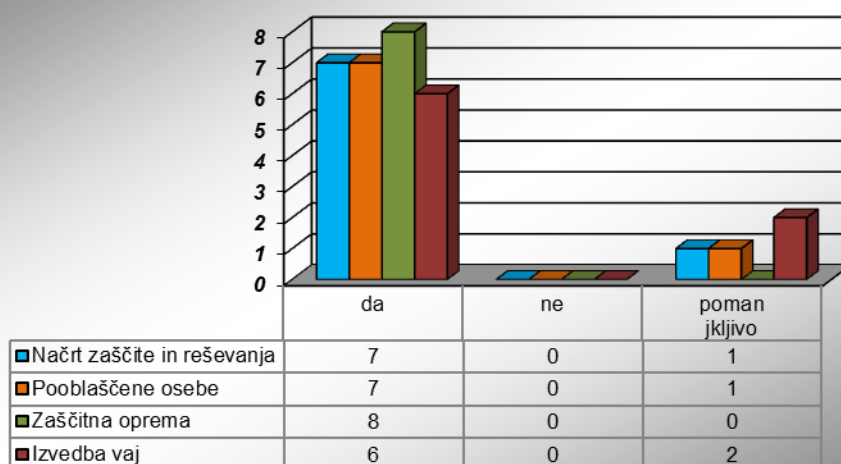

3.18 Inšpekcijski nadzor prodajnih mest s pirotehničnimi sredstvi

Na podlagi programa dela za leto 2017 so inšpektorji v drugi polovici leta opravili inšpekcijske nadzore v prodajalnah s pirotehničnimi sredstvi.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 104 prodajalnah s pirotehničnimi sredstvi in zbranih podatkov ugotavljamo:

- pri 102 (98,1 %) zavezancih so požarni redi vsebovali ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, pri dveh (1,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;
- pri 102 (98 %) zavezancih smo ugotovili, da so imeli dovolj ročnih gasilnikov, pri enem (1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti, pri enem (1 %) pa gasilnikov niso imeli.
- pri 101 (97,1 %) pregledanem prodajnem mestu pirotehniko smo ugotovili, da sta na prodajnem mestu nameščena najmanj dva ročna gasilnika 27A in 144B, pri treh (2,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Inšpektorji so v 11 primerih opravili inšpekcijske nadzore pri zavezancih, ki so pirotehniko prodajali v zabojnikih. V vseh 11 (100 %) primerih je iz dovoljenja upravne enote izhajalo, da zabojniki izpolnjujejo posebne zahteve. Ugotovili so tudi, da je bilo vseh 11 (100 %) zabojnikov ozemljenih in opremljenih z elektronsko zaščito za odkrivanje in javljanje požara.


3.19 Inšpekcijski nadzor med gradnjo objektov

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2017 opravljal tudi inšpekcijske nadzore med gradnjo objektov. Inšpektorji so skladno z gradbenimi dovoljenji in izkazi požarne varnosti preverjali izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom.

Na podlagi opravljenih 138 rednih inšpekcijskih nadzorov med gradnjo objektov ugotavljamo, da so bile v 89 (64,5 %) primerih zahteve varstva pred požarom upoštevane, v enem (0,7 %) ne, v 48 (34,8 %) primerih pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih med gradnjo objektov so prikazane na grafu 26.

GRAF 26

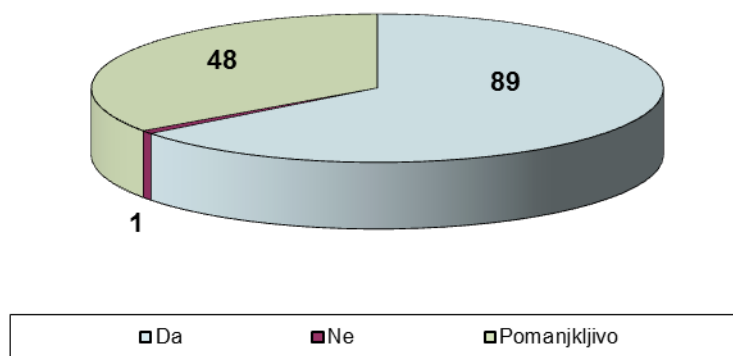

3.20 Inšpekcijski nadzor pri pooblaščenih izvajalcih ukrepov varstva pred požarom

Inšpektorat je leta 2017 opravil nadzore pri pooblaščenih izvajalcih ukrepov varstva pred požarom. Inšpekcijski nadzor je bil opravljen pri 11 pooblaščenih, od tega jih je pet, ki dejavnosti ukrepov varstva pred požarom leta 2017 niso izvajali.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov in zbranih podatkov ugotavljamo:

- vseh 11 (100 %) pooblaščenec ima veljavno pooblastilo URSZR;
- vseh 11 (100 %) pooblaščenec izpolnjuje pogoje za pripravo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;
- vseh 11 (100 %) pooblaščenec izpolnjuje pogoje za pripravo in izvedbo usposabljanj.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov in zbranih podatkov pri šestih pooblaščenih, ki so izvajali dejavnost ukrepov varstva pred požarom leta 2017, ugotavljamo:

- vseh šest (100 %) pooblaščenec ima pooblastila lastnikov ali uporabnikov objektov za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- vseh šest (100 %) pooblaščenec svojim zaposlenim omogoča enkrat na leto usposabljanje oziroma izpopolnjevanje s področja varstva pred požarom ali se usposablja sami;
- vseh šest (100 %) pooblaščenec programe usposabljanja pripravlja skladno s predpisi.

3.21 Inšpekcijski nadzor gasilskih enot

Leta 2017 inšpektorat ni opravil inšpekcijskih nadzorov v gasilskih enotah glede zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev, ker še vedno ni spremenjen pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. Opravili smo inšpekcijske nadzore osebne varovalne opreme za gasilce in nadzore o izpolnjevanju pogojev za direktorje in poveljnike poklicnih gasilskih enot ter o prejemanju dodatka za stalnost.


3.21.1 ADMINISTRATIVNI NADZOR OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA GASILCE

Inšpektorat je leta 2017 pri gasilskih enotah širšega pomena nadaljeval inšpekcijske nadzore osebne varovalne opreme – gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah (SIST EN 443:2008). Pri gasilskih enotah širšega pomena, pri katerih inšpekcijski nadzori še niso bili izvedeni, je bil opravljen tudi nadzor druge osebne varovalne opreme, in sicer zaščitnih oblek za gasilce (SIST EN 469:2005+A1:2007/AC:2006), zaščitne obutve za gasilce (SIST EN 15090:2012) in rokavic za gasilce (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009). Začeli smo tudi inšpekcijske nadzore osebne varovalne obleke pri prostovoljnih gasilskih društvih (v osrednjih gasilskih enotah). Z inšpekcijskimi nadzori smo želeli ugotoviti, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano osebno varovalno opremo, ali so na osebni varovalni opremi oznake nameščene skladno s predpisanimi zahtevami (standardi) in ali imajo zahtevano dokumentacijo (izjava o skladnosti ES in navodila), kot to določa Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06 in 76/11).

Skupno je bilo opravljenih 81 inšpekcijskih nadzorov. V 36 (44,5 %) primerih nepravilnosti niso bile ugotovljene, zato je bil postopek inšpekcijskega nadzora ustavljen, 35 (43,2 %) zavezancem pa so bili odrejeni ukrepi in določen rok za odpravo pomanjkljivosti. V desetih (12,3 %) primerih je bilo ugotovljeno, da osebna varovalna oprema ne ustreza zahtevam, zato je bil izdan inšpekcijski ukrep prepovedi uporabe osebnih varovalnih oblek v devetih primerih in gasilskih čelad za gašenje v stavbah in drugih zgradbah v enem primeru.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 27.

GRAF 27

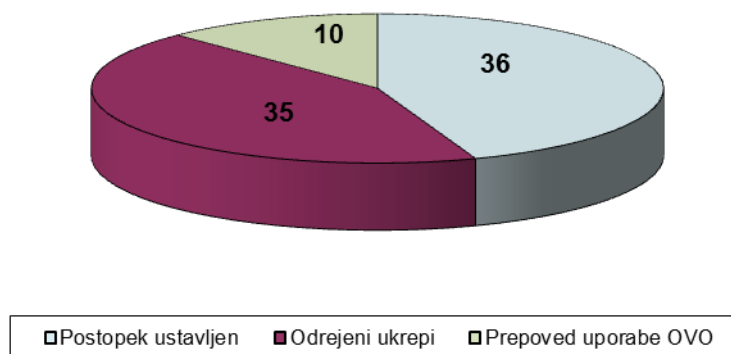

Obravnavali smo tudi tri prijave glede neustreznih osebnih varovalnih oblek. V enem primeru nepravilnosti niso bile ugotovljene, v dveh primerih pa so bili odrejeni ukrepi za odpravo nepravilnosti (pridobitev ustrezne dokumentacije za osebne varovalne obleke).

V skladu z Zakonom o prekrških je bilo izrečenih 38 opozoril.

3.21.2 IZPOLNJEVANJE PREDPISANIH POGOJEV ZA DIREKTORJE IN POVELJNIKE POKLICNIH GASILSKIH ENOT

Leta 2017 so se nadaljevali inšpekcijski nadzori pri poklicnih gasilskih enotah. Njihov namen je bil preveriti izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta direktorja in prejemanje dodatka za stalnost skladno s 106. d členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Opravljenih je bilo sedem inšpekcijskih nadzorov.

Na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov in zbranih podatkov ugotavljamo:

- naloge direktorja in poveljnika so združene v dveh poklicnih gasilskih enotah, zaposlena ne izpolnjujeta pogojev za zasedbo delovnega mesta;
- dvema direktorjema poveljnikoma je bila izdana odločba o prepovedi poklicnega opravljanja operativnih nalog gasilstva do izpolnitve pogojev (končana gasilska šola);
- nihče, ki zaseda mesto poveljnika, še ni mogel opraviti predpisanega strokovnega izpita za poveljnika oziroma operativne vodje (opravljanje strokovnega izpita še ni bilo mogoče);
- dva direktorja še nista mogla začeti opravljati strokovni izpit za predstojnika gasilskih enot, ker ni bilo razpisanega ponovnega termina;
- do dodatka za stalnost skladno s 106. d členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je upravičenih pet direktorjev, prejemajo ga le trije;
- v postopku se ni preverjala pravilnost določitve višine dodatka za stalnost;
- dodatka za stalnost ne prejema nihče, ki do njega ni upravičen.

3.22 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami

Leta 2017 so bili na področju varstva pred utopitvami opravljeni inšpekcijski nadzori na 121 bazenskih in naravnih kopališčih, 28 nadzorov pri izposojevalcih opreme in 14 nadzorov pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.

3.22.1 NARAVNA IN BAZENSKA KOPALIŠČA

Inšpekcijski nadzori na urejenih naravnih in bazenskih kopališčih se opravijo pri vsakem zavezancu najmanj enkrat na leto, lahko tudi večkrat, praviloma pa so nenapovedani. Izvajajo se od začetka obratovanja kopališča (poostren nadzor takoj, ko se začne poletna kopalna sezona) in se končajo ob koncu poletne kopalne sezone, na notranjih bazenskih kopališčih pa vse leto.

Posamezne ugotovitve so prikazane na grafu 28.

Ob inšpekcijskem nadzoru se preverijo posamezni ukrepi varstva pred utopitvami, predvsem:

- tehnični ukrepi in zahteve za varno obratovanje kopališč: mesta opazovanja, komunikacijske povezave, kopališki znaki, oprema in sredstva za reševanje iz vode;
- organizacijski ukrepi za varstvo pred utopitvami: dnevnik dela in kopališki red;
- število reševalcev iz vode in redarjev ter njihova oblačila in oznake.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih na 121 bazenskih (od tega 11 na bazenskih kopališčih površine do 200 m² in globine vode do 1,35 metra, kjer ni treba zagotoviti reševalcev iz vode) in naravnih kopališčih, ugotavljamo:


- zadostno število reševalcev iz vode imajo na 103 (93,6 %) kopališčih, na sedmih (6,4 %) jih ni bilo dovolj;
- reševalci iz vode so usposobljeni na 107 (97,3 %) kopališčih, na treh (2,7 %) pomanjkljivo;
- reševalci iz vode imajo ustrezna oblačila na 109 (99,1 %) kopališčih, na enem (0,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;
- redarji imajo vidno oznako REDAR na 31 (96,9 %) kopališčih, na enem (3,1 %) pa te oznake nimajo.

Kopališki red mora biti izobešen na vidnem kraju pri vhodu, v njem morajo biti določeni obratovalni čas, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob njem, način uporabe kopaliških objektov in naprav, navodila za zagotovitev reda in varnosti, navodila, ki urejajo posebnosti kopališča, vsi znaki in njihovi nazivi, obvezna uporaba kopalne garderobe in kap ter morebitna uporaba obuval. Na naravnih kopališčih je nujna tudi razlaga barv zastav, ki so lahko izobešene na kopališču.

Kopališki red, urejen skladno s predpisi, imajo na 105 (86,8 %) kopališčih, na enem (0,8 %) ne, na 15 (12,4 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Pri opremljenosti kopališč z opremo in kopališkimi znaki inšpektorji ugotavljajo, ali je velikost znakov ustrezna, ali so znaki na pravih lokacijah, ali je besedilo na znakih dvojezično, kjer je treba, ali imajo predpisano reševalno opremo, ali imajo telefonsko oziroma radijsko zvezo z zdravstveno službo, centrom za obveščanje in s policijo, ali so na naravnih kopališčih mesta opazovanja zaščitena pred soncem in ali je število zastav vzdolž obale kopališča ustrezno. Ugotavljamo, da je na 99 (81,8 %) kopališčih opremljenost zadovoljiva, na 22 (18,2 %) pa so ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 28

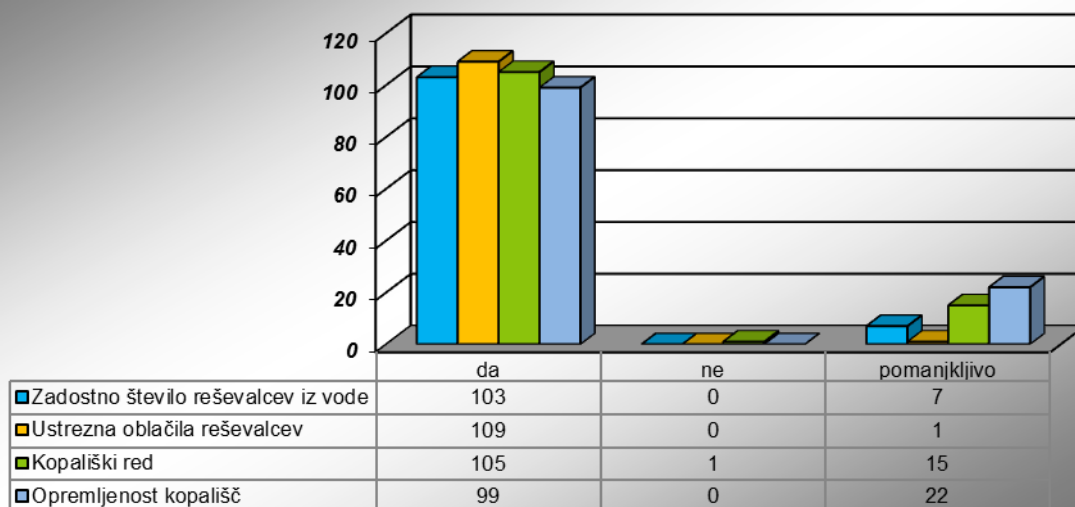

3.22.2 IZPOSOJEVALCI OPREME

Izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, morajo imeti z vidika varstva pred utopitvami med delovnim časom izposojevalnice zagotovljen neprekinjen nadzor nad izposojenimi plovili, prisotna pa mora biti tudi usposobljena oseba za reševanje iz vode. Prav tako morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev. Na morju se izposoja plovil izvaja z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo.

Pri izposojevalcih opreme je bilo opravljenih 28 inšpekcijskih nadzorov.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih, ugotavljamo:

- osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki so neprekinjeno prisotne med delovnim časom, je imelo 25 (89,3 %) nadzorovanih izposojevalcev, trije (10,7 %) ne;
- navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev, ki morajo biti izobešena na vidnem mestu, ima 27 (96,4 %) izposojevalcev, eden (3,6 %) pa ne.

3.22.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI PRI ORGANIZATORJIH RAFTINGA, KAJAKAŠTVA, SOTESKANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA VODI S PRIDOBITNIM NAMENOM

Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom in ki morajo za vsako skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode.

Opravljenih je bilo 14 inšpekcijskih nadzorov.

Ob inšpekcijskem nadzoru je bilo preverjeno, ali so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, in ali je bilo predpisano število reševalcev iz vode oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, ustrezno usposobljeno:

- pri vseh 14 (100 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode;
- pri vseh 14 (100 %) zavezancih so bili reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ustrezno usposobljene.

3.23 Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja

3.23.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Medresorska komisija je 10. oktobra 2016 sprejela akcijski načrt – Simulacija EPREV 2016, s katerim se je seznanila tudi Vlada RS, ki je naložila ministrstvu, vladnim službam in organom v sestavi izvedbo nalog iz navedenega načrta v določenih rokih. Inšpektorat je imel naslednje naloge:

- pripraviti podroben načrt inšpekcij za jedrsko in radiološko nesrečo (kratkoročni in dolgoročni);
- dolgoročno vključiti vse organizacije, ki sodelujejo v odzivu na jedrsko in radiološko nesrečo;
- preveriti stanje načrtov in pripravljenosti.

V inšpektoratu smo si že z Načrtom izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora IRSVNDN za leto 2017 zadali nalogo izvesti inšpekcijske nadzore pri subjektih, ki morajo skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči (Vlada RS, št. 84300-4/2010/3 z dne 22. julija 2010) pripraviti načrte zaščite in reševanja v celoti (zelo velika stopnja ogroženosti nosilca načrtovanja – razred ogroženosti 5), pri tistih, ki morajo pripraviti dele načrta zaščite in reševanja (velika stopnja ogroženosti nosilca načrtovanja – razred ogroženosti 3), pri tistih, ki morajo pripraviti načrte dejavnosti, in pri tistih, ki morajo pripraviti načrt sprejema in namestitve ogroženih oseb iz posavske regije.

Glavni inšpektor je izdal Usmeritve za izvajanje inšpekcijskih nadzorov načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči (št. 0100-35/2013-26 z dne 11. maja 2017), s katerimi je konkretiziral subjekte nadzora ter določil vsebino nadzora, ukrepe, način poročanja in roke za izvedbo nalog.

Inšpekcijske nadzore na tem področju smo začeli junija 2017 na URSZR, ki mora skladno s predpisi pripraviti ocene ogroženosti ter državnih načrtov zaščite in reševanja, nato pa tudi pri drugih subjektih. Skupno smo opravili 117 inšpekcijskih nadzorov, od tega 14 v državnih organih in 83 v občinah.

Na ministrstvih in v drugih državnih organih je bilo opravljenih 14 inšpekcijskih nadzorov. Pregledani so bili načrti dejavnosti.

Ugotovitve so:

- predlog načrta dejavnosti so posredovali URSZR v 13 (92,9 %) primerih, v enem (7,1 %) ne;
- v desetih (71,4 %) primerih je predstojnik državnega organa sprejel načrt dejavnosti, v štirih (28,6 %) ne;
- v osmih (57,1 %) primerih načrt dejavnosti vsebuje predpisane vsebine, v šestih (42,9 %) so ugotovljene pomanjkljivosti;
- v dveh (22,2 %) primerih so v načrte dejavnosti vključili tudi usmeritve za organiziranje, delovanje in izvajanje dejavnosti na regijski ravni (v vseh primerih tega ni treba vključiti), v treh (33,3 %) primerih niso, v štirih (44,2 %) je urejeno pomanjkljivo;
- v treh (30 %) primerih so z načrtom dejavnosti seznanili izvajalce nalog, določene v načrtu, v petih (50 %) ne, v dveh (20 %) le delno;

- v dveh (22,2 %) primerih državni organ, ki je pripravil načrt dejavnosti, nadzira izvajalce nalog, določene v načrtu dejavnosti, da so pripravili ustrezne dokumente za opravljanje nalog, določenih v načrtu, v sedmih (77,8 %) primerih pa ne.

V občinah je bilo opravljenih 83 inšpekcijskih nadzorov.


Na inšpekcijskih nadzorih s področja zaščite in reševanja so bili pregledani normativna ureditev, organiziranost gasilstva in priprava operativnih gasilskih načrtov v 51 občinah (v drugih je bilo navedeno pregledano že leta 2016), ocena ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, organiziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihova usposobljenost ter kadrovska in materialna popolnjenost pa v 83 občinah.

Ugotovitve so:

- občine morajo sprejeti normativne akte o imenovanju poveljnika in namestnika CZ občine, imenovanju štaba CZ občine in poverjenikov, organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč v občini, o sodelovanju društev in drugih nevladnih organizacij pri opravljanju določenih operativnih nalog zaščite in reševanja, o zadolžitvi gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij pri opravljanju določenih operativnih nalog zaščite in reševanja;
- 45 (88,2 %) občin ima zahtevane normativne akte, v šestih (11,8 %) je področje pomanjkljivo urejeno;
- v 48 (94,1 %) občinah imajo sklenjene pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe (tripartitne pogodbe), v treh (5,9 %) občinah je to pomanjkljivo urejeno;
- v 50 (98 %) občinah imajo opravljeno razvrstitev gasilskih enot in določeni so kategorizacija gasilskih enot ter njihovo območje in obseg delovanja, v eni (2 %) občini pa pomanjkljivo;
- v 39 (76,4 %) občinah imajo operativni gasilski načrt, v šestih (11,8 %) ne, v šestih (11,8 %) pa so ugotovljene pomanjkljivosti;
- 34 (41 %) občin ima oceno ogroženosti, deset (12 %) ne, v 39 (47 %) občinah je vsebina pomanjkljiva;
- le v 19 (22,9 %) občinah imajo načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, ki vsebuje vse predpisane vsebine in je usklajen s pristojno izpostavo URSZR, zagotovljeno je bilo sodelovanje zainteresirane javnosti in določen skrbnik načrta, načrt je bil tudi javno predstavljen, v 12 (14,4 %) občinah ga nimajo, v kar 52 (62,7 %) pa je načrt pomanjkljiv;
- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so kadrovsko popolnjeni skladno s predpisi, občine so tudi poslale pristojni izpostavi URSZR zahtevek za razporeditev pripadnikov na dolžnost v Civilno zaščito v 71 (85,5 %) primerih, v 12 (14,5 %) je to urejeno pomanjkljivo;
- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so materialno popolnjeni skladno s predpisi v 52 (62,7 %) občinah, v 31 (37,3 %) pomanjkljivo;
- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so usposobljeni skladno s predpisi v 49 (59 %) občinah, v treh (3,6 %) niso usposobljeni, v 31 (37,4 %) pa pomanjkljivo.

Rezultati so delno prikazani tudi na grafu 29.

GRAF 29

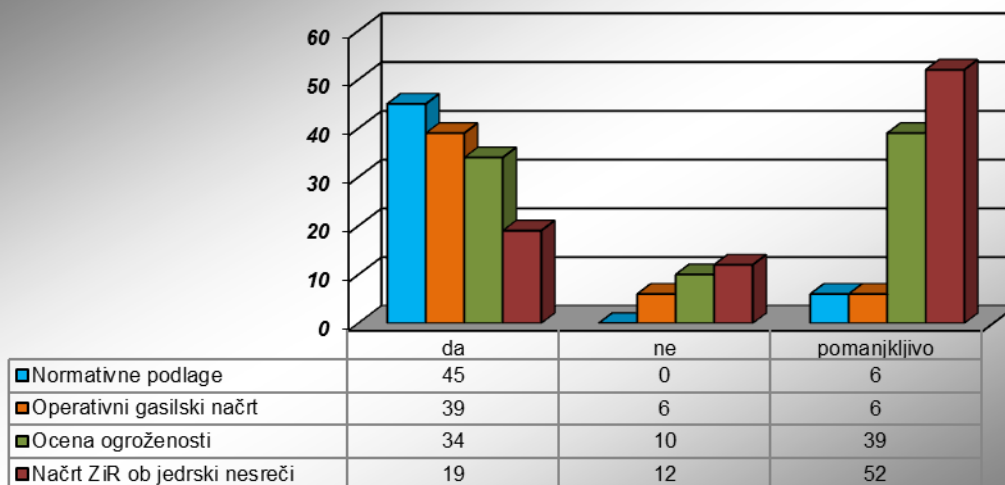

3.23.2 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V ŠOLAH IN DRUGIH JAVNIH ZAVODIH, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER OTROŠKEGA VARSTVA

Leta 2016 je bila spremenjena in dopolnjena Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki je med drugim spremenila merila za organiziranje enot za prvo pomoč v šolah in drugih javnih zavodih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja ter otroškega varstva. Leta 2017 so bili opravljeni inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja v dveh javnih zavodih otroškega varstva, treh šolah srednješolskega izobraževanja in 41 šolah osnovnošolskega izobraževanja.

Ugotovitve v šolah osnovnošolskega izobraževanja so:

- v 39 (95,2 %) primerih so enote za prvo pomoč organizirane, v dveh (4,8 %) pa ne;
- ustanovitelj je sprejel sklep o ustanovitvi enote za prvo pomoč in njeno kadrovsko in materialno formacijo v 38 (92,7 %) primerih, v treh (7,3 %) ne;
- enote za prvo pomoč so kadrovsko popolnjene skladno s predpisi v 37 (90,2 %) primerih, v štirih (9,8 %) so popolnjene delno;
- enote za prvo pomoč so materialno popolnjene skladno s predpisi v 34 (83 %) primerih, v šestih (14,6 %) je popolnjenost delna, v enem (2,4 %) pa materialno niso popolnjene skladno s predpisi;
- v 28 (68,3 %) primerih so pripadniki ekip za prvo pomoč usposobljeni (opravljen temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč), v šestih (14,6 %) so usposobljeni pomanjkljivo, v sedmih (17,1 %) pa sploh niso usposobljeni;
- v 25 (61 %) primerih so vodje ekip za prvo pomoč usposobljeni (so opravili dopolnilni program), v enem (2,4 %) le delno, v 15 (36,6 %) pa niso usposobljeni.

Pri zagotovitvi skupinske zaščite ob naravnih in drugih nesrečah so inšpektorji preverili, ali imajo javni zavodi torbice prve pomoči s predpisano vsebino (skladno z merili ena na vsakih 100 otrok, učencev ali študentov), nosila (skladno z merili ena na vsakih 100 otrok, učencev ali študentov) in garnituro orodja za reševanje. Ugotovitve so:


- v 34 (82,9 %) primerih je zagotovljena torbica prve pomoči s predpisano vsebino, v sedmih (17,1 %) primerih pomanjkljivo;

- v 33 (80,5 %) primerih so zagotovljena nosila, v treh (7,3 %) primerih pomanjkljivo, v petih (12,2 %) niso;
- v 40 (97,6 %) primerih je zagotovljena garnitura orodja za reševanje, v enem (2,4 %) primeru pomanjkljivo.

V šolah osnovnošolskega izobraževanja je bilo preverjeno, ali je na vidnem kraju izobešen grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev. Ugotovitve so:

- v 39 (95,2 %) primerih je grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev izobešen skladno s predpisi, v enem (2,4 %) ni izobešen, v enem (2,4 %) pa pomanjkljivo.

Rezultati so delno prikazani tudi na grafu 30.

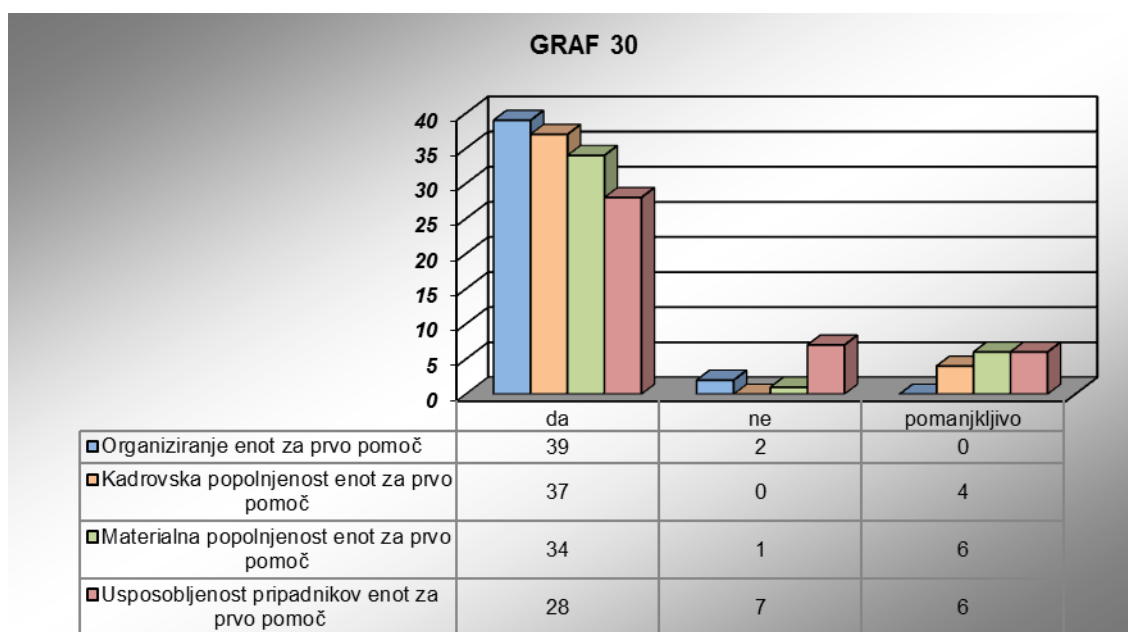

3.23.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V ENOTAH IN SLUŽBAH ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ, KI JIH ORGANIZIRA DRŽAVA


Leta 2017 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore pri društvih, drugih nevladnih organizacijah in javnih službah, ki imajo z URSZR sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Namen inšpekcijskega nadzora je bil preveriti izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, ki so jo sklenili z URSZR, in aneksov iz leta 2016 o sofinanciranju organizacijskih, materialnih in kadrovskih priprav, povezanih z opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Poudarek je bil na pregledu letnega programa dela za leti 2016 in 2017 ter na letnem poročilu o opravljeni dejavnosti za leto 2016, na merilih za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ter na načrtu obveščanja in aktiviranja. Pri zavezancih so bili preverjeni tudi dokumenti o njihovi usposobljenosti in opremljenosti z najnujnejšo osebno in skupno reševalno opremo ter druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so delno prikazane na grafu 31.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri šestih društvih, drugih nevladnih organizacijah in javnih službah ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v štirih primerih (66,7 %) so sprejeli ustrezna merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje, v dveh (33,3 %) jih je treba dopolniti;
- v štirih (66,7 %) primerih so načrt dela za leti 2016 in 2017, vključno z načrtom porabe finančnih sredstev, pripravili skladno z določili pogodbe, v dveh (33,3 %) je treba načrte dopolniti;
- v treh (50 %) primerih so poročilo za leto 2016, vključno s poročilom o porabi finančnih sredstev, pripravili skladno z določili pogodbe, v treh (50 %) je treba poročila dopolniti;
- v petih (83,3 %) primerih so pripravili načrt obveščanja in aktiviranja in ga poslali URSZR, v enem (16,7 %) primeru pa so ugotovljene pomanjkljivosti načrta.

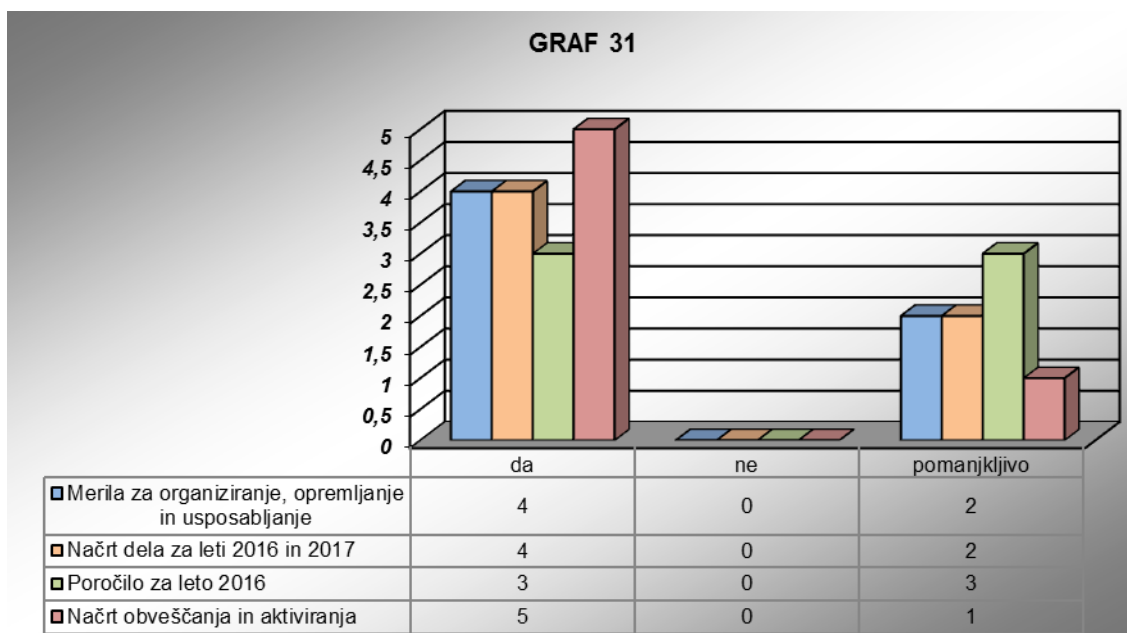

Leta 2017 so bila izvedena tri redna uničenja neeksplozivnih ubojnih sredstev (NUS) na poligonu 208. Opravljeni so bili trije inšpekcijski nadzori, ki so obsegali pregled:

- poročil o prevozu NUS z lokacij začasnih skladišč NUS na poligon 208;
- elaborata in delovodnika obdobjnega uničenja;
- usklajenosti med seznamom imenovanih in sodelujočih odgovornih oseb za izvedbo uničenja NUS;
- evidenc o porabljenih količinah minskoeksplozivnih sredstev (v nadaljevanju MES);
- začasnega skladišča MES na poligonu 208 po končanih aktivnostih.

Vse aktivnosti rednega uničenja NUS na poligonu 208 so potekale skladno s Pravilnikom o varstvu pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, št. 2/15) in Elaboratom obdobjnega uničenja neeksplozivnih ubojnih sredstev, ki ga vsakokrat odobri generalni direktor URSZR.

3.24 Aktivnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Tudi leta 2017 smo organizirali usklajevalni sestanek glede izvajanja Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, udeležili pa so se ga predstavniki Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorata RS za infrastrukturo, Generalne policijske uprave, Gasilske zveze Slovenije, Uprave RS za zaščito in reševanje, Zavoda za gozdove Slovenije ter Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poveljnik Civilne zaščite RS. Dogovorili smo se o sodelovanju in izvajanju nadzora.

Leta 2017 je bila požarna ogroženost naravnega okolja razglašena dvakrat. Najprej je URSZR razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 v vsej državi. Čeprav je bilo to v petek že po 12. uri, smo v inšpektoratu hitro sprejeli ukrepe:

- vsem izpostavam smo posredovali usmeritve za ravnanje (da opozorijo občine na njihove naloge ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja, da skličejo sestanke z deležniki, ki imajo naloge po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju, da spremljajo SPIN in, če je treba, ukrepajo tudi kot prekrškovni organ);
- v soboto, 1. aprila 2017, in v soboto, 8. aprila 2017, je bilo uvedeno dežurstvo inšpektorja v vsaki izpostavi, o čemer je bil obveščen CORS, ta pa je sporočilo posredoval vsem regijskim centrom za obveščanje.

URSZR je 12. aprila 2017 izdala razglas o prenehanju velike požarne ogroženosti naravnega okolja v vsej državi, razen v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba. Vse izpostave inšpektorata so bile o tem obveščene takoj po prejemu razglasa. Naloženo jim je bilo, da končajo poostren nadzor, razen v izpostavah Koper, Nova Gorica in Postojna, kjer so ukrepi še vedno veljali.

URSZR je 15. aprila 2017 preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja še v preostalem delu države, o čemer je bil obveščen dežurni inšpektor. V soboto v izpostavah nismo organizirali dodatnega dežurstva.

V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja so izpostave inšpektorata posredovale vsem občinam dopise in jih opozorile na njihove naloge ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja. Prav tako so vse izpostave sklicale usklajevalne sestanke, na katerih so se skupaj s policijo, gasilskimi zvezami, drugimi inšpektorji in izpostavami URSZR dogovorili za skupno ukrepanje. Navedeni sestanki so se izkazali kot primerna oblika in so jo mnogi pohvalili.

Občina Semič je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja 19. julija 2017, Mestna občina Nova Gorica pa 4. avgusta 2017.

URSZR je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 5. avgusta 2017 v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba.

URSZR je 7. avgusta 2017 preklicala razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja v občinah Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Kanal, Brda in Šempeter - Vrtojba. Še vedno je razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja ostal v veljavi v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko.

URSZR je veliko požarno ogroženost naravnega okolja preklicala 11. avgusta 2017.

V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja smo bili obveščeni o 27 požarih, opravili pa smo devet inšpekcijskih nadzorov na terenu. Dežurni (dve soboti) smo bili skupaj 208 ur, med delovnim časom pa smo požarnemu varstvu naravnega okolja namenili

skupno 42 ur. Kršiteljev nismo odkrili, res pa je, da so bili ob večini požarov v naravnem okolju prisotni policisti, ki so tudi prekrškovni organ.

Opravili smo tudi inšpekcijska nadzora na odsekih železniških prog Kozina–Koper in Sežana–Nova Gorica, ki sta opredeljena kot odseka z veliko požarno ogroženostjo, še posebno v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Na obeh inšpekcijskih nadzorih je bil pregledan požarnovarnostni pas ob železniški progi. Ugotovili smo, da na požarnovarnostnem pasu redno kosijo in odstranjujejo mrtvo vegetacijo, travo ter drugi zeliščni sloj, še preden se posuši.

3.25 Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev

V inšpektoratu opravljamo stalno dežurstvo skladno z Navodilom o izvajanju dežurstva in pripravljenosti za delo inšpektorjev inšpektorata. S tem navodilom se urejajo pripravljenost za delo, organizacija, način, postopki, vrsta in trajanje dežurstva ter obveznosti URSZR pri obveščanju dežurnih inšpektorjev ob nesrečah. Čas stalnega dežurstva je vsak dan od 8. do 23. ure.

Poleg sodelovanja na intervencijah inšpektorji sodelujejo s policijo in kriminalistično službo pri ugotavljanju vzrokov večjih požarov, saj je ta dolžnost določena tudi v Zakonu o varstvu pred požarom.

Inšpektorji so opravljali dežurno službo zaradi sodelovanja z drugimi službami ob večjih požarih in nesrečah. Dežurni inšpektorji so iz Centra za obveščanje Republike Slovenije prejeli 65 obvestil o intervencijah, pri katerih je sodelovalo več gasilskih enot. Sodelovali so tudi pri osmih intervencijah, na predlog policije pa dvakrat pri raziskavah vzrokov nesreč. Na podlagi ugotovitev ob intervencijah je bilo odrejenih tudi sedem izrednih inšpekcijskih nadzorov.

3.26 Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja

Inšpektorat je leta 2017 ocenil vaje državnega pomena s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav so skupaj z drugimi pristojnimi inšpektorji ter strokovnjaki iz zdravstva, gasilstva in policije ocenjevali vaje državnega in regijskega pomena, in sicer vaje Murska Sobota 2017, Iskanje zračnega zrakoplova 2017, Železniška nesreča Tlake 2017, Potres Posočje 2017, Cooperate 2017 – nesreče ob prostočasnih aktivnostih, Požar bolnišnice 2017, Mariborsko Pohorje 2017, Letalska nesreča Aerodrom Ljubljana 2017 in Potres Zasavje 2017.

3.27 Sodelovanje na vaji kriznega upravljanja


Inšpektorat je dejavno sodeloval na vaji kriznega upravljanja CMX17, na kateri so bili preverjeni Natovi postopki usklajevanja in sprejemanja odločitev, kolektivna obramba ter usklajen odziv zavezništva.

4 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA

Na podlagi Zakona o prekrških so inšpektorji opravili 4056 nalog, od tega so izdali 22 plačilnih nalogov in uvedli 39 postopkov za izdajo odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih 20 odločb o prekrških, izrečenih pa je bilo tudi 3995 opozoril o prekrških. V okviru nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane z zahtevama za sodno varstvo.

Podatki so prikazani na grafu 32.

GRAF 32

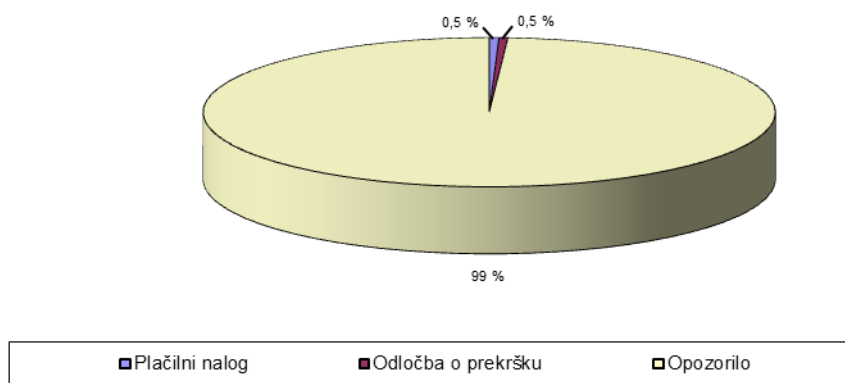

Za lažje delo pri opravljanju prekrškovnih nalog so bile pripravljene usmeritve oziroma navodila, ki so se med letom dopolnjevala in usklajevala s spremenjeno zakonodajo.

5 KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike Slovenije znotraj Ministrstva za obrambo, vendar ima kot organ v sestavi svoj finančni načrt. Finančna sredstva so namenjena za plače, materialne stroške, redno vzdrževanje objektov, opremo in vozila, stroške mednarodnega sodelovanja ter investicije za službena vozila in računalniško, telekomunikacijsko, birotehnično, pisarniško ter drugo opremo.

Finančna sredstva v proračunu inšpektorata za leto 2017 so na začetku znašala 2.364.076 evrov. Finančni načrt se je med letom spreminjal, saj so bila opravljena nekatera zmanjšanja:

- zmanjšanje za 5.707 evrov na proračunski postavki za plače,
- zmanjšanje za 13.012 evrov na sredstvih za operativno delovanje,
- zmanjšanje za 6.187 evrov na opremi za redno dejavnost.

Vsa zmanjšanja so bila opravljena kot prerazporeditev proračunskih sredstev drugim proračunskim uporabnikom znotraj ministrstva za kritje primanjkljaja.

Tako je proračun inšpektorata za leto 2017 znašal 2.339.170 evrov, njegovi struktura in realizacija pa sta razvidni iz spodnje tabele.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA INŠPEKTORATA ZA LETO 2017

	Veljavni FN v evrih	Realizacija FN v evrih	Ostanek FN v evrih	Odstotek porabe
Tekoči stroški	142.899,00	142.499,07	399,93	99,72
Investicije	61.823,00	61.821,82	1,18	100
Plače	2.134.448,00	2.134.426,86	21,14	100
SKUPAJ	2.339.170,00	2.338.747,75	422,25	99,98

V inšpektoratu kar 91,3 % finančnih sredstev porabimo za plače, 2,6 % za investicije in 6,1 % za redne odhodke.

5.1 Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata

Konec leta 2017 je bilo skladno z veljavno sistemizacijo v inšpektoratu sistemiziranih 66 delovnih mest, od tega 54 uradniških (53 inšpektorskih delovnih mest in podsekretar za pravne zadeve) ter 12 strokovno-tehničnih.


Leta 2017 se v inšpektoratu ni nihče upokojil. Eni javni uslužbenki od leta 2014 mirujejo pravice iz delovnega razmerja zaradi spremljanja partnerja na delu v tujini. Iz inšpektorata je odšel en inšpektor. Zaposlila se je nova inšpektorica, ki je bila premeščena v inšpektorat iz upravnega dela Ministrstva za obrambo.

31. decembra 2017 je bilo 57 zaposlenih, od tega 47 uradnikov (46 inšpektorjev in sekretarka) ter deset strokovno-tehničnih delavk. Med zaposlenimi je 33 žensk in 24 moških.

Leta 2017 je en javni uslužbenec inšpektorata izpolnil pogoje za napredovanje v višji plačni razred, nihče pa ni napredoval v višji uradniški naziv. Sedem javnih uslužbencev je napredovalo zaradi odprave plačnih anomalij.


Izobrazbena struktura zaposlenih v inšpektoratu, ki je prikazana na grafu 33, kaže, da je imelo leta 2017 kar 49 (86 %) javnih uslužbencev najmanj visoko strokovno izobrazbo.

GRAF 33

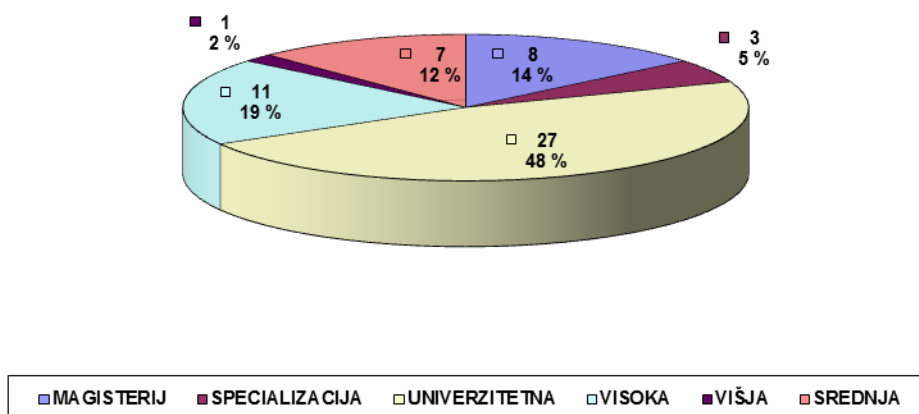

Izobrazbena struktura inšpektorjev je: osem inšpektorjev z magisterijem, trije s specializacijo, 26 z univerzitetno izobrazbo, osem z visoko in eden z višjo strokovno izobrazbo, kar pomeni, da ima kar 98 % inšpektorjev zahtevano oziroma predpisano izobrazbo, kar je razvidno z grafa 34.

GRAF 34

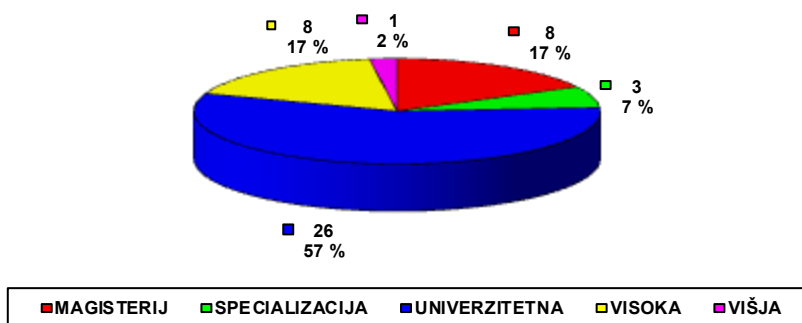

V preteklih letih smo v inšpektoratu zaznavali povečevanje povprečne starosti zaposlenih. Tako se je letos povprečna starost zaposlenih v inšpektoratu povečala z 49,4 leta 2016 na 50,5 leta, povprečna starost inšpektorjev pa se je s 50,7 povečala na 51,8 leta, zato predvidevamo, da se bomo tudi v prihodnje srečevali s težavami, kot so odsotnost z dela zaradi bolezni, veliko dni

dopusta in podobno. To bo povzročalo težave pri organizaciji poslovanja v izpostavah, v katerih sta zaposlena le po dva inšpektorja. Takih izpostav je bilo 31. decembra 2017 devet.

5.2 Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata

V inšpektoratu so investicije načrtovane znotraj projektov načrta razvojnih programov številka 1911-17-0001 – Razvoj in vzdrževanje obrambne infrastrukture 2017–2021 in številka 1911-11-0023 – Delovanje informacijsko-komunikacijskega sistema.

Projekta NRP sta bila ob sprejemu finančnega načrta ovrednotena na 68.010 evrov, veljavni proračun 31. decembra 2017 je bil 61.823 evrov, končna realizacija pa je bila 61.822 evra oziroma 100 %.

Zmanjšanje je nastalo zaradi ostanka neporabljenih finančnih sredstev, ker ni bil izveden nakup računalniške opreme po okvirnih sporazumih. Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme (6.454 evrov), telekomunikacijske opreme (40 evrov), druge opreme (147 evrov) ter avtomobilov in drugih prevoznih sredstev (55.181 evrov).

Inšpektoratu so bila preteklo leto znotraj finančnih sredstev Ministrstva za obrambo zagotovljena dodatna sredstva za nakup 12 vozil, 25 konferenčnih stolov, petih standardnih računalnikov, treh prenosnih računalnikov in desetih zaslonov.

5.3 Uresničevanje načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata

Za leto 2017 je glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru Poslovnega plana inšpektorata za leto 2017 izdal Načrt izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki je bil vključen tudi v Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev Ministrstva za obrambo za leto 2017, ki ga je izdala ministrica za obrambo.

Usposabljanja so vključevala posvete, seminarje, delavnice in podobno. Organizirali in izvedli smo jih sami v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva oziroma organi v sestavi (Služba za kadrovske zadeve, Uprava RS za zaščito in reševanje, Šola za tuje jezike, Vojaška zdravstvena enota) ter z zunanjimi izvajalci.

Za leto 2017 je bilo predvideno, da se zunanjih oblik izobraževanja in usposabljanja udeleži 194 udeležencev. Načrt je bil uresničen le delno. 31. decembra 2017 je bil podatek o 34 udeležencih na 15 oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (IUI). Načrtovanih je bilo več udeležencev na seminarjih s področja varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, realizacija pa je bila precej manjša, ker teh seminarjev ni bilo. Upravna akademija je nekatere seminarje, na katere smo poslali svoje udeležence, organizirala brez kotizacije.

Načrtovali smo tudi deset oblik izobraževanja na internih usposabljanjih v notranjih organizacijskih enotah ministrstva in Vojašnici Petra Petriča v Kranju. Notranjega funkcionalnega usposabljanja se je udeležilo 47 udeležencev, ki so bili prisotni na osmih oblikah IUI.

Med interna usposabljanja leta 2017 je bil vključen tudi tečaj angleške terminologije s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se ga je udeležilo pet inšpektorjev.

Skupna realizacija načrta za leto 2017, ki vključuje notranje in zunanje izvajalce, je 82 udeležencev na 23 oblikah IUI, kar je razvidno iz spodnje tabele. Od teh 23 oblik so bile ena desetdnevna, ena petdnevna, dve dvodnevni in 19 enodnevni. Na posameznega zaposlenega je to 1,9 delovnega dneva.

Podatki o udeležbi za zaposlene v inšpektoratu so razvidni iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (57)
23	82	110	1,9

Poleg navedenih oblik je Oddelek za varnost in zdravje pri delu v Službi za kadrovske zadeve za zaposlene v upravnem delu Ministrstva za obrambo organiziral program Promocija zdravja na delovnem mestu. Z inšpektorata se je pet zaposlenih udeležilo delavnice o zobni preventivi, trije zaposleni delavnice o korakih do zdravega prehranjevanja, 16 zaposlenih pa delavnice o srčno-žilnih obolenjih.

Uradniki inšpektorata, in sicer inšpektorji in sekretarka, so se udeležili 17 oblik IUI, na katerih je skupaj sodelovalo 68 uradnikov, zanje pa smo porabili skupno 94 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na uradnika (47)
17	68	94	2

Strokovno-tehnični sodelavci inšpektorata so se udeležili osmih oblik IUI. Udeležilo se jih je 14 zaposlenih, porabili pa smo skupno 16 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na STD (10)
8	14	16	1,6

Dve obliki izobraževanj, in sicer učinkovito upravljanje dokumentarnega gradiva ter promocija zdravja, sta bili skupni za strokovno-tehnične sodelavce in uradnike inšpektorata.

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bil 18. maja 2017 izveden prvi posvet javnih uslužbencev inšpektorata tega leta. Za vse zaposlene je predstavnik Vojaške zdravstvene enote izvedel usposabljanje za uporabo defibrilatorja. Program za inšpektorje je v nadaljevanju vseboval še usmeritve za nadzor načrtov zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, obnovitev uporabe aplikacije GERK in dodatna pojasnila, poročilo o delu inšpektorata za leto 2016, pod točko razno pa določitev merila 100 ljudi v objektu, požarno stražo (merila, izvajalci), pooblastila, usposabljanje stanovalcev, večstanovanjske objekte ter javno gasilsko službo. Program za strokovno-tehnične sodelavce je obsegal pregled predhodnega zapisnika posveta, letno poročilo inšpektorata, vodenje evidence vozil, sklep o podpisovanju dokumentov na področju vsebinskega nadzora knjigovodskih listin (novosti, spremembe sistemizacije, dokumentarno gradivo), popisovanje in uničevanje ter točko razno (delo med dopusti, interne nadzore). Posveta se je udeležilo 35 inšpektorjev, sekretarka in devet strokovno-tehničnih sodelavk.

15. novembra 2017 je bil organiziran posvet za inšpektorje in sekretarko. Program posveta je obsegal usmeritve o industrijskih gasilskih enotah, informacijo o novi aplikaciji APZ, dodatna pojasnila, povezana z dimnikarskimi nalogami, informacijo o usposabljanju za prvo pomoč in aktualne naloge s področja varstva pred požarom. Posveta se je udeležilo 43 inšpektorjev in sekretarka.

Sklepni posvet vseh javnih uslužbencev inšpektorata je bil organiziran 21. decembra 2017 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. V prvem delu je imel glavni inšpektor uvodni nagovor s kratkim povzetkom dela inšpektorata leta 2017 in glavnimi usmeritvami za delo leta 2018. V nadaljevanju so bili predstavljeni informacije o novostih v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, preprečevanje korupcije in integriteta, realizacija finančnega načrta inšpektorata leta 2017 in pregled načrta za leto 2018 ter načrt dela leta 2018 na področju inšpekcijskega nadzora. Predstavljene so bile tudi štiri vaje s področja zaščite in reševanja, in sicer vaje Letalska nesreča Aerodrom Ljubljana 2017, Mariborsko Pohorje 2017, Potres Zasavje 2017 in Požar bolnišnice 2017. Sledila je še podelitev priznanj za dolgoletno delo. Posveta se je udeležilo 40 inšpektorjev, sekretarka in devet strokovno-tehničnih sodelavk.


Imeli smo deset sestankov širšega kolegija glavnega inšpektorja. Na sestanke kolegija so vabljeni vodje izpostav in vodstvo inšpektorata, sklicujejo pa se navadno enkrat na mesec, z izjemo poletnih mesecev. Sestanki širšega kolegija so bili organizirani v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Leta 2017 smo skupaj izvedli dva posveta zaradi rednega pretoka informacij in zaključni posvet vseh zaposlenih v inšpektoratu ter deset sestankov širšega kolegija. Skupno je bilo izvedenih 36 oblik IUI (notranji in zunanji izvajalci, posveti in sestanki širšega kolegija), ki se jih je udeležilo 379 zaposlenih, zanje pa smo porabili skupno 407 dni.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (57)
36	379	407	7,1


Primerjava udeležbe strokovno-tehničnih sodelavcev inšpektorata na usposabljanjih in posvetih od leta 2008 do 2017 (v dnevih) je prikazana na grafu 35.

GRAF 35

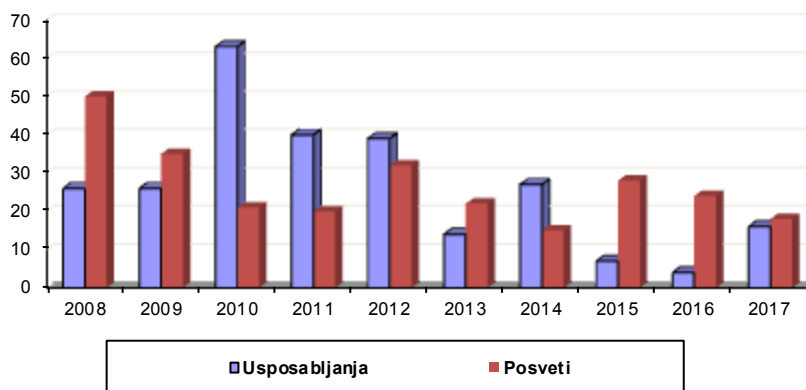

Primerjava udeležbe uradnikov inšpektorata na usposabljanjih, posvetih in sestankih širšega kolegija od leta 2008 do 2017 (v dnevih) je prikazana na grafu 36.

GRAF 36

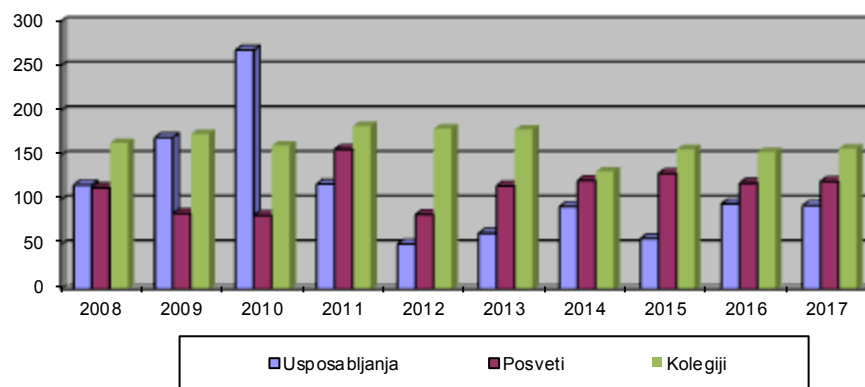

6 URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

V inšpektoratu smo dejavnosti mednarodnega sodelovanja za leto 2017 načrtovali v okviru programa, ki ga je pripravila URSZR. V njih je bil naš inšpektorat prisoten le kot sodelujoči organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Glede na navedeno je poročila o posameznih dejavnostih pripravljala URSZR, ki je zagotavljala tudi finančna sredstva. Vse cilje, ki smo si jih za leto 2017 postavili na področju mednarodnega sodelovanja, smo uresničili.

V okviru programa Direktorata za obrambne zadeve se je sodelavka udeležila oziroma je sodelovala pri izvedbi tečaja NATO CIMIC Functional Specialist Course, ki je potekal od 17. do 27. oktobra 2017 v CIMIC centru odličnosti v Haagu na Nizozemskem.

Inšpektorat sodeluje pri delu organov upravljanja in vodenja Gasilske zveze Slovenije, glavni inšpektor je član upravnega odbora in redno sodeluje tudi na plenurnih, vodja sektorja za inšpekcijski nadzor pa je članica poveljstva in nekaterih delovnih komisij.

Inšpektorji so sodelovali tudi v delovnih skupinah za pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, ki so jih imenovali druga ministrstva ter URSZR. Poleg tega sodelujemo pri pripravi nove zakonodaje s področja varstva pred požarom, gasilstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Inšpektorji so sodelovali v skupnih akcijah inšpekcijskega nadzora, povezanih z nadzorom osebne varovalne opreme, na naravnih kopališčih in divjih vodah, javnih prireditvah ter v objektih, v katerih se zbira več ljudi (diskoteke, gostinski lokali, nastanitveni objekti in podobno). Pri nekaterih akcijah je sodelovala tudi policija.

Prav tako je inšpektorat dejavno sodeloval v Inšpekcijskem svetu, v katerem glavni inšpektor vodi odbor za izobraževanje, vodji izpostav Maribor in Nova Gorica pa vodita regijsko koordinacijo inšpektorjev na svojem območju.

Mag. Romana Lah,
vodja Sektorja za inšpekcijski nadzor,
po pooblastilu glavnega inšpektorja,
številka 020-27/2016-15 z dne 27. januarja 2016