



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 230 53 68

F: 01 471 20 41

E: irsvndn@mors.si

www.mors.si

Številka: 0100-112/2019-1

Datum: 24. 05. 2019

P O R O Č I L O

O D E L U

**INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI**

ZA LETO 2018

KAZALO

1	ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI.....	5
1.1	Organiziranost	5
1.2	Pristojnosti	6
2	STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH.....	7
2.1	Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2018	7
3	POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH	9
3.1	Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo	9
3.2	Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti	10
3.3	Inšpekcijski nadzor v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro	12
3.4	Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki	14
3.5	Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino	16
3.6	Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje	19
3.7	Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih	21
3.8	Inšpekcijski nadzor v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti.....	25
3.9	Inšpekcijski nadzor v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti.....	27
3.10	Inšpekcijski nadzor v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.....	28
3.11	Inšpekcijski nadzor v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti	30
3.12	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave	32
3.13	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju	34
3.14	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti	42
3.15	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim	48
3.16	Inšpekcijski nadzor v objektih gradbene dejavnosti.....	50
3.17	Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah	52
3.18	Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi.....	53
3.19	Inšpekcijski nadzor v objektih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji	55
3.20	Inšpekcijski nadzor na podlagi Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh	57
3.21	Inšpekcijski nadzor prodajnih mest s pirotehničnimi sredstvi	58
3.22	Inšpekcijski nadzor med gradnjo objektov	58
3.23	Inšpekcijski nadzor pri pooblaščenih izvajalcih požarnega varovanja	59
3.24	Inšpekcijski nadzor gasilskih enot	59
3.25	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami	62
3.26	Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja	64
3.27	Dejavnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja.....	68
3.28	Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev	68
3.29	Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja.....	68
3.30	Sodelovanje na vaji kriznega upravljanja	68
4	DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA	69
5	KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO	70
5.1	Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata	70
5.2	Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata	72
5.3	Uresničevanje načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata	72
6	URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI	76

POVZETEK

Temeljno poslanstvo vseh inšpekcij ter tudi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju inšpektorat) je zaščita javnega interesa in interesa pravnih ter fizičnih oseb, ki ga posamezne inšpekcije uresničujejo s preventivnim delovanjem, na primer z izrekanjem opozoril, obveščanjem javnosti in podobnim, ter predvsem s kurativnim delovanjem, k čemur spadajo inšpekcijski nadzori in izrekanje predpisanih ukrepov ter sankcij. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je tudi redno poročanje organom, ki so odgovorni za pripravo predpisov na posameznih področjih in za zagotavljanje predpisane ravni posameznih dejavnosti. To pomeni, da dobijo povratno informacijo o ustreznosti predpisov in tudi celovit vpogled v razmere na posameznem področju.

V Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018 je prikazana organiziranost inšpektorata, skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije so navedene njegove pristojnosti ter prikazan je natančen pregled ugotovitev in števila opravljenih nalog v preteklem letu.

Pri inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat opravil 8322 inšpekcijskih in prekrškovnih nalog, od tega 4354 (leto prej 4476) inšpekcijskih nadzorov, izdanih je bilo 473 ureditvenih aktov, od tega 225 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 47 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 44 sklepov o izvršbi, 40 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 81 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in v sedmih intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Na podlagi Zakona o prekrških je bilo v inšpektoratu opravljenih 3968 nalog in pri tem izdanih 34 plačilnih nalogov, uvedenih je bilo deset postopkov izdaje odločbe o prekršku ter izrečenih 3924 opozoril o prekrških.

Inšpektorat je tudi lani ocenjeval vaje državnega pomena s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav so skupaj z drugimi pristojnimi inšpektorji ter strokovnjaki iz zdravstva, gasilstva in policije ocenjevali vaje državnega ter regijskega pomena. Inšpektorat je sodeloval pri vaji kriznega upravljanja.

Po zadnji spremembi sistemizacije leta 2018 je bilo v inšpektoratu sistemiziranih 66 delovnih mest, od tega 54 uradniških in 12 strokovno-tehničnih. 31. decembra 2018 je bilo zaposlenih 59 javnih uslužbencev, med njimi 34 žensk in 25 moških.

Leta 2018 so se v inšpektoratu upokojili trije javni uslužbenci. Iz inšpektorata je dodatno odšel en inšpektor. Zaposlili so se štirje novi inšpektorji.

31. decembra 2018 je bila povprečna starost javnih uslužbencev inšpektorata 50,1 leta, inšpektorjev pa kar 51,1 leta, zato je bilo tudi veliko odsotnosti z dela, saj je bila skupna odsotnost 2809 dni, od tega je bilo 2000 dni odsotnosti zaradi dopustov, 809 dni pa zaradi bolniške odsotnosti. Bolniške odsotnosti so se glede na preteklo leto povečale za 21 odstotkov.

Tudi leta 2018 smo zaradi pomanjkanja inšpektorjev na posameznih območjih države in za zagotavljanje enakomernega obsega inšpekcijskih nadzorov po vsej Sloveniji, s čimer skladno s svojimi pristojnostmi državljanom zagotavljamo enakomeren standard varnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljevali uresničevanje koncepta za zagotovitev enotnih meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov v vsej državi. Zaradi pomanjkanja administrativnih sodelavk smo z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Direktoratom za obrambne zadeve tudi lani nadaljevali leta 2013 uvedeno skupno upravno poslovanje, s katerim

administrativne sodelavke in sodelavci za materialno-tehnično poslovanje delajo za več organizacijskih enot hkrati.

Kljub menjavi kadra in veliko izgubljenih delovnih dni zaradi odsotnosti smo zaradi uveljavljanja koncepta meril za opravljanje inšpekcijskih nadzorov ter zaradi prilagoditve upravnega poslovanja preteklo leto opravili le 122 inšpekcijskih nadzorov manj kot leto prej. Dosegli smo dobre rezultate. Na podlagi kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da so inšpektorji v letu dni opravili v povprečju 78,8 inšpekcijskega nadzora, in sicer tudi kakovostno, saj so bile vložene le tri pritožbe.

Leta 2018 so bili organizirani trije posveti za inšpektorje in javne uslužbence inšpektorata, ki opravljajo naloge iz upravnega, finančnega in materialnega poslovanja. Delavci inšpektorata so se udeležili tudi različnih oblik izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zunaj inšpektorata. V vseh oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so zaposleni tako sodelovali 359-krat, za kar je bilo porabljenih 415 delovnih dni.

Leta 2018 smo za opravljanje svojih nalog porabili 2.452.905 evrov, od tega za plače 2.171.324 evrov ter 281.581 evrov za sprotne stroške in investicije. Na podlagi spremljanja kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da je bil strošek na zaposlenega 41.575 evrov.

1 ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI

1.1 Organiziranost

Inšpektorat je skladno z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, s spremembami in dopolnitvami) organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo in opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer področje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter zaščite in reševanja.

Inšpektorat je skladno z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) tudi prekrškovni organ.

Skladno z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi (št. 0070-8/2011-19 z dne 25. februarja 2011, s spremembami in dopolnitvami) so inšpektorat 31. decembra 2018 sestavljale te organizacijske enote:

- Sektor za inšpekcijski nadzor,
- izpostave Celje, Gorenjska, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Posavje, Postojna, Ptuj, Slovenj Gradec in Trbovlje.

ORGANIZIRANOST INŠPEKTORATA



1.2 Pristojnosti

Pristojnosti in naloge inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvaja inšpektorat, so opredeljene predvsem z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB1, Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10), Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPož – UPB1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), Zakonom o gasilstvu (ZGas – UPB1, Uradni list RS, št. 113/05 in 23/19) ter Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU – UPB1, Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). Poleg nadzora nad upoštevanjem glavnih zakonov in predpisov, izdanih na njihovi podlagi, opravlja inšpektorat nadzor tudi na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ in 68/17), Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17), nadzira pa tudi izvajanje posameznih delov uredb in pravilnikov, izdanih na podlagi drugih zakonov. Inšpekcijski nadzor se izvaja v delih, ki urejajo varstvo pred požarom. Teh predpisov je še deset, tako da v inšpektoratu opravljamo inšpekcijski nadzor nad upoštevanjem 69 predpisov.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora urejajo pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank inšpekcijske postopke poleg naštetih zakonov tudi posamezni predpisi iz prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, ravnanja z nevarnimi snovmi, iz prometa in varovanja naravnega okolja.

Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami predvsem nadzor nad:

- načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih;
- pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom;
- vodenjem evidenc in podatkov o požarih ter eksplozijah;
- usposabljanjem zaposlenih;
- izvajanjem preventivnih ukrepov;
- izpolnjevanjem zahtev varstva pred požarom med gradnjo;
- izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
- stanjem načrtov ter drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
- opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanjem za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in usposabljanjem za tehnično potapljanje;
- razporejanjem potapljačev;
- urejenostjo posameznih kopališč z reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in organizatorji dejavnosti v prostem času ter prireditve v vodi, na njej in ob njej, reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim ter dejavnostim v prostem času;
- gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
- opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2 STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH

2.1 Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2018

Leta 2018 je inšpektorat opravil 4799 (leto prej 4959) nalog na področju inšpekcijskega nadzora in 3968 (leto prej 4056) nalog kot prekrškovni organ.

Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 4799 inšpekcijskih nalog, od tega 4354 (leto prej 4476) inšpekcijskih nadzorov. Pri 2100 nadzorih so bili ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti odrejeni že z zapisnikom, pri 1560 nadzorih pa inšpektorji niso ugotovili nepravilnosti, zato so postopke takoj ustavili. Izdanih je bilo 437 ureditvenih aktov, od tega 225 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami, 47 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 44 sklepov o izvršbi, 40 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 81 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in v sedmih intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Inšpektorji so kot prekrškovni organ opravili 3968 nalog, od tega so izdali 34 plačilnih nalogov in uvedli deset postopkov izdaje odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih devet odločb o prekrških. Izrečenih je bilo tudi 3924 opozoril o prekrških. Znotraj nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane s šestimi zahtevami za sodno varstvo.

Med opravljenimi inšpekcijskimi nadzori je bilo s področja varstva pred požarom pregledanih 138 objektov za zdravstvo in socialno varstvo, 287 objektov predelovalne dejavnosti, 13 objektov za oskrbo z električno energijo, plinom in paro, 13 objektov za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanje z odpadki, 557 objektov za trgovino, 196 večjih trgovskih kompleksov in nakupovalnih središč med prazničnimi nakupi, 38 objektov za promet in skladiščenje, 170 objektov gostinske nastanitvene dejavnosti, 225 objektov, namenjenih strežbi jedi in pijače, 14 objektov informacijske in komunikacijske dejavnosti, 64 objektov finančne in zavarovalniške dejavnosti, 31 objektov za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 26 objektov raznovrstnih poslovnih dejavnosti, 43 objektov za dejavnosti javne uprave, 182 objektov za predšolsko vzgojo, 239 osnovnih šol, 37 srednjih šol, 39 fakultet in drugih šol, 124 objektov, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, 35 objektov, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, 26 objektov za gradbeno dejavnost, 130 večstanovanjskih stavb, 13 zavezancev SEVESO, 40 podjetij, ki uporabljajo fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, 77 prodajaln s pirotehničnimi sredstvi, 65 gasilskih enot zaradi izpolnjevanja pogojev zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev ter 42 gasilskih enot zaradi osebne varovalne opreme. Opravili smo tudi 108 nadzorov med gradnjo objektov in 388 nadzorov zaradi prijav, med katerimi so tudi nadzori dimnikarske dejavnosti.


Na področju varstva pred utopitvami je bilo opravljenih 129 inšpekcijskih nadzorov na bazenskih in naravnih kopališčih, 23 nadzorov pri izposojevalcih opreme ter 13 pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.

Na področju zaščite in reševanja je bilo opravljenih 20 inšpekcijskih nadzorov v občinah, 13 pri zavezancih SEVESO ter 77 v šolah in drugih javnih zavodih. Opravili smo tudi sedem nadzorov na področju varstva pred neeksplozivnimi ubojnimi sredstvi (NUS).

Opravljenih je bilo še 712 pregledov pri drugih subjektih ali pa so bili opravljeni ponovni inšpekcijski nadzori.

Inšpektorat je v skupnih akcijah inšpekcijskih nadzorov sodeloval tudi z drugimi nadzornimi službami. Inšpektorji so sodelovali v dnevnih in nočnih nadzorih gostinskih, nastanitvenih in prireditvenih objektov ter nadzorih področja varstva pred utopitvami, predvsem na naravnih morskih kopališčih in pri spuščanju po rekah. Sodelovali smo še pri usklajenih nadzorih osebne varovalne opreme.

Tudi lani so inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav spremljali ter ocenjevali vaje državnega in regijskega pomena na področju zaščite in reševanja.

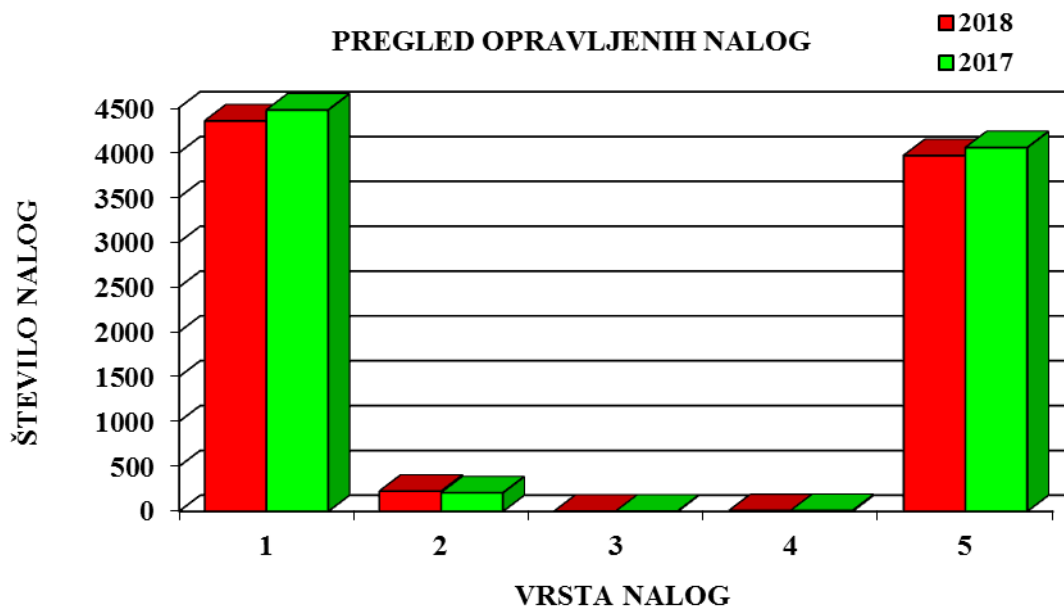

1. inšpekcijski nadzori

2. ureditvene odločbe

3. sodelovanje v komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov

4. sodelovanje na intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči

5. prekrškovne naloge

3 POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

3.1 Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, zunajbolnišnične zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti ter nastanitvenih ustanovah za bolniško nego, za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, za oskrbo starejših in invalidnih oseb ter v drugih nastanitvenih objektih za socialno varstvo (v nadaljevanju objekti za zdravstvo in socialno varstvo). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so delno prikazane na grafu 1.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 138 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 132 (95,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v šestih (4,3 %) ga nimajo;
- v 115 (83,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 20 (14,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v treh (2,2 %) ga nimajo;
- v 120 (87 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v sedmih (5 %) ne, v 11 (8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 123 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 106 (86,2 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 15 (12,2 %) pomanjkljivo, v dveh (1,6 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 90 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 72 (80 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 16 (17,8 %) pomanjkljivo, v dveh (2,2 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 136 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 119 (87,5 %) primerih, v 17 (12,5 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 136 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 122 (89,7 %) primerih, v 14 (10,3 %) pomanjkljivo.


Pri 15 nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 14 (93,3 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v enem (6,7 %) ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 105 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 76 (72,4 %) primerih, v osmih (7,6 %) pomanjkljivo, v 21 (20 %) pa ga nimajo.

V 138 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 116 (84,1 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v petih (3,6 %) ne, v 17 (12,3 %) le delno;
- v 125 (90,6 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v 13 (9,4 %) le delno;
- v 123 (89,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 14 (10,2 %) pomanjkljivo, v enem (0,7 %) ga nimajo;
- v 134 (97,8 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (2,2 %) le delno;
- v 88 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 85 (96,6 %) objektih redno vzdrževano, v treh (3,4 %) pomanjkljivo;
- v 106 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 67 (63,2 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 31 (29,2 %) le delno, v osmih (7,6 %) ne;
- v 81 (76,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v petih (4,7 %) ne, v 20 (18,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 1

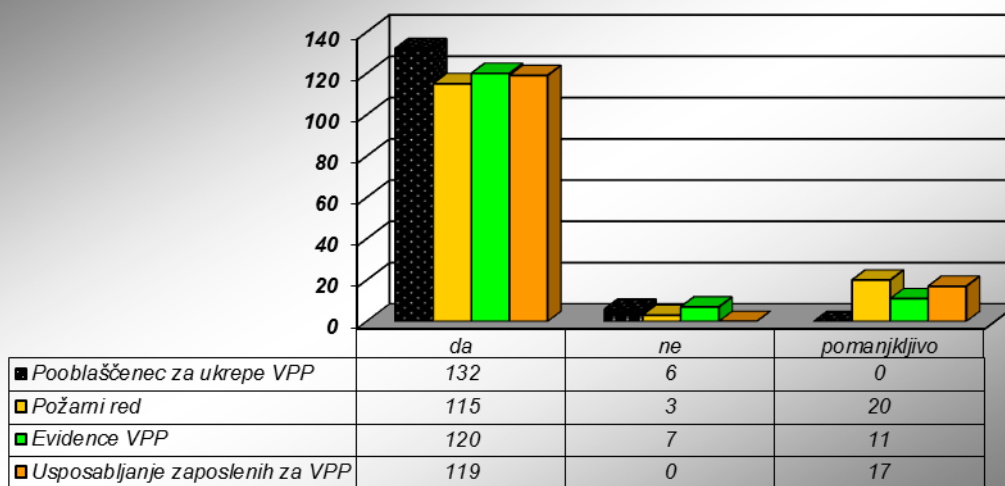

3.2 Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za proizvodnjo živil, tekstilij in kovin, v objektih obdelave in predelave lesa, izdelkov iz lesa, plute, slame ter proizvodnje pohištva, v objektih za proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov (v nadaljevanju objekti predelovalne

dejavnosti). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so delno prikazane na grafu 2.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 287 objektih predelovalne dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 278 (96,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v devetih (3,1 %) ga nimajo;
- v 229 (79,8 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 56 (19,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v dveh (0,7 %) ga nimajo;
- v 248 (86,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 12 (4,2 %) ne, v 27 (9,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 140 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 122 (87,2 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v devetih (6,4 %) pomanjkljivo, v devetih (6,4 %) ne.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 125 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 97 (77,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 18 (14,4 %) pomanjkljivo, v desetih (8 %) ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 283 objektih predelovalne dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 259 (91,5 %) primerih, v petih (1,8 %) ne, v 19 (6,7 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 283 objektih predelovalne dejavnosti ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 234 (82,7 %) primerih, v 19 (6,7 %) ne, v 30 (10,6 %) pomanjkljivo.


Pri 18 nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 12 (66,7 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v petih (27,8 %) ne, v enem (5,5 %) le delno.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 117 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 86 (73,5 %) primerih, v 28 (23,9 %) ne, v treh (2,6 %) pa pomanjkljivo.

V 287 objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 261 (90,9 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (0,4 %) ne, v 25 (8,7 %) le delno;
- v 271 (94,4 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (1,4 %) ne, v 12 (4,2 %) le delno;
- v 248 (86,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 35 (12,2 %) pomanjkljivo, v štirih (1,4 %) jih ni bilo;
- v 274 (96,8 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (1,1 %) ne, v šestih (2,1 %) pomanjkljivo;
- v 162 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 146 (90,1 %) primerih redno vzdrževano, v sedmih (4,3 %) ni, v devetih (5,6 %) pa pomanjkljivo;
- v 178 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 108 (60,7 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 39 (21,9 %) ne, v 31 (17,4 %) le delno;
- v 130 (73 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 21 (11,8 %) ne, v 27 (15,2 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 2

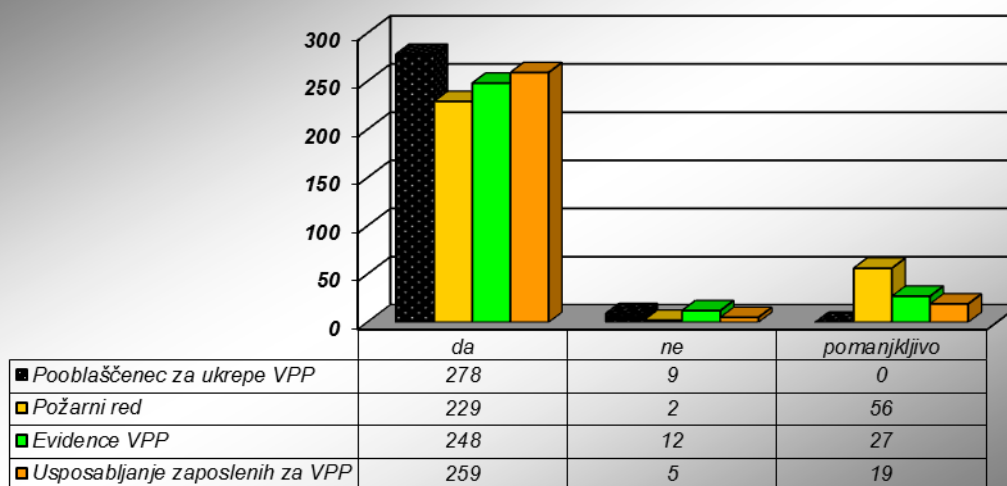

3.3 Inšpekcijski nadzor v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih, v katerih se opravlja dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so delno prikazane tudi na grafu 3.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 13 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;

- v vseh 13 (100 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi;
- v 12 (92,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (7,7 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovitve so:

- v vseh 13 (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 11 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovitve so:

- v sedmih (63,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (36,4 %) ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 12 (92,3 %) primerih, v enem (7,7 %) primeru usposabljanje ni bilo izvedeno.

Pri petih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v treh (60 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v enem (20 %) pomanjkljivo, v enem (20 %) pa ne.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh 13 (100 %) primerih.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. Ugotovili so, da je v vseh 13 (100 %) primerih usposabljanje izvedeno skladno s predpisi.

V 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 13 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v 12 (92,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (7,7 %) primeru ne;
- v vseh 13 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v desetih (76,9 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (7,7 %) primeru ne, v dveh (15,4 %) pomanjkljivo;
- v petih objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v dveh (40 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (40 %) je pomanjkljivo, v enem (20 %) ni vzdrževano;
- v 12 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 11 (91,7 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v enem (8,3 %) le delno;

- v 12 (91,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (8,3 %) le delno.

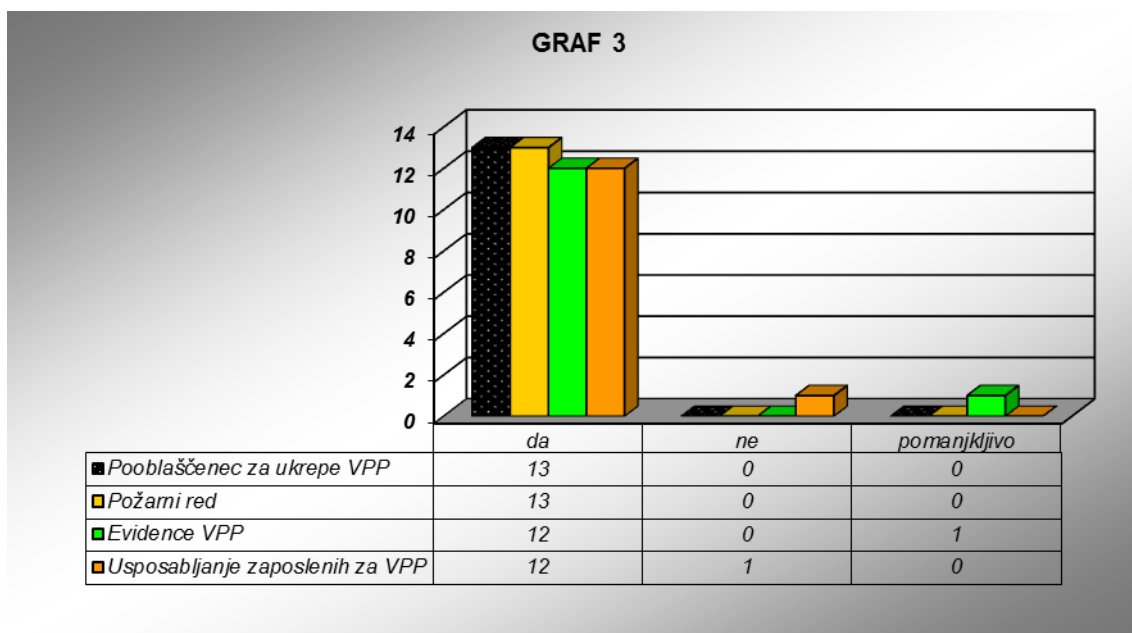

3.4 Inšpekcijski nadzor v objektih dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil inšpekcijske nadzore v objektih, v katerih potekajo zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, ravnanje z odplakami, zbiranje in odvažanje odpadkov ter ravnanje z njimi (v nadaljevanju objekti za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki so delno prikazane tudi na grafu 4.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki oziroma zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 11 (84,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (15,4 %) ga nimajo;
- v 11 (84,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v dveh (15,4 %) primerih je vsebina pomanjkljiva;
- v 12 (92,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (7,7 %) jih ne.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v petih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovitve so:

- v štirih (80 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (20 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v petih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovitve so:

- v štirih (80 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v enem (20 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v devetih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh devetih (100 %) primerih.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v devetih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh devetih (100 %) primerih.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v petih objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v vseh petih (100 %) primerih.

V 13 objektih za opravljanje dejavnosti oskrbe z vodo ter za ravnanje z odplakami in odpadki so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 13 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v 12 (92,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (7,7 %) primeru ne;
- v vseh 13 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 13 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v šestih objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh šestih (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v šestih objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v štirih (66,8 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v enem (16,6 %) ne, v enem (16,6 %) le delno;
- v petih (83,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (16,7 %) niso.

GRAF 4

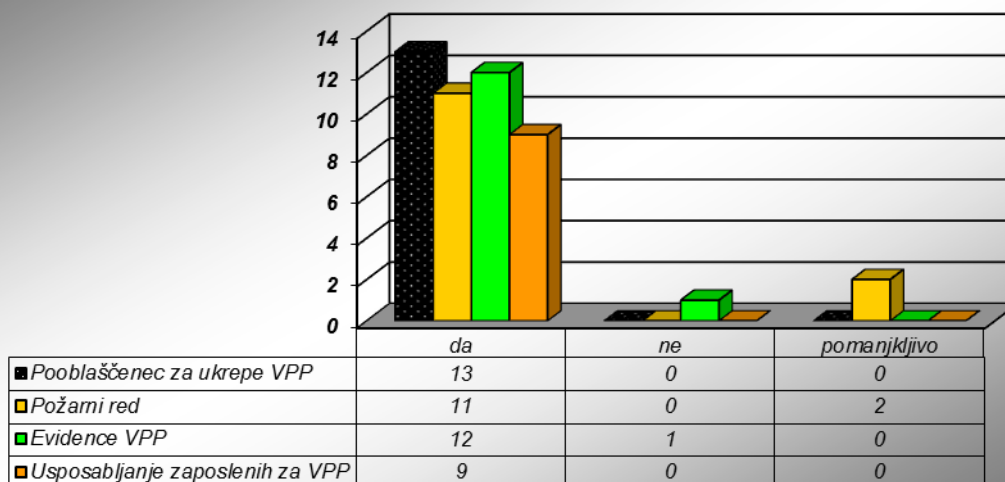

3.5 Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne nadzore v trgovinah na drobno, v nespecializiranih prodajalnah ter specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki, računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, drugo gospodinjsko opremo, izdelki za kulturo, šport in zabavo ter z drugimi izdelki (v nadaljevanju objekti za trgovino).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za trgovino so delno prikazane na grafu 5.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 557 objektih za trgovino in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 510 (91,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 47 (8,4 %) ga nimajo;
- v 448 (80,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 87 (15,6 %) je vsebina pomanjkljiva, v 22 (4 %) ga nimajo;
- v 454 (81,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 36 (6,5 %) jih ne in v 67 (12 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 336 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 284 (84,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 31 (9,2 %) pomanjkljivo, v 21 (6,3 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 268 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 220 (82,1 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 28 (10,4 %) pomanjkljivo, v 20 (7,5 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 536 objektih za trgovino in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 451 (84,2 %) primerih, v 20 (3,7 %) ga nimajo, v 65 (12,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 536 objektih za trgovino in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 450 (84 %) primerih, v 57 (10,6 %) jih niso, v 29 (5,4 %) pomanjkljivo.


Pri 93 nadzorih v objektih za trgovino so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 79 (85 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v 11 (11,8 %) ne, v treh (3,2 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 303 objektih za trgovino. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 249 (82,2 %) primerih, v 39 (12,9 %) ga nimajo in v 15 (4,9 %) je pomanjkljivo.

V 557 objektih za trgovino so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 501 (89,9 %) objektu so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 11 (2 %) ne, v 45 (8,1 %) le delno;
- v 544 (97,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (0,2 %) ne, v 12 (2,1 %) le delno;
- v 482 (86,5 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 67 (12 %) pomanjkljivo, v osmih (1,5 %) jih ni bilo;
- v 539 (98,2 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v sedmih (1,3 %) ne, v treh (0,5 %) pomanjkljivo;
- v 199 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 179 (90 %) objektih redno vzdrževano, v 11 (5,5 %) ni, v devetih (4,5 %) je pomanjkljivo;
- v 387 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 266 (68,7 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 73 (18,9 %) ne, v 48 (12,4 %) le delno;
- v 313 (80,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 44 (11,4 %) niso, v 30 (7,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 5

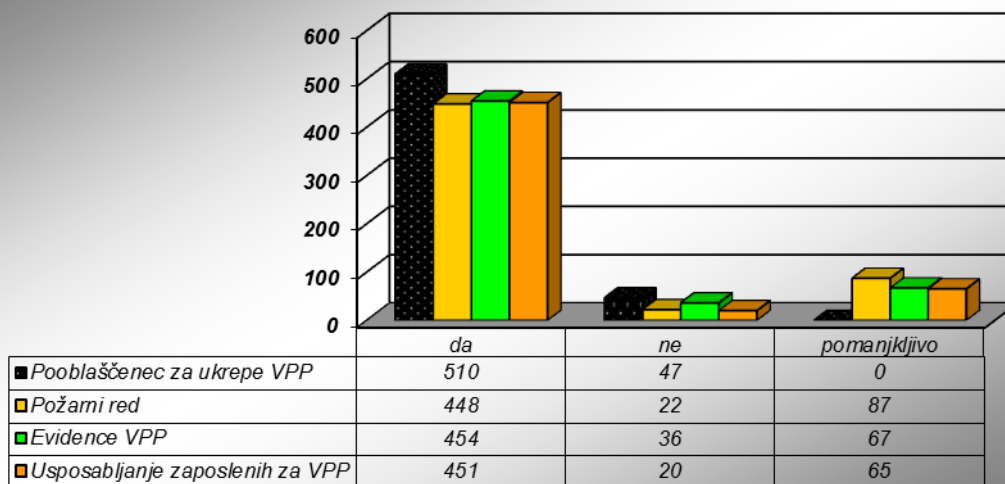

3.5.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VEČJIH KOMPLEKSIH IN NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH MED PRAZNIČNIMI NAKUPI


Med prazniki je obisk trgovskih oziroma nakupovalnih središč zelo povečan, zato inšpektorat vsako leto v njih opravlja poostren nadzor, pri čemer je v ospredju prehodnost evakuacijskih poti, dostopov in izhodov.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 6.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 196 objektih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 180 (91,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v desetih (5,1 %) pomanjkljivo, v šestih (3,1 %) jih nimajo;
- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 181 (92,3 %) primerih, v šestih (3,1 %) jih niso, v devetih (4,6 %) pomanjkljivo;
- v 158 (80,6 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v osmih (4,1 %) ne, v 30 (15,3 %) le delno;
- v 185 (94,4 %) primerih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v sedmih (3,6 %) pomanjkljivo, v štirih (2 %) jih ni bilo;
- v 191 (99,5 %) objektih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,5 %) ne;
- usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, je bilo skladno s predpisi v 183 (93,4 %) primerih, v 13 (6,6 %) ne.

GRAF 6

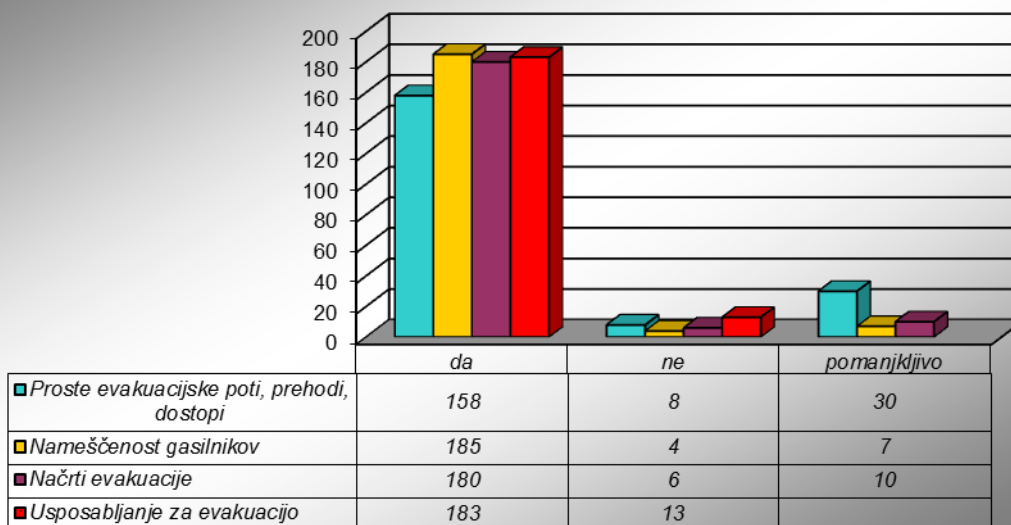

3.6 Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za promet in skladiščenje.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so delno prikazane na grafu 7.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 38 objektih za promet in skladiščenje ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 33 (86,8 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v petih (13,2 %) ga nimajo;
- v 21 (55,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v dveh (5,2 %) ga nimajo, v 15 (39,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 29 (76,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v šestih (15,8 %) ne, v treh (7,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 20 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v devetih (45 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v desetih (50 %) ne in v enem (5 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v dveh (11,8 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (23,5 %) pomanjkljivo, v 11 (64,7 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 37 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 29 (78,4 %) primerih, v enem (2,7 %) ga nimajo, v sedmih (18,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 36 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 30 (83,3 %) primerih, v petih (13,9 %) jih niso, v enem (2,8 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v dveh (16,7 %) primerih, v devetih (75 %) ga nimajo in v enem (8,3 %) je pomanjkljivo.

V 38 objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 36 (94,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (5,3 %) le delno;
- v 36 (94,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (5,3 %) ne;
- v 29 (76,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v osmih (21,1 %) pomanjkljivo, v enem (2,6 %) jih nimajo;
- v 36 (97,3 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (2,7 %) ne;
- v 16 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 15 (93,8 %) objektih redno vzdrževano, v enem (6,2 %) pomanjkljivo;
- v 28 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 15 (53,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v šestih (21,4 %) ne, v sedmih (25 %) le delno;
- v 17 (60,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v petih (17,9 %) niso, v šestih (21,4 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 7

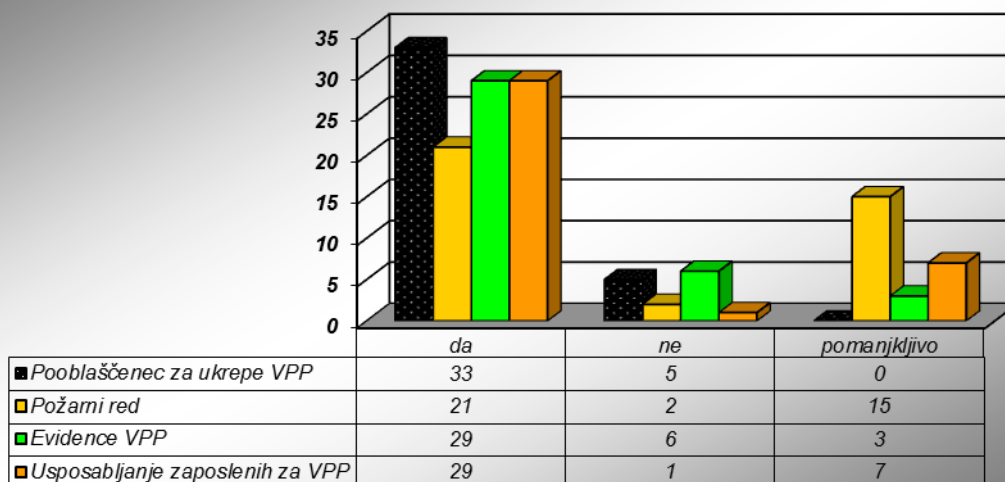

3.7 Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil 395 rednih inšpekcijskih nadzorov v gostinskih objektih, od tega 170 v hotelih in podobnih objektih nastanitvenih dejavnosti, počitniških domovih in podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje, v objektih avtokampov in taborov, objektih študentskih in dijaških domov (v nadaljevanju objekti gostinske nastanitvene dejavnosti) ter 225 v objektih strežbe jedi in pijač.

3.7.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH GOSTINSKE NASTANITVENE DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so delno prikazane na grafu 8.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 170 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 145 (85,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 25 (14,7 %) ga nimajo;
- v 128 (75,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 33 (19,4 %) je vsebina pomanjkljiva, v devetih (5,3 %) ga nimajo;
- v 130 (76,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 16 (9,4 %) ne in v 24 (14,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 162 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 141 (87 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 15 (9,3 %) pomanjkljivo, v šestih (3,7 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 96 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 72 (75 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 14 (14,6 %) pomanjkljivo, v desetih (10,4 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 153 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 126 (82,3 %) primerih, v 14 (9,2 %) ga nimajo, v 13 (8,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 157 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 110 (70,1 %) primerih, v 28 (17,8 %) jih niso, v 19 (12,1 %) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 87 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 66 (75,9 %) primerih, v dveh (2,3 %) je pomanjkljivo, v 19 (21,8 %) ne.

V 170 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 147 (86,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 23 (13,5 %) le delno;
- v 157 (92,4 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v 13 (7,6 %) le delno;
- v 135 (79,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (2,4 %) ne, v 31 (18,2 %) pomanjkljivo;
- v 162 (97,6 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (1,8 %) ne in v enem (0,6 %) pomanjkljivo;
- v 73 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 69 (94,6 %) primerih redno vzdrževano, v dveh (2,7 %) ni, v dveh (2,7 %) pomanjkljivo;
- v 102 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 43 (42,2 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 23 (22,5 %) ne, v 36 (35,3 %) le delno;
- v 77 (75,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 16 (15,7 %) niso, v devetih (8,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 8

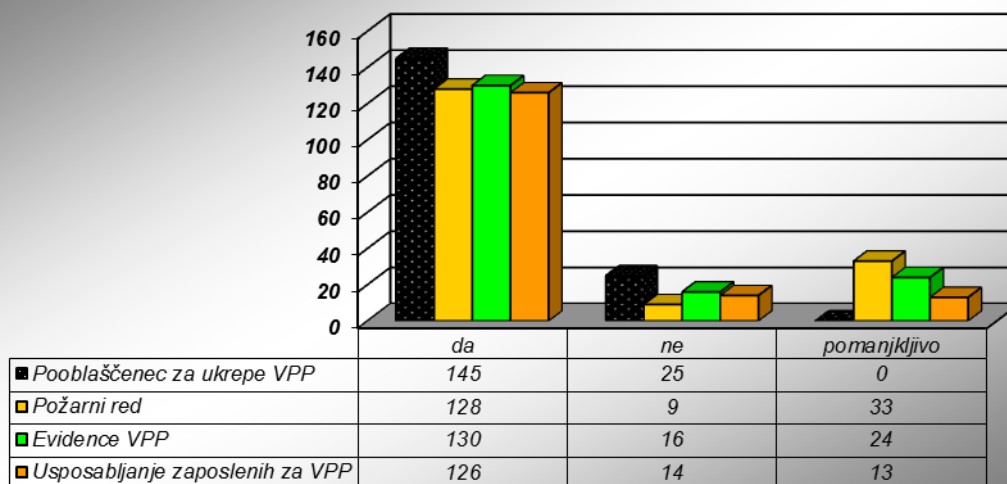

3.7.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI STREŽBE JEDI IN PIJAČ

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so delno prikazane na grafu 9.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 225 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 197 (87,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 28 (12,4 %) ga nimajo;
- v 177 (78,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 37 (16,4 %) je vsebina pomanjkljiva, v 11 (4,9 %) ga nimajo;
- v 166 (73,8 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 24 (10,7 %) jih ne vodijo, v 35 (15,5 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 96 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 71 (74 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 12 (12,5 %) pomanjkljivo, v 13 (13,5 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 80 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 56 (70 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (7,5 %) pomanjkljivo, v 18 (22,5 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 214 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 153 (71,5 %) primerih, v 40 (18,7 %) pomanjkljivo, v 21 (9,8 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 213 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 151 (70,9 %) primerih, v 29 (13,6 %) pomanjkljivo, v 33 (15,5 %) jih niso.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 77 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 55 (71,4 %) primerih, v 19 (24,7 %) ga nimajo, v treh (3,9 %) pa je pomanjkljivo.

V 225 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 207 (92 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 18 (8 %) le delno;
- v 219 (97,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (0,9 %) ne, v štirih (1,8 %) le delno;
- v 187 (83,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 35 (15,6 %) pomanjkljivo, v treh (1,3 %) jih nimajo;
- v 212 (95,5 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v desetih (4,5 %) ne;
- v 46 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 38 (82,6 %) objektih redno vzdrževano, v šestih (13 %) ni, v dveh (4,4 %) pomanjkljivo;
- v 109 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 47 (43,1 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 16 (14,7 %) le delno, v 46 (42,2 %) ne;
- v 80 (73,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 17 (15,6 %) ne, v 12 (11 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 9

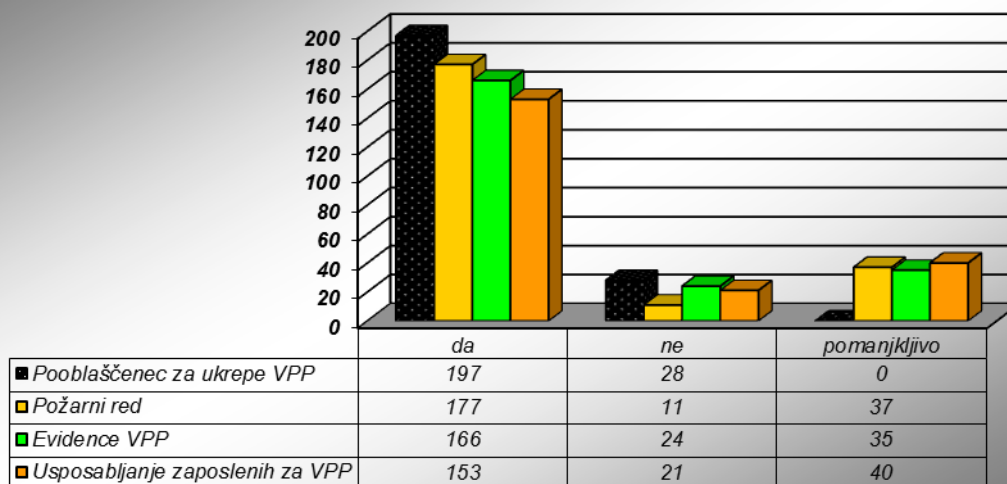

3.8 Inšpekcijski nadzor v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti so delno prikazane na grafu 10.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 14 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 13 (92,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (7,1 %) ga nimajo;
- v 12 (85,8 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (7,1 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (7,1 %) ga nimajo;
- v vseh 14 (100 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v sedmih objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ugotovitve so:

- v vseh sedmih (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v šestih objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ugotovitve so:

- v petih (83,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (16,7 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 14 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh 14 (100 %) primerih.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 14 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 13 (92,9 %) primerih, v enem (7,1 %) jih niso.

Usposabljanje oseb za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v petih objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti. Ugotovili so, da je v vseh petih (100 %) primerih skladno s predpisi.

V 14 objektih informacijske in komunikacijske dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 14 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v 13 (92,9 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (7,1 %) le delno;
- v vseh 14 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 14 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v sedmih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh sedmih (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v desetih objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v devetih (90 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v enem (10 %) pa ne;
- v osmih (80 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (10 %) ne, v enem (10 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 10

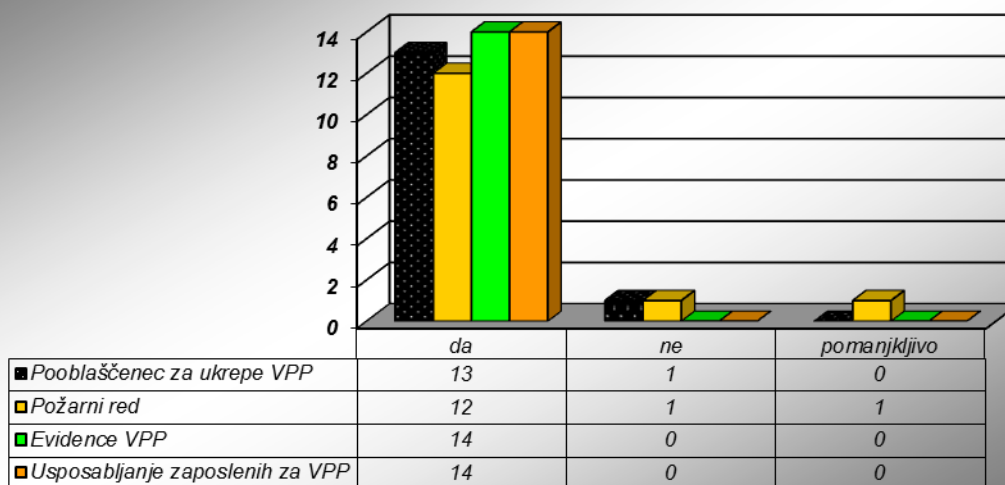

3.9 Inšpekcijski nadzor v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne in ponovne inšpekcijske nadzore v objektih finančnih storitev in objektih dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov (v nadaljevanju objekti finančne in zavarovalniške dejavnosti).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so delno prikazane na grafu 11.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 64 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 64 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 60 (93,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v treh (4,7 %) primerih je vsebina pomanjkljiva, v enem (1,6 %) ga nimajo;
- v 61 (95,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (1,6 %) ne in v dveh (3,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 32 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 31 (96,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (3,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 25 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 23 (92 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (8 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 64 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 62 (96,9 %) primerih, v dveh (3,1 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 64 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 57 (89,1 %) primerih, v štirih (6,2 %) jih niso, v treh (4,7 %) pomanjkljivo.

Pri sedmih nadzorih v objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh sedmih (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 32 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 29 (90,6 %) primerih, v treh (9,4 %) ne.

V 64 objektih finančne in zavarovalniške dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 61 (95,3 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (1,6 %) ne, v dveh (3,1 %) le delno;
- v vseh 64 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 61 (95,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (4,7 %) pomanjkljivo;
- v vseh 64 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 21 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 21 (100 %) objektih tudi redno vzdrževano;
- v 58 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 48 (82,8 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v štirih (6,9 %) delno, v šestih (10,3 %) ne;
- v 56 (96,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (3,4 %) ne.

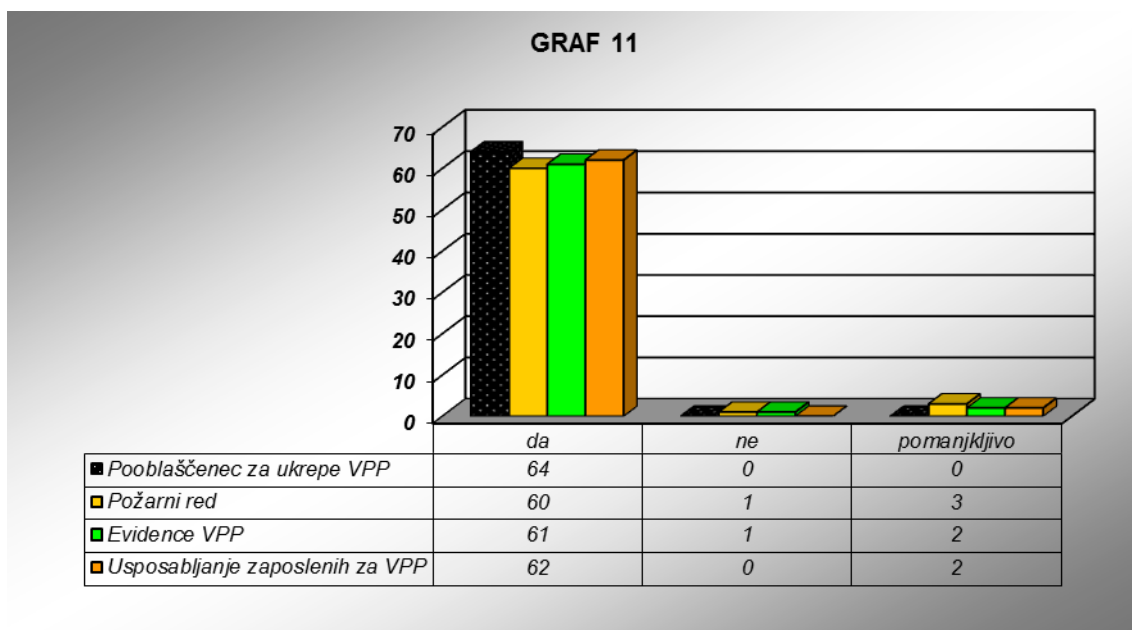

3.10 Inšpekcijski nadzor v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil inšpekcijske nadzore v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih v objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so delno prikazane na grafu 12.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 31 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 28 (90,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v treh (9,7 %) ga nimajo;
- v 26 (83,9 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v petih (16,1 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 29 (93,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (6,5 %) jih ne.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 15 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 11 (73,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (6,7 %) pomanjkljivo, v treh (20 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 15 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovitve so:

- v devetih (60 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (26,7 %) pomanjkljivo, v dveh (13,3 %) načrtov nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 31 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 26 (83,9 %) primerih, v enem (3,2 %) ga ne izvajajo, v štirih (12,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 31 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 25 (80,6 %) primerih, v dveh (6,5 %) jih niso, v štirih (12,9 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 15 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v devetih (60 %) primerih, v šestih (40 %) ne.

V 31 objektih za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 27 (87,1 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v štirih (12,9 %) ne;
- v 27 (87,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (12,9 %) ne;
- v 24 (77,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (6,5 %) ne, v petih (16,1 %) pa pomanjkljivo;
- v 26 (89,7 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (3,4 %) ne, v dveh (6,9 %) pomanjkljivo;
- v 13 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 11 (84,6 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (15,4 %) pa pomanjkljivo;
- v 17 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v desetih (58,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v štirih (23,5 %) ne, v treh (17,6 %) primerih le delno;

- v 13 (76,5 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (17,6 %) niso, v enem (5,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

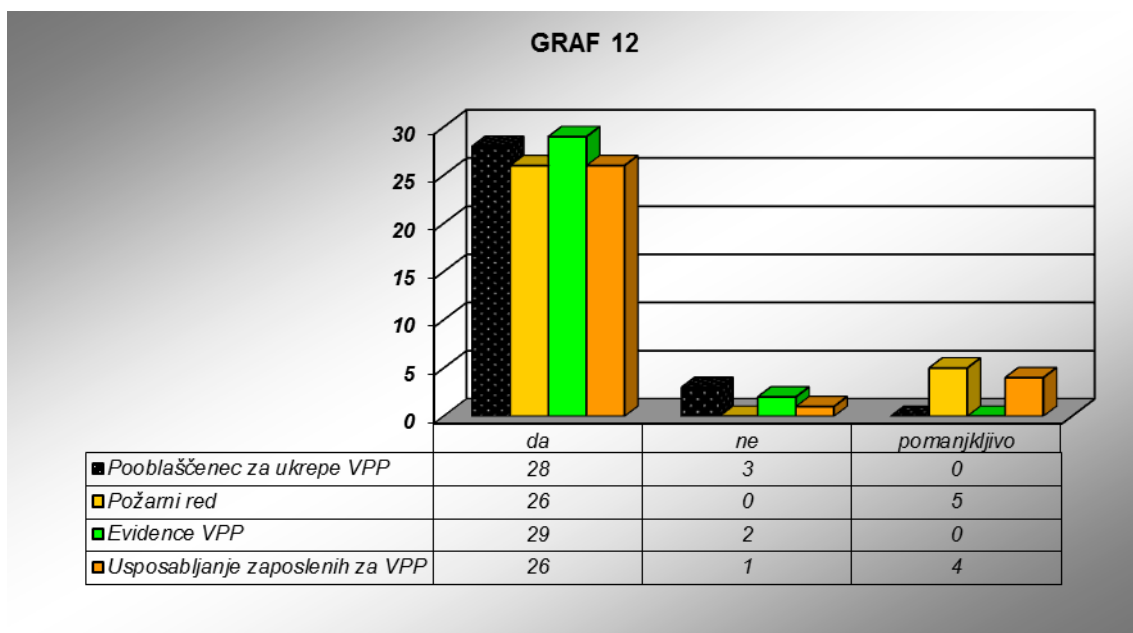

3.11 Inšpekcijski nadzor v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih dejavnosti varovanja in proizvodovanja, dejavnosti oskrbe stavb in okolice ter objektih pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (v nadaljevanju objekti raznovrstnih poslovnih dejavnosti).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so delno prikazane na grafu 13.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 26 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 23 (88,5 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v treh (11,5 %) ga nimajo;
- v 23 (88,5 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v treh (11,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 21 (80,8 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (19,2 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 17 (89,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (5,3 %) pomanjkljivo, v enem (5,3 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 15 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 13 (86,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (13,3 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 12 (92,3 %) primerih, v enem (7,7 %) delno.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 13 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v desetih (76,9 %) primerih, v dveh (15,4 %) jih niso, v enem (7,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v devetih objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v sedmih (77,8 %) primerih, v enem (11,1 %) pomanjkljivo, v enem (11,1 %) ne.

V 26 objektih raznovrstnih poslovnih dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 24 (92,3 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (7,7 %) ne;
- v vseh 26 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 26 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 26 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v desetih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v devetih (90 %) objektih redno vzdrževano, v enem (10 %) ne;
- v 15 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 11 (73,4 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v dveh (13,3 %) ne, v dveh (13,3 %) le delno;
- v 11 (73,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (13,3 %) ne, v dveh (13,3 %) le delno.

GRAF 13

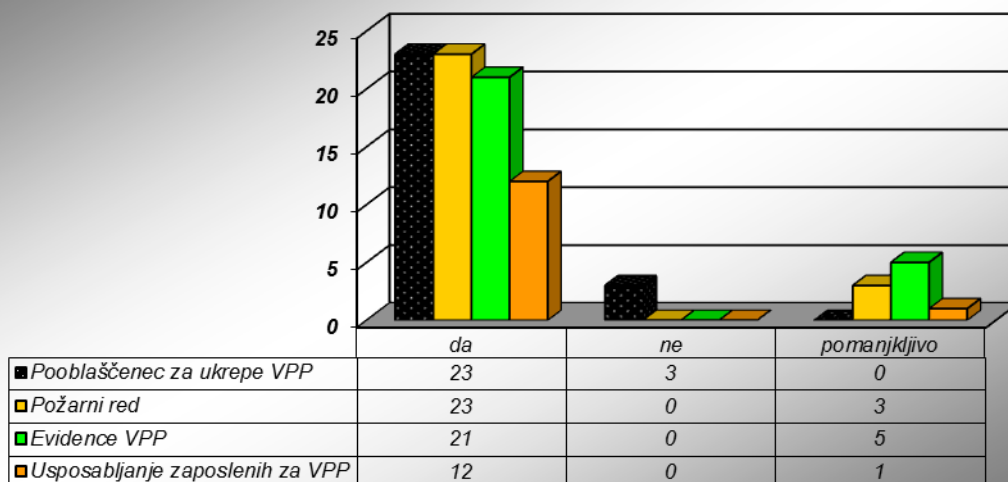

3.12 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave

Leta 2018 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore v objektih za dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (v nadaljevanju objekti za dejavnost javne uprave).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za dejavnost javne uprave so delno prikazane na grafu 14.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 43 objektih za dejavnost javne uprave in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 42 (97,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (2,3 %) ga nimajo;
- v 27 (62,8 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 16 (37,2 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 38 (88,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (2,3 %) jih ne vodijo, v štirih (9,3 %) pa jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 23 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 14 (60,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v osmih (34,8 %) pomanjkljivo, v enem (4,3 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 23 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v 12 (52,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v devetih (39,1 %) pomanjkljivo, v dveh (8,7 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 36 objektih za dejavnost javne uprave in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 32 (88,9 %) primerih, v enem (2,8 %) primeru usposabljanja ne izvajajo, v treh (8,3 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 36 objektih za dejavnost javne uprave ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 24 (66,7 %) primerih, v enem (2,7 %) jih niso, v enajstih (30,6 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 23 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 21 (91,3 %) primerih, v dveh (8,7 %) ne.

V 43 objektih za dejavnost javne uprave so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 39 (90,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v treh (7 %) delno, v enem (2,3 %) ne;
- v vseh 43 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 39 (90,7 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (9,3 %) pomanjkljivo;
- v 41 (95,4 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (2,3 %) niso bili pregledani, v enem (2,3 %) pomanjkljivo;
- v 20 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 18 (90 %) objektih redno vzdrževano, v enem (5 %) ni, v enem (5 %) pomanjkljivo;
- v 25 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 12 (48 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v šestih (24 %) ne, v sedmih (28 %) so potrdila pomanjkljiva;
- v 23 (92 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (4 %) niso, v enem (4 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 14

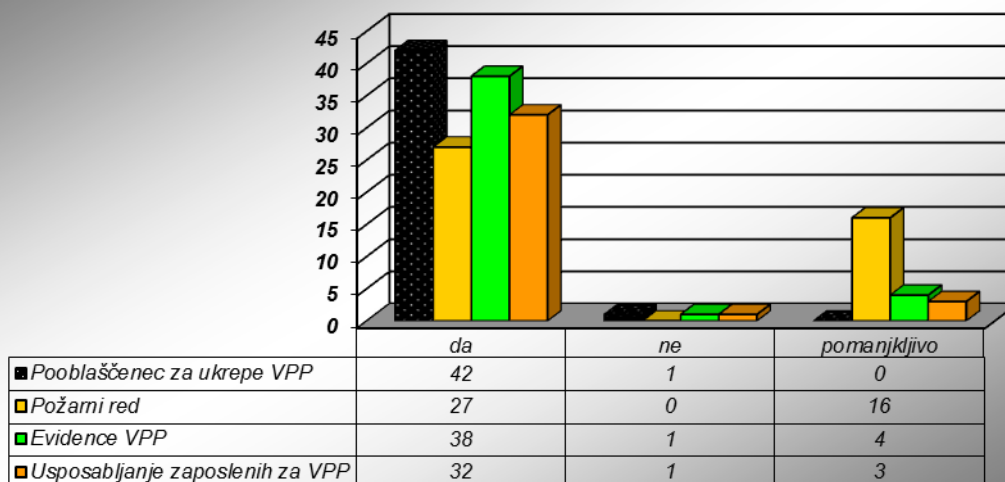

3.13 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil 517 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih za predšolsko vzgojo, osnovno-, srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter druge oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V objektih za predšolsko vzgojo sta bila opravljena 202 inšpekcijska nadzora, v objektih za osnovnošolsko 239, v objektih za srednješolsko 37, v objektih za posrednješolsko izobraževanje in v objektih drugih šol 39 inšpekcijskih nadzorov.

3.13.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VRTCIH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju vrtci), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 15.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 202 vrtcih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 189 (93,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 13 (6,4 %) primerih ga nimajo;
- v 176 (87,1 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v petih (2,5 %) ga nimajo, v 21 (10,4 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 188 (93,1 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v treh (1,5 %) ne, v 11 (5,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 182 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 165 (90,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 15 (8,2 %) pomanjkljivo, v dveh (1,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 130 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 114 (87,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v desetih (7,7 %) pomanjkljivo, v šestih (4,6 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 202 vrtcih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 179 (88,6 %) primerih, v enem (0,5 %) ne, v 22 (10,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 202 vrtcih ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 184 (91,1 %) primerih, v šestih (3 %) jih niso, v 12 (5,9 %) pa pomanjkljivo.


Pri petih nadzorih v vrtcih so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh petih (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 182 vrtcih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 164 (90,1 %) primerih, v 16 (8,8 %) ga nimajo, v dveh (1,1 %) je pomanjkljivo.

V 202 vrtcih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 173 (85,6 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (0,5 %) niso, v 28 (13,9 %) le delno;
- v 194 (96 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v osmih (4 %) delno;
- v 195 (96,5 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v sedmih (3,5 %) pomanjkljivo;
- v 200 (99 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v dveh (1 %) pomanjkljivo;
- v 131 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 119 (90,9 %) objektih redno vzdrževano, v desetih (7,6 %) ni, v dveh (1,5 %) pa pomanjkljivo;
- v 127 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 90 (70,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v 21 (16,5 %) ne, v 16 (12,6 %) primerih so potrdila pomanjkljiva;
- v 109 (85,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v devetih (7,1 %) niso, v devetih (7,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 15

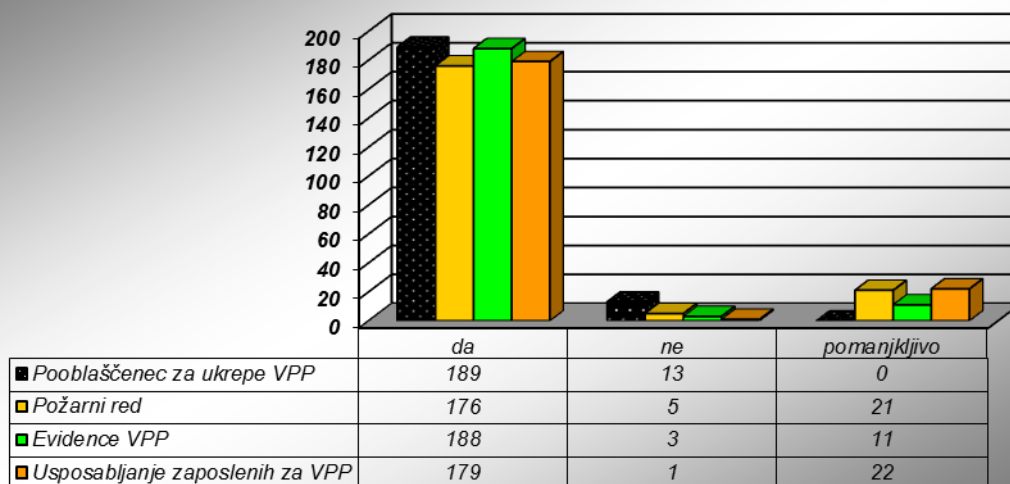

3.13.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OSNOVNIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za osnovnošolsko izobraževanje (v nadaljevanju osnovne šole), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 16.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 239 osnovnih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 230 (96,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v devetih (3,8 %) ga nimajo;
- v 173 (72,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v petih (2,1 %) ga nimajo, v 61 (25,5 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 215 (90 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v štirih (1,7 %) jih ne in v 20 (8,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 209 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 166 (79,5 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 36 (17,2 %) pomanjkljivo, v sedmih (3,3 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 170 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 126 (74,1 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 23 (13,5 %) pomanjkljivo, v 21 (12,4 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 239 osnovnih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 199 (83,3 %) primerih, v štirih (1,7 %) ni, v 36 (15 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 239 osnovnih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 199 (83,3 %) primerih, v devetih (3,7 %) jih niso, v 31 (13 %) pa pomanjkljivo.


Pri osmih nadzorih v osnovnih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. V vseh osmih (100 %) primerih so ugotovili, da so osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 209 osnovnih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 190 (91 %) primerih, v 12 (5,7 %) ga nimajo, v sedmih (3,3 %) pa je pomanjkljivo.

V 239 osnovnih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 201 (84,1 %) objektu so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v šestih (2,5 %) niso, v 32 (13,4 %) le delno;
- v 214 (89,6 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v šestih (2,5 %) ne, v 19 (7,9 %) le delno;
- v 206 (86,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 33 (13,8 %) pomanjkljivo;
- v 235 (98,3 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (1,3 %) niso, v enem (0,4 %) pomanjkljivo;
- v 163 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 154 (94,5 %) objektih redno vzdrževano, v devetih (5,5 %) je pomanjkljivo;
- v 173 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 118 (68,2 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v 30 (17,3 %) ne, v 25 (14,5 %) so pomanjkljiva;
- v 133 (76,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 16 (9,2 %) niso, v 24 (13,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 16

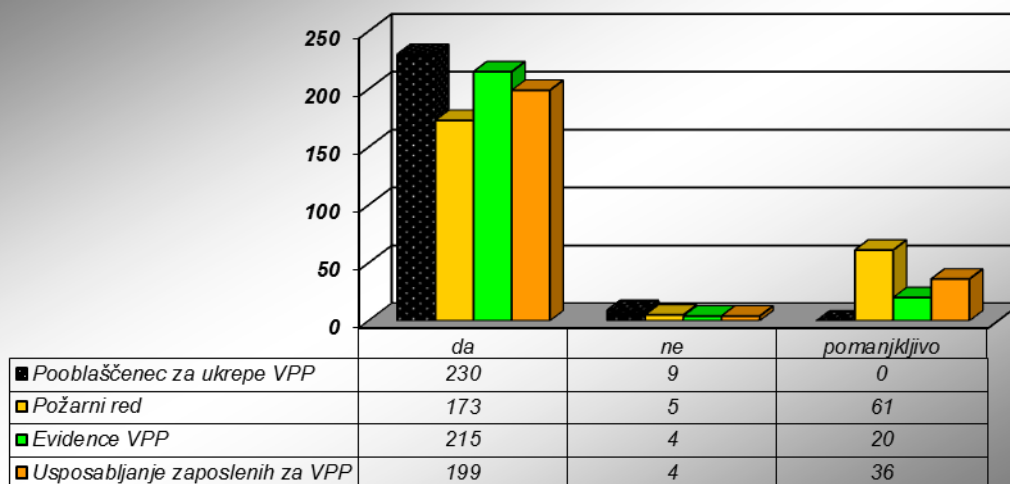

3.13.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V SREDNJIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za srednješolsko izobraževanje (v nadaljevanju srednje šole) so delno prikazane na grafu 17.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 37 srednjih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 35 (94,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (5,4 %) ga nimajo;
- v 24 (64,9 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 13 (35,1 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 31 (83,8 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v šestih (16,2 %) primerih jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 32 srednjih šolah. Ugotovitve so:

- v 26 (81,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (18,7 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 32 srednjih šolah. Ugotovitve so:

- v 21 (65,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 11 (34,4 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 37 srednjih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 28 (75,7 %) primerih, v devetih (24,3 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 37 srednjih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 29 (78,4 %) primerih, v dveh (5,4 %) jih niso, v šestih (16,2 %) pa pomanjkljivo.


Pri petih nadzorih v srednjih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. V vseh petih (100 %) primerih so ugotovili, da so osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 32 srednjih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 25 (78,1 %) primerih, v sedmih (21,9 %) je pomanjkljivo.

V 37 srednjih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 29 (78,4 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v osmih (21,6 %) le delno;
- v 36 (97,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (2,7 %) ne;
- v 29 (78,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v osmih (21,6 %) pomanjkljivo;
- v 36 (97,3 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (2,7 %) delno;
- v 25 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 24 (96 %) objektih redno vzdrževano, v enem (4 %) pomanjkljivo;
- v 28 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 19 (67,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v treh (10,7 %) ne, v šestih (21,4 %) le delno;
- v 23 (82,1 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v petih (17,9 %) delno.

GRAF 17

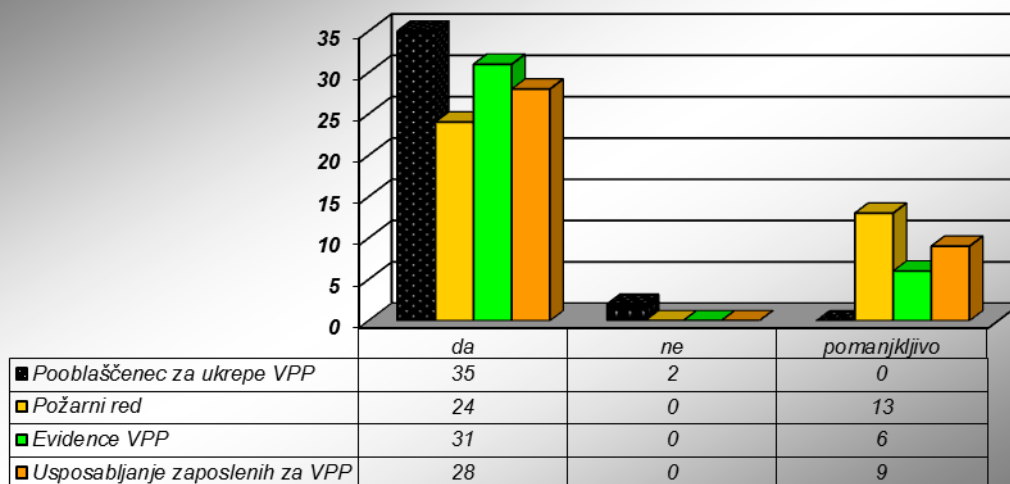

3.13.4 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA FAKULTETAH IN DRUGIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za posrednješolsko izobraževanje in v objektih za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljevanju fakultete in druge šole) so delno prikazane na grafu 18.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov na 39 fakultetah in drugih šolah ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 36 (92,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v treh (7,7 %) ga nimajo;
- v 33 (84,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v petih (12,8 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (2,6 %) ga nimajo;
- v 34 (87,2 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (12,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 32 fakultetah in drugih šolah. Ugotovitve so:

- v 30 (93,8 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (6,2 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 28 fakultetah in drugih šolah. Ugotovitve so:

- v 20 (71,4 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (17,9 %) pomanjkljivo, v treh (10,7 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 39 fakultetah in drugih šolah ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 34 (87,2 %) primerih, v petih (12,8 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 39 fakultetah in drugih šolah ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 29 (74,3 %) primerih, v šestih (15,4 %) jih niso, v štirih (10,3 %) pa pomanjkljivo.


Pri treh nadzorih na fakultetah in drugih šolah so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh treh (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 32 fakultetah in drugih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 25 (78,1 %) primerih, v petih (15,6 %) ne, v dveh (6,3 %) pa pomanjkljivo.

Na 39 fakultetah in drugih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 38 (97,4 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (2,6 %) ne;
- v 35 (89,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (2,6 %) ne, v treh (7,7 %) pomanjkljivo;
- v 35 (89,7 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (10,3 %) pomanjkljivo;
- v vseh 39 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 23 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 23 (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 28 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 19 (67,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v štirih (14,3 %) ne, v petih (17,8 %) le delno;
- v 24 (85,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (3,6 %) ne, v treh (10,7 %) delno.

GRAF 18

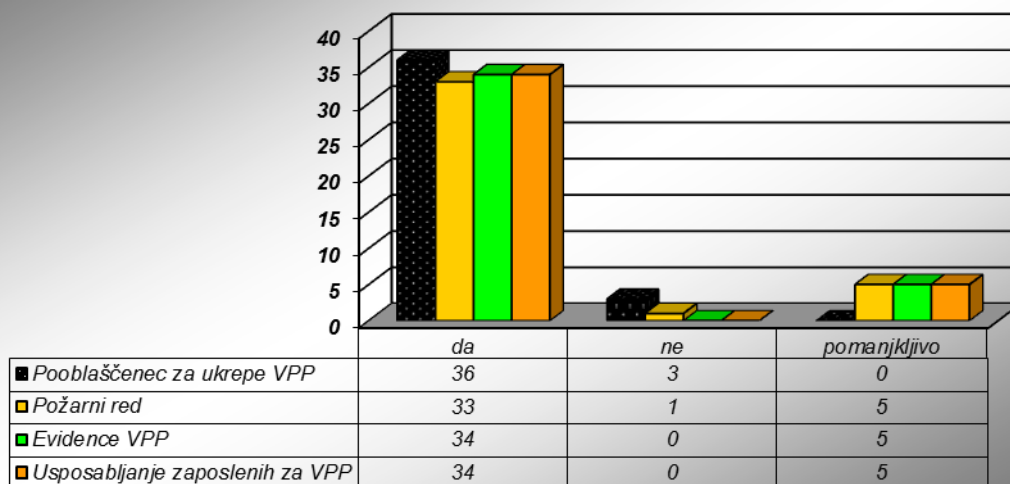

3.14 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil 124 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti. V objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, je bilo opravljenih 32 inšpekcijskih nadzorov, v objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, 61, v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, pa 31 inšpekcijskih nadzorov.

3.14.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH KULTURNI IN RAZVEDRILNI DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so delno prikazane na grafu 19.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 32 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 31 (96,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (3,1 %) ga nimajo;
- v 26 (81,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (3,1 %) ga nimajo, v petih (15,6 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 30 (93,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (6,3 %) jih ne.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 19 (76 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljene skladno s predpisi, v petih (20 %) pomanjkljivo, v enem (4 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 18 (72 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v šestih (24 %) pomanjkljivo, v enem (4 %) pa ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 22 (88 %) primerih, v treh (12 %) pa je pomanjkljivo.

Pri dveh nadzorih v objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v obeh (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 21 (84 %) primerih, v treh (12 %) jih niso, v enem (4 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 20 (80 %) primerih, v treh (12 %) ne, v dveh (8 %) pa pomanjkljivo.

V 32 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 31 (96,9 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (3,1 %) le delno;
- v 29 (90,6 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (6,3 %) le delno, v enem (3,1 %) niso;
- v 27 (84,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (3,1 %) niso, v štirih (12,5 %) pomanjkljivo;
- v vseh 31 (100 %) primerih, v katerih so gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 14 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 12 (85,7 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (14,3 %) je pomanjkljivo;
- v 17 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 12 (70,6 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v štirih (23,5 %) ne, v enem (5,9 %) le delno;
- v 14 (82,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (11,8 %) niso, v enem (5,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 19

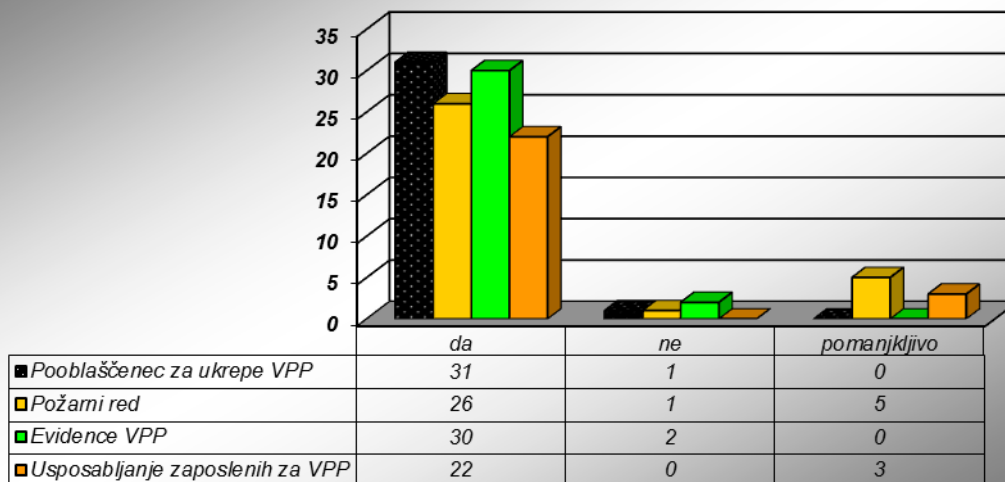

3.14.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV IN DRUGIM KULTURNIM DEJAVNOSTIM

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, so delno prikazane na grafu 20.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 61 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 55 (90,1 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v štirih (6,6 %) je vsebina pomanjkljiva, v dveh primerih ga nimajo (3,3 %);
- v 50 (82 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 11 (18 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 43 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v 34 (79,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (11,6 %) pomanjkljivo, v štirih (9,3 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 33 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v 21 (63,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v sedmih (21,2 %) pomanjkljivo, v petih (15,2 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 48 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 43 (89,6 %) primerih, v petih (10,4 %) je pomanjkljivo.

Pri devetih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v vseh devetih (100 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 48 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 43 (89,6 %) primerih, v petih (10,4 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 43 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 23 (53,5 %) primerih, v 18 (41,8 %) ga nimajo, v dveh (4,7 %) pa je pomanjkljivo.

V 61 objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 50 (82 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v dveh (3,2 %) ne, v devetih (14,8 %) pa delno;
- v 58 (95,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (4,9 %) le delno;
- v 44 (72,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 17 (27,9 %) pa pomanjkljivo;
- v vseh 61 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 25 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 14 (56 %) objektih redno vzdrževano, v sedmih (28 %) ni, v štirih (16 %) pa pomanjkljivo;
- v 44 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 17 (38,6 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v petih (11,4 %) ne, v 22 (50 %) le delno;
- v 37 (84,1 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (15,9 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 20

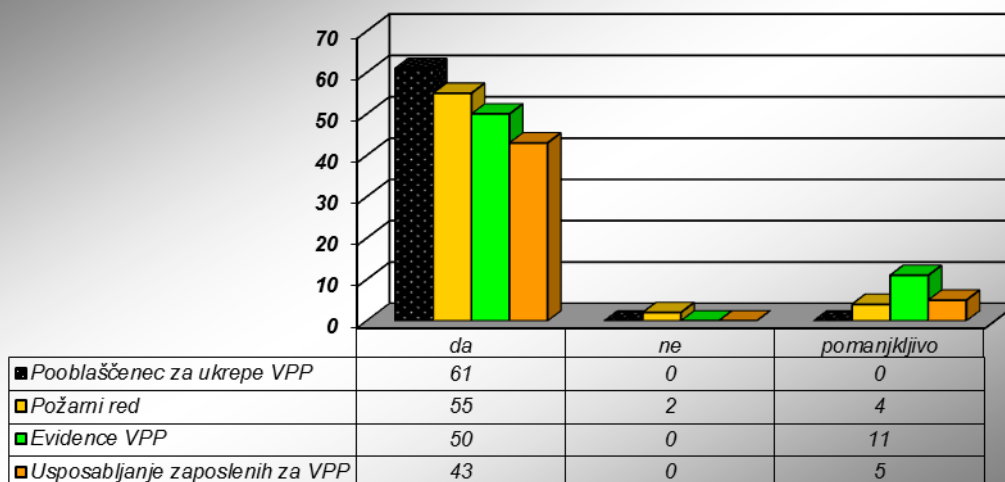

3.14.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH ŠPORTNIM IN DRUGIM DEJAVNOSTIM ZA PROSTI ČAS

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so delno prikazane na grafu 21.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 31 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 26 (83,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v petih (16,1 %) ga nimajo;
- v 16 (51,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 14 (45,2 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (3,2 %) ga nimajo;
- v 21 (67,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v šestih (19,4 %) jih ne vodijo in v štirih (12,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 13 (61,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (28,6 %) pomanjkljivo, v dveh (9,5 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 14 (66,7 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (28,5 %) pomanjkljivo, v enem (4,8 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 22 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 16 (72,8 %) primerih, v enem (4,5 %) ni, v petih (22,7 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 22 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 14 (63,6 %) primerih, v štirih (18,2 %) jih niso, v štirih (18,2 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 21 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 13 (61,9 %) primerih, v petih (23,8 %) ni, v treh (14,3 %) pa je pomanjkljivo.

V 31 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 27 (87,1 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v štirih (12,9 %) le delno;
- v 27 (87,1 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (12,9 %) le delno;
- v 23 (74,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v osmih (25,8 %) pomanjkljivo;
- v 27 (87,1 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v štirih (12,9 %) pomanjkljivo;
- v 19 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 16 (84,2 %) objektih redno vzdrževano, v treh (15,8 %) je pomanjkljivo;
- v 24 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v devetih (37,5 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v sedmih (29,2 %) ne, v osmih (33,3 %) le delno;
- v 14 (58,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v petih (20,8 %) ne, v petih (20,8 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 21

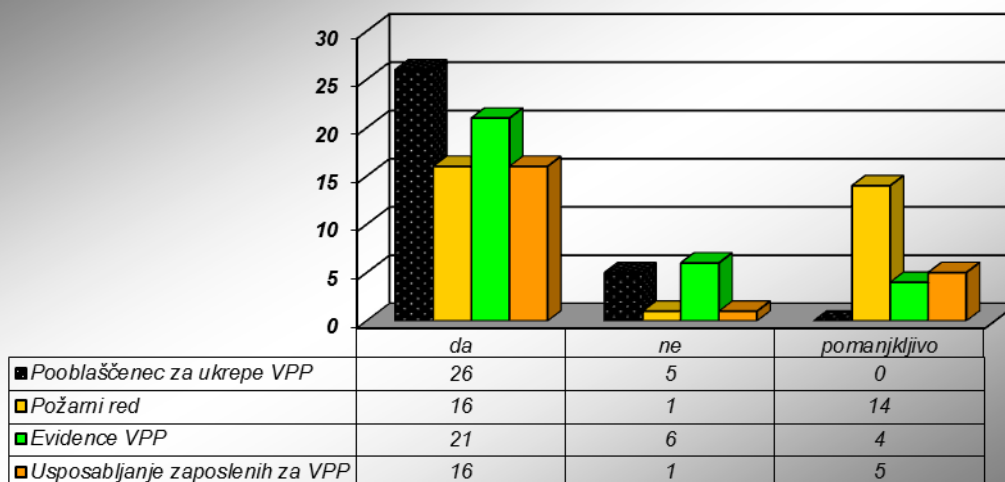

3.15 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, so delno prikazane na grafu 22.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 35 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 33 (94,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (5,7 %) primerih ga nimajo;
- v 29 (82,8 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v treh (8,6 %) ga nimajo, v treh (8,6 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 29 (82,8 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (14,3 %) jih ne, v enem (2,9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 12 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v devetih (75 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v enem (8,3 %) pomanjkljivo, v dveh (16,7 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v osmih objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovitve so:

- v šestih (75 %) primerih je bil požarni načrt pripravljen skladno s predpisi, v enem (12,5 %) pomanjkljivo, v enem (12,5 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 35 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 34 (97,1 %) primerih, v enem (2,9 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 35 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 30 (85,7 %) primerih, v dveh (5,7 %) jih niso, v treh (8,6 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 12 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim. Ugotovili so, da je v devetih (75 %) primerih skladno s predpisi, v treh (25 %) ni.

V 35 objektih, namenjenih drugim storitvenim dejavnostim, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 34 (97,1 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (2,9 %) ne;
- v 32 (91,4 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (8,6 %) ne;
- v 31 (88,6 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (11,4 %) pomanjkljivo;
- v vseh 35 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v treh objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh treh (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 11 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v osmih (72,7 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v treh (27,3 %) pa ne;
- v devetih (81,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (9,1 %) niso, v enem (9,1 %) pomanjkljivo.

GRAF 22

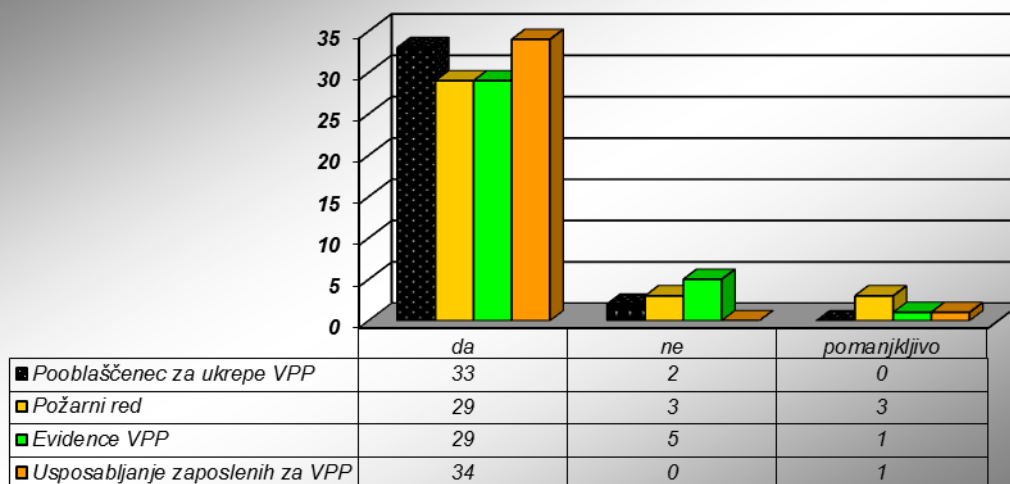

3.16 Inšpekcijski nadzor v objektih gradbene dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih gradbene dejavnosti.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gradbene dejavnosti so delno prikazane na grafu 23.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 26 objektih gradbene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 26 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 22 (84,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v treh (11,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v enem (3,9 %) ga nimajo;
- v 23 (88,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v treh (11,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v petih objektih gradbene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v dveh (40 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (40 %) pomanjkljivo, v enem (20 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v petih objektih gradbene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v štirih (80 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (20 %) primeru pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 23 objektih gradbene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh 23 (100 %) primerih.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 19 objektih gradbene dejavnosti ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh 19 (100 %) primerih.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v petih objektih gradbene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v štirih (80 %) primerih, v enem (20 %) ga nimajo.

V 26 objektih gradbene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 24 (92,3 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (7,7 %) le delno;
- v 24 (92,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (7,7 %) le delno;
- v vseh 26 (100 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 26 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v desetih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v osmih (80 %) primerih redno vzdrževano, v dveh (20 %) ne;
- v 14 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 13 (92,9 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v enem (7,1 %) ne;
- v 12 (85,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (14,3 %) ne.

GRAF 23

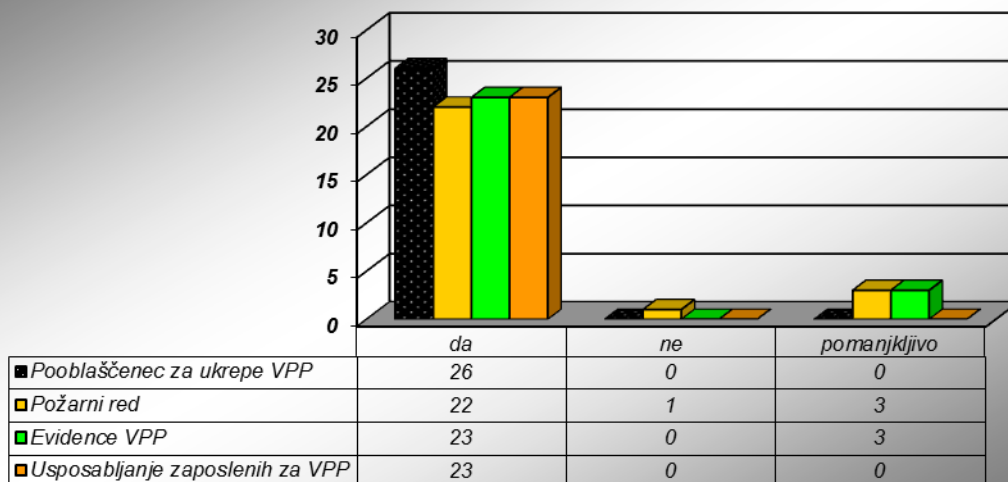

3.17 Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore v večstanovanjskih stavbah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v večstanovanjskih stavbah so delno prikazane na grafu 24.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 130 večstanovanjskih stavbah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 111 (85,4 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 19 (14,6 %) ga nimajo;
- v 59 (45,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 62 (47,7 %) je vsebina pomanjkljiva, v devetih (6,9 %) ga nimajo;
- v 84 (64,6 %) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 20 (15,4 %) ne, v 26 (20 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 36 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:

- v 30 (83,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (16,7 %) le delno.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 34 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:


- v vseh 34 (100 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo stanovalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 28 večstanovanjskih stavbah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 26 (92,8 %) primerih, v enem (3,6 %) ga nimajo in v enem (3,6 %) je pomanjkljivo.

V 130 večstanovanjskih stavbah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 85 (65,4 %) stavbah so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v štirih (3,1 %) ne, v 41 (31,5 %) le delno;
- v 113 (86,9 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v desetih (7,7 %) ne, v sedmih (5,4 %) le delno;
- v 93 (71,5 %) stavbah so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 36 (27,7 %) pomanjkljivo, v enem (0,8 %) jih ni bilo;
- v 126 (97,7 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (2,3 %) ne;
- v 54 stavbah je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 46 (85,2 %) objektih redno vzdrževano, v osmih (14,8 %) pa pomanjkljivo;
- v 34 stavbah so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v šestih (17,6 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v petih (14,7 %) ne, v 23 (67,7 %) le delno;
- v desetih (29,4 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (20,6 %) niso, v 17 (50 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 24

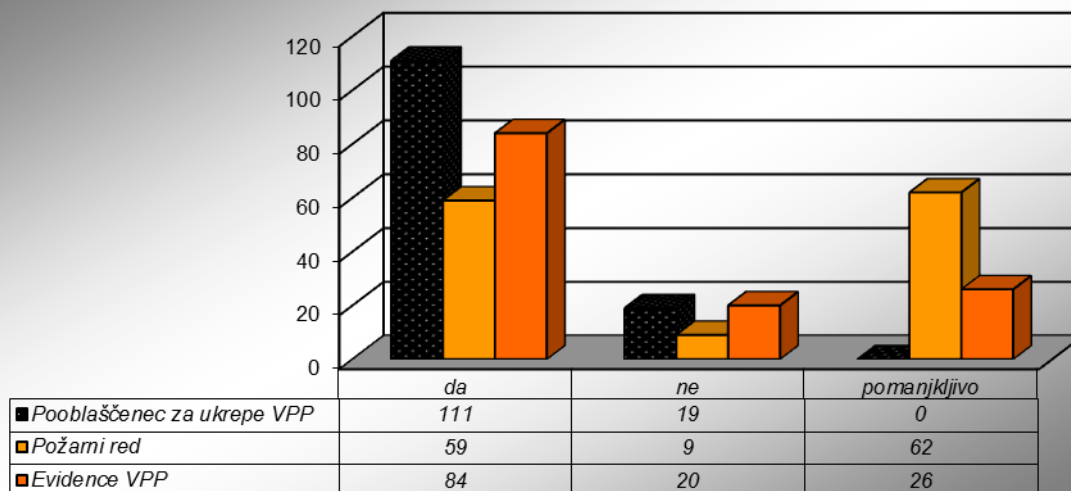

3.18 Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil 26 rednih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (zavezanci SEVESO), od tega 13 s področja varstva pred požarom in 13 načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih s področja varstva pred požarom pri zavezancih so delno prikazane na grafu 25.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri 13 zavezancih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 13 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v vseh 13 (100 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi;
- v 12 (92,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (7,7 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora pri vseh 13 zavezancih. Ugotovitve so:

- v vseh 13 (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora pri vseh 13 zavezancih. Ugotovitve so:

- v 12 (92,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (7,7 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali pri vseh 13 zavezancih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v vseh 13 (100 %) primerih.


Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali pri vseh 13 zavezancih in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh 13 (100 %) primerih.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali pri vseh 13 zavezancih in ugotovili, da je skladno s predpisi v vseh 13 (100 %) primerih.

Pri vseh 13 zavezancih so v objektih inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 13 (100 %) primerih so bili v objektih evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti;
- v vseh 13 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh 13 (100 %) primerih so bili v objektih ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh 13 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v vseh 13 primerih je v objektih vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 13 (100 %) primerih redno vzdrževano;
- v 13 primerih so v objektih vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 12 (92,3 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v enem (7,7 %) le delno;
- v 12 (92,3 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (7,7 %) ne.

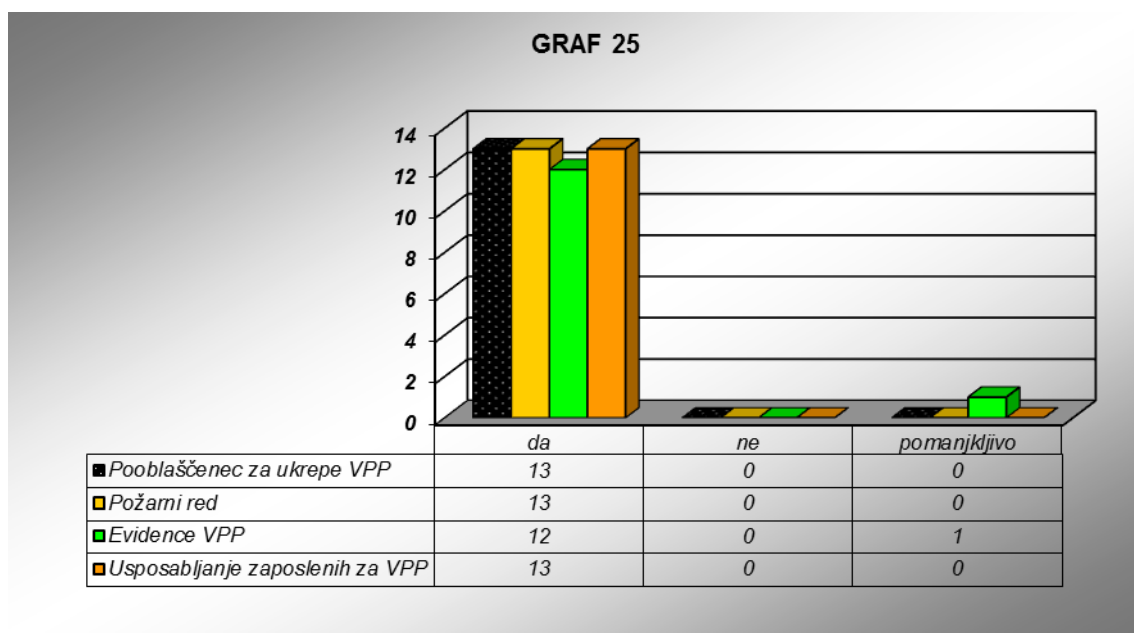


Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi (v nadaljevanju načrti) pri zavezancih so delno prikazane na grafu 26.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri 13 zavezancih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 13 (100 %) primerih je načrt pripravljen skladno s predpisi;
- v vseh 13 (100 %) načrtih so navedene osebe, ki so pooblaščenice za aktiviranje postopkov ob nesreči, in osebe, ki so odgovorne za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče;
- v vseh 13 (100 %) načrtih je navedena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z drugimi organi, pristojnimi za pripravo občinskih (regijskih) načrtov;
- v vseh 13 (100 %) načrtih je navedena zaščitna oprema, ki jo imajo zavezanci;
- v vseh 13 (100 %) načrtih je naveden program usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih izvajali ob nesrečah;
- v vseh 13 (100 %) primerih so bili podatki o mogočih izrednih dogodkih, ki se lahko razvijejo v nesrečo zaradi nevarnih snovi, posredovani pristojnim organom za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta;
- v vseh 13 (100 %) primerih je načrt odobril organ, pristojen za pripravo občinskega oziroma regijskega načrta;
- v vseh 13 (100 %) primerih z vajami, ki jih izvajajo v zakonsko predpisanem roku, preverjajo rešitve iz načrtov.

GRAF 26

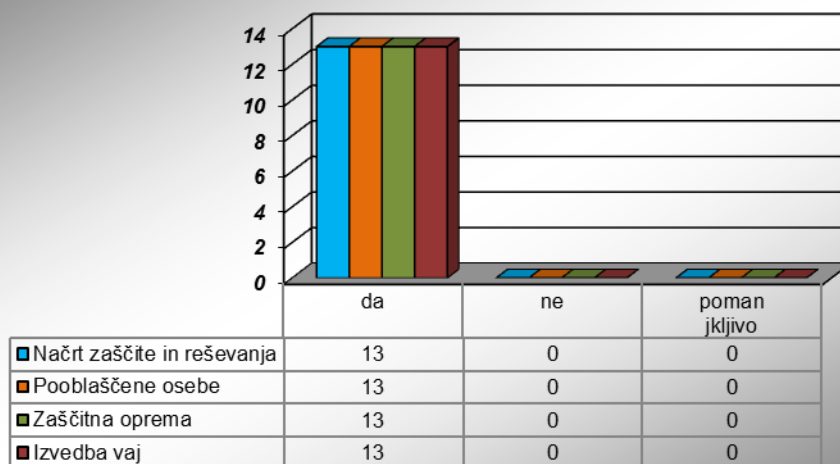

3.19 Inšpekcijski nadzor v objektih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore obratov, ki imajo izdano okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Inšpektorat je to nalogo opravil skupaj z Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Inšpektoratom RS za infrastrukturo, Inšpektoratom za kemikalije ter Agencijo za okolje in prostor. Skupno je bilo pregledanih 70 zavezancev, med njimi 12 zavezancev, ki so vir večjega tveganja. Rezultati za te zavezance so predstavljeni v točki 3.18.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih s področja varstva pred požarom pri obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji so delno prikazane na grafu 27.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v preostalih 58 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji ugotavljamo:

- v 33 (56,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 25 (43,1 %) ga nimajo;
- v 42 (72,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 11 (19 %) primerih je vsebina pomanjkljiva, v petih (8,6 %) ga nimajo;
- v 49 (84,5 %) primerih vodijo evidenco o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v štirih (6,9 %) primerih jih ne, v petih (8,6 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 45 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji. Ugotovitve so:

- v 40 (88,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (11,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 45 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji. Pri tem smo ugotovili:

- v 31 (68,9 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 13 (28,9 %) pomanjkljivo, v enem (2,2 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 58 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 53 (91,4 %) primerih, v petih (8,6 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 58 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 52 (89,6 %) primerih, v štirih (6,9 %) jih niso, v dveh (3,5 %) primerih je bila evidenca nepopolna.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 45 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji. Ugotovili so, da je bilo usposabljanje skladno s predpisi v 42 (93,3 %) primerih, v treh (6,7 %) je pomanjkljivo.

V 58 obratih z izdanimi okoljevarstvenimi dovoljenji so inšpektorji ugotovili:

- v 48 (82,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v desetih (17,3 %) le delno;
- v 53 (91,4 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v petih (8,6 %) delno;
- v 52 (89,6 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (3,5 %) pomanjkljivo, v štirih (6,9 %) jih ni bilo;
- v vseh 54 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 35 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 35 (100 %) objektih tudi redno vzdrževano;

- v 33 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 27 (81,8 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v šestih (18,2 %) le delno,
- v 26 (78,8 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (21,2 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

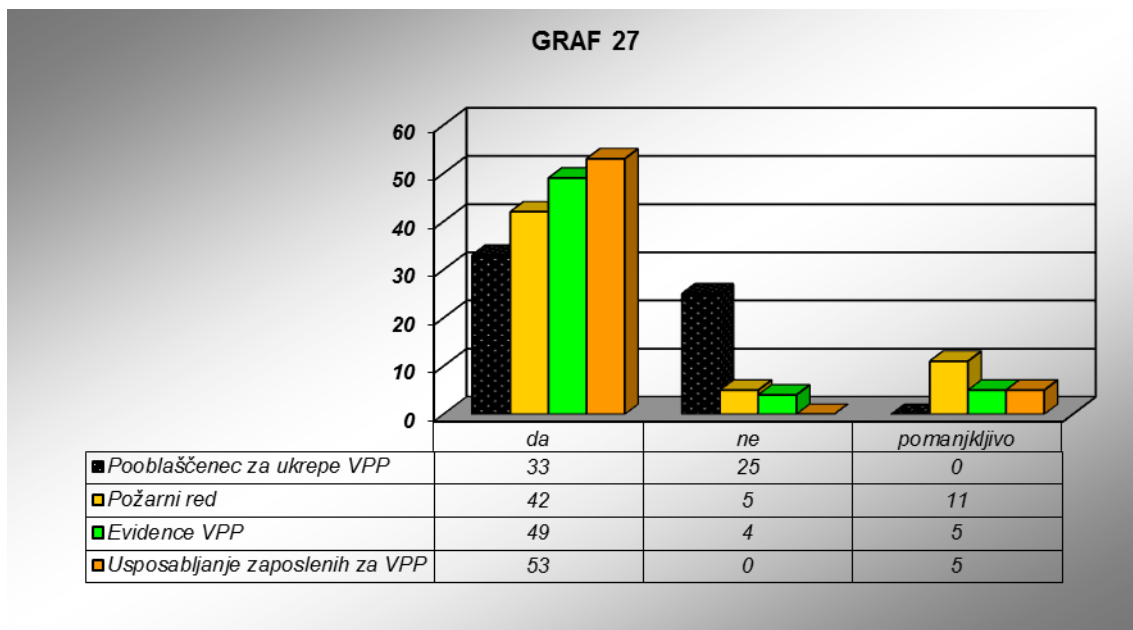

3.20 Inšpekcijski nadzor na podlagi Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh

Na podlagi 35. člena Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) izvajajo nadzor nad opremo za zaščito pred požarom inšpektorji, pristojni za varstvo pred požarom, in sicer nad določili 8. člena citirane uredbe ter 11. in 12. člena Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 842/2006.

Inšpektorat je leta 2018 opravil redne inšpekcijske nadzore na področju uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh. Namen inšpekcijskih nadzorov je bil ugotoviti, ali je pri zavezancu oprema, in sicer gasilni sistem s plinastim gasilom (FM-200), označena skladno z 12. členom Uredbe (EU) št. 517/2014, in ali ima zavezanec ustrezno dokumentacijo, torej račune ter navodila.

Opravljenih je bilo 40 inšpekcijskih nadzorov. Pri vseh 40 zavezancih je oprema za varstvo pred požarom, ki vsebuje plin FM 200, glede na leto nakupa ustrezno označena. Serijske številke opreme in podatki o pooblaščenem podjetju, ki je opremo namestilo, so razvidni iz kontrolnih listov. Ob nadzorih je bilo ugotovljeno, da ima le en (2,5 %) zavezanec pomanjkljiva navodila za uporabo opreme, 39 (97,5 %) zavezancev pa ima navodila za uporabo v slovenskem jeziku in vsebujejo vse z uredbo zahtevane navedbe, in sicer da oprema za svoje delovanje potrebuje fluorirane toplogredne pline; uveljavljeno industrijsko poimenovanje za fluorirani toplogredni plin oziroma kemijsko ime; količino, izraženo s težo in v ekvivalentih CO₂, fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih vsebuje izdelek ali oprema, oziroma količina fluoriranih toplogrednih plinov, za

katero je oprema zasnovana, ter potencial globalnega segrevanja teh plinov; navedbo, da imajo električni stikalni mehanizmi testirano stopnjo uhajanja manjšo od 0,1 odstotka na leto, kot je navedeno v tehničnih specifikacijah proizvajalca.

3.21 Inšpekcijski nadzor prodajnih mest s pirotehničnimi sredstvi

Na podlagi programa dela za leto 2018 so inšpektorji v drugi polovici leta opravili inšpekcijske nadzore v prodajalnah s pirotehničnimi sredstvi.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 77 prodajalnah s pirotehničnimi sredstvi in zbranih podatkov ugotavljamo:

- pri 76 (98,7 %) zavezancih so požarni redi vsebovali ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, pri enem (1,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;
- pri 74 (96,1 %) zavezancih smo ugotovili, da so imeli dovolj ročnih gasilnikov, pri treh (3,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.
- pri 76 (98,7 %) pregledanih prodajnih mestih pirotehniko smo ugotovili, da sta na prodajnem mestu nameščena najmanj dva ročna gasilnika 27A in 144B, pri enem (1,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Inšpektorji so v devetih primerih opravili inšpekcijske nadzore pri zavezancih, ki so pirotehniko prodajali v zabojnikih. V vseh devetih (100 %) primerih je iz dovoljenja upravne enote izhajalo, da zabojniki izpolnjujejo posebne zahteve. Ugotovili so tudi, da je bilo vseh devet (100 %) zabojnikov ozemljenih in opremljenih z elektronsko zaščito za odkrivanje in javljanje požara.


3.22 Inšpekcijski nadzor med gradnjo objektov

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2018 opravljal tudi inšpekcijske nadzore med gradnjo objektov. Inšpektorji so skladno z gradbenimi dovoljenji in izkazi požarne varnosti preverjali izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom.

Na podlagi opravljenih 108 rednih inšpekcijskih nadzorov med gradnjo objektov ugotavljamo, da so bile v 68 (63 %) primerih zahteve varstva pred požarom upoštevane, v enem (0,9 %) ne, v 39 (36,1 %) primerih pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih med gradnjo objektov so prikazane na grafu 28.

GRAF 28

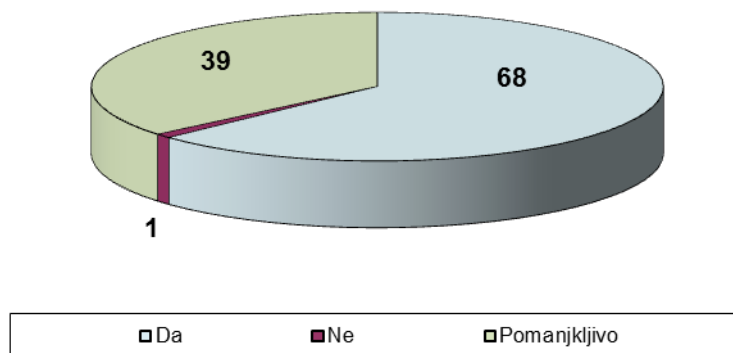

3.23 Inšpekcijski nadzor pri pooblaščenih izvajalcih požarnega varovanja

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen pri 18 pooblaščenih izvajalcih požarnega varovanja. Vsi imajo veljavno licenco za varovanje premoženja po Zakonu o zasebnem varovanju in pooblastilo URSZR.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov in zbranih podatkov ugotavljamo:

- vseh 18 (100 %) izvajalcev ima predpisano število varnostnikov skladno s predpisi;
- zadostno število varnostnikov, ki opravljajo požarno varovanje in so navedeni na pooblastilu URSZR, ima 11 (61,1 %) izvajalcev, sedem (38,9 %) ne;
- predpisano opremo v vseh vozilih ima 17 (94,4 %) izvajalcev, eden (5,6 %) ne;
- pet (27,8 %) izvajalcev ima svoj varnostno-nadzorni center za tehnično požarno varovanje, 13 (72,2 %) ne;
- pri vseh petih (100 %) centrih se prenosne poti samodejno preverjajo, napaka se samodejno zazna v 30 sekundah;
- v štirih (80 %) centrih imajo strokovno vzdrževane, redno pregledane in preizkušene sprejemnike signala, v enem (20 %) je pomanjkljivo;
- načrte požarnega varovanja za vse varovane objekte ima 14 (77,8 %) izvajalcev, štirje (22,2 %) načrtov za vse varovane objekte nimajo;
- pri 14 (77,8 %) izvajalcih požarnega varovanja so načrti pripravljeni v skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju, pri štirih (22,2 %) pomanjkljivo;
- zahtevana poročila o intervencijah pripravlja vseh 18 (100 %) izvajalcev požarnega varovanja.

3.24 Inšpekcijski nadzor gasilskih enot

3.24.1 ZDRAVSTVENI PREGLEDI OPERATIVNIH GASILCEV

Inšpektorat je leta 2018 opravil inšpekcijske nadzore v 65 prostovoljnih gasilskih enotah.

Namen inšpekcijskih nadzorov je bil ugotoviti, ali imajo prostovoljne gasilske enote sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, v katero kategorijo je posamezna gasilska enota razvrščena, ali gasilska enota izpolnjuje kadrovske pogoje za določeno kategorijo in ali imajo operativni gasilci opravljen zdravstveni pregled.

Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, če jih neposredno določi pristojni občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem zakonom je lahko določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se prek gasilskih zvez povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije. Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe soprodpisuje tudi pristojna gasilska zveza.

Skladno z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so sestavni del Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, se gasilske enote razvrstijo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost. Razvrstitev gasilskih enot opravi župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske strokovne službe.

Leta 2018 je bil sprejet nov Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18), ki je prinesel določene novosti.

Zdravstveno sposobnost operativnih gasilcev ugotavljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti družinske medicine, pediatrije ali medicine dela, prometa ali športa. Zdravstvena sposobnost operativnega gasilca se dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda izbrani osebni zdravnik operativnega gasilca ali specialist medicine dela, prometa in športa.

Zdravstvene preglede za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki opravljajo najzahtevnejša opravila, za katera je potrebna specialnost nosilec izolirnega dihalnega aparata, opravljajo specialisti medicine dela, prometa in športa, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Tak zdravstveni pregled opravi operativni gasilec vsako tretje leto.

Z novim pravilnikom je določeno prehodno obdobje, zato smo pri inšpekcijskih nadzorih zahtevali veljavno potrdilo zdravstvene sposobnosti operativnega gasilca, ki mu veljavnost še ni potekla, ali novo zdravniško spričevalo gasilca. Navedeno je skladno z določbo četrte točke 5. člena Zakona o gasilstvu, ki določa, da je operativni gasilec oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične ter zdravstvene zahteve in je strokovno usposobljena za opravljanje teh nalog.

Z inšpekcijskimi nadzori smo ugotovili:

- 61 (93,8 %) prostovoljnih gasilskih enot, ki so bile nadzorovane, imajo sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, v štirih (6,2 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;
- 53 (81,5 %) enot izpolnjuje kadrovske pogoje za določeno kategorijo, 12 (18,5 %) jih ne;
- v 19 (29,2 %) enotah imajo vsi operativni gasilci veljavna potrdila o zdravstveni sposobnosti oziroma ustrezna zdravniška spričevala, v 23 (35,4 %) le delno in kar v 23 (35,4 %) jih nimajo.

3.24.2 ADMINISTRATIVNI NADZOR OSEBNE VAROVALNE OPREME ZA GASILCE

Inšpektorat je leta 2018 pri gasilskih enotah širšega pomena nadaljeval inšpekcijske nadzore osebne varovalne opreme, in sicer zaščitne obleke za gasilce (SIST EN 469:2005+A1:2007/AC:2006), zaščitne obutve za gasilce (SIST EN 15090:2012), rokavice za


gasilce (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah (SIST EN 443:2008). Prav tako smo nadaljevali inšpekcijske nadzore osebne varovalne obleke pri prostovoljnih gasilskih društvih v osrednjih gasilskih enotah. Z inšpekcijskimi nadzori smo želeli ugotoviti, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano osebno varovalno opremo, ali so na osebni varovalni opremi oznake nameščene skladno s predpisanimi zahtevami (standardi) in ali imajo zahtevano dokumentacijo (izjava EU o skladnosti in navodila).

Skupno je bilo opravljenih 42 inšpekcijskih nadzorov. V 15 (35,7 %) primerih nepravilnosti niso bile ugotovljene, zato je bil postopek inšpekcijskega nadzora ustavljen, 24 (57,1 %) zavezancem so bili odrejeni ukrepi in določen rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa se v 14 primerih niso nanašali na neustrezno osebno varovalno opremo, temveč na nezadostno število opreme, ki jo imajo gasilske enote. V treh (7,2 %) primerih je bilo ugotovljeno, da osebna varovalna oprema ne ustreza zahtevam, zato je bil izdan inšpekcijski ukrep prepovedi uporabe osebnih varovalnih oblek.

Inšpektorat leta 2018 ni prejel prijav glede neustrezne osebne varovalne opreme. V skladu z Zakonom o prekrških je bilo izrečenih 12 opozoril.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 29.

GRAF 29

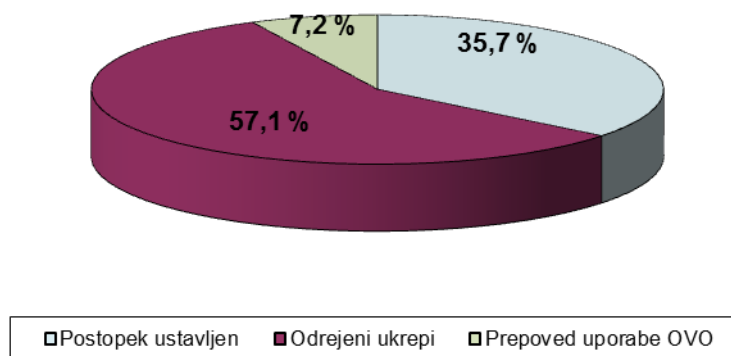

3.24.3 ORGANIZIRANJE INDUSTRIJSKIH GASILSKIH ENOT

Na podlagi 28. člena Zakona o gasilstvu morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo dejavnost povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti, organizirati industrijsko gasilsko enoto. Katere dejavnosti so to, je določeno z Odredbo o merilih za določitev povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti (Uradni list RS, št. 38/02).

Kategorije industrijskih gasilskih enot, ki jih morajo na podlagi zakona ustanoviti gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, se določajo na podlagi skupnega števila točk, doseženih glede na vrsto dejavnosti, število zaposlenih, površine, ki se uporabljajo za opravljanje

dejavnosti, oddaljenost industrijskega obrata od najbližje ustrezne teritorialne gasilske enote, in glede na vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite. Natančen izračun opredeljujejo Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so sestavni del Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Leta 2018 smo opravili 86 inšpekcijskih nadzorov v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah in ugotovili, da jim v 74 primerih skladno z izračuni Meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ni treba organizirati industrijske gasilske enote.

V 12 primerih morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije organizirati industrijske gasilske enote. Ugotovitve so:

- v dveh (16,7 %) primerih sta industrijski gasilski enoti organizirani skladno s predpisi, v štirih (33,3 %) so ugotovljene pomanjkljivosti, kar v šestih (50 %) primerih pa jih niso organizirali.

3.25 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami

Leta 2018 so bili na področju varstva pred utopitvami opravljeni inšpekcijski nadzori na 129 bazenskih in naravnih kopališčih, 23 nadzorov pri izposojevalcih opreme in 13 nadzorov pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.

3.25.1 NARAVNA IN BAZENSKA KOPALIŠČA

Inšpekcijski nadzori na urejenih naravnih in bazenskih kopališčih se opravijo pri vsakem zavezancu najmanj enkrat na leto, lahko tudi večkrat, praviloma pa so nenapovedani. Izvajajo se od začetka obratovanja kopališča (poostren nadzor takoj, ko se začne poletna kopalna sezona) in se končajo ob koncu poletne kopalne sezone, na notranjih bazenskih kopališčih pa potekajo vse leto.

Posamezne ugotovitve so prikazane na grafu 30.

Ob inšpekcijskem nadzoru se preverijo posamezni ukrepi varstva pred utopitvami, predvsem:

- tehnični ukrepi in zahteve za varno obratovanje kopališč: mesta opazovanja, komunikacijske povezave, kopališki znaki, oprema in sredstva za reševanje iz vode;
- organizacijski ukrepi za varstvo pred utopitvami: dnevnik dela in kopališki red;
- število reševalcev iz vode in redarjev ter njihova oblačila in oznake.


Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih na 129 bazenskih in naravnih kopališčih, ugotavljamo:

- zadostno število reševalcev iz vode imajo na 125 (96,9 %) kopališčih, na štirih (3,1 %) jih ni bilo dovolj;
- reševalci iz vode so usposobljeni na 128 (99,2 %) kopališčih, na enem (0,8 %) pomanjkljivo;
- reševalci iz vode imajo ustrezna oblačila na vseh 129 (100 %) kopališčih;
- redarji na kopališčih, na katerih je njihova prisotnost obvezna, imajo vidno oznako REDAR na 26 (96,3 %) kopališčih, na enem (3,7 %) pa te oznake nimajo.

Kopališki red mora biti izobešen na vidnem kraju pri vhodu, v njem morajo biti določeni obratovalni čas, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob njem, način uporabe kopaliških objektov in naprav, navodila za zagotovitev reda in varnosti, navodila, ki urejajo posebnosti kopališča, vsi znaki in njihovi nazivi, obvezna uporaba kopalne garderobe in kap ter morebitna uporaba obuval. Na naravnih kopališčih je nujna tudi razlaga barv zastav, ki so lahko izobešene na kopališču.

Kopališki red, urejen skladno s predpisi, imajo na 122 (94,6 %) kopališčih, na sedmih (5,4 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Pri opremljenosti kopališč z opremo in kopališkimi znaki inšpektorji ugotavljajo, ali je velikost znakov ustrezna, ali so znaki na pravih lokacijah, ali je besedilo na znakih dvojezično, kjer je treba, ali imajo predpisano reševalno opremo, ali imajo telefonsko oziroma radijsko zvezo z zdravstveno službo, centrom za obveščanje in s policijo, ali so na naravnih kopališčih mesta opazovanja zaščitena pred soncem in ali je število zastav vzdolž obale kopališča ustrezno. Ugotavljamo, da je na 113 (87,6 %) kopališčih opremljenost zadovoljiva, na 16 (12,4 %) pa so ugotovljene pomanjkljivosti.

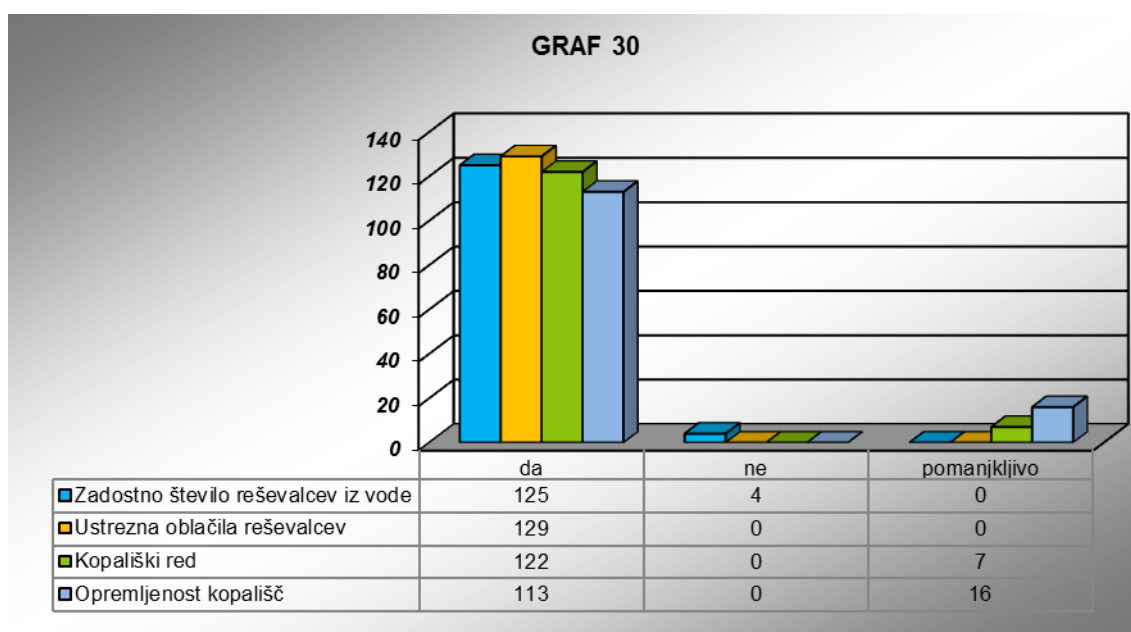

3.25.2 IZPOSJOJEVALCI OPREME

Izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, morajo imeti z vidika varstva pred utopitvami med delovnim časom izposojevalnice zagotovljen neprekinjen nadzor nad izposojenimi plovili, prisotna pa mora biti tudi usposobljena oseba za reševanje iz vode. Prav tako morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev. Na morju se izposoja plovil izvaja z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo.

Pri izposojevalcih opreme je bilo opravljenih 23 inšpekcijskih nadzorov.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih, ugotavljamo:

- osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki so neprekinjeno prisotne med delovnim časom, je imelo 22 (95,7 %) nadzorovanih izposojevalcev, eden (4,3 %) ne;
- navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev, ki morajo biti izobešena na vidnem mestu, ima 22 (95,7 %) izposojevalcev, eden (4,3 %) pa ne.

3.25.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI PRI ORGANIZATORJIH RAFTINGA, KAJAKAŠTVA, SOTESKANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA VODI S PRIDOBITNIM NAMENOM

Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom in ki morajo za vsako skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode.

Opravljenih je bilo 13 inšpekcijskih nadzorov.

Ob inšpekcijskem nadzoru je bilo preverjeno, ali so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, in ali je bilo predpisano število reševalcev iz vode oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, ustrezno usposobljeno:

- pri vseh 13 (100 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode;
- pri vseh 13 (100 %) zavezancih so bili reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ustrezno usposobljene.

3.26 Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja

3.26.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINAH

V občinah je bilo leta 2018 opravljenih 20 inšpekcijskih nadzorov.

Na inšpekcijskih nadzorih s področja zaščite in reševanja so bili pregledani normativna ureditev, organiziranost gasilstva in priprava operativnih gasilskih načrtov, organiziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihova usposobljenost ter kadrovska in materialna popolnjenost.


Ugotovitve so:

- občine morajo sprejeti normativne akte o imenovanju poveljnika in namestnika CZ občine, imenovanju štaba CZ občine in poverjenikov, organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč v občini, o sodelovanju društev in drugih nevladnih organizacij pri opravljanju določenih operativnih nalog zaščite in reševanja, o zadolžitvi gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij pri opravljanju določenih operativnih nalog zaščite in reševanja;
- 17 (85 %) občin ima zahtevane normativne akte, v treh (15 %) je področje pomanjkljivo urejeno;
- v 19 (95 %) občinah imajo sklenjene pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe (tripartitne pogodbe), v eni (5 %) take pogodbe niso imeli;
- v vseh 20 (100 %) občinah imajo opravljeno razvrstitev gasilskih enot in določeni so kategorizacija gasilskih enot ter njihovo območje in obseg delovanja;
- v 17 (85 %) občinah imajo operativni gasilski načrt, v treh (15 %) ne;
- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so kadrovsko popolnjeni skladno s predpisi, občine so tudi poslale pristojni izpostavi URSZR zahtevek za razporeditev

pripadnikov na dolžnost v Civilno zaščito v 18 (90 %) primerih, v enem (5 %) ne in v enem (5 %) je to urejeno pomanjkljivo;

- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so materialno popolnjeni skladno s predpisi v 17 (85 %) občinah, v treh (15 %) pomanjkljivo;
- enote, službe in organi vodenja Civilne zaščite so usposobljeni skladno s predpisi v 18 (90 %) občinah, v dveh (10 %) pomanjkljivo.

Rezultati so delno prikazani tudi na grafu 31.

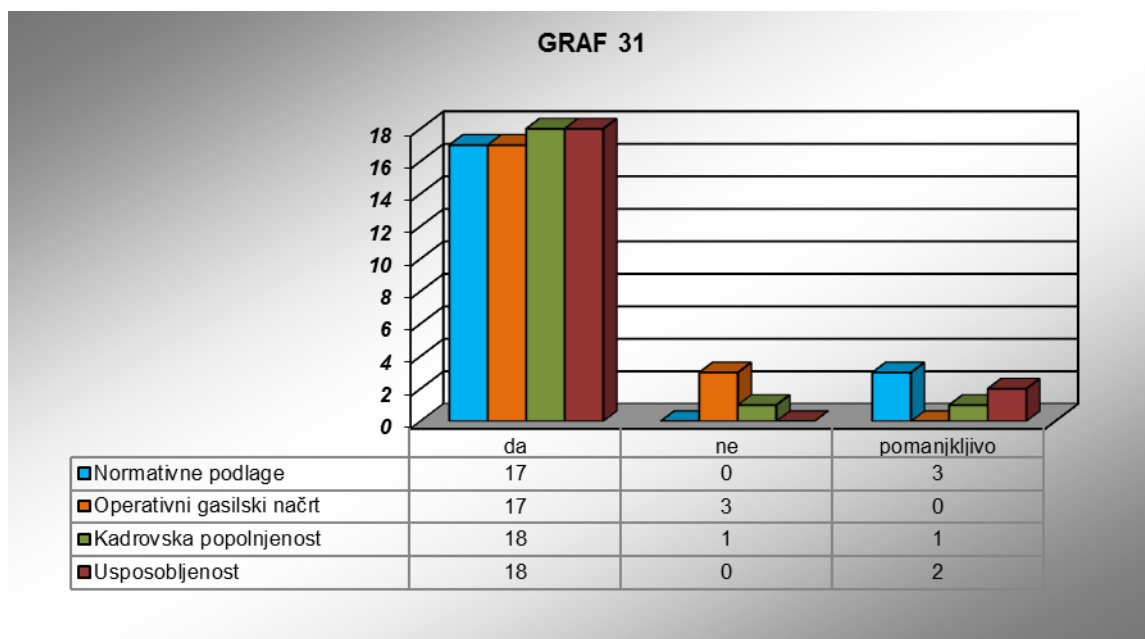

3.26.2 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V ŠOLAH IN DRUGIH JAVNIH ZAVODIH, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER OTROŠKEGA VARSTVA

Leta 2018 so bili opravljeni inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja v 24 javnih zavodih otroškega varstva, petih šolah srednješolskega izobraževanja in 53 šolah osnovnošolskega izobraževanja.

3.26.2.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VRTCIH

Ugotovitve v javnih zavodih otroškega varstva (v nadaljevanju vrtci) so:

- v 12 (50 %) primerih so enote za prvo pomoč organizirane, v 12 (50 %) pa ne;
- ustanovitelj je sprejel sklep o ustanovitvi enote za prvo pomoč in njeno kadrovsko in materialno formacijo v osmih (66,7 %) primerih, v štirih (33,7 %) ne;
- enote za prvo pomoč so kadrovsko popolnjene skladno s predpisi v vseh 12 (100 %) primerih;
- enote za prvo pomoč so materialno popolnjene skladno s predpisi v vseh 12 (100 %) primerih;
- v desetih (83,3 %) primerih so pripadniki ekip za prvo pomoč usposobljeni (opravljen temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč), v dveh (16,7 %) niso usposobljeni;

- v desetih (83,3 %) primerih so vodje ekip za prvo pomoč usposobljeni (so opravili dopolnilni program), v dveh (16,7 %) pa niso usposobljeni.


Pri zagotovitvi skupinske zaščite ob naravnih in drugih nesrečah so inšpektorji preverili, ali imajo v vrtcih torbice prve pomoči s predpisano vsebino (skladno z merili ena na vsakih 100 otrok), nosila (skladno z merili ena na vsakih 100 otrok) in garnituro orodja za reševanje. Ugotovitve so:

- v vseh 24 (100 %) primerih je zagotovljena torbica prve pomoči s predpisano vsebino;
- v 22 (91,7 %) primerih so zagotovljena nosila, v dveh (8,3 %) niso;
- v vseh 24 (100 %) primerih je zagotovljena garnitura orodja za reševanje.

V vrtcih je bilo preverjeno, ali je na vidnem kraju izobešen grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev. Ugotovitve so:

- v 23 (95,8 %) primerih je grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev izobešen skladno s predpisi, v enem (4,2 %) ni izobešen.

Rezultati so delno prikazani tudi na grafu 32.

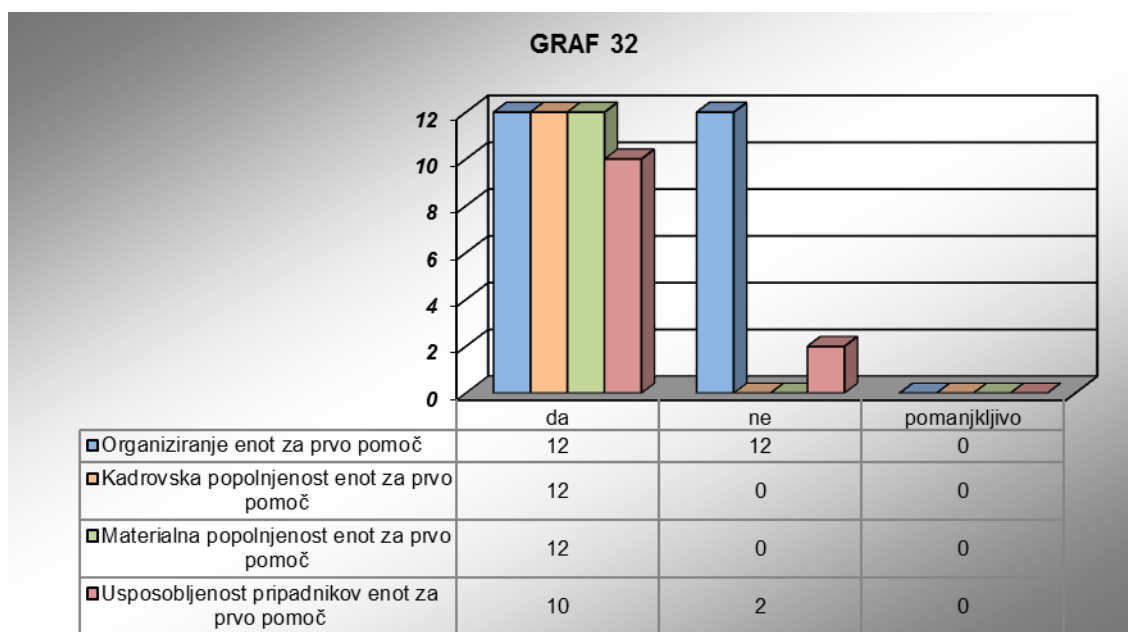

3.26.2.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OSNOVNIH ŠOLAH

Ugotovitve v šolah osnovnošolskega izobraževanja (v nadaljevanju osnovne šole) so:

- v 42 (79,2 %) primerih so enote za prvo pomoč organizirane, v 11 (20,8 %) ne;
- ustanovitelj je sprejel sklep o ustanovitvi enote za prvo pomoč in njeno kadrovsko in materialno formacijo v 29 (69 %) primerih, v 13 (31 %) ne;
- enote za prvo pomoč so kadrovsko popolnjene skladno s predpisi v 34 (81 %) primerih, v šestih (14,3 %) le delno, v dveh (4,7 %) pa niso popolnjene;
- enote za prvo pomoč so materialno popolnjene skladno s predpisi v 16 (38 %) primerih, v 13 (31 %) je popolnjenost delna, v 13 (31 %) pa materialno niso popolnjene skladno s predpisi;

- v 20 (47,6 %) primerih so pripadniki ekip za prvo pomoč usposobljeni (opravljen temeljni program usposabljanja članov ekip za prvo pomoč), v 11 (26,2 %) so usposobljeni pomanjkljivo, v 11 (26,2 %) pa sploh niso usposobljeni;
- v 17 (40,5 %) primerih so vodje ekip za prvo pomoč usposobljeni (so opravili dopolnilni program), v dveh (4,7 %) le delno, kar v 23 (54,8 %) primerih pa niso usposobljeni.


Pri zagotovitvi skupinske zaščite ob naravnih in drugih nesrečah so inšpektorji preverili, ali imajo v osnovnih šolah torbice prve pomoči s predpisano vsebino (skladno z merili ena na vsakih 100 učencev), nosila (skladno z merili ena na vsakih 100 učencev) in garnituro orodja za reševanje. Ugotovitve so:

- v 46 (86,8 %) primerih je zagotovljena torbica prve pomoči s predpisano vsebino, v sedmih (13,2 %) primerih pomanjkljivo;
- v 33 (62,3 %) primerih so zagotovljena nosila, v 11 (20,7 %) primerih pomanjkljivo, v devetih (17 %) niso;
- v 51 (96,2 %) primerih je zagotovljena garnitura orodja za reševanje, v dveh (3,8 %) primerih ni.

V osnovnih šolah je bilo preverjeno, ali je na vidnem kraju izobešen grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev. Ugotovitve so:

- v 40 (75,5 %) primerih je grafični prikaz znakov za alarmiranje z nujnimi napotki za ravnanje prebivalcev izobešen skladno s predpisi, v osmih (15,1 %) ni izobešen, v petih (9,4 %) pa pomanjkljivo.

Rezultati so delno prikazani tudi na grafu 33.

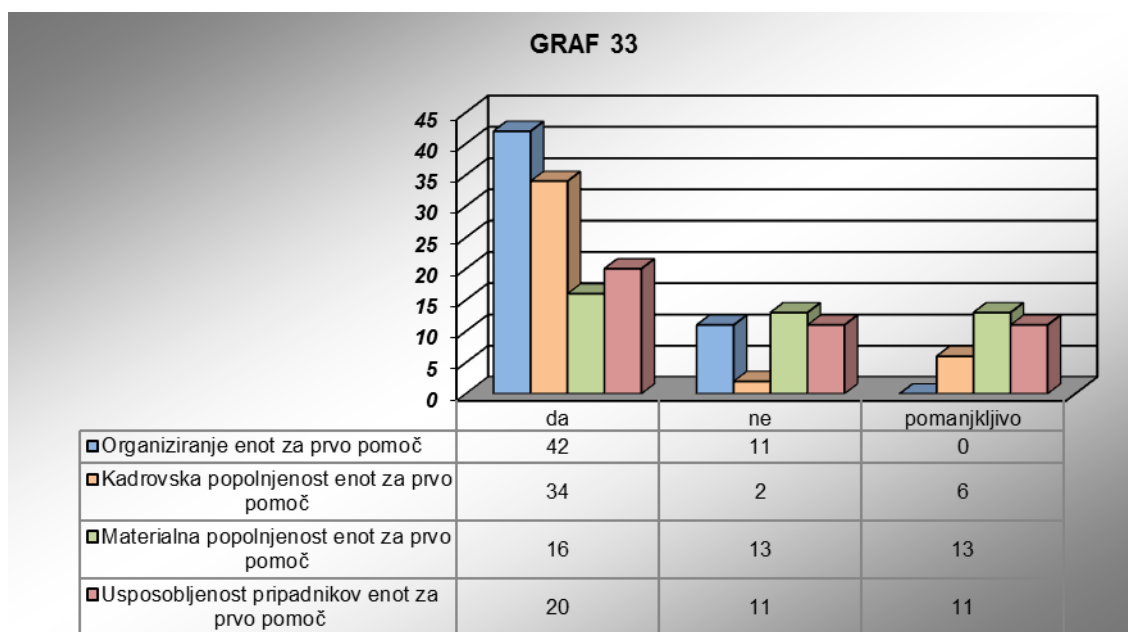

3.27 Dejavnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja

Tudi leta 2018 smo organizirali usklajevalni sestanek glede izvajanja Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju, udeležili pa so se ga predstavniki Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorata RS za infrastrukturo, Generalne policijske uprave, Gasilske zveze Slovenije, Uprave RS za zaščito in reševanje, Zavoda za gozdove Slovenije ter Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poveljnik Civilne zaščite RS. Dogovorili smo se o sodelovanju in izvajanju nadzora.

Leta 2018 ni bila razglašena požarna ogroženost naravnega okolja.

3.28 Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev

V inšpektoratu opravljamo stalno dežurstvo skladno z Navodilom o izvajanju dežurstva in pripravljenosti za delo inšpektorjev inšpektorata. S tem navodilom se urejajo pripravljenost za delo, organizacija, način, postopki, vrsta in trajanje dežurstva ter obveznosti URSZR pri obveščanju dežurnih inšpektorjev ob nesrečah. Čas stalnega dežurstva je bil vsak dan od 8. do 23. ure.

Poleg sodelovanja na intervencijah inšpektorji sodelujejo s policijo in kriminalistično službo pri ugotavljanju vzrokov večjih požarov, saj je ta dolžnost določena tudi v Zakonu o varstvu pred požarom.

Inšpektorji so opravljali dežurno službo zaradi sodelovanja z drugimi službami ob večjih požarih in nesrečah. Dežurni inšpektorji so iz Centra za obveščanje Republike Slovenije prejeli 89 obvestil o intervencijah, pri katerih je sodelovalo več gasilskih enot. Sodelovali so tudi pri sedmih intervencijah, na predlog policije pa enkrat pri raziskavah vzrokov nesreč. Na podlagi ugotovitev ob intervencijah je bilo odrejenih tudi deset izrednih inšpekcijskih nadzorov.

3.29 Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja

Inšpektorat je v preteklem letu ocenil tri vaje s področja zaščite in reševanja. Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so skupaj z drugimi pristojnimi inšpektorji ter strokovnjaki iz zdravstva, gasilstva in policije ocenjevali vaje regijskega pomena, in sicer vaje Potres – Zahodna Štajerska 2018, Nesreča na Južni železnici Šentjur – Železnica 2018 in Predor Ljubelj 2018.

3.30 Sodelovanje na vaji kriznega upravljanja


Inšpektorat je sodeloval na vaji kriznega upravljanja Evropske unije EU Hybrid Exercise – MULTILAYER 18 (Parallel and Coordinated Exercise) – EU HEX-ML18 (PACE). Namen vaje je bil izboljšati in okrepiti sposobnost Evropske unije, da se odzove na krizne razmere z elementi hibridnega delovanja z notranjo in zunanjo razsežnostjo, ter izboljšati sodelovanje z Natom, skladno s konceptom skupnih in koordiniranih vaj PACE.

4 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA

Na podlagi Zakona o prekrških so inšpektorji opravili 3968 nalog, od tega so izdali 34 plačilnih nalogov in uvedli deset postopkov za izdajo odločbe o prekršku, pri katerih je bilo izdanih devet odločb o prekrških, izrečenih pa je bilo tudi 3924 opozoril o prekrških. V okviru nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane z zahtevama za sodno varstvo.

Podatki so prikazani na grafu 34.

GRAF 34

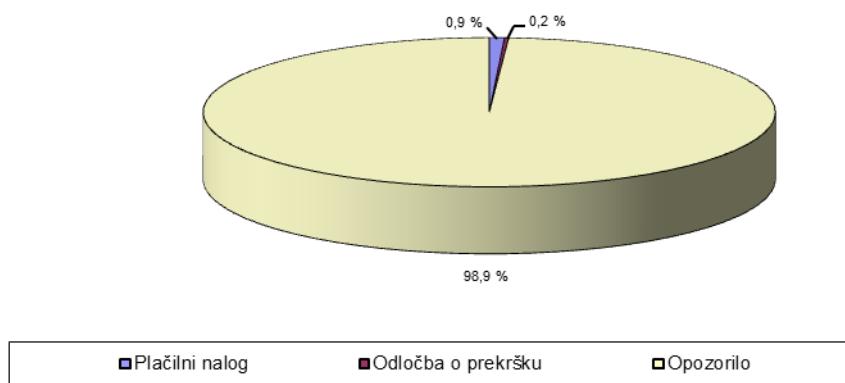

Za lažje delo pri opravljanju prekrškovnih nalog so bile pripravljene usmeritve oziroma navodila, ki so se med letom dopolnjevala in usklajevala s spremenjeno zakonodajo.

5 KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike Slovenije znotraj Ministrstva za obrambo, vendar ima kot organ v sestavi svoj finančni načrt. Finančna sredstva so namenjena za plače, materialne stroške, redno vzdrževanje objektov, opremo in vozila, stroške mednarodnega sodelovanja ter investicije za službena vozila in računalniško, telekomunikacijsko, birotehnično, pisarniško ter drugo opremo.

Finančna sredstva v proračunu inšpektorata za leto 2018 so na začetku znašala 2.465.954 evrov. Finančni načrt se je med letom spreminjal, saj so bila opravljena nekatera povečanja in zmanjšanja:

- povečanje za 18.461 evrov na proračunski postavki za plače,
- zmanjšanje za 3.274 evrov na sredstvih za operativno delovanje,
- zmanjšanje za 27.508 evrov na opremi za redno dejavnost.

Vsa povečanja in zmanjšanja so bila opravljena kot prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi uporabniki znotraj ministrstva za kritje primanjkljaja.

Tako je proračun inšpektorata za leto 2018 znašal 2.453.633 evrov, njegovi struktura in realizacija pa sta razvidni iz spodnje tabele.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA INŠPEKTORATA ZA LETO 2018

	Veljavni FN v evrih	Realizacija FN v evrih	Ostanek FN v evrih	Odstotek porabe
Tekoči stroški	151.385,00	151.300,67	84,33	99,94
Investicije	130.282,00	130.280,43	1,57	100
Plače	2.171.966,00	2.171.324,01	641,99	99,97
SKUPAJ	2.453.633,00	2.452.905,11	727,89	99,97

V inšpektoratu kar 88,5 % finančnih sredstev namenimo za plače, 5,3 % za investicije in 6,2 % za redne odhodke.

5.1 Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata

Konec leta 2018 je bilo skladno z veljavno sistemizacijo v inšpektoratu sistemiziranih 66 delovnih mest, od tega 54 uradniških (53 inšpektorskih delovnih mest in podsekretar za pravne zadeve) ter 12 strokovno-tehničnih.


Leta 2018 so se v inšpektoratu upokojili trije javni uslužbenci. Iz inšpektorata je dodatno odšel inšpektor. Zaposlili so se štirje novi inšpektorji, od tega je bil eden premeščen v inšpektorat iz upravnega dela Ministrstva za obrambo, vrnila pa se je tudi inšpektorica, ki so ji do 31. julija 2018 mirovale pravice.

31. decembra 2018 je bilo 59 zaposlenih, od tega 49 uradnikov (48 inšpektorjev in sekretarka) ter deset strokovno-tehničnih delavk. Med zaposlenimi je 34 žensk in 25 moških.

Leta 2018 je 21 javnih uslužbencev inšpektorata izpolnilo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, trije so izpolnili pogoje za napredovanje v višji uradniški naziv, trije pa so izpolnili pogoje za napredovanje v višji naziv in plačni razred.


Izobrazbena struktura zaposlenih v inšpektoratu, ki je prikazana na grafu 35, kaže, da je imelo leta 2018 kar 52 (89 %) javnih uslužbencev najmanj visoko strokovno izobrazbo.

GRAF 35

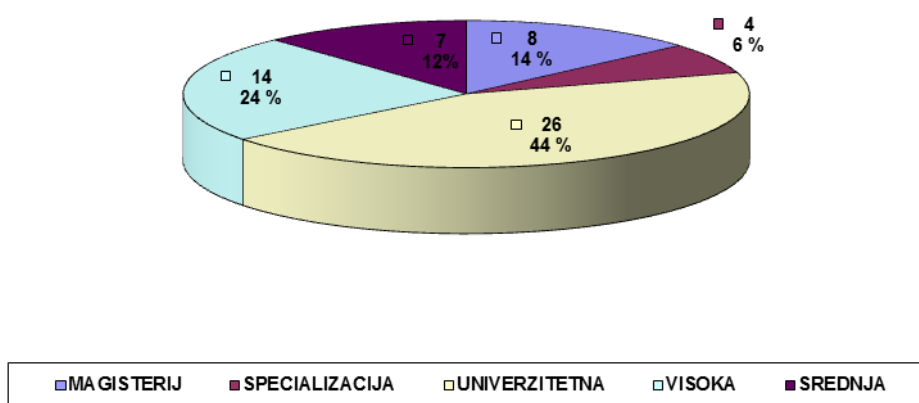

Izobrazbena struktura inšpektorjev je osem inšpektorjev z magisterijem, štirje s specializacijo, 25 z univerzitetno izobrazbo in 11 z visoko, kar pomeni, da imajo vsi inšpektorji zahtevano oziroma predpisano izobrazbo, kar je razvidno z grafa 36.

GRAF 36

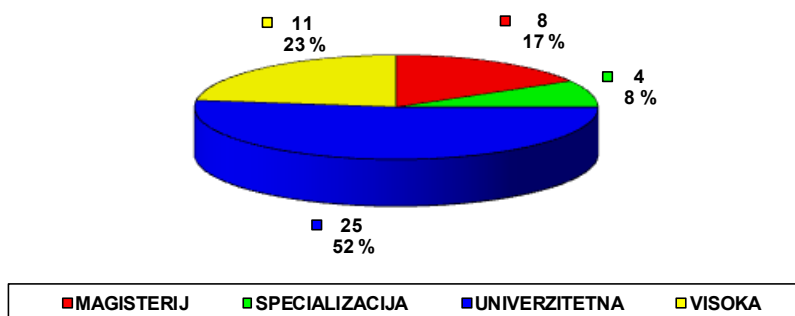

V preteklih letih smo v inšpektoratu zaznavali povečevanje povprečne starosti zaposlenih. Zaradi novih zaposlitev se je leta 2018 povprečna starost zaposlenih v inšpektoratu s 50,5 leta 2017 zmanjšala na 50,1 leta, povprečna starost inšpektorjev pa se je z 51,8 leta 2017 zmanjšala na 51,1. Kljub manjšemu zmanjšanju povprečne starosti predvidevamo, da se bomo tudi v prihodnje srečevali s težavami, kot so odsotnost z dela zaradi bolezni, veliko dni dopusta in podobno. To bo povzročalo težave pri organizaciji poslovanja v izpostavah, v katerih sta zaposlena le po dva inšpektorja. Takih izpostav je bilo 31. decembra 2018 osem.

5.2 Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata

V inšpektoratu so investicije načrtovane znotraj projektov Načrta razvojnih programov številka 1911-17-0001 – Razvoj in vzdrževanje obrambne infrastrukture 2017–2021 in številka 1911-17-0002 – Vzdrževanje in nadgradnja KIS MO 2018–2023.

Projekta NRP sta bila ob sprejemu finančnega načrta ovrednotena na 157.790 evrov, veljavni proračun 31. decembra 2018 je bil 130.282 evrov, končna realizacija pa je bila 130.280 evrov oziroma 100 odstotkov.

Zmanjšanje je nastalo zaradi ostanka neporabljenih finančnih sredstev, ker ni bil izveden nakup prevoznih sredstev v takem obsegu, kot je bilo predvideno. Finančna sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme (15.107 evrov), pisarniške opreme (1.292 evrov), druge opreme (401 evro) ter avtomobilov (113.480 evrov).

5.3 Uresničevanje načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata

Za leto 2018 je glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru Poslovnega plana inšpektorata za leto 2018 izdal Načrt izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki je bil vključen tudi v Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev Ministrstva za obrambo za leto 2018, ki ga je izdala ministrica za obrambo.

Usposabljanja so vključevala posvete, seminarje, delavnice in podobno. Organizirali in izvedli smo jih sami v sodelovanju z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva oziroma organi v sestavi (Služba za kadrovske zadeve, Uprava RS za zaščito in reševanje, Šola za tuje jezike) ter z zunanjimi izvajalci.

Za leto 2018 je bilo predvideno, da se zunanjih oblik izobraževanja in usposabljanja udeleži 208 udeležencev. Načrt je bil uresničen le delno. 31. decembra 2018 je bil podatek o 45 udeležencih na 16 oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja (IUI). Načrtovanih je bilo več udeležencev na seminarjih s področja varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, realizacija pa je bila precej manjša, ker teh seminarjev ni bilo. Upravna akademija je nekatere seminarje, na katere smo poslali svoje udeležence, organizirala brez kotizacije.

Načrtovali smo tudi 34 oblik izobraževanja na internih usposabljanjih v notranjih organizacijskih enotah ministrstva in Vojašnici Petra Petriča v Kranju. Notranjega funkcionalnega usposabljanja se je udeležilo 23 udeležencev, ki so bili prisotni na sedmih oblikah IUI.

Med interna usposabljanja leta 2018 je bil vključen tudi tečaj angleške terminologije s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se ga je udeležilo 11 inšpektorjev.

Skupna realizacija načrta za leto 2018, ki vključuje notranje in zunanje izvajalce, je 68 udeležencev na 23 oblikah IUI, kar je razvidno iz spodnje tabele. Od teh 23 oblik so bile ena petdnevna, pet dvodnevni in 17 enodnevnih. Na posameznega zaposlenega je to 2,1 delovnega dneva.

Podatki o udeležbi za zaposlene v inšpektoratu so razvidni iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (59)
23	68	124	2,1

Uradniki inšpektorata, in sicer inšpektorji in sekretarka, so se udeležili 20 oblik IUI, na katerih je skupaj sodelovalo 47 uradnikov, zanje pa smo porabili skupno 97 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na uradnika (49)
20	47	97	2

Strokovno-tehnični sodelavci inšpektorata so se udeležili sedmih oblik IUI. Udeležilo se jih je 21 zaposlenih, porabili pa smo skupno 27 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na STD (10)
7	21	27	2,7

Štiri oblike izobraževanj, in sicer Uporaba aplikacije IRDG, Strokovno usposabljanje za javne uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom, Preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom ter Priprava na preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, so bile skupne za strokovno-tehnične sodelavce in uradnike inšpektorata.

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je bil 18. oktobra 2018 izveden prvi posvet inšpektorjev inšpektorata. Program posveta je obsegal informacije in napotke s področja dimnikarske zakonodaje, usmeritve za zdravniške preglede v gasilskih enotah ter predstavitev Zakona o urejanju prostora in gradbene zakonodaje. Posveta se je udeležilo 42 inšpektorjev.

15. novembra 2018 je bil organiziran drugi posvet inšpektorjev v izobraževalnem centru na Igu. Posvet smo organizirali skupaj z Inšpektoratom RS za infrastrukturo ter s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Program je obsegal predstavitev Gradbenega zakona, Uredbe o razvrščanju objektov ter Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih

z graditvijo objektov in vzdrževanje objektov. Teme so predstavili predavatelji z Ministrstva za okolje in prostor. Posveta se je udeležilo 42 inšpektorjev in sekretarka iz našega inšpektorata, skupaj pa se je posveta udeležilo nekaj manj kot sto javnih uslužbencev.

Sklepni posvet vseh javnih uslužbencev inšpektorata je bil organiziran 17. decembra 2018 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. V prvem delu je imel glavni inšpektor uvodni nagovor s kratkim povzetkom dela inšpektorata v iztekajočem se letu in z glavnimi usmeritvami za delo v naslednjem. Sledila je podelitev priznanj za dolgoletno delo. V nadaljevanju so bili predstavljeni še informacije s področja preprečevanja korupcije in integritete, realizacija finančnega načrta inšpektorata leta 2018, pregled načrta za leto 2019, aktualne kadrovske zadeve, poročilo o opravljenih nalogah in načrt dela leta 2019 na področju inšpekcijskega nadzora. Posveta se je udeležilo 45 inšpektorjev, sekretarka in šest strokovno-tehničnih sodelavk.


Imeli smo deset sestankov širšega kolegija glavnega inšpektorja. Na sestanke kolegija so vabljeni vodje izpostav in vodstvo inšpektorata, sklicujejo pa se navadno enkrat na mesec, z izjemo poletnih mesecev. Sestanki širšega kolegija so bili organizirani v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Leta 2018 smo skupaj izvedli dva posveta zaradi rednega pretoka informacij in zaključni posvet vseh zaposlenih v inšpektoratu ter deset sestankov širšega kolegija. Skupno je bilo izvedenih 36 oblik IUI (notranji in zunanji izvajalci, posveti in sestanki širšega kolegija), ki se jih je udeležilo 359 zaposlenih, zanje pa smo porabili skupno 415 dni.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (59)
36	359	415	7


Primerjava udeležbe strokovno-tehničnih sodelavcev inšpektorata na usposabljanjih in posvetih od leta 2009 do 2018 (v dnevih) je prikazana na grafu 37.

GRAF 37

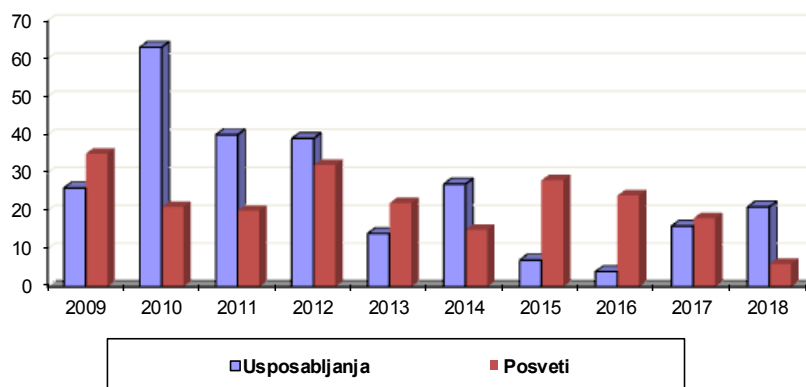

Primerjava udeležbe uradnikov inšpektorata na usposabljanjih, posvetih in sestankih širšega kolegija od leta 2009 do 2018 (v dnevih) je prikazana na grafu 38.

GRAF 38

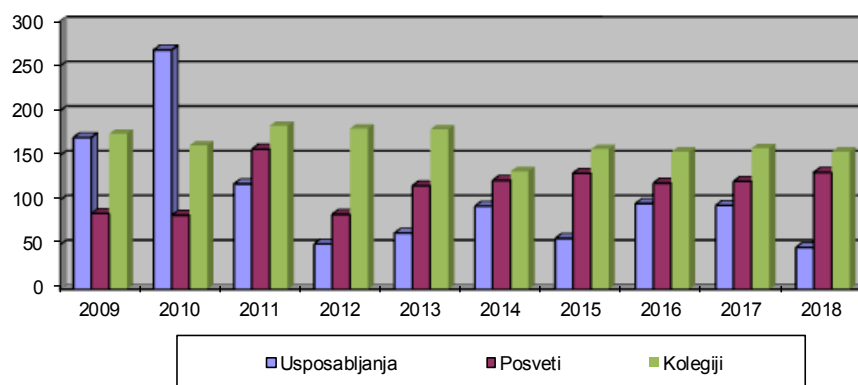

6 URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

V inšpektoratu smo dejavnosti mednarodnega sodelovanja za leto 2018 načrtovali v okviru programa, ki ga je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje. V njih je bil naš inšpektorat prisoten le kot sodelujoči organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Glede na navedeno je poročila o posameznih dejavnostih pripravljala Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je zagotavljala tudi finančna sredstva. Vse cilje, ki smo si jih za leto 2018 postavili na področju mednarodnega sodelovanja, smo uresničili.

V okviru programa Direktorata za obrambne zadeve se je sodelavka udeležila oziroma je sodelovala pri izvedbi tečaja NATO CIMIC Functional Specialist Course, ki je potekal od 14. do 23. marca 2018 v Motti di Livenza v Italiji, od 3. do 13. julija 2018 v CIMIC centru odličnosti v Haagu na Nizozemskem in od 1. do 12. oktobra v Vipavi. Sodelovala je tudi na vaji poveljstva MNCG DOUBLE RIVER 2018 od 4. do 9. marca 2018 v Motti di Livenza v Italiji.

Civilni funkcionalni strokovnjak je sodeloval na misiji Kforja. Napotitev in delo navedenega civilnega funkcionalnega strokovnjaka kot posebnega političnega svetovalca poveljniku Kforja v HQ Kfor v Prištini na Kosovu je prek Direktorata za obrambne zadeve potekala od 26. marca do 25. decembra 2018.

Inšpektorat sodeluje pri delu organov upravljanja in vodenja Gasilske zveze Slovenije, glavni inšpektor je član upravnega odbora in redno sodeluje tudi na plenumih, vodja sektorja za inšpekcijski nadzor pa je članica poveljstva in nekaterih delovnih komisij.

Inšpektorji so sodelovali tudi v delovnih skupinah za pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, ki so jih imenovali druga ministrstva ter Uprava RS za zaščito in reševanje. Poleg tega sodelujemo pri pripravi nove zakonodaje s področja varstva pred požarom, gasilstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sodelovali so tudi v skupnih akcijah inšpekcijskega nadzora, povezanih z nadzorom osebne varovalne opreme, na naravnih kopališčih in divjih vodah, javnih prireditvah ter v objektih, v katerih se zbira več ljudi (diskoteke, gostinski lokali, nastanitveni objekti in podobno). Pri nekaterih akcijah je sodelovala tudi policija.

Prav tako je inšpektorat dejavno sodeloval v Inšpekcijskem svetu, v katerem je prejšnji glavni inšpektor vodil odbor za izobraževanje, vodji izpostav Maribor in Nova Gorica pa sta vodila regijsko koordinacijo inšpektorjev na svojem območju.

Mag. Boris Balant,
glavni inšpektor