



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO  
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 230 53 68

F: 01 471 20 41

E: irsvndn@mors.si

www.mors.si

Številka: 0100-113/2022-1

Datum: 21. 06. 2022

# P O R O Č I L O

## O D E L U

### INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

**ZA LETO 2021**

## KAZALO

1	ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI.....	4
1.1	Organiziranost .....	4
1.2	Pristojnosti .....	5
2	STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH.....	6
2.1	Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2021 .....	6
3	POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH .....	8
3.1	Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo .....	8
3.2	Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti .....	9
3.3	Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino .....	11
3.4	Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje.....	15
3.5	Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih .....	16
3.6	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave .....	20
3.7	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju .....	21
3.8	Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti .....	26
3.9	Inšpekcijski nadzor v objektih za razno poslovno dejavnost .....	29
3.10	Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah .....	31
3.11	Inšpekcijski nadzor v objektih, v katerih se opravljajo verski obredi.....	32
3.12	Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi.....	33
3.14	Inšpekcijski nadzor gasilskih enot .....	34
3.15	Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami .....	35
3.16	Inšpekcijski nadzori med gradnjo objektov .....	37
3.17	Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja .....	38
3.18	Inšpekcijski nadzori na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.....	40
3.19	Dejavnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja.....	40
3.20	Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev.....	40
3.21	Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja.....	41
4	DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA .....	42
5	KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO .....	43
5.1	Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata .....	43
5.2	Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata .....	44
5.3	Uresničevanje Načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata .....	45
6	URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI .....	47

## POVZETEK

Temeljno poslanstvo vseh inšpekcij ter tudi Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju inšpektorat) je zaščita javnega interesa in interesa pravnih ter fizičnih oseb, ki ga posamezne inšpekcije uresničujejo s preventivnim delovanjem, na primer z izrekanjem opozoril, obveščanjem javnosti in podobnim, ter predvsem s kurativnim delovanjem, k čemur spadajo inšpekcijski nadzori in izrekanje predpisanih ukrepov ter sankcij. Zelo pomembno poslanstvo inšpekcij je tudi redno poročanje organom, ki so odgovorni za pripravo predpisov na posameznih področjih in za zagotavljanje predpisane ravni posameznih dejavnosti. To pomeni, da dobijo povratno informacijo o ustreznosti predpisov in tudi celovit vpogled v razmere na posameznem področju.

V Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 je prikazana organiziranost inšpektorata, skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije so navedene njegove pristojnosti ter prikazan je natančen pregled ugotovitev in števila opravljenih nalog v preteklem letu.

Pri inšpekcijskem nadzoru je inšpektorat opravil 18275 (leto prej 10121) inšpekcijskih in prekrškovnih nalog, od tega 12509 (leto prej 3433) inšpekcijskih nadzorov, izdanih je bilo 1520 ureditvenih aktov, od tega 208 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja, varstva pred utopitvami ter nalezljivih bolezni, 872 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 43 sklepov o izvršbi, 143 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 254 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v eni komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in na 11 intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Na podlagi Zakona o prekrških je bilo v inšpektoratu opravljenih 4246 (leto prej 5257) nalog in pri tem izdanih osem plačilnih nalogov, uvedenih je bilo 25 postopkov izdaje odločbe o prekršku ter izrečenih 4210 opozoril o prekrških. Na pristojna sodišča so bili podani trije obdolžilni predlogi.

Inšpektorat je lani skupaj z drugimi predstavniki s področja zaščite in reševanja ocenjeval vajo mednarodnega pomena, dve vaji državnega pomena in vajo na regijskem nivoju.

Po zadnji spremembi sistemizacije leta 2021 je bilo v inšpektoratu sistemiziranih 69 delovnih mest, od tega 59 uradniških in deset strokovno-tehničnih. 31. decembra 2021 je bilo zaposlenih 60 javnih uslužbencev, med njimi 34 žensk in 26 moških.

31. decembra 2021 je bila povprečna starost javnih uslužbencev inšpektorata 52,7 let, inšpektorjev pa kar 54,1 let, zato je bilo tudi veliko odsotnosti z dela, saj je bila skupna odsotnost 3334 dni, od tega je bilo 2257 dni odsotnosti zaradi dopustov, 1077 dni pa zaradi bolniške odsotnosti. Bolniška odsotnost se je glede na preteklo leto povečala za 26,4 odstotka.

Kljub razglašeni epidemiji smo dosegli dobre rezultate. Na podlagi kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da so inšpektorji v letu dni opravili v povprečju 228,6 inšpekcijskega nadzora, in sicer tudi kakovostno, saj sta bili vloženi le dve pritožbi.

Leta 2021 so se zaposleni v inšpektoratu udeležili 11 oblik izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. V to so vštete oblike z zunanjimi in notranjimi izvajalci kot tudi kolegiji glavnega inšpektorja. V vseh oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja so zaposleni tako sodelovali 91-krat, za kar je bilo porabljenih 94 delovnih dni.

Leta 2021 smo za opravljanje svojih nalog porabili 3.193.202 evrov, od tega za plače 2.789.596 evrov ter 403.606 evrov za sprotne stroške in investicije. Na podlagi spremljanja kazalnikov učinkovitosti ugotavljamo, da je bil strošek na zaposlenega 53.220 evrov.

# 1 ORGANIZIRANOST IN PRISTOJNOSTI


## 1.1 Organiziranost

Inšpektorat je skladno z Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, s spremembami in dopolnitvami) organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo in opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer področje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter zaščite in reševanja.

Inšpektorat je skladno z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, s spremembami in dopolnitvami) tudi prekrškovni organ.

Skladno z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z organi v sestavi (št. 0070-8/2011-19 z dne 25. februarja 2011, s spremembami in dopolnitvami) so inšpektorat 31. decembra 2021 sestavljale te organizacijske enote:

- Sektor za inšpekcijski nadzor,
- izpostave Celje, Ljubljana, Maribor in Postojna.

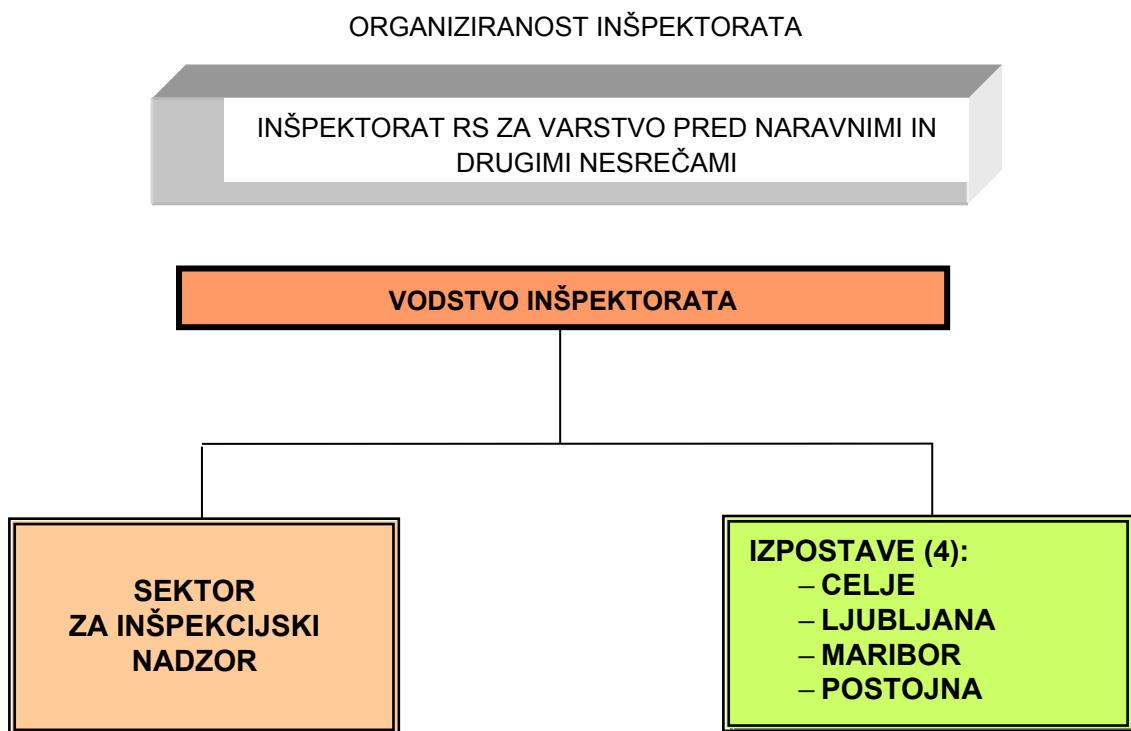

## 1.2 Pristojnosti

Pristojnosti in naloge inšpekcijskega nadzora sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih izvaja inšpektorat, so opredeljene predvsem z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB1, Uradni list RS, št. 51/06, 97/10 in 21/18 - ZNOrg), Zakonom o varstvu pred požarom (ZVPoz – UPB1, Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 - ZFRO), Zakonom o gasilstvu (ZGas – UPB1, Uradni list RS, št. 113/05, 23/19 in 189/20 – ZFRO) ter Zakonom o varstvu pred utopitvami (ZVU – UPB1, Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). Poleg nadzora nad upoštevanjem glavnih zakonov in predpisov, izdanih na njihovi podlagi, opravlja inšpektorat nadzor tudi na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/11), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE in 158/20), Zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS, Uradni list RS, št. 68/16) in Gradbenega zakona (GZ, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popravek, 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1), nadzira pa tudi izvajanje posameznih delov uredb in pravilnikov, izdanih na podlagi drugih zakonov. Inšpekcijski nadzor se izvaja v delih, ki urejajo varstvo pred požarom. Inšpektorat je v letu 2021 dobil pristojnost izvajanja inšpekcijskih nadzorov tudi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) v povezavi s 46.a členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95 s spremembami in dopolnitvami).

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora urejajo pri odločanju o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank inšpekcijske postopke poleg naštetih zakonov tudi posamezni predpisi iz prostorskega načrtovanja, gradnje objektov, ravnanja z nevarnimi snovmi, iz prometa in varovanja naravnega okolja.

Na podlagi Zakona o prekrških inšpektorat opravlja tudi naloge prekrškovnega organa.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami opravljajo na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami predvsem nadzor nad:

- načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za varstvo pred požarom po posameznih področjih oziroma dejavnostih;
- pooblaščenimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki opravljajo naloge varstva pred požarom;
- vodenjem evidenc in podatkov o požarih ter eksplozijah;
- usposabljanjem zaposlenih;
- izvajanjem preventivnih ukrepov;
- izpolnjevanjem zahtev varstva pred požarom med gradnjo;
- izvajanjem ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
- stanjem načrtov ter drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč;
- opravljanjem nalog opazovanja, obveščanja in alarmiranja;
- usposobljenostjo, opremljenostjo in pripravljenostjo štabov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvajanjem usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanjem za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in usposabljanjem za tehnično potapljanje;
- razporejanjem potapljačev;
- urejenostjo posameznih kopališč z reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- organizacijami, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, in organizatorji dejavnosti v prostem času ter prireditelji v vodi, na njej in ob njej, reševalci iz vode ter zagotavljanjem predpisane reševalne opreme in sredstev;
- izposojevalnicami opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim ter dejavnostim v prostem času;
- gasilskimi in drugimi reševalnimi službami;
- opravljanjem upravnih in strokovnih zadev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

## 2 STATISTIČNI PODATKI O OPRAVLJENIH NALOGAH

### 2.1 Pregled števila vseh opravljenih nalog leta 2021

Leta 2021 je inšpektorat opravil 14029 (leto prej 4936) nalog na področju inšpekcijskega nadzora in 4246 (leto prej 5257) nalog kot prekrškovni organ.

Na področju inšpekcijskega nadzora je inšpektorat opravil 14029 inšpekcijskih nalog, od tega 12509 (leto prej 3433) inšpekcijskih nadzorov. Pri 2023 nadzorih so bili ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti odrejeni že z zapisnikom, pri 9366 nadzorih pa inšpektorji niso ugotovili nepravilnosti, zato so postopke takoj ustavili. 1520 ureditvenih aktov, od tega 208 ureditvenih inšpekcijskih odločb, s katerimi smo določili roke za odpravo pomanjkljivosti na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja, varstva pred utopitvami ter nalezljivih boleznih, 872 sklepov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku, 43 sklepov o izvršbi, 143 sklepov o ustavitvi postopka na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru in 254 uradnih zaznamkov. Inšpektorji so sodelovali tudi v eni komisiji za ugotavljanje vzrokov požarov in na 11 intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči.

Inšpektorji so kot prekrškovni organ opravili 4246 (leto prej 5257) nalog. Izdanih je bilo osem plačilnih nalogov, 25 odločb o prekršku ter izrečenih 4210 opozoril o prekrških. Na pristojna sodišča so bili podani trije obdolžilni predlogi.

Med opravljenimi inšpekcijskimi nadzori je bilo s področja varstva pred požarom pregledanih 55 objektov za zdravstvo in socialno varstvo, 280 objektov predelovalne dejavnosti, 1330 objektov za trgovino, 202 večjih trgovskih kompleksov in nakupovalnih središč med prazničnimi nakupi, 90 objektov za promet in skladiščenje, 60 objektov gostinske nastanitvene dejavnosti, 54 objektov, namenjenih strežbi jedi in pijače, 23 objektov za dejavnosti javne uprave, 100 objektov za predšolsko vzgojo, 118 osnovnih šol, 46 srednjih in drugih šol ter fakultet, 58 objektov, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti, 196 objektov za razno poslovno dejavnost, 20 objektov, v katerih se opravljajo verski obredi, 216 večstanovanjskih stavb, trije zavezanci SEVESO, 196 gasilskih enot. Opravili smo tudi 65 nadzorov med gradnjo objektov in 266 nadzorov zaradi prijav, med katerimi so tudi nadzori dimnikarske dejavnosti.

Na področju varstva pred utopitvami je bilo opravljenih 108 inšpekcijskih nadzorov na bazenskih in naravnih kopališčih, 39 nadzorov pri izposojevalcih opreme ter 32 pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.


Na področju zaščite in reševanja je bilo opravljenih 58 inšpekcijskih nadzorov pri organizacijah, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, 12 pri socialno varstvenih zavodih, ki opravljajo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših, 15 v občinah, kjer obratujejo organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (SEVESO zavezanci) ter 25 pri zavezancih SEVESO.

Skupno so inšpektorji opravili 10.876 inšpekcijskih nadzorov na področju COVID-19.

Ostali inšpekcijskimi nadzori so bile opravljene pri drugih subjektih ali pa so bili opravljeni ponovni inšpekcijski nadzori.

Inšpektorat je v skupnih akcijah inšpekcijskih nadzorov sodeloval tudi z drugimi nadzornimi službami. Inšpektorji so sodelovali v dnevni in nočni nadzorih gostinskih, nastanitvenih in prireditvenih objektov ter nadzorih področja varstva pred utopitvami, predvsem na naravnih morskimi kopališčih in pri spuščanju po rekah.

Lani so inšpektorji iz vodstva inšpektorata in izpostav spremljali ter ocenjevali vaje mednarodnega, državnega in regijskega pomena na področju zaščite in reševanja.

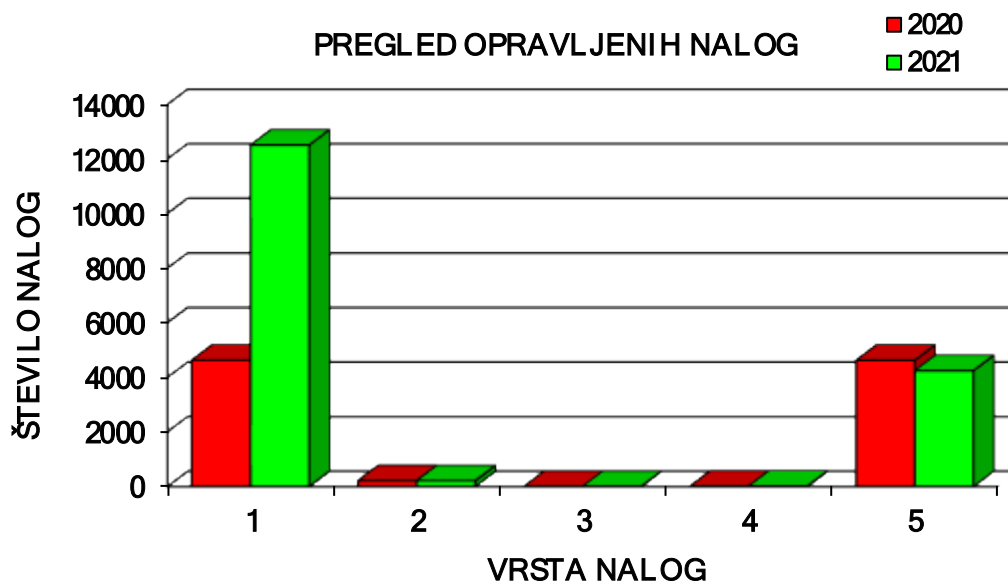

- 1. inšpekcijski nadzori
- 2. ureditvene odločbe
- 3. sodelovanje v komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov

- 4. sodelovanje na intervencijah ob požaru, eksploziji ali drugi nesreči
- 5. prekrškovne naloge

### 3 POROČILA PO POSAMEZNIH PODROČJIH

#### 3.1 Inšpekcijski nadzor v objektih za zdravstvo in socialno varstvo

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, zunajbolnišnične zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti ter nastanitvenih ustanovah za bolniško nego, za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb, za oskrbo starejših in invalidnih oseb ter v drugih nastanitvenih objektih za socialno varstvo (v nadaljevanju objekti za zdravstvo in socialno varstvo). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za zdravstvo in socialno varstvo so delno prikazane na grafu 1.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 55 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 54 (98,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (1,8 %) ga nimajo;
- v 40 (72,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 15 (27,3 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 48 (87,3 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (3,6 %) ne, v petih (9,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 33 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 24 (72,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v devetih (27,3 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 24 objektih za zdravstvo in socialno varstvo. Ugotovitve so:

- v 15 (62,5 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v devetih (37,5 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 55 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 50 (90,9 %) primerih, v petih (9,1 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 55 objektih za zdravstvo in socialno varstvo ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 48 (87,3 %) primerih, v dveh (3,6 %) jih niso, v petih (9,1 %) pomanjkljivo.


Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 33 objektih za zdravstvo in socialno varstvo.

Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 29 (87,9 %) primerih, v štirih (12,1 %) ga nimajo.



V 55 objektih za zdravstvo in socialno varstvo so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 46 (83,6 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v devetih (16,4 %) le delno;
- v vseh 55 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 50 (90,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v petih (9,1 %) pomanjkljivo;
- v vseh 55 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 19 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 18 (94,7 %) objektih redno vzdrževano, v enem (5,3 %) ni;
- v 29 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 17 (58,7 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v sedmih (24,1 %) le delno, v petih (17,2 %) ne;
- v 26 (89,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (10,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

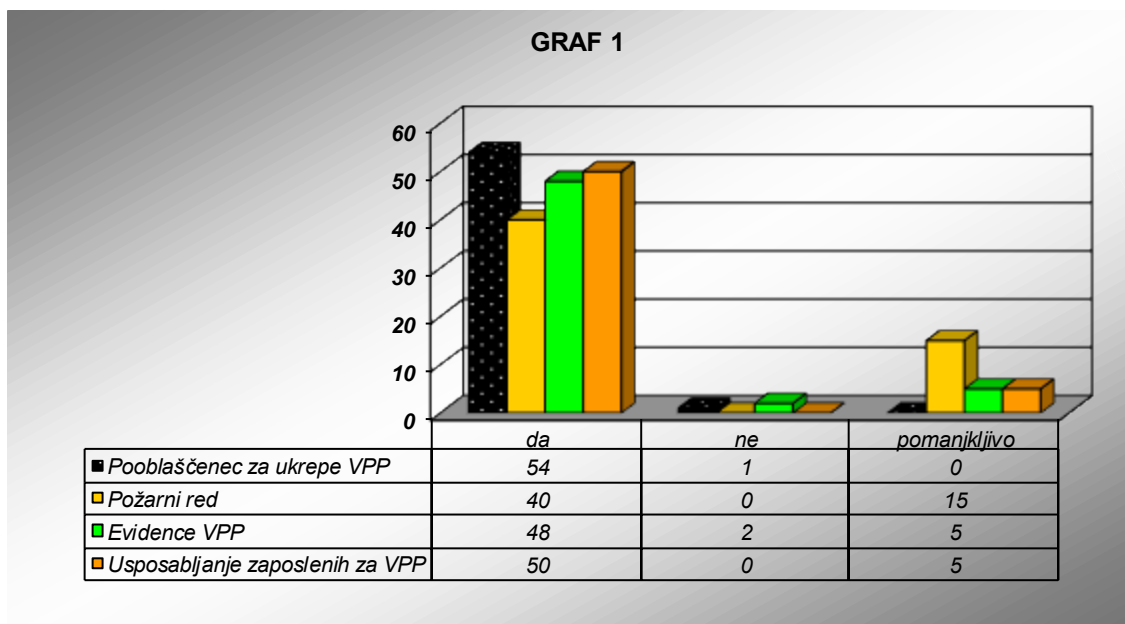

### 3.2 Inšpekcijski nadzor v objektih predelovalne dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za proizvodnjo živil, tekstilij in kovin, v objektih obdelave in predelave lesa, izdelkov iz lesa, plute, slame ter proizvodnje pohištva, v objektih za proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov, proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov (v nadaljevanju objekti predelovalne dejavnosti). Pri nadzoru so inšpektorji preverjali izvajanje preventivnih ukrepov na področju varstva pred požarom.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so delno prikazane na grafu 2.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 280 objektih predelovalne dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 259 (92,5 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 21 (7,5 %) ga nimajo;
- v 237 (84,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 35 (12,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v osmih (2,9 %) ga nimajo;
- v 245 (87,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 14 (5 %) ne, v 21 (7,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 136 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 117 (86,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 12 (8,8 %) pomanjkljivo, v sedmih (5,1 %) ne.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 114 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 90 (79 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 17 (14,9 %) pomanjkljivo, v sedmih (6,1 %) ne.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 280 objektih predelovalne dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 260 (92,9 %) primerih, v štirih (1,4 %) ne, v 16 (5,7 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 280 objektih predelovalne dejavnosti ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 238 (85 %) primerih, v 18 (6,4 %) ne, v 24 (8,6 %) pomanjkljivo.


Pri 31 nadzorih v objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 30 (96,8 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v enem (3,2 %) ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 134 objektih predelovalne dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 120 (89,6 %) primerih, v 14 (10,4 %) ni.

V 270 objektih predelovalne dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 260 (96,3 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v dveh (0,7 %) ne, v osmih (3 %) le delno;
- v 259 (95,9 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v petih (1,9 %) ne, v šestih (2,2 %) le delno;
- v 243 (90 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 15 (5,6 %) pomanjkljivo, v 12 (4,4 %) jih ni bilo;
- v 257 (99,6 %) primerih, v katerih so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (0,4 %) pomanjkljivo;
- v 135 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 126 (93,3 %) primerih redno vzdrževano, v štirih (3 %) ni, v petih (3,7 %) pomanjkljivo;
- v 129 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 71 (55 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 29 (22,5 %) ne, v 29 (22,5 %) le delno;

- v 98 (76 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 16 (12,4 %) ne, v 15 (11,6 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

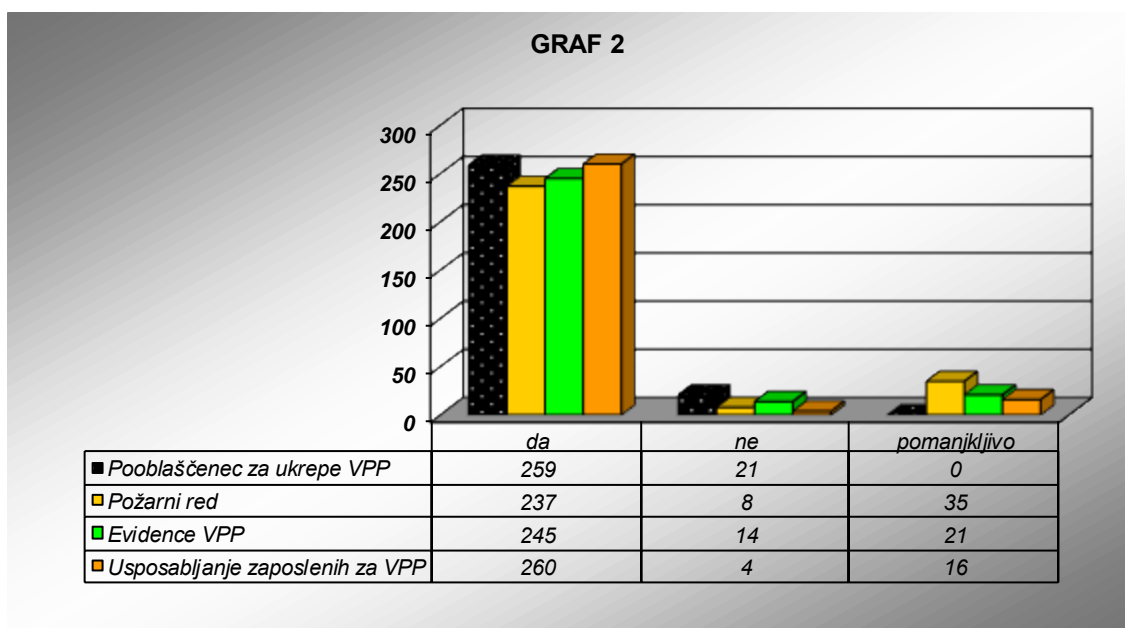

### 3.3 Inšpekcijski nadzor v objektih za trgovino

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil redne nadzore v 1540 trgovinah na drobno, v nespecializiranih prodajalnah ter specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, drugo gospodinjsko opremo, izdelki za kulturo, šport in zabavo ter z drugimi izdelki (v nadaljevanju objekti za trgovino), od tega 220 na bencinskih servisih in 202 v večjih kompleksih in nakupovalnih središčih v času praznikov.

#### 3.3.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI V OBJEKTIH ZA TRGOVINO

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za trgovino so delno prikazane na grafu 3.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 1118 objektih za trgovino in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 1058 (94,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 60 (5,4 %) ga nimajo;
- v 1041 (93,1 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 44 (3,9 %) je vsebina pomanjkljiva, v 33 (3 %) ga nimajo;
- v 968 (86,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 60 (5,4 %) jih ne in v 90 (8,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 629 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 568 (90,3 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 29 (4,6 %) pomanjkljivo, v 32 (5,1 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 363 objektih za trgovino. Ugotovitve so:

- v 299 (82,3 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 30 (8,3 %) pomanjkljivo, v 34 (9,4 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 1118 objektih za trgovino in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 984 (88 %) primerih, v 36 (3,2 %) ga nimajo, v 98 (8,8 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 1118 objektih za trgovino in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 921 (82,3 %) primerih, v 90 (8,1 %) jih niso, v 107 (9,6 %) pomanjkljivo.


Pri 75 nadzorih v objektih za trgovino so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 57 (76 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v 18 (24 %) pa ne.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 564 objektih za trgovino. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 478 (84,7 %) primerih, v 67 (11,9 %) ga nimajo, v 19 (3,4 %) pa je pomanjkljivo.

V 1118 objektih za trgovino so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 1034 (92,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 17 (1,5 %) ne, v 67 (6 %) le delno;
- v 1093 (97,8 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v osmih (0,7 %) ne, v 17 (1,5 %) le delno;
- v 1028 (91,9 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 67 (6 %) pomanjkljivo, v 23 (2,1 %) jih ni bilo;
- v 1081 (98,7 %) primerih, v katerih so bili nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v devetih (0,8 %) ne, v petih (0,5 %) pomanjkljivo;
- v 481 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 450 (93,5 %) objektih redno vzdrževano, v 12 (2,5 %) ni, v 19 (4 %) je pomanjkljivo;
- v 719 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 401 (55,8 %) primeru pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 191 (17,7 %) ne, v 127 (26,5 %) le delno;
- v 568 (79 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 84 (11,7 %) niso, v 67 (9,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 3

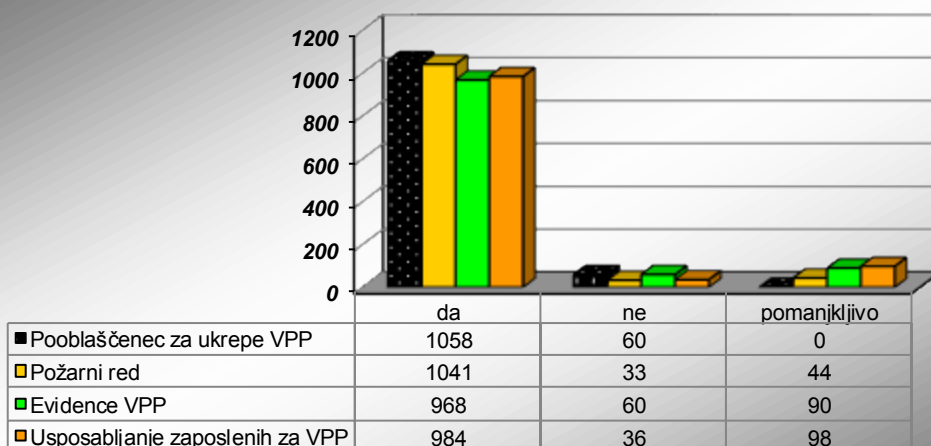

### 3.3.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA BENCINSKIH SERVISIH

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil 220 rednih nadzorov na bencinskih servisih. Na podlagi zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 215 (97,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v petih (2,3 %) ga nimajo;
- v 198 (90 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 22 (10 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 215 (97,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (0,5 %), v štirih (1,8 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 188 bencinskih servisih. Ugotovitve so:

- v 177 (94,2 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v desetih (5,3 %) pomanjkljivo, v enem (0,5 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 188 bencinskih servisih. Ugotovitve so:

- v 170 (90,5 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v 17 (9 %) pomanjkljivo, v enem (0,5 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 220 bencinskih servisih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 210 (95,5 %) primerih, v desetih (4,5 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 220 bencinskih servisih in ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 212 (96,4 %) primerih, v osmih (3,6 %) pomanjkljivo.

Pri 139 nadzorih na bencinskih servisih so inšpektorji nadzirali, ali je delodajalec določil zaposlene, ki bodo opravljali požarno stražo, in jih ustrezno usposobil. Ugotovili so, da so v 137

(98,6 %) primerih osebe, določene za opravljanje požarne straže, usposobljene skladno s predpisi, v dveh (1,4 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 188 bencinskih servisih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 184 (97,9%) primerih, v treh (1,6 %) ga nimajo, v enem (0,5 %) pa je pomanjkljivo.

Na 220 bencinskih servisih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 209 (95 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (0,5 %) ne, v desetih (4,5 %) le delno;
- v 215 (97,7 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (0,9 %) ne, v treh (1,4 %) le delno;
- v 207 (94,1 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 13 (5,9 %) pomanjkljivo;
- v vseh 220 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 36 objektih imajo vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 33 (91,7 %) objektih redno vzdrževano, v treh (8,3 %) je pomanjkljivo;
- v 185 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 159 (85,9 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 12 (6,5 %) ne, v 14 (7,6 %) le delno;
- v 175 (94,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (1,6 %) niso, v sedmih (3,8 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.


### 3.3.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VEČJIH KOMPLEKSIH IN NAKUPOVALNIH SREDIŠČIH MED PRAZNIČNIMI NAKUPI

Med prazniki je obisk trgovskih oziroma nakupovalnih središč zelo povečan, zato inšpektorat vsako leto v njih opravlja poostren nadzor, pri čemer je v ospredju prehodnost evakuacijskih poti, dostopov in izhodov.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih so prikazane na grafu 4.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 202 objektih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 196 (97 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljene skladno s predpisi, v šestih (3 %) ne;
- v 195 (96,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v sedmih (3,5 %) le delno;
- v 199 (98,5 %) primerih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (1,5 %) pomanjkljivo;
- v vseh 202 (100 %) objektih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec.

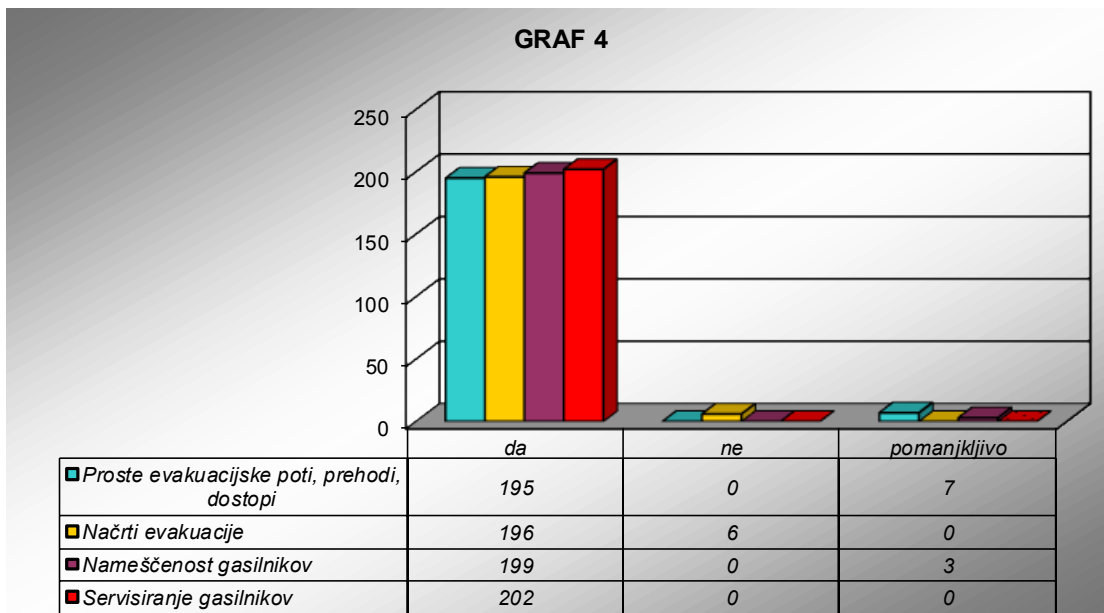

### 3.4 Inšpekcijski nadzor v objektih za promet in skladiščenje

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za promet in skladiščenje.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za promet in skladiščenje so delno prikazane na grafu 5.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 90 objektih za promet in skladiščenje ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 88 (97,8 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (2,2 %) ga nimajo;
- v 84 (93,4 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v treh (3,3 %) ga nimajo, v treh (3,3 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 87 (96,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (2,2 %) ne, v enem (1,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 20 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v 17 (85 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v treh (15 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovitve so:

- v desetih (58,9 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v štirih (23,5 %) pomanjkljivo, v treh (17,6 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 90 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 84 (93,4 %) primerih, v dveh (2,2 %) ga nimajo, v štirih (4,4 %) je pomanjkljivo.


Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 90 objektih za promet in skladiščenje ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 85 (94,5 %) primerih, v treh (3,3 %) jih niso, v dveh (2,2 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 19 objektih za promet in skladiščenje. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 16 (84,2 %) primerih, v treh (15,8 %) ga nimajo.

V 90 objektih za promet in skladiščenje so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 88 (97,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (1,1 %) niso, v enem (1,1 %) le delno;
- v vseh 90 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 84 (93,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v šestih (6,7 %) pomanjkljivo;
- v 89 (98,9 %) primerih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (1,1 %) ne;
- v 51 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 50 (98 %) objektih redno vzdrževano, v enem (2 %) pomanjkljivo;
- v 51 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 31 (60,8 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 11 (21,6 %) ne, v devetih (17,6 %) le delno;
- v 48 (94,1 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v enem (2 %) niso, v dveh (3,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

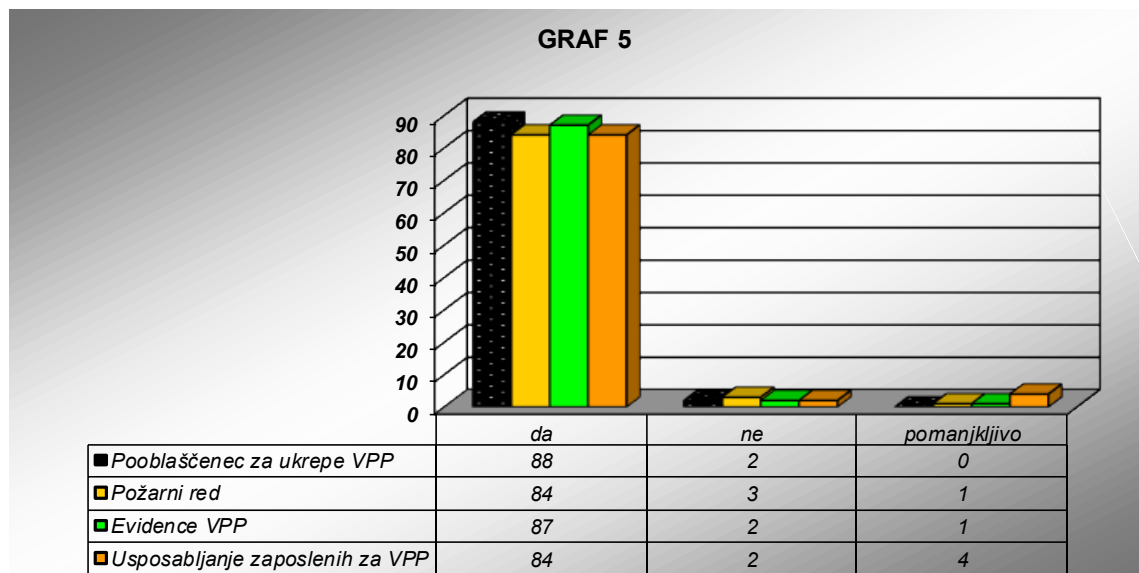

### 3.5 Inšpekcijski nadzor v gostinskih objektih

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil 114 rednih inšpekcijskih nadzorov v gostinskih objektih, od tega 60 v hotelih in podobnih objektih nastanitvenih dejavnosti, počitniških domovih in podobnih nastanitvenih objektih za kratkotrajno bivanje, v objektih



avtokampov in taborov, objektih študentskih in dijaških domov (v nadaljevanju objekti gostinske nastanitvene dejavnosti) ter 54 v objektih strežbe jedi in pijač.

### 3.5.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH GOSTINSKE NASTANITVENE DEJAVNOSTI

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so delno prikazane na grafu 6.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 60 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 55 (91,7 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v petih (8,3 %) ga nimajo;
- v 40 (66,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 15 (25 %) je vsebina pomanjkljiva, v petih (8,3 %) ga nimajo;
- v 47 (78,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (8,3 %) ne in v osmih (13,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 53 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 36 (68 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v 13 (24,5 %) pomanjkljivo, v štirih (7,5 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 28 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 21 (75 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v petih (17,9 %) pomanjkljivo, v dveh (7,1 %) jih nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 60 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 46 (76,7 %) primerih, v šestih (10 %) ga nimajo, v osmih (13,3 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 60 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 41 (68,4 %) primerih, v 11 (18,3 %) jih niso, v osmih (13,3 %) primerih pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 53 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 33 (62,3 %) primerih, v šestih (11,3 %) je pomanjkljivo, v 14 (26,4 %) ne.

V 60 objektih gostinske nastanitvene dejavnosti so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 54 (90 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v enem (1,7 %) ne, v petih (8,3 %) le delno;
- v 56 (93,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (6,7 %) le delno;
- v 49 (81,7 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 11 (18,3 %) pomanjkljivo;

- v 59 (98,3 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (1,7%) pomanjkljivo;
- v 18 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 13 (72,2 %) primerih redno vzdrževano, v dveh (11,1 %) ni, v treh (16,7 %) pomanjkljivo;
- v 37 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 16 (43,3 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 14 (37,8 %) ne, v sedmih (18,9 %) le delno;
- v 27 (73 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v treh (8,1 %) niso, v sedmih (18,9 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

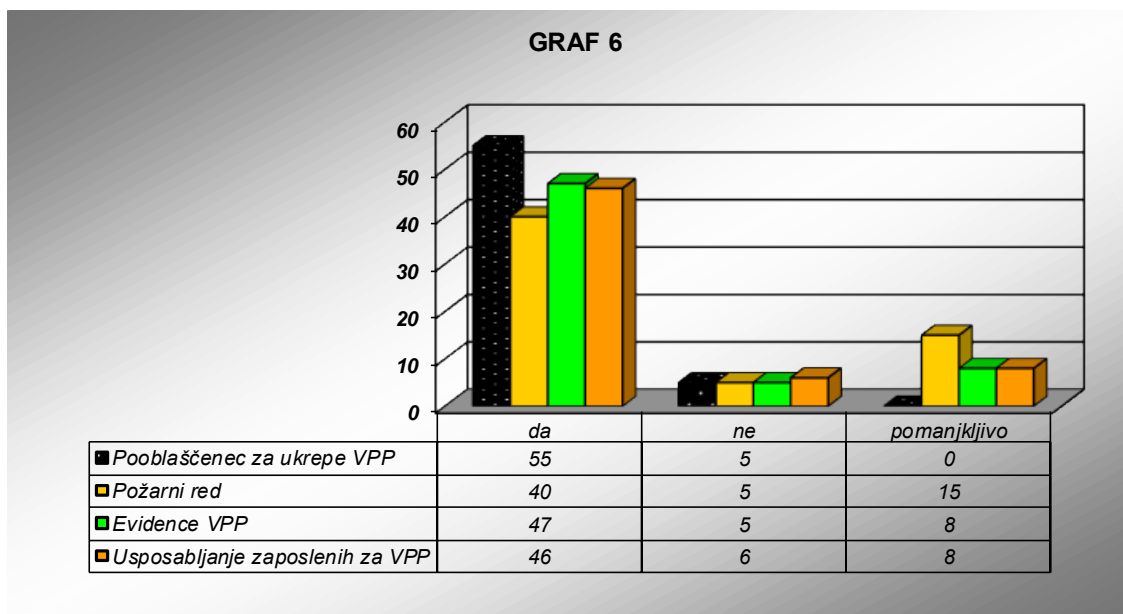

### 3.5.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI STREŽBE JEDI IN PIJAČ

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so delno prikazane na grafu 7.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 54 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 46 (85,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v osmih (14,8 %) ga nimajo;
- v 39 (72,2 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v desetih (18,5 %) je vsebina pomanjkljiva, v petih (9,3 %) ga nimajo;
- v 41 (75,9 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v sedmih (13 %) jih ne vodijo, v šestih (11,1 %) jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 25 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 20 (80 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (20 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 13 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovitve so:

- v 11 (84,6 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v enem (7,7 %) pomanjkljivo, v enem (7,7 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 54 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 40 (74,1 %) primerih, v osmih (14,8 %) pomanjkljivo, v šestih (11,1 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 54 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 31 (57,4 %) primerih, v šestih (11,1 %) pomanjkljivo, v 17 (31,5 %) jih niso.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 25 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 17 (68 %) primerih, v osmih (32 %) pa ga nimajo.

V 54 objektih, namenjenih dejavnosti strežbe jedi in pijač, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 49 (90,7 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v petih (9,3 %) le delno;
- v vseh 54 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 47 (87 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v sedmih (13 %) pomanjkljivo;
- v 51 (94,4 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (5,6 %) ne;
- v sedmih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v šestih (85,7 %) objektih redno vzdrževano, v enem (14,3 %) ni;
- v 26 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v osmih (30,8 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v štirih (15,4 %) le delno, v 14 (53,8 %) ne;
- v 16 (61,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v sedmih (26,9 %) ne, v treh (11,5 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 7

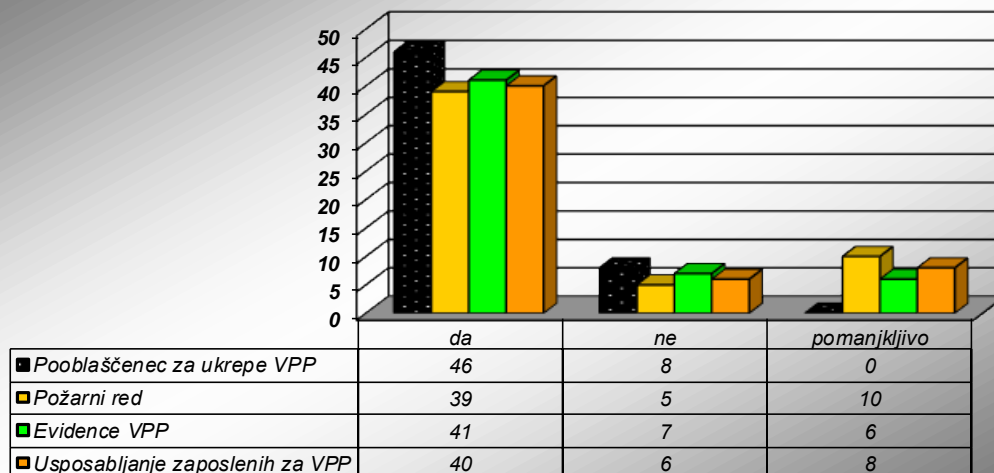

### 3.6 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred požarom v objektih za dejavnost javne uprave

Leta 2021 je inšpektorat opravil inšpekcijske nadzore v objektih za dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti (v nadaljevanju objekti za dejavnost javne uprave).

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za dejavnost javne uprave so delno prikazane na grafu 8.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 23 objektih za dejavnost javne uprave in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 21 (91,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v dveh (8,7 %) ga nimajo;
- v 19 (82,6 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v štirih (17,4 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 21 (91,4 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (4,3 %) jih ne vodijo, v enem (4,3 %) pa jih vodijo pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 16 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v vseh 16 (100 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 11 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovitve so:

- v desetih (90,9 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v enem (9,1 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 23 objektih za dejavnost javne uprave in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 18 (78,3 %) primerih, v petih (21,7 %) je pomanjkljivo.


Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 23 objektih za dejavnost javne uprave ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 20 (87 %) primerih, v treh (13 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 16 objektih za dejavnost javne uprave. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v osmih (50 %) primerih, v osmih (50 %) pa ne.

V 23 objektih za dejavnost javne uprave so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v vseh 23 (100 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni;
- v 21 (91,3 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (8,7 %) le delno;
- v 21 (91,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (8,7 %) pomanjkljivo;
- v vseh 23 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v devetih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh devetih (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 14 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v desetih (71,4 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v enem (7,2 %) ga niso, v treh (21,4 %) so potrdila pomanjkljiva;
- v 12 (85,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (14,3 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

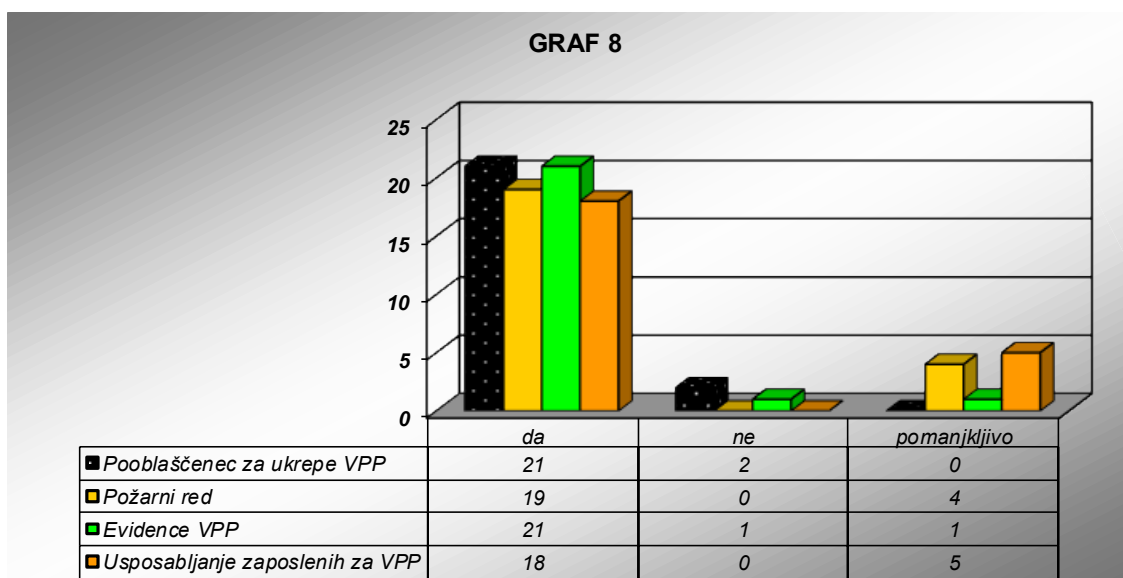

### 3.7 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih izobraževanju

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil 264 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih za predšolsko vzgojo, osnovno-, srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter druge

oblike izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V objektih za predšolsko vzgojo je bilo opravljenih 100 inšpekcijskih nadzorov, v objektih za osnovnošolsko 118 in v objektih drugih šol 46 inšpekcijskih nadzorov.

### 3.7.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V VRTCIH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju vrtci), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 9.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 100 vrtcih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 100 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 77 (77 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 23 (23 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 91 (91 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v devetih (9 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 86 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 84 (97,7 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (2,3 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 66 vrtcih. Ugotovitve so:

- v 61 (92,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v petih (7,6 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 100 vrtcih in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 94 (94 %) primerih, v šestih (6 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 100 vrtcih ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 88 (88 %) primeru, v osmih (8 %) jih niso, v štirih (4 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 86 vrtcih. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 70 (81,3 %) primerih, v štirih (4,7 %) ga nimajo, 12 (14 %) je pomanjkljivo.

V 100 vrtcih so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 90 (90 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v desetih (10 %) le delno;
- v 98 (98 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v dveh (2 %) delno;
- v 97 (97 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v treh (3 %) pomanjkljivo;
- v vseh 100 (100 %) primerih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;

- v 55 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 55 (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 51 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 32 (62,7 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v devetih (17,6 %) ne, v desetih (19,7 %) primerih so potrdila pomanjkljiva;
- v 47 (92,2 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v štirih (7,8 %) pa niso.

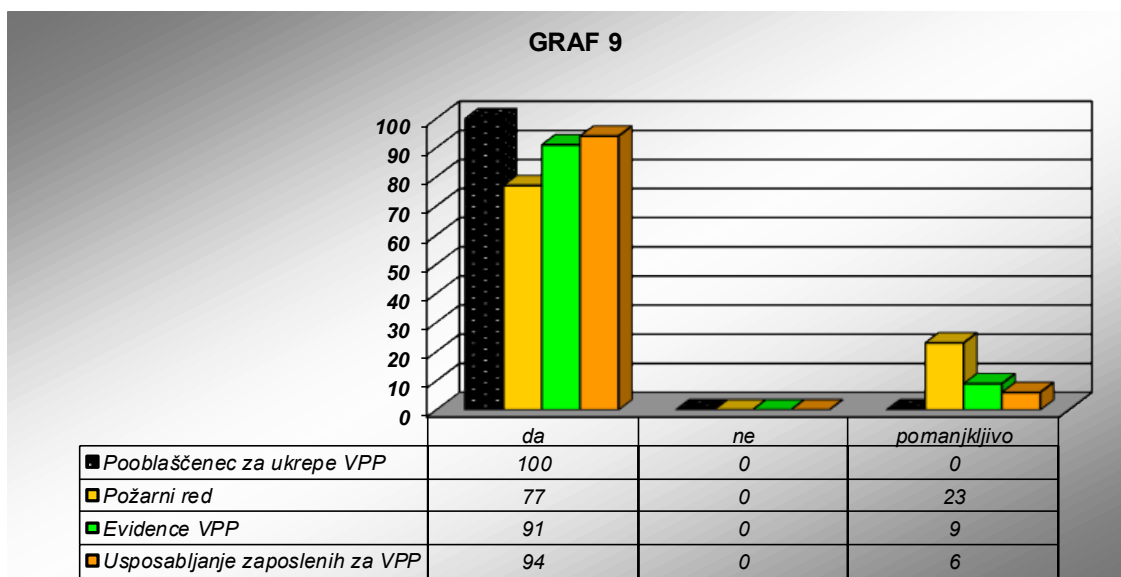

### 3.7.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OSNOVNIH ŠOLAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za osnovnošolsko izobraževanje (v nadaljevanju osnovne šole), v katerih je bilo pregledano področje varstva pred požarom, so delno prikazane na grafu 10.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 118 osnovnih šolah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 117 (99,2 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v enem (0,8 %) ga nimajo;
- v 107 (90,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v šestih (5,1 %) ga nimajo, v petih (4,2 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 108 (91,5 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v šestih (5,1 %) jih ne, v štirih (3,4 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 109 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 96 (88,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v osmih (7,3 %) pomanjkljivo, v petih (4,6 %) jih nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 87 osnovnih šolah. Ugotovitve so:

- v 72 (82,8 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v desetih (11,5 %) pomanjkljivo, v petih (5,7 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 118 osnovnih šolah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 103 (87,3 %) primerih, v dveh (1,7 %) ga nimajo, v 13 (11 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 118 osnovnih šolah ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 98 (83 %) primerih, v 14 (11,9 %) ne, v šestih (5,1 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo izvajati delodajalci enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 109 osnovnih šolah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 91 (83,4 %) primerih, v 15 (13,8 %) ga nimajo, v treh (2,8 %) pa je pomanjkljivo.

V 118 osnovnih šolah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 110 (93,2 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v osmih (6,8 %) le delno;
- v 117 (99,2 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v enem (0,8 %) le delno;
- v 105 (89 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 13 (11 %) pomanjkljivo;
- v vseh 118 (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 78 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 76 (97,4 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (2,6 %) ni;
- v 88 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 60 (68,2 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v 17 (19,3 %) ne, v 11 (12,5 %) so pomanjkljiva;
- v 80 (91 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v štirih (4,5 %) niso, v štirih (4,5 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 10

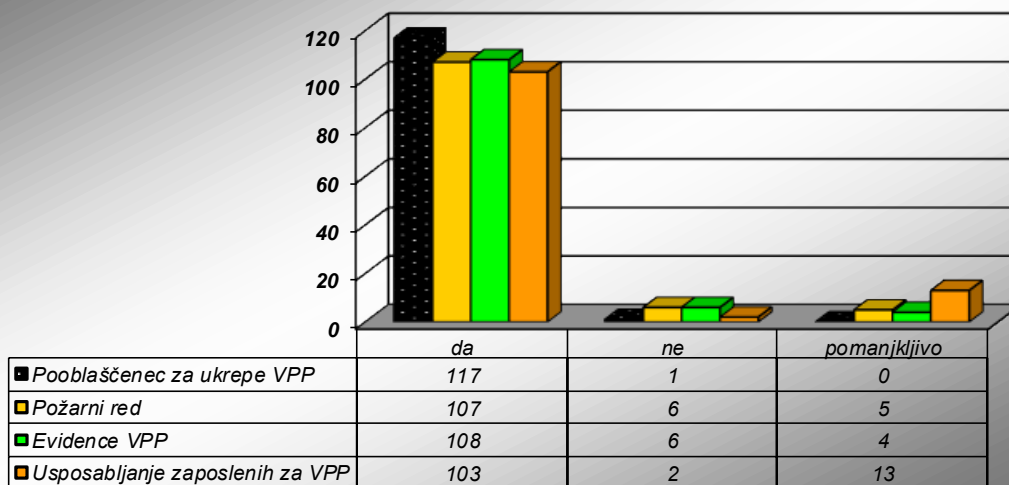



### 3.7.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR NA SREDNJIH IN DRUGIH ŠOLAH TER FAKULTETAH

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih za srednje- in posrednješolsko izobraževanje ter v objektih za drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (v nadaljevanju srednje in druge šole ter fakultete) so delno prikazane na grafu 11.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov na 46 srednjih in drugih šolah ter fakultetah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 46 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 33 (71,7 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 13 (28,3 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 44 (95,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v dveh (4,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 43 srednjih in drugih šolah ter fakultetah. Ugotovitve so:

- v 34 (79,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v devetih pa (20,9 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora na 38 srednjih in drugih šolah ter fakultetah. Ugotovitve so:

- v 32 (84,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (15,8 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali na 46 srednjih in drugih šolah ter fakultetah in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 42 (91,3 %) primerih, v štirih (8,7 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali na 46 srednjih in drugih šolah ter fakultetah in ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 39 (84,8 %) primerih, v treh (6,5 %) jih niso, v štirih (8,7 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali na 43 srednjih in drugih šolah ter fakultetah. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 35 (81,4 %) primerih, v šestih (14 %) ne, v dveh (4,6 %) je pomanjkljivo.

Na 46 srednjih in drugih šolah ter fakultetah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 39 (84,8 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v sedmih (15,2 %) le delno;
- v vseh 46 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 42 (91,3 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (8,7 %) pomanjkljivo;
- v 45 (97,8 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v enem (2,2 %) ne;

- v 34 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 33 (97,1 %) objektih redno vzdrževano, v enem (2,9 %) ni;
- v 36 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 24 (66,7 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v petih (13,9 %) ne, v sedmih (19,4 %) le delno;
- v 31 (86,1 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (5,6 %) ne, v treh (8,3 %) delno.

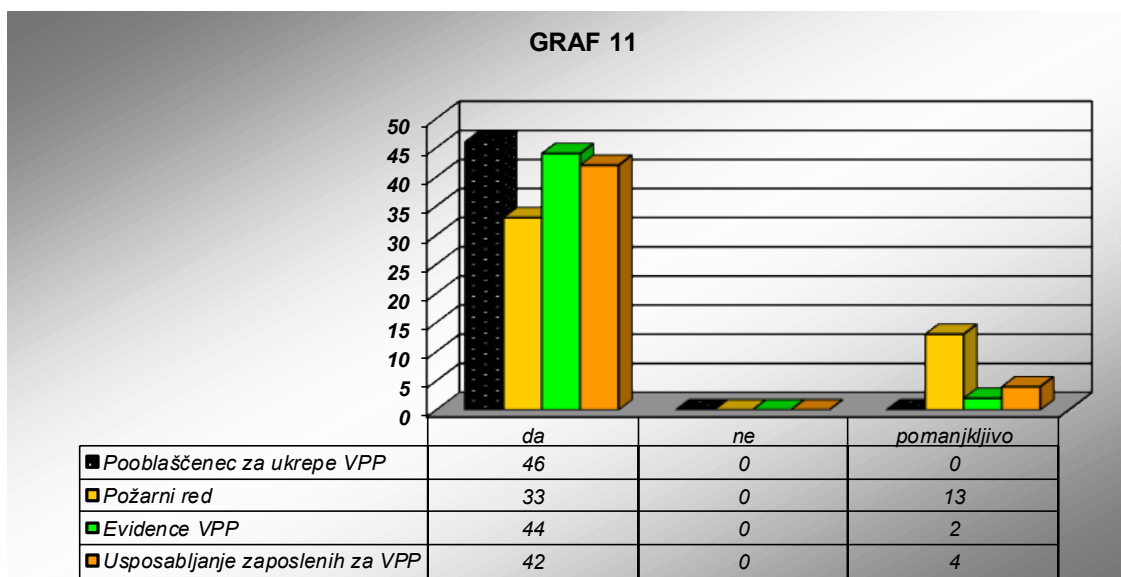

### 3.8 Inšpekcijski nadzor v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil 58 rednih inšpekcijskih nadzorov v objektih, namenjenih kulturni, razvedrilni in rekreacijski dejavnosti. V objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim, je bilo opravljenih 32, v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, pa 26 inšpekcijskih nadzorov.

#### 3.8.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH KULTURNI IN RAZVEDRLNI DEJAVNOSTI, TER OBJEKTIH, NAMENJENIH DEJAVNOSTI KNJIŽNIC, ARHIVOV, MUZEJEV IN DRUGIM KULTURNIM DEJAVNOSTIM

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter objektih, namenjenih dejavnosti knjižnic, arhivov, muzejev in drugim kulturnim dejavnostim (v nadaljevanju kulturne in razvedrilne dejavnosti), so delno prikazane na grafu 12.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 32 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v vseh 32 (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v 25 (78,1 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v sedmih (21,9 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 25 (78,1 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v petih (15,6 %) jih ne, v dveh (6,3 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 20 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v 17 (85 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljene skladno s predpisi, v treh (15 %) pomanjkljivo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v desetih objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovitve so:

- v sedmih (70 %) primerih so bili požarni načrti pripravljene skladno s predpisi, v treh (30 %) pomanjkljivo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 32 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, in ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 25 (78,1 %) primerih, v sedmih (21,9 %) ga nimajo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 32 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 24 (75 %) primerih, v treh (9,4 %) jih niso, v petih (15,6 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 20 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v desetih (50 %) primerih, v desetih (50 %) pa ne.

V 32 objektih, namenjenih kulturni in razvedrilni dejavnosti, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 28 (87,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v enem (3,1 %) ne, v treh (9,4 %) le delno;
- v 28 (87,5 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v štirih (12,5 %) le delno,
- v 27 (84,4 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v štirih (12,5 %) pomanjkljivo, enem (3,1 %) jih ni bilo;
- v vseh 31 (100 %) primerih, v katerih so bili gasilniki nameščeni, so bili pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v devetih objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh devetih (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v 18 objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 16 (88,9 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v dveh (11,1 %) pa ne;
- v 16 (88,9 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v dveh (11,1 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

GRAF 12

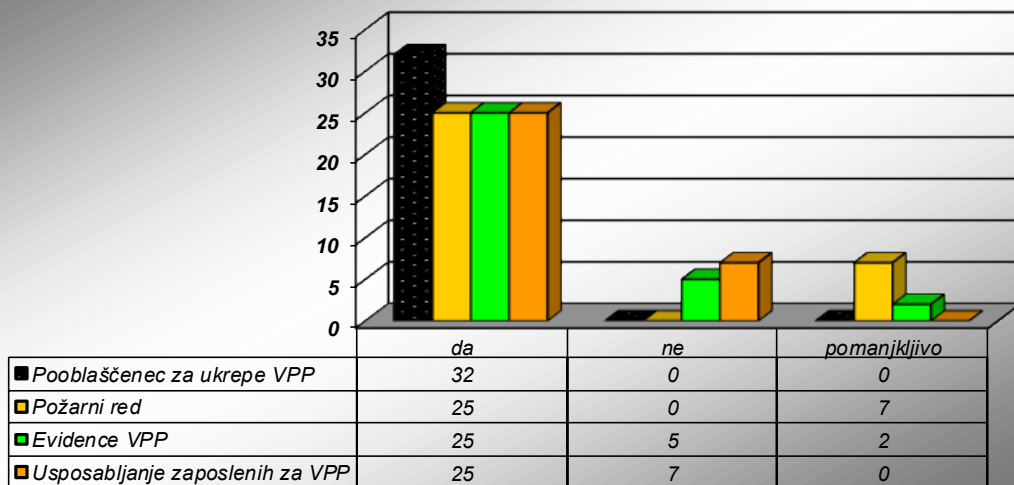

### 3.8.2 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBJEKTIH, NAMENJENIH ŠPORTNIM IN DRUGIM DEJAVNOSTIM ZA PROSTI ČAS

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so delno prikazane na grafu 13.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 26 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 20 (76,9 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v šestih (23,1 %) ga nimajo;
- v 13 (50 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v enem (3,8 %) ga nimajo, v 12 (46,2 %) je vsebina pomanjkljiva;
- v 22 (84,7 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v enem (3,8 %) jih ne vodijo in v treh (11,5 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 19 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 15 (78,9 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v treh (15,8 %) pomanjkljivo, v enem (5,3 %) ga nimajo.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 17 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovitve so:

- v 13 (76,4 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v dveh (11,8 %) pomanjkljivo, v dveh (11,8 %) ga nimajo.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 21 (80,8 %) primerih, v dveh (7,7 %) ga nimajo, v treh (11,5 %) je pomanjkljivo.


Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 26 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, ter ugotovili:

- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 19 (73,1 %) primerih, v dveh (7,7 %) jih niso, v petih (19,2 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 19 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 13 (68,4 %) primerih, v treh (15,8 %) ni, v treh (15,8 %) pa je pomanjkljivo.

V 26 objektih, namenjenih športnim in drugim dejavnostim za prosti čas, so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 23 (88,5 %) objektih so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti in prehodni, v treh (11,5 %) le delno;
- v vseh 26 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 25 (96,2 %) objektih so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v enem (3,8 %) pomanjkljivo;
- v vseh 26 (100 %) objektih, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v 17 objektih je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v vseh 17 (100 %) objektih redno vzdrževano;
- v osmih objektih so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v štirih (50 %) primerih pridobili potrdila o njihovem brezhibnem delovanju, v dveh (25 %) ne, v dveh (25 %) le delno;
- v štirih (50 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v štirih (50%) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

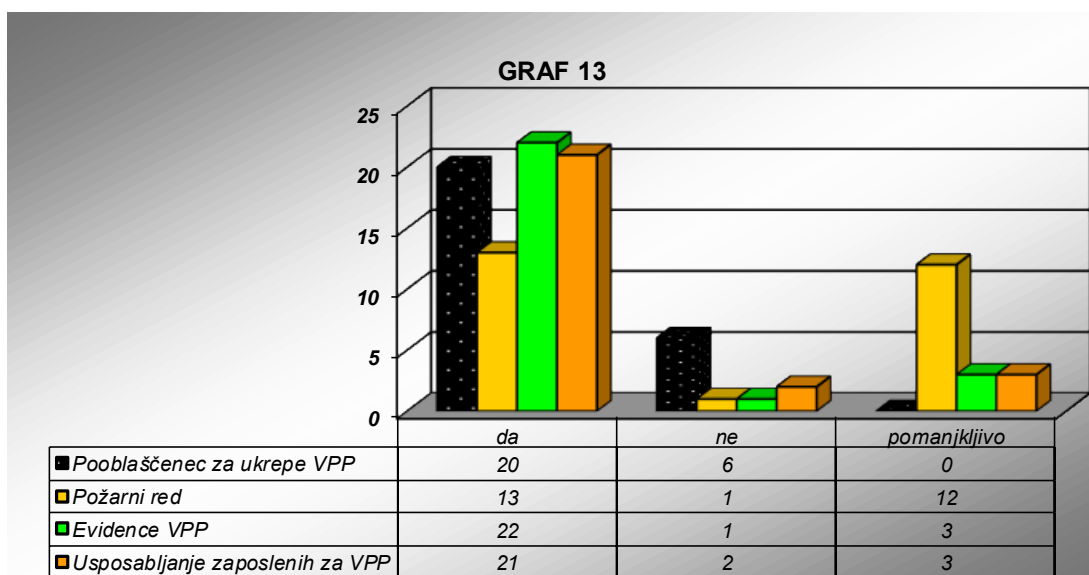

### 3.9 Inšpekcijski nadzor v objektih za razno poslovno dejavnost

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil redne inšpekcijske nadzore v objektih za razno poslovno dejavnost.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v razno poslovno dejavnost so delno prikazane na grafu 14.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 196 objektih za razno poslovno dejavnost in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 177 (90,3 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 19 (9,7 %) ga nimajo;
- v 182 (92,9 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 11 (5,6 %) je vsebina pomanjkljiva, v treh (1,5 %) ga nimajo;
- v 181 (92,3%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v sedmih (3,6 %) ne, v osmih (4,1 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 85 objektih za razno poslovno dejavnost. Ugotovitve so:

- v 76 (89,4 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (7,1 %) ne, v treh (3,5 %) le delno.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 69 objektih za razno poslovno dejavnost. Ugotovitve so:

- v 56 (81,2 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v šestih (8,7 %) ne, v sedmih (10,1 %) le delno.

Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom so inšpektorji nadzorovali v 196 objektih za razno poslovno dejavnost ter ugotovili:

- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom je ustrezno v 177 (90,3 %) primerih, v petih (2,6 %) ga nimajo, v 14 (7,1 %) je pomanjkljivo.

Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so inšpektorji nadzorovali v 196 objektih za razno poslovno dejavnost ter ugotovili:


- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v 176 (89,8 %) primerih, v šestih (3,1 %) jih niso, v 14 (7,1 %) pa pomanjkljivo.

Usposabljanje za evakuacijo, ki ga v objektih, določenih s predpisi, morajo delodajalci opraviti enkrat na leto, so inšpektorji nadzorovali v 85 objektih za poslovno dejavnost. Ugotovili so, da je skladno s predpisi v 69 (81,2 %) primerih, v 13 (15,3 %) ne in v treh (3,5 %) je pomanjkljivo.

V 196 objektih za razno poslovno dejavnost so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 193 (98,5 %) stavbah so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v treh (1,5 %) ne;
- v 189 (96,5 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni, v treh (1,5 %) ne, v štirih (2 %) le delno;
- v 191 (97,5 %) stavbah so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v dveh (1 %) pomanjkljivo, v treh (1,5 %) jih ni bilo;
- v 185 (95,9 %) primerih, v katerih so nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v šestih (3,1 %) niso, v dveh (1 %) delno;
- v 80 stavbah je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 78 (97,5 %) objektih redno vzdrževano, v dveh (2,5 %) ni;

- v 115 stavbah so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 75 (65,2 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 19 (16,5 %) ne, v 21 (18,3 %) le delno;
- v 95 (82,6 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v desetih (8,7 %) niso, v desetih (8,7 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

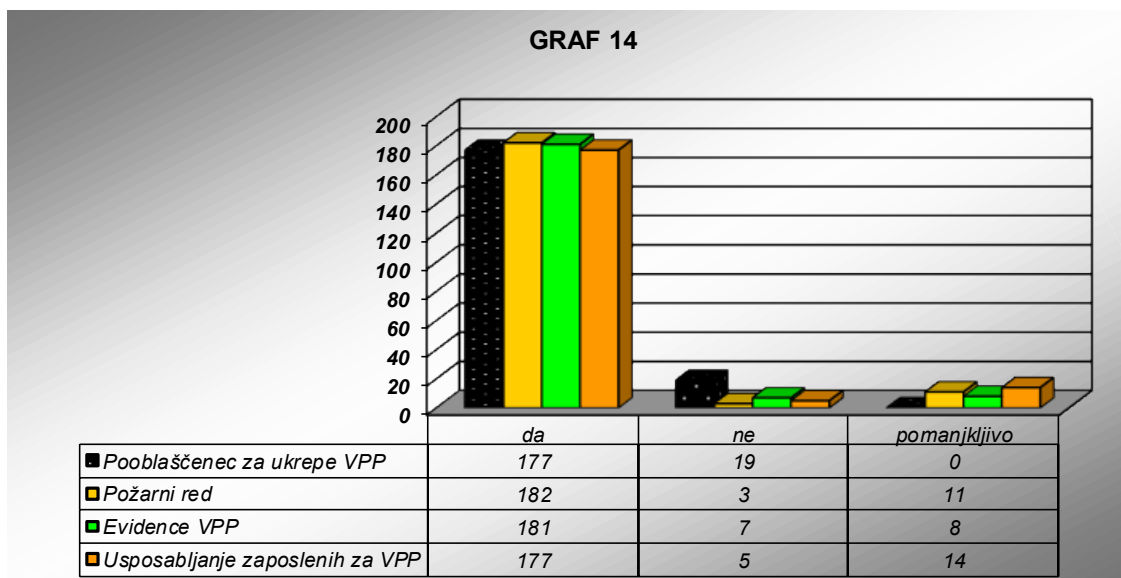

### 3.10 Inšpekcijski nadzor v večstanovanjskih stavbah

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 opravil redne inšpekcijske nadzore v večstanovanjskih stavbah.

Ugotovitve o opravljenih inšpekcijskih nadzorih v večstanovanjskih stavbah so delno prikazane na grafu 15.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov v 216 večstanovanjskih stavbah in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 200 (92,6 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, v 16 (7,4 %) ga nimajo;
- v 180 (83,3 %) primerih je požarni red pripravljen skladno s predpisi, v 24 (11,1 %) je vsebina pomanjkljiva, v 12 (5,6 %) ga nimajo;
- v 190 (88%) primerih vodijo evidence o rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi, v 13 (6 %) ne, v 13 (6 %) pomanjkljivo.

Načrti evakuacije so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 44 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:


- v 26 (59,1 %) primerih so bili načrti evakuacije pripravljeni skladno s predpisi, v desetih (22,7 %) ne, v osmih (18,2 %) le delno.

Požarni načrti so bili predmet inšpekcijskega nadzora v 13 večstanovanjskih stavbah. Ugotovitve so:

- v šestih (46,1 %) primerih so bili požarni načrti pripravljeni skladno s predpisi, v treh (23,1 %) ne, v štirih (30,8 %) le delno.

V 216 večstanovanjskih stavbah so inšpektorji opravili nadzor varstva pred požarom in ugotovili:

- v 142 (65,8 %) stavbah so bili evakuacijske poti, prehodi in dostopi prosti, v 45 (20,8 %) ne, v 29 (13,4 %) le delno;
- v vseh 216 (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v 162 (75 %) stavbah so bili ročni gasilniki nameščeni skladno s predpisi, v 13 (6 %) pomanjkljivo, v 41 (19 %) jih ni bilo;
- v 210 (97,2 %) primerih, v katerih so nameščeni gasilniki, so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec, v treh (1,4 %) niso, v treh (1,4 %) delno;
- v 34 stavbah je vgrajeno notranje hidrantno omrežje, ki je v 30 (88,2 %) objektih redno vzdrževano, v štirih (11,8 %) ni;
- v 30 stavbah so vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, za katere so v 16 (53,4 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju, v 13 (43,3 %) ne, v enem (3,3 %) le delno;
- v 14 (82,7 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani, v 15 (50 %) niso, v enem (3,3%) so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

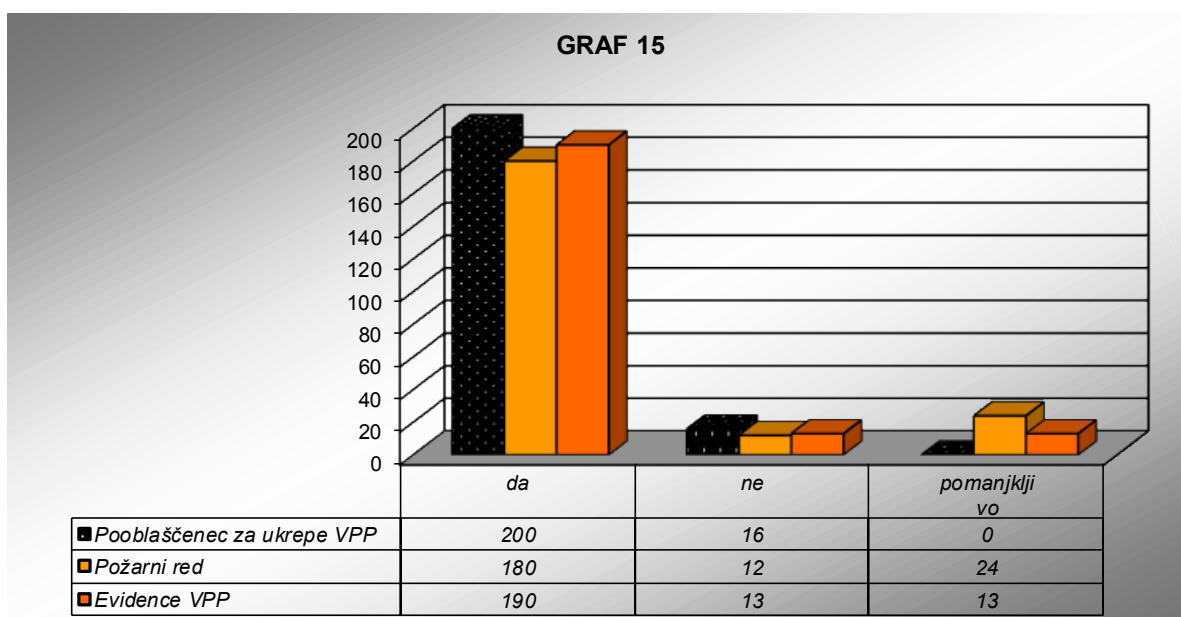

### 3.11 Inšpekcijski nadzor v objektih, v katerih se opravljajo verski obredi

Inšpektorat je v letu 2021 nadaljeval z inšpekcijskimi nadzori v objektih, v katerih se opravljajo verski obredi. Z inšpekcijskimi nadzori smo želeli preveriti, ali se izvajajo splošni ukrepi varstva pred požarom, ali so predvideni ukrepi za varno evakuacijo obiskovalcev ter če so nameščeni gasilniki za gasitev začetnih požarov.

Skupno je bilo opravljenih 20 inšpekcijskih nadzorov. V devetih (45 %) primerih nepravilnosti v času inšpekcijskega nadzora niso bile ugotovljene, postopek inšpekcijskega nadzora je bil ustavljen. V 11 (55 %) primerih so bile ugotovljene nepravilnosti, izrečeni so bili ukrepi za odpravo le teh. Ugotovljene pomanjkljivosti so bile:

- V štirih (36,4 %) primerih so bili dokumenti izdelani pomanjkljivo, v sedmih (63,6 %) primerih dokumenti niso bili izdelani.



- Gasilniki so bili nameščeni v sedmih (63,6 %) primerih, v dveh (18,2 %) primerih pomanjkljivo, v dveh (18,2 %) jih ni bilo.

### **3.12 Inšpekcijski nadzor v organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi**

Na podlagi programa dela je inšpektorat leta 2021 nadaljeval redne inšpekcijske nadzore pri zavezancih, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (SEVESO zavezanci). Pri 25 zavezancih je bil opravljen nadzor načrta zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi (v nadaljevanju načrt), pri treh pa nadzor s področja varstva pred požarom.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi pri 25 zavezancih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v 22 (88 %) primerih je načrt izdelan skladno s predpisi, v treh (12 %) delno;
- v vseh 25 (100 %) načrtih so navedene osebe, ki so pooblaščenke za aktiviranje postopkov ob nesreči, ter oseba, ki je odgovorna za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče;
- v vseh 25 (100 %) načrtih je navedena oseba, ki je odgovorna za sodelovanje z drugimi organi, pristojnimi za pripravo občinskih načrtov;
- v vseh 25 (100 %) načrtih je navedena zaščitna oprema, ki jo imajo zavezanci;
- v vseh 25 (100 %) načrtih je naveden program usposabljanja osebja za naloge, ki bi jih izvajali ob nesrečah;
- v vseh 25 (100 %) primerih so bili podatki o mogočih izrednih dogodkih, ki se lahko razvijejo v nesrečo zaradi nevarnih snovi, posredovani pristojnim organom za pripravo občinskega načrta;
- v vseh 25 (100 %) primerih so načrt preverili z vajami v primernih časovnih obdobjih, ki niso bili daljši od treh let.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov pri treh zavezancih in zbranih podatkov s področja varstva pred požarom ugotavljamo:

- v treh (100 %) primerih imajo pooblaščenca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
- v treh (100 %) primerih je požarni red izdelan skladno s predpisi;
- v treh (100 %) primerih vodijo evidence o usposabljanju zaposlenih, rednih pregledih, vzdrževanju in servisiranju opreme ter naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom skladno s predpisi;
- v treh (100 %) primerih so bili načrti evakuacije izdelani skladno s predpisi;
- v treh (100 %) primerih so bili požarni načrti izdelani skladno s predpisi;
- usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom se izvaja v treh (100 %) primerih;
- osebo oziroma osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, so skladno s predpisi usposobili v vseh treh (100 %) primerih;
- usposabljanje za izvajanje evakuacije so izvedli v vseh treh (100 %) primerih;
- v vseh treh (100 %) primerih so bile evakuacijske poti v objektih proste in prehodne;
- v vseh treh (100 %) primerih so bili dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila prosti in prehodni;
- v vseh treh (100 %) primerih so bili gasilniki v objektih nameščeni skladno s predpisi;
- v vseh treh (100 %) primerih so bili gasilniki pregledani skladno s predpisi in v rokih, ki jih je predpisal proizvajalec;
- v objektih vgrajeno notranje hidrantno omrežje je pri vseh treh (100 %) zavezancih redno vzdrževano;

- za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite so v vseh treh (100 %) primerih pridobili potrdila o brezhibnem delovanju;
- v vseh treh (60 %) primerih so sistemi aktivne požarne zaščite redno vzdrževani.

### **3.13 Inšpekcijski nadzor pri pooblaščenih izvajalcih ukrepov varstva pred požarom in vzdrževanja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov**

Na podlagi programa dela so inšpektorji leta 2021 opravili inšpekcijske nadzore pri pooblaščenih izvajalcih ukrepov varstva pred požarom in vzdrževanja ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

#### **3.13.1 INŠPEKCIJSKI NADZOR PRI POOBLAŠČENIH IZVAJALCIH UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM**

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen pri 15 pooblaščenih izvajalcih ukrepov varstva pred požarom.

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov in zbranih podatkov ugotavljamo:

- Vseh 15 (100 %) ima veljavno pooblastilo URSZR;
- pooblastila lastnikov ali uporabnikov objektov za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ima vseh 15 (100 %) izvajalcev, ki izvaja dejavnost;
- vseh 15 (100 %) pooblaščenecv izpolnjuje pogoje za pripravo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije;
- pogoje za pripravo in izvedbo usposabljanj izpolnjuje vseh 15 (100 %) pooblaščenecv;
- vseh 15 (100 %) zavezancev svojim zaposlenim omogoča enkrat na leto usposabljanje oziroma izpopolnjevanje s področja varstva pred požarom ali se usposablja sami;
- 11 (73,3 %) pooblaščenecv programe usposabljanja pripravlja skladno s predpisi, štirje (26,7 %) pomanjkljivo.

#### **3.13.2 NADZORI POOBLAŠČENIH IZVAJALCEV ZA VZDRŽEVANJE ROČNIH IN PREVOZNIH GASILNIH APARATOV**

Leta 2021 so inšpektorji izvedli 29 poostrenih nadzorov pri pooblaščenih izvajalcih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov.

31. decembra 2021 je bilo v Republiki Sloveniji 153 pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, ki so na URSZR pridobili ustrezno pooblastilo. Nadzori so bili izvedeni pri 28 pooblaščenih izvajalcih, ki so pooblaščen za vzdrževanje in servisiranje več kot treh vrst gasilnih aparatov. Pri enem izmed pooblaščenih izvajalcev pa se je med inšpekcijo ugotovilo, da je prenehal s svojo dejavnostjo, saj je odšel v pokoj.

Izvedeni nadzori so pokazali, da večjih pomanjkljivosti pri vzdrževanju in servisiranju gasilnih aparatov ni. Ugotovljene so bile le manjše pomanjkljivosti pri nekaterih izvajalcih, ki v času nadzora niso imeli veljavne pogodbe za vzdrževanje ali servisiranje določenih tipov gasilnih aparatov ali pa je bila pomanjkljiva evidenca o izpolnjevanju pogojev za pooblaščenecv serviserje gasilnikov. Navedene pomanjkljivosti so bile ugotovljene v trinajstih (44,8 %) primerih.

### **3.14 Inšpekcijski nadzor gasilskih enot**

Inšpektorat je v letu 2021 nadaljeval inšpekcijske nadzore pri prostovoljnih gasilskih društvih (PGD). Namen nadzorov pri PGD je bil preveriti: ali ima gasilska enota pogodbo o opravljanju javne gasilske službe, v katero kategorijo je posamezna gasilska enota razvrščena in ali izpolnjuje pogoje za določeno kategorijo (število prostovoljnih operativnih gasilcev, število in

vrsta gasilskih vozil in opreme), ali imajo operativni gasilci opravljen zdravstveni pregled, ali operativni gasilci uporabljajo standardizirano osebno varovalno opremo – zaščitne obleke za gasilce (SIST EN 469:2006/A1:2007/AC:2006), obutev za gasilce (SIST EN 15090:2012), zaščitne rokavice za gasilce (SIST EN 659:2003+A1:2008) in gasilske čelade za gašenje v stavbah in drugih zgradbah (SIST EN 443:2008), ali so na opremi oznake skladnosti nameščene v skladu s predpisanimi zahtevami in ali razpolagajo z vso potrebno dokumentacijo (Izjava EU o skladnosti, izvod navodil proizvajalca in informacije iz točke 1.4 Priloge II Uredbe (EU) 2016/425).

Skupno je bilo opravljeno 196 rednih inšpekcijskih nadzorov. V 50 (25,5 %) PGD nepravilnosti niso bile ugotovljene; 114 (58,2 %) zavezancem so bili izrečeni ukrepi in določen rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa se v 89 primerih niso nanašali na neustrezno osebno varovalno opremo, ampak na nezadostno število opreme, s katero razpolagajo gasilske enote. Izdanih je bilo deset (5 %) upravnih odločb. Pri 22 (11,3 %) PGD ugotovitveni postopek še ni zaključen. nezadostnega števila osebne varovalne opreme pa je bil društvom dan ukrep izdelave plana nabave osebne varovalne opreme (v sodelovanju z občino in pristojno gasilsko zvezo).

V okviru inšpekcijskih nadzorov osebne varovalne opreme v 57 (33,5 %) primerih nepravilnosti niso bile ugotovljene; 107 (62,9 %) zavezancem so bili izrečeni ukrepi in določen rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa se v 74 (69,2 %) primerih niso nanašali na neustrezno osebno varovalno opremo, ampak na nezadostno število opreme, s katero razpolagajo gasilske enote. V primerih, ko so bile ugotovitve povezane s pomanjkljivo dokumentacijo, so inšpektorji odredili pridobitev le-te. V šestih (3,5 %) primerih je bilo ugotovljeno, da osebna varovalna oprema ne ustreza zahtevam, izdan je bil inšpekcijski ukrep prepovedi uporabe osebne varovalne opreme.

Druge ugotovitve:

- 195 (99,5 %) prostovoljnih gasilskih enot, ki so bile nadzorovane, ima sklenjene pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, v enem (0,5 %) so bile ugotovljene pomanjkljivosti;
- 180 (91,8 %) enot izpolnjuje kadrovske pogoje za določeno kategorijo, 16 (8,2 %) jih ne;
- od 174 društev, pri katerih so inšpektorji preverjali potrdila o zdravstveni sposobnosti operativnih gasilcev, imajo v 99 (56,9 %) društvih veljavna potrdila o zdravstveni sposobnosti oziroma ustrezna zdravniška spričevala, v 75 (43,1 %) le delno.

V skladu z Zakonom o prekrških je bilo izrečenih 12 opozoril.

### **3.15 Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred utopitvami**

Leta 2021 so bili na področju varstva pred utopitvami opravljeni inšpekcijski nadzori na 108 bazenskih in naravnih kopališčih, 39 nadzorov pri izposojevalcih opreme in 32 nadzorov pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom.

#### **3.15.1 NARAVNA IN BAZENSKA KOPALIŠČA**

Inšpekcijski nadzori na urejenih naravnih in bazenskih kopališčih se opravijo pri vsakem zavezancu najmanj enkrat na leto, lahko tudi večkrat, praviloma pa so nenapovedani. Na zunanjih bazenskih kopališčih se nadzori izvajajo od začetka obratovanja kopališča in se končajo ob koncu poletne kopalne sezone, na notranjih bazenskih kopališčih pa potekajo vse leto.

Posamezne ugotovitve inšpekcijskih nadzorov so podrobneje prikazane na grafu 16.

Ob inšpekcijskem nadzoru so se preverili ukrepi varstva pred utopitvami, predvsem:

- tehnični ukrepi in zahteve za varno obratovanje kopališč: mesta opazovanja, komunikacijske povezave, kopališki znaki, oprema in sredstva za reševanje iz vode;
- organizacijski ukrepi za varstvo pred utopitvami: dnevnik dela in kopališki red;
- število reševalcev iz vode in redarjev ter ustreznost njihovih oblačil.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih na 108 bazenskih in naravnih kopališčih, ugotavljamo:


- zadostno število reševalcev iz vode imajo na 106 (98,1 %) kopališčih;
- reševalci iz vode so usposobljeni na vseh 108 (100 %) kopališčih;
- reševalci iz vode imajo ustrezna oblačila 107 (99,0 %) kopališčih;
- redarji na kopališčih, na katerih je njihova prisotnost obvezna, imajo vidno oznako REDAR na 105 (97,2 %) kopališčih.

Kopališki red mora biti izobešen na vidnem kraju pri vhodu, v njem morajo biti določeni obratovalni čas, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na kopališču ali ob njem, način uporabe kopaliških objektov in naprav, navodila za zagotovitev reda in varnosti, navodila, ki urejajo posebnosti kopališča, vsi znaki in njihovi nazivi.

Kopališki red, urejen skladno s predpisi, imajo na 106 (98,1 %) kopališčih, na dveh (1,9 %) pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Pri opremljenosti kopališč z opremo in kopališkimi znaki inšpektorji ugotavljajo, da se je stanje v primerjavi s preteklim letom izboljšalo. Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti, ki se nanašajo na nameščenost reševalnih obročev in velikost znakov za prepovedi na kopališču. Še vedno se pojavljajo težave pri določanju mesta za opazovanje reševalcev iz vode.

Ugotavljamo, da je na 106 (98,1 %) kopališčih opremljenost zadovoljiva, na dveh (1,9 %) pa so ugotovljene manjše pomanjkljivosti.

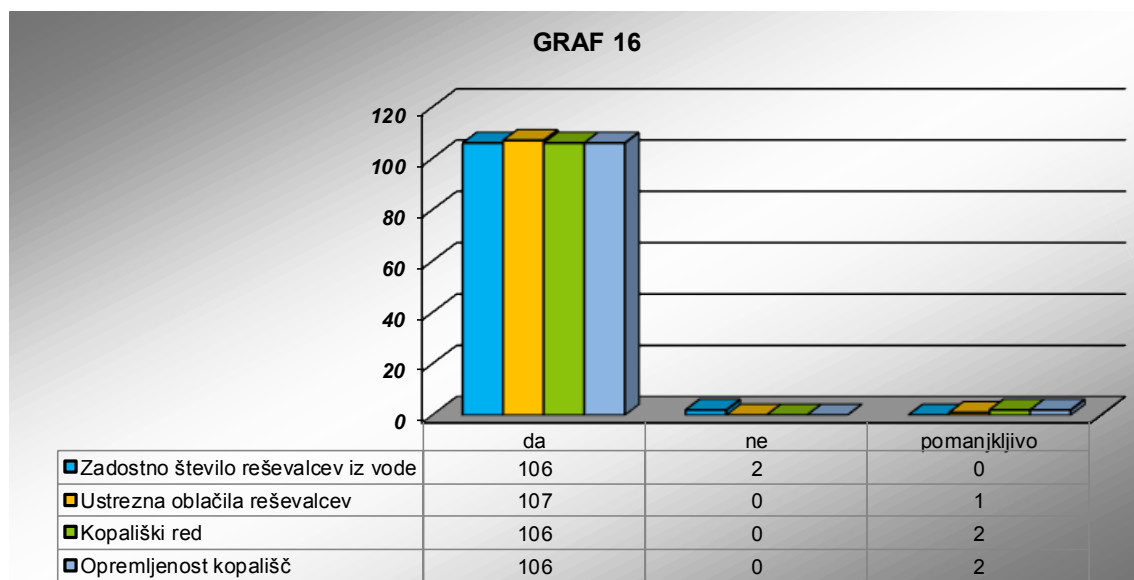

### 3.15.2 IZPOSOJEVALCI OPREME

Izposojevalci opreme in sredstev, namenjenih športnim dejavnostim in dejavnostim v prostem času, morajo imeti z vidika varstva pred utopitvami med delovnim časom izposojevalnice zagotovljen neprekinjen nadzor nad izposojenimi plovili, prisotna pa mora biti tudi usposobljena oseba za reševanje iz vode. Prav tako morajo na vidnem mestu izobesiti navodila za izvajanje

ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev. Na morju se izposoja plovil izjava z dovoljenjem Uprave RS za pomorstvo.

Pri izposojevalcih opreme je bilo opravljenih 39 inšpekcijskih nadzorov.

Na podlagi podatkov, pridobljenih ob inšpekcijskih nadzorih, ugotavljamo:

- osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ki so neprekinjeno prisotne med delovnim časom, je imelo 36 (92,3 %) nadzorovanih izposojevalcev, trije (7,7 %) pa v času nadzora ne;
- navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, namenjena uporabnikom izposojene opreme in sredstev, ki morajo biti izobešena na vidnem mestu, ima 37 (94,8 %) izposojevalcev, dva (5,2 %) pa ne.

### 3.15.3 INŠPEKCIJSKI NADZORI PRI ORGANIZATORJIH RAFTINGA, KAJAKAŠTVA, SOTESKANJA IN DRUGIH DEJAVNOSTI NA VODI S PRIDOBITNIM NAMENOM

Inšpekcijski nadzori so bili opravljeni pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo s pridobitnim namenom in ki morajo za vsako skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode na divjih vodah oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode. Leta 2021 je bilo opravljenih 32 inšpekcijskih nadzorov.

Ob inšpekcijskem nadzoru je bilo preverjeno, ali so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, in ali je bilo predpisano število reševalcev iz vode oziroma oseb, usposobljenih za reševanje iz vode, ustrezno usposobljeno:

- pri vseh 32 (100 %) zavezancih je bilo ugotovljeno, da so bili prisotni reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode;
- pri vseh 32 (100 %) zavezancih so bili reševalci iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ustrezno usposobljene.


V inšpektoratu na podlagi ugotovitev inšpekcijskih nadzorov ocenjujemo, da se je stanje pri organizatorjih raftinga, kajakaštva, soteskanja in drugih dejavnosti na vodi s pridobitnim namenom v primerjavi s preteklimi leti precej izboljšale, saj v letu 2021 ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti.

### 3.16 Inšpekcijski nadzori med gradnjo objektov

Na podlagi programa dela je inšpektorat v letu 2021 opravljal tudi inšpekcijske nadzore med gradnjo objektov. Inšpektorji so skladno z gradbenimi dovoljenji ter izkazi požarne varnosti preverjali izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom.

Na podlagi opravljenih 65 rednih inšpekcijskih nadzorov med gradnjo objektov ugotavljamo, da so bile v 24 (36,9 %) primerih zahteve varstva pred požarom upoštevane, v treh (4,6 %) ne, v 38 (58,5 %) primerih pa so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Ugotovitve o opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorih med gradnjo objektov so prikazane na grafu 17.

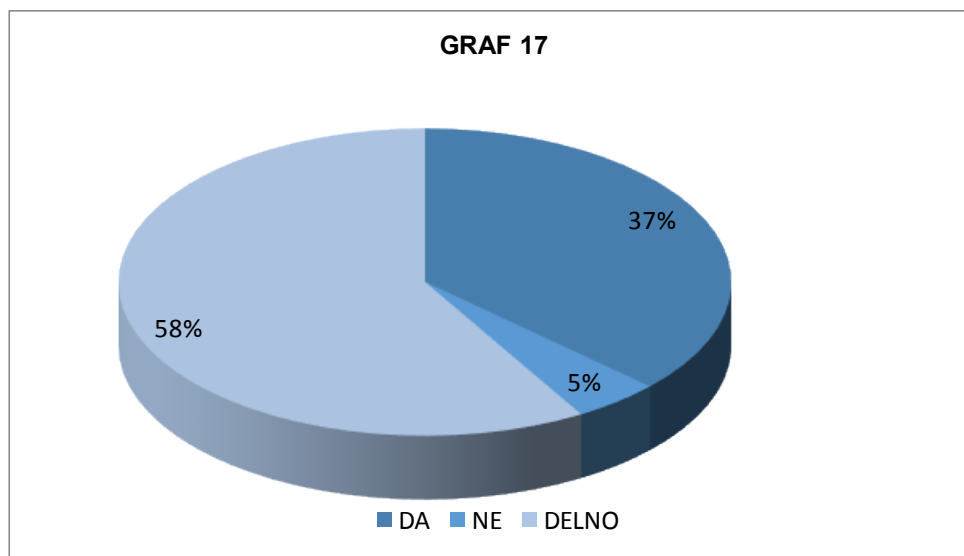

### 3.17 Inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja

Inšpektorat je leta 2021 opravil inšpekcijske nadzori s področja zaščite in reševanja v 58 organizacijah, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, v 12 socialno varstvenih zavodih, ki opravljajo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših ter v 15 občinah, kjer obratujejo organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo (pretovarjajo) nevarne snovi (SEVESO zavezanci).

#### 3.17.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V ORGANIZACIJAH, KI MORAJO IZDELATI NAČRTE ZAŠČITE IN REŠEVANJA

V letu 2021 so bili opravljeni inšpekcijski nadzori s področja zaščite in reševanja v 58 organizacijah, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja.

Inšpektorji so preverili, ali so ocene ogroženosti zaradi naravne in druge nesreče ter načrti zaščite in reševanja izdelani skladno s predpisi. Ugotovitve so:

- v devetih (15,5 %) primerih ocena ogroženosti zaradi naravne in druge nesreče vsebuje predpisane vsebine, v 25 (43,1 %) primerih jih nimajo, v 24 (41,4 %) primerih jih je treba dopolniti;
- v 23 (39,7 %) primerih načrt vsebuje predpisane vsebine, v devetih (15,5 %) primerih načrta zaščite in reševanja nimajo, v 26 (44,8 %) primerih ga je treba dopolniti.

V organizacijah, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, so inšpektorji preverili, ali so organizirali enote in imenovali organe Civilne zaščite. V 12 organizacijah so dolžni skladno s predpisi imenovati poveljnike in namestnike Civilne zaščite ter štabe Civilne zaščite Ugotovitve so:

- v devetih (75 %) primerih so imenovani poveljniki in namestniki Civilne zaščite ter štabi Civilne zaščite, v treh (25 %) primerih niso;
- v osmih primerih (66,7 %) je določena kadrovska formacija organov Civilne zaščite, v štirih (33,3 %) primerih ni;
- v šestih (50%) primerih je določena materialna formacija organov Civilne zaščite, v šestih (50 %) primerih ni.

V devetih organizacijah, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, so dolžni skladno s predpisi organizirati enote Civilne zaščite. Ugotovitve so:

- v vseh devetih (100 %) primerih so organizirane ekipe prve pomoči;
- v sedmih primerih (77,8 %) je določena kadrovska formacija ekip prve pomoči, v dveh (22,2 %) primerih ni;
- v šestih (66,7 %) primerih je določena materialna formacija ekip prve pomoči, v treh (33,3 %) primerih ni.

### 3.17.2 INŠPEKCIJSKI NADZORI S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA V SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODIH, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA OSKRBO STAREJŠIH

Leta 2021 so bili v 12 socialno varstvenih zavodih, ki opravljajo dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših (v nadaljevanju domovi za starejše), opravljeni inšpekcijski nadzori, katerih namen je bil pregled izvajanja potrebnih zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki izhajajo iz načrtov dejavnosti v povezavi z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Prav tako je bila preverjena organiziranost sil za zaščito, reševanje in pomoč ter oprema in sredstva za osebno in skupinsko zaščito.

Ugotovitve so:

- v vseh 12 (100 %) domovih za starejše izvajajo naloge skladno z Načrtom dejavnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, pa tudi skladno z Načrtom pripravljenosti zdravstva na epidemijo / pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji, kjer so podrobno navedeni ukrepi, ki jih morajo izvajati domovi za starejše. Naloge izvajajo tudi skladno z usmeritvami, navodili in priporočili Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zbornice zdravstvene nege in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
- v vseh 12 (100 %) domovih za starejše imajo izdelane načrte za delovanje v primeru epidemije – pandemije oziroma krizne načrte za preprečevanje prenosa okužb z virusom SARS-CoV-2, ki vsebujejo vse predpisane vsebine.

Pri organiziranju Civilne zaščite je bilo preverjeno, ali so domovi za starejše imenovali poverjenike Civilne zaščite in njihove namestnike. Poverjenike Civilne zaščite in njihove namestnike morajo v skladu s predpisi imenovati v sedmih domovih za starejše. Ugotovitve so:

- v petih (71,4 %) primerih so imenovani poverjeniki Civilne zaščite, v dveh (28,6 %) primerih niso,
- v štirih (57,2 %) primerih so imenovani namestniki poverjenika Civilne zaščite, v treh (42,8 %) primerih niso.

### 3.17.3 INŠPEKCIJSKI NADZOR V OBČINAH KJER OBRATUJEJO ORGANIZACIJE, KI V DELOVNEM PROCESU UPORABLJAJO, PROIZVAJAJO IN SKLADIŠČIJO (PRETOVARJAJO) NEVARNE SNOVI (SEVESO ZAVEZANCI)

Na podlagi opravljenih rednih inšpekcijskih nadzorov načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi pri 15 zavezancih in zbranih podatkov ugotavljamo:

- v devetih (60 %) primerih je načrt izdelan skladno s predpisi, v šestih (40 %) delno;
- v vseh 15 (100 %) načrtih so navedene osebe, ki so pooblaščenice za aktiviranje postopkov ob nesreči, ter oseba, ki je odgovorna za usklajevanje postopkov za zmanjšanje posledic nesreče;
- v vseh 15 (100 %) načrtih so vključeni postopki za prejem obvestila o nesreči ter postopki za obveščanje in aktiviranje;

- v vseh 15 (100 %) načrtih so vključeni ukrepi za zagotavljanje potrebnih sil ter zaščitne in reševalne opreme za izvajanje nalog iz načrta;
- v devetih (60 %) načrtih so vključeni ukrepi za pomoč organizaciji ob nesreči, v šestih (40 %) delno;
- v vseh 15 (100 %) načrtih so vključeni postopki za obveščanje javnosti ob nesreči in napotki za ravnanje;
- v 15 (100 %) primerih so na spletni strani zavezanca objavili informacijo za javnost z nasveti glede ravnanja ob nesreči.

### **3.18 Inšpekcijski nadzori na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19**

Inšpektorat je leta 2021 na podlagi 55. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) v povezavi s 46.a členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95 s spremembami in dopolnitvami) opravil inšpekcijske nadzore glede uresničevanja določb predpisov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Inšpektorji so navedene naloge opravljali v času od januarja do konca septembra skupaj z inšpekcijskimi nadzori na področju varstva pred požarom, zaščite in reševanja ter varstva pred utopitvami. Od začetka oktobra pa do konca decembra pa so inšpektorji opravljali inšpekcijske nadzore pretežno na področju izpolnjevanja določb Zakona o nalezljivih boleznih in podzakonskih predpisov za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Inšpektorji so nadzirali predvsem:

- pravilno nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, ob upoštevanju predpisanih izjem;
- izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih in osebah, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost;
- izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti;
- namestitve obvestila o največjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev na vidnem mestu ob vhodu v prodajalno oziroma najvišje dovoljenem številu hkrati prisotnih oseb v prostoru objavljenega ob vhodu v lokal;
- spoštovanje ukrepa obveznega razkuževanja rok;
- redno prezračevanje zaprtih prostorov in
- spoštovanje ukrepa prepovedi zbiranja ljudi.

Nadzirali so tudi spoštovanje drugih predpisanih ukrepov.

Skupno so opravili 10.876 inšpekcijskih nadzorov pri katerih so ugotovili 319 kršitev ter izdali 259 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 60 upravnih odločb.

### **3.19 Dejavnosti inšpektorata v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja**

V letu 2021 Uprava RS za zaščito in reševanje zaradi ugodnih vremenskih razmer v pomladnih in poletnih mesecih ni razglasila velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

### **3.20 Opravljanje dežurstva in pripravljenost za delo inšpektorjev**

V inšpektoratu opravljamo stalno dežurstvo skladno z Navodilom o izvajanju dežurstva in pripravljenosti za delo inšpektorjev inšpektorata. S tem navodilom se urejajo pripravljenost za



delo, organizacija, način, postopki, vrsta in trajanje dežurstva ter obveznosti URSZR pri obveščanju dežurnih inšpektorjev ob nesrečah.

Poleg sodelovanja na intervencijah inšpektorji sodelujejo s policijo in kriminalistično službo pri ugotavljanju vzrokov večjih požarov, saj je ta dolžnost določena tudi v Zakonu o varstvu pred požarom.

Inšpektorji so opravljali dežurno službo zaradi sodelovanja z drugimi službami ob večjih požarih in nesrečah. Dežurni inšpektorji so iz Centra za obveščanje Republike Slovenije prejeli 100 obvestil o intervencijah, pri katerih je sodelovalo več gasilskih enot. Sodelovali so tudi pri 11 intervencijah, na predlog policije pa enkrat pri raziskavah vzrokov nesreč.

### **3.21 Ocenjevanje vaj na področju zaščite in reševanja**

Z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021 je bilo določeno, da se v mesecu marcu 2021 izvede enodnevna državna vaja »POTRES 2021«. Vaja je bila izvedena z namenom preverjanja pripravljenosti ministrstev v primeru močnega potresa v osrednji Sloveniji.

Vlada Republike Slovenije je avgusta 2021 sprejela sklep, da se v mesecu septembru izvede vaja državnega pomena »Vaja Fraport 2021«. Namen vaje je bil, da se preveri organiziranost, pripravljenost in usposobljenost sil za zaščito in reševanje ob letalski nesreči.


Inšpektorji so v letu 2021 sodelovali in ocenjevali na vaji regijskega pomena »Luka Koper 2021«, ki je bila izvedena v mesecu oktobru.

Na mednarodnem področju so inšpektorji sodelovali na zaključnem delu vaje SIQAKE 2020, ki je potekala na več različnih lokacijah v Republiki Sloveniji. Zaradi epidemije SARS-Cov-2 in s tem okužb s COVID-19, se praktični del vaje v letu 2020 ni izvedel in je bil zaradi tega prestavljen in izveden v letu 2021.

#### 4 DEJAVNOSTI, POVEZANE Z NALOGAMI PREKRŠKOVNEGA ORGANA

Na podlagi Zakona o prekrških so inšpektorji opravili 4246 nalog, od tega so izdali osem plačilnih nalogov in 25 odločb o prekrških, izrečenih pa je bilo tudi 4210 opozoril o prekrških. Na pristojna sodišča so bili podani trije obdolžilni predlogi. V okviru nalog prekrškovnega organa smo vodili tudi postopke, povezane z zahtevama za sodno varstvo.

Podatki so prikazani na grafu 18.

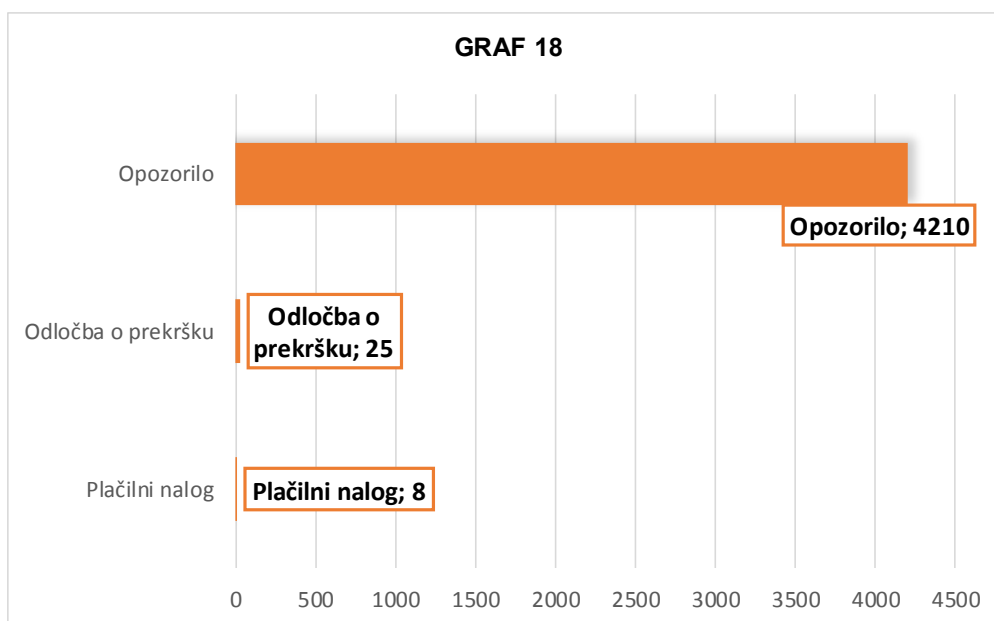

Za lažje delo pri opravljanju prekrškovnih nalog so bile pripravljene usmeritve oziroma navodila, ki so se med letom dopolnjevala in usklajevala s spremenjeno zakonodajo.

## 5 KADROVSKE IN MATERIALNE RAZMERE ZA DELO

Inšpektorat se za opravljanje svoje redne dejavnosti financira iz proračuna Republike Slovenije znotraj Ministrstva za obrambo, vendar ima kot organ v sestavi svoj finančni načrt. Finančna sredstva so namenjena za plače, materialne stroške, redno vzdrževanje objektov, opremo in vozila, stroške mednarodnega sodelovanja ter investicije za službena vozila in računalniško, telekomunikacijsko, birotehnično, pisarniško ter drugo opremo.

Finančna sredstva v proračunu inšpektorata za leto 2021 so na začetku znašala 2.987.449 evrov. Finančni načrt se je med letom spreminjal, saj so bila opravljena nekatera povečanja in zmanjšanja:

- povečanje za 214.829 evrov na proračunski postavki za plače,
- zmanjšanje za 10.655 evrov na sredstvih za operativno delovanje,
- zmanjšanje za 3.000 evrov na mednarodnem sodelovanju,
- povečanje za 4.820 evrov na opremi za redno dejavnost.

Vsa povečanja so bila opravljena kot prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi uporabniki znotraj ministrstva za kritje primanjkljaja.

Tako je proračun inšpektorata za leto 2021 znašal 3.193.443 evrov, njegovi struktura in realizacija pa sta razvidni iz spodnje tabele.

### REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA INŠPEKTORATA ZA LETO 2020

	Veljavni FN v evrih	Realizacija FN v evrih	Ostaneq FN v evrih	Odstotek porabe
Tekoči stroški	288.794,00	288.787,37	6,63	100
Investicije	114.820,00	114.818,51	1,49	100
Plače	2.789.829,22	2.789.596,14	233,08	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.193.443,22</b>	<b>3.193.202,02</b>	<b>241,20</b>	<b>100</b>

V inšpektoratu kar 87,4 % finančnih sredstev namenimo za plače, 3,6 % za investicije in 9,0 % za redne odhodke.

#### 5.1 Uresničevanje kadrovskega načrta inšpektorata


Konec leta 2021 je bilo skladno z veljavno sistemizacijo v inšpektoratu sistemiziranih 69 delovnih mest, od tega 59 uradniških (58 inšpektorskih delovnih mest in podsekretar za pravne zadeve) ter deset strokovno-tehničnih.

Leta 2021 sta se v inšpektoratu upokojila dva javna uslužbenca. Zaposlil se je en inšpektor.

31. decembra 2021 je bilo 60 zaposlenih, od tega 51 uradnikov (50 inšpektorjev in sekretarka) ter devet strokovno-tehničnih sodelavk. Med zaposlenimi je 34 žensk in 26 moških.


Leta 2021 je 15 javnih uslužbencev inšpektorata izpolnilo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, eden pa je izpolnil tudi pogoje za napredovanje v višji uradniški naziv.

**GRAF 19**

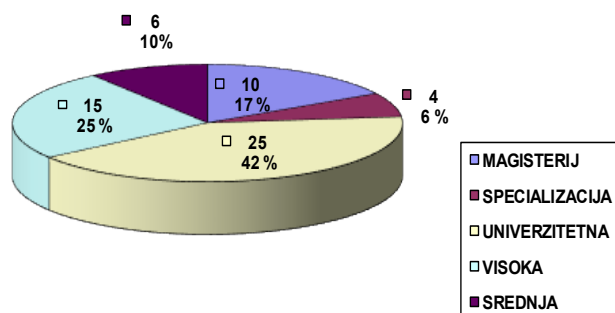

Izobrazbena struktura inšpektorjev je deset inšpektorjev z magisterijem, štirje s specializacijo, 24 z univerzitetno izobrazbo oziroma drugo bolonjsko stopnjo in 12 z visoko, kar pomeni, da imajo vsi inšpektorji zahtevano oziroma predpisano izobrazbo, kar je razvidno z grafa 20.

**GRAF 20**

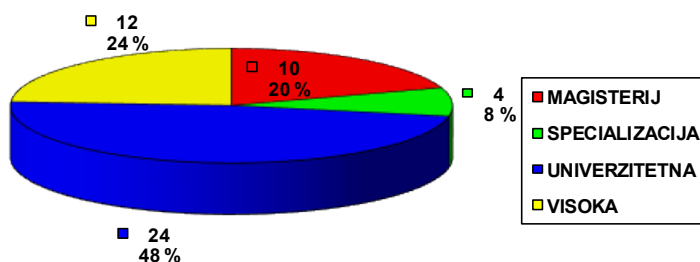

V preteklih letih smo v inšpektoratu zaznavali povečevanje povprečne starosti zaposlenih. Tako se je povprečna starost vseh zaposlenih v inšpektoratu povečala s 51,8 leta 2020 na 52,7 leta, povprečna starost inšpektorjev pa se je z 52,8 povečala na 54,1 zato predvidevamo, da se bomo tudi v prihodnje srečevali s težavami, kot so odsotnost z dela zaradi bolezni, veliko dni dopusta in podobno.

## **5.2 Uresničevanje načrta pridobivanja stvarnega premoženja inšpektorata**

V inšpektoratu so investicije načrtovane znotraj projektov Načrta razvojnih programov številka 1911-20-0001 – Razvoj in vzdrževanje obrambnih zmogljivosti in številka 1911-17-0002 – Vzdrževanje in nadgradnja KIS MO 2018–2023.

Projekta NRP sta bila ob sprejemu finančnega načrta ovrednotena na 110.000 evrov, veljavni proračun 31. decembra 2021 je bil 114.820 evrov, končna realizacija pa je bila 114.819 evrov oziroma 100 odstotkov.

Povečanje je nastalo zaradi potrebe po nakupu računalniške in druge opreme. Nabavljena oprema je namenjena delu na domu, s katero zagotavljamo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z boleznijo Covid-19. Finančna sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme (64.559 evrov), telekomunikacijske opreme (2.552 evrov), pisarniške opreme (1.816 evrov), avdiovizualne opreme (778 evrov), druge opreme (3.694 evrov) in avtomobilov (41.420 evrov).

### 5.3 Uresničevanje Načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev inšpektorata

Za leto 2021 je glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v okviru Poslovnega plana inšpektorata za leto 2021 izdal Načrt izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki je bil vključen tudi v Načrt izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev Ministrstva za obrambo za leto 2021, ki ga je izdal minister za obrambo.

Za leto 2021 je bilo predvideno, da se zunanjih oblik izobraževanja in usposabljanja udeleži 132 udeležencev. Načrt je bil zaradi epidemije uresničen v zelo omejenem obsegu. Do 31. decembra 2021 se je šestih oblik izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj udeležilo 55 zaposlenih.

Načrtovali smo tudi, da se internih usposabljanj v notranjih organizacijskih enotah udeleži sedem zaposlenih. Notranjega funkcionalnega usposabljanja se je udeležilo šest udeležencev, ki so bili prisotni na eni obliki IUI.

Med usposabljanji so bili predvideni tudi posveti, seminarji, delavnice in podobno, ki pa zaradi omejitev povezanih z epidemijo niso bili izvedeni.

Skupna realizacija načrta za leto 2021, ki vključuje notranje in zunanje izvajalce, je 61 udeležencev na sedmih oblikah IUI, kar je razvidno iz spodnje tabele. Od sedmih oblik so bile štiri dvodnevne, ena dvodnevna in ena tridnevna. Na posameznega zaposlenega je to 1,06 delovnega dneva. Podatki o udeležbi za zaposlene v inšpektoratu so razvidni iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (60)
7	61	64	1,06

Uradniki inšpektorata, in sicer inšpektorji in sekretarka, so se udeležili petih oblik IUI (ena oblika je bila skupna za STD in enega uradnika), na katerih je skupaj sodelovalo 52 uradnikov, zanje pa smo porabili skupno 52 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na uradnika (51)
5	52	52	1,02

Strokovno-tehnične sodelavke so se udeležile treh oblik IUI, na katerih je skupaj sodelovalo devet sodelavk, zanje smo porabili skupno 12 dni. Podrobnosti so razvidne iz spodnje tabele.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni	Povprečno število dni IUI

		IUI	na STDI (9)
3	9	12	1,3

Izvedeni so bili tudi štirje kolegiji glavnega inšpektorja z vodji izpostav.

Skupno je bilo izvedenih 11 oblik IUI (notranji in zunanji izvajalci ter kolegiji glavnega inšpektorja), ki se jih je udeležilo 91 zaposlenih, zanje pa smo porabili skupno 94 dni.

Število IUI	Število udeležencev	Skupno število dni IUI	Povprečno število dni IUI na zaposlenega (60)
11	91	94	1,6

## **6 URESNIČEVANJE NAČRTA MEDNARODNEGA SODELOVANJA INŠPEKTORATA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI**

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ima dejavnosti s področja mednarodnega sodelovanja načrtovane v okviru programa, ki ga pripravi Uprava RS za zaščito in reševanje. V teh dejavnostih je naš inšpektorat prisoten le kot sodelujoči organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Glede na navedeno tudi poročila o izvedenih dejavnostih pripravlja Uprava RS za zaščito in reševanje, ki večinoma zagotavlja tudi potrebna finančna sredstva. Leta 2021 inšpektorat v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje ni sodeloval v mednarodnih projektih.

V okviru programa Direktorata za obrambne zadeve je sodelavka kot inštruktorica in predavateljica sodelovala pri izvedbi tečaja NATO CIMIC Functional Specialist Course, ki je potekal v okviru CCOE Haag od 2. do 11. junija 2021 (na daljavo iz domovine). Sodelovala je tudi na mednarodni vaji poveljstva MNCG Motta di Livenza »ADIN 21« od 22. do 26. novembra 2021 - podpora CIMIC enotam z mirnodobne lokacije.

V okviru organizacije mednarodnih vaj Uprave RS za zaščito in reševanje smo sodelovali na mednarodni praktični vaji »SIQUAKE2020« (Full Scale Exercise – FSX), ki je potekala na območju Ljubljane. Vaja je bila izvedena v času od 4.10. do 8. 10. 2021. Vaje sta se kot ocenjevalca udeležila dva inšpektorja.

Inšpektorat sodeluje pri delu organov upravljanja in vodenja Gasilske zveze Slovenije, glavni inšpektor je član upravnega odbora, sodeluje tudi na plenemih.

Inšpektorji so sodelovali tudi pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, ki so jih pripravljala URSZR ter druga ministrstva. Poleg tega sodelujemo pri pripravi nove zakonodaje s področja varstva pred požarom, gasilstva ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Inšpektorat je prve tri četrtine leta izvajal svoje redne nadzore v skladu s sprejetim programom dela, kar je pomenilo izvajanje načrtovanih nadzorov na vseh osnovnih materialnih področjih ter sočasno nadziranje tudi t.i. Covid ukrepov oz. nadzor ukrepov iz odlokov izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih za zajezitev bolezni Covid. S ponovnim porastom okužb, v jeseni 2021, je inšpektorat, tako kot vsi ostali inšpektorati, v zadnji četrtini leta na podlagi sklepov Vlade RS izvajal prvenstveno samo nadzore Covid ukrepov, nadzori na osnovnih materialnih področjih so bili zmanjšani na minimum. V obdobju poostrenih nadzorov Covid ukrepov je inšpektorat redno sodeloval z ostalimi inšpekcijami, ki so tudi izvajali nadzore Covid ukrepov.

Prav tako inšpektorat dejavno sodeluje v Inšpekcijskem svetu, v katerem je glavni inšpektor predsednik odbora za izobraževanje, inšpektorji izpostav pa aktivno sodelujejo v regijskih koordinacijah.

Mag. Boris Balant,  
glavni inšpektor